




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 22 de noviembre de 2013


Generación Térmica	
Central Battle	-9
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-5
Central La Tablada	-2
Central P. del Tigre	-0
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-3
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.336
C. Baygorria	2.135
C. Palmar	7.872
C. Salto Grande	21.649
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.520
TOTAL Generación	36.493

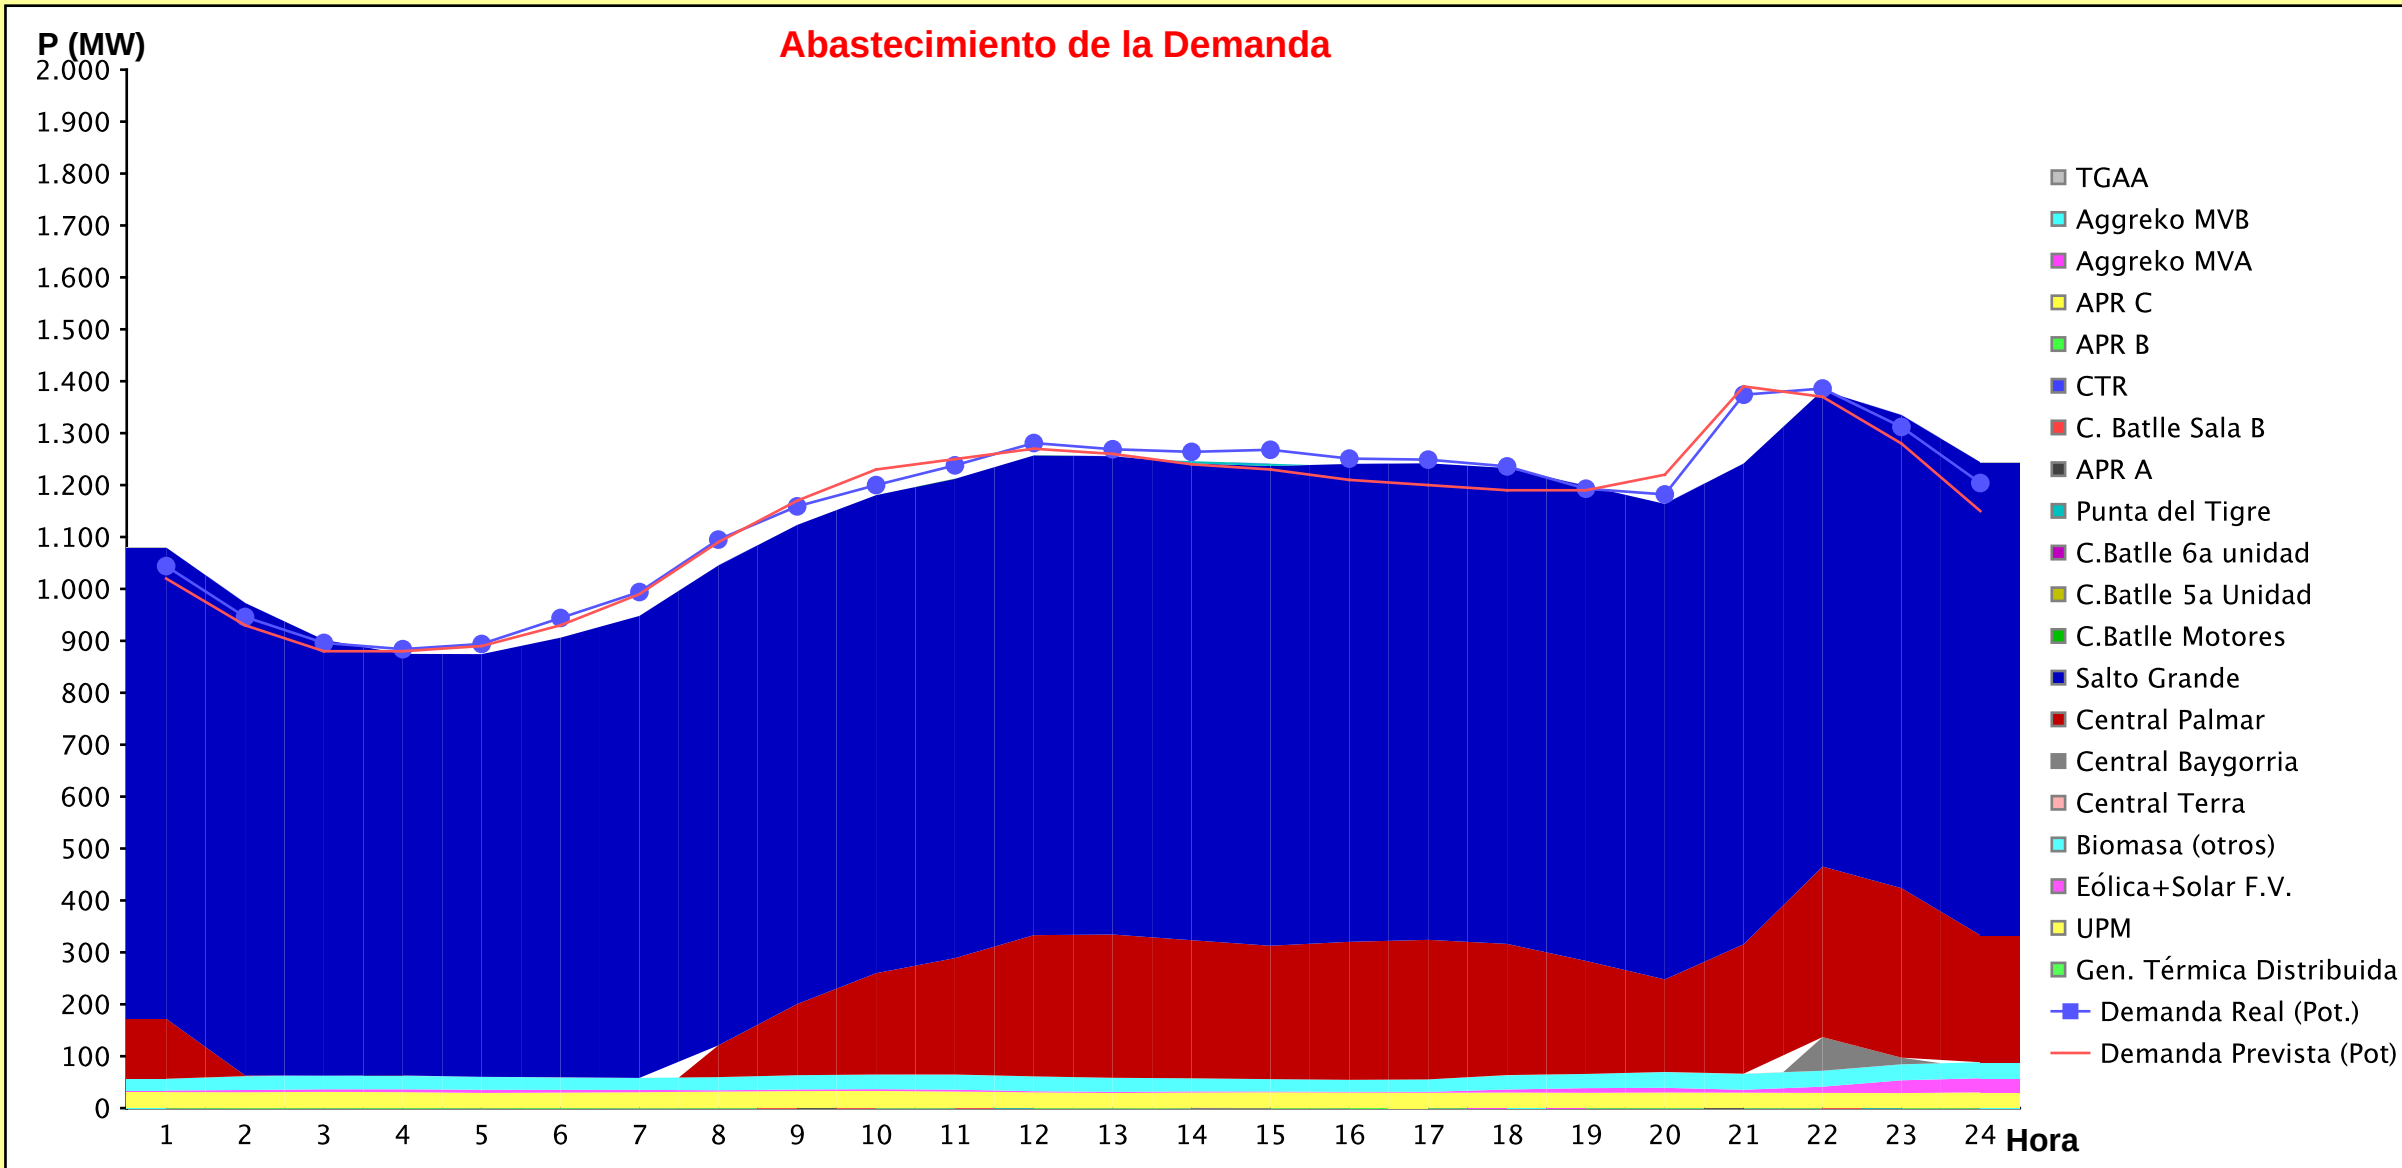

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	9.514
Hidráulica	9.514
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	9.514




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.979
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.460
Diferencia (MWh)	-481
Ejecutada - Programada	-1,75 %

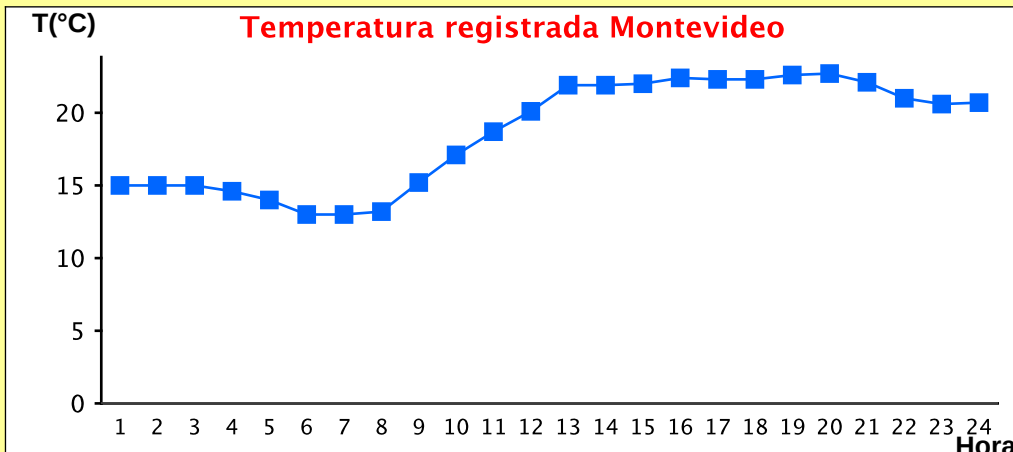



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1298,05 Hora 11:43
Potencia mínima:	867,49 Hora 04:08
Pico noche:	1411,77 Hora 21:34

Generación Media (MW)	
Eólica	6,5
Biomasa	63,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

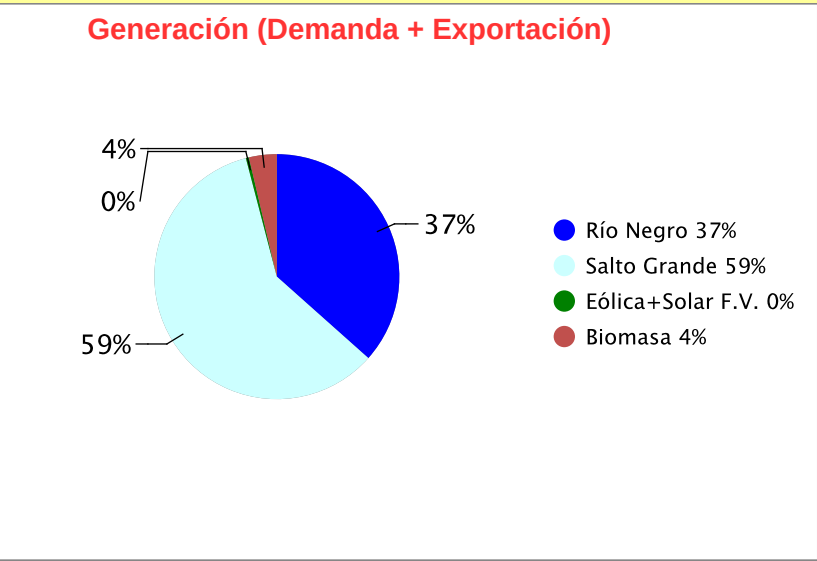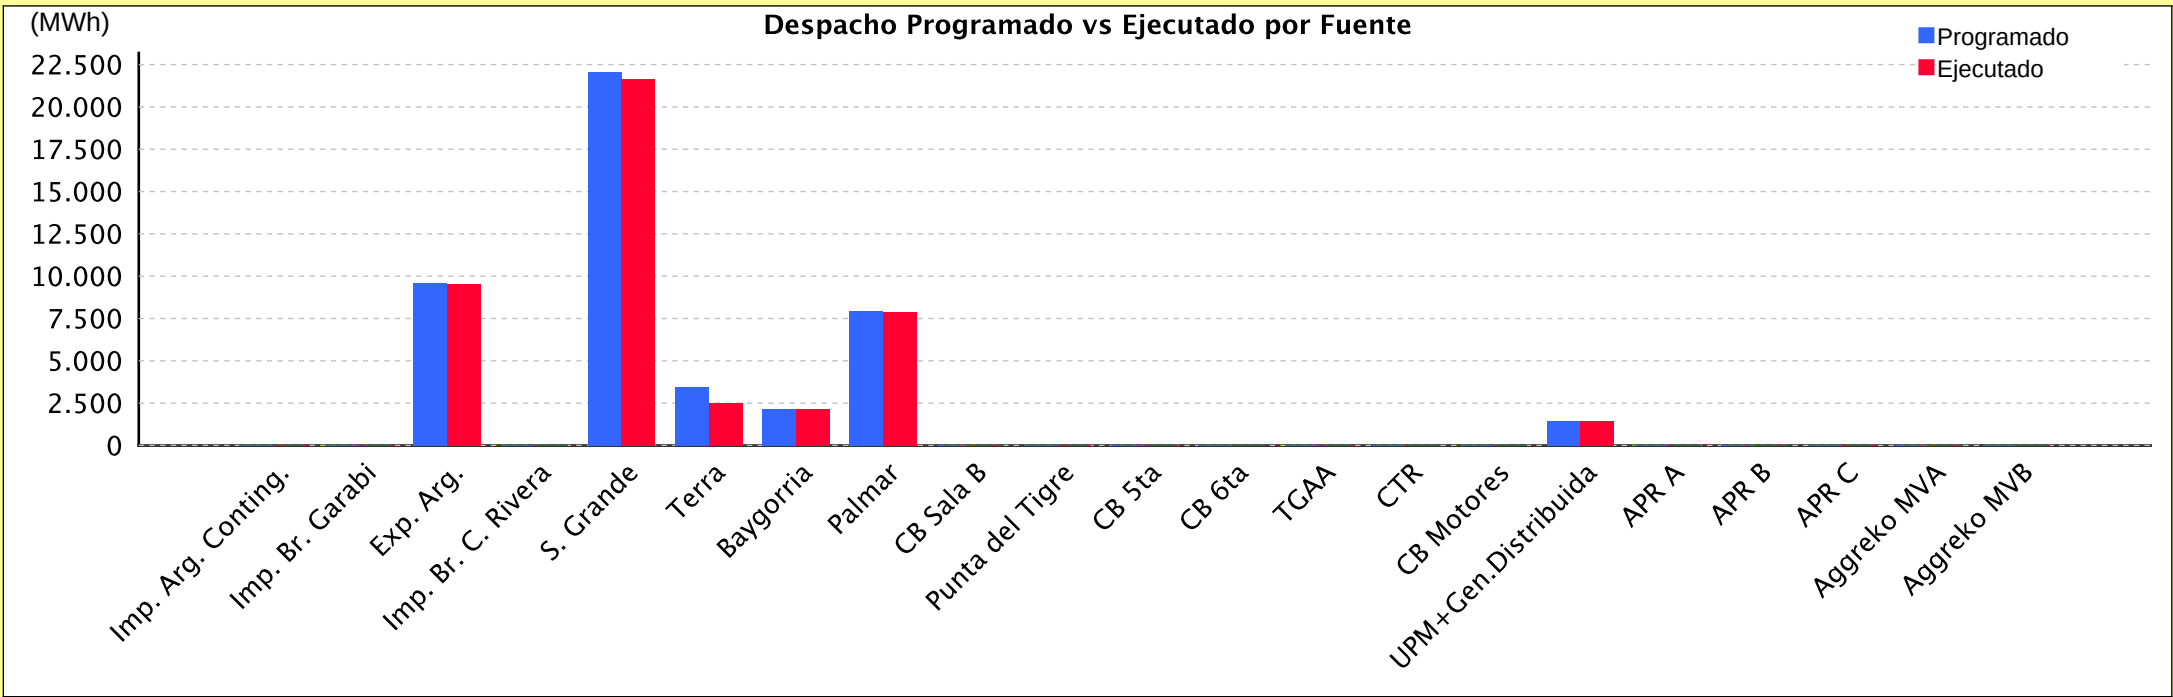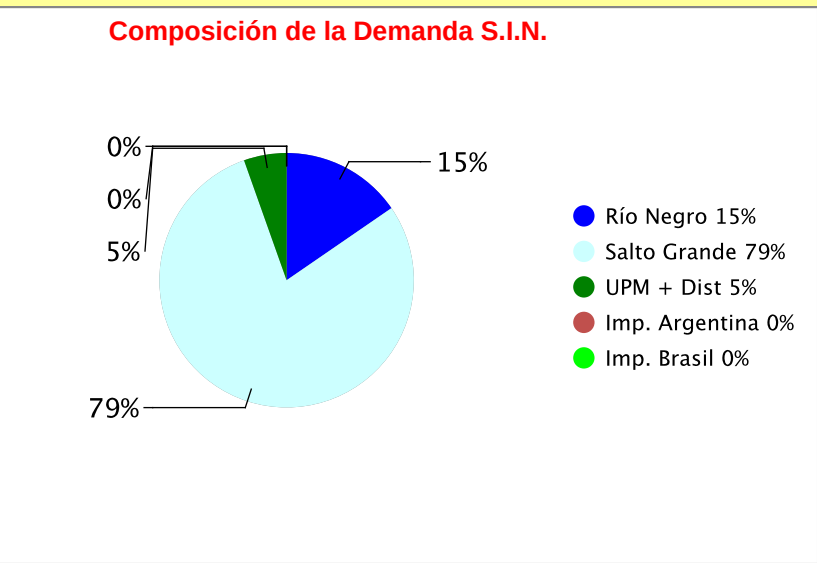



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

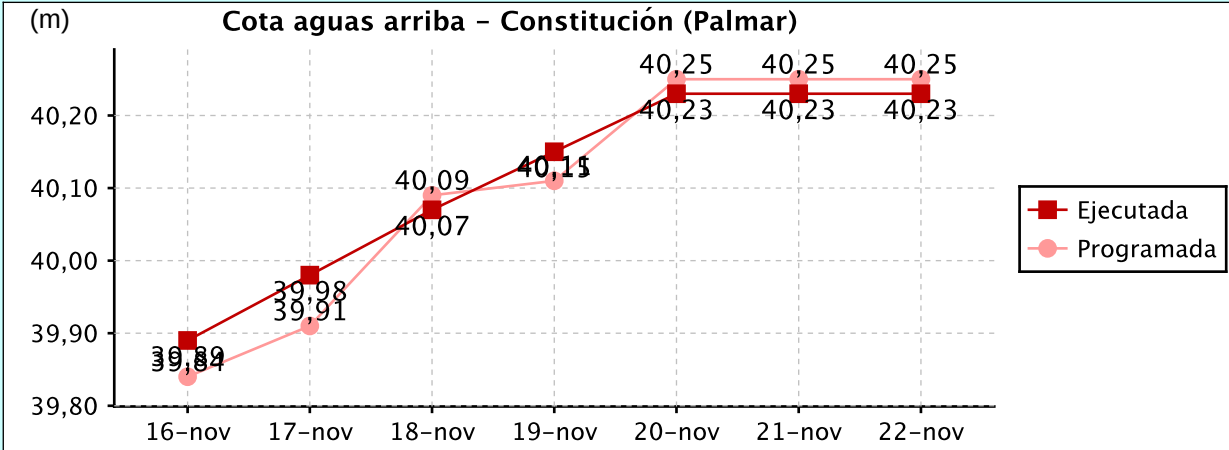
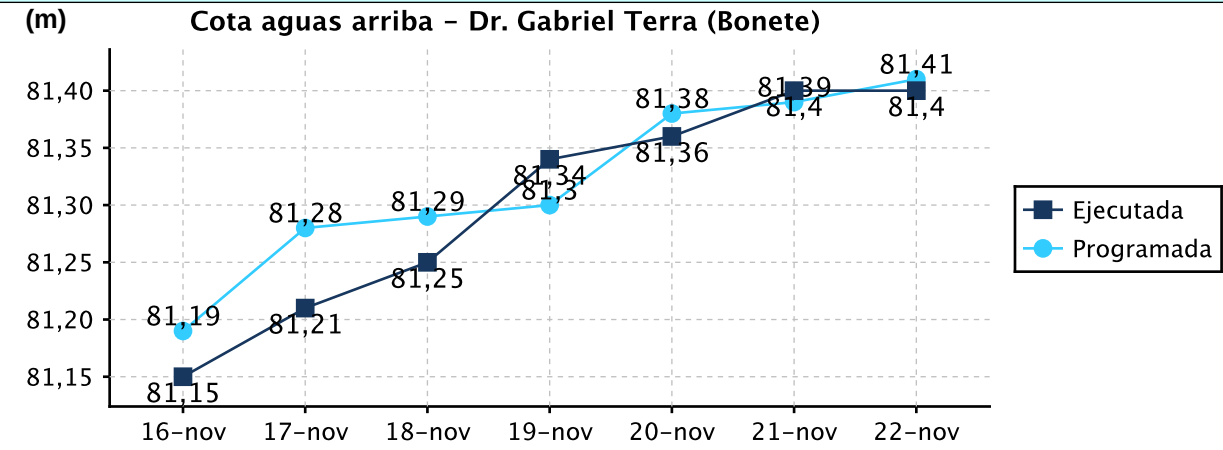


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,41	81,4
Baygorria	54,16	54,19
Palmar	40,25	40,23
SGU	35,36	35,22

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

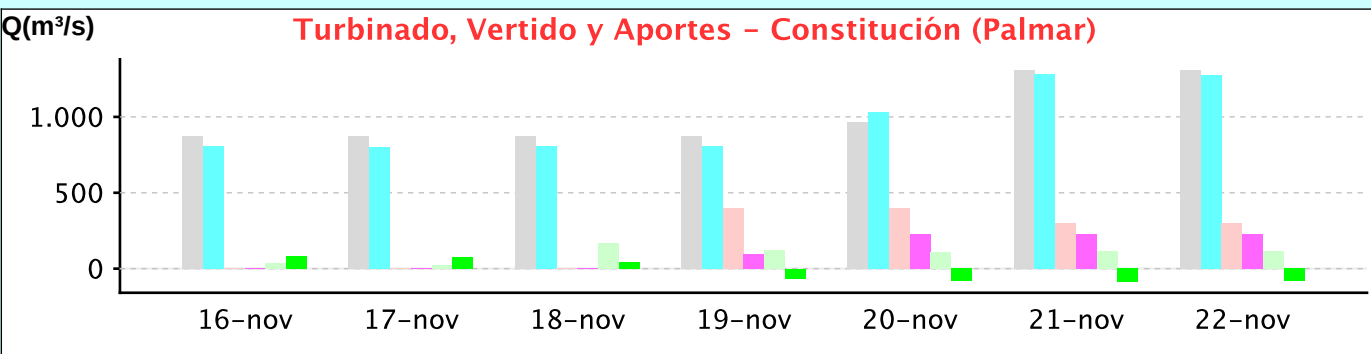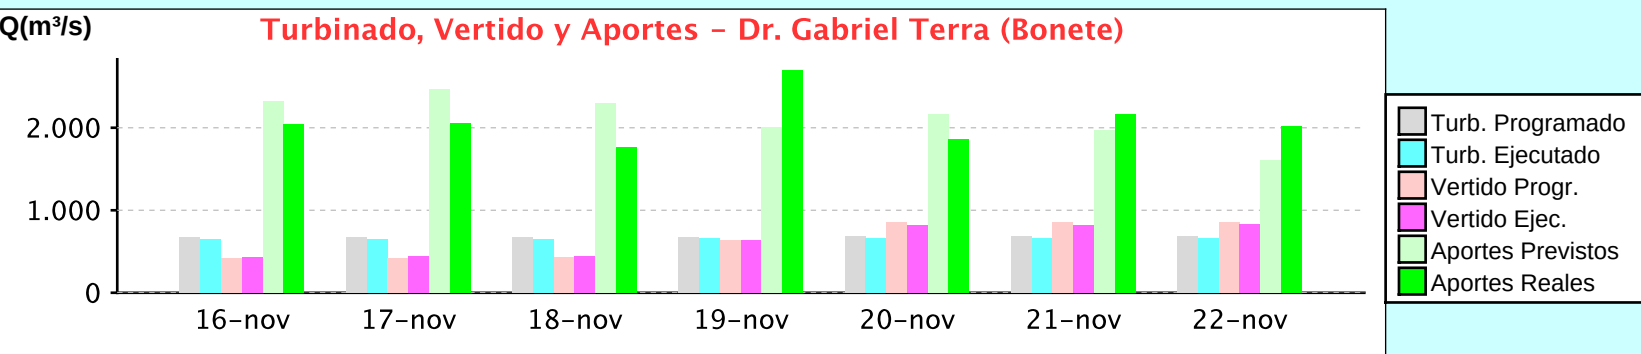

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

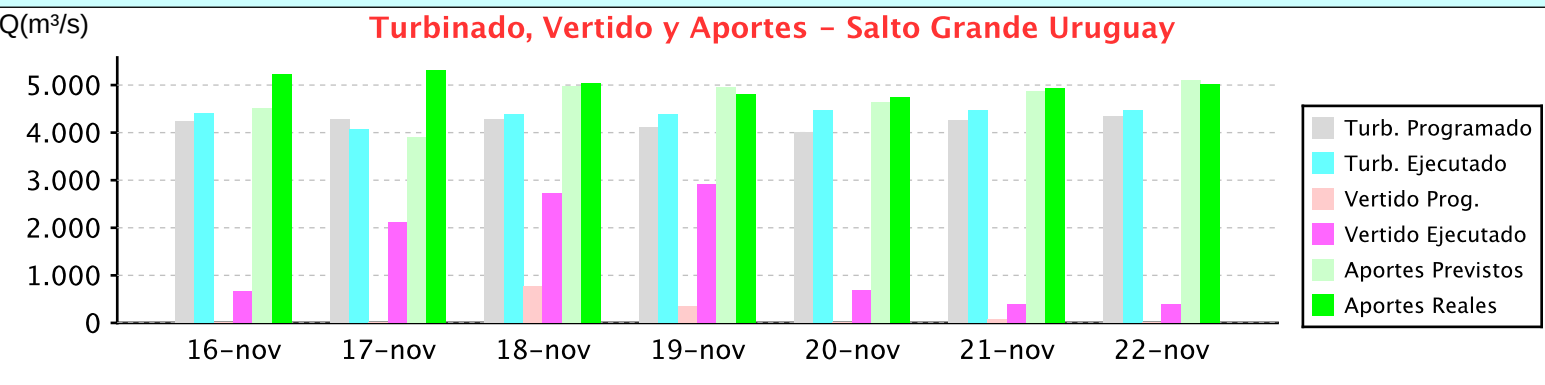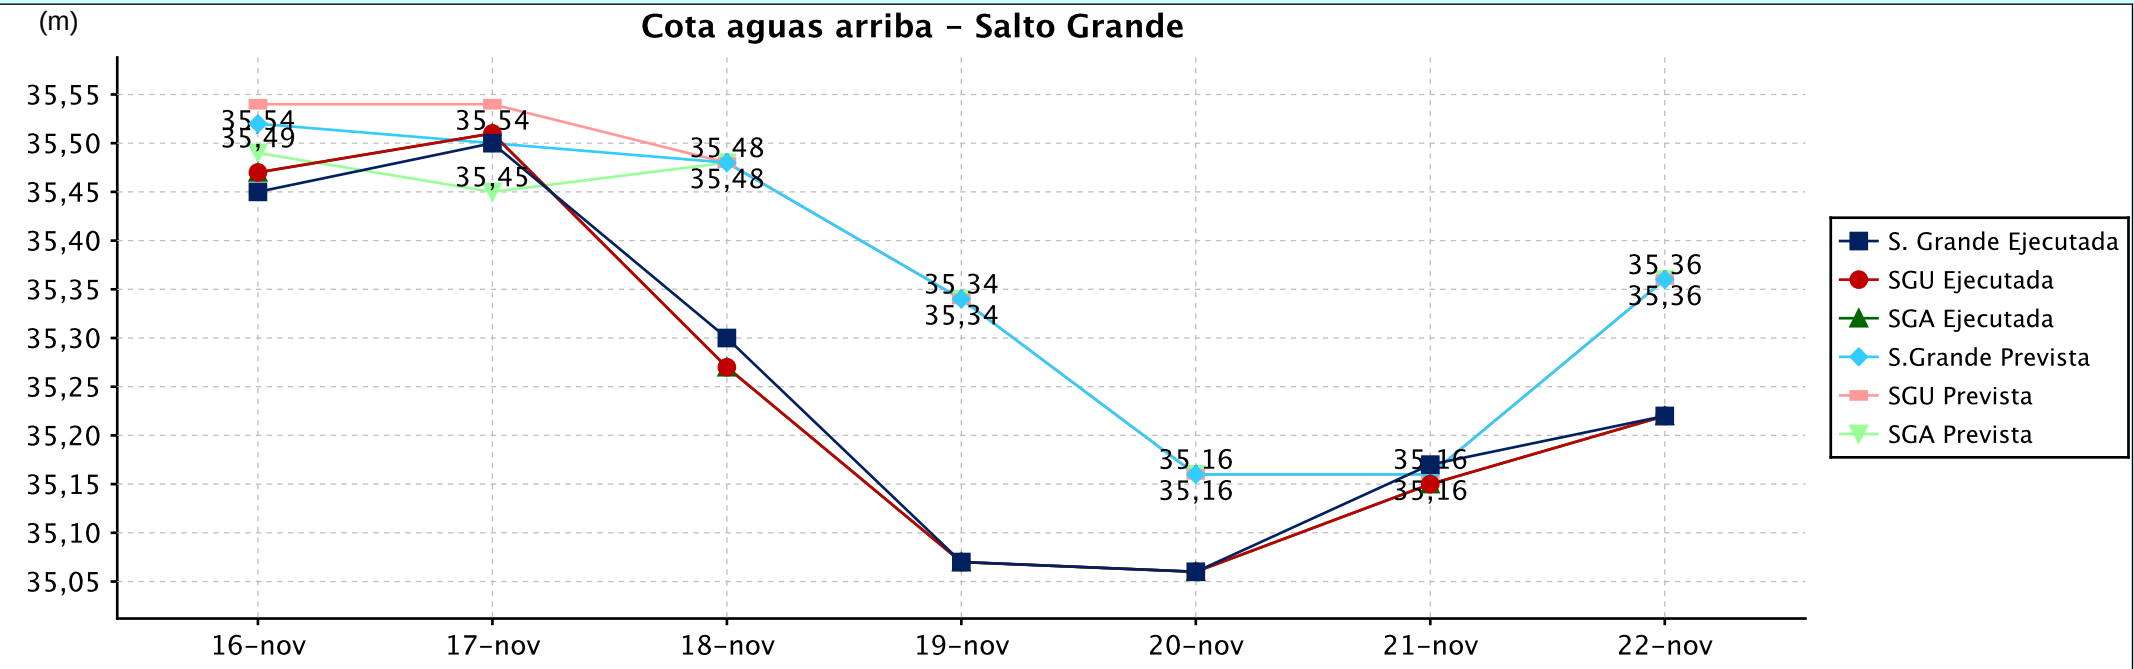

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,22
Cota Vista Arg	35,22
Cota real	35,22
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	691	661
Baygorria	758	817
Palmar	1.310	1.278
SGU	4.344	4.469

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.606	2.015
Baygorria	28	116
Palmar	115	-80
SGU	5.100	5.018

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	860	826
Baygorria	800	833
Palmar	300	226
SGU	11	396

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 396 MW medios de excedentes de vertimiento de Río Negro y Salto Grande.