INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(preliminar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N. — **sábado 23 de noviembre de 2013**

Generación Térmica	
Central Batlle	**-7**
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-3
Central La Tablada	**-1**
Central P. del Tigre	**-10**
APR A	**-2**
APR B	**-2**
APR C	**-3**
Aggreko	**-1**
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	**0**
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	**3.335**
C. Baygorria	**2.127**
C. Palmar	**7.868**
C. Salto Grande	**21.538**
Importación (MWh)	
Argentina	**0**
Contingente	0
Brasil	**0**
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	**1.847**
TOTAL Generación	**36.690**

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	**11.404**
Hidráulica	11.404
Térmica	0
Exportación a Brasil	**0**
TOTAL Exportación (MWh)	**11.404**

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	**25.286**

(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)

Demanda Programada (MWh)	**25.160**
Diferencia (MWh)	126
Ejecutada - Programada	0,50 %

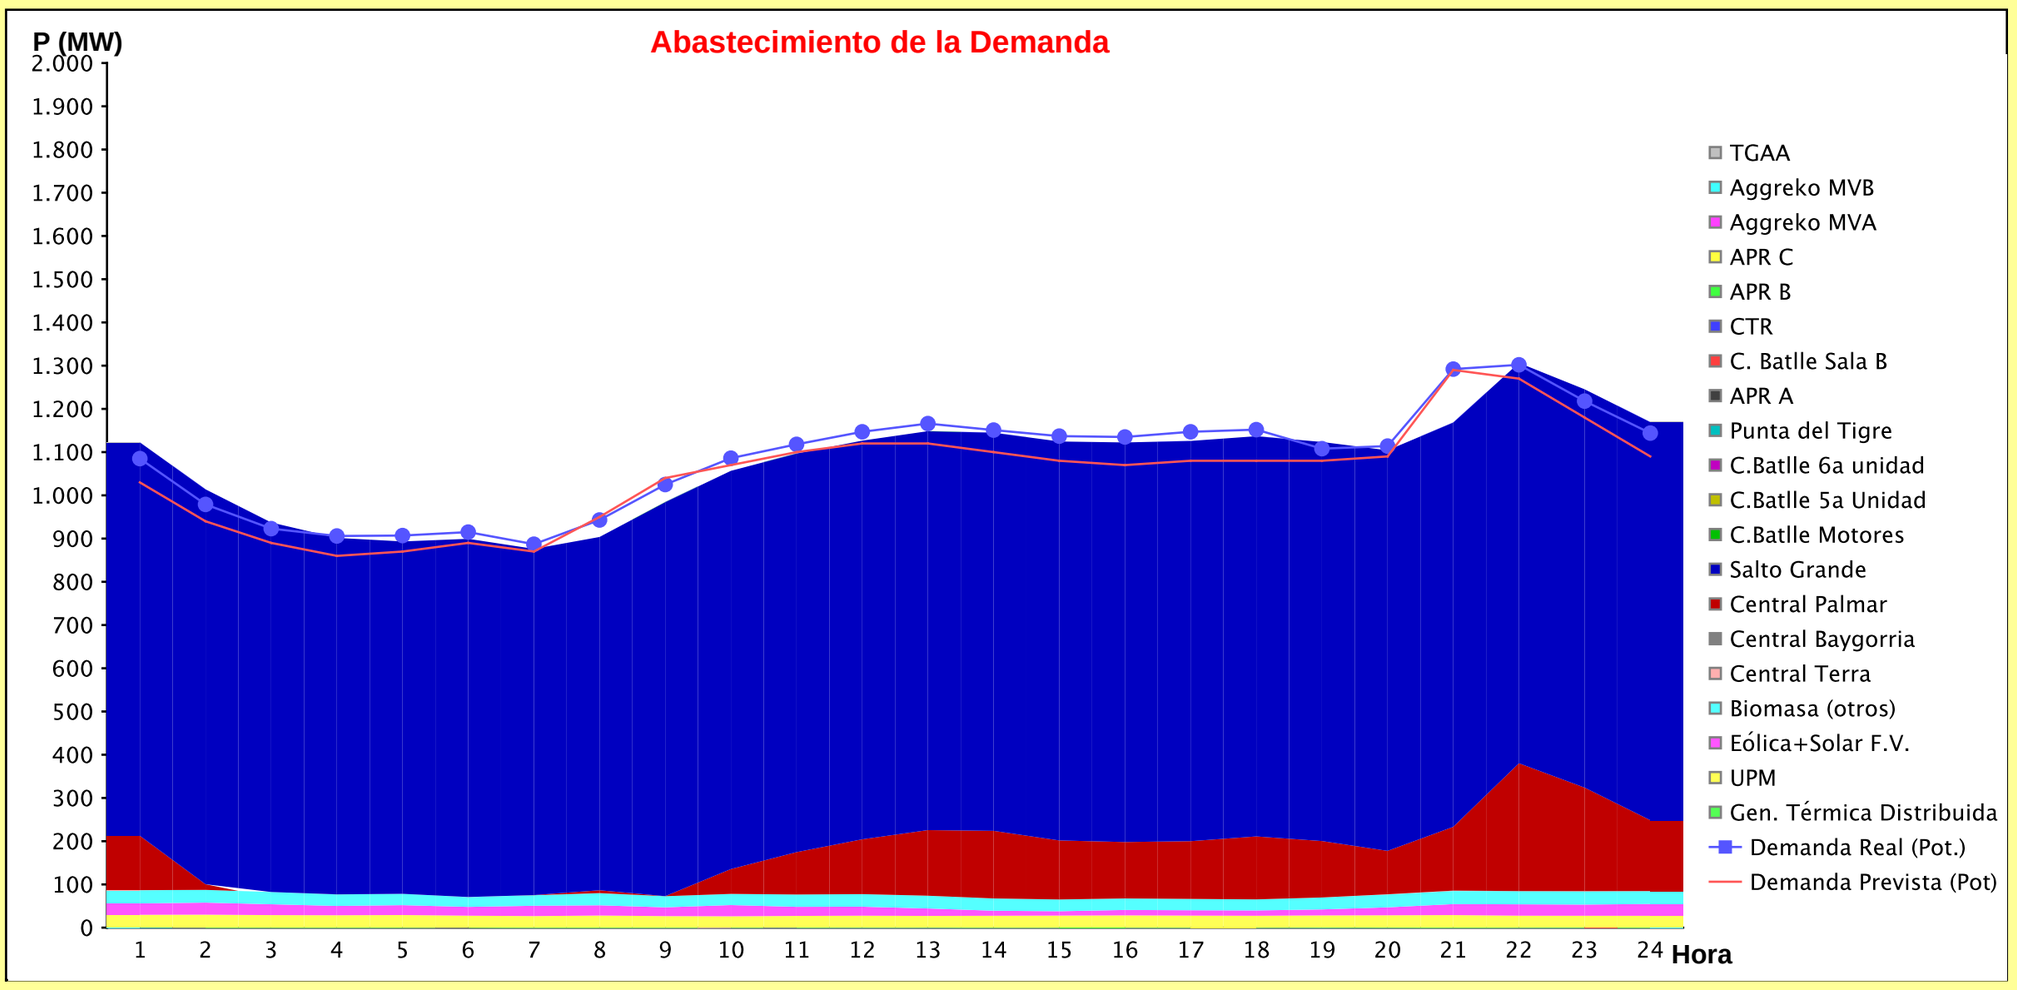

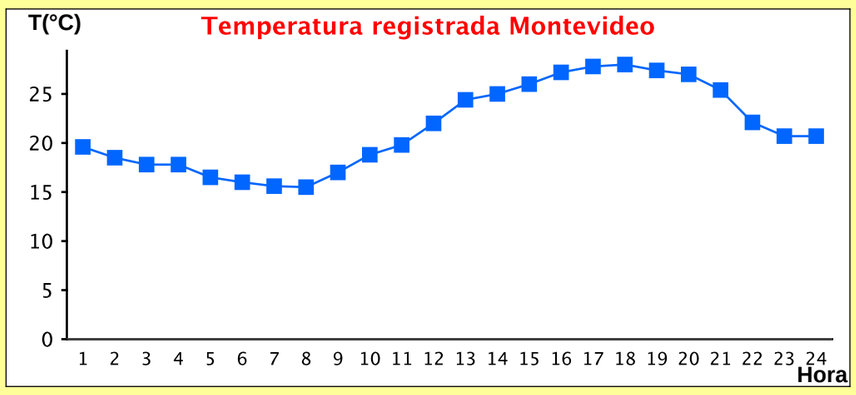

Picos de Potencia (MW)		
Pico mediodia:	1182,4	Hora 12:49
Potencia minima:	847,79	Hora 06:41
Pico noche:	1337,24	Hora 21:33

Generación Media (MW)	
Eólica	20,6
Biomasa	61,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

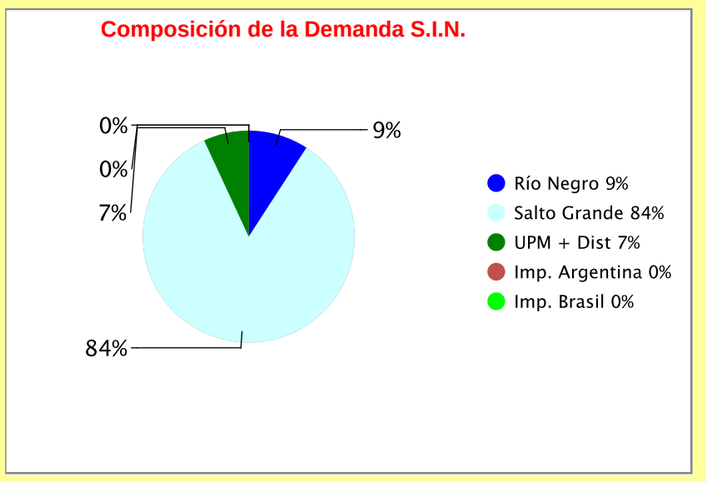

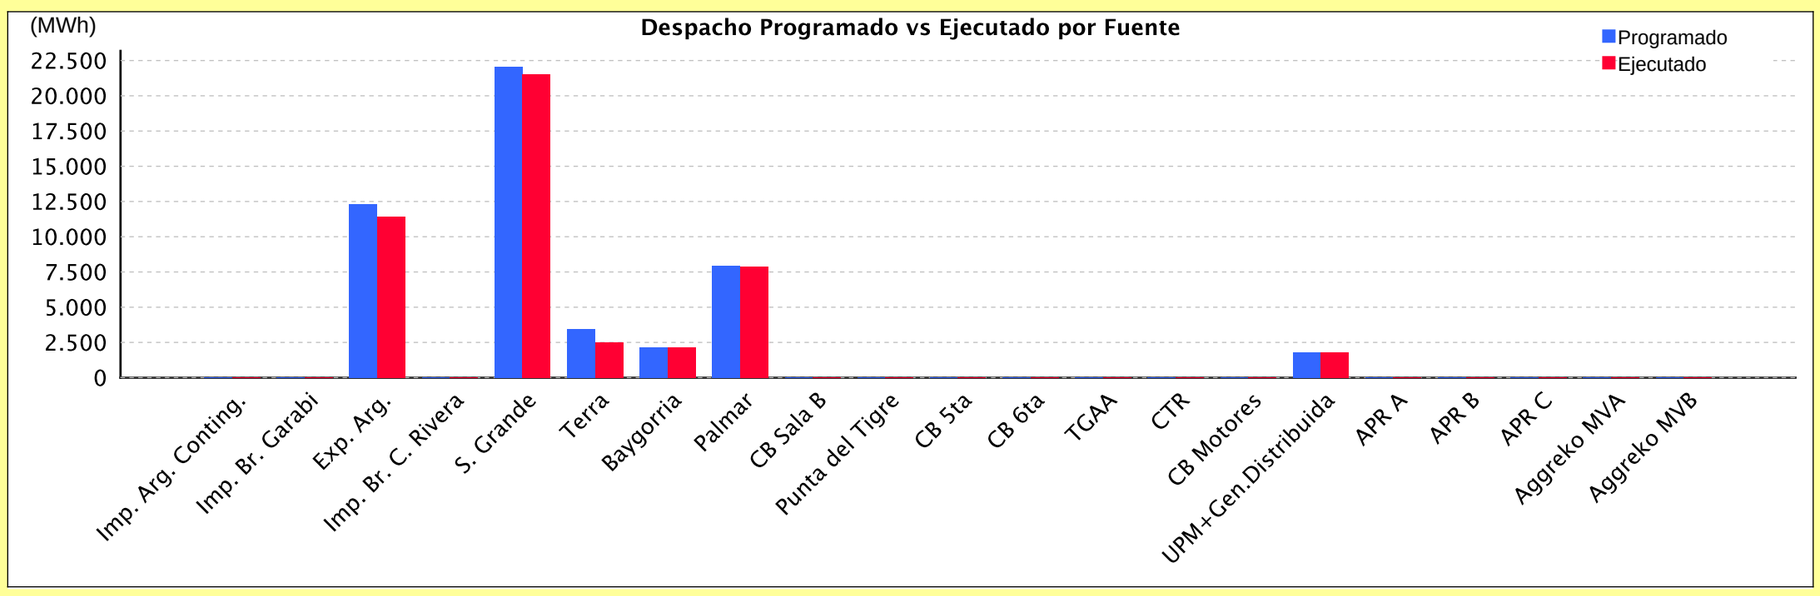

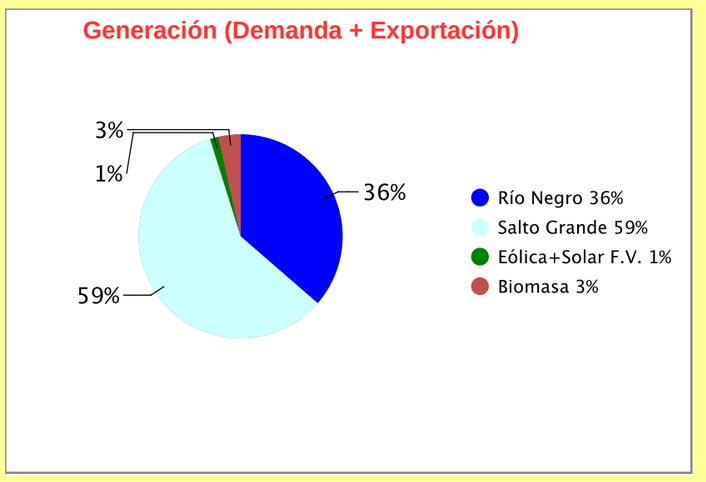

EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

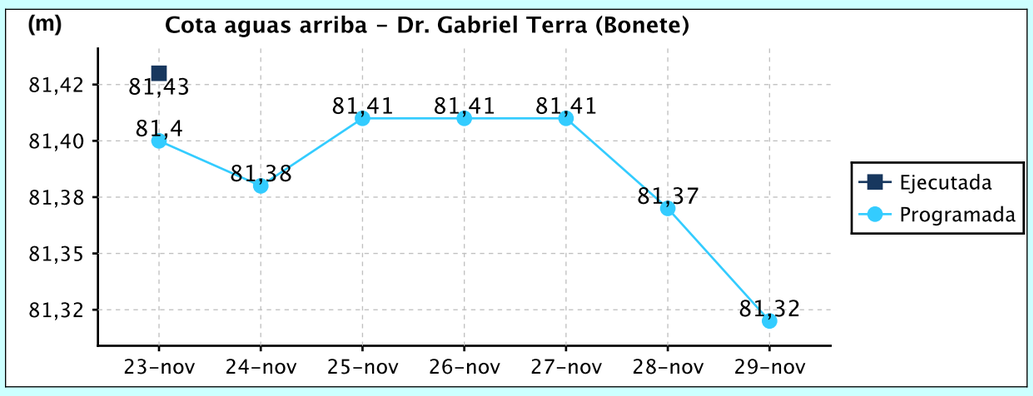

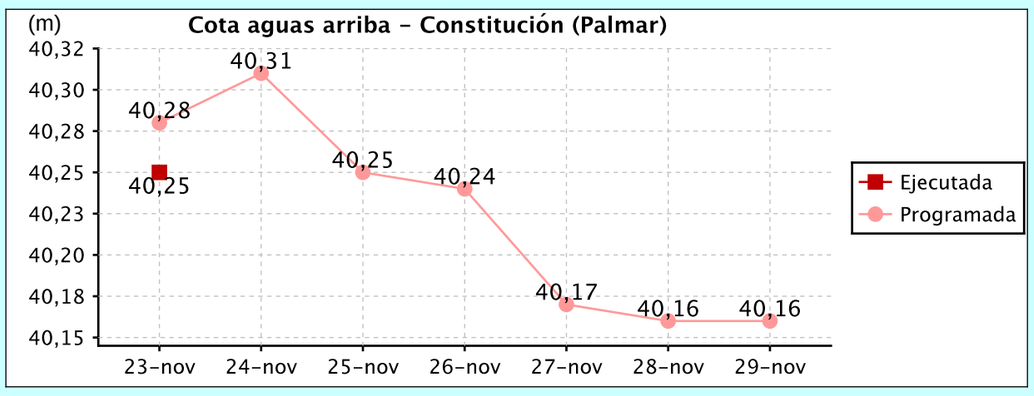

COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,40	81,43
Baygorria	54,11	54,1
Palmar	40,28	40,25
SGU	35,46	35,27

Valores de Referencia (operación normal)

Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

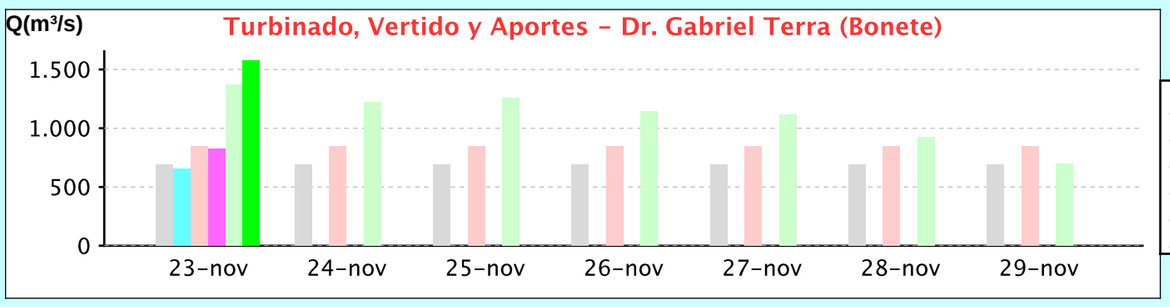

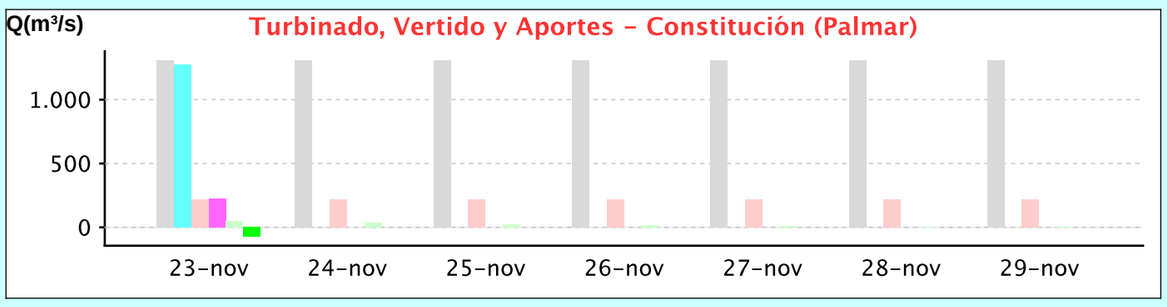

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

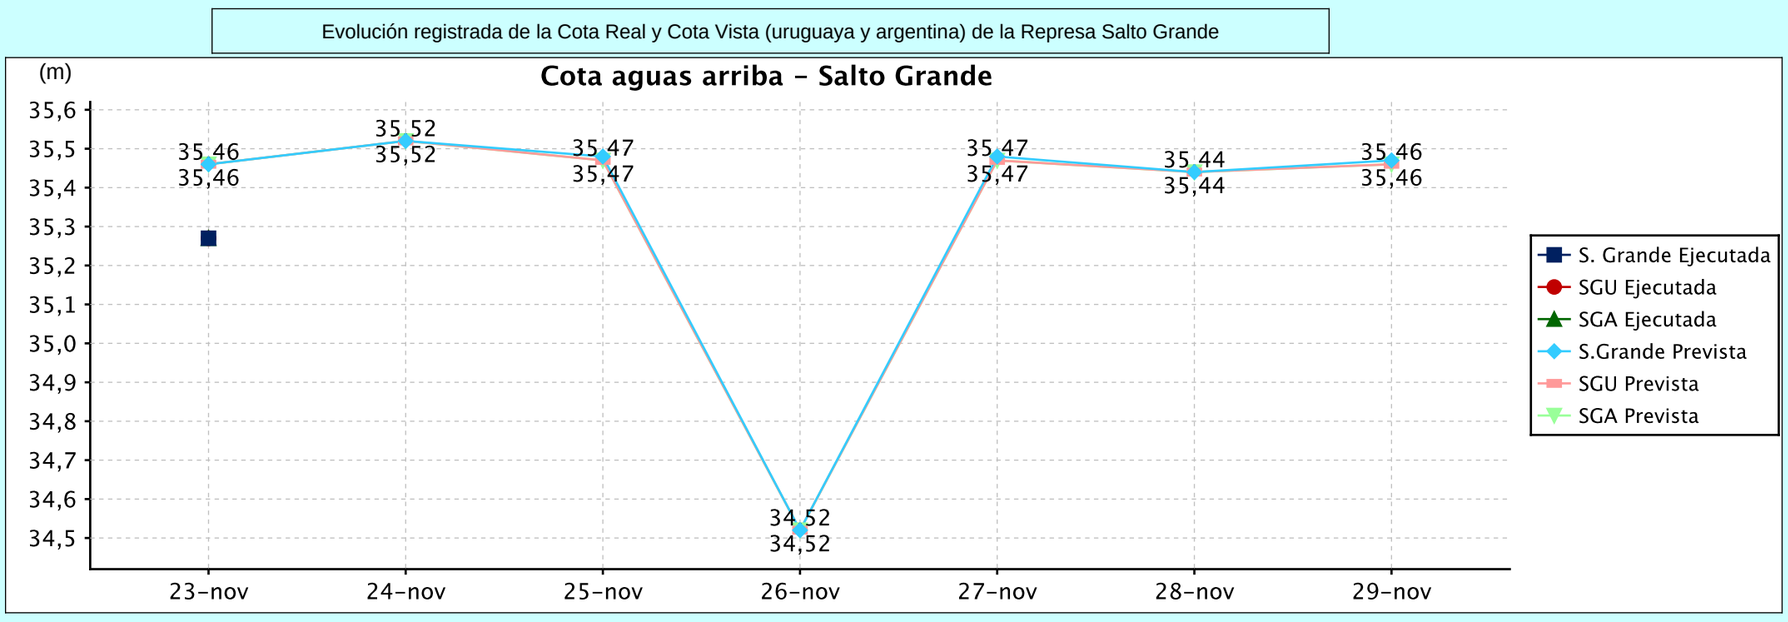

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	691	658
Baygorria	758	814
Palmar	1.310	1.276
SGU	4.198	4.443

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.370	1.576
Baygorria	0	110
Palmar	50	-75
SGU	4.975	4.874

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	850	829
Baygorria	800	830
Palmar	220	226
SGU	145	371

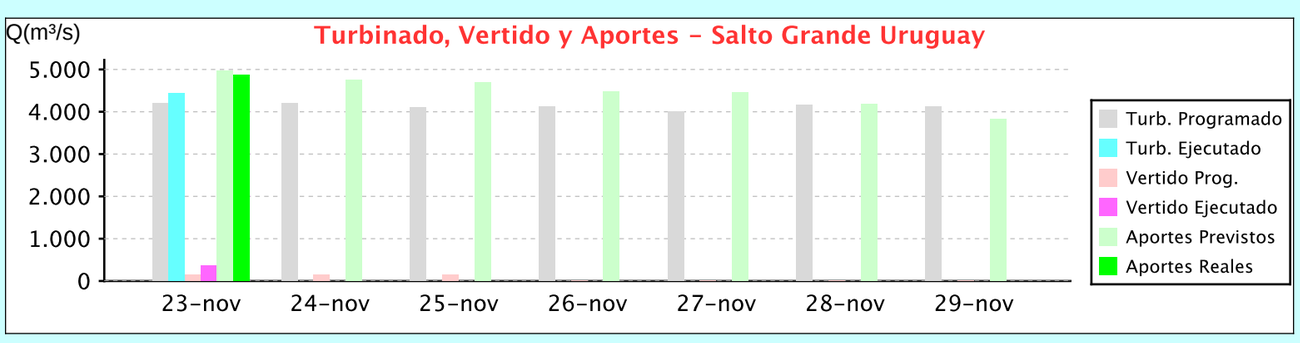

VALORES CTM

Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,27
Cota Vista Arg	35,27
Cota real	35,27

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 475 MW medios de excedentes de vertimiento de Río Negro y Salto Grande.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

28/11/2013 14:28