




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 24 de noviembre de 2013


Generación Térmica	
Central Battle	-7
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-3
Central La Tablada	-1
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-3
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.298
C. Baygorria	2.117
C. Palmar	7.837
C. Salto Grande	20.513
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.862
TOTAL Generación	35.609

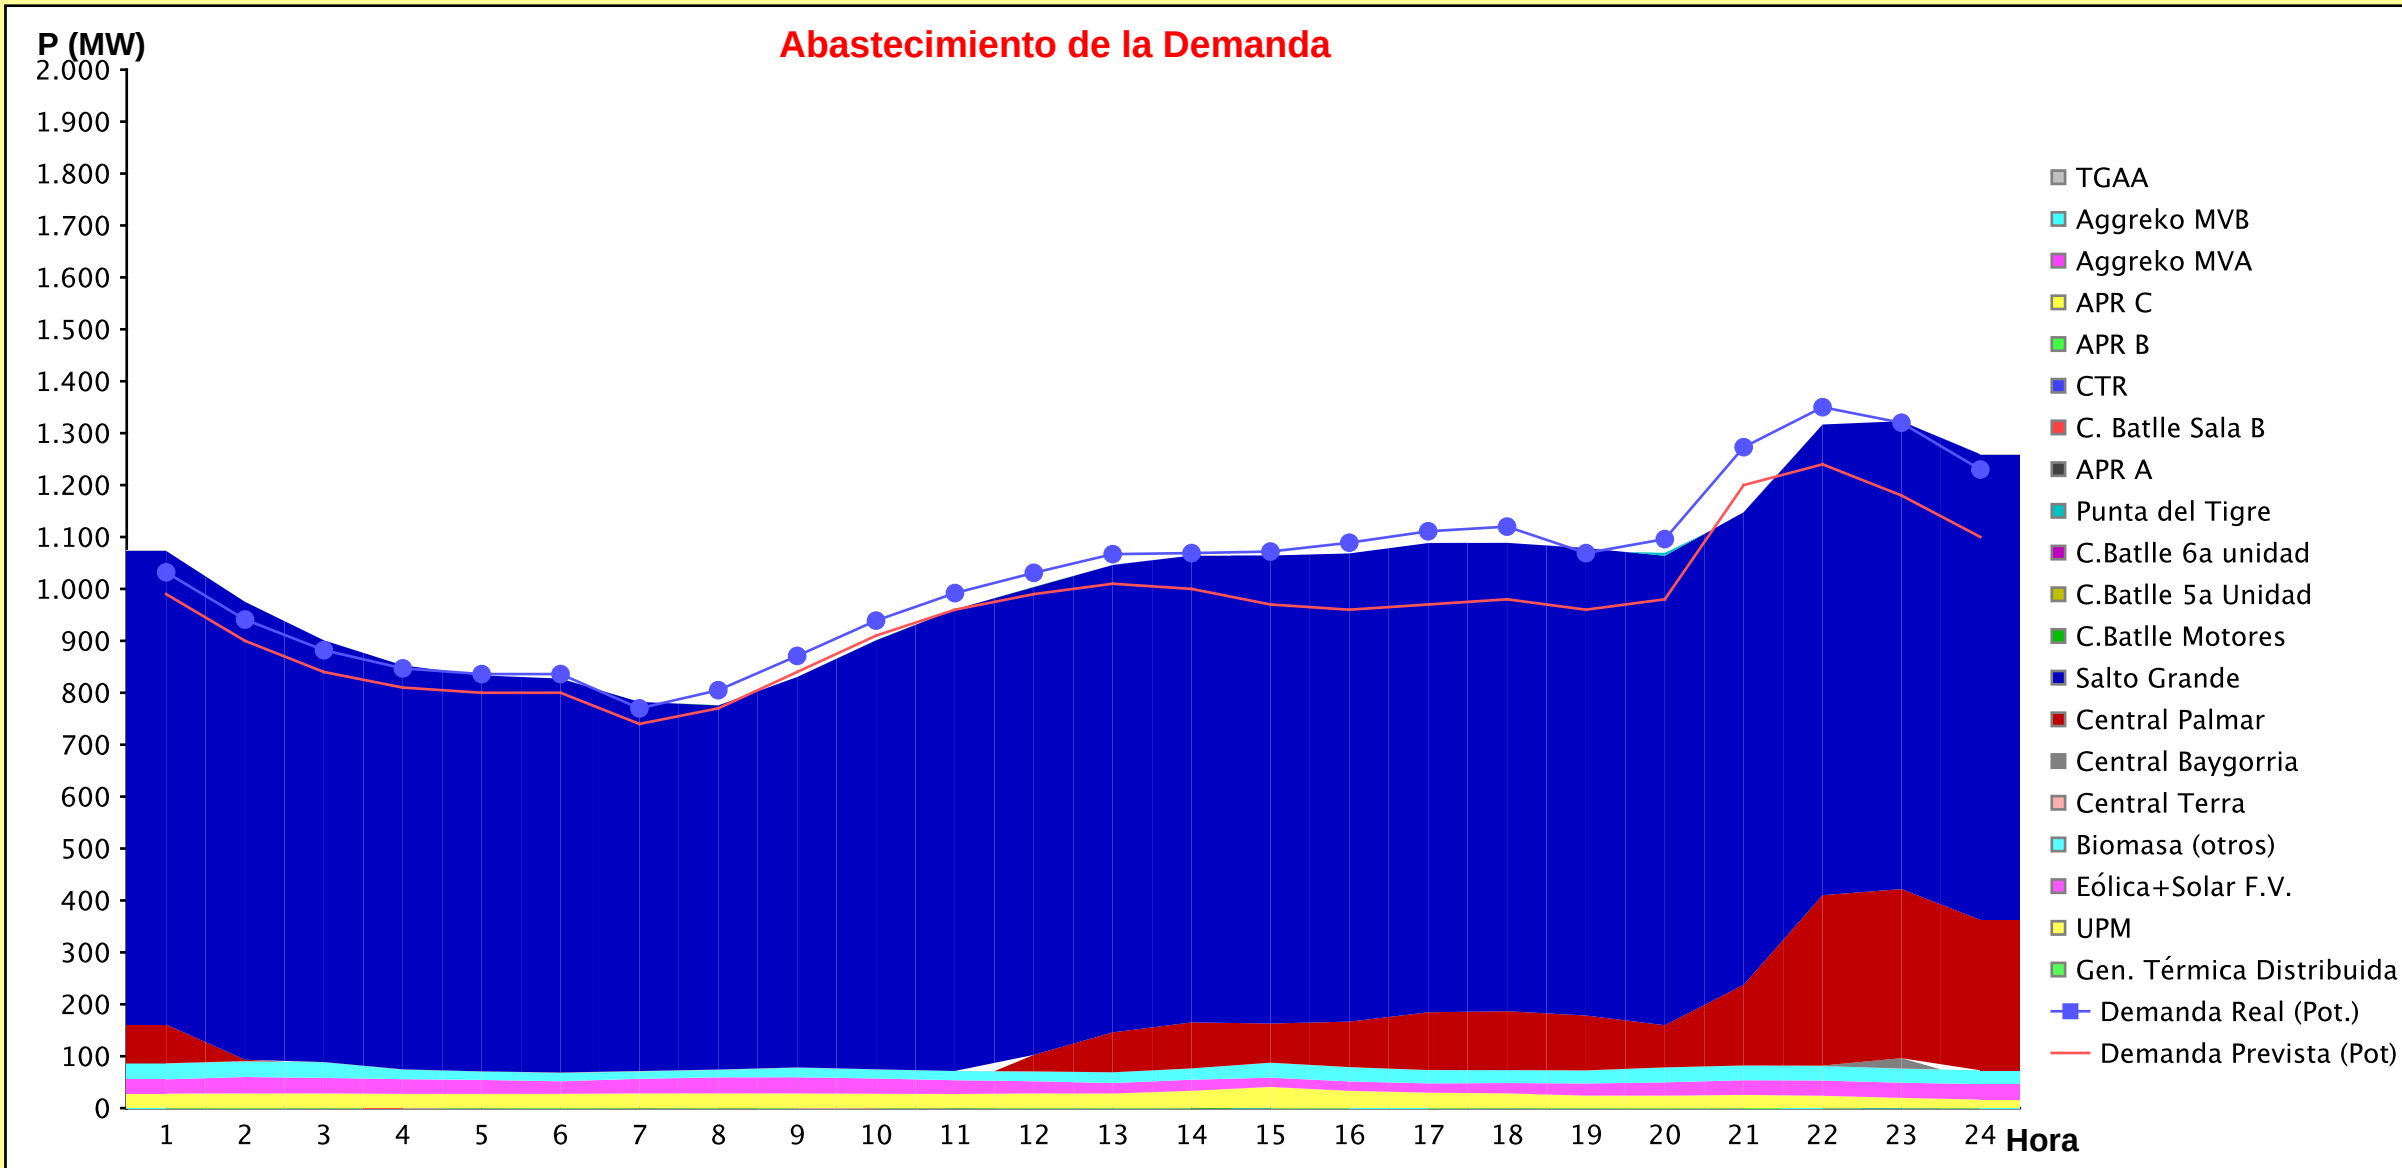

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	12.086
Hidráulica	12.086
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	12.086

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	23.523
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	



Demanda Programada (MWh)	22.900
Diferencia (MWh)	623
Ejecutada - Programada	2,72 %

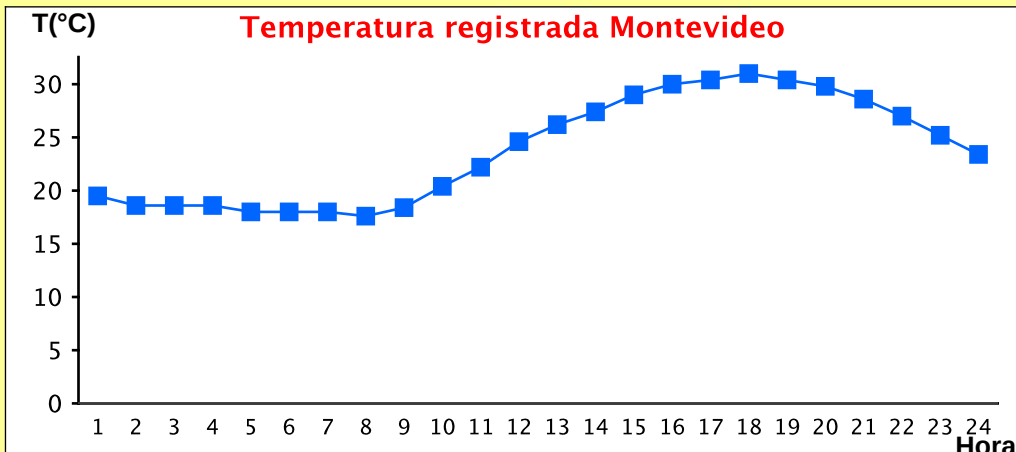


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1137,29 Hora 16:59
Potencia mínima:	751,67 Hora 06:50
Pico noche:	1359,06 Hora 21:46

Generación Media (MW)	
Eólica	25,8
Biomasa	56,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

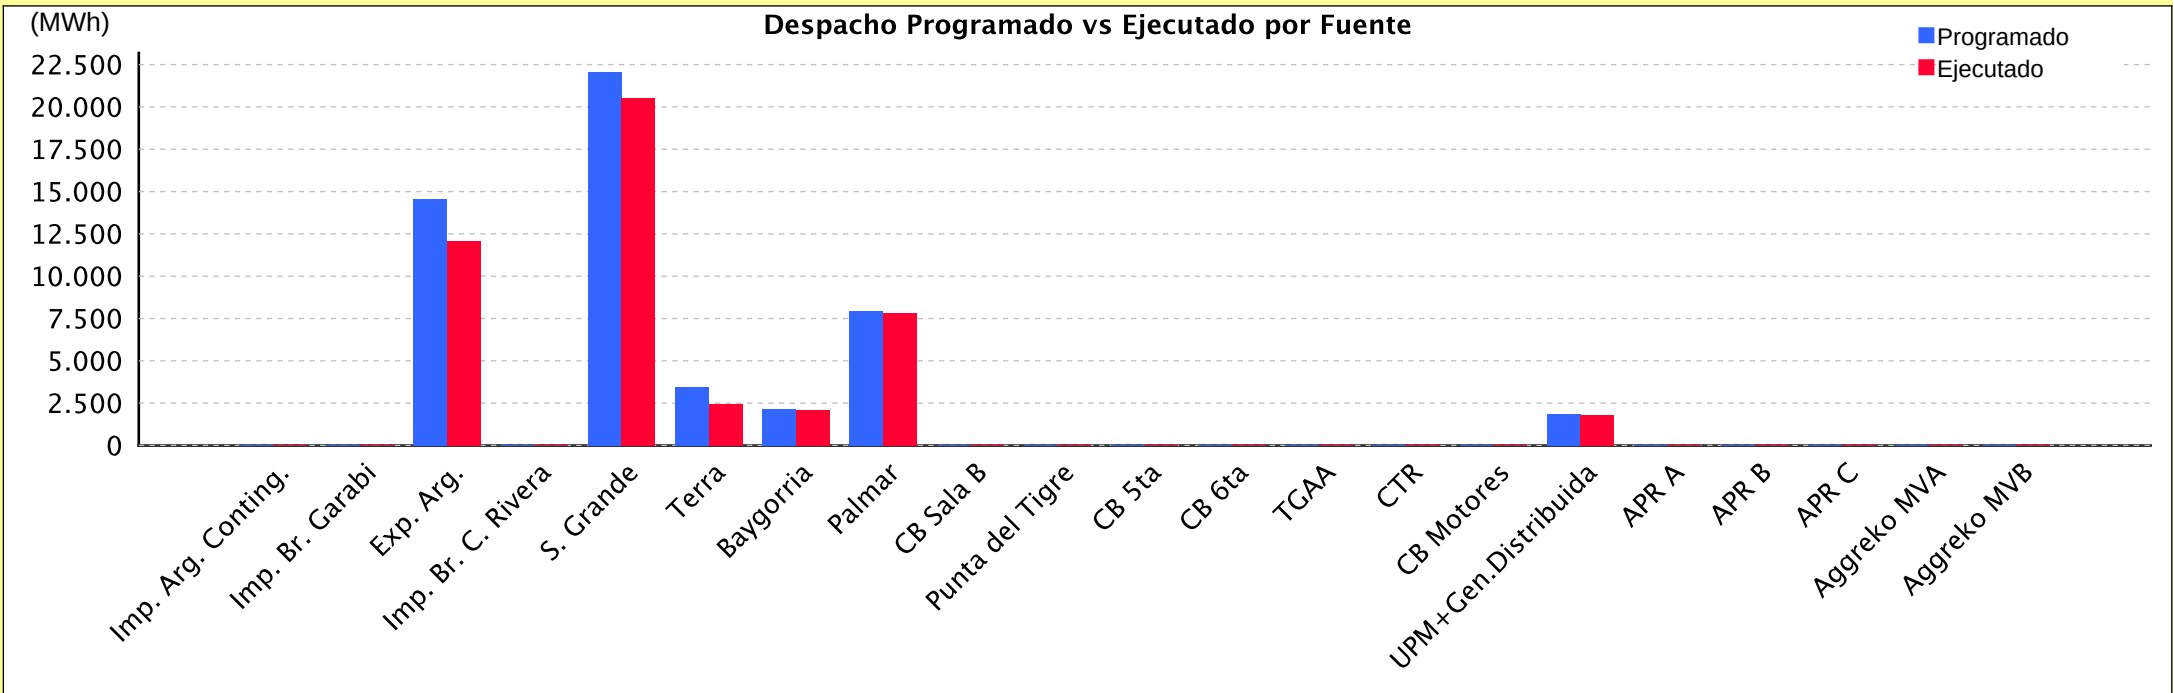
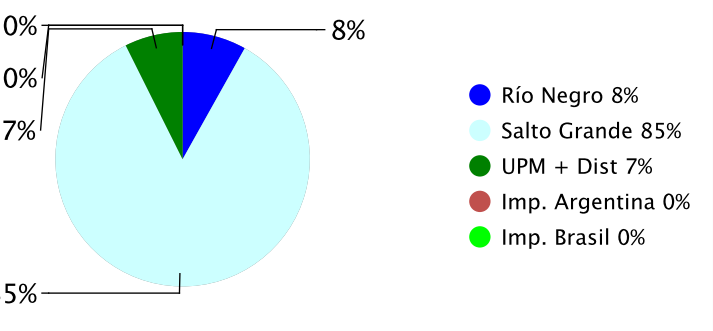


Generación (Demanda + Exportación)

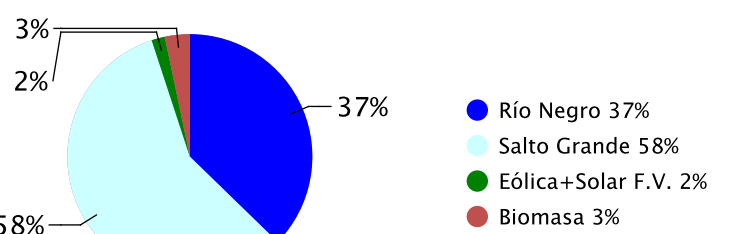



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

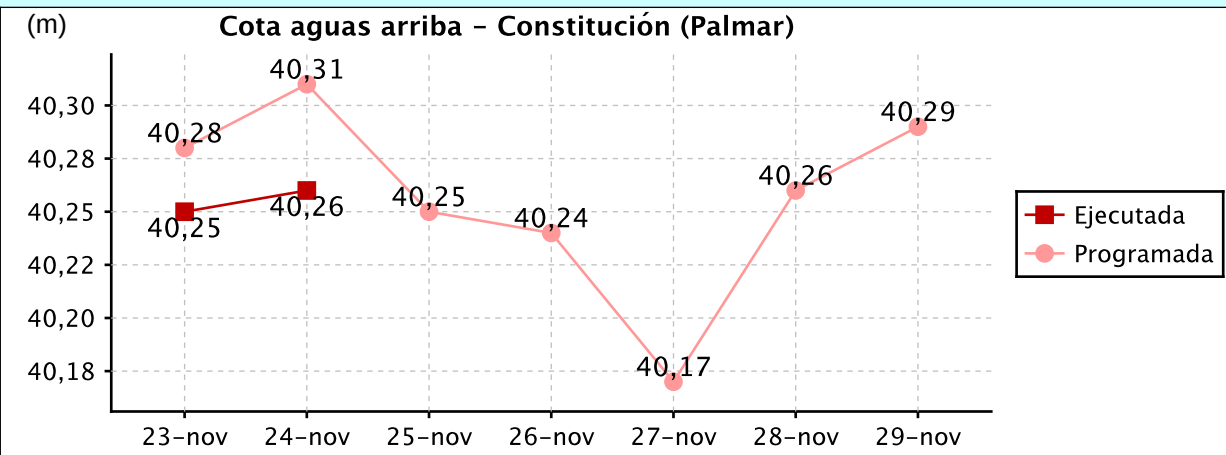
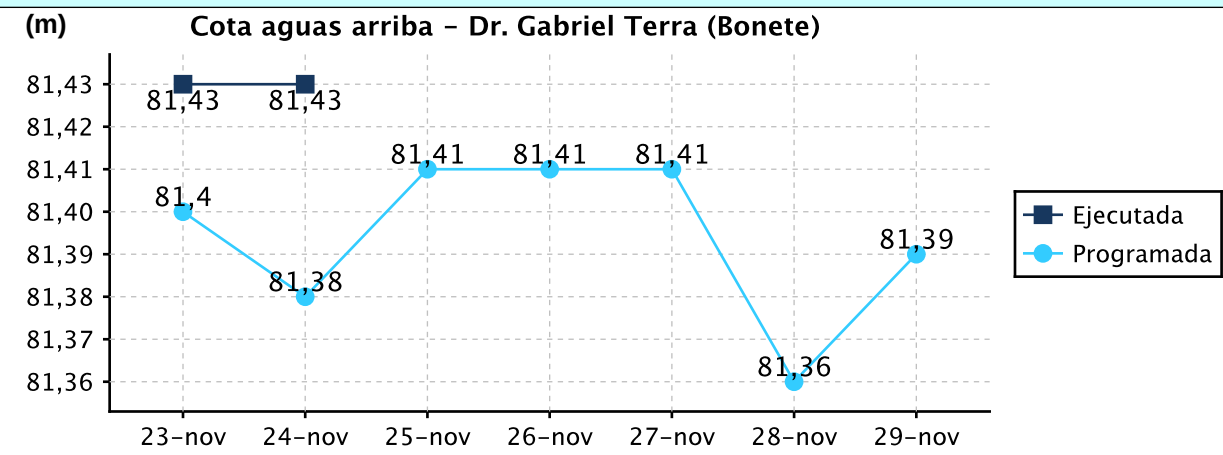


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,38	81,43
Baygorria	54,05	54,06
Palmar	40,31	40,26
SGU	35,52	35,43

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

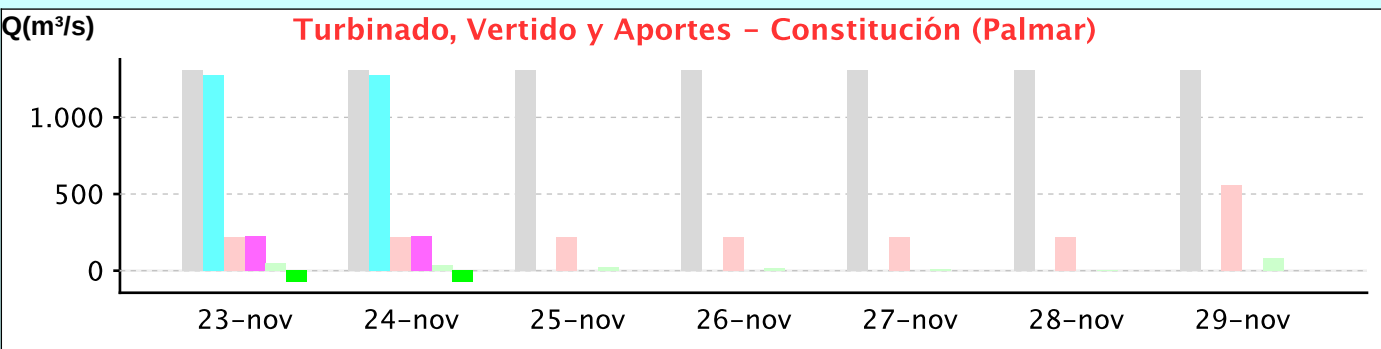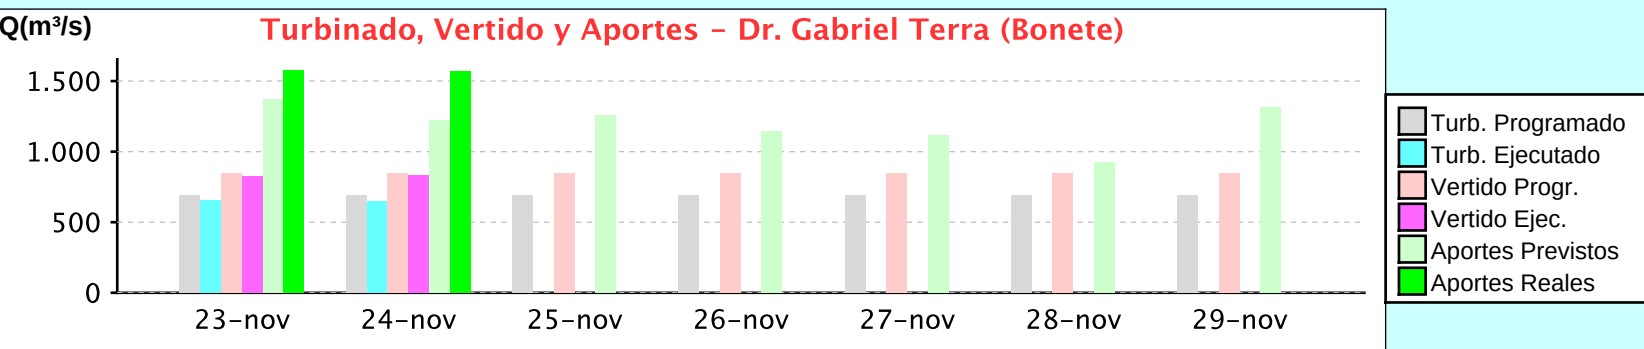

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

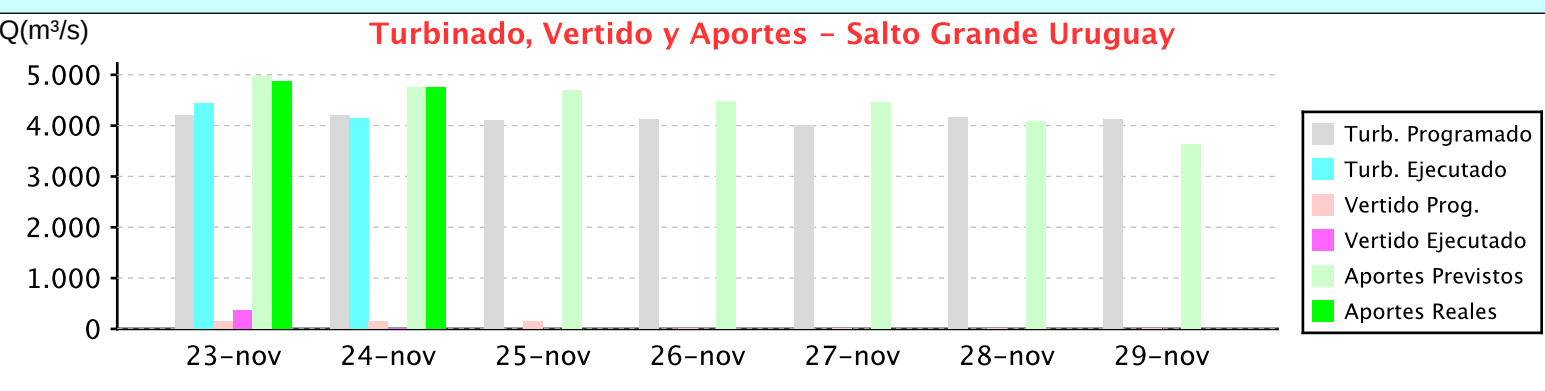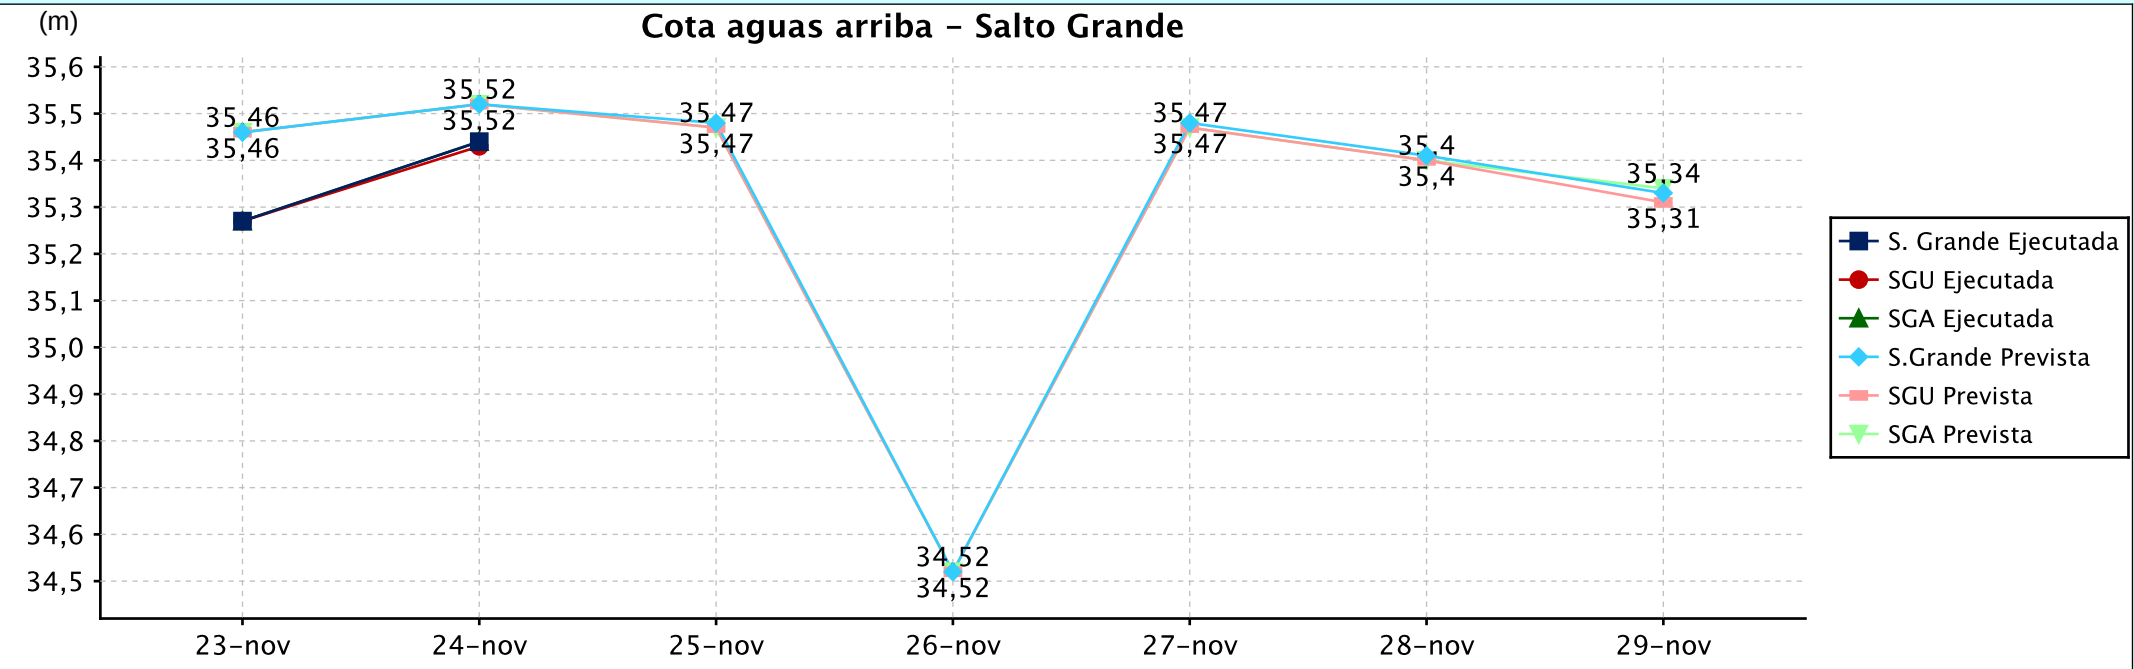

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,43
Cota Vista Arg	35,44
Cota real	35,44
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	118

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	691	652
Baygorria	758	811
Palmar	1.310	1.274
SGU	4.198	4.147

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.225	1.570
Baygorria	0	-654
Palmar	33	-72
SGU	4.750	4.751

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	850	829
Baygorria	800	827
Palmar	220	226
SGU	144	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 503,6 MW medios de excedentes de vertimiento de Río Negro y Salto Grande.