




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 27 de noviembre de 2013


Generación Térmica	
Central Battle	-9
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-5
Central La Tablada	-3
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-3
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.309
C. Baygorria	2.094
C. Palmar	7.843
C. Salto Grande	21.715
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.636
TOTAL Generación	36.568

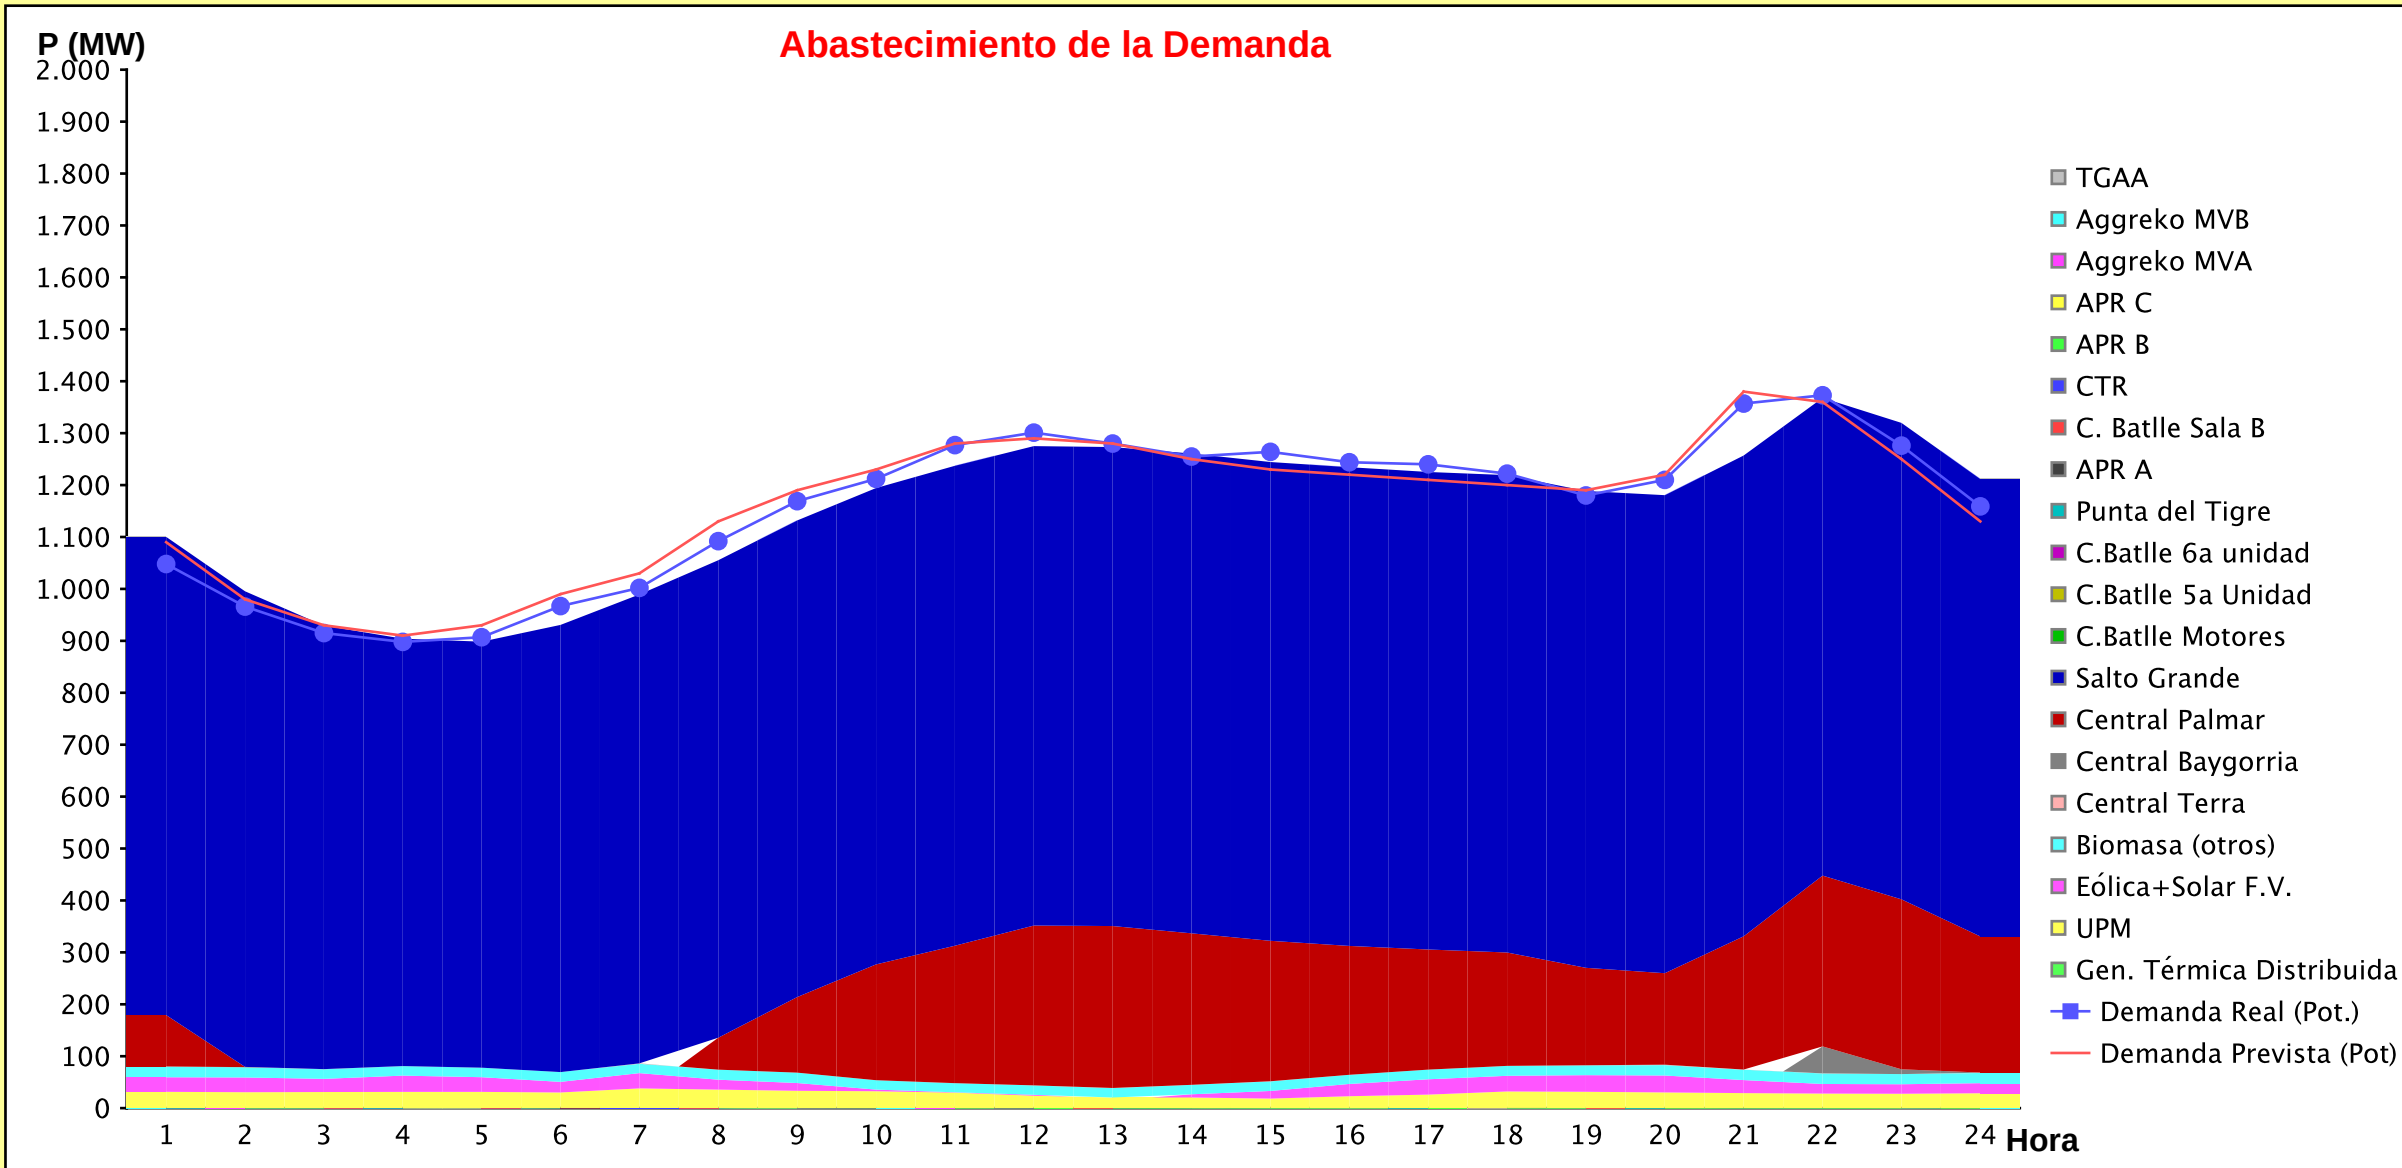

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	9.331
Hidráulica	9.331
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	9.331




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.237
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.900
Diferencia (MWh)	-663
Ejecutada - Programada	-2,38 %

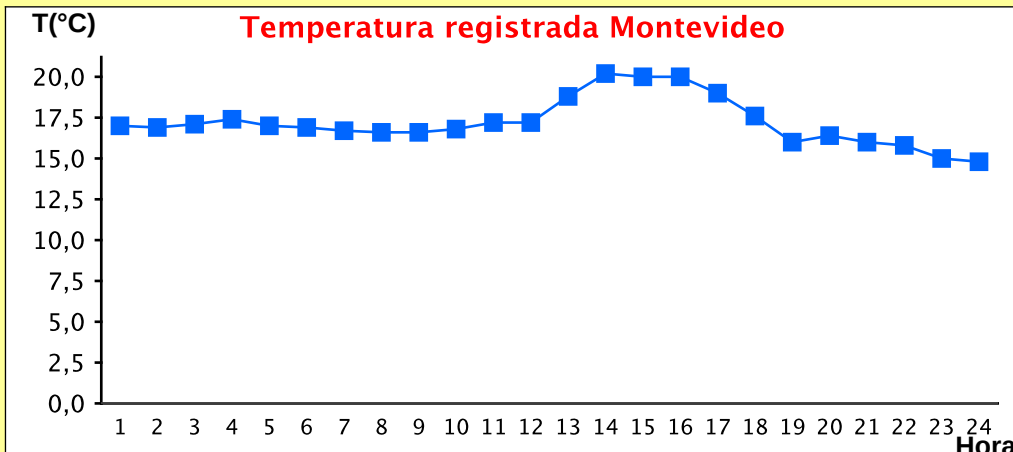



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1313,16 Hora 11:40
Potencia mínima:	897,6 Hora 04:23
Pico noche:	1400,53 Hora 21:35

Generación Media (MW)	
Eólica	20,3
Biomasa	53,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

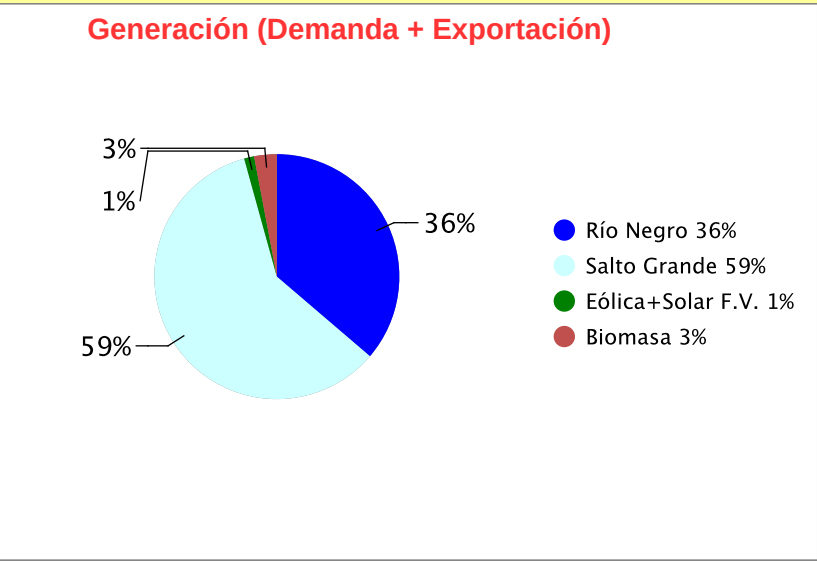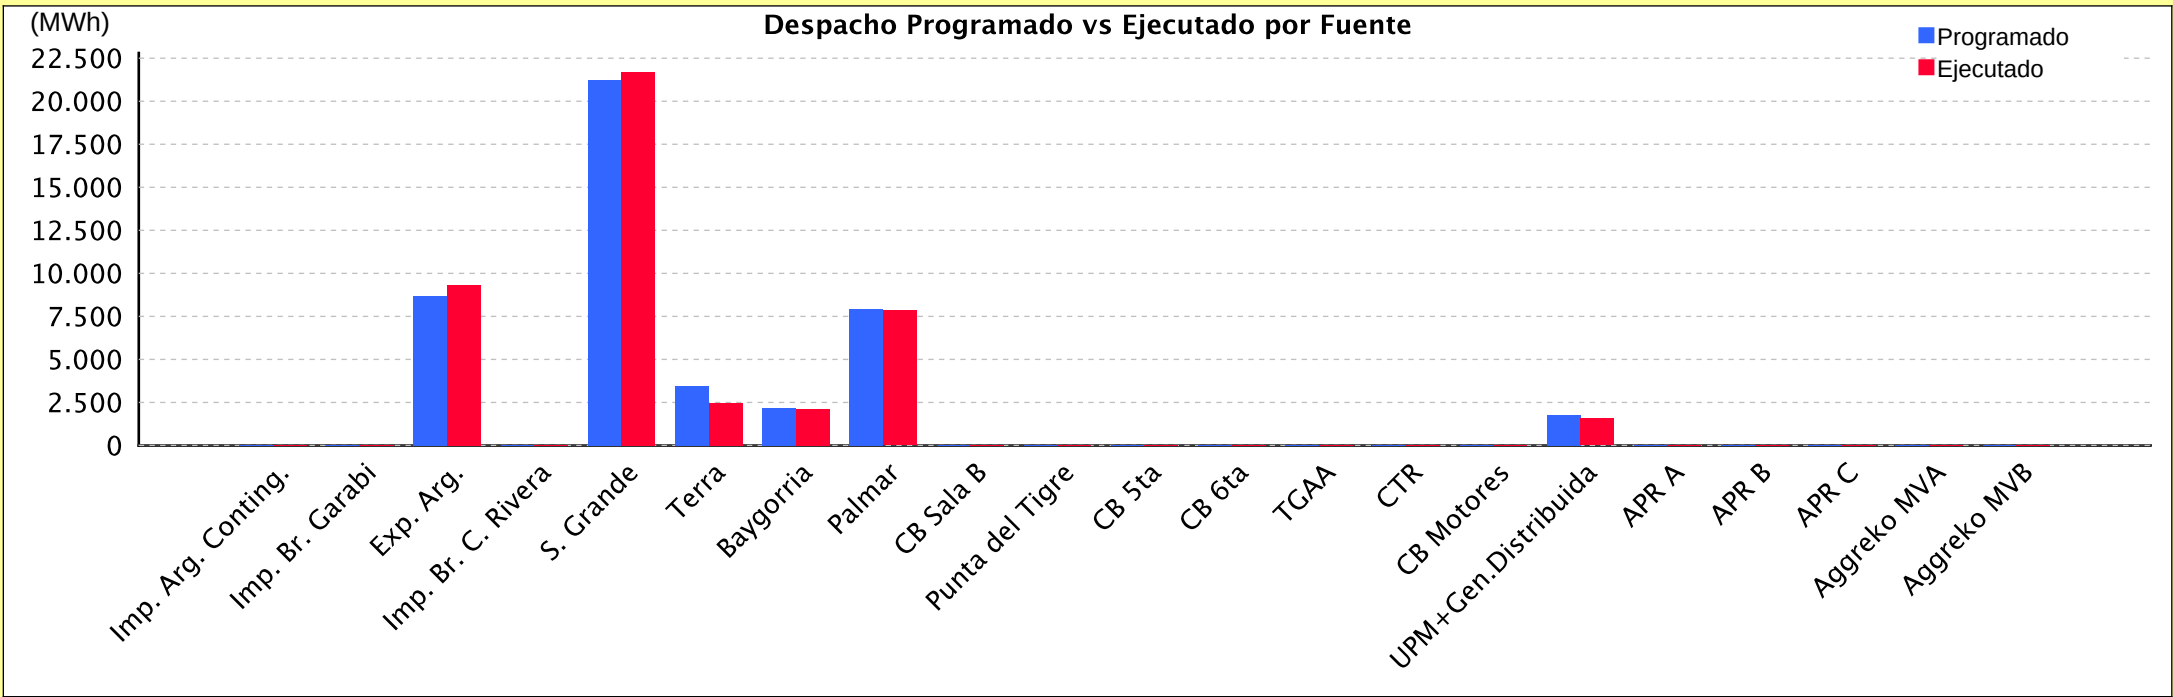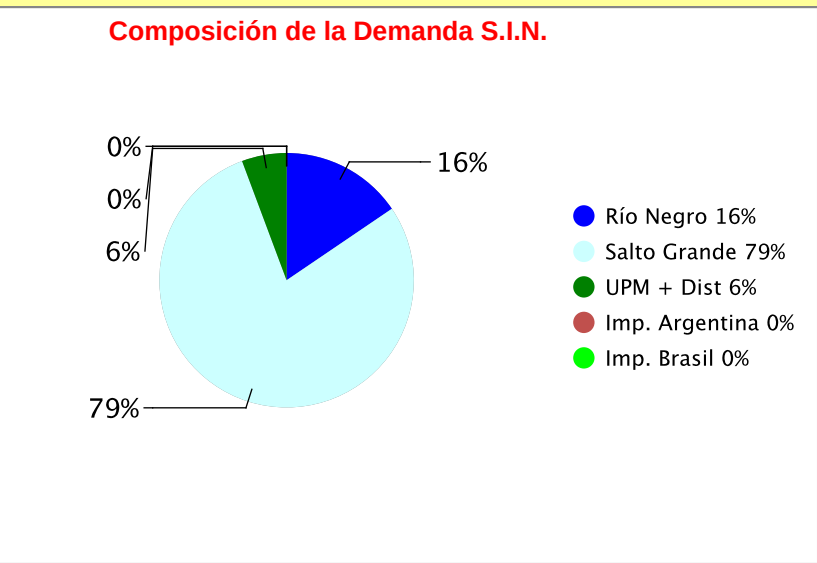



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

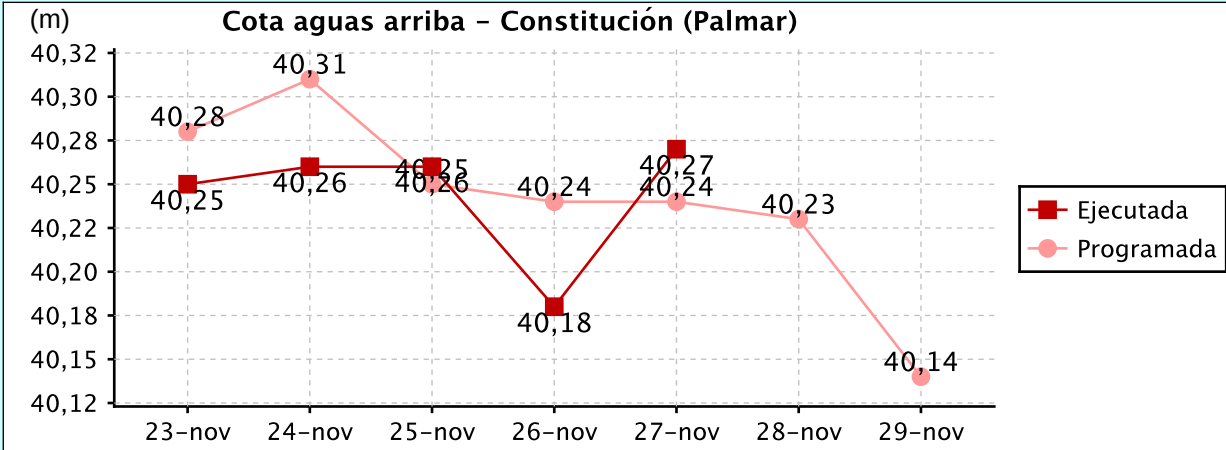
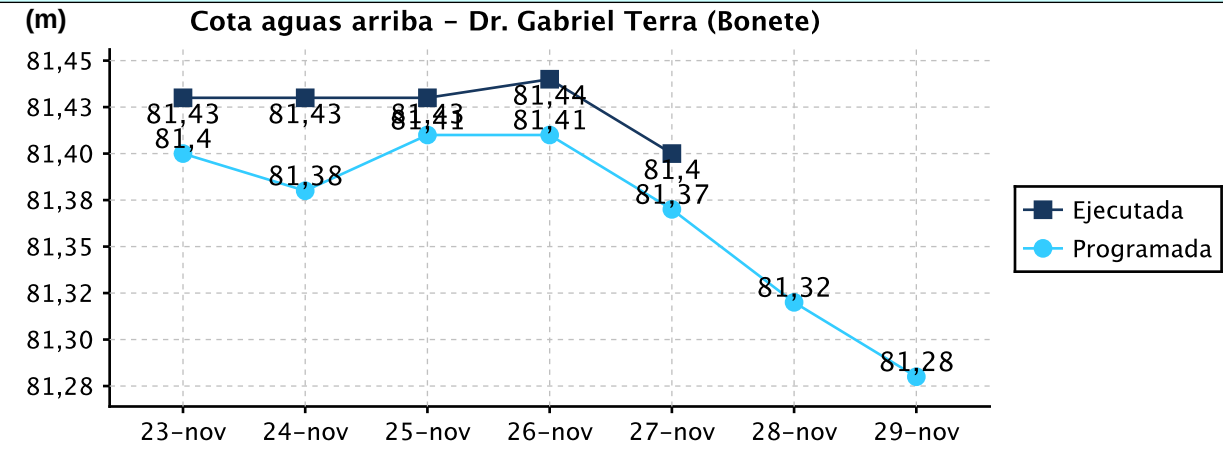


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,37	81,4
Baygorria	54,09	54,24
Palmar	40,24	40,27
SGU	35,51	35,43

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

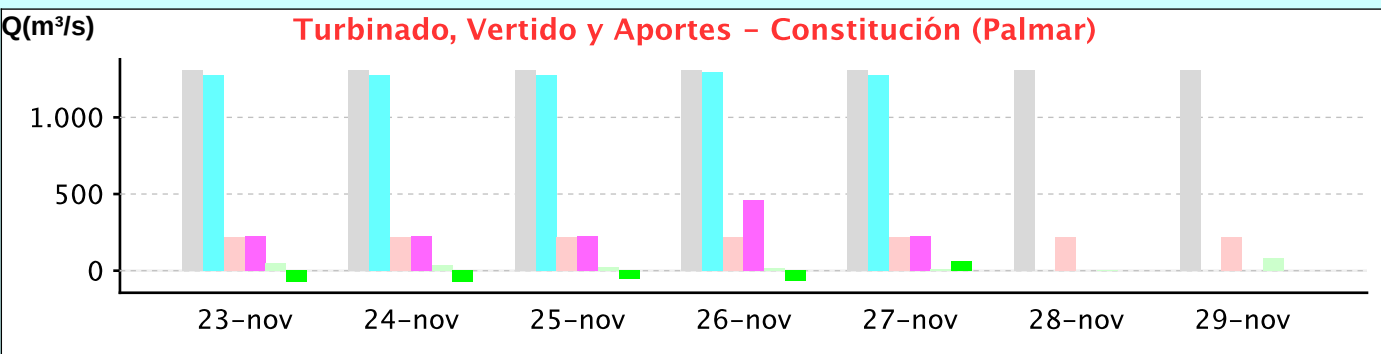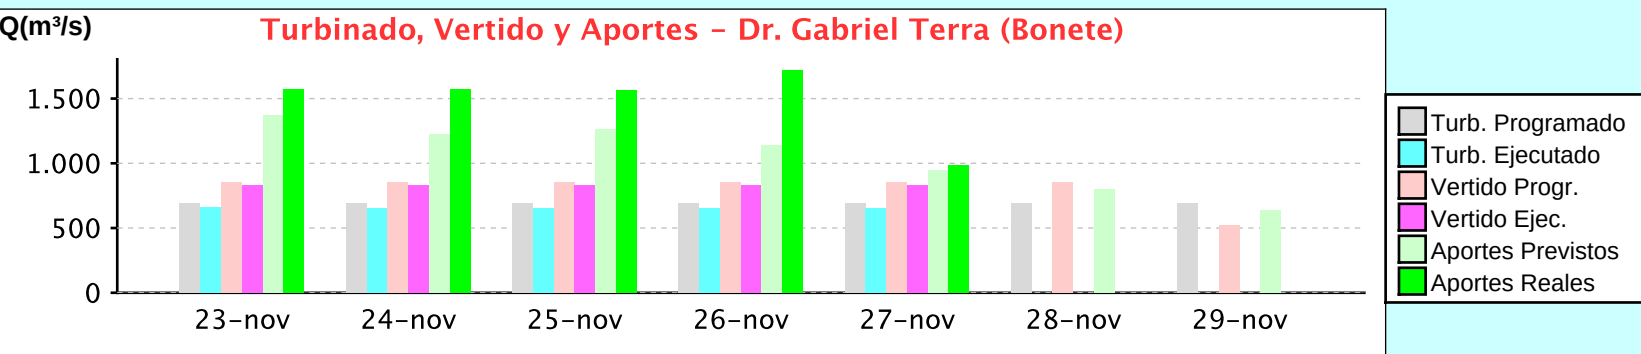

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

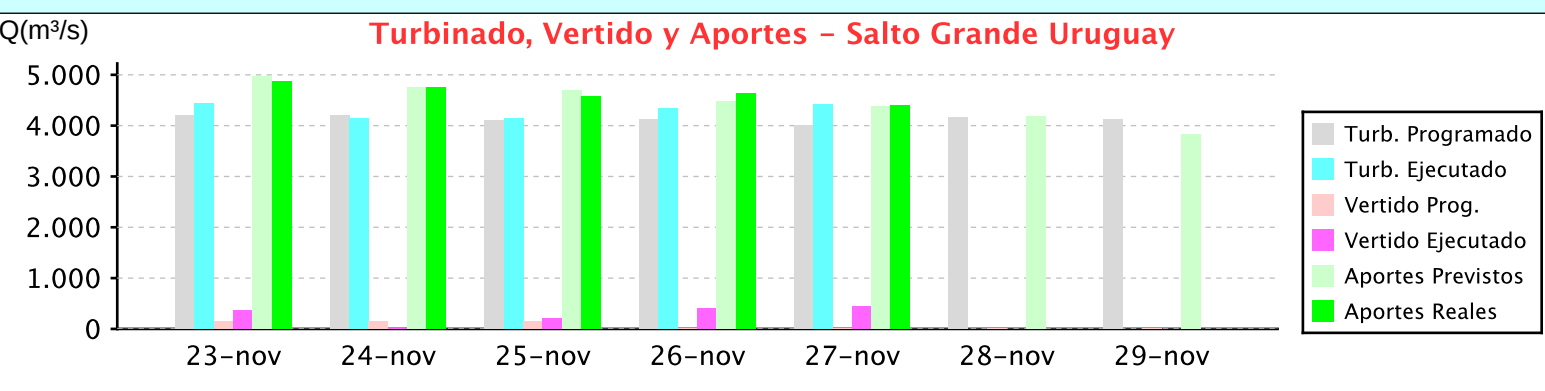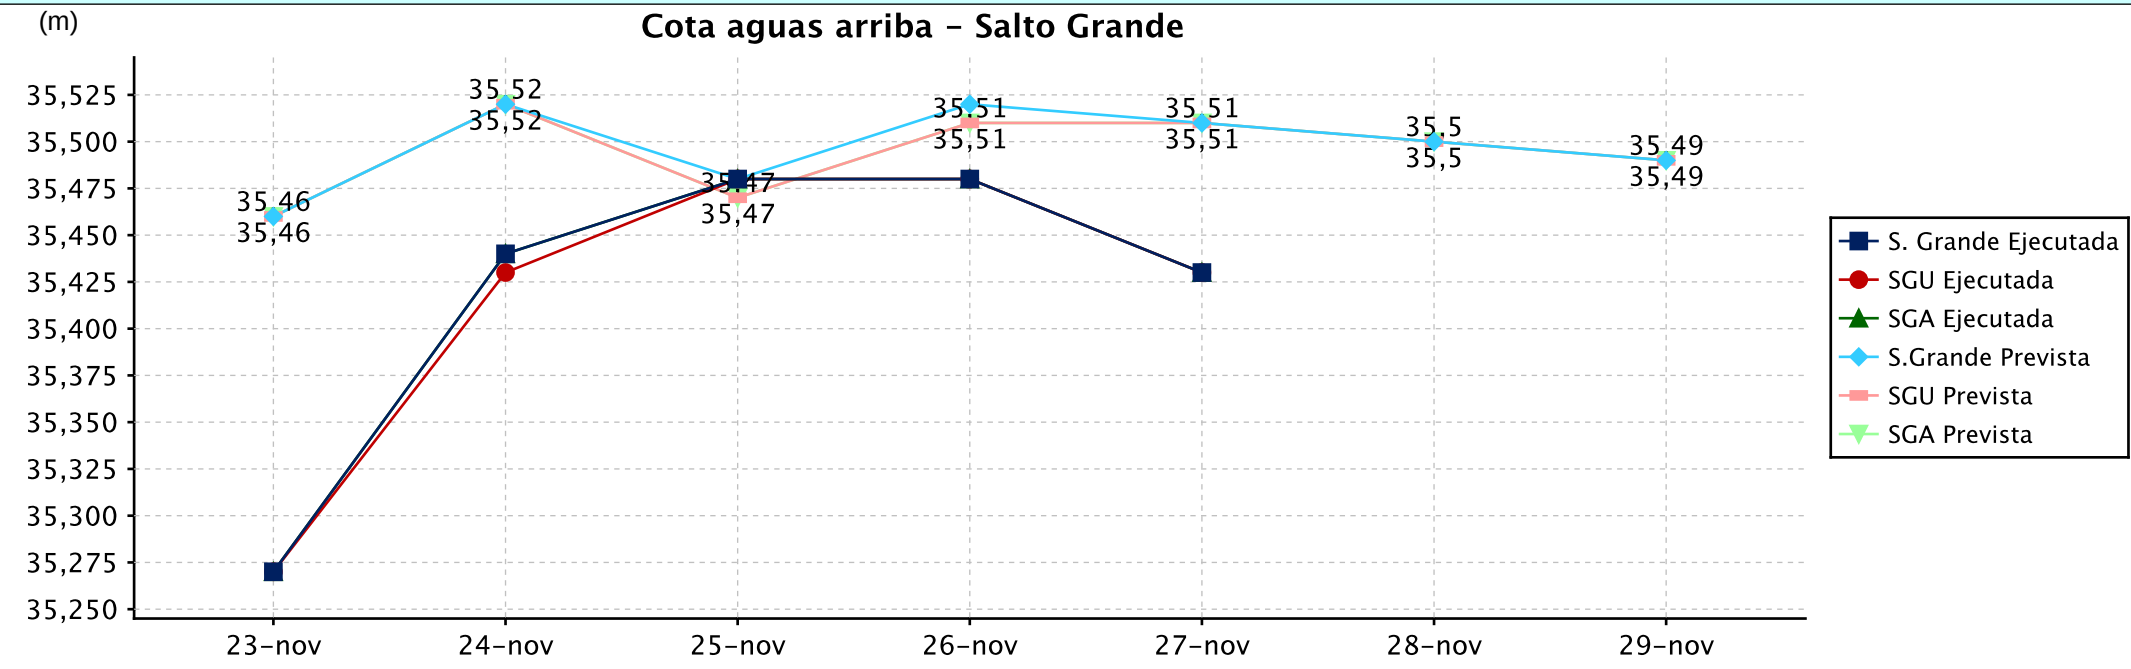

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,43
Cota Vista Arg	35,43
Cota real	35,43
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	691	656
Baygorria	758	809
Palmar	1.310	1.275
SGU	4.013	4.409

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	945	982
Baygorria	0	528
Palmar	10	64
SGU	4.375	4.400

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	850	828
Baygorria	750	959
Palmar	220	226
SGU	0	442

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 389 MW medios de excedentes de vertimiento de Río Negro y Salto Grande.
Se actualizó la versión publicada el 28/11/2013 a las 15:00 hs.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

10/12/2013 14:07