



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



viernes 29 de noviembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	-7
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-3
Central La Tablada	-0
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-3
Aggreko	40
Aggreko MVA	9
Aggreko MVB	31
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.337
C. Baygorria	2.089
C. Palmar	7.869
C. Salto Grande	21.251
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.660
TOTAL Generación	36.227

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	9.123
Hidráulica	9.123
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	9.123




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.104
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.870
Diferencia (MWh)	-766
Ejecutada - Programada	-2,75 %

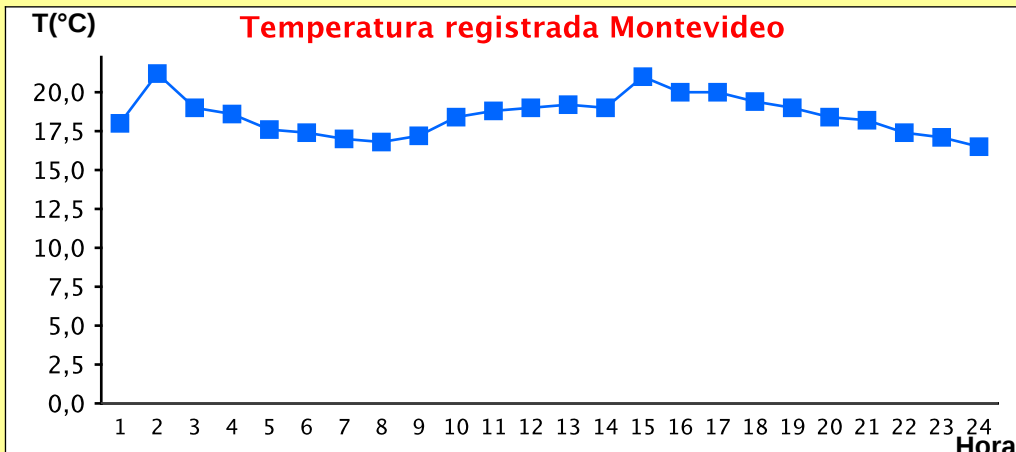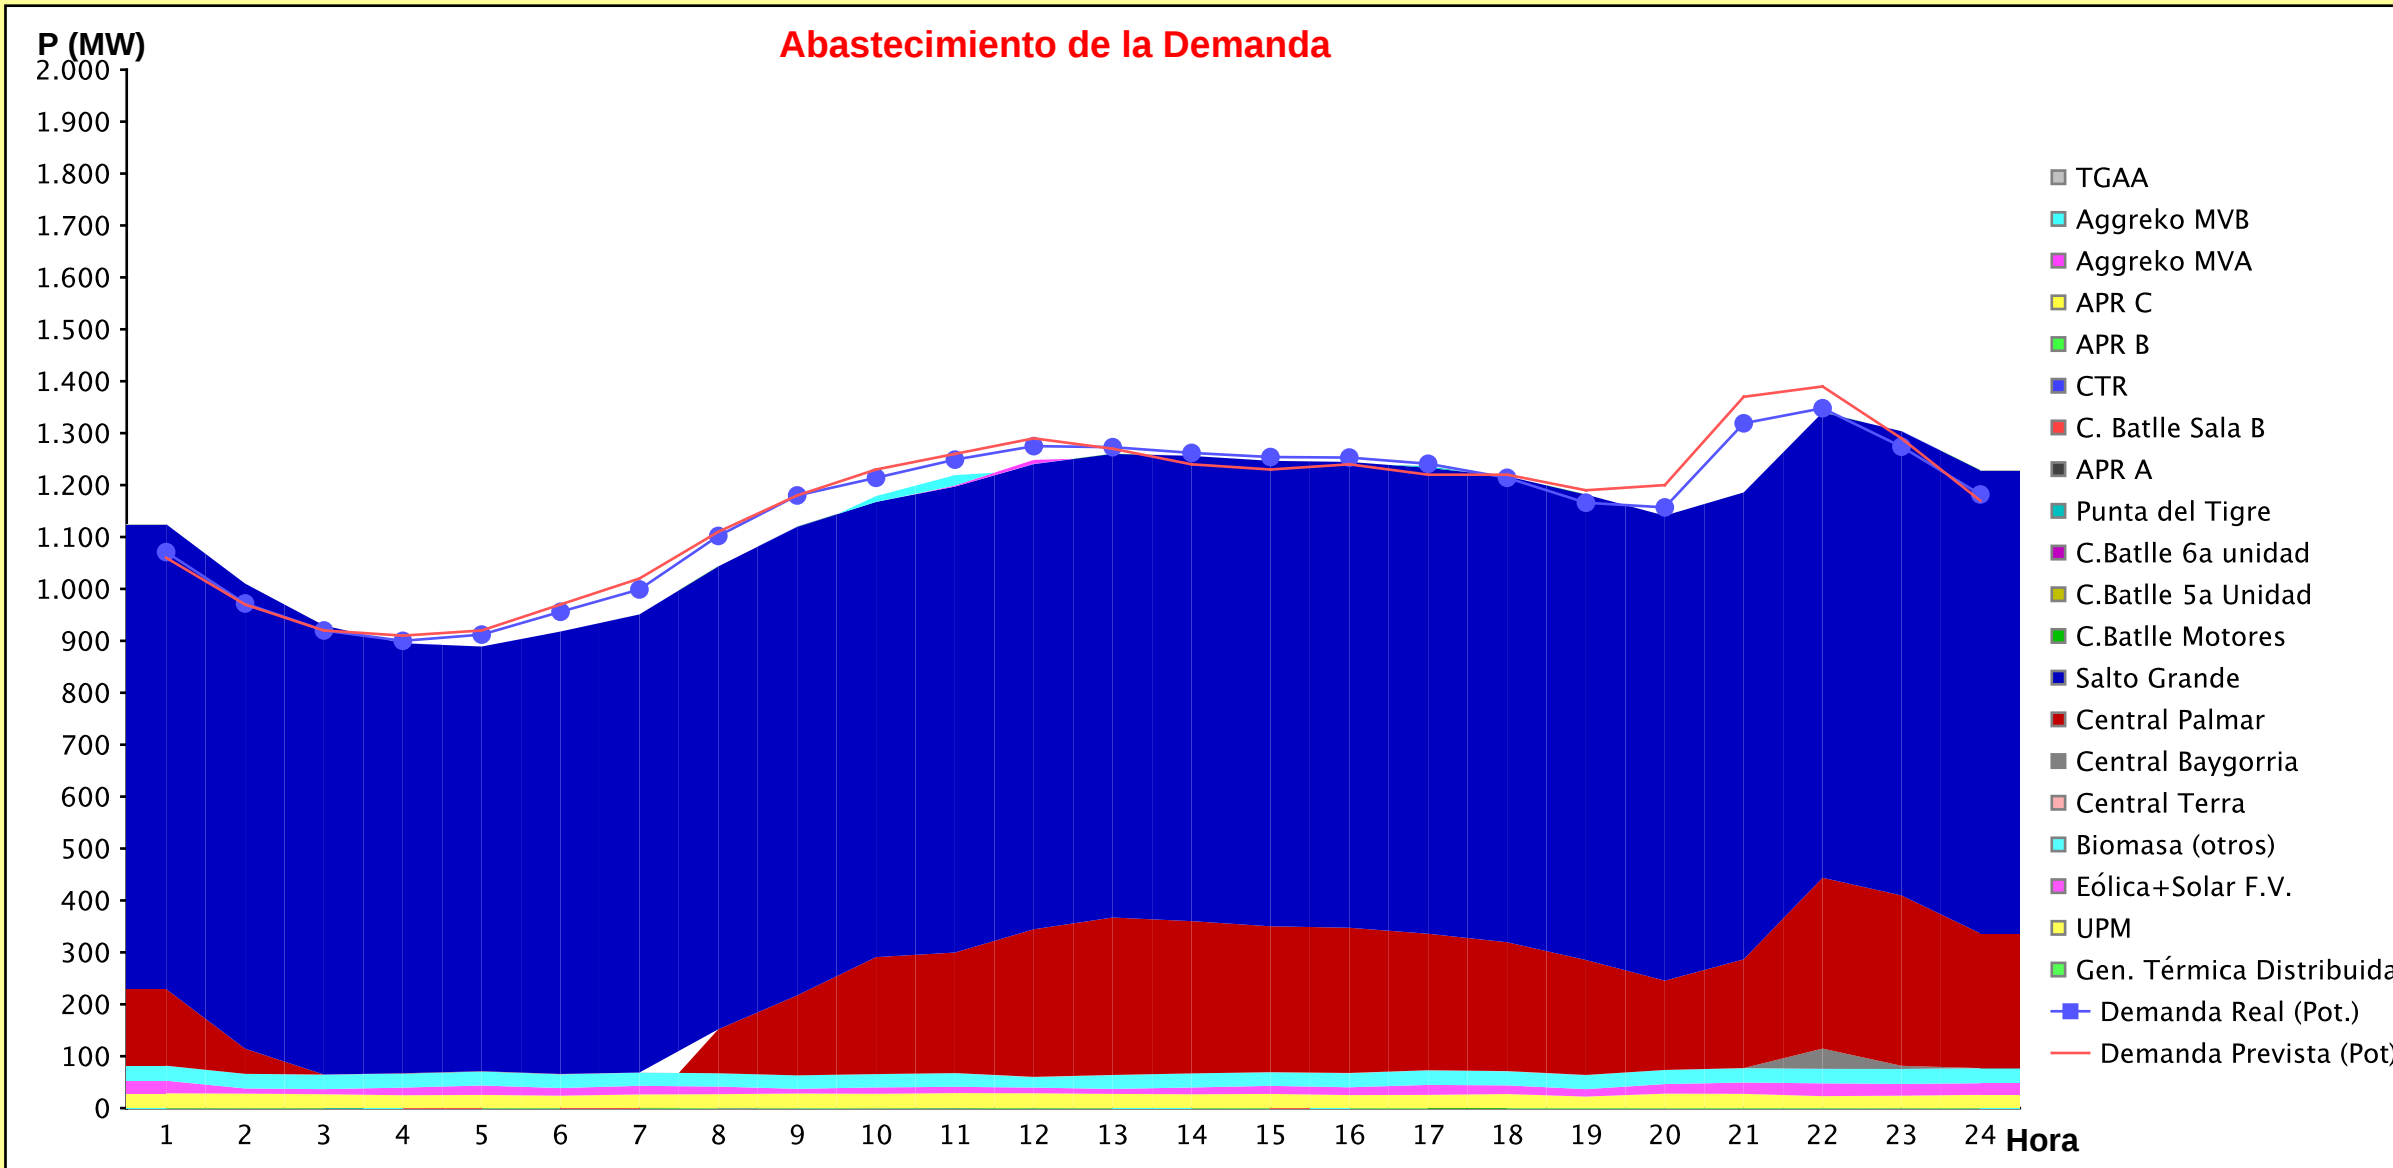



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1301,06 Hora 11:39
Potencia mínima:	885,67 Hora 04:07
Pico noche:	1382,07 Hora 21:34

Generación Media (MW)	
Eólica	16,0
Biomasa	58,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

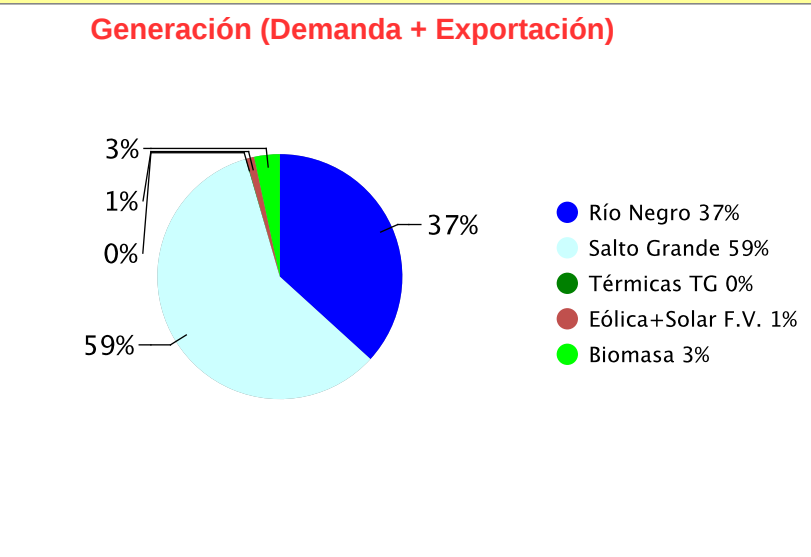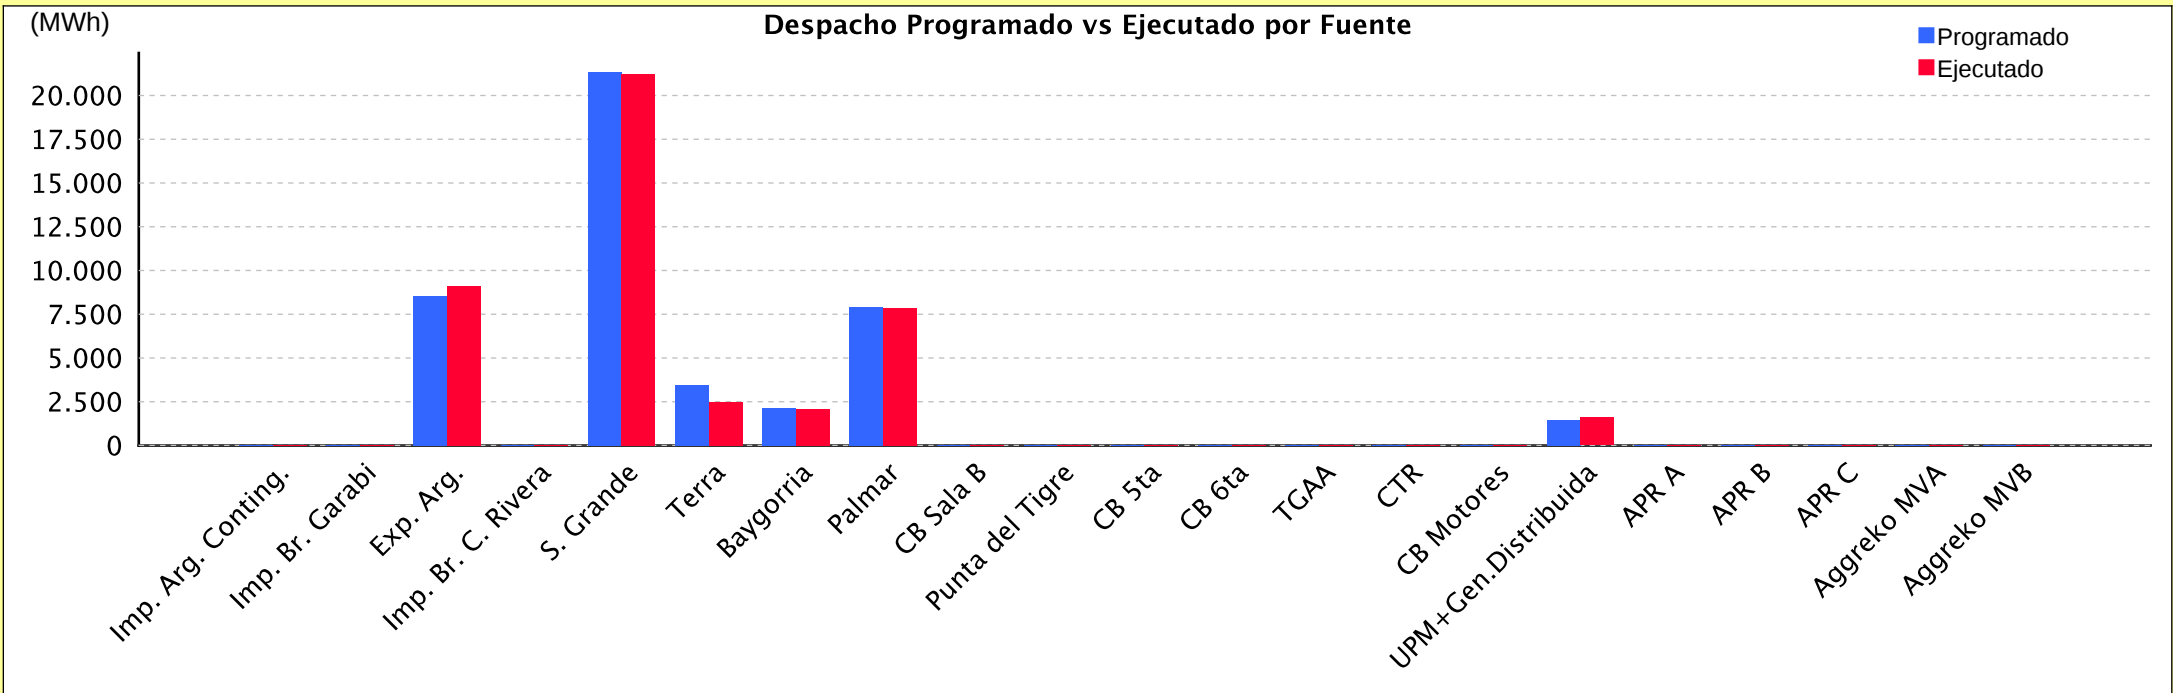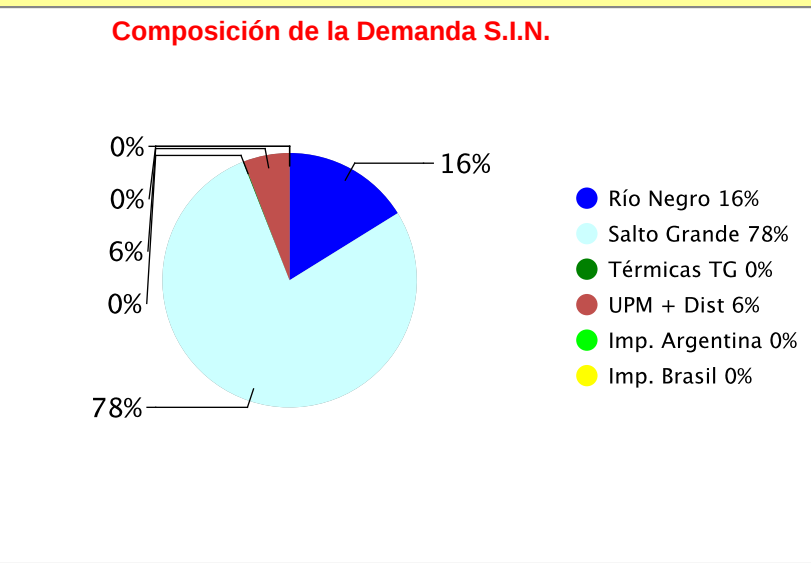



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

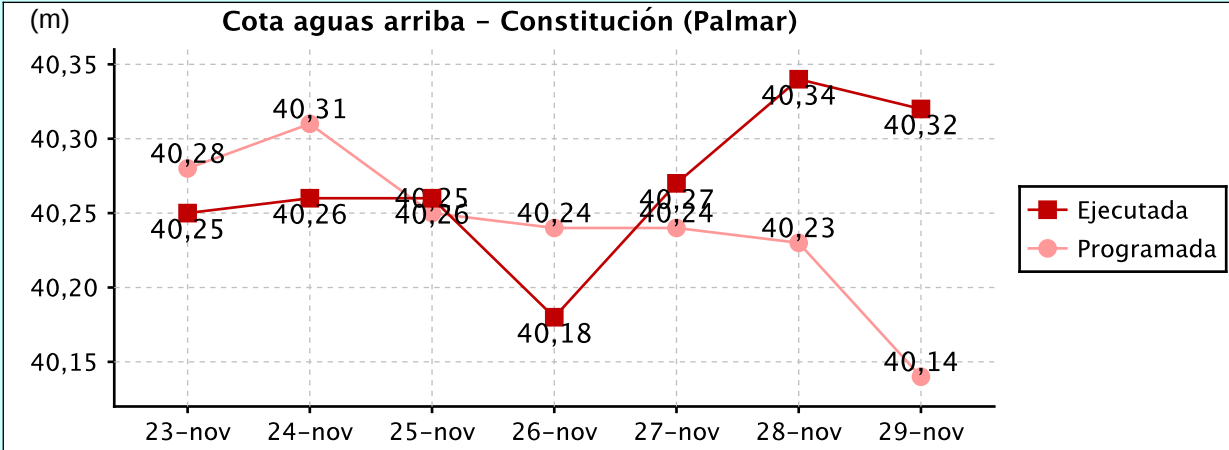
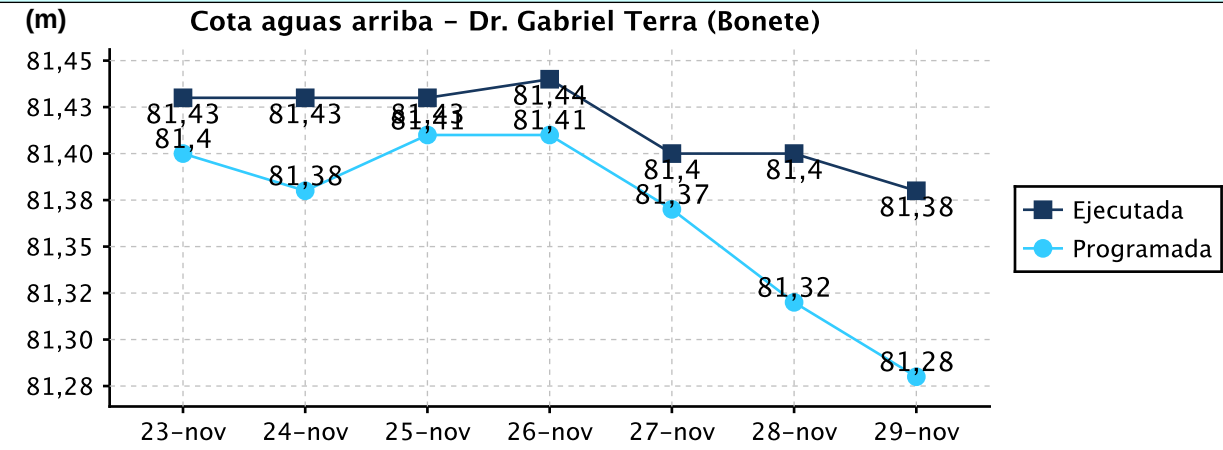


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,28	81,38
Baygorria	54,08	54,15
Palmar	40,14	40,32
SGU	35,49	35,32

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

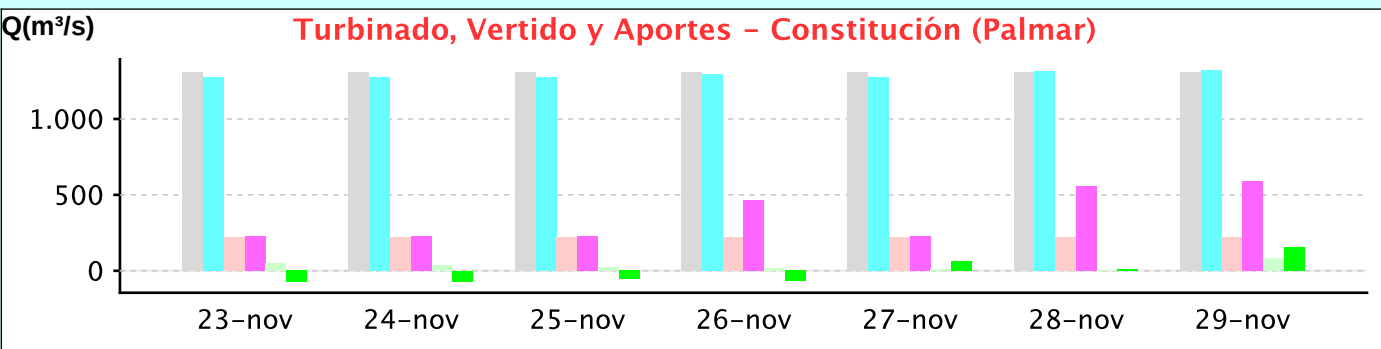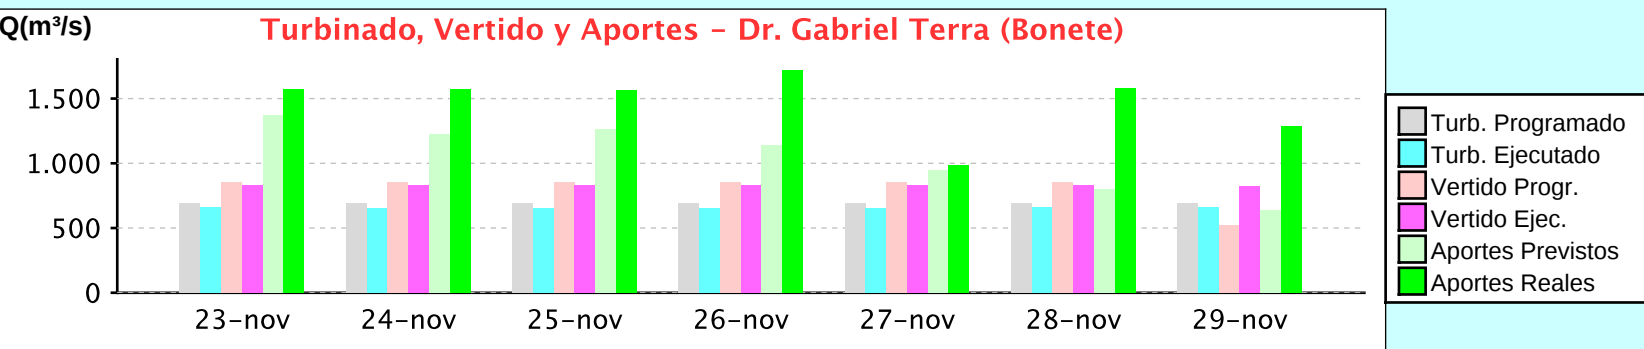

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

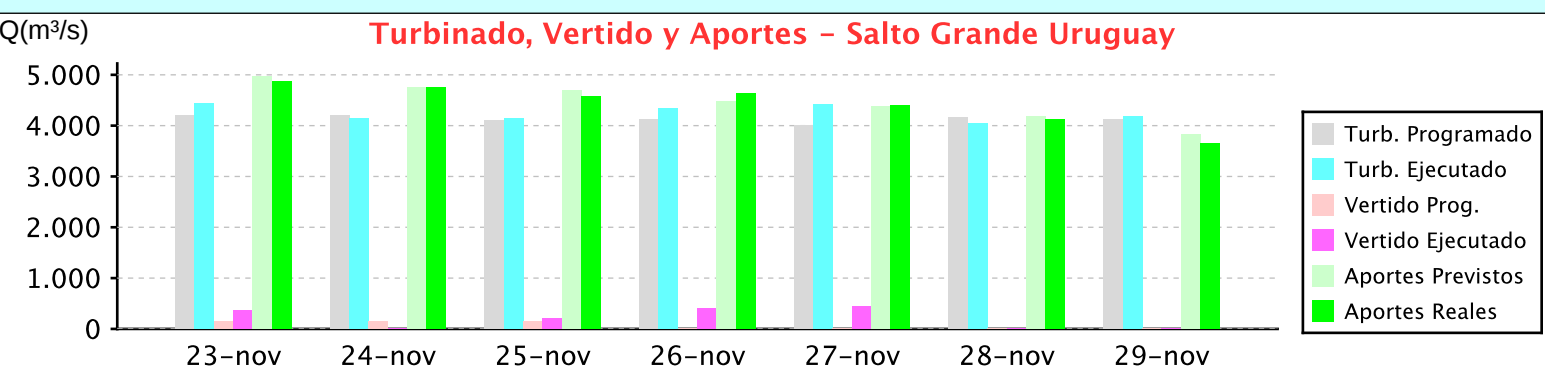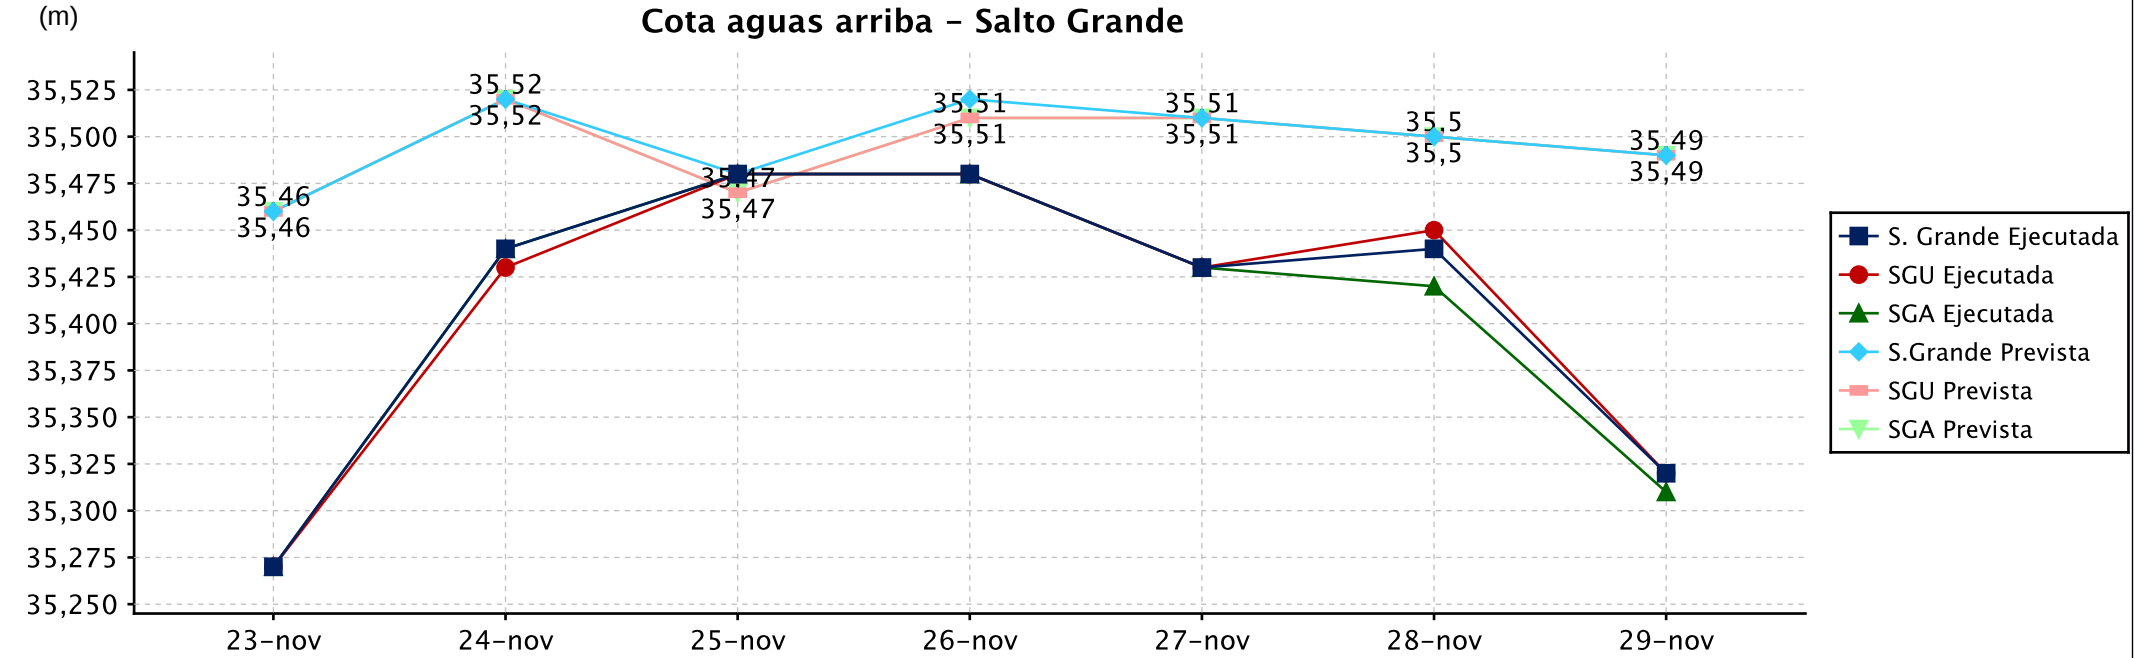

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,32
Cota Vista Arg	35,31
Cota real	35,32

Dif. Energ. (U-A)	145
Acumulado MWh	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	691	663
Baygorria	758	810
Palmar	1.310	1.323
SGU	4.117	4.173

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	640	1.287
Baygorria	140	170
Palmar	81	157
SGU	3.825	3.642

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	520	825
Baygorria	450	917
Palmar	220	588
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 380 MW medios de excedentes de vertimiento de Río Negro y Salto Grande.
Se actualizó la versión publicada el 03/12/2013 a las 16:23 hs.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

10/12/2013 14:10