



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 08 de diciembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	-11
Sala B	-4
5ta.	-2
6ta.	0
Motores	-5
Central La Tablada	-43
Central P. del Tigre	-7
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-3
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.332
C. Baygorria	2.312
C. Palmar	7.818
C. Salto Grande	10.674
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.786
TOTAL Generación	25.852

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.852
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	24.400
Diferencia (MWh)	1.452
Ejecutada - Programada	5,95 %

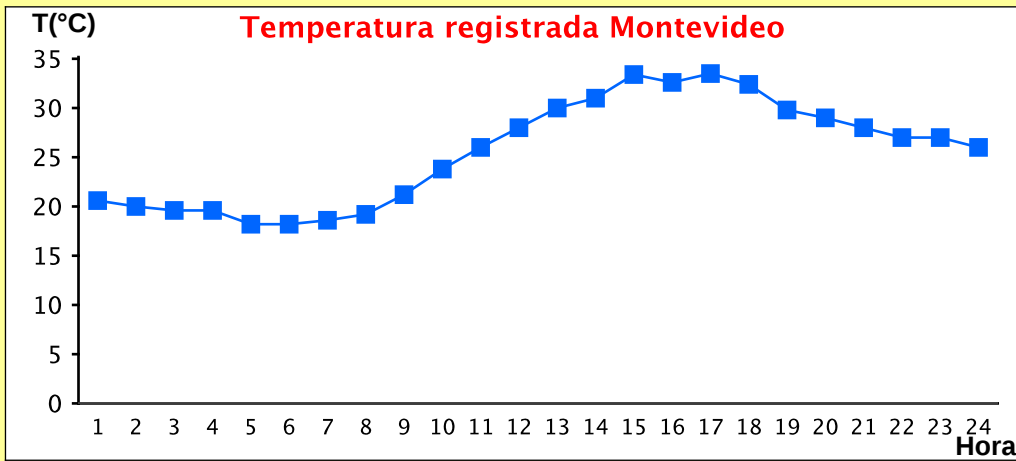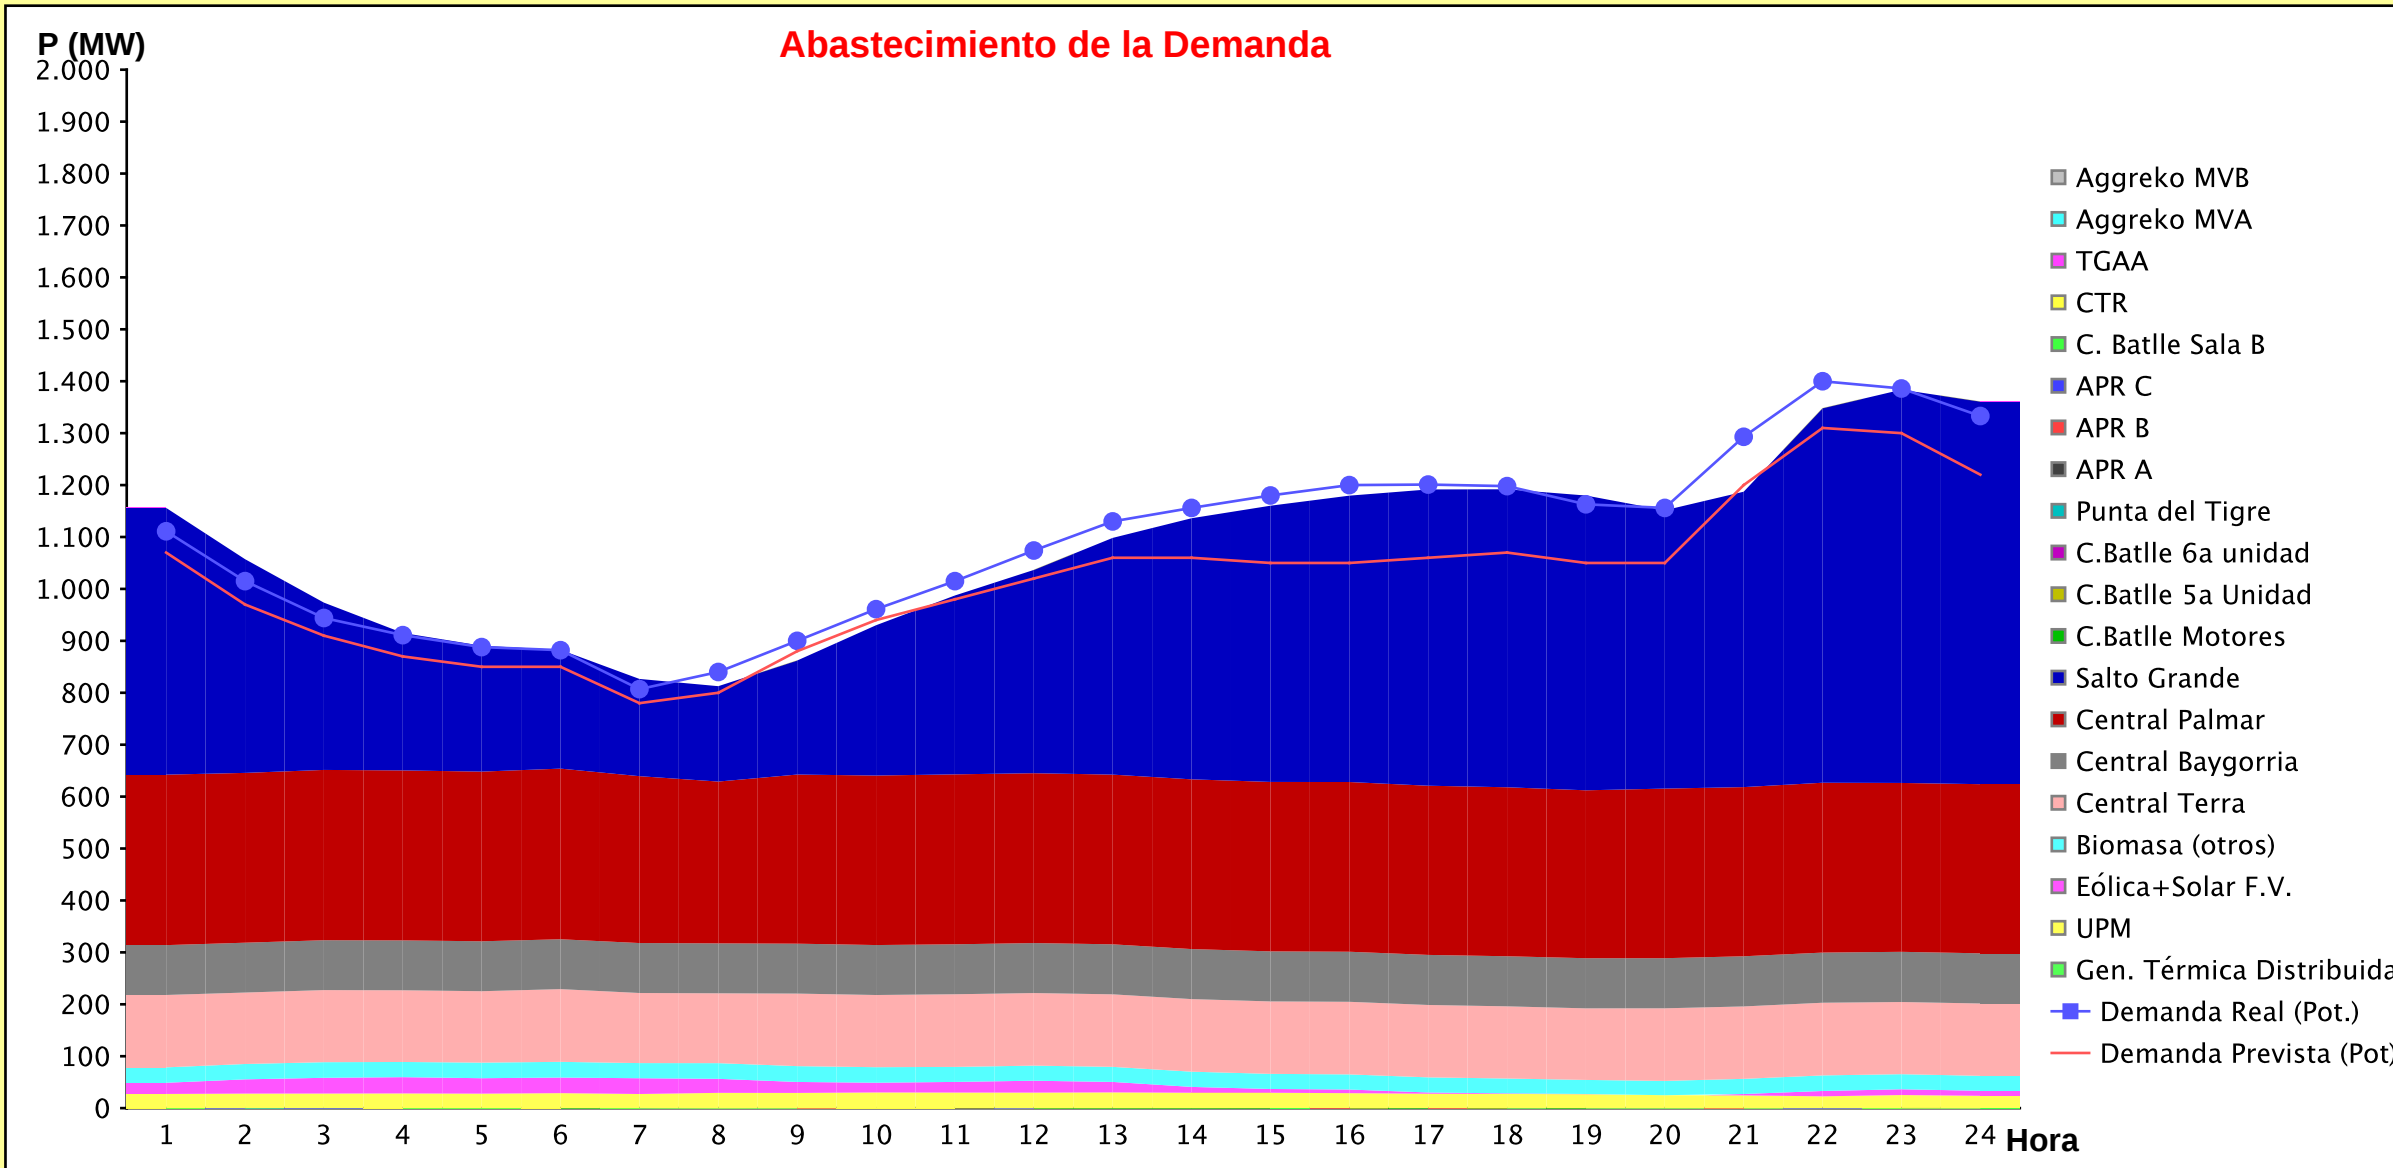



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1231,44 Hora 16:34
Potencia mínima:	787,14 Hora 06:48
Pico noche:	1413,93 Hora 22:16

Generación Media (MW)	
Eólica	16,6
Biomasa	61,6
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

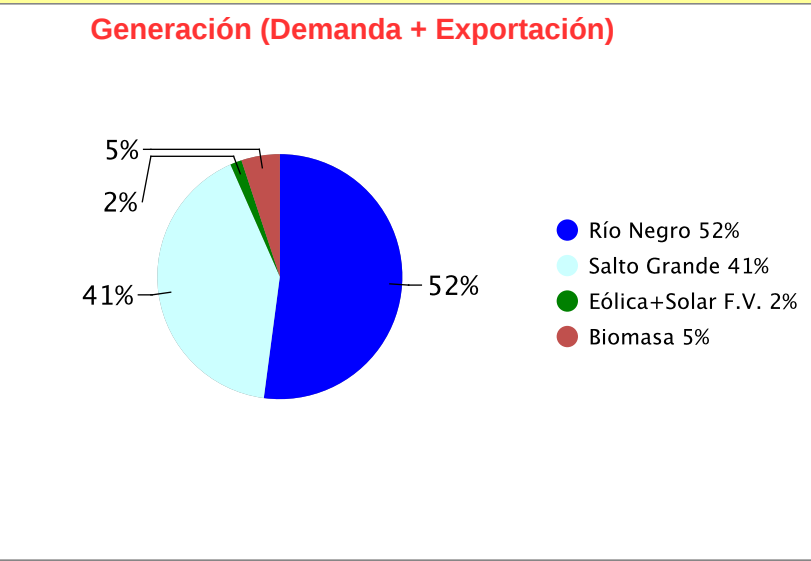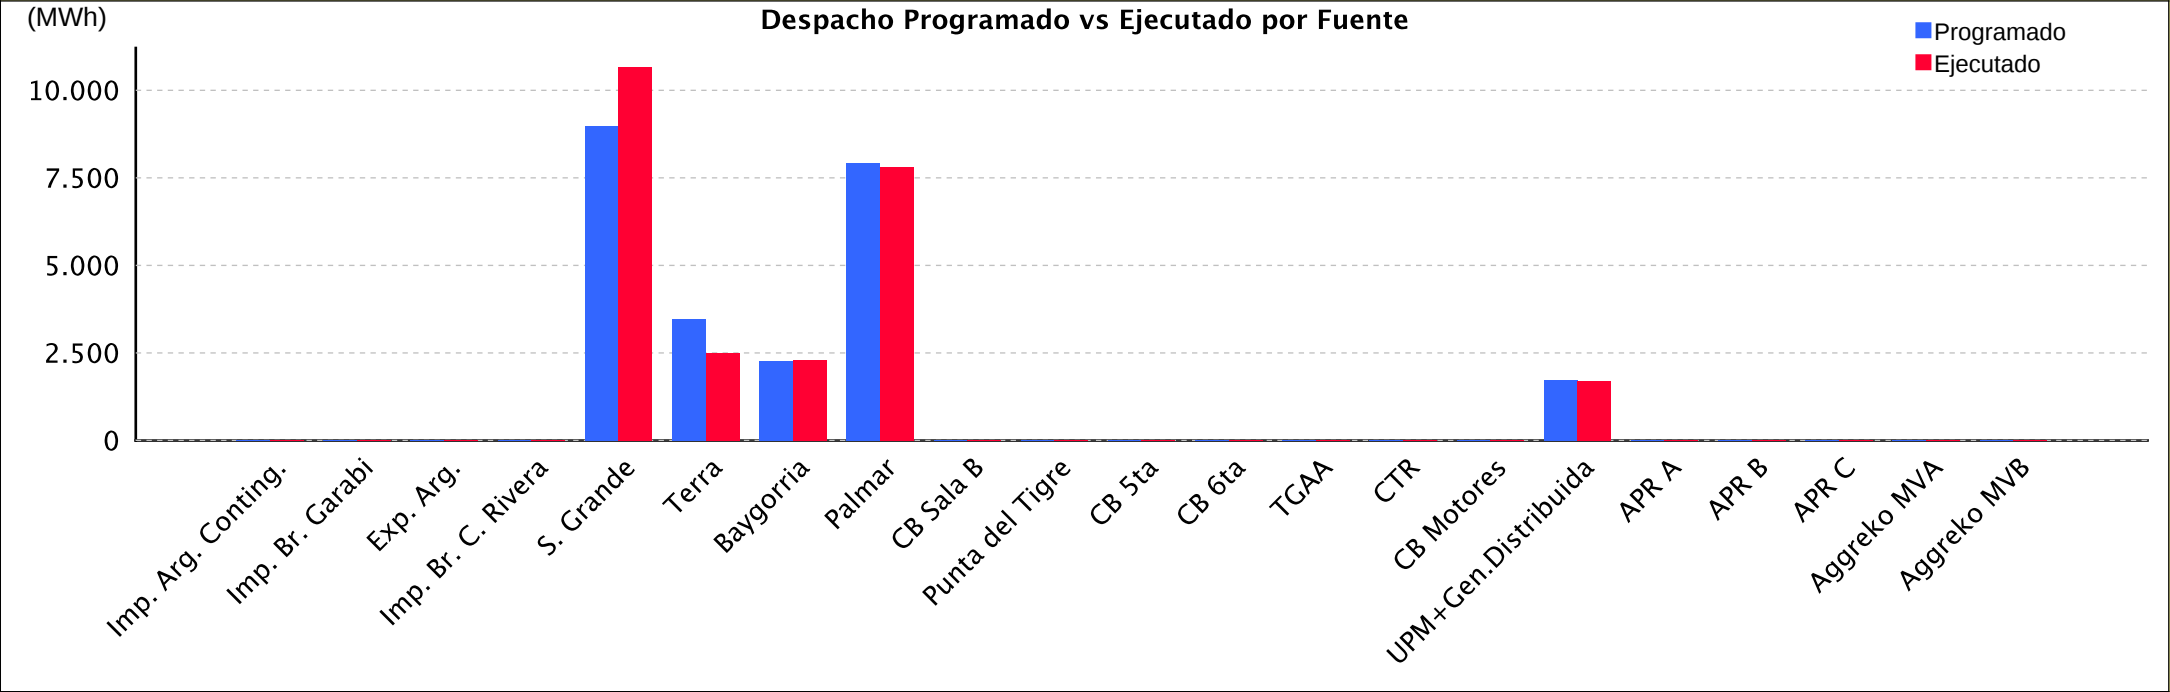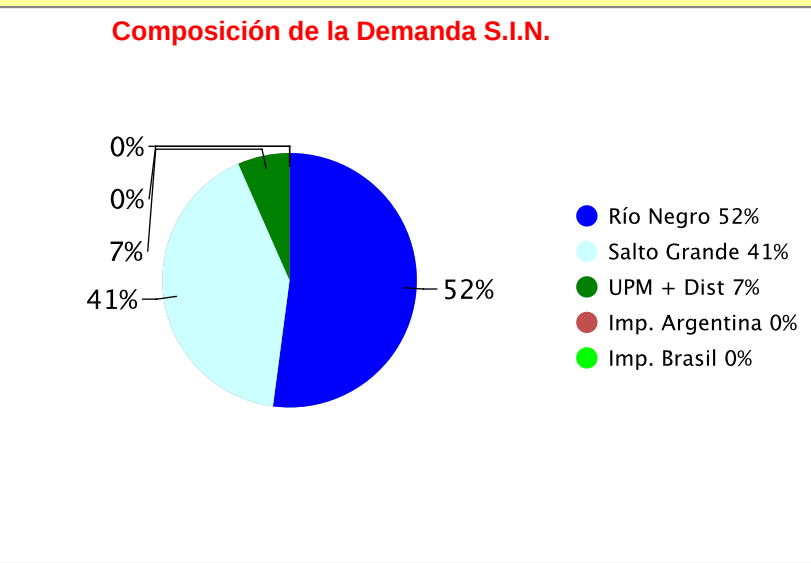



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

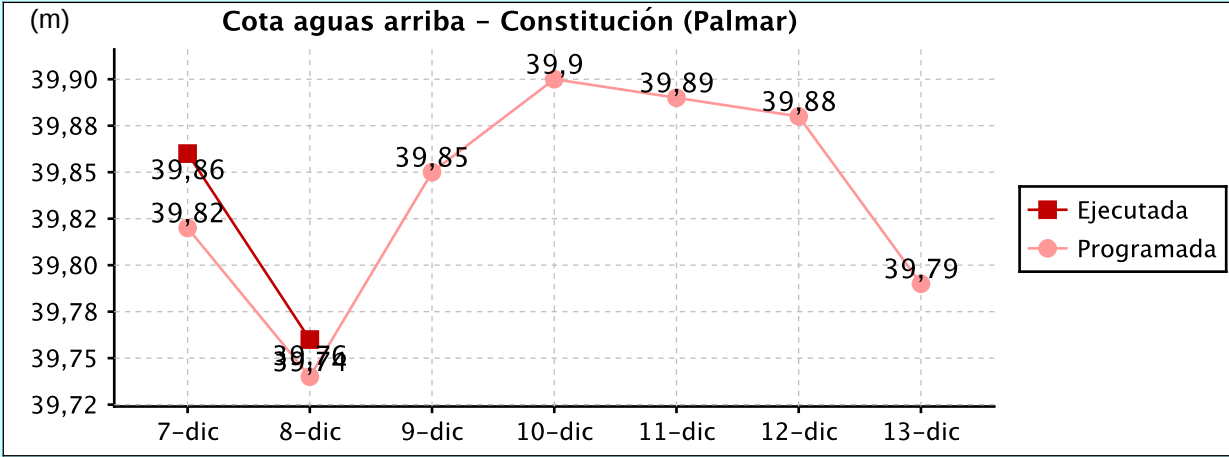
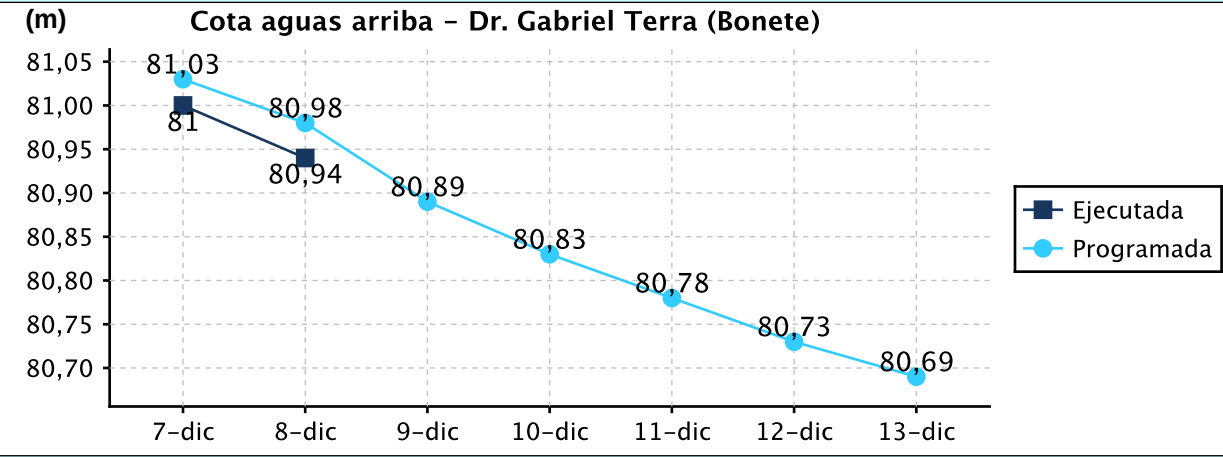


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,98	80,94
Baygorria	53,92	54,05
Palmar	39,74	39,76
SGU	35,24	35,1

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

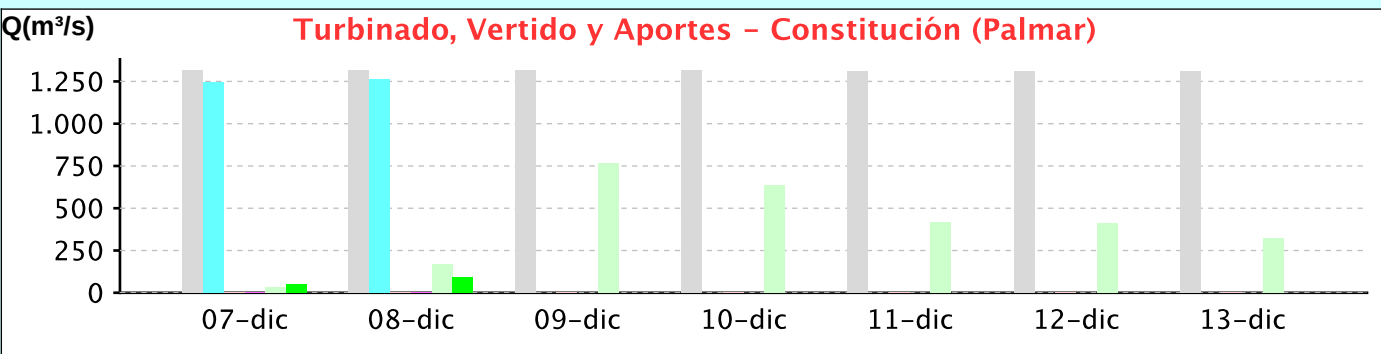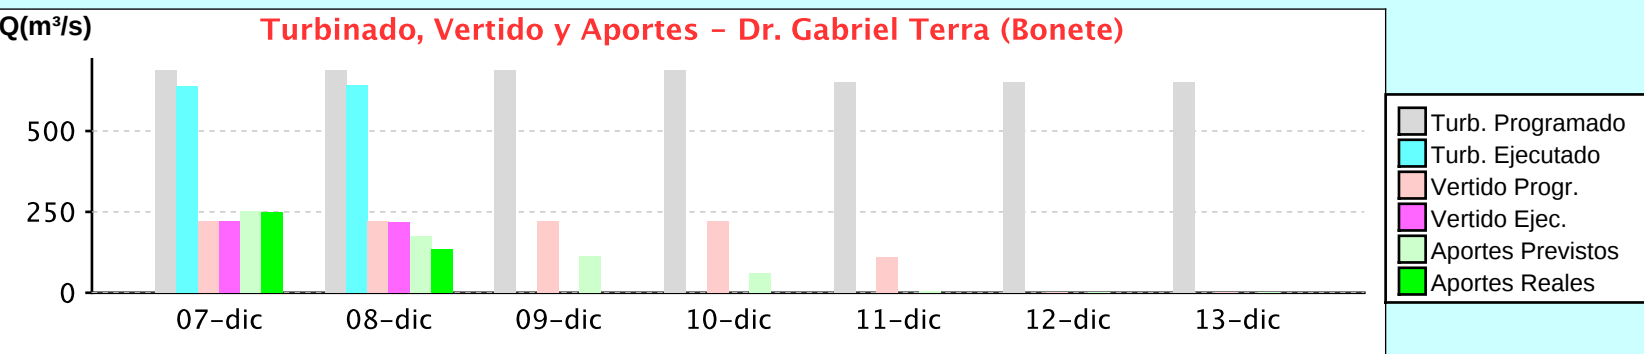

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

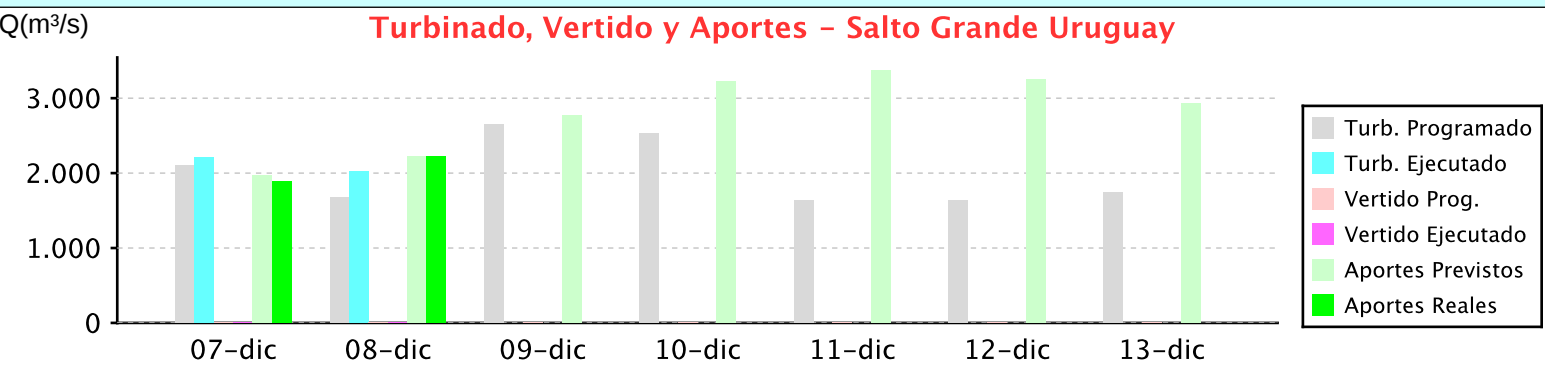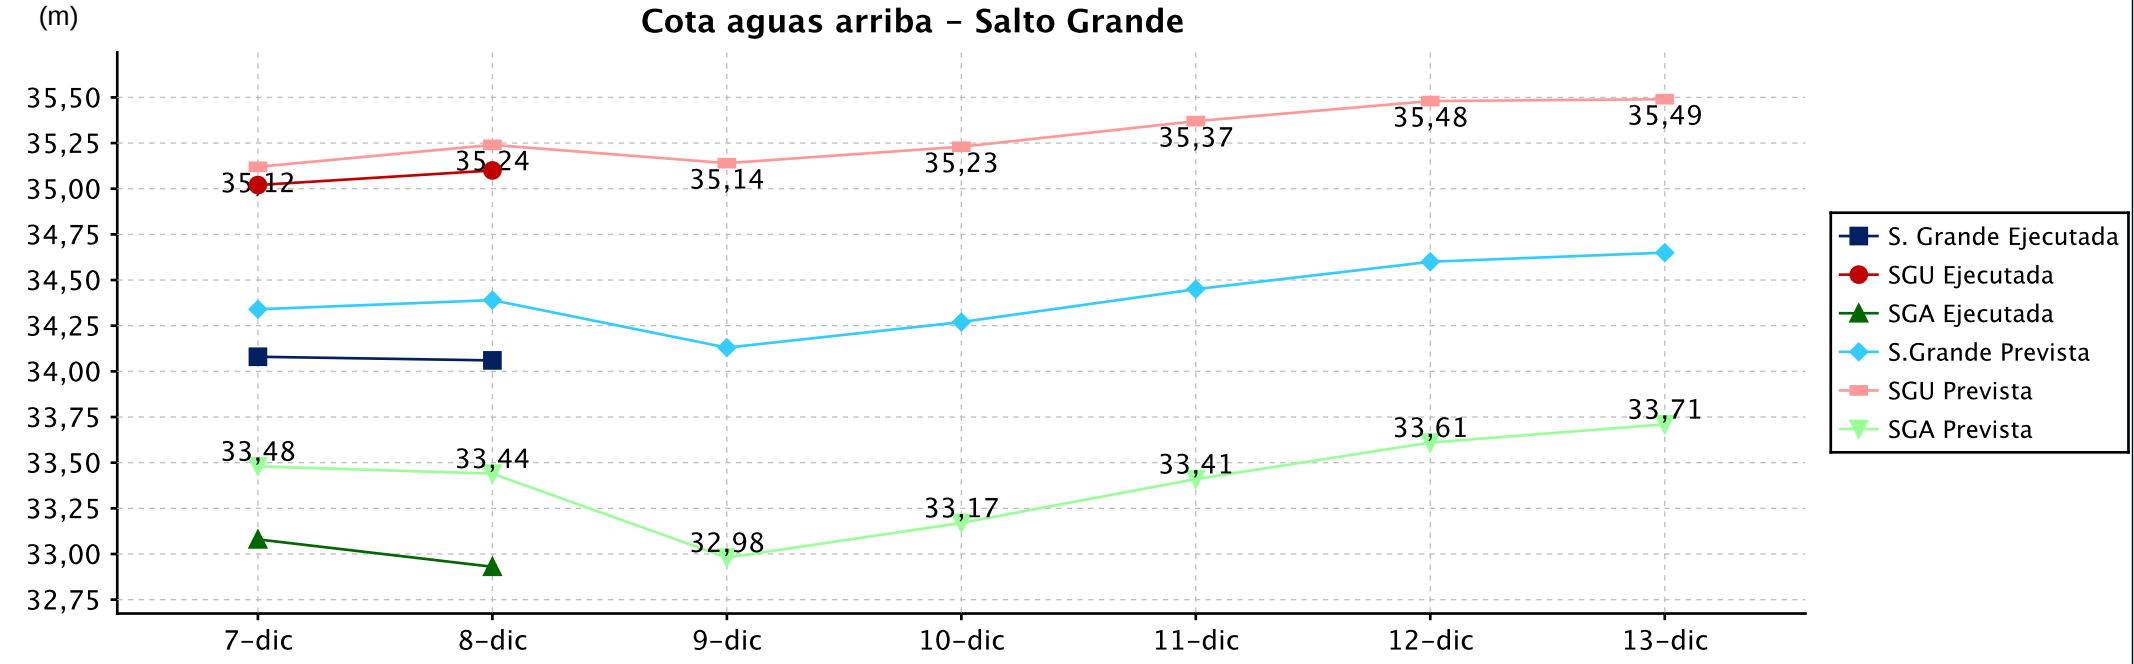

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,10
Cota Vista Arg	32,93
Cota real	34,06

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	45.062
---------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	687	642
Baygorria	865	839
Palmar	1.315	1.261
SGU	1.677	2.024

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	176	135
Baygorria	0	5
Palmar	168	90
SGU	2.225	2.224

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	219
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES