



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 15 de diciembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	3.364
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	2.376
Motores	991
Central La Tablada	-42
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-3
Aggreko	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.367
C. Baygorria	1.829
C. Palmar	6.080
C. Salto Grande	11.769
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.675
TOTAL Generación	28.025

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.025
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.700
Diferencia (MWh)	325
Ejecutada - Programada	1,17 %

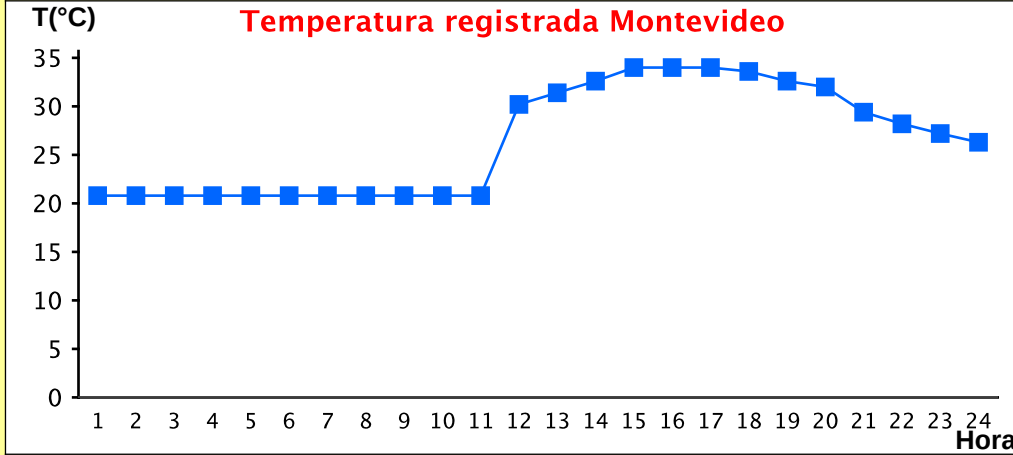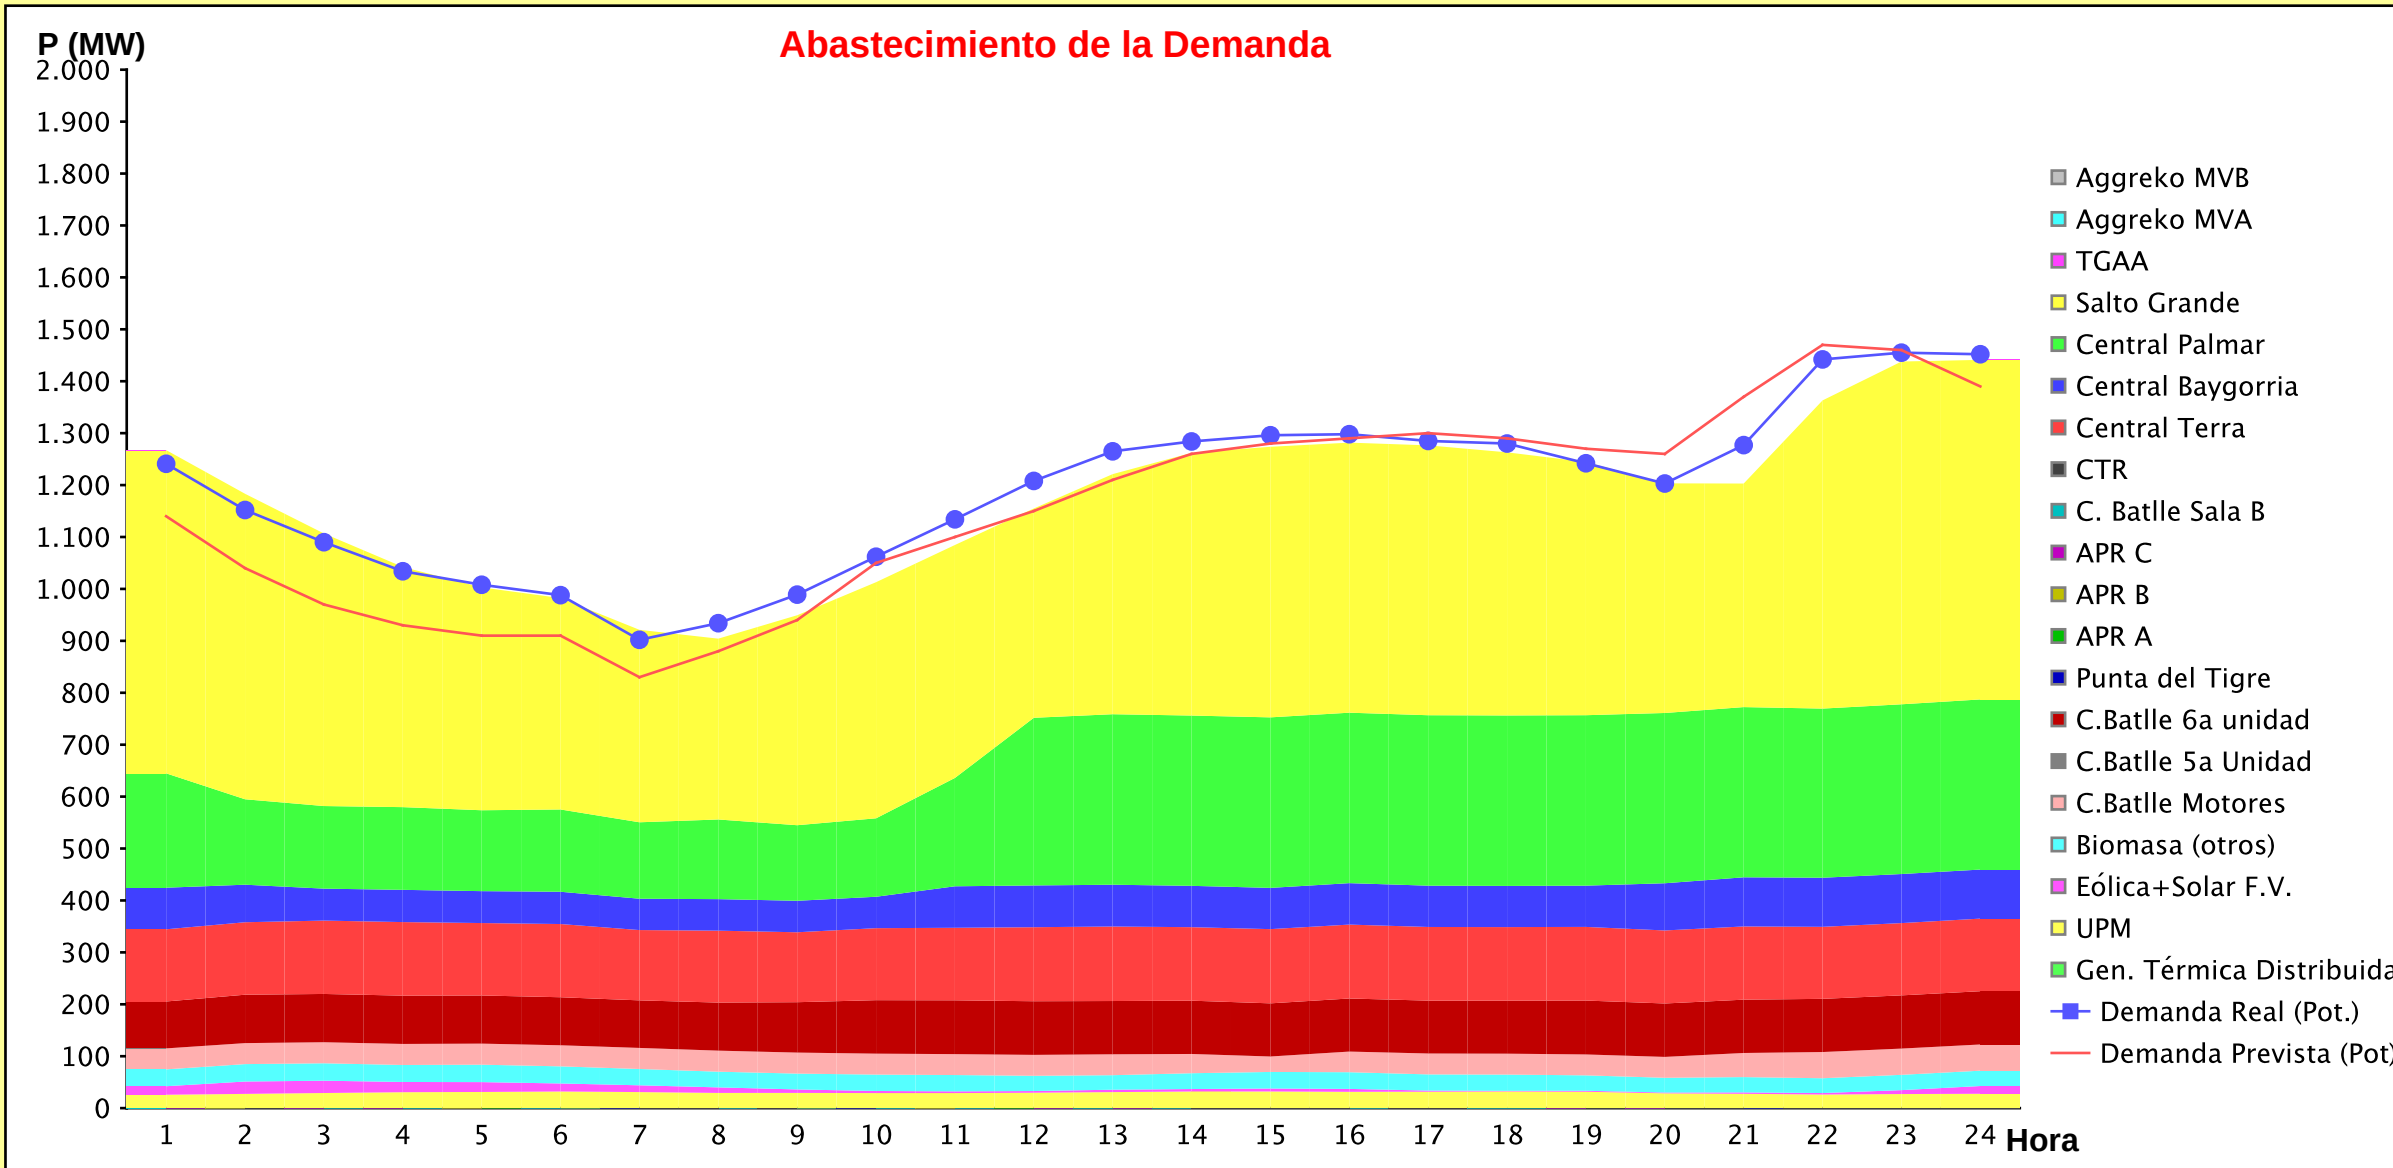



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1319,8 Hora 16:24
Potencia mínima:	893,11 Hora 06:48
Pico noche:	1484,3 Hora 22:40

Generación Media (MW)	
Eólica	9,1
Biomasa	68,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

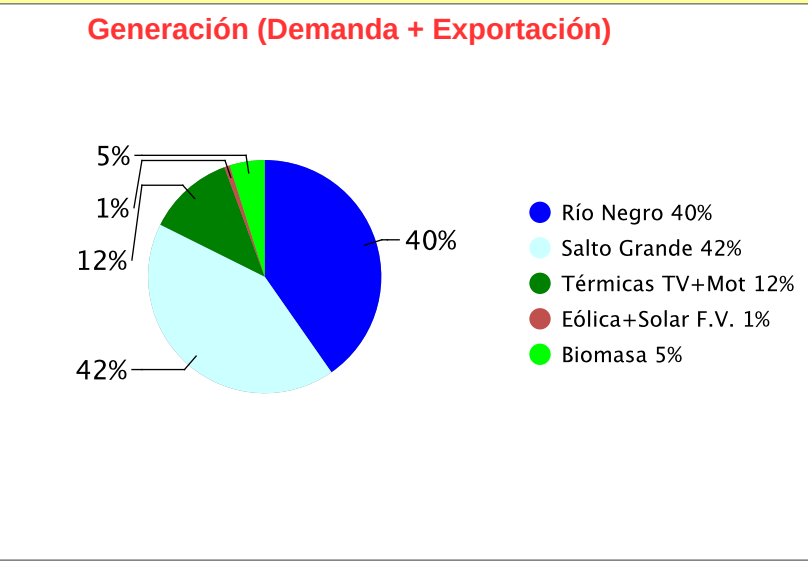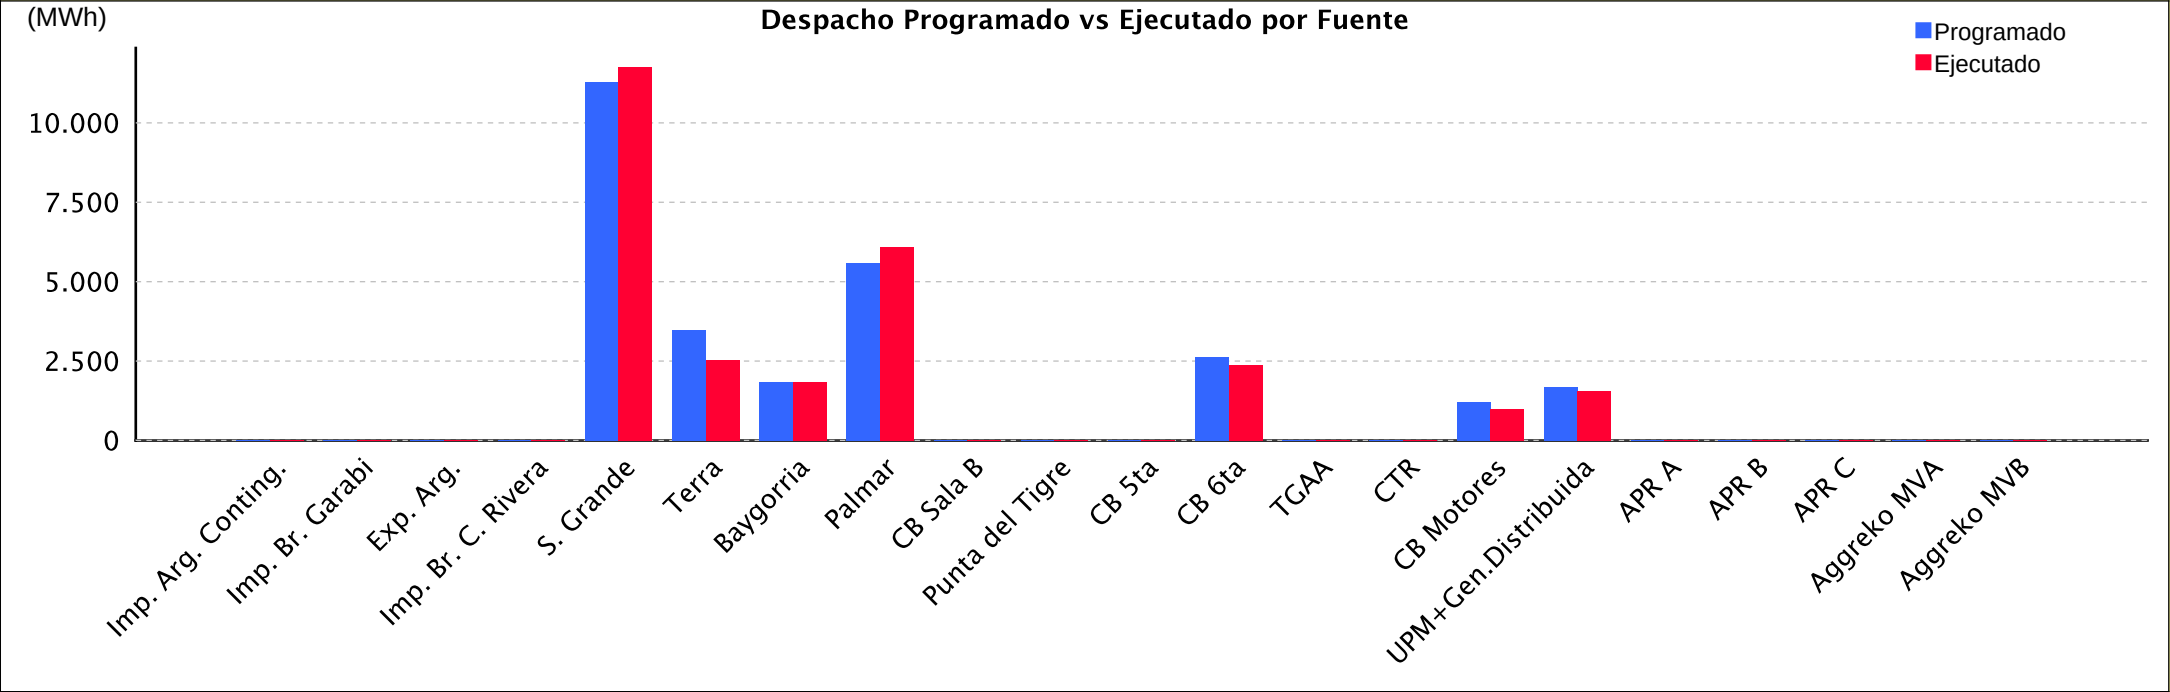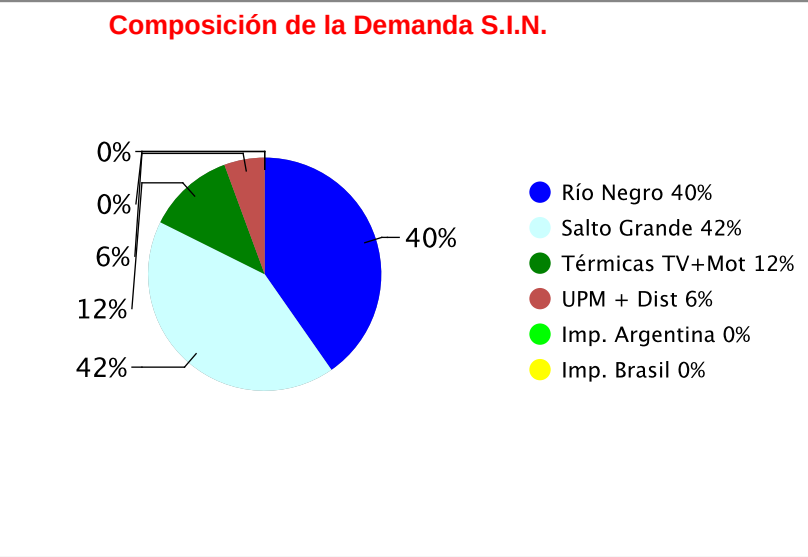



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

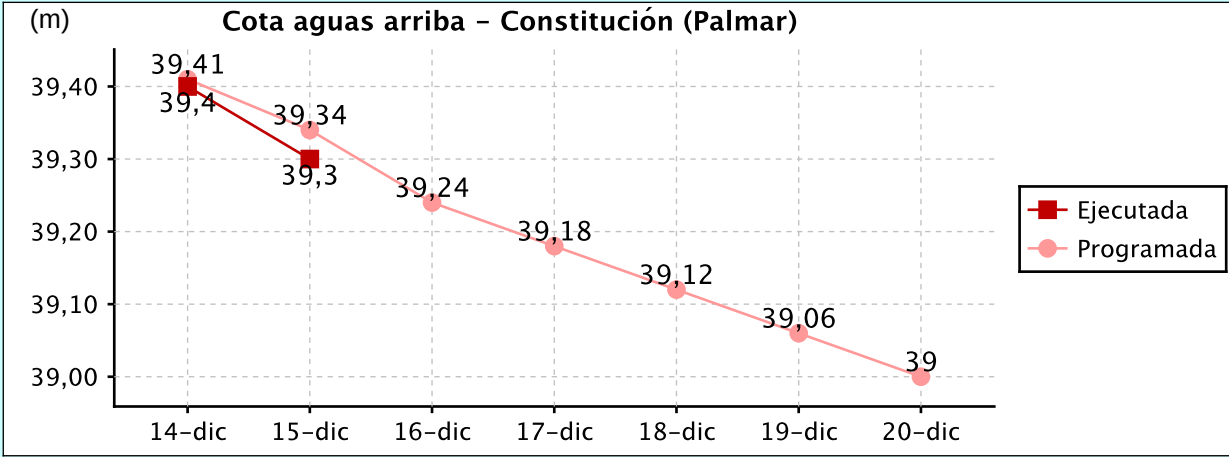
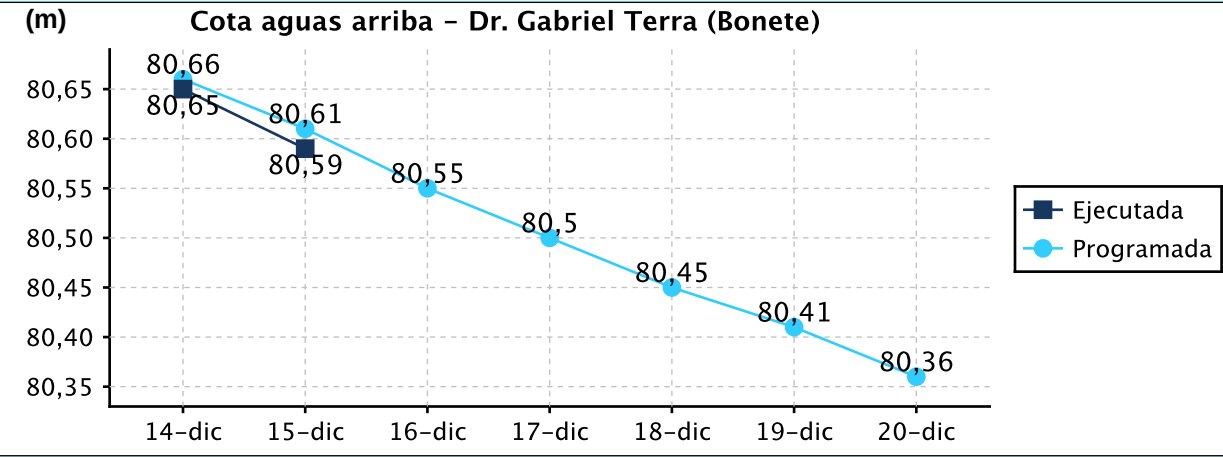


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,61	80,59
Baygorria	53,90	53,94
Palmar	39,34	39,3
SGU	35,71	35,47

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

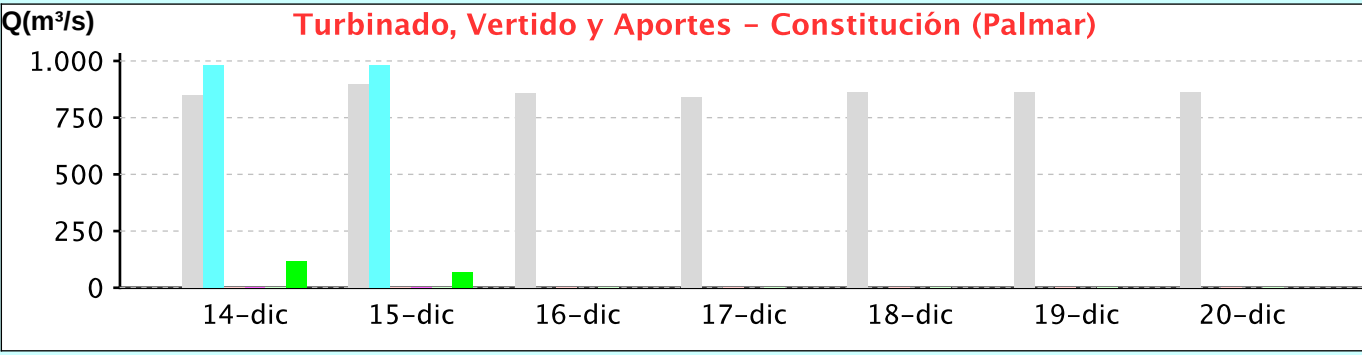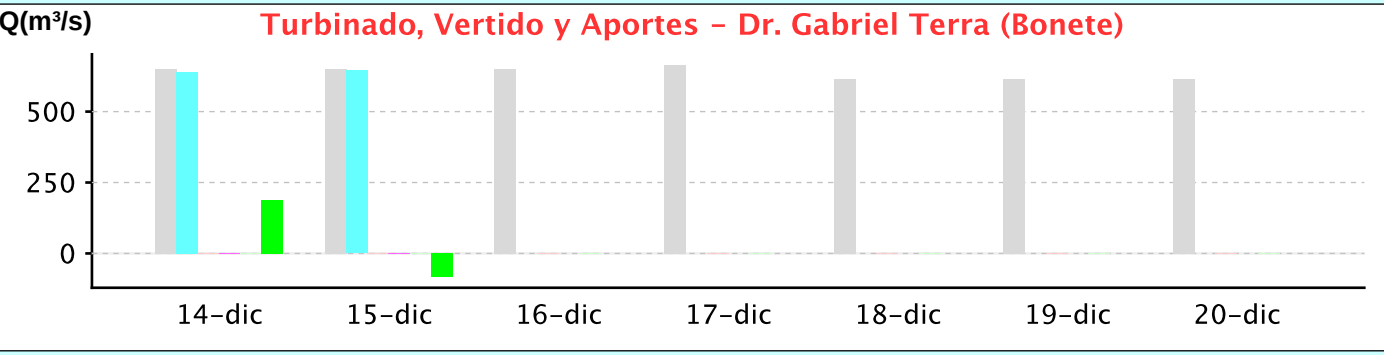

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

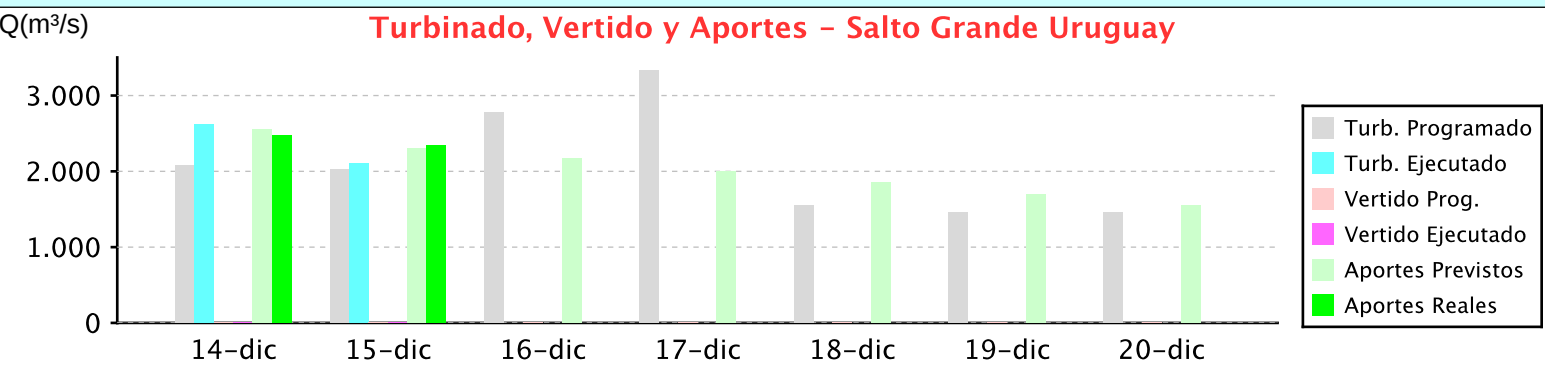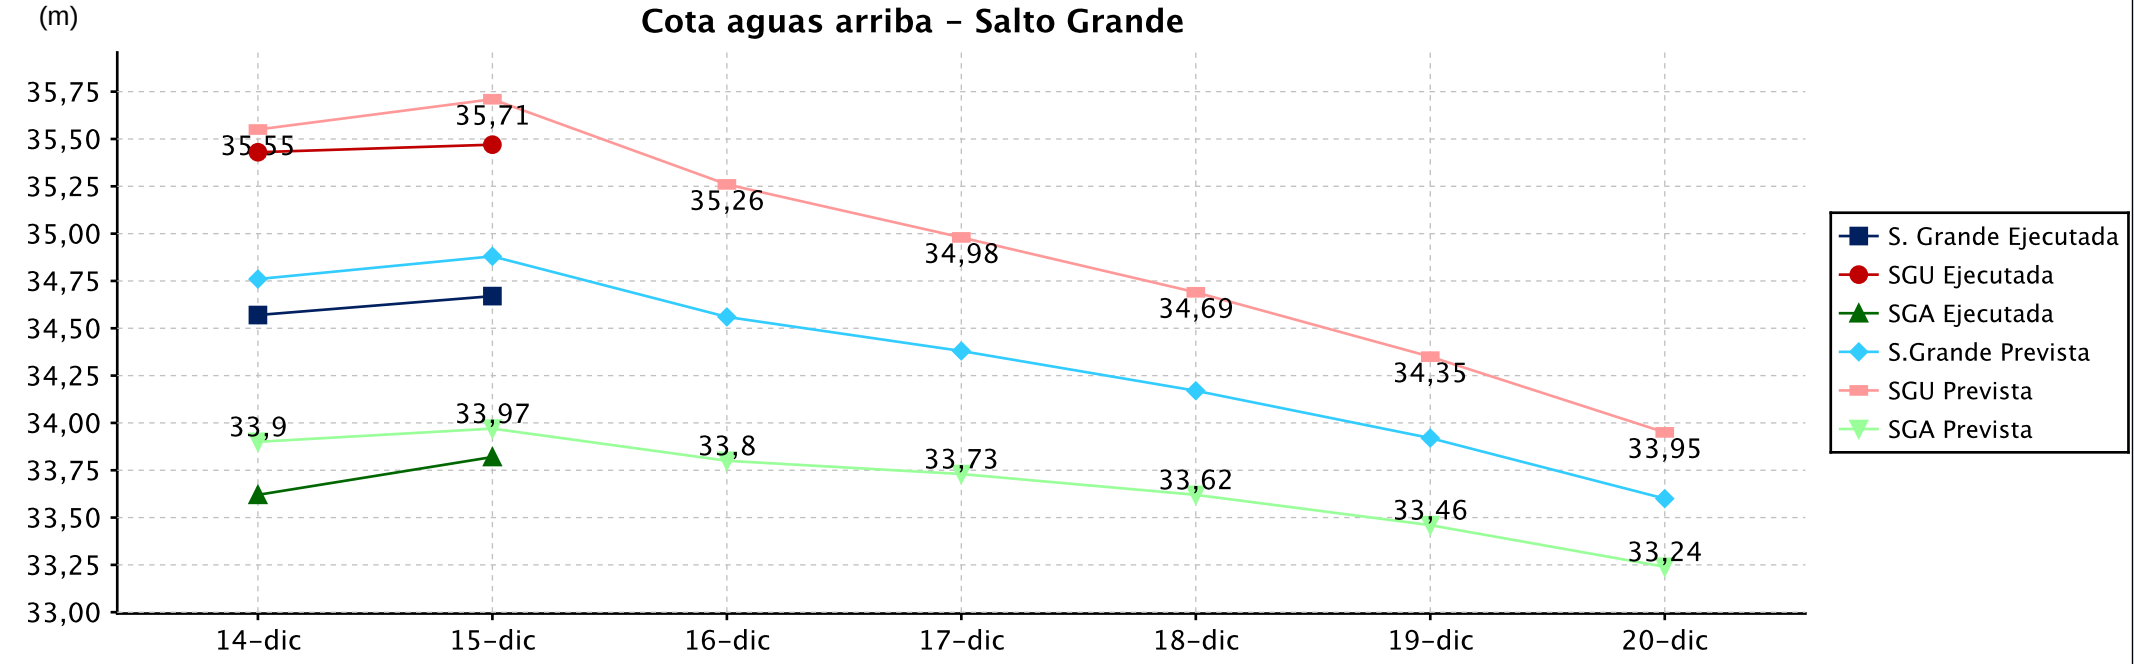

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,47
Cota Vista Arg	33,82
Cota real	34,67
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
37.176	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	650	645
Baygorria	660	623
Palmar	899	980
SGU	2.031	2.106

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-84
Baygorria	0	4
Palmar	0	69
SGU	2.300	2.341

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES