




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

Lunes 16 de diciembre de 2013


Generación Térmica	
Central Battle	3.544
Sala B	-4
5ta.	44
6ta.	2.418
Motores	1.086
Central La Tablada	753
Central P. del Tigre	2.596
APR A	878
APR B	909
APR C	724
Aggreko	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.331
C. Baygorria	1.959
C. Palmar	5.854
C. Salto Grande	17.024
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.384
TOTAL Generación	38.954

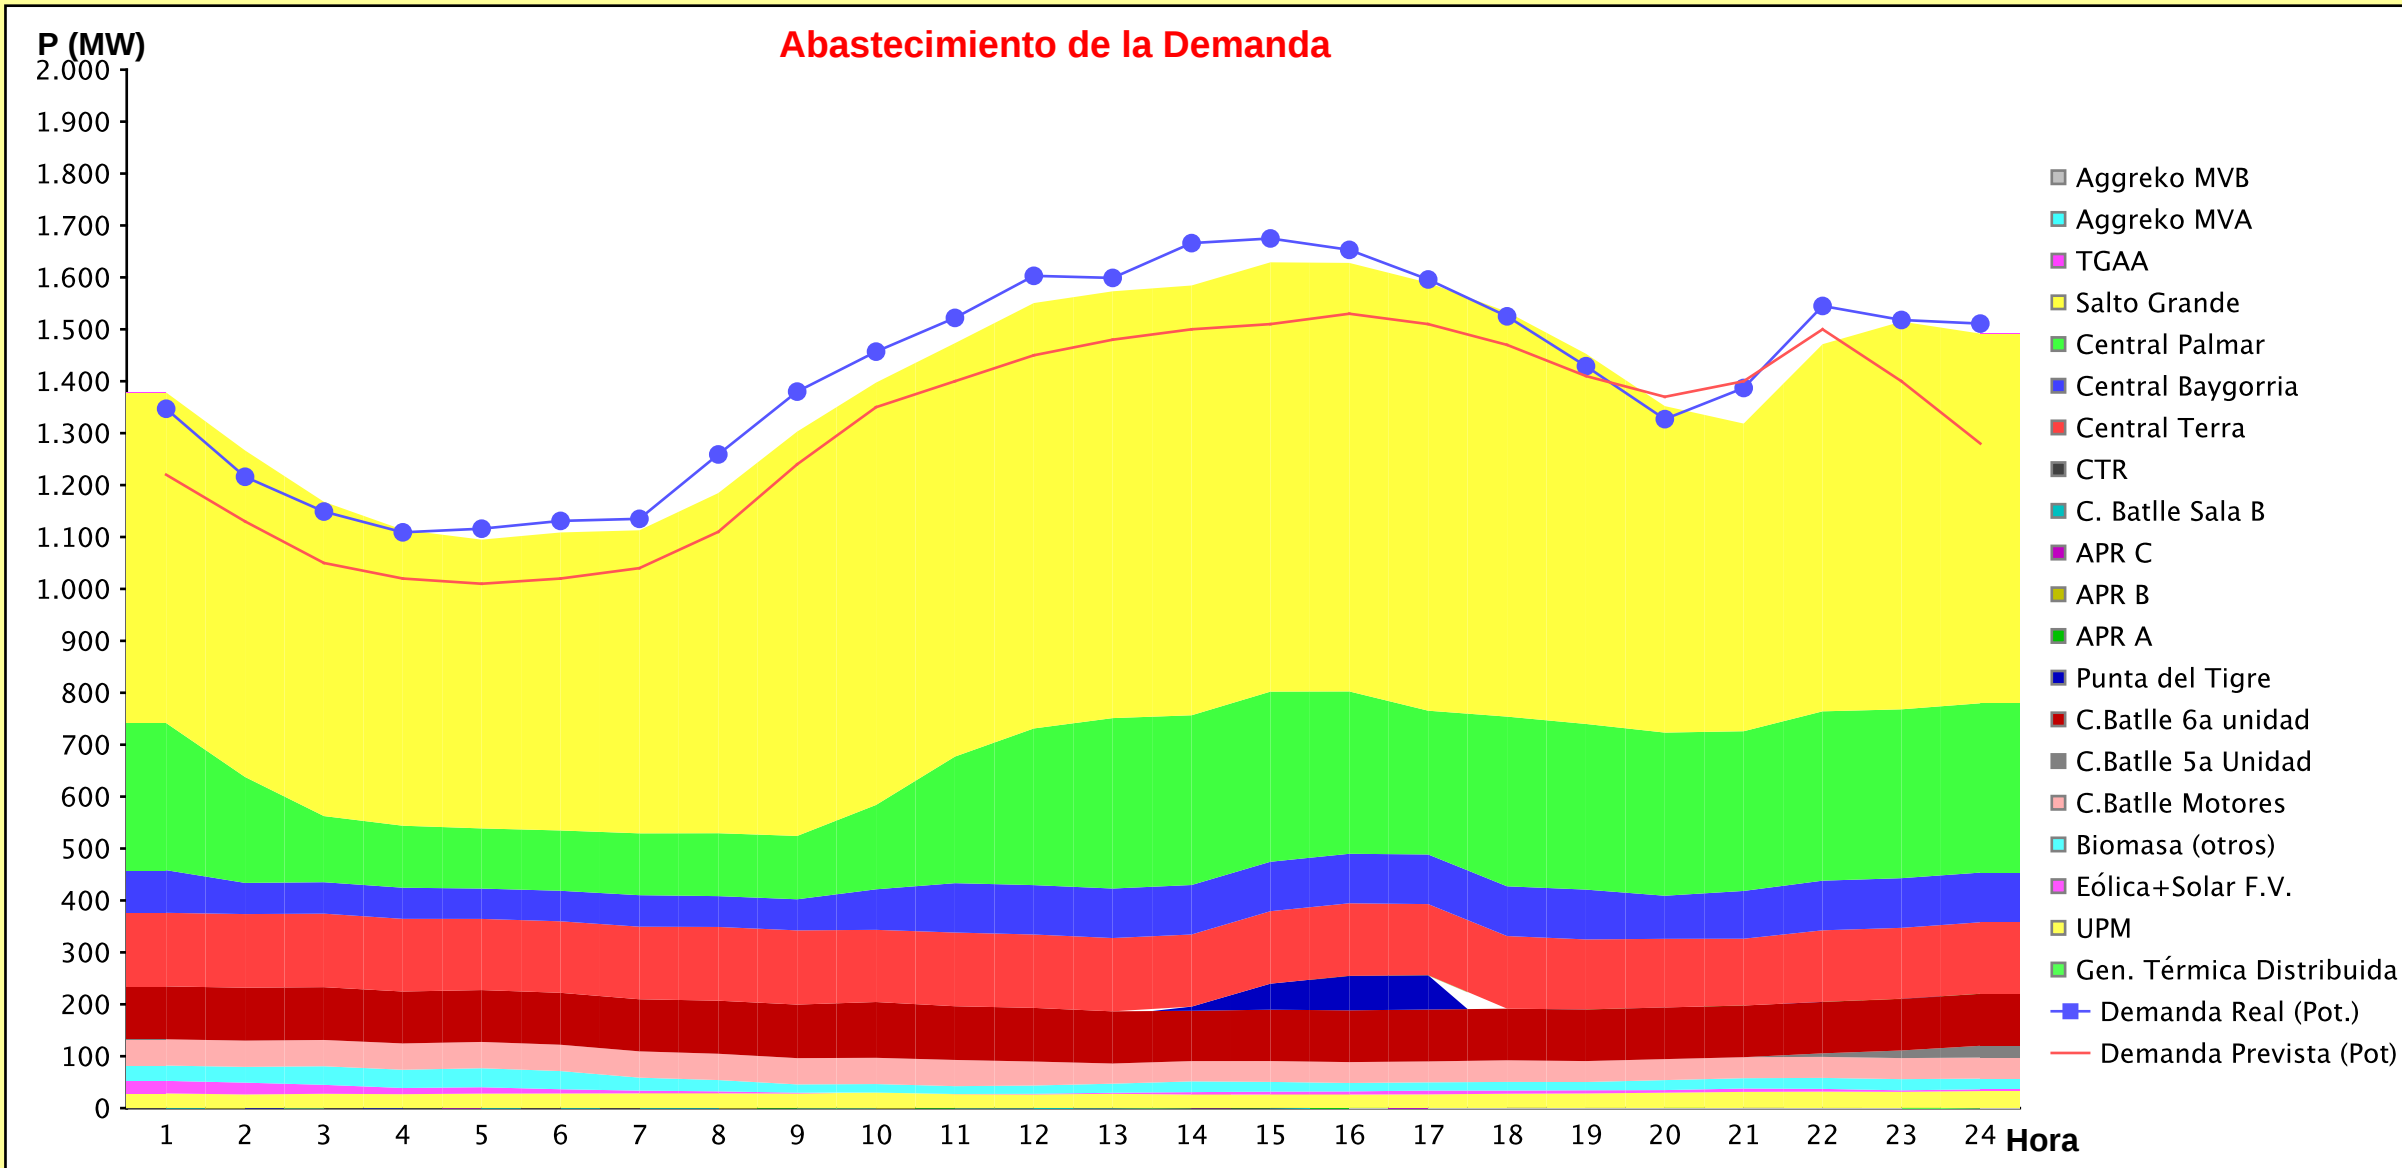

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	5.707
Hidráulica	0
Térmica	5.707
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	5.707




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	33.247
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	31.400
Diferencia (MWh)	1.847
Ejecutada - Programada	5,88 %

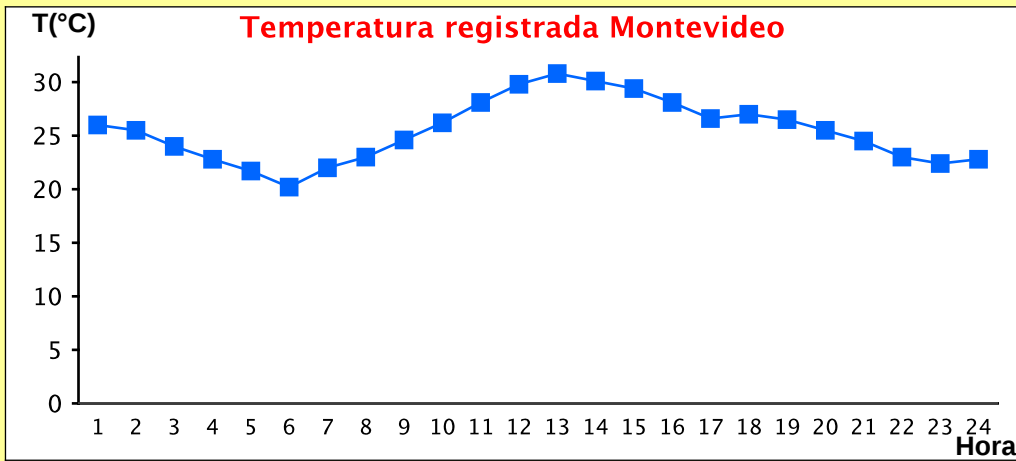



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1627,32 Hora 12:32
Potencia mínima:	1085,22 Hora 04:17
Pico noche:	1494,02 Hora 22:13

Generación Media (MW)	
Eólica	7,8
Biomasa	55,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

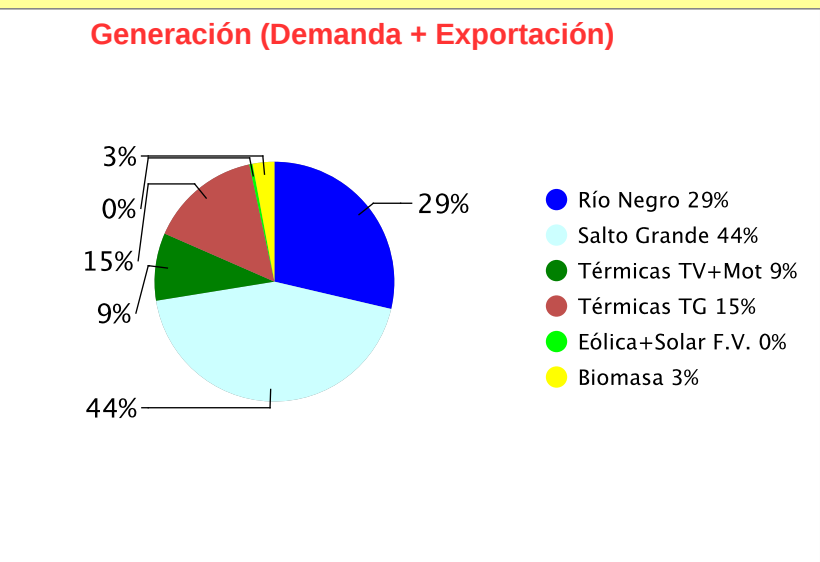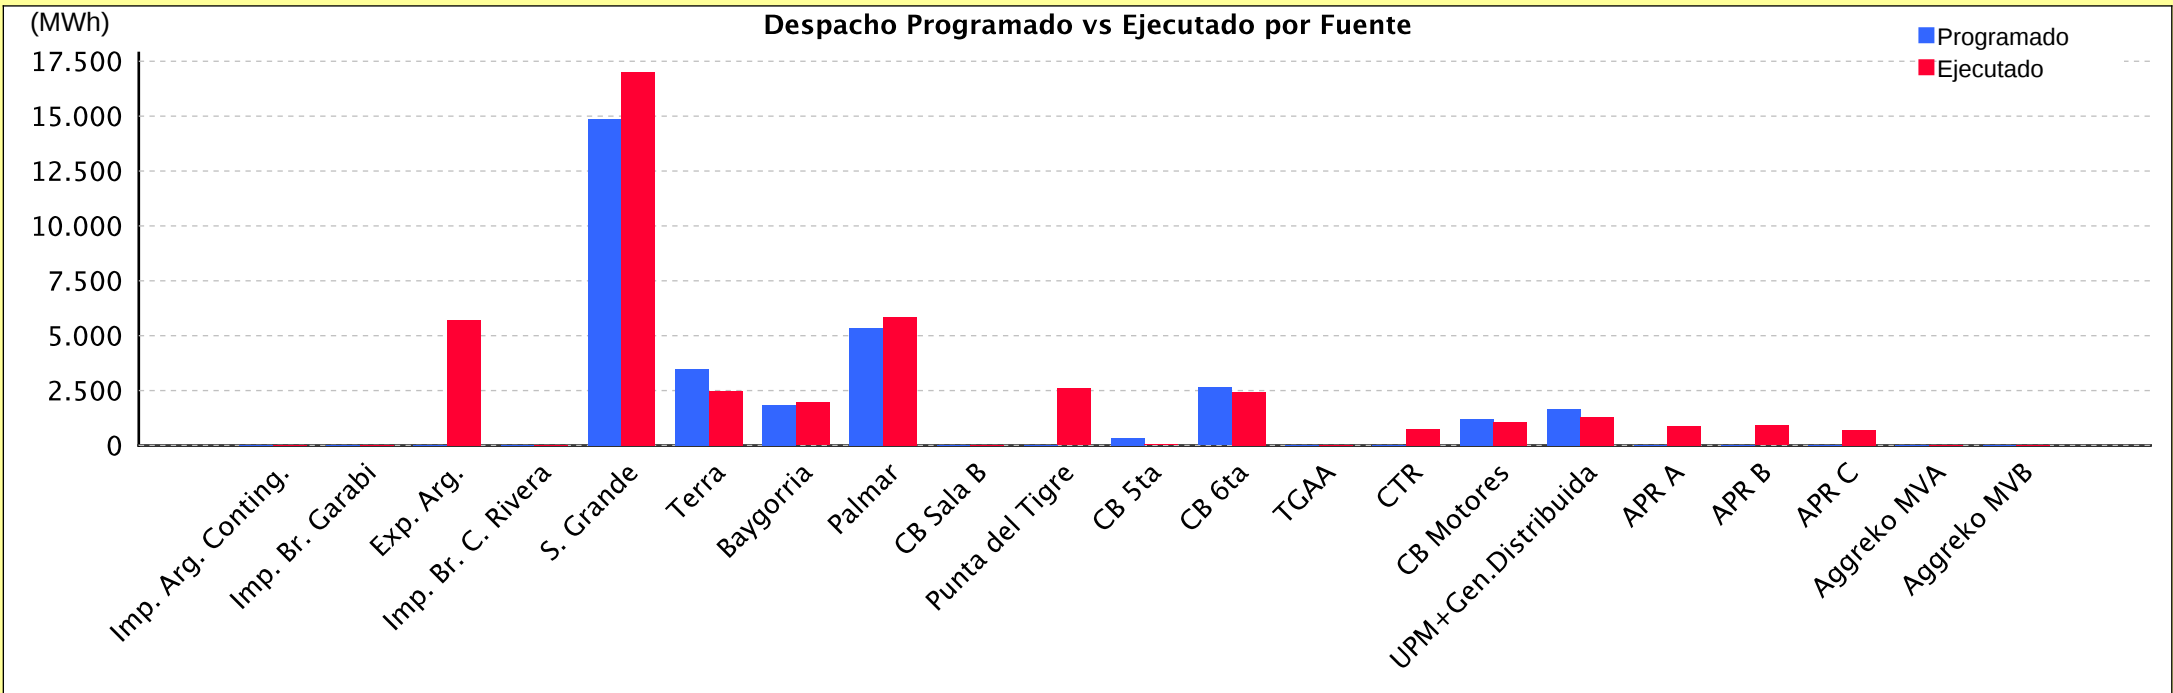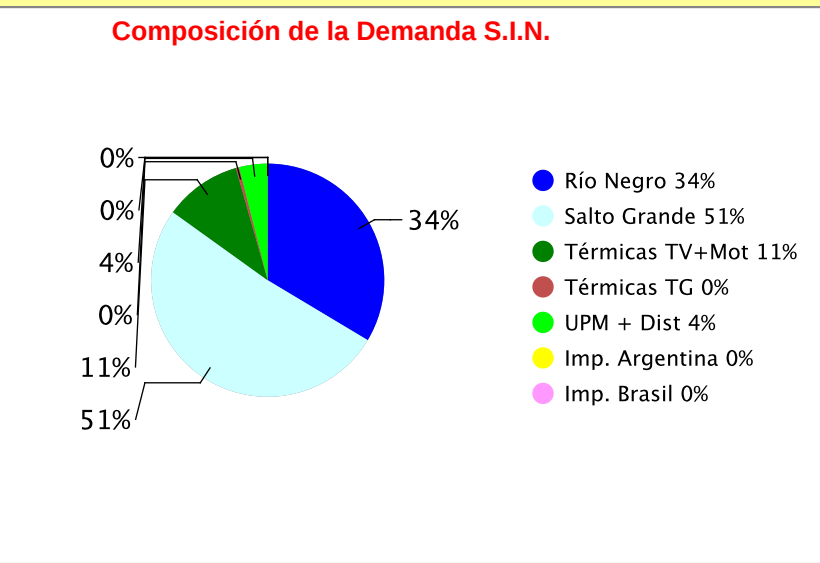



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

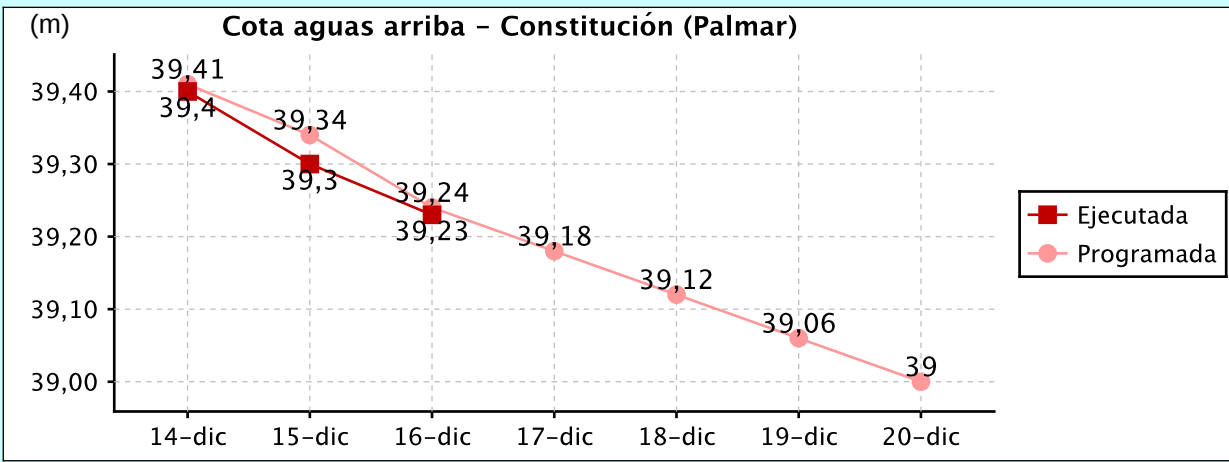
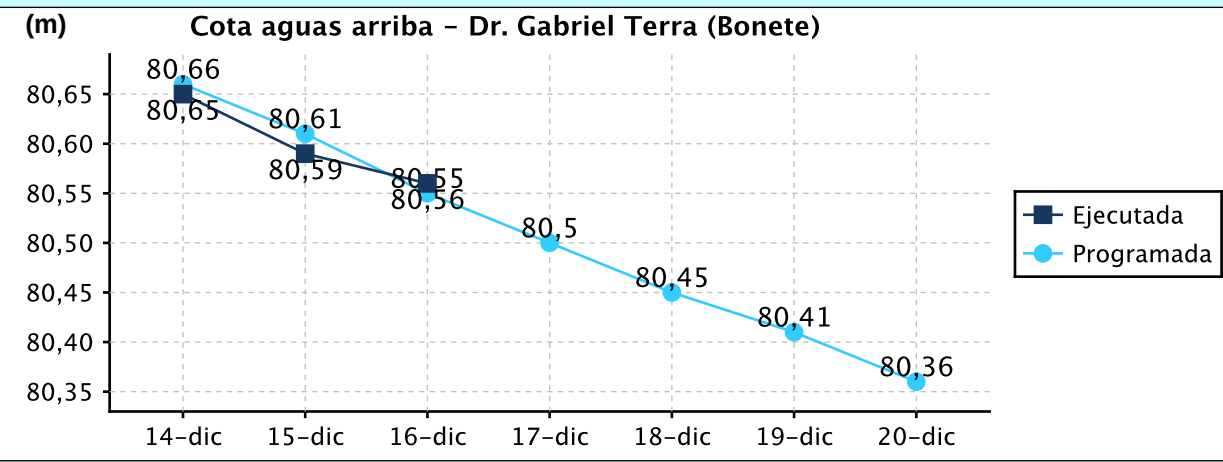


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,55	80,56
Baygorria	53,95	53,9
Palmar	39,24	39,23
SGU	35,26	35,17

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

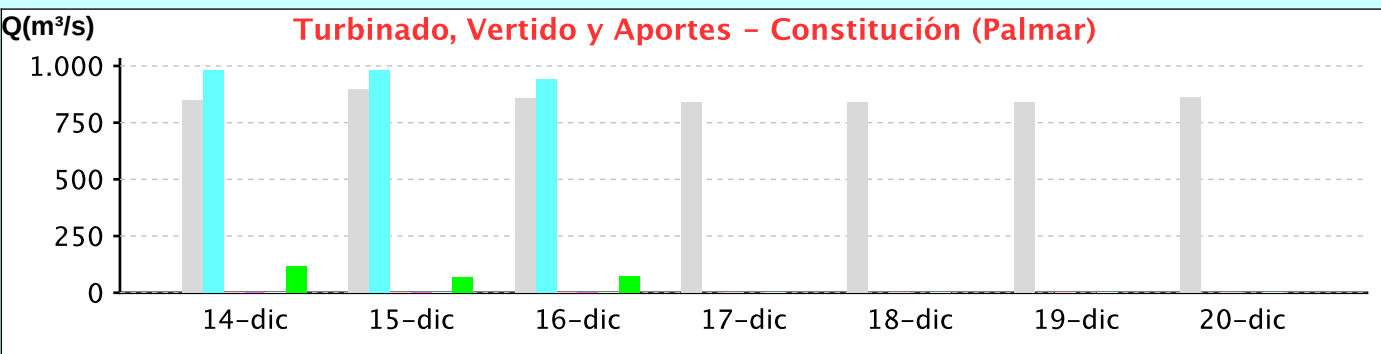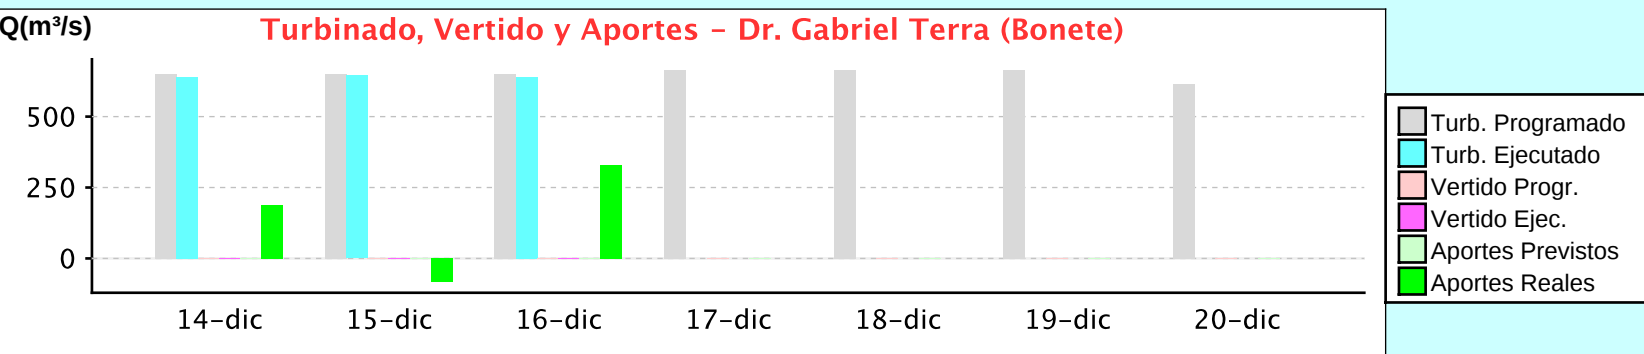

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

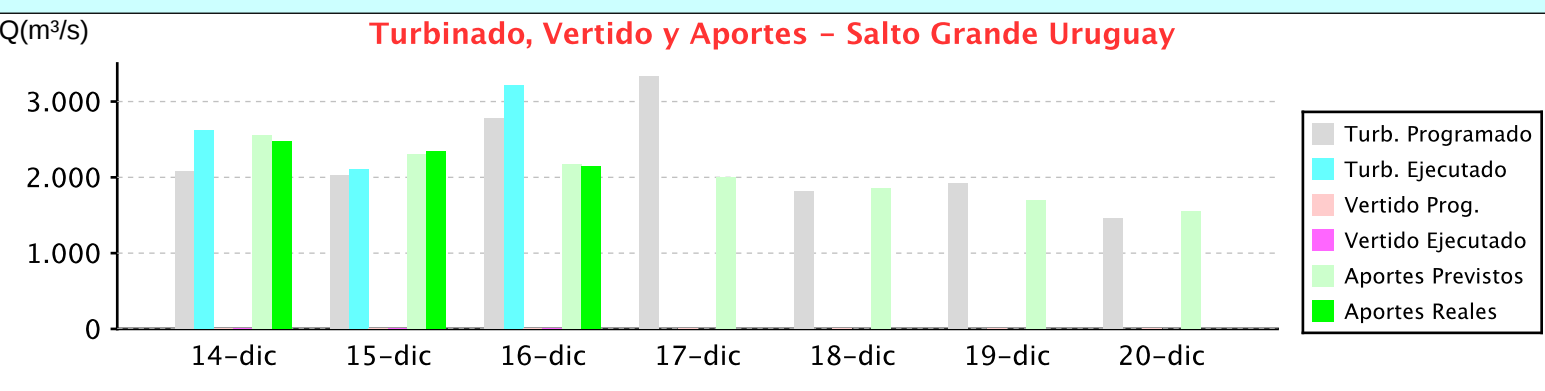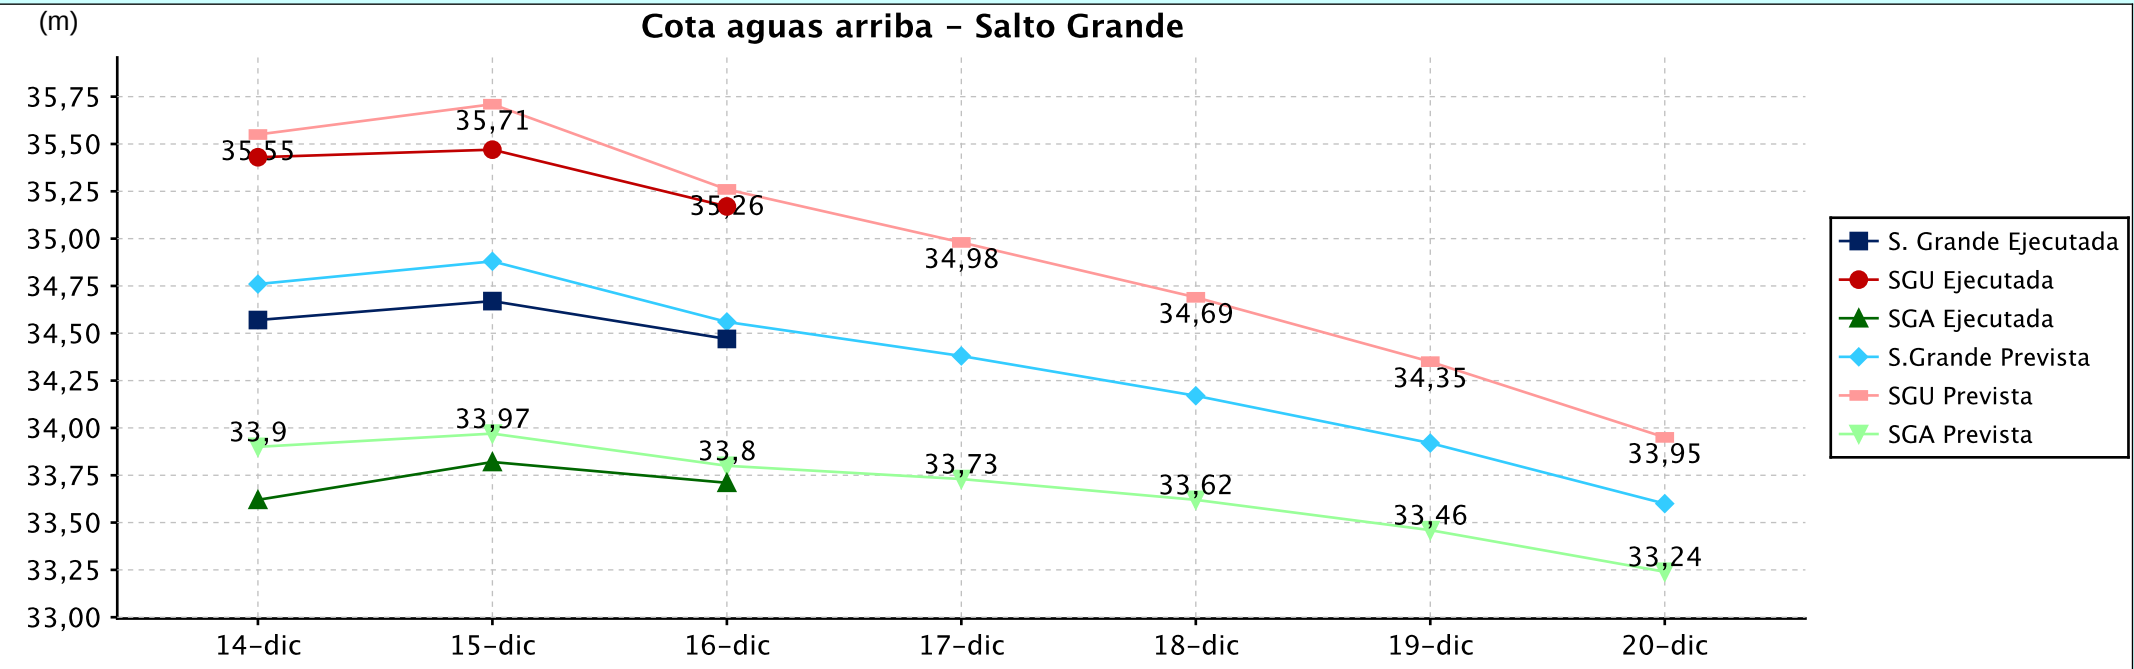

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,17
Cota Vista Arg	33,71
Cota real	34,47

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	32.223
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	650	641
Baygorria	660	675
Palmar	858	942
SGU	2.775	3.210

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	328
Baygorria	0	2
Palmar	0	72
SGU	2.175	2.140

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 5707 MWh a Argentina de generación térmica a solicitud de dicho país.
Al mediodía se despachó la central Punta del Tigre por alta demanda de energía en el sistema.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

18/12/2013 16:37