



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 17 de diciembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	4.437
Sala B	-4
5ta.	1.055
6ta.	2.362
Motores	1.024
Central La Tablada	839
Central P. del Tigre	2.646
APR A	895
APR B	928
APR C	896
Aggreko	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.321
C. Baygorria	1.861
C. Palmar	5.438
C. Salto Grande	17.155
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.717
TOTAL Generación	40.132

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	6.204
Hidráulica	0
Térmica	6.204
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	6.204




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	33.928
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	34.870
Diferencia (MWh)	-942
Ejecutada - Programada	-2,70 %

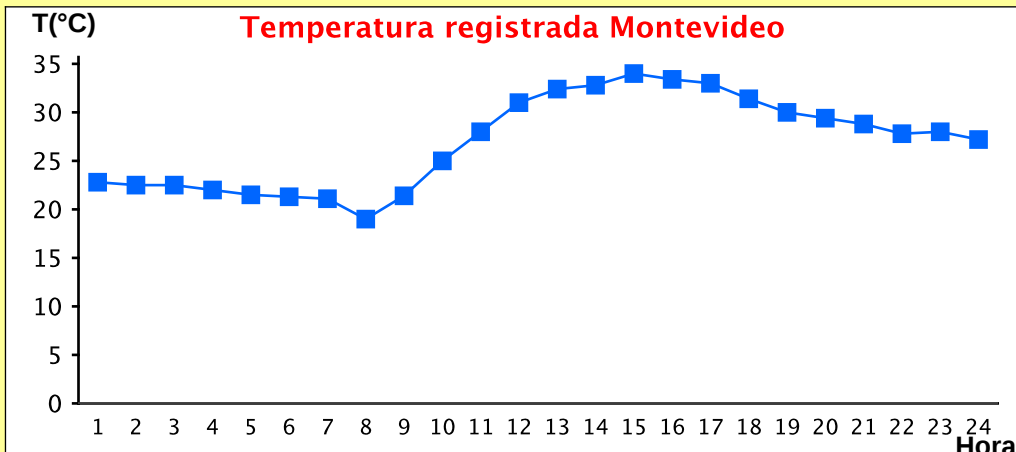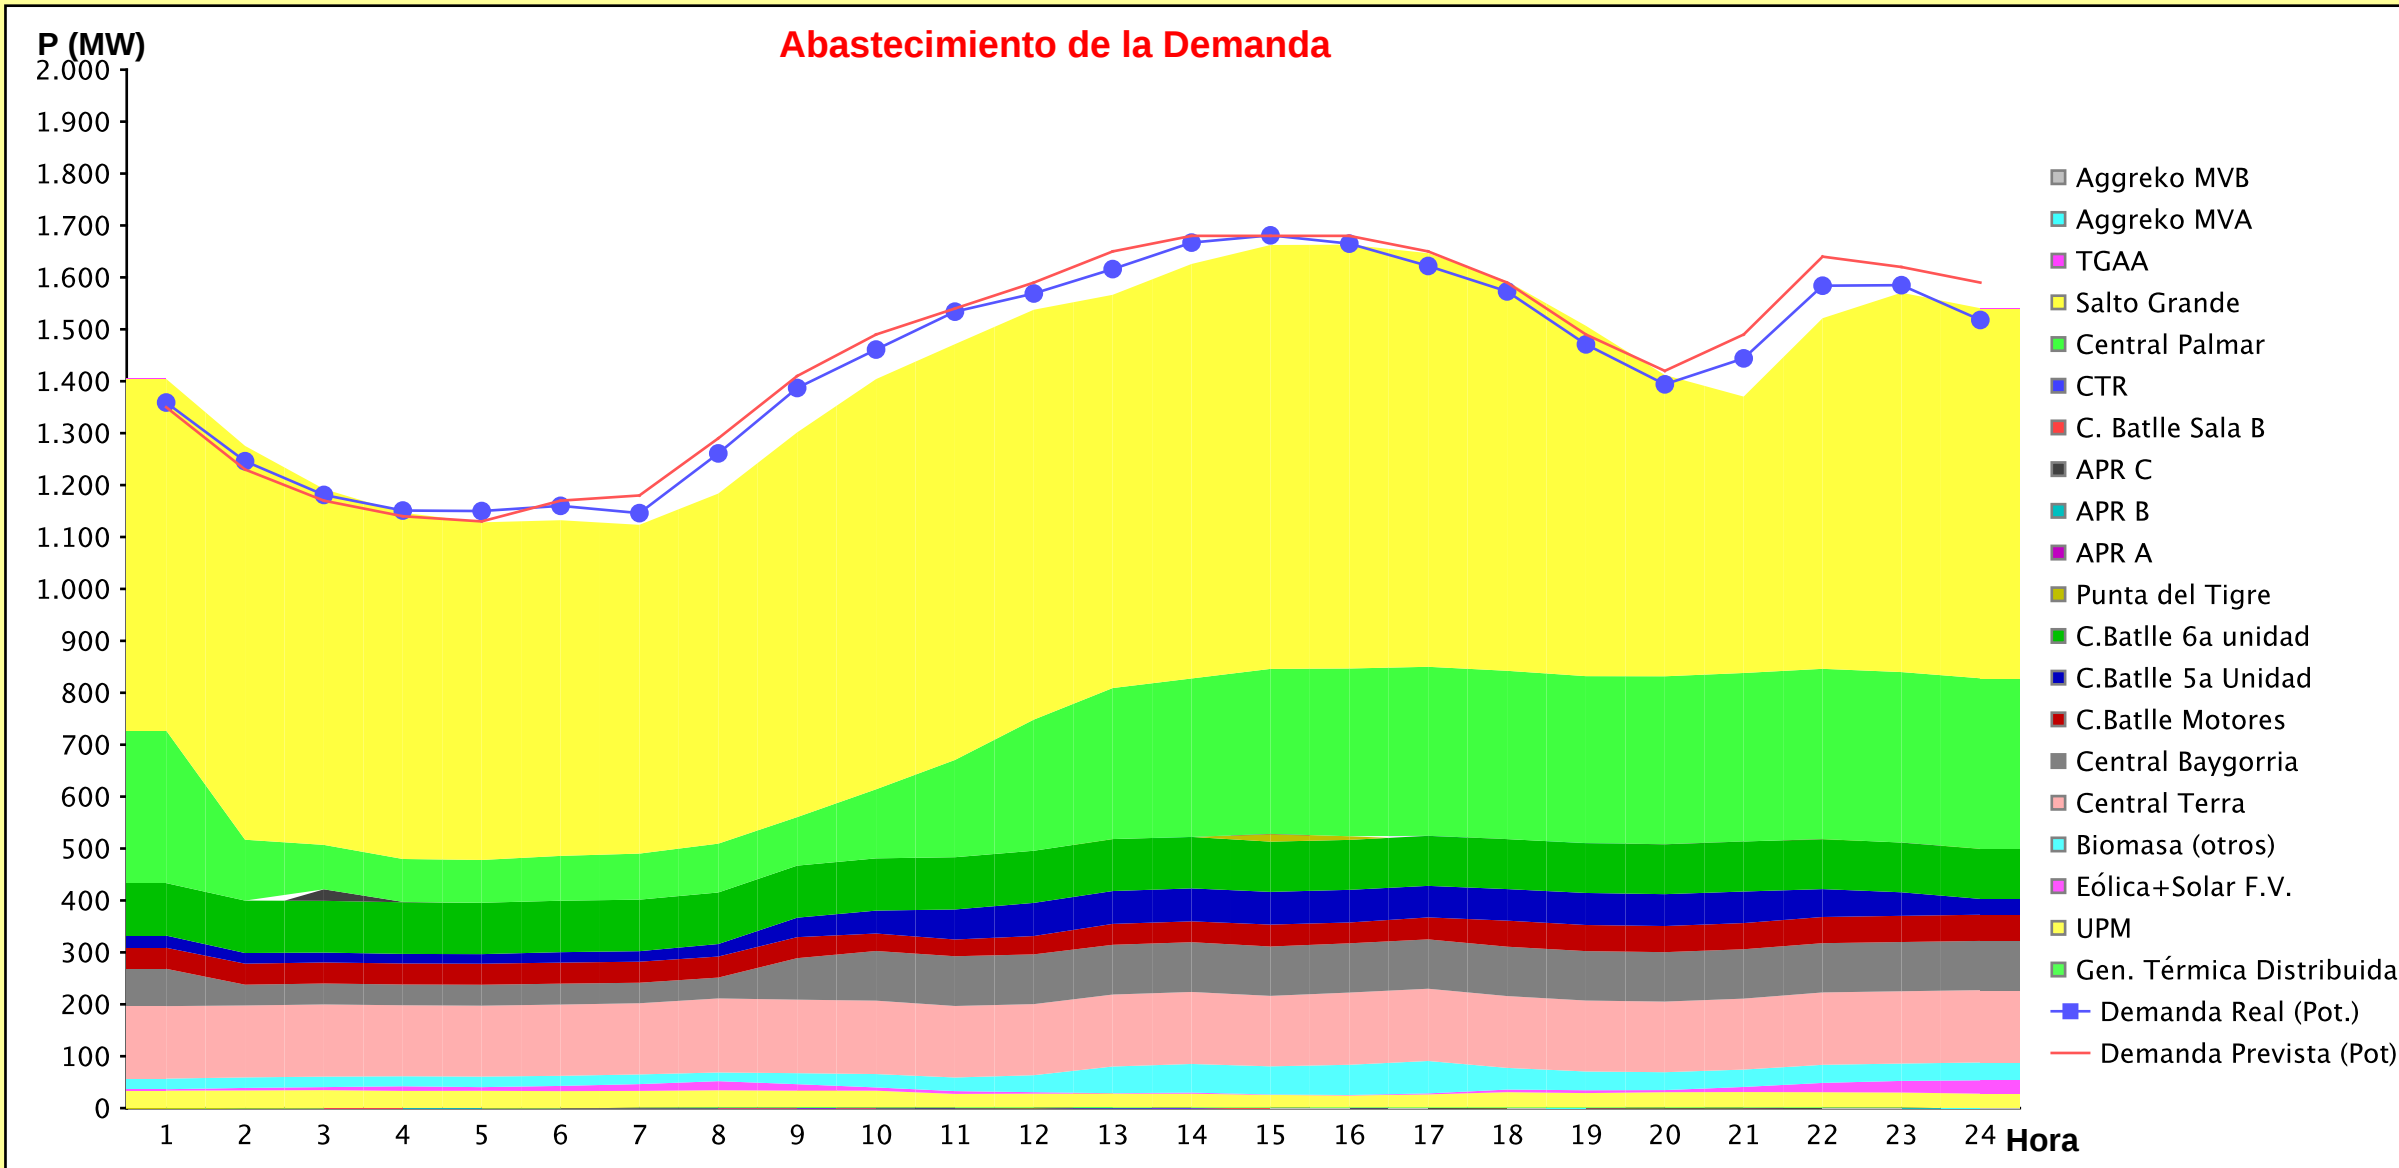



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1715,44 Hora 14:48
Potencia mínima:	1096,82 Hora 06:42
Pico noche:	1602 Hora 22:14

Generación Media (MW)	
Eólica	8,6
Biomasa	66,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	1,1
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

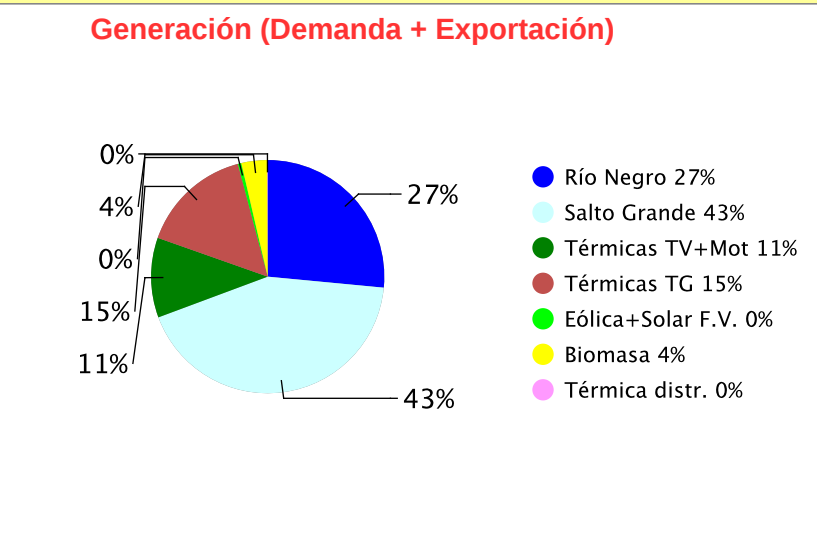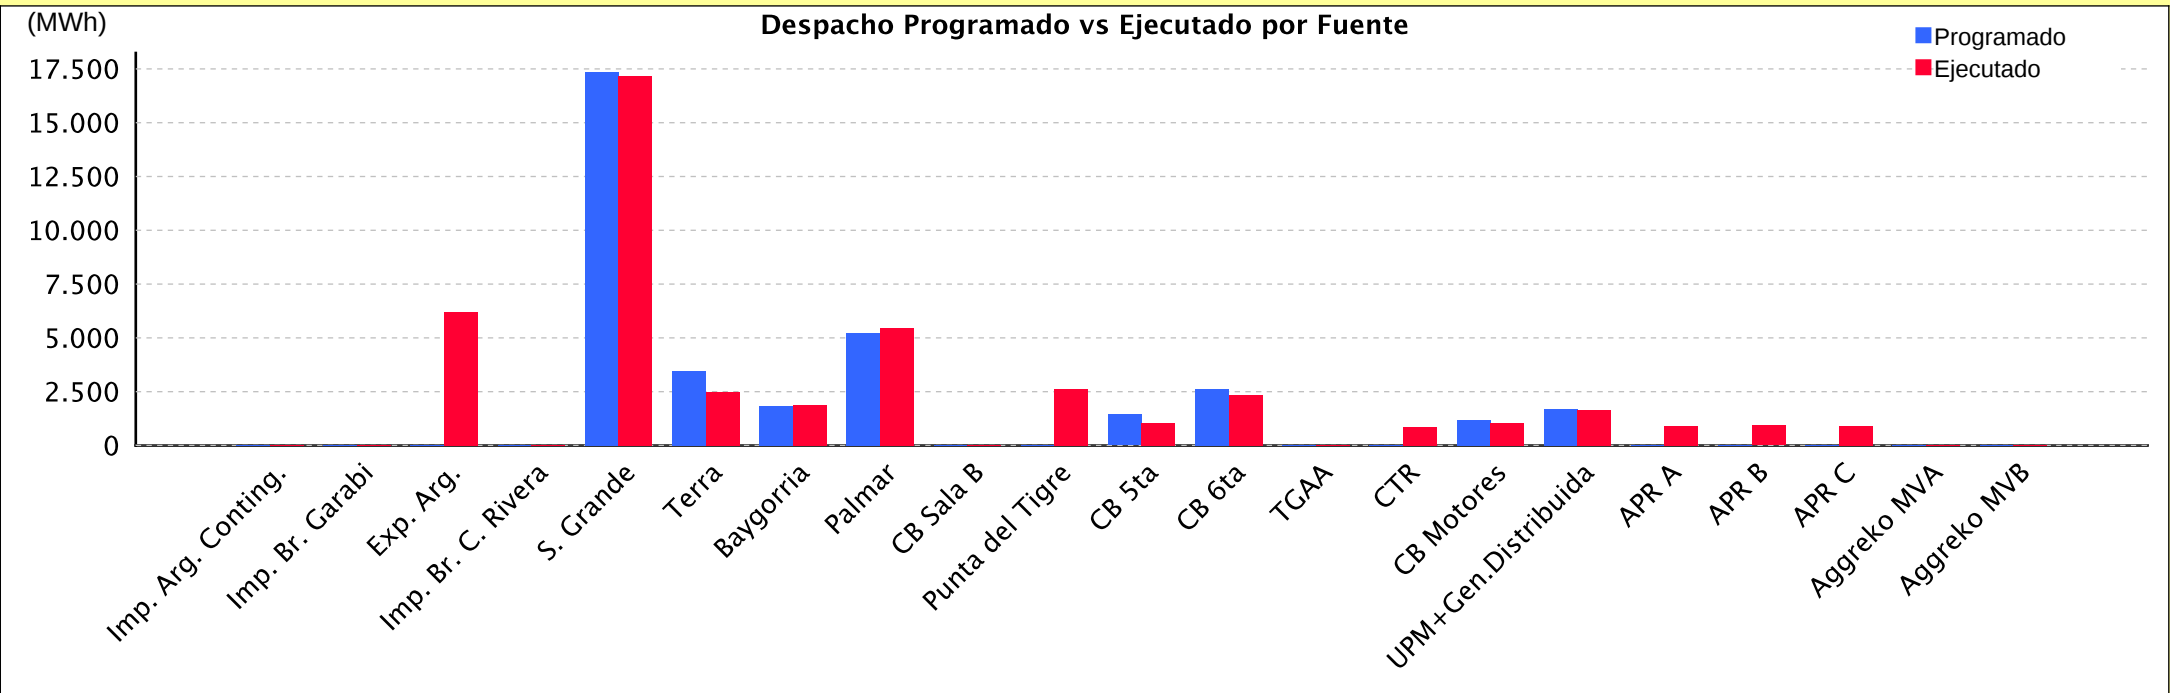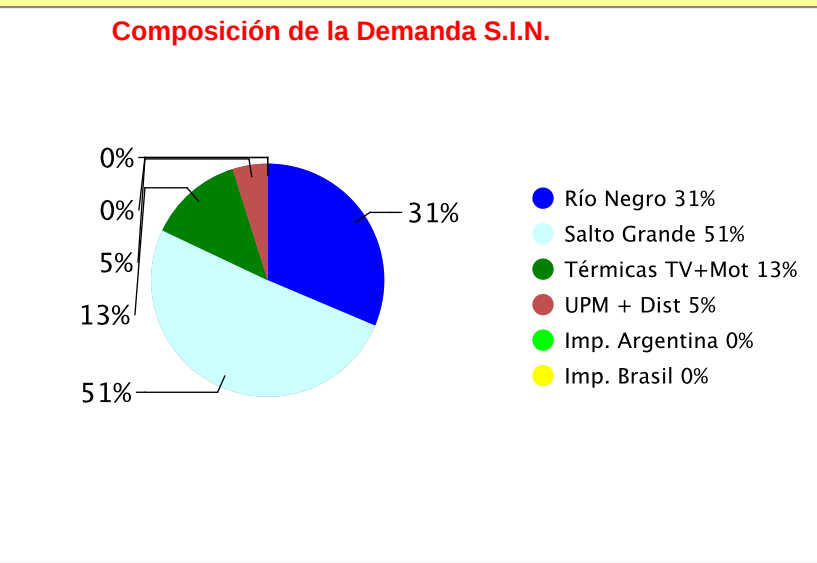



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

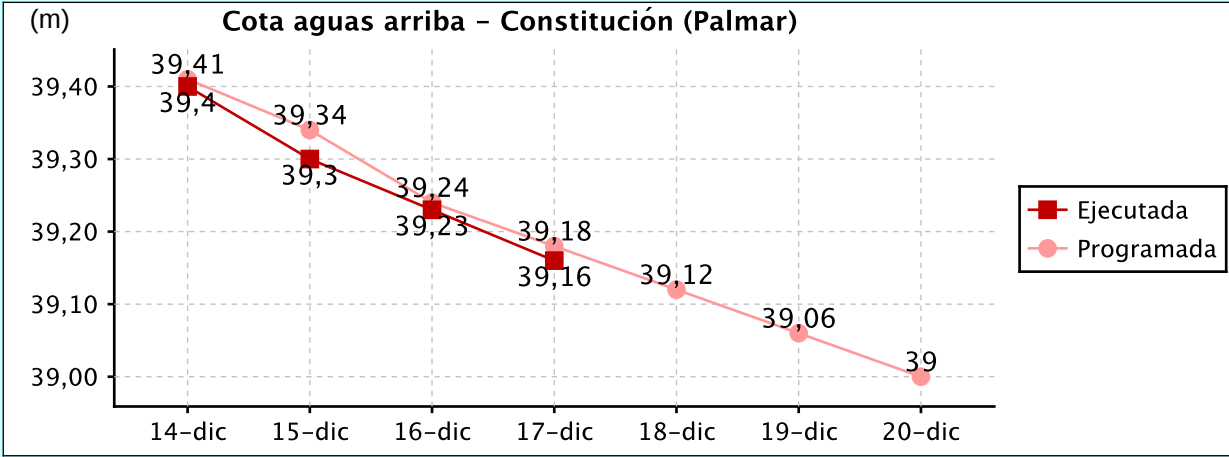
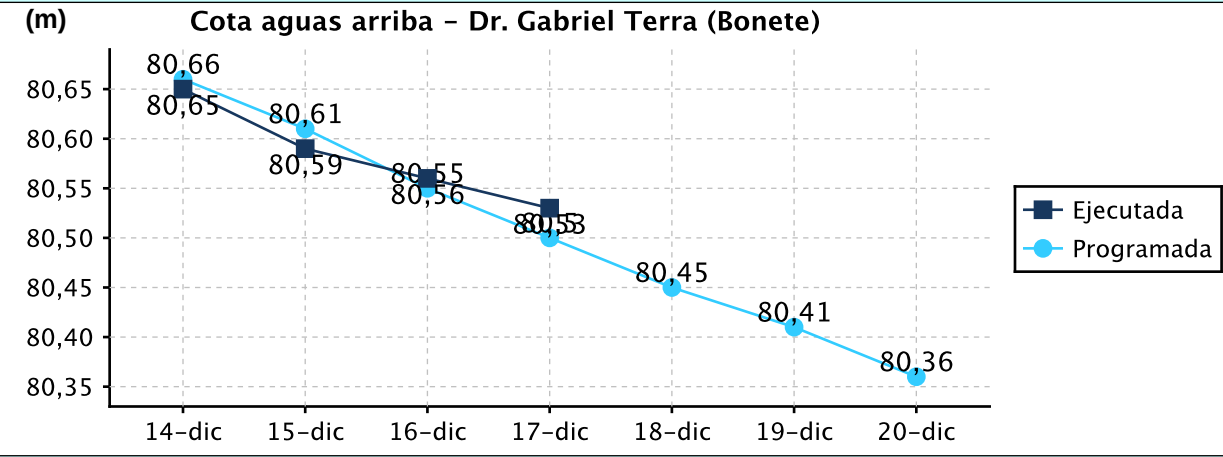


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,50	80,53
Baygorria	53,95	53,89
Palmar	39,18	39,16
SGU	34,98	34,89

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

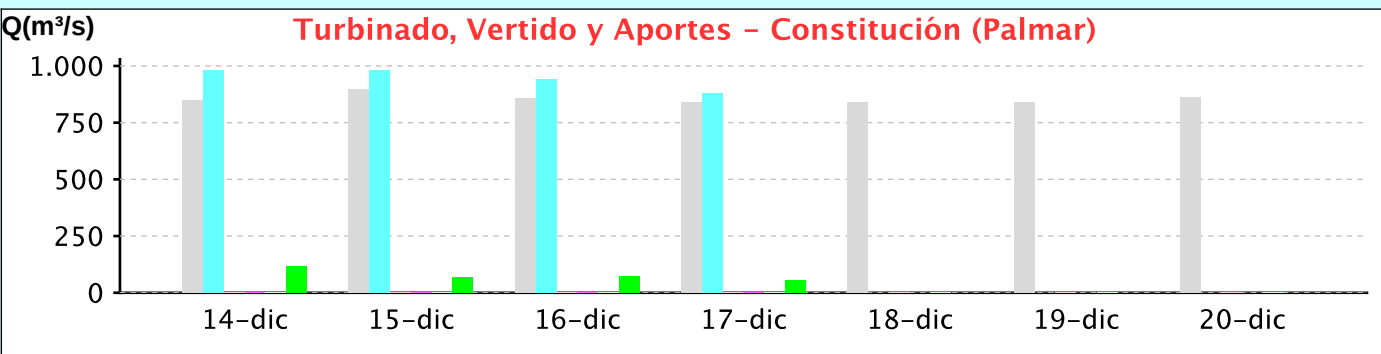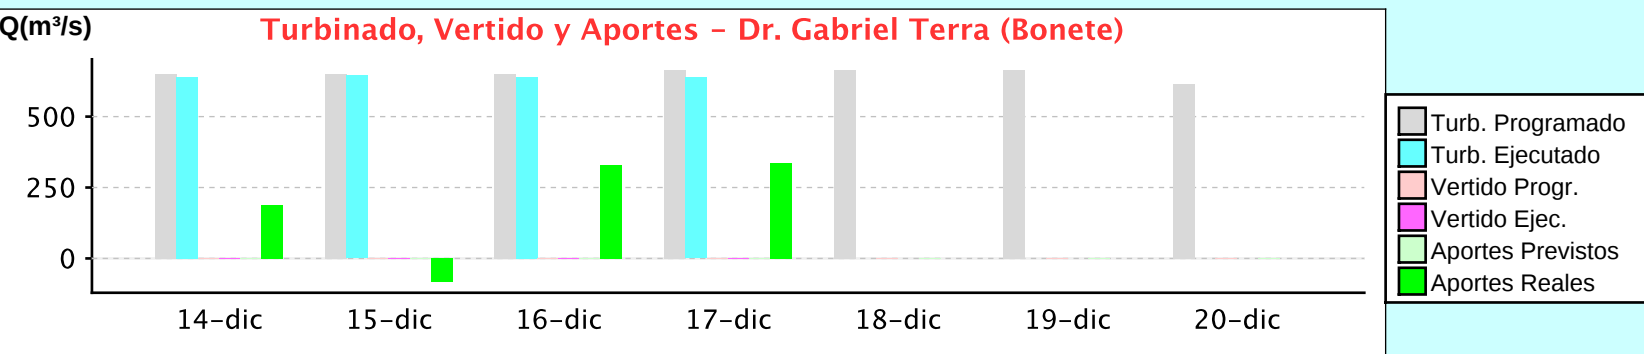

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

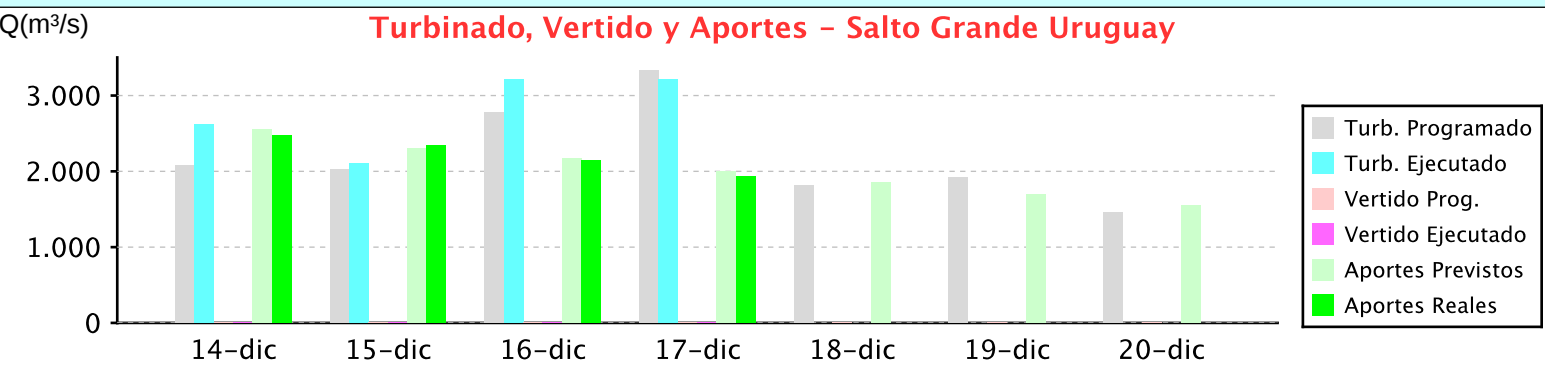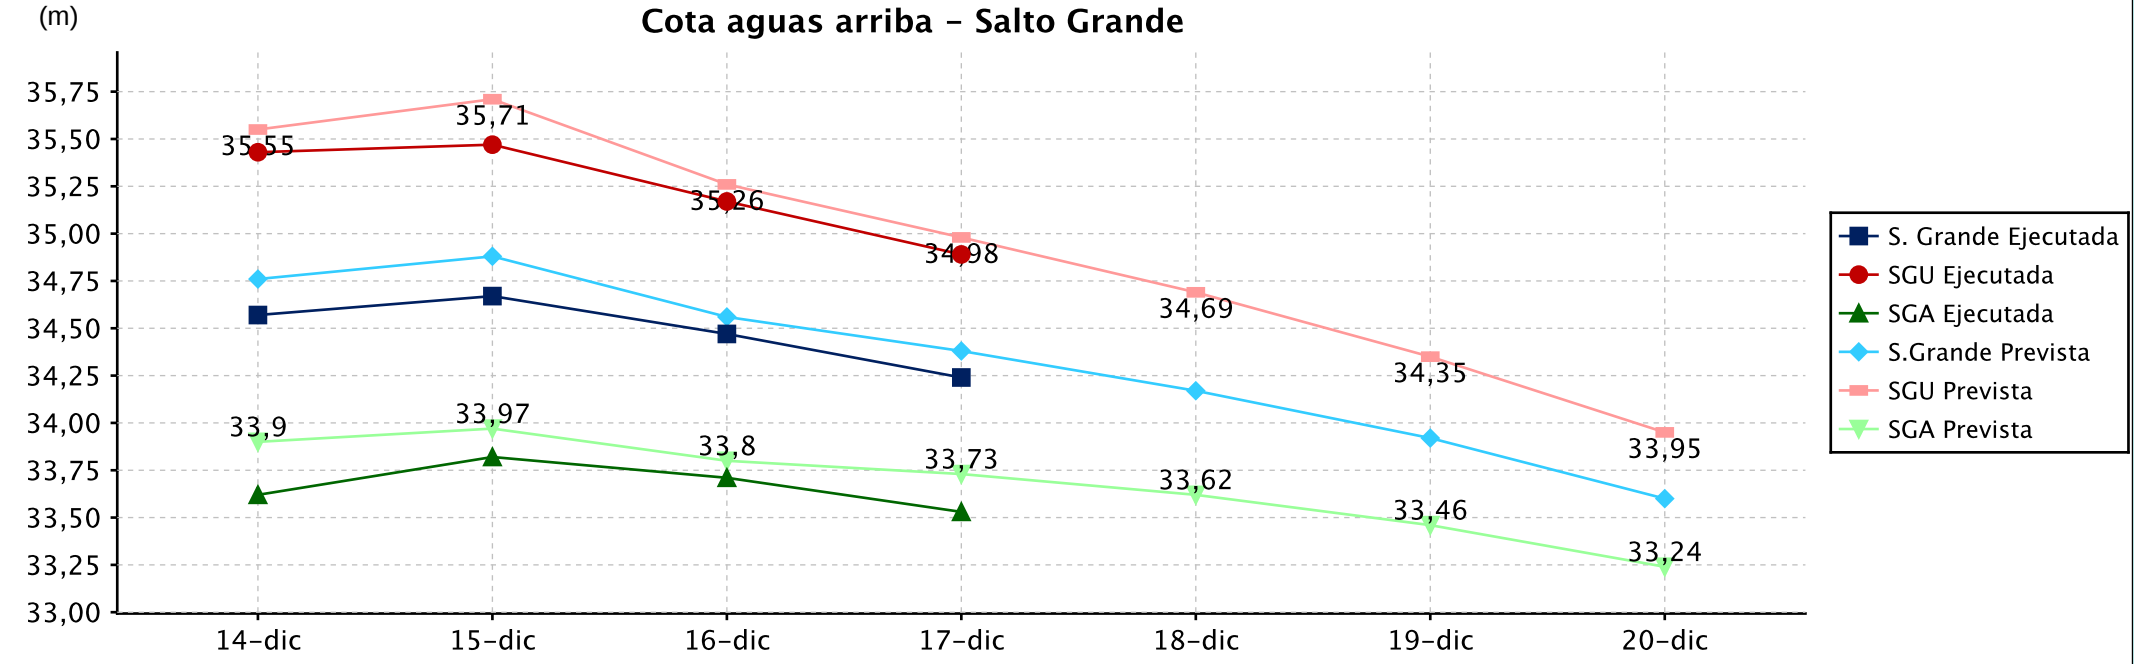

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,89
Cota Vista Arg	33,53
Cota real	34,24

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	29.061
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	665	638
Baygorria	636	639
Palmar	839	878
SGU	3.336	3.211

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	337
Baygorria	0	4
Palmar	0	55
SGU	2.000	1.928

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 6204 MWh a Argentina de generación térmica a solicitud de dicho país.
Al mediodía se despachó la central Punta del Tigre por alta demanda de energía en el sistema.
Se superó el pico de verano con 1715 MW a la hora 14:48

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

18/12/2013 16:42