




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


jueves 19 de diciembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	4.865
Sala B	-4
5ta.	1.451
6ta.	2.345
Motores	1.073
Central La Tablada	-44
Central P. del Tigre	5.980
APR A	1.203
APR B	1.306
APR C	1.407
Aggreko	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.243
C. Baygorria	1.945
C. Palmar	4.643
C. Salto Grande	10.580
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.685
TOTAL Generación	36.812



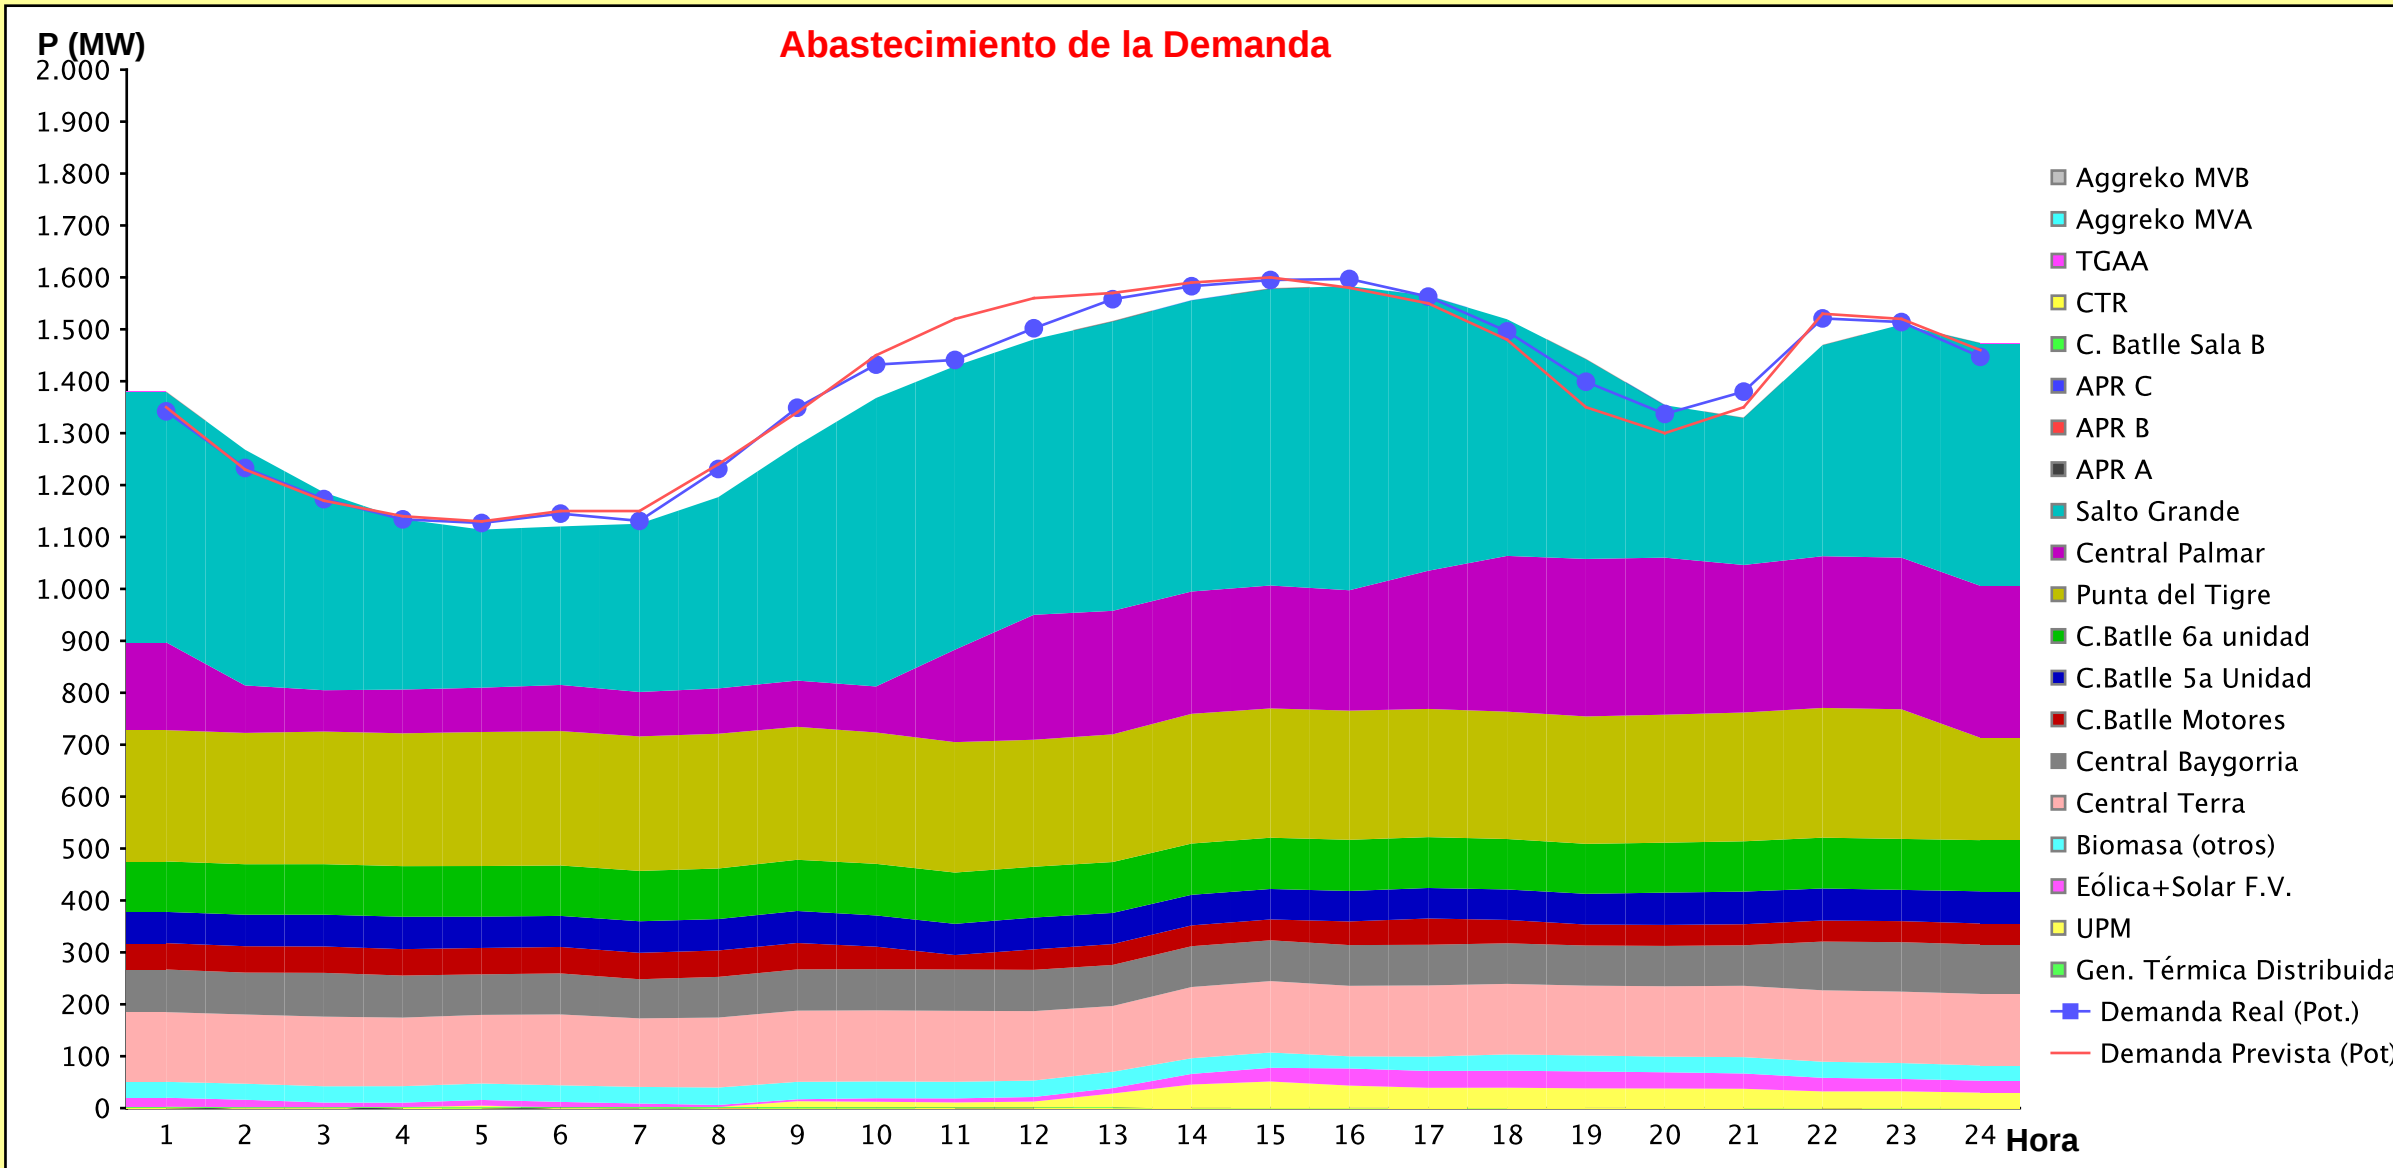


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	3.919
Hidráulica	0
Térmica	3.919
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	3.919

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	32.893
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	33.310
Diferencia (MWh)	-417
Ejecutada - Programada	-1,25 %


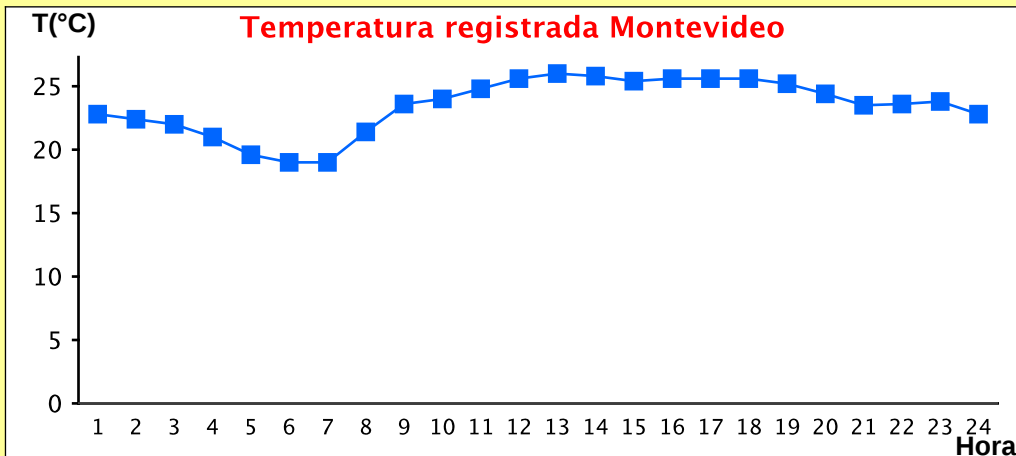


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1609,16 Hora 14:52
Potencia mínima:	1118,37 Hora 04:33
Pico noche:	1539,94 Hora 21:47
Generación Media (MW)	
Eólica	18,2
Biomasa	58,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	1,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

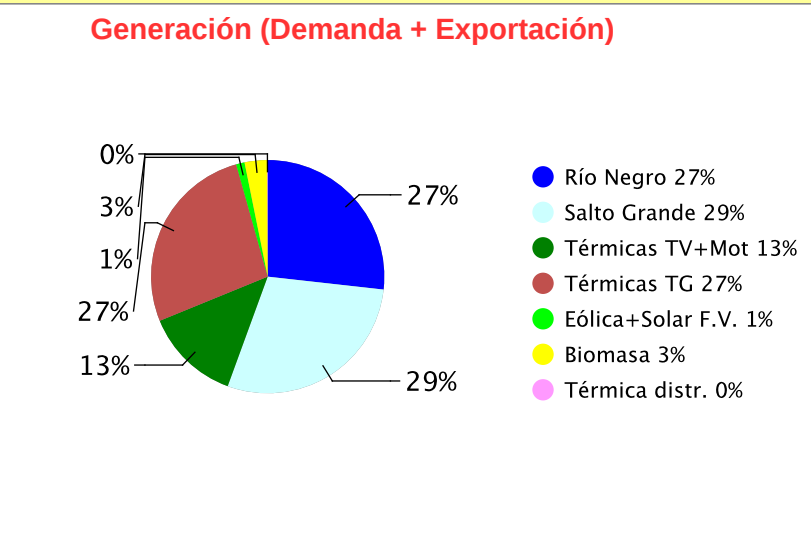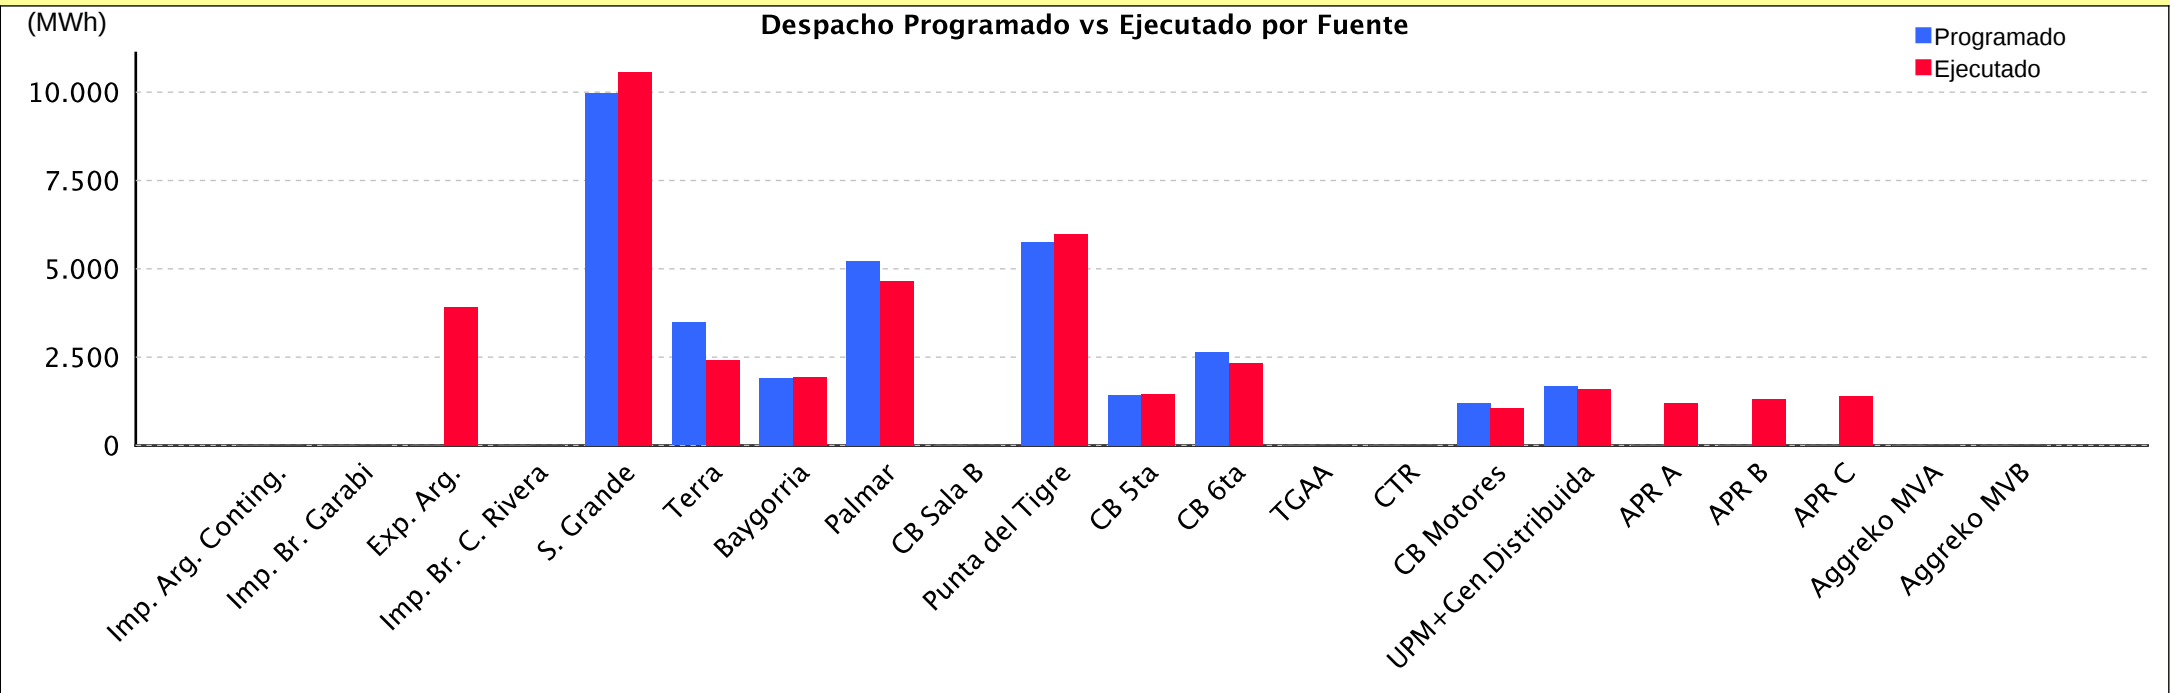
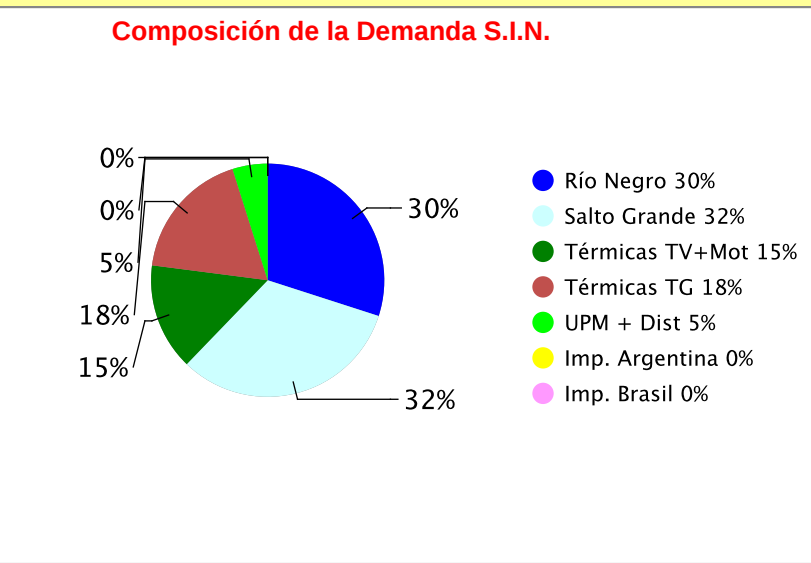


EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)


Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

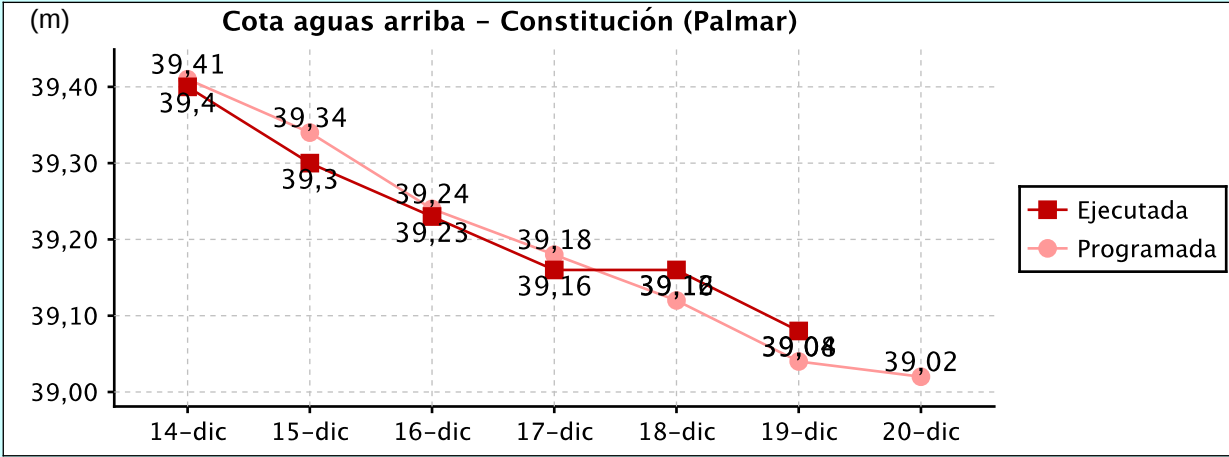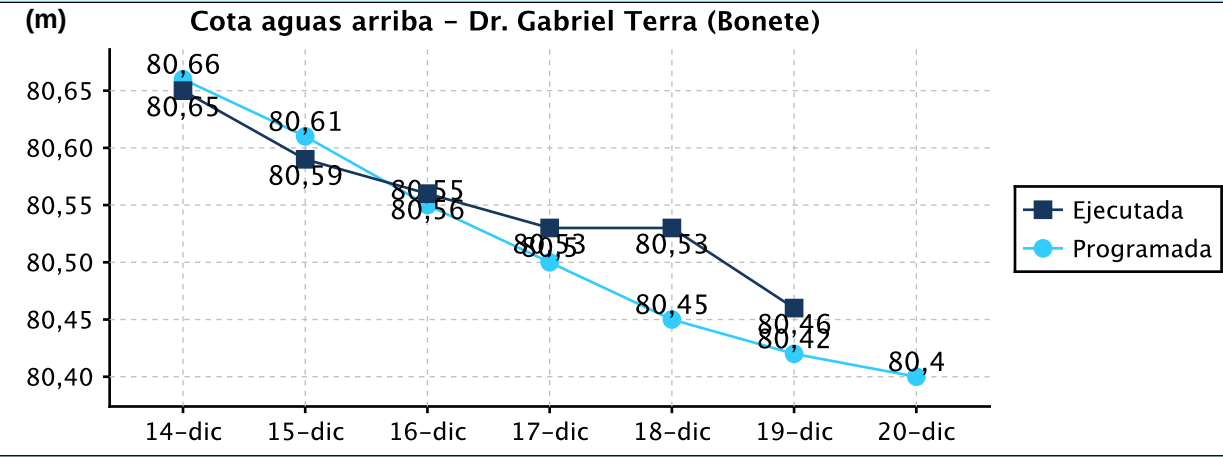

COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,42	80,46
Baygorria	53,88	53,82
Palmar	39,04	39,08
SGU	34,74	34,72
Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

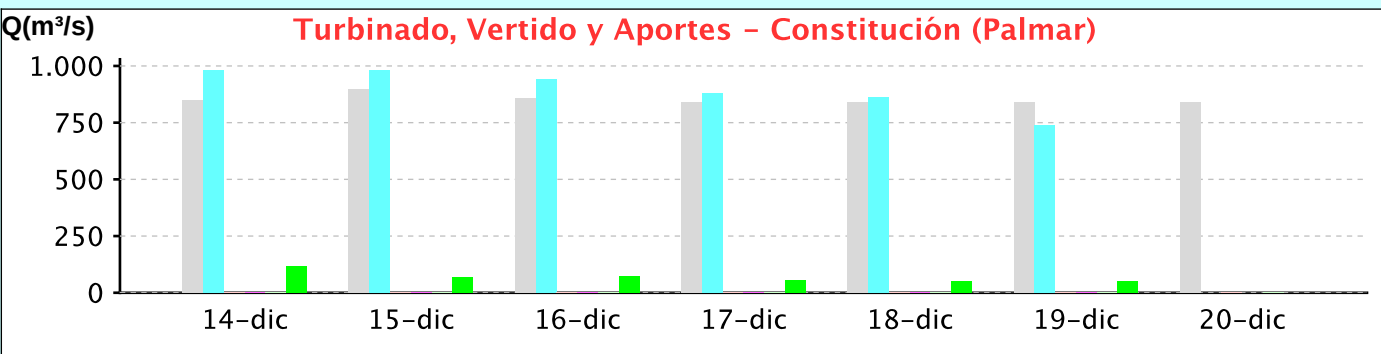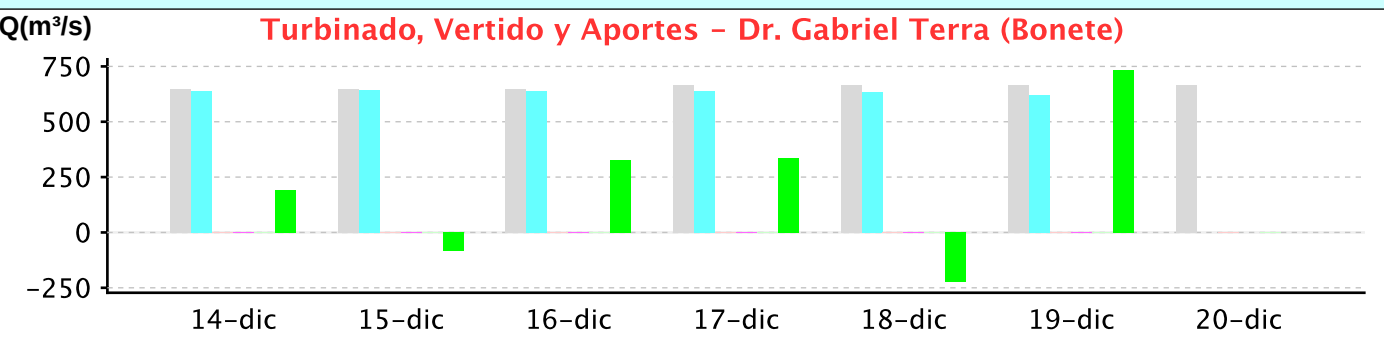

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

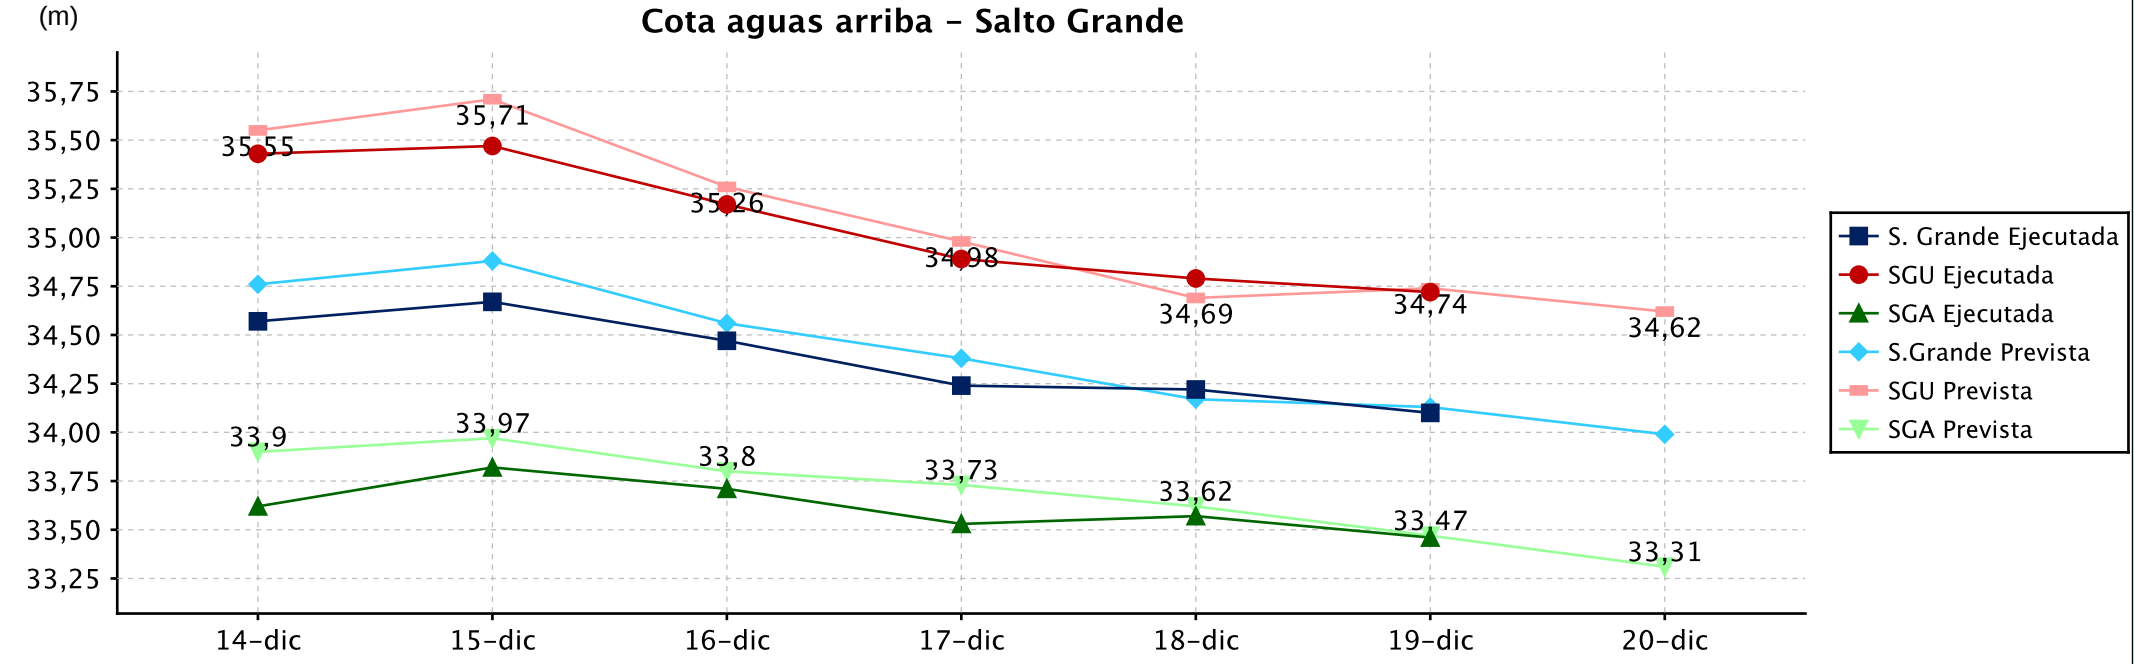


TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	665	620
Baygorria	663	651
Palmar	839	737
SGU	1.915	2.019

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	734
Baygorria	0	-12
Palmar	0	51
SGU	1.700	1.725

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

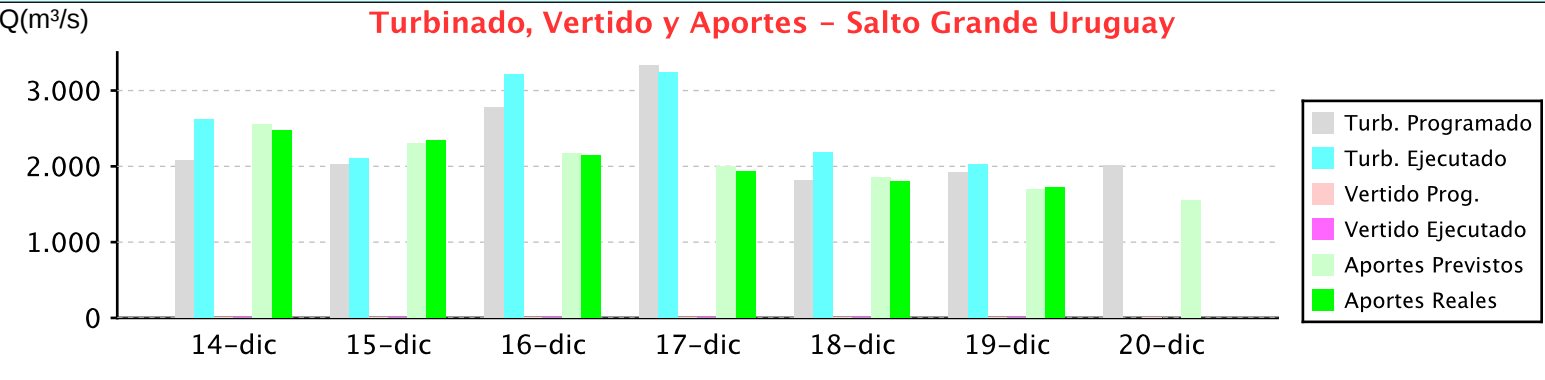

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,72
Cota Vista Arg	33,46
Cota real	34,10
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
33.060	

OBSERVACIONES

Se exportaron 3919 MWh de energía a la República Argentina, de origen térmico.