




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 23 de diciembre de 2013


Generación Térmica	
Central Battle	5.131
Sala B	-4
5ta.	1.507
6ta.	2.315
Motores	1.313
Central La Tablada	202
Central P. del Tigre	5.770
APR A	1.044
APR B	1.129
APR C	1.104
Aggreko	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.286
C. Baygorria	1.910
C. Palmar	6.227
C. Salto Grande	8.643
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.846
TOTAL Generación	36.290

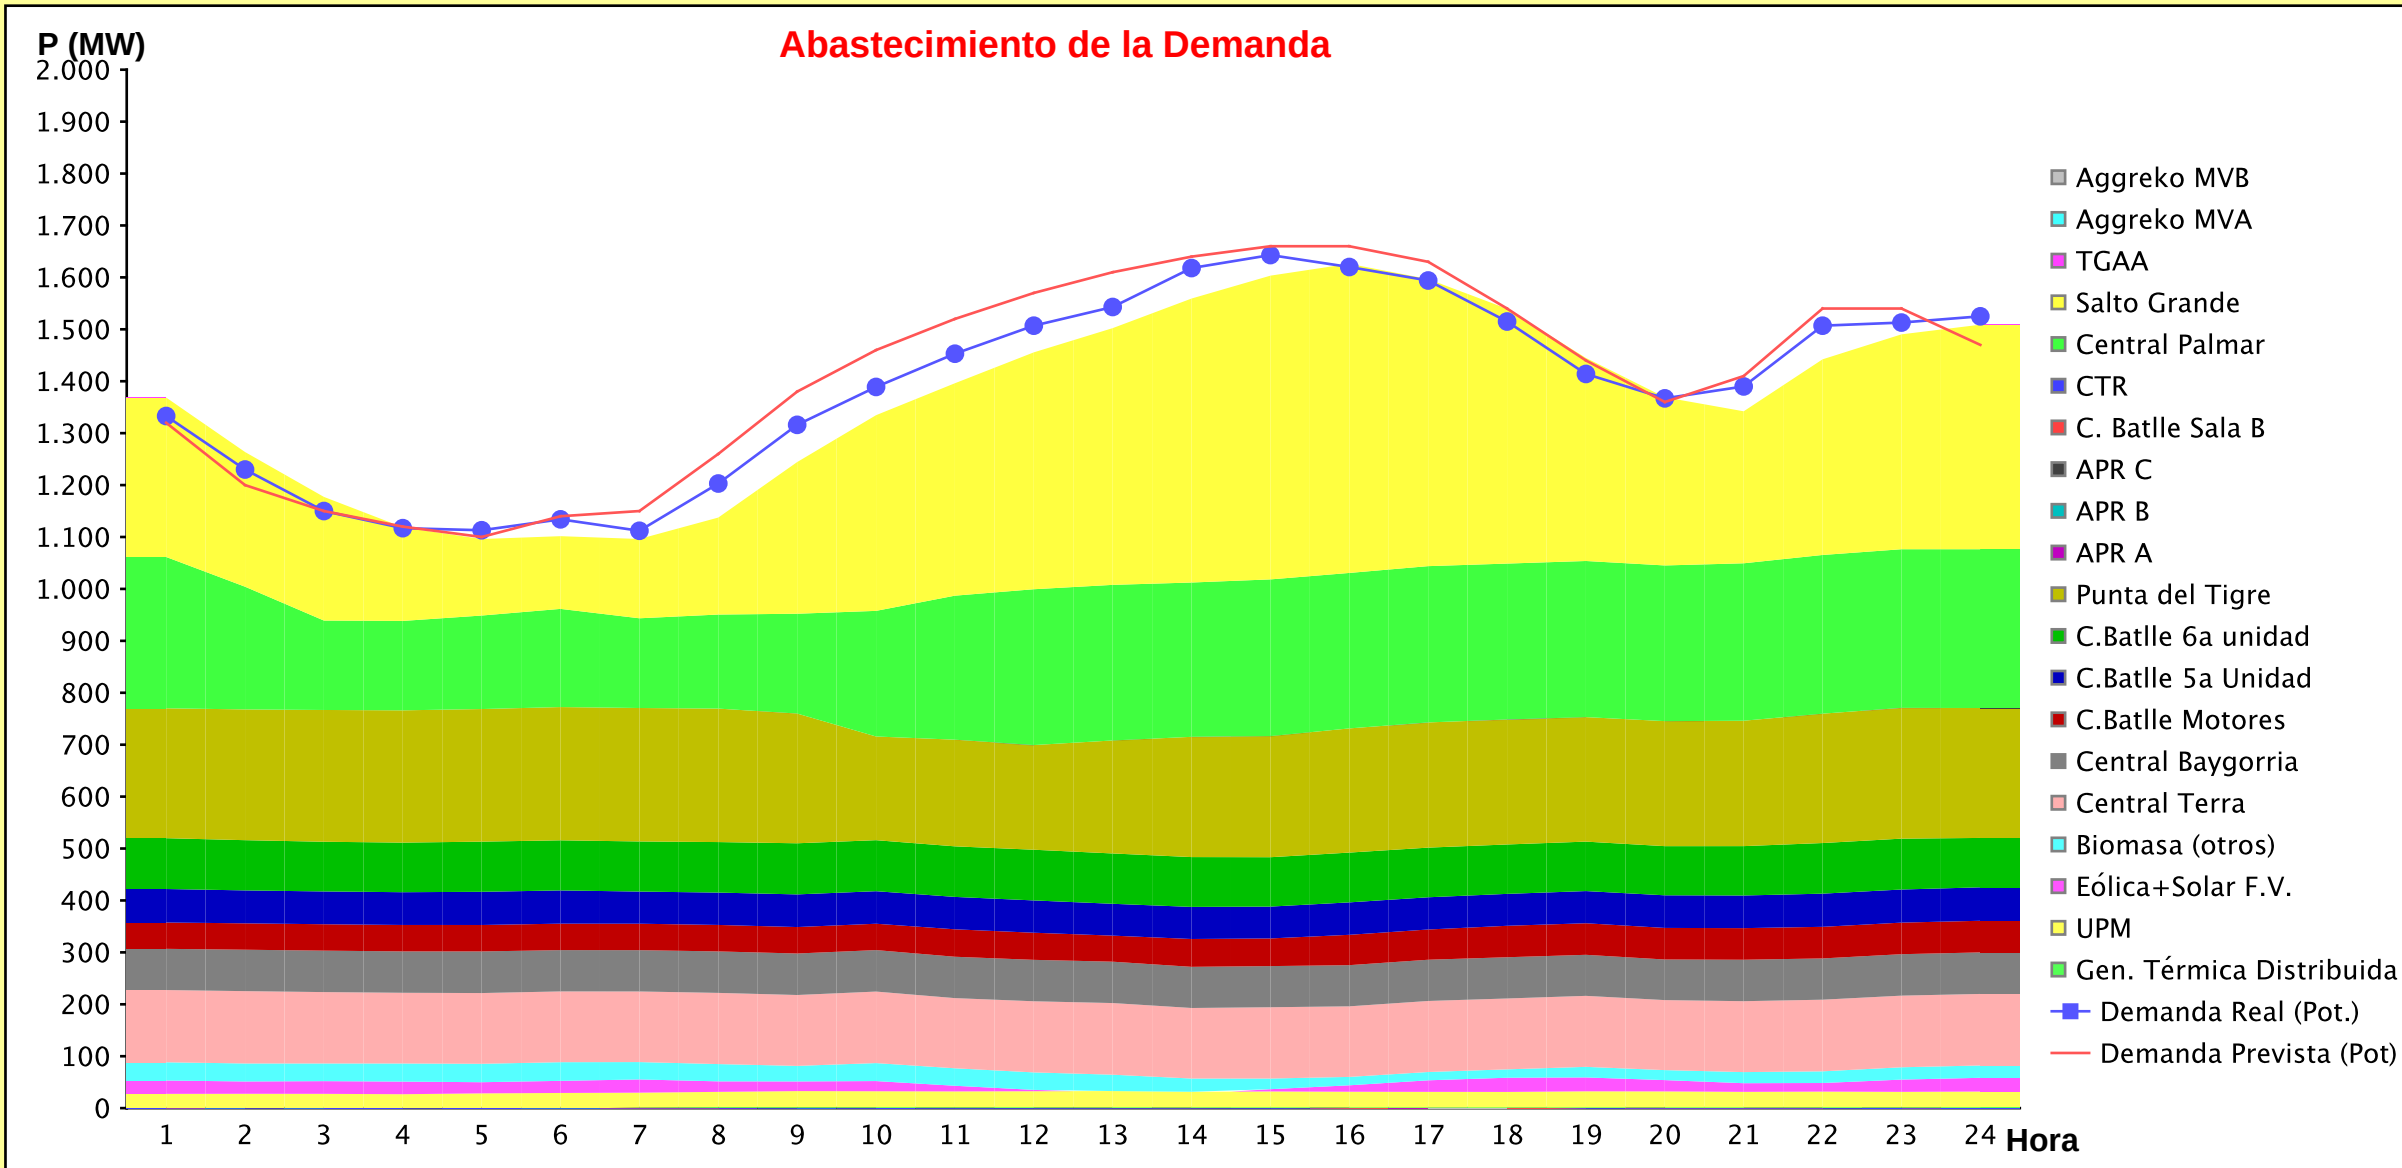

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	3.520
Hidráulica	0
Térmica	3.520
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	3.520




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	32.770
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	33.870
Diferencia (MWh)	-1.100
Ejecutada - Programada	-3,25 %

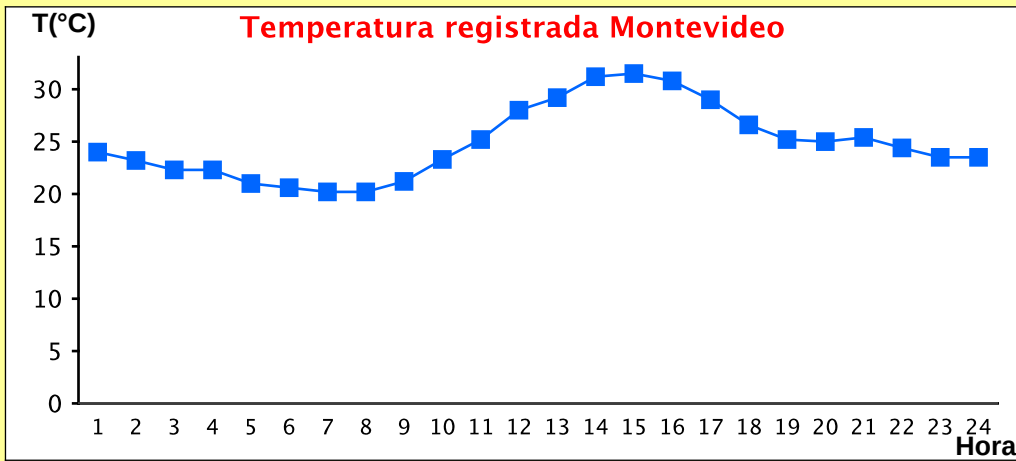



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1647,77 Hora 15:03
Potencia mínima:	1086,41 Hora 06:42
Pico noche:	1533,03 Hora 18:00

Generación Media (MW)	
Eólica	18,5
Biomasa	63,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	1,2
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

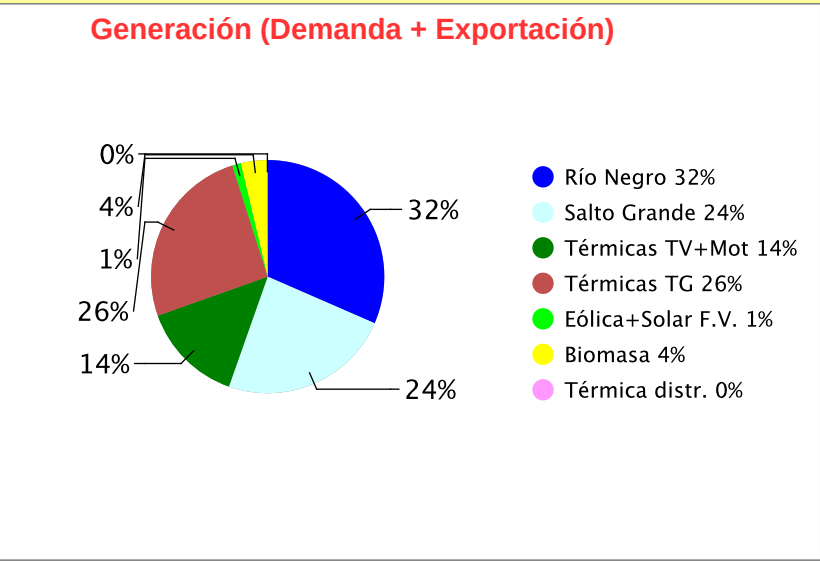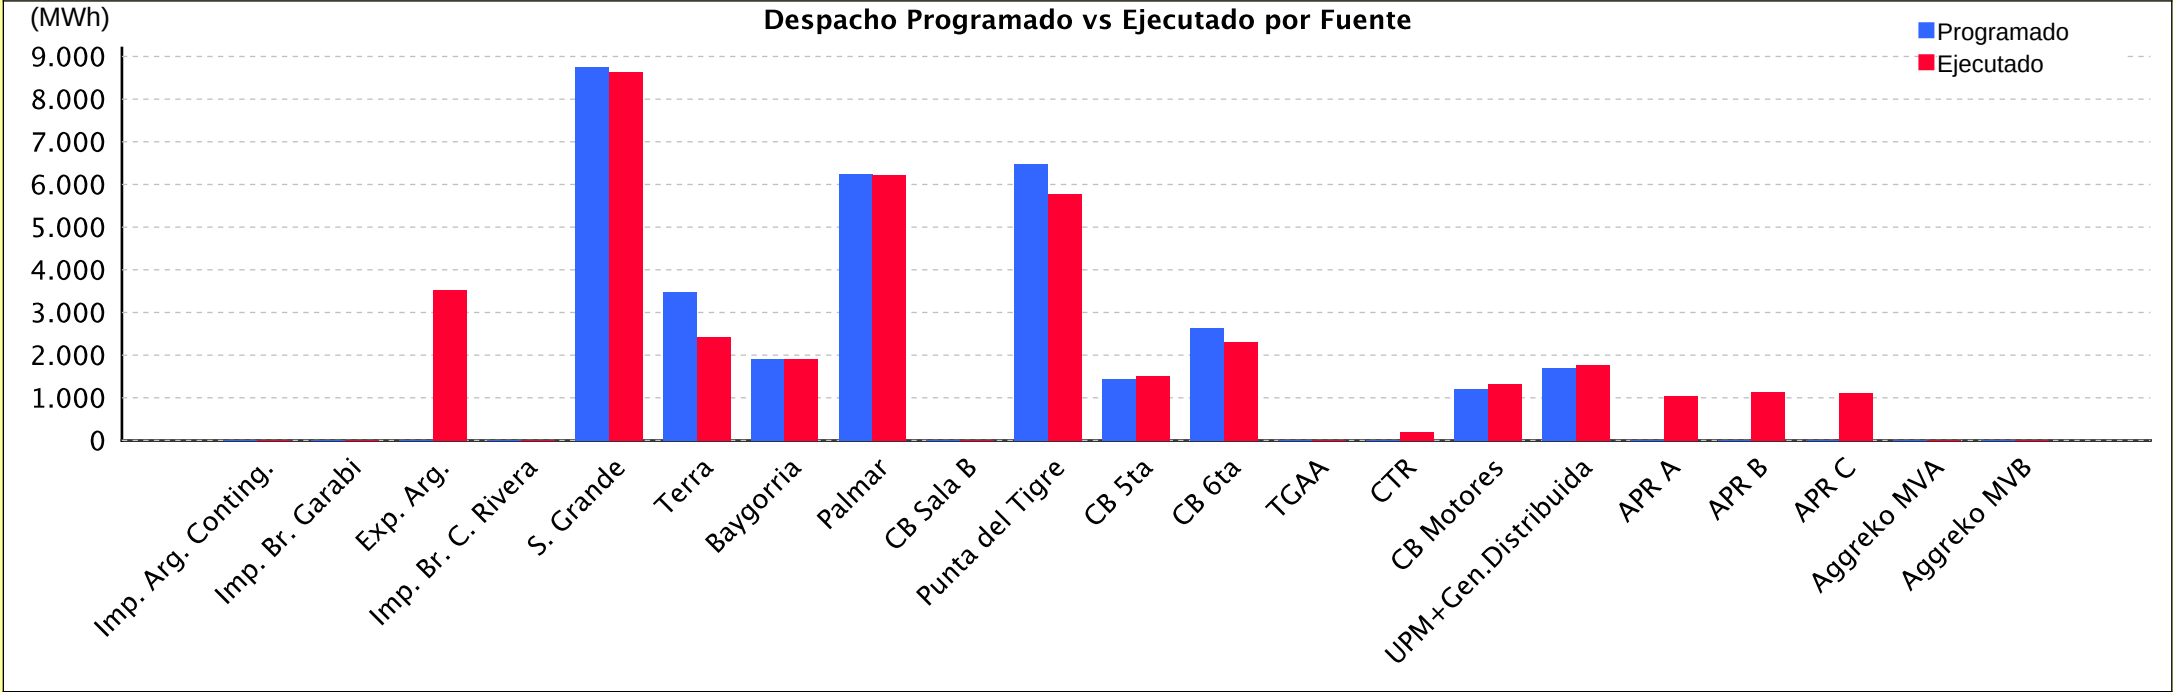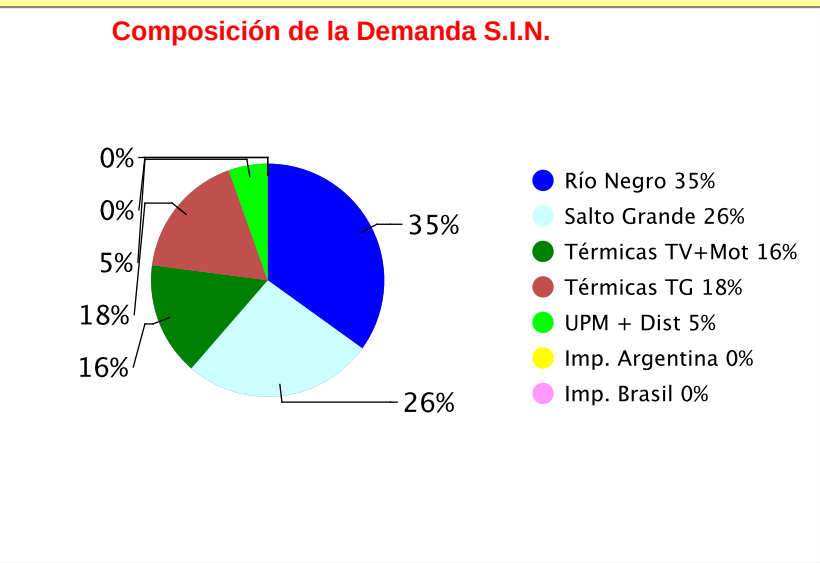



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

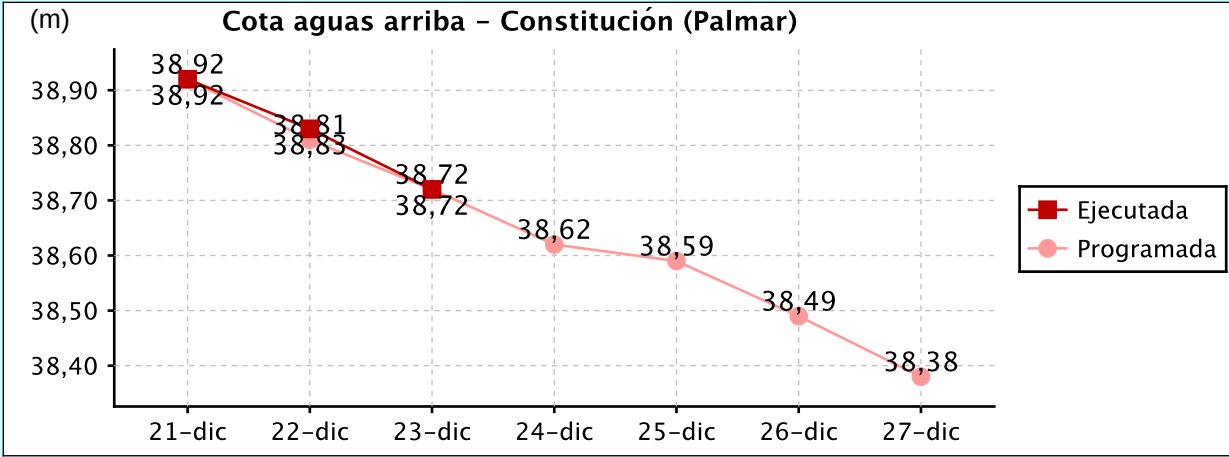
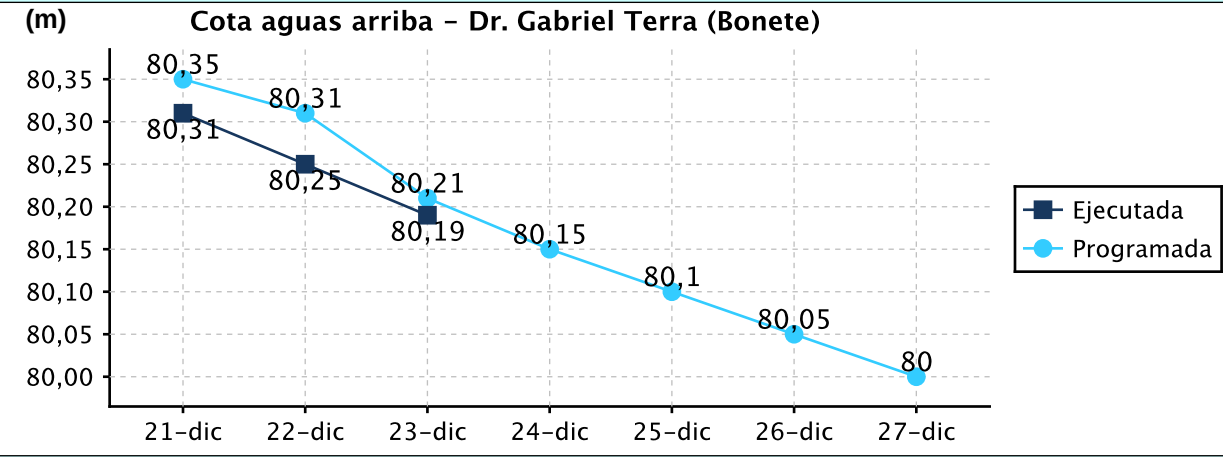


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,21	80,19
Baygorria	53,79	53,77
Palmar	38,72	38,72
SGU	34,90	34,92

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

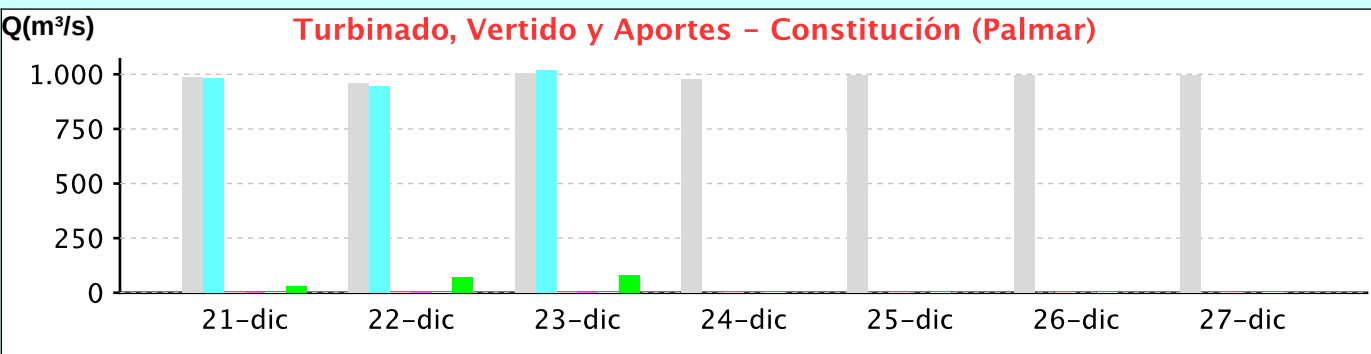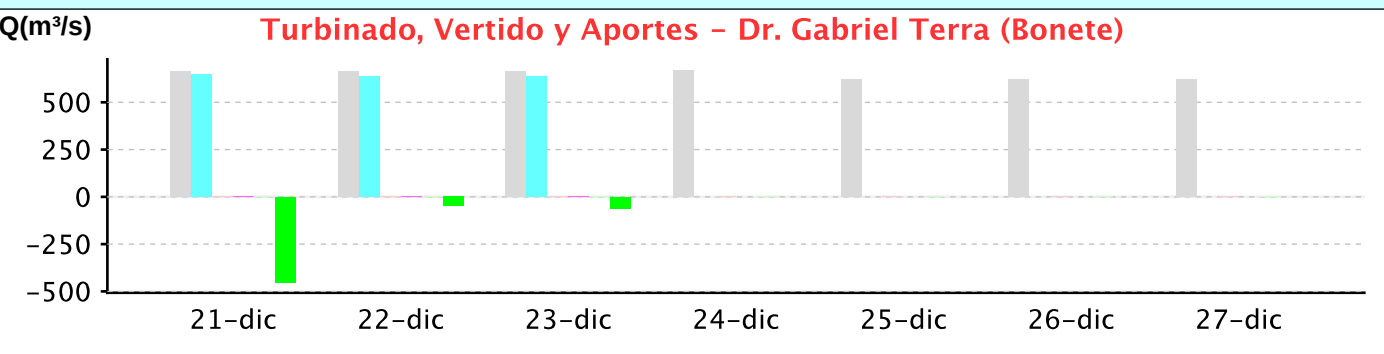

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

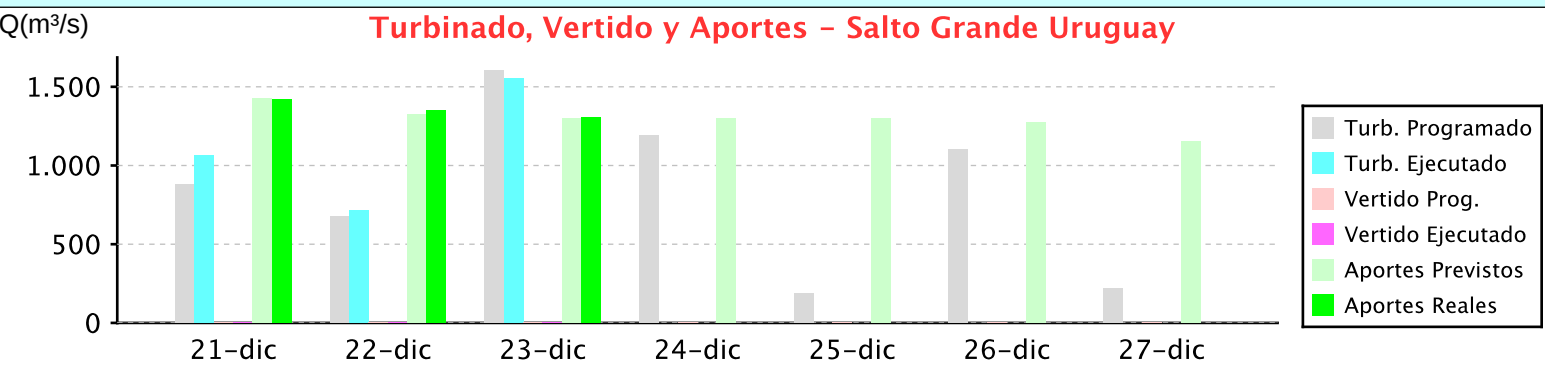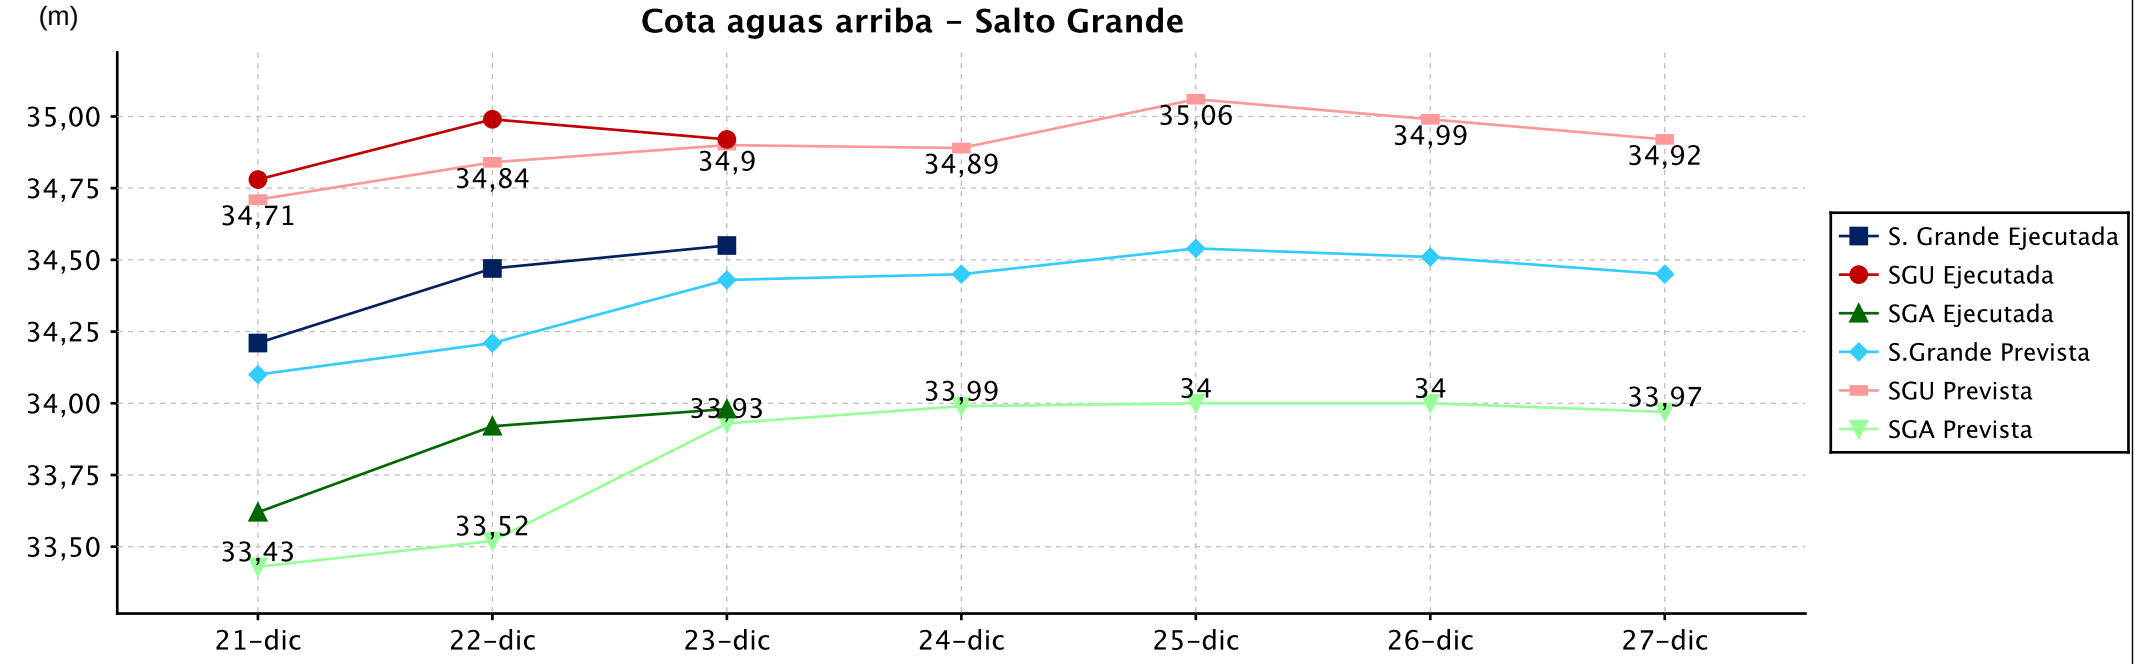

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,92
Cota Vista Arg	33,98
Cota real	34,55

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	20.745
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	665	635
Baygorria	652	636
Palmar	1.003	1.018
SGU	1.606	1.554

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-63
Baygorria	0	-7
Palmar	0	80
SGU	1.300	1.308

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron a Argentina 3520 MWh de origen térmico

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

24/12/2013 11:55