



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 24 de diciembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	5.212
Sala B	-4
5ta.	1.526
6ta.	2.240
Motores	1.450
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	5.926
APR A	94
APR B	106
APR C	105
Aggreko	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.268
C. Baygorria	1.902
C. Palmar	6.426
C. Salto Grande	6.825
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.704
TOTAL Generación	31.526

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	311
Hidráulica	0
Térmica	311
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	311




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.214
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	31.940
Diferencia (MWh)	-726
Ejecutada - Programada	-2,27 %

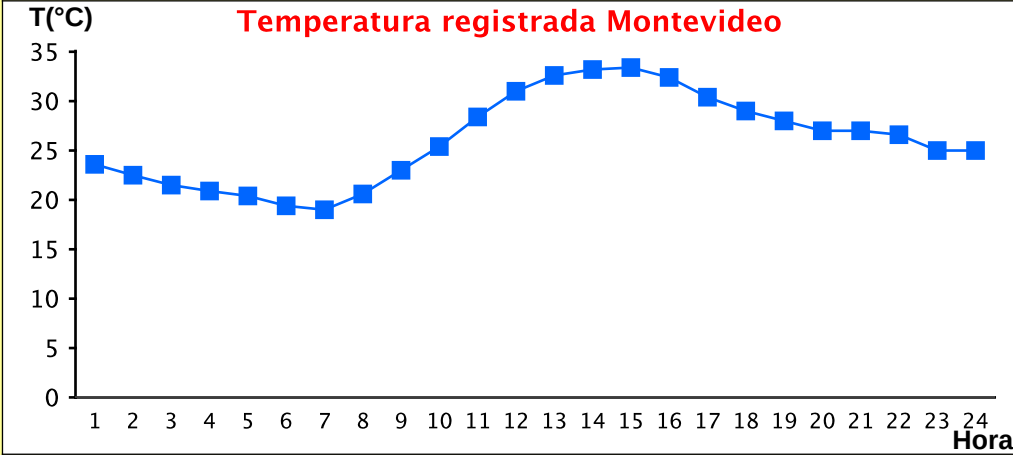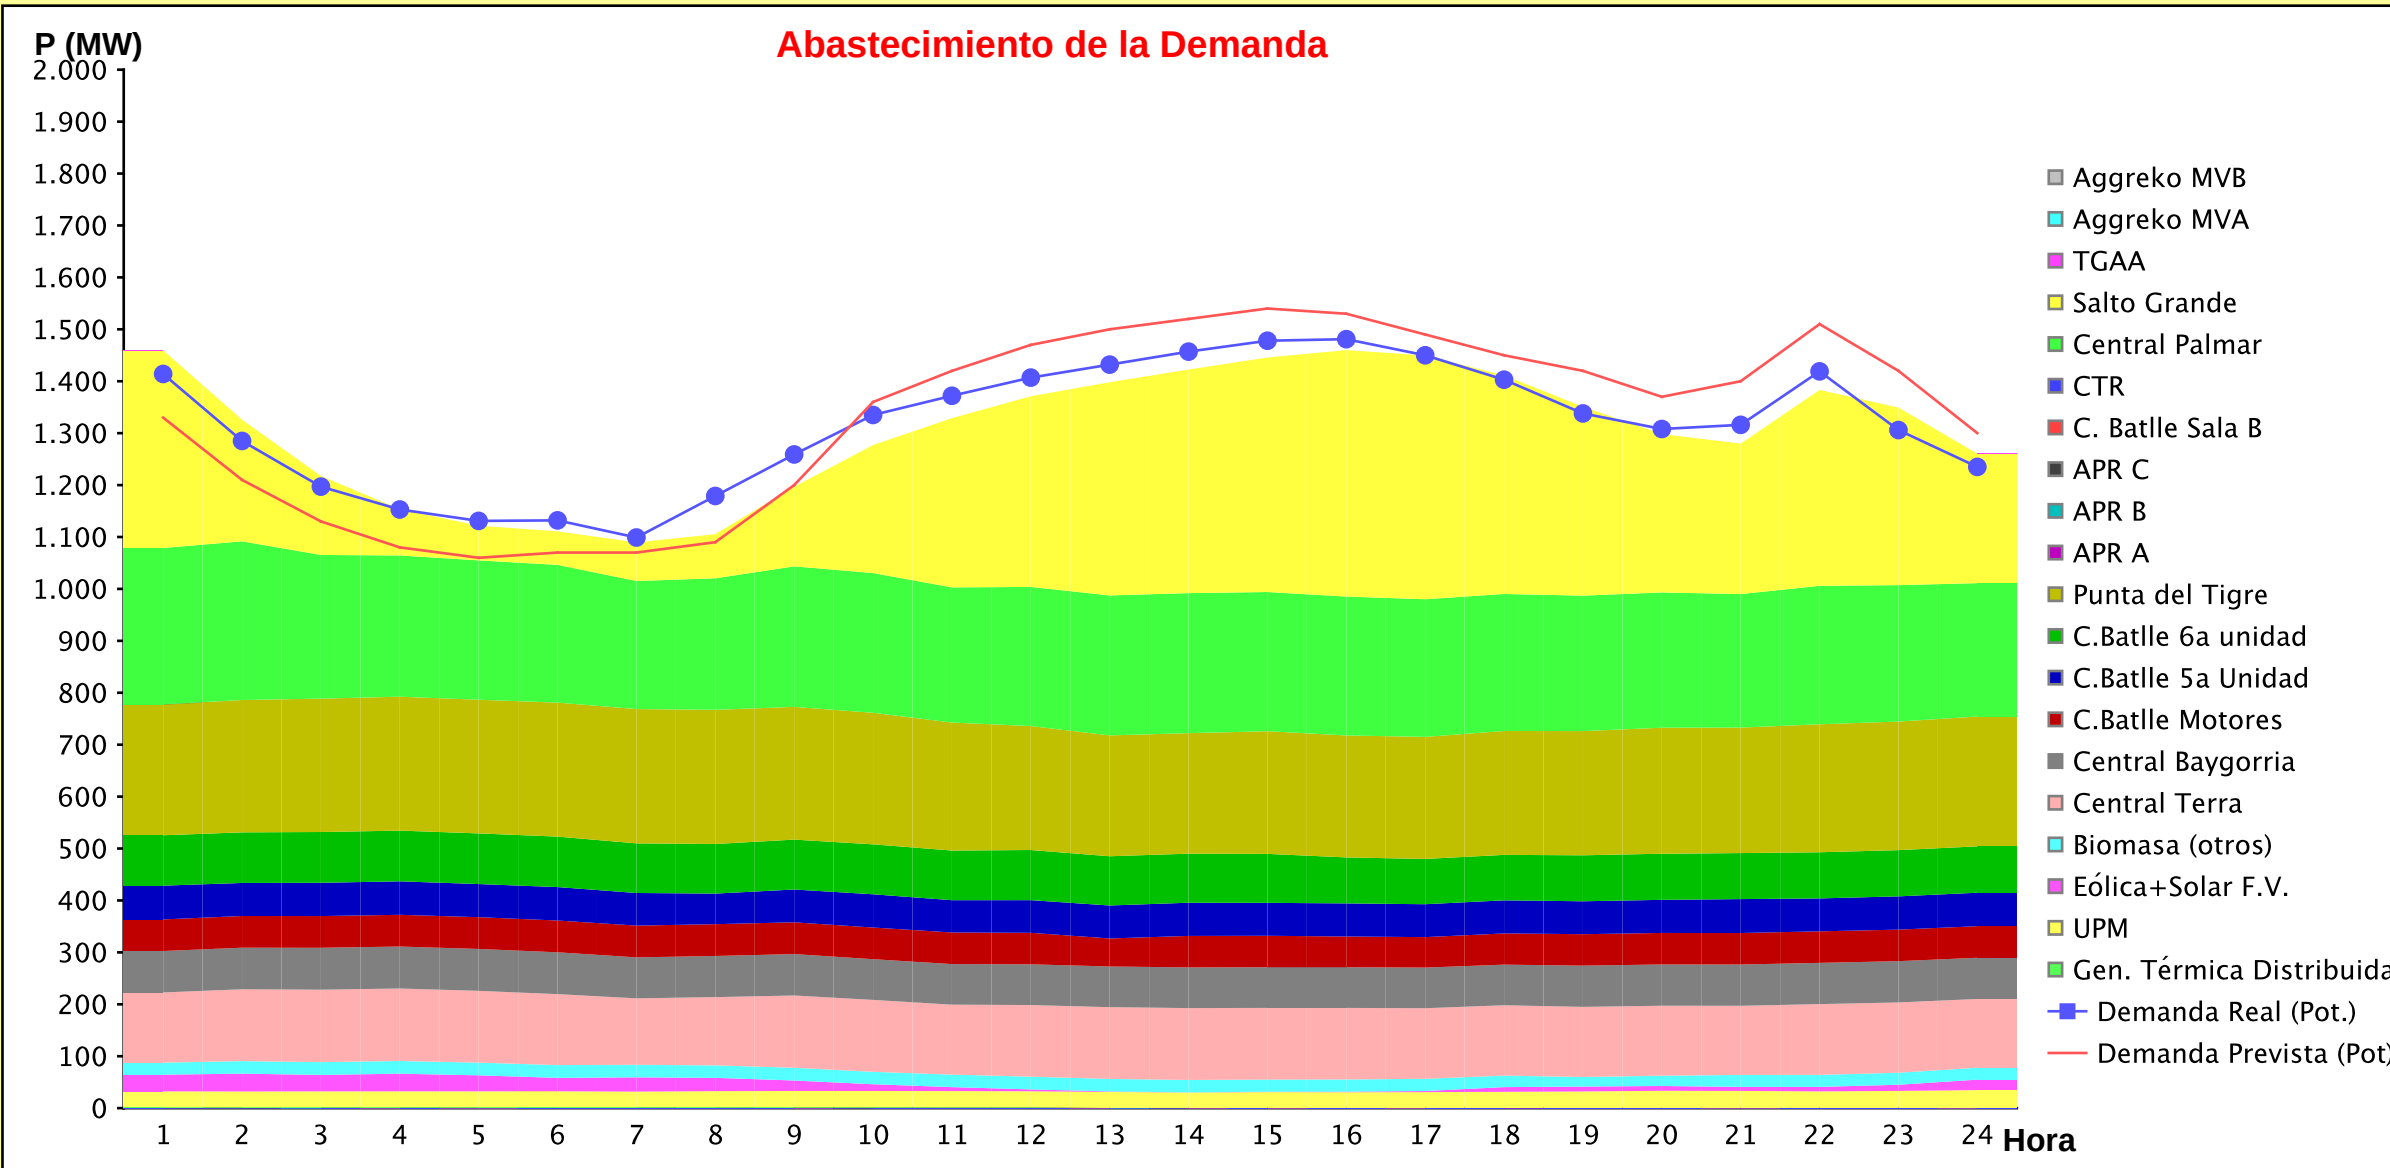



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1489,28 Hora 15:34
Potencia mínima:	1076,1 Hora 06:49
Pico noche:	1449,22 Hora 21:36

Generación Media (MW)	
Eólica	15,6
Biomasa	60,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,9
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

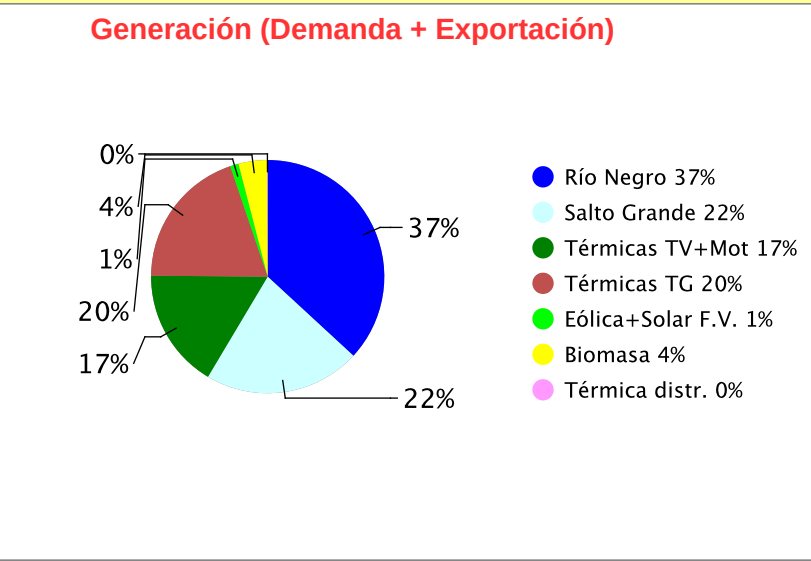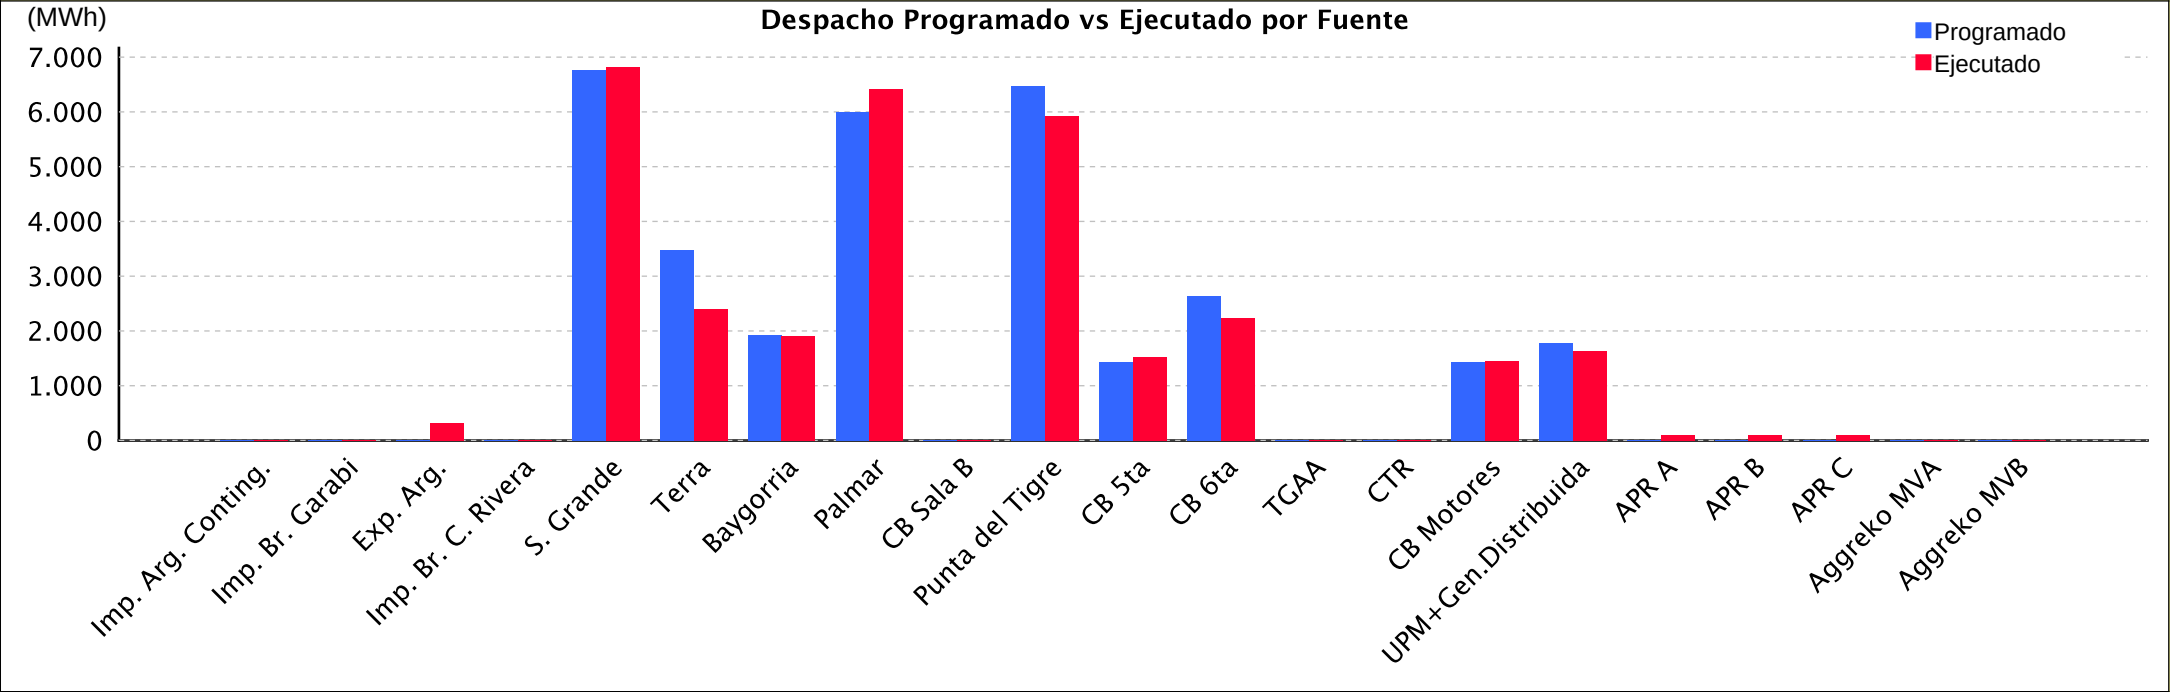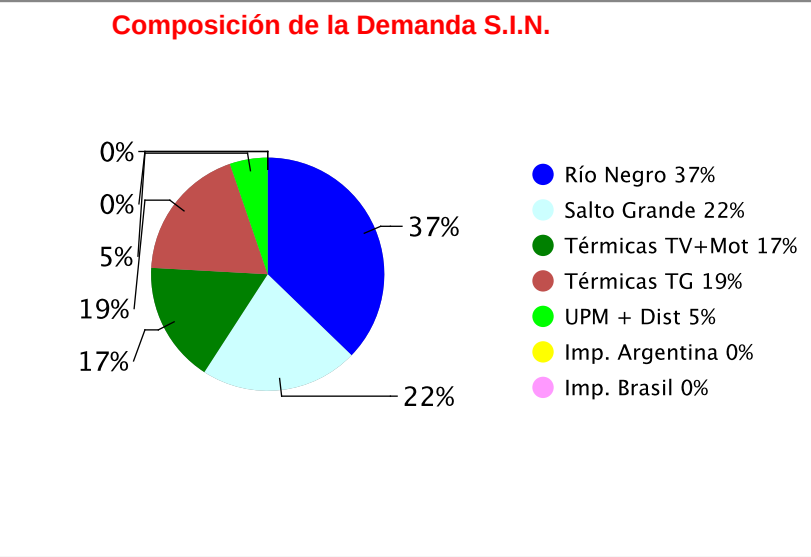



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

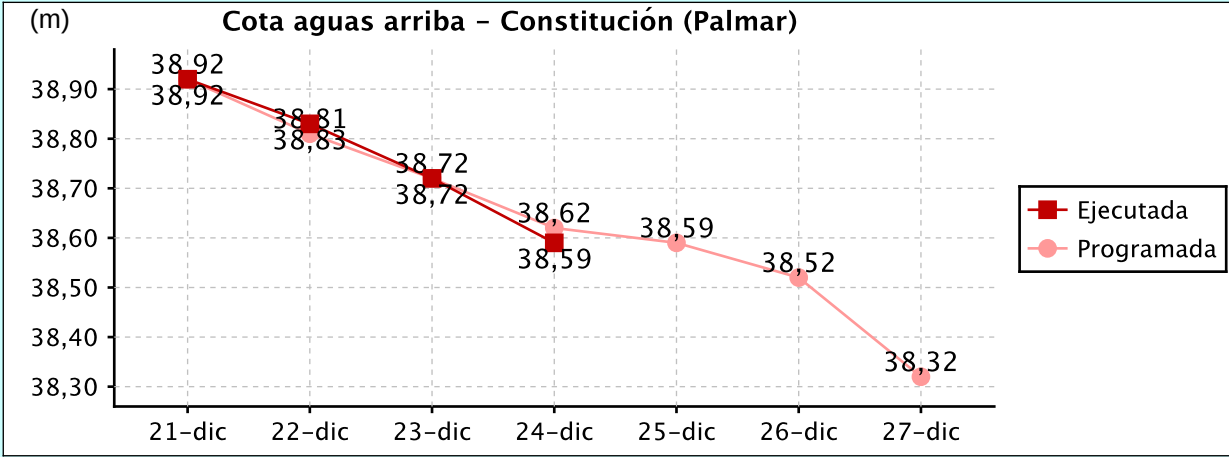
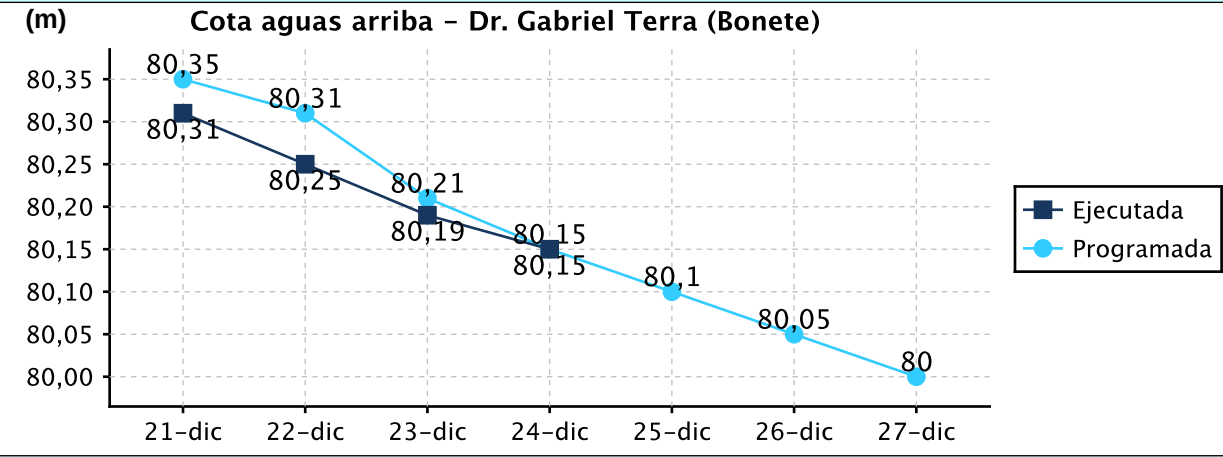


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,15	80,15
Baygorria	53,77	53,77
Palmar	38,62	38,59
SGU	34,89	34,96

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

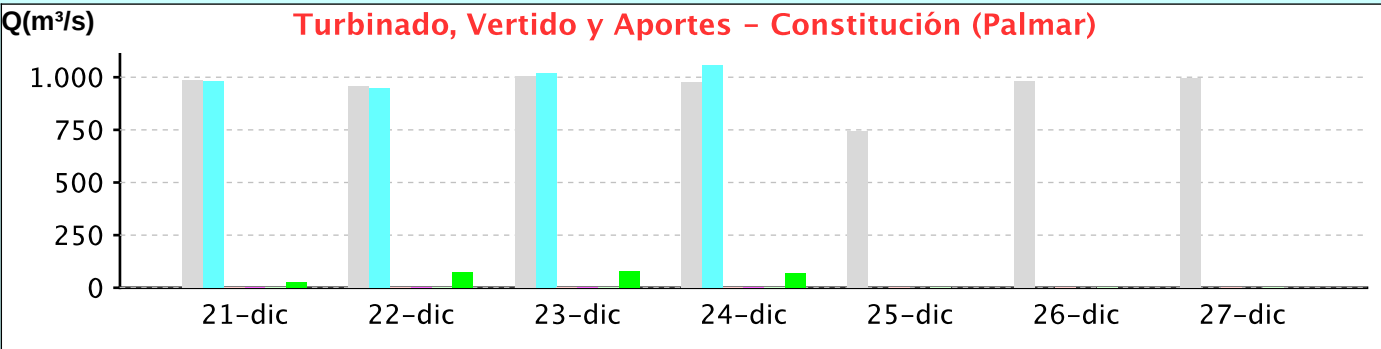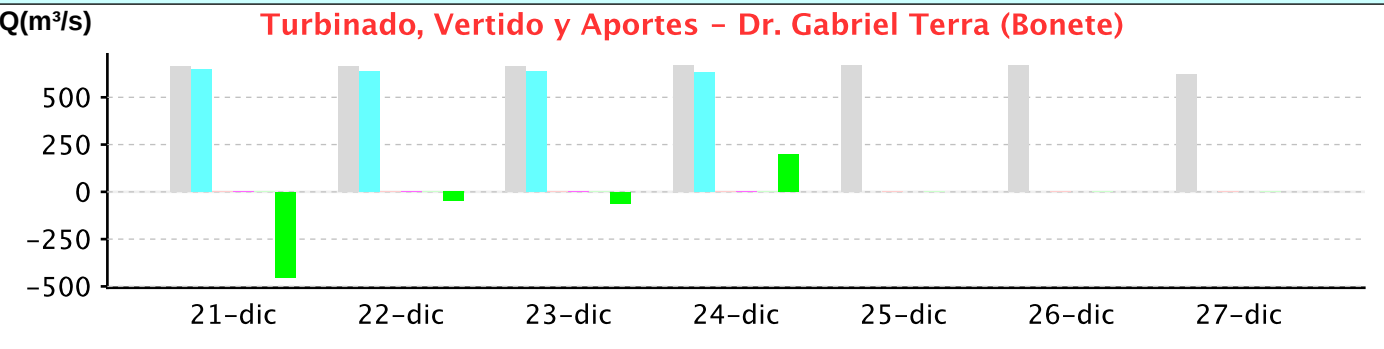

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

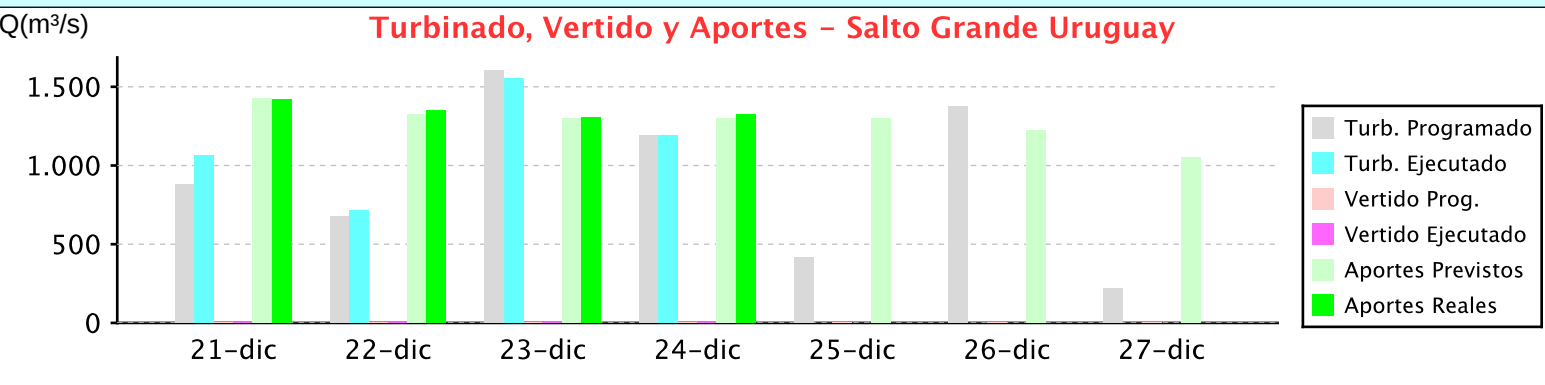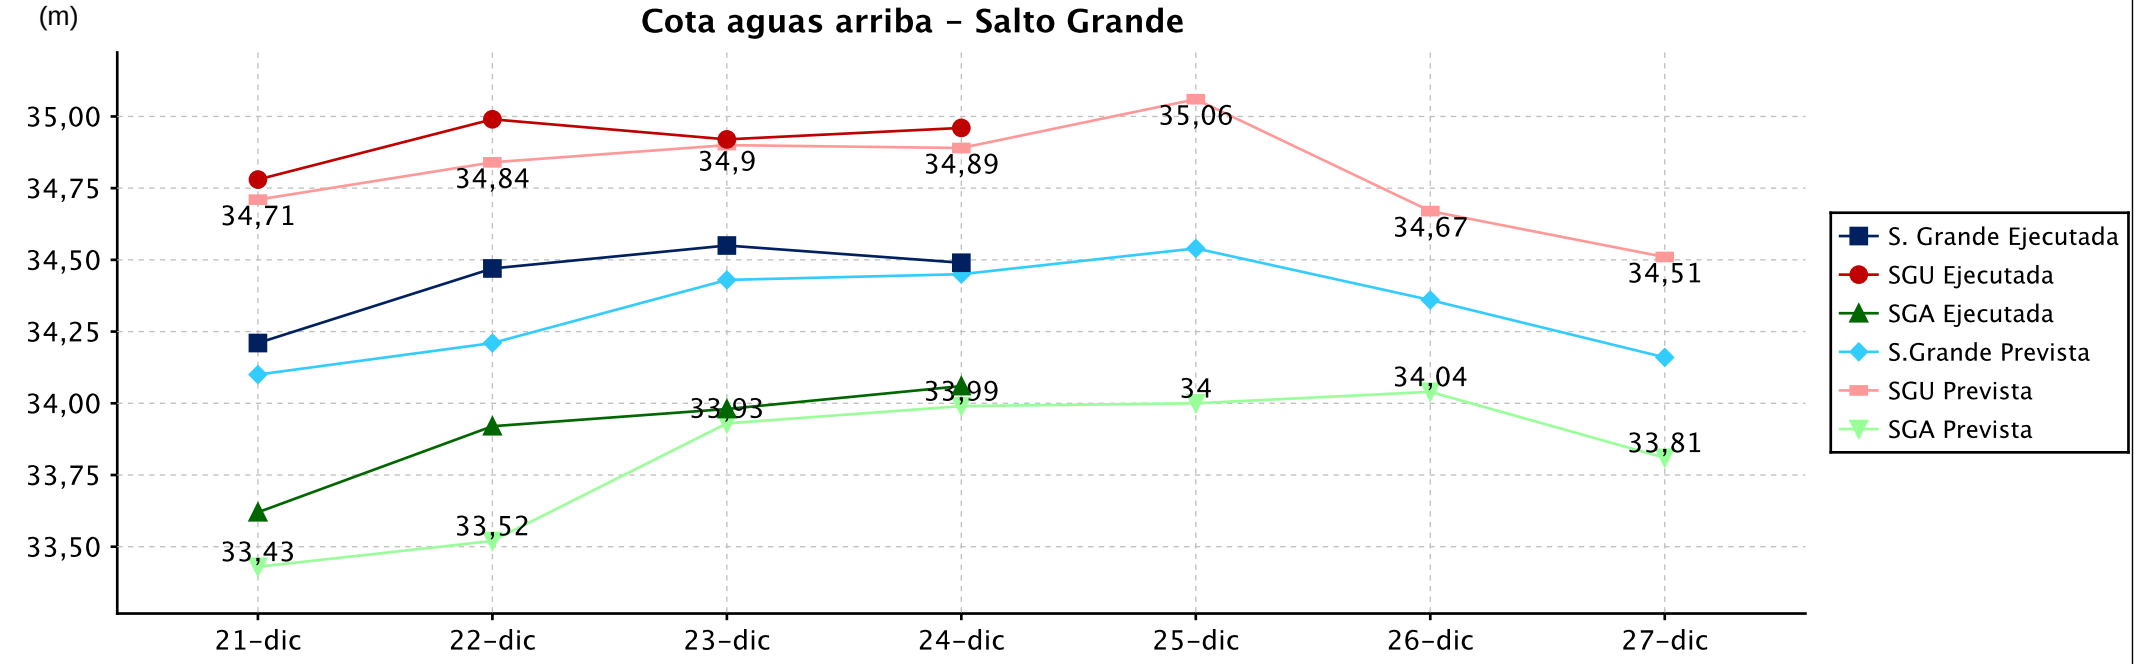

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,96
Cota Vista Arg	34,06
Cota real	34,49

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	20.072
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	671	631
Baygorria	648	627
Palmar	975	1.056
SGU	1.188	1.190

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	199
Baygorria	0	10
Palmar	0	70
SGU	1.300	1.324

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 311 MWh a Argentina de origen térmico.