



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



miércoles 25 de diciembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	5.133
Sala B	-4
5ta.	1.554
6ta.	2.146
Motores	1.437
Central La Tablada	-45
Central P. del Tigre	3.879
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-3
Aggreko	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.299
C. Baygorria	1.917
C. Palmar	4.134
C. Salto Grande	7.609
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.522
TOTAL Generación	27.438

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.438
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.110
Diferencia (MWh)	1.328
Ejecutada - Programada	5,09 %

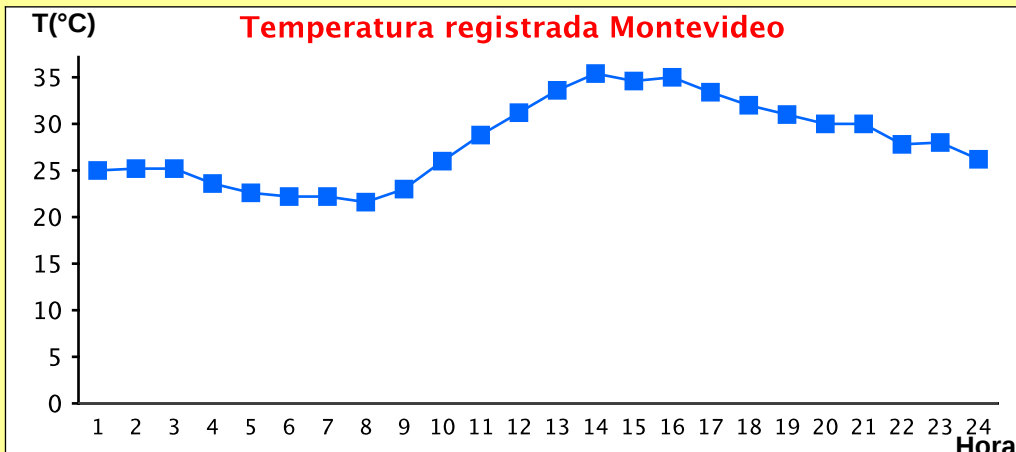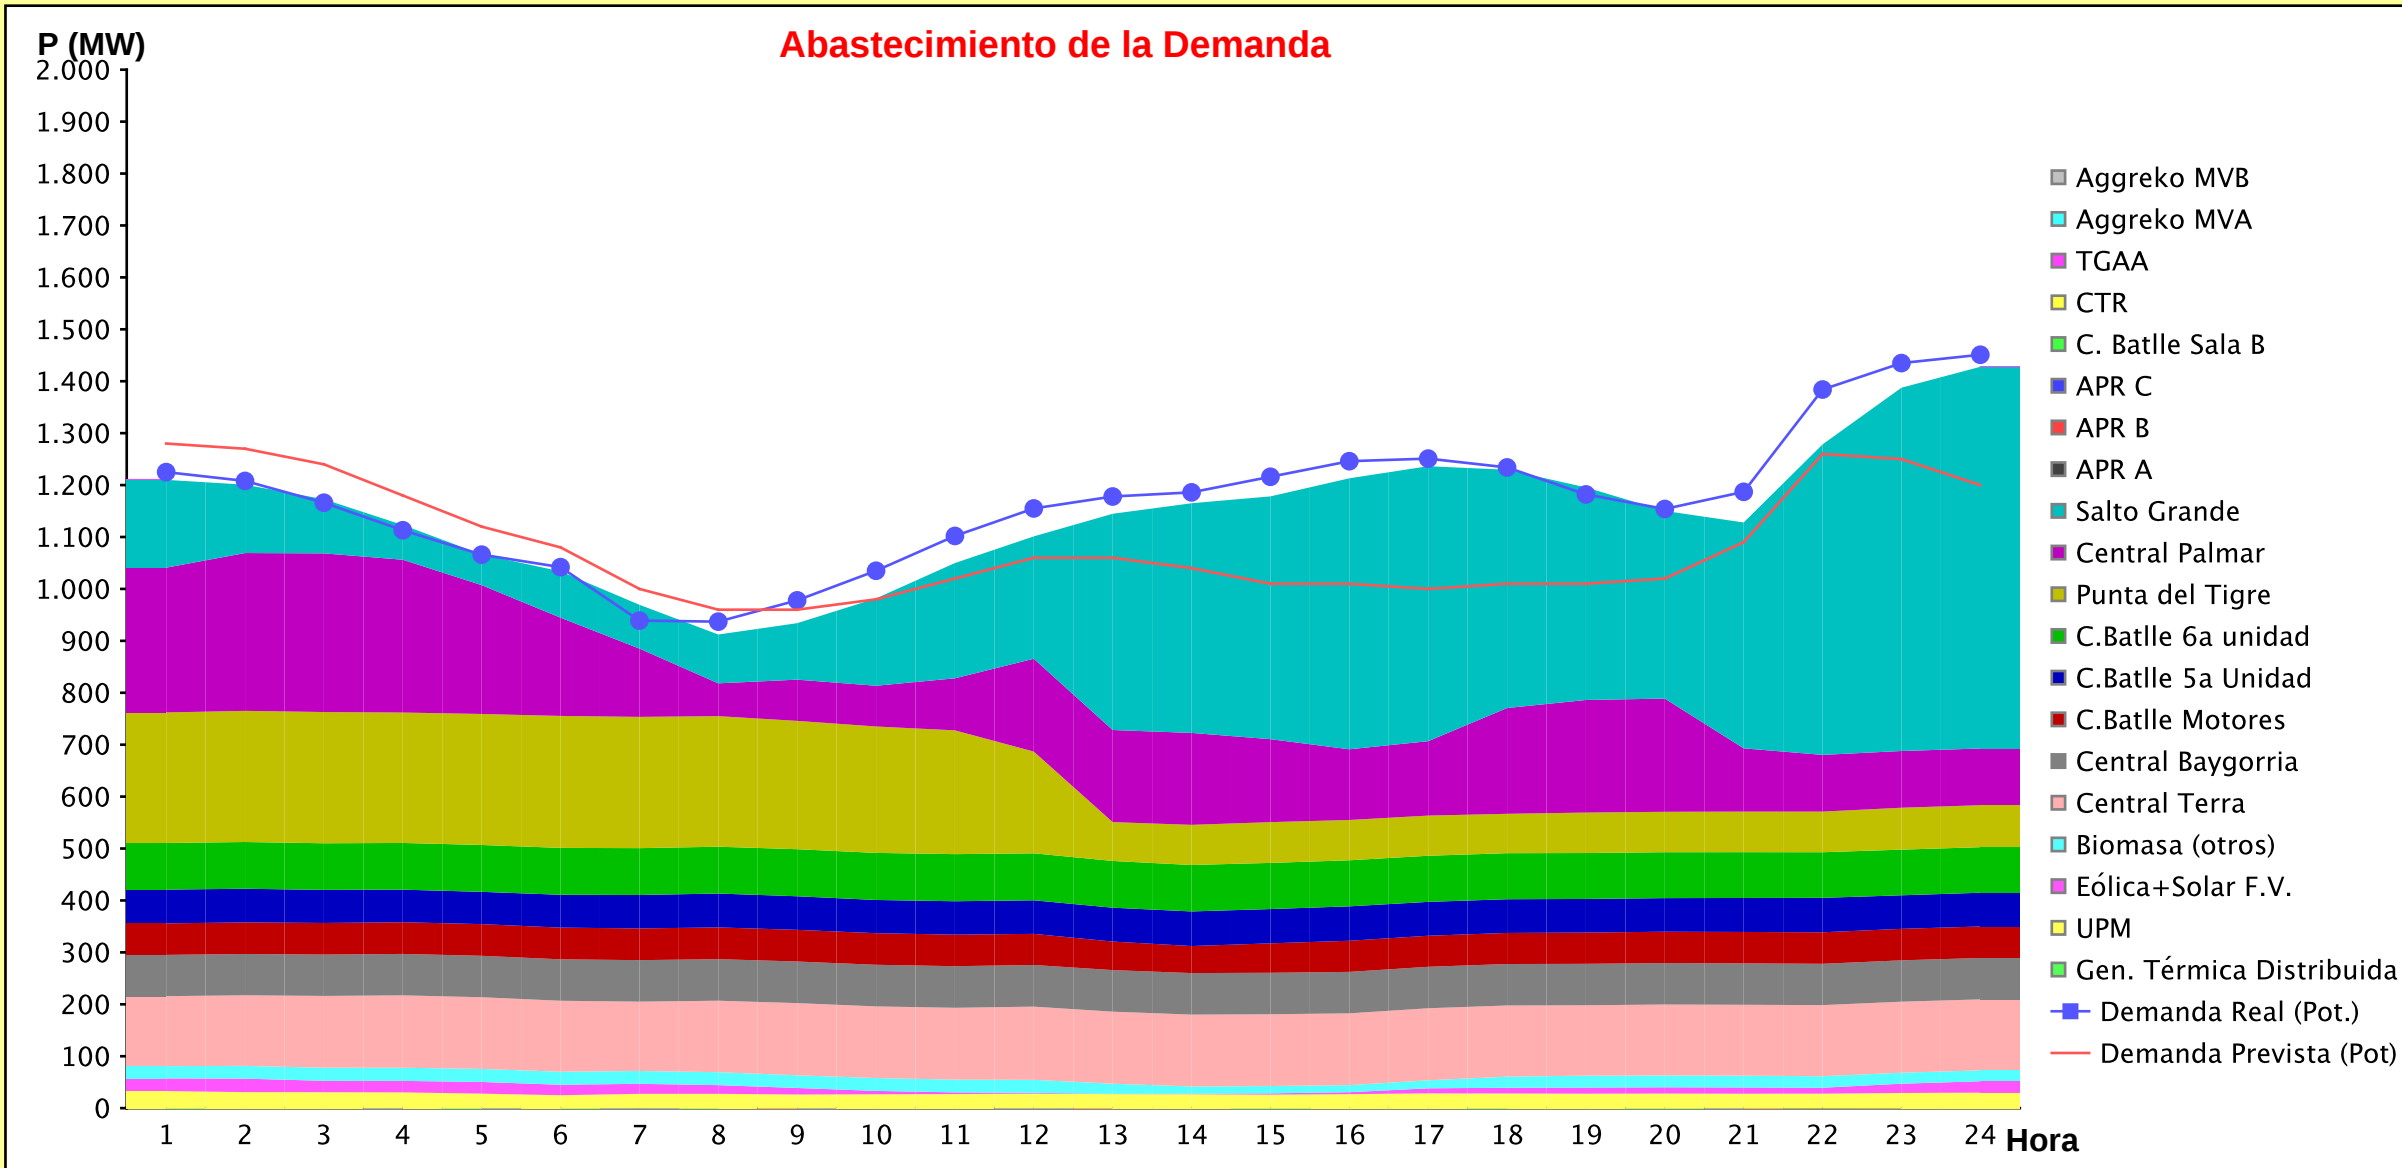



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1258,69 Hora 16:52
Potencia mínima:	921,96 Hora 07:17
Pico noche:	1435,18 Hora 22:58

Generación Media (MW)	
Eólica	13,2
Biomasa	56,3
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

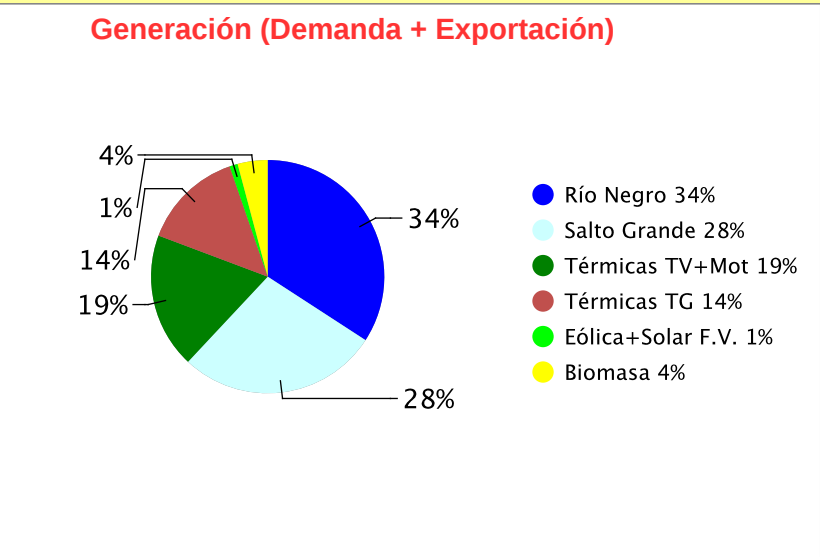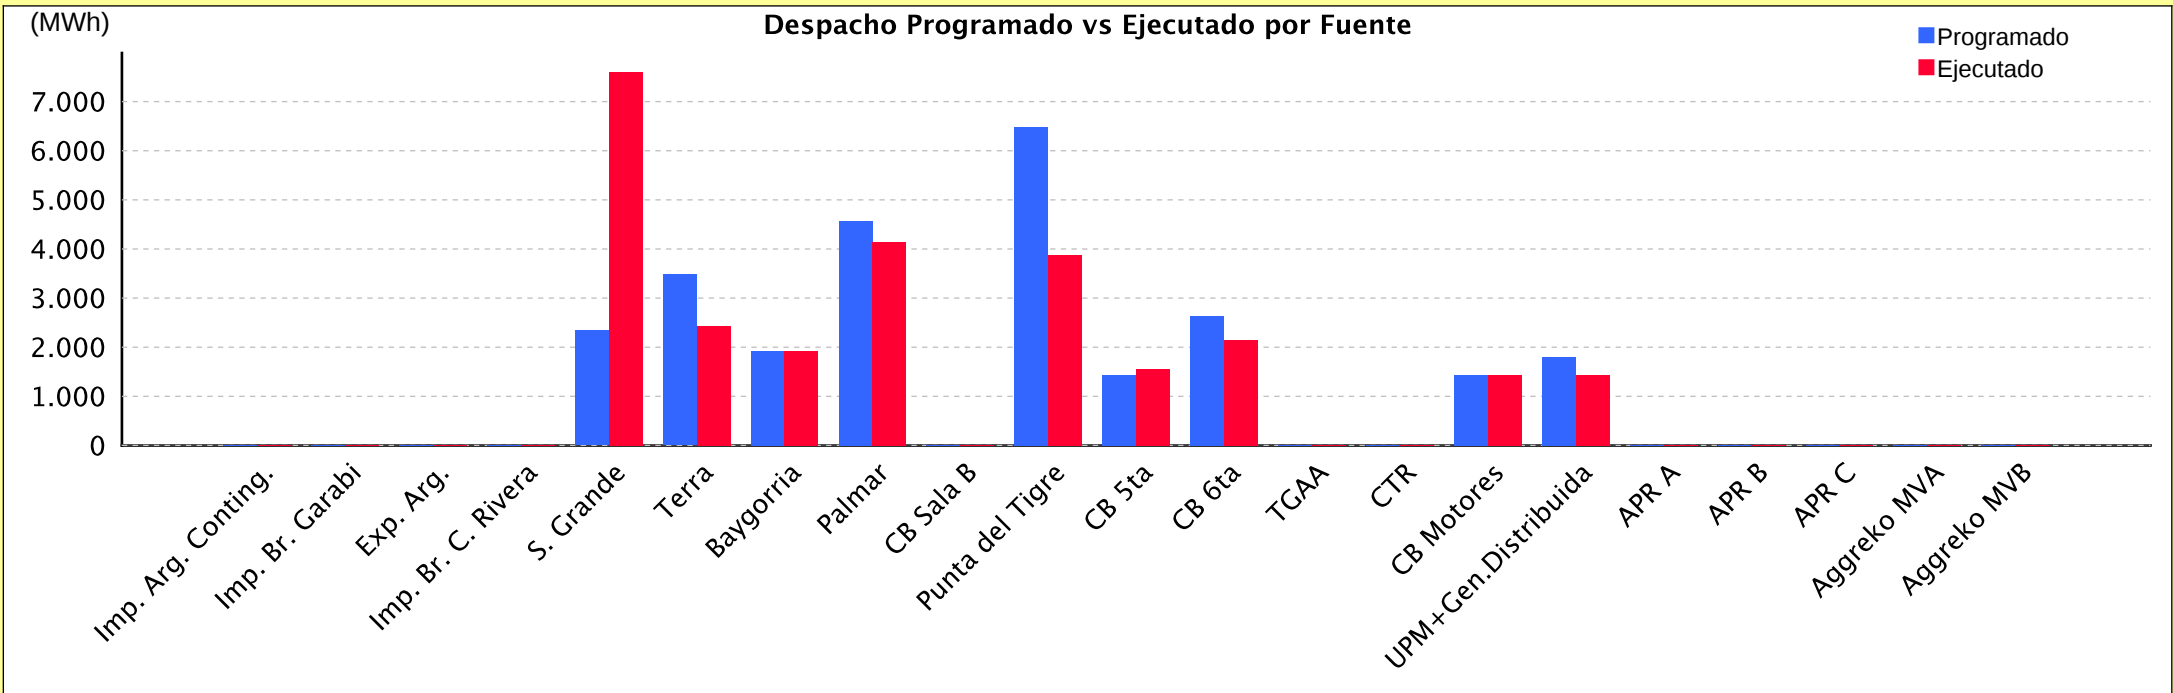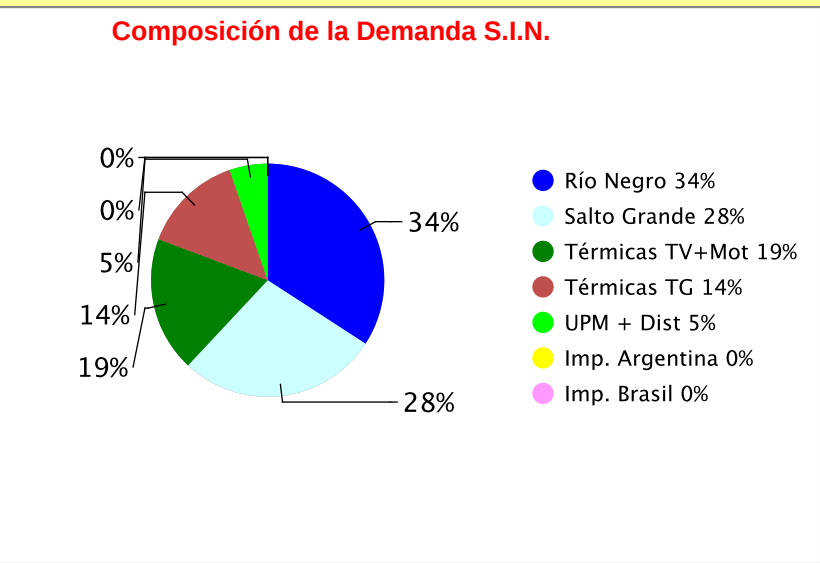



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

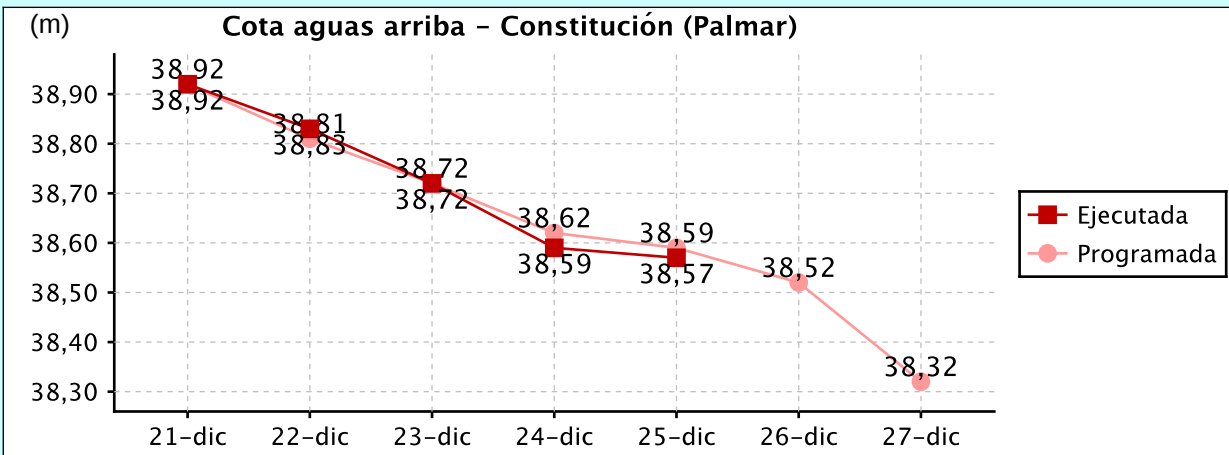
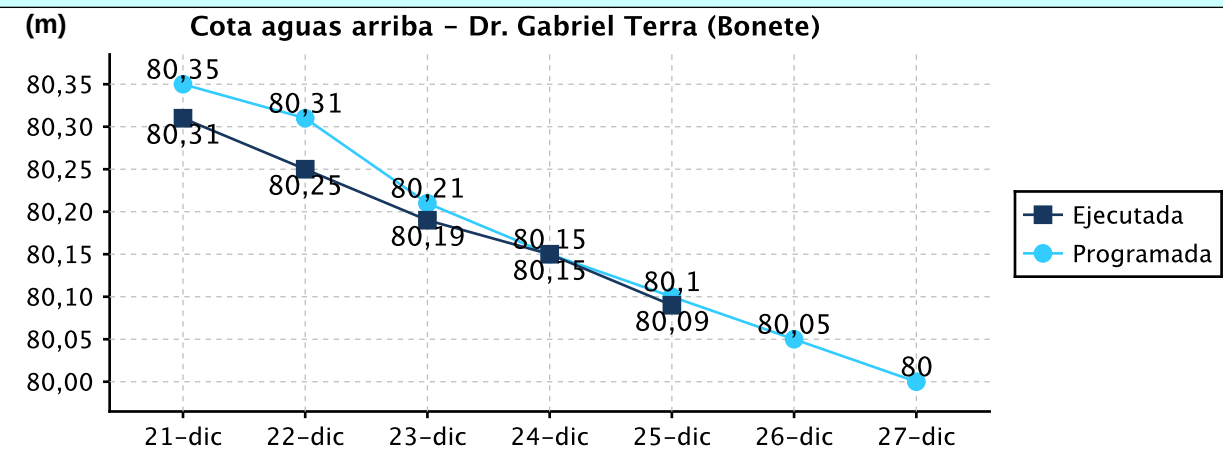


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,10	80,09
Baygorria	53,76	53,77
Palmar	38,59	38,57
SGU	35,06	34,9

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

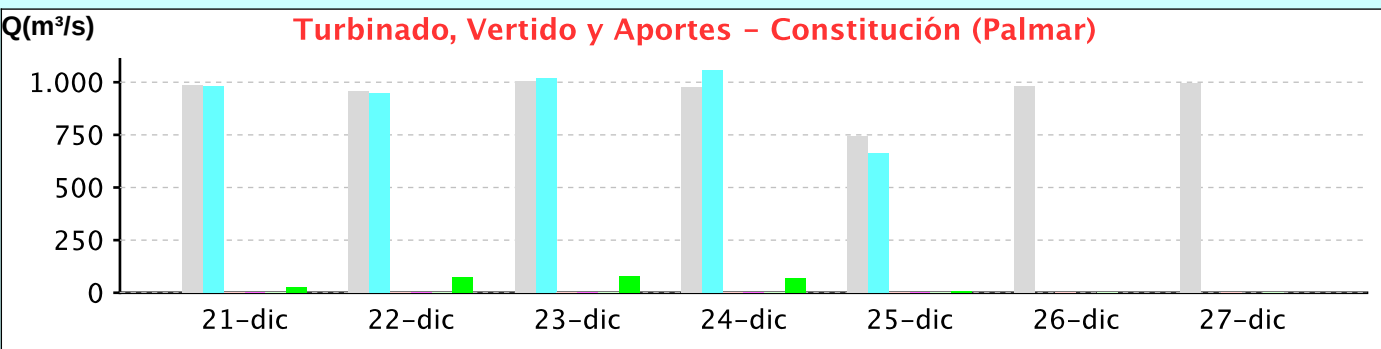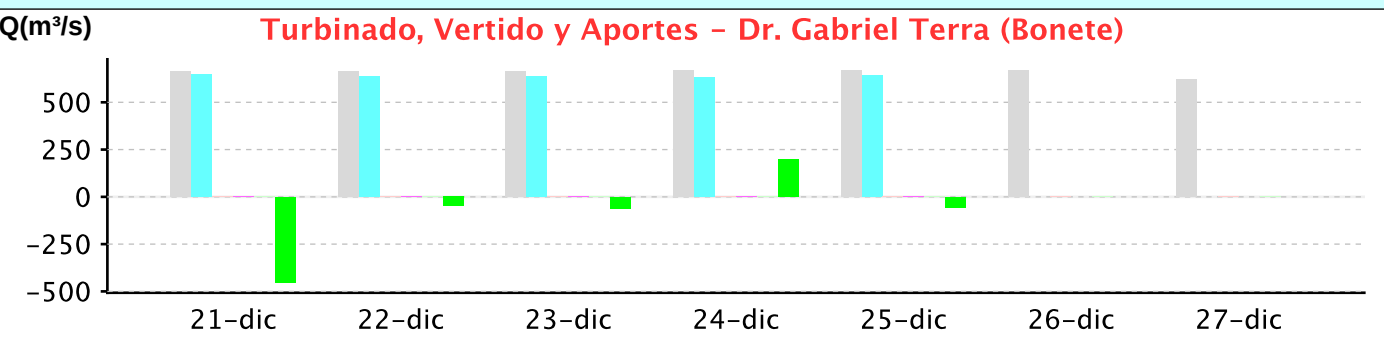

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

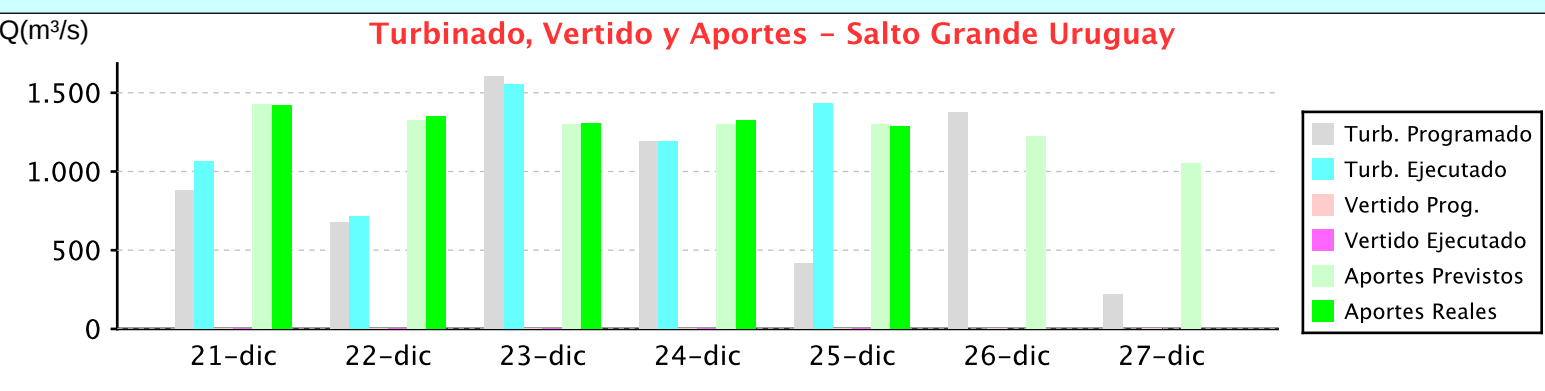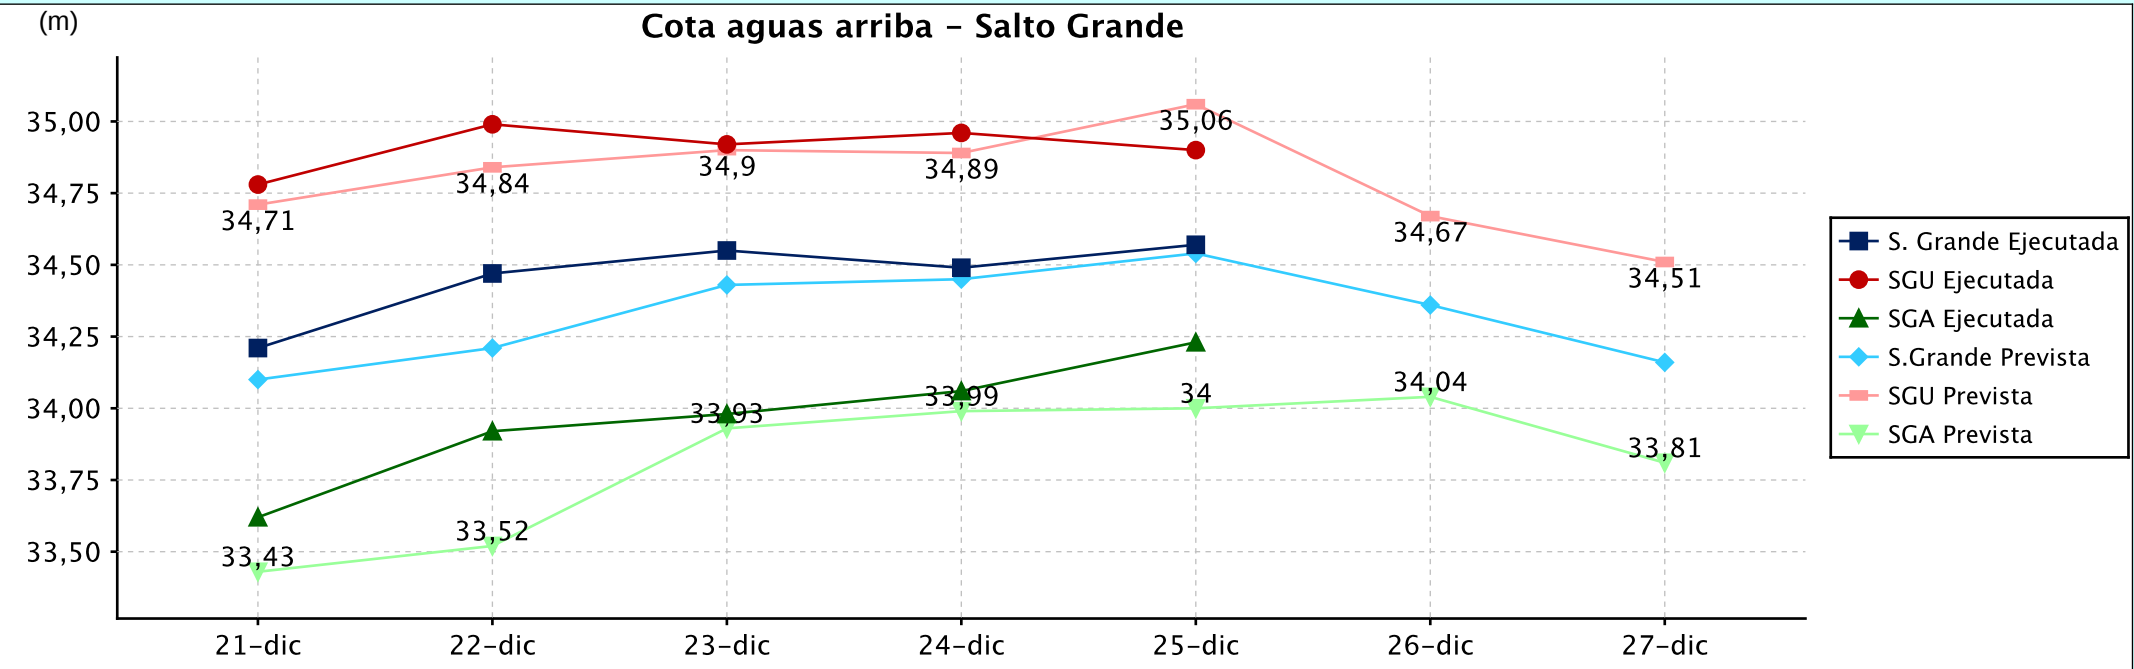

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,90
Cota Vista Arg	34,23
Cota real	34,57

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	15.180
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	671	640
Baygorria	648	629
Palmar	743	662
SGU	418	1.432

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-58
Baygorria	0	3
Palmar	0	7
SGU	1.300	1.284

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES