




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


jueves 26 de diciembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	4.802
Sala B	-4
5ta.	1.551
6ta.	1.876
Motores	1.379
Central La Tablada	689
Central P. del Tigre	5.105
APR A	1.124
APR B	1.115
APR C	1.208
Aggreko	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.255
C. Baygorria	2.077
C. Palmar	4.642
C. Salto Grande	13.917
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.592
TOTAL Generación	39.526

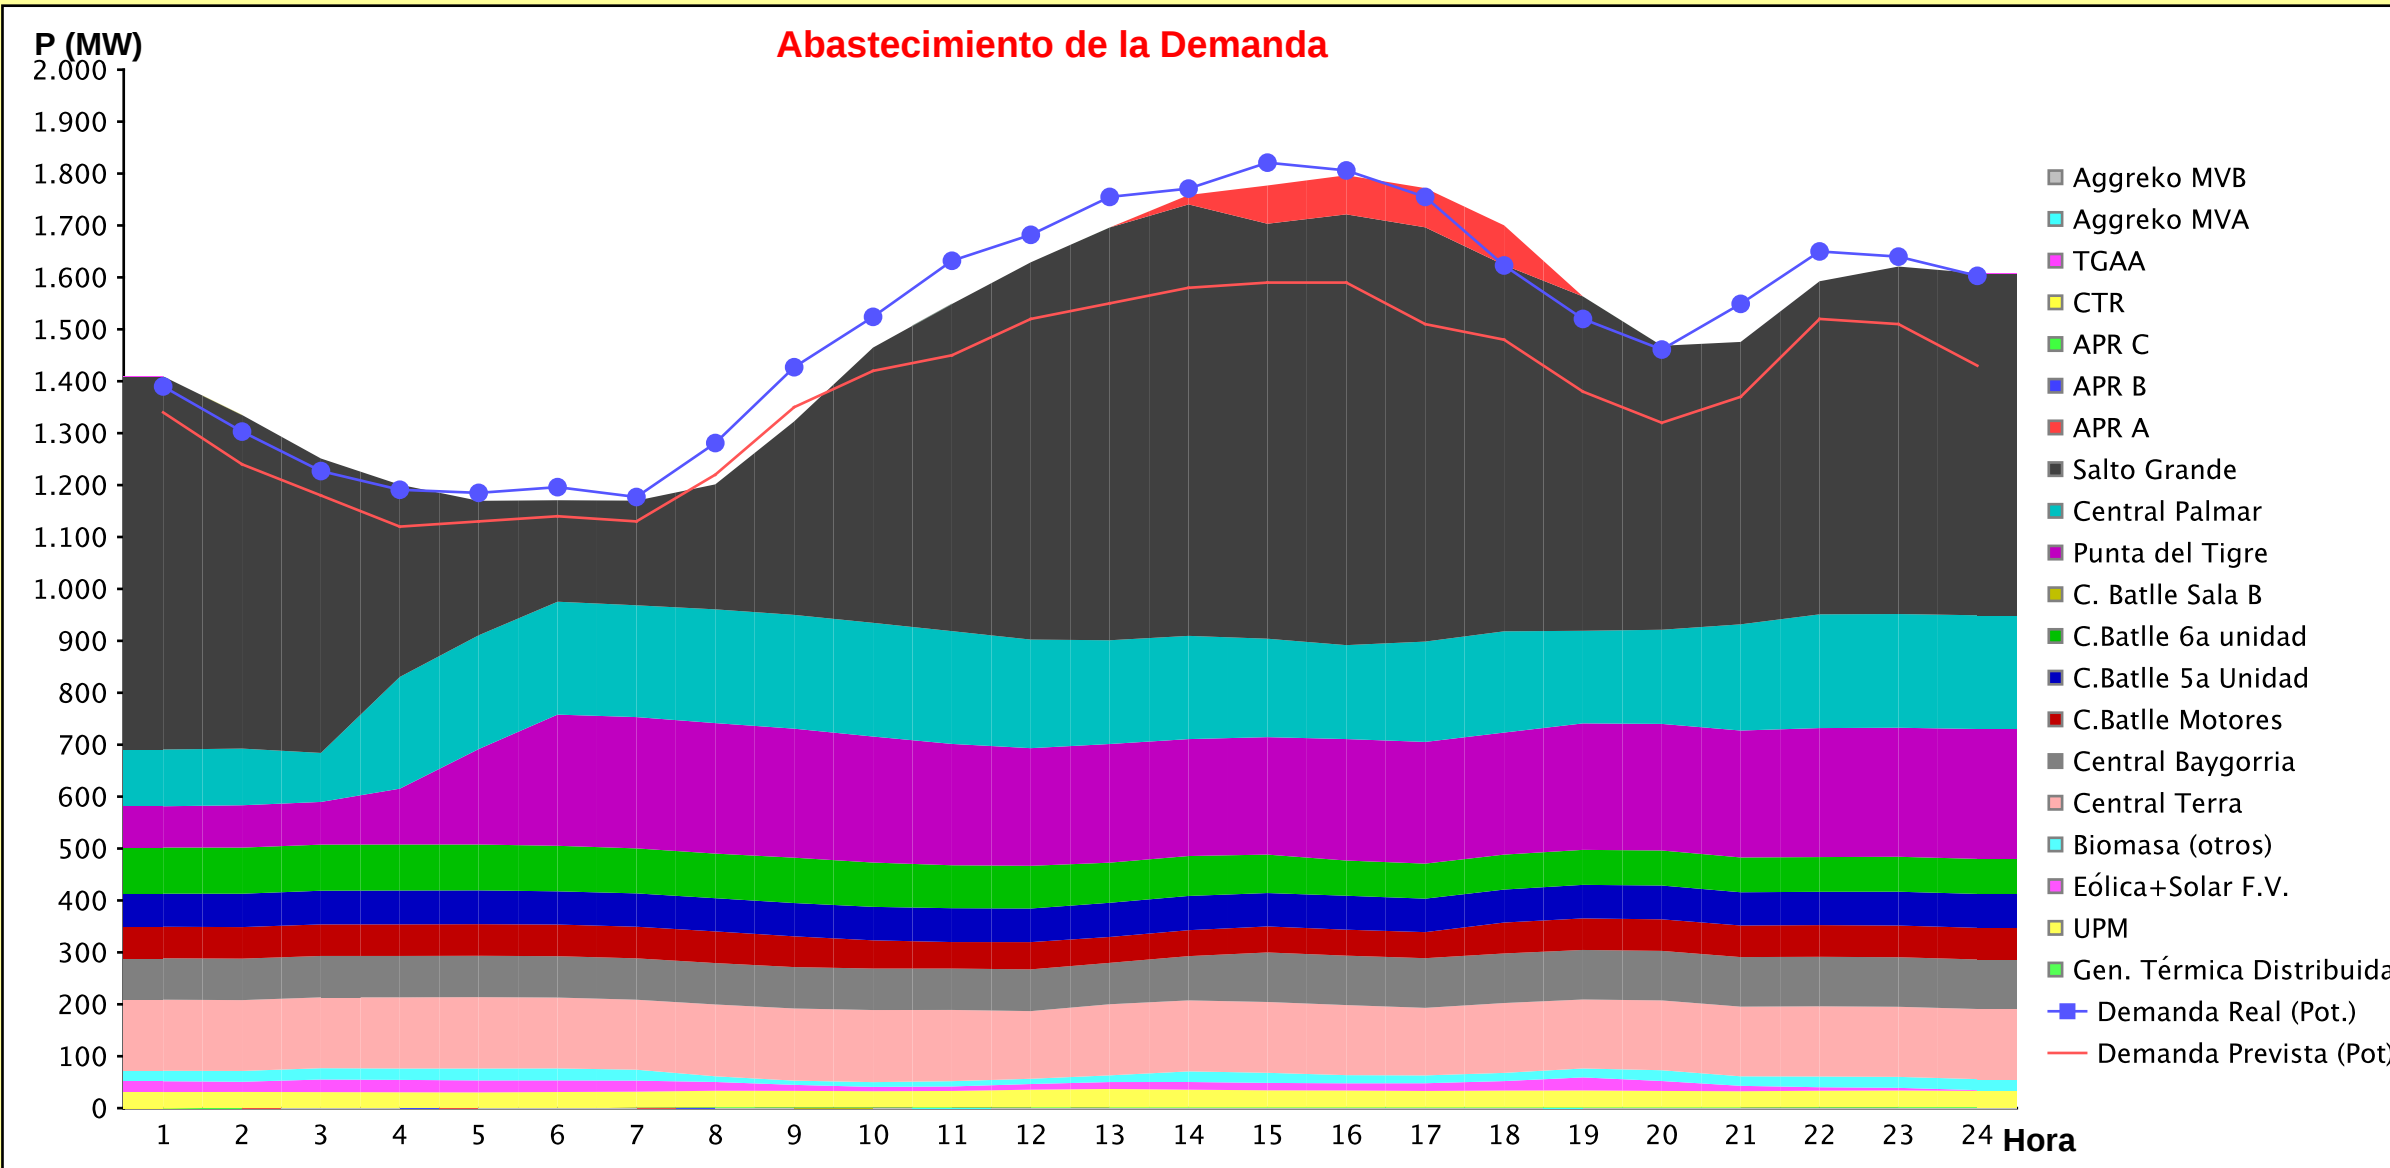




Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	3.821
Hidráulica	0
Térmica	3.821
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	3.821

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	35.705
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	33.070
Diferencia (MWh)	2.635
Ejecutada - Programada	7,97 %

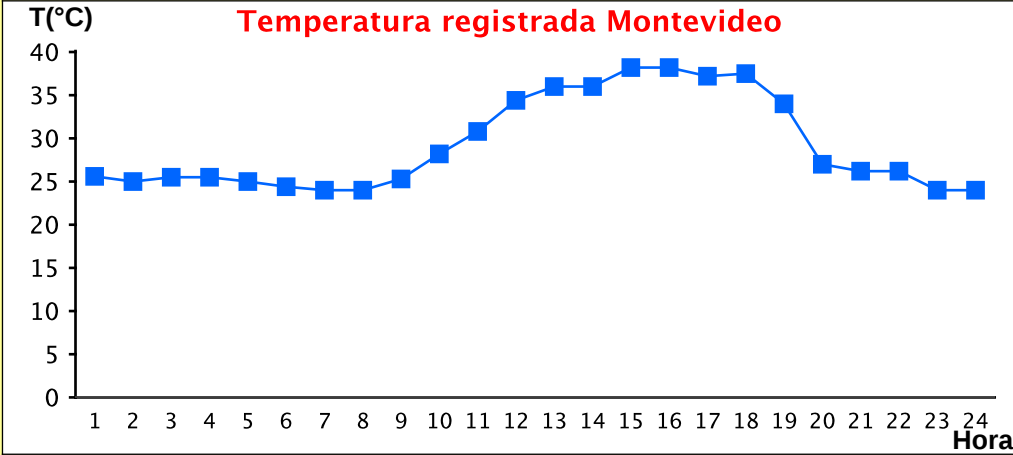



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1837,07 Hora 15:12
Potencia mínima:	1160,26 Hora 06:45
Pico noche:	1653,27 Hora 22:00

Generación Media (MW)	
Eólica	15,7
Biomasa	55,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	1,1
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

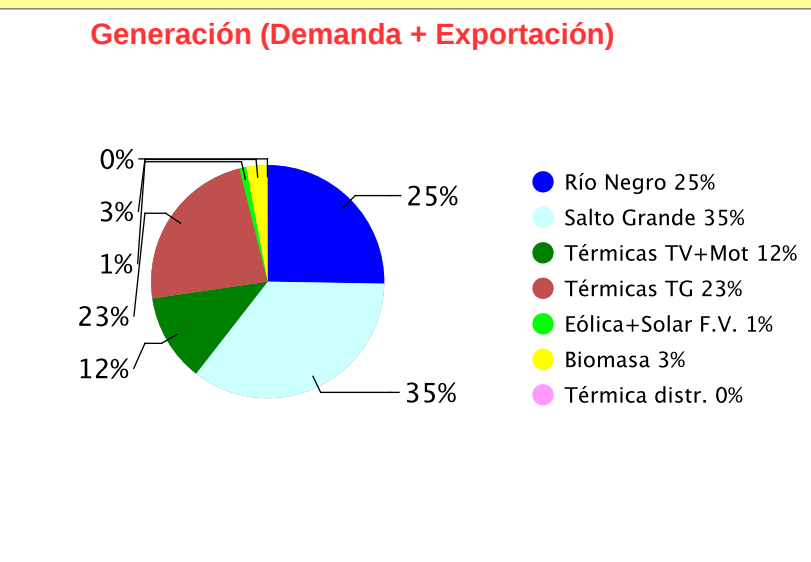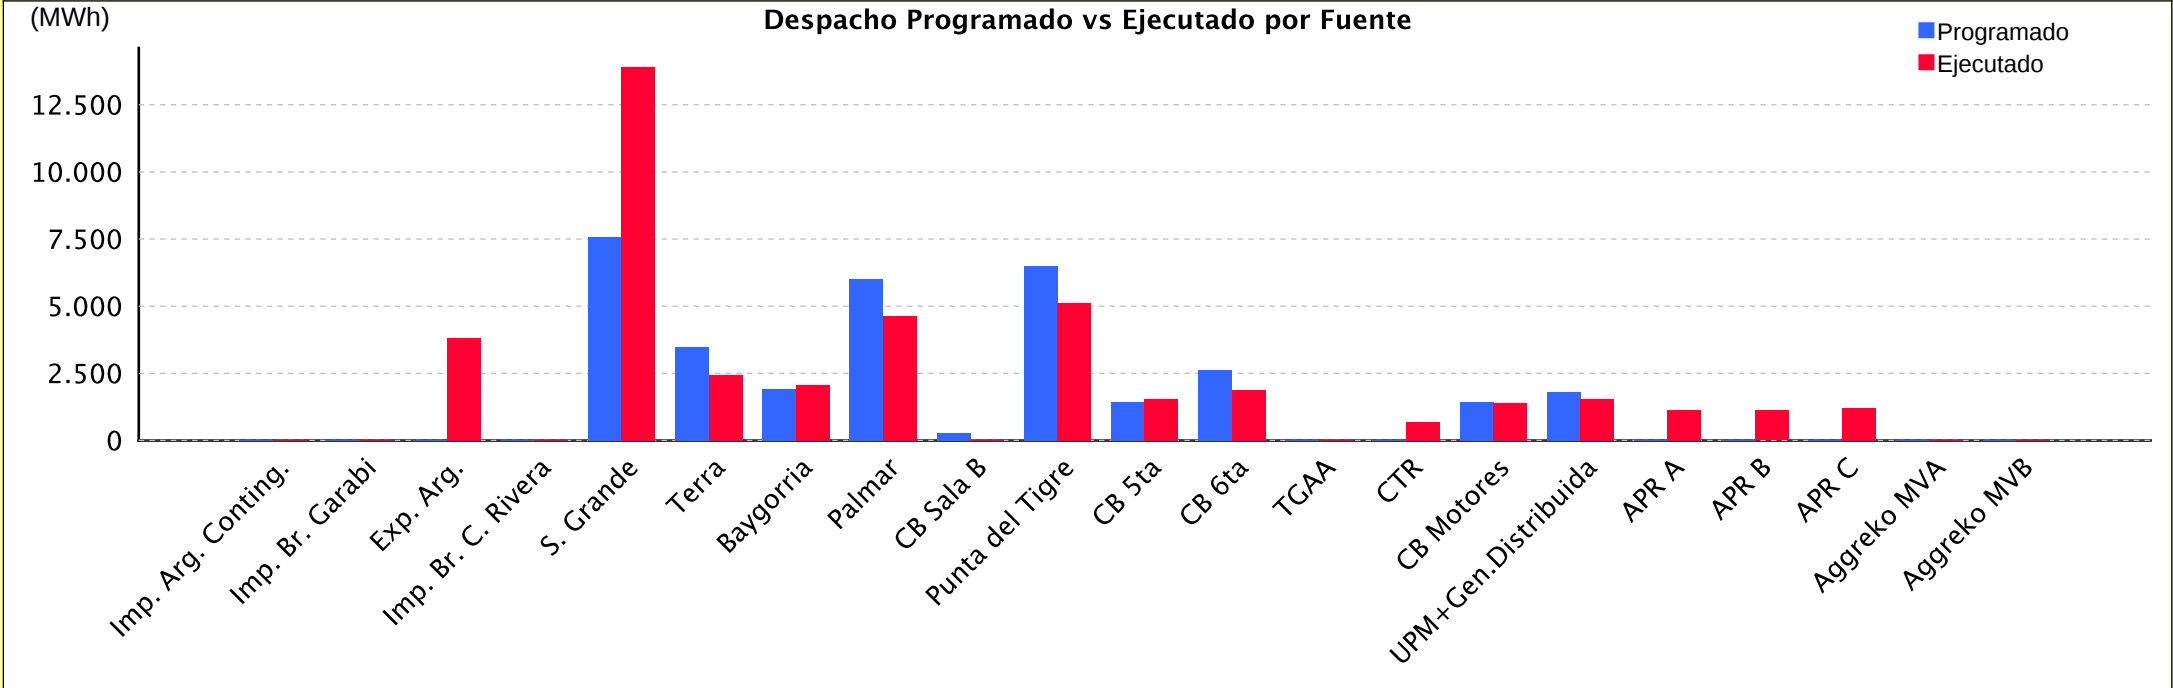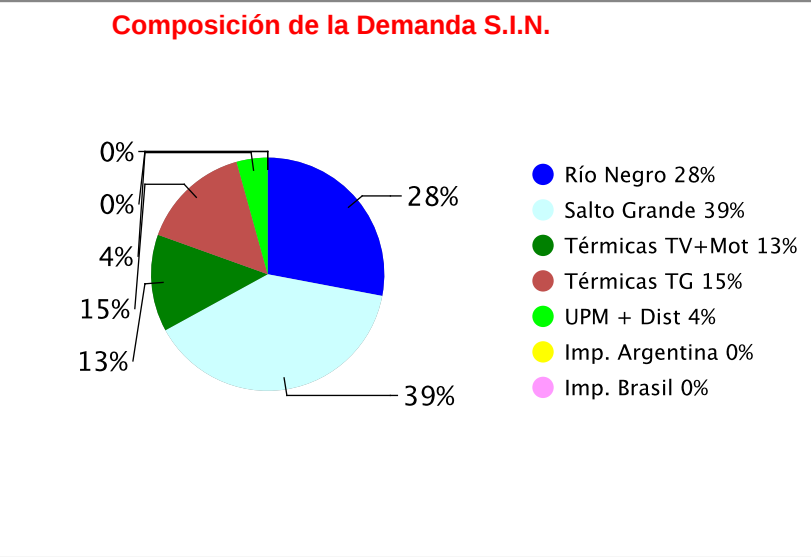



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

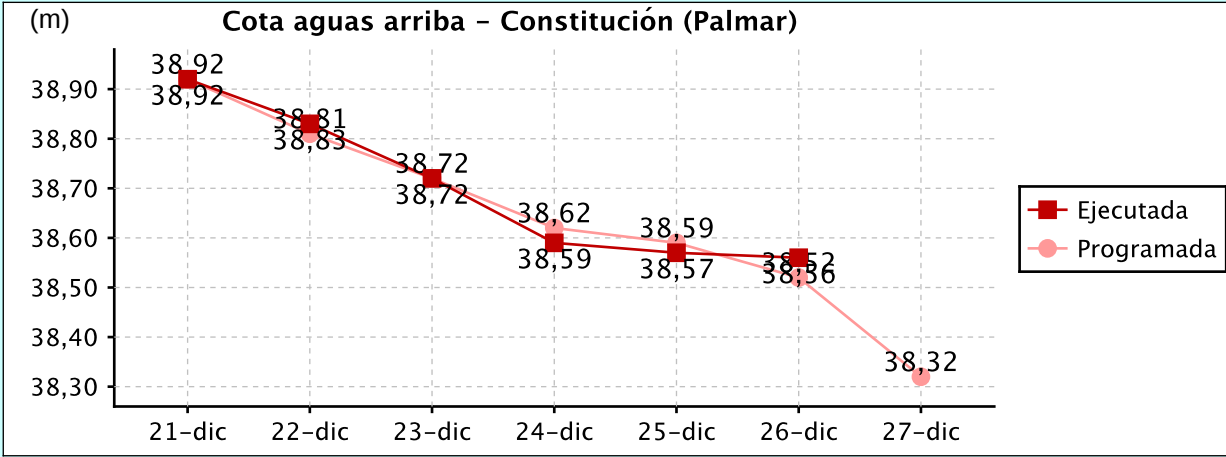
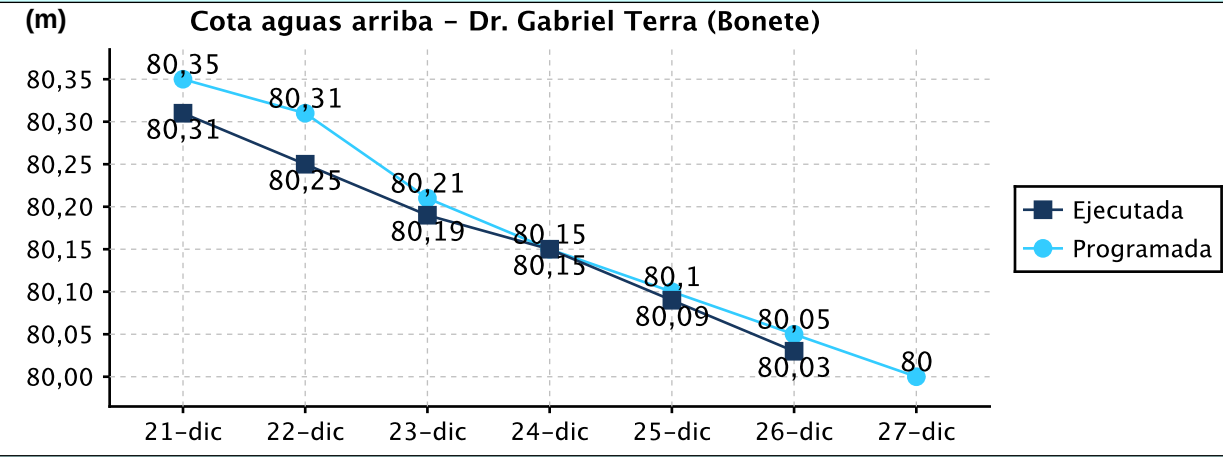


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,05	80,03
Baygorria	53,77	53,7
Palmar	38,52	38,56
SGU	34,67	34,58

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

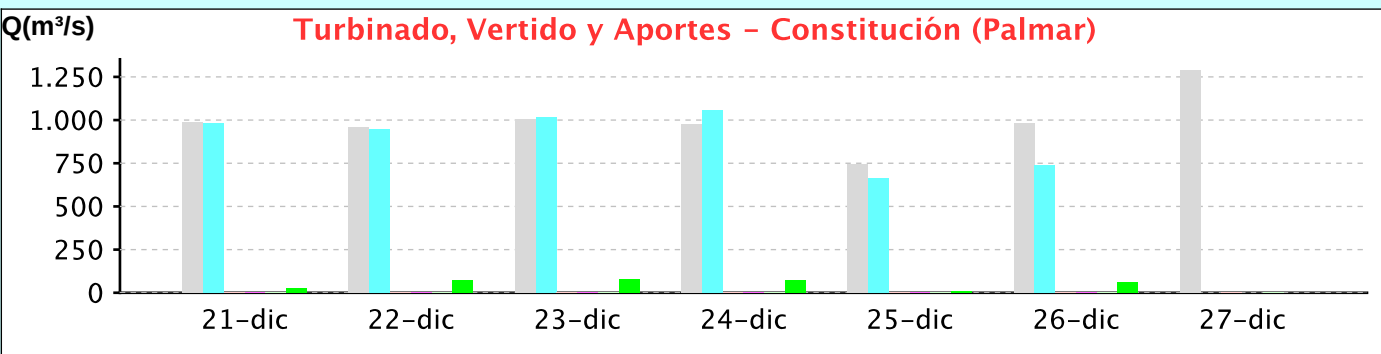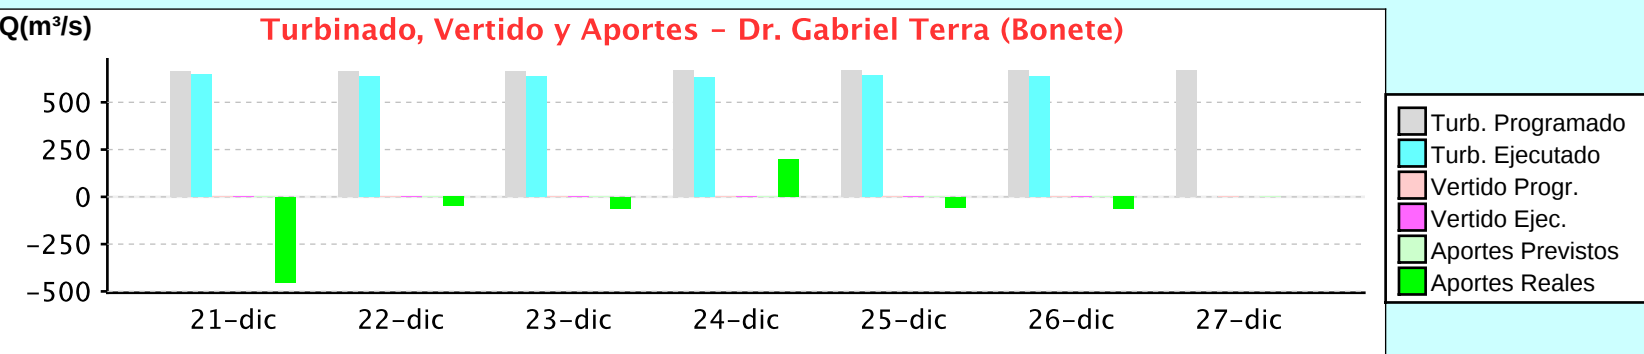

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

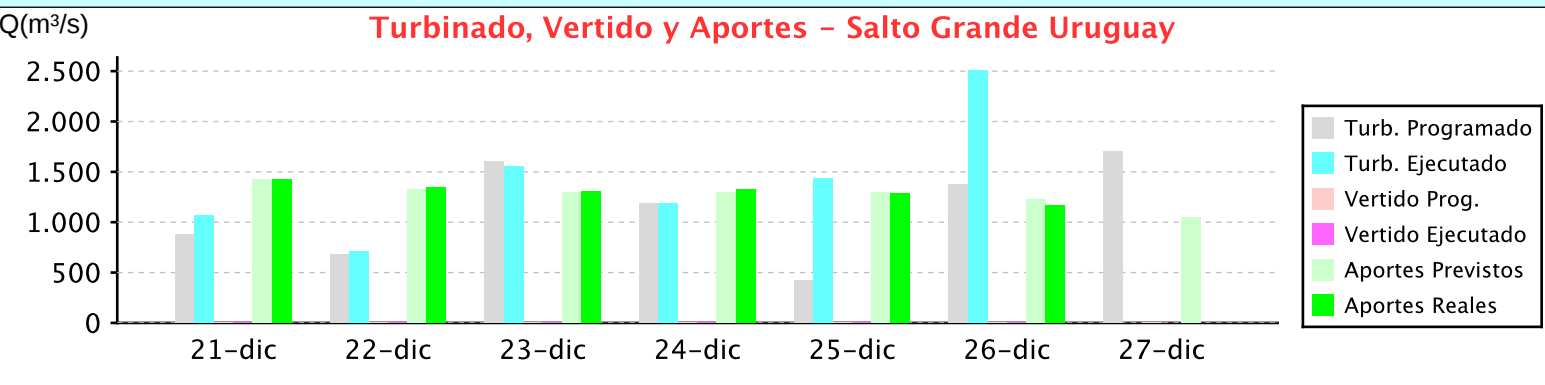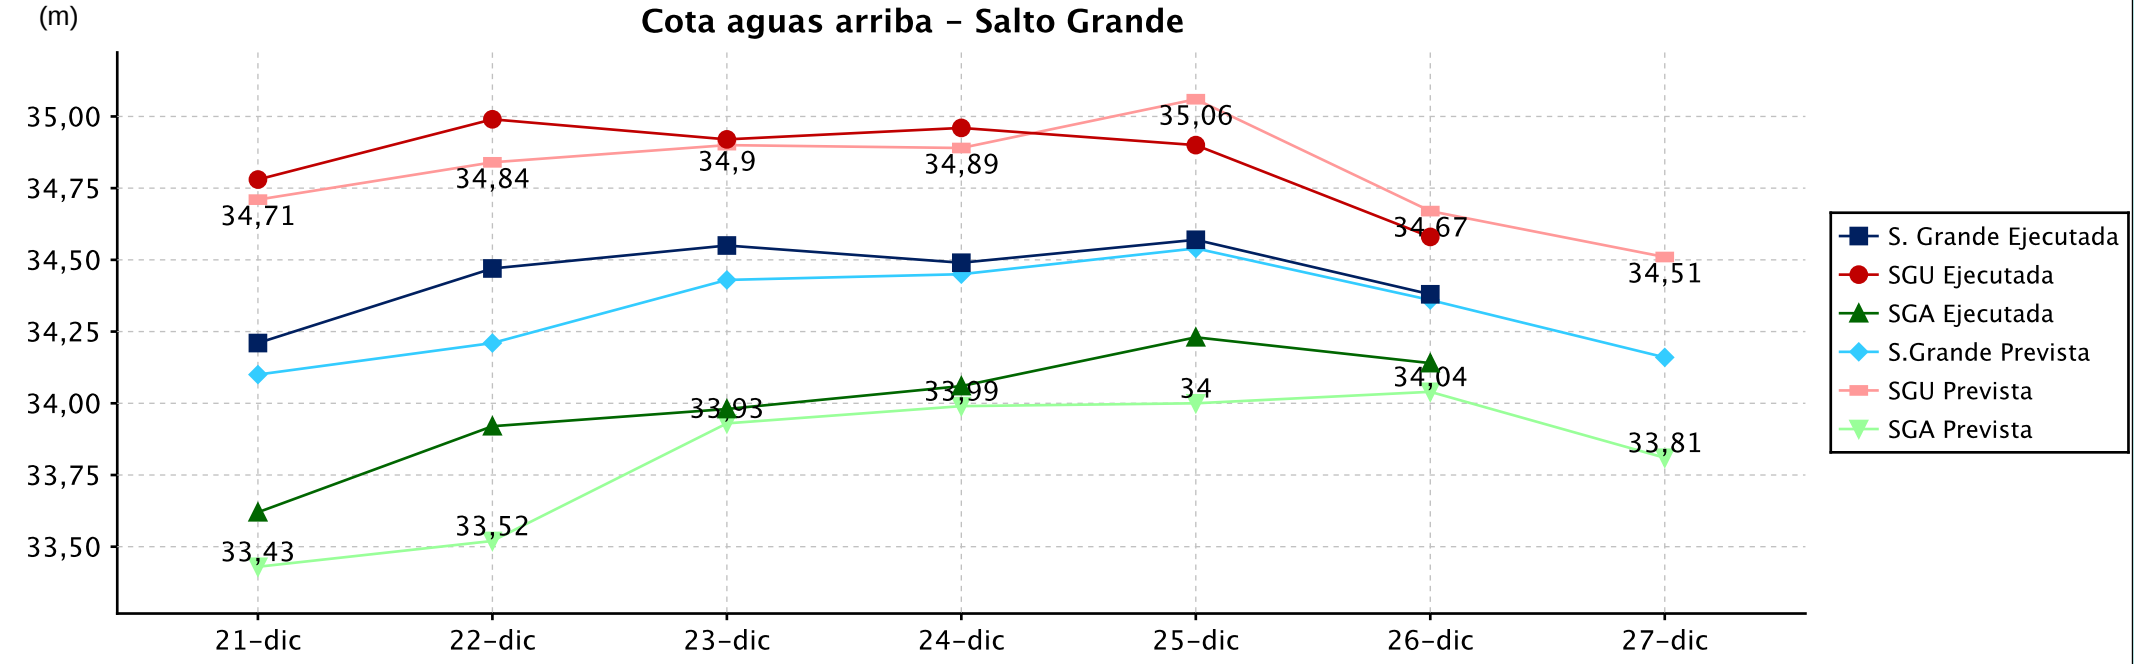

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,58
Cota Vista Arg	34,14
Cota real	34,38

Dif. Energ. (U-A)	9.552
Acumulado MWh	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	671	635
Baygorria	648	690
Palmar	980	740
SGU	1.376	2.510

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	-64
Baygorria	0	-12
Palmar	0	59
SGU	1.225	1.162

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se registró el pico de verano con 1837 MW a las 15:12 y 5to pico mayor del año.
Se exportaron 3821 MWh de origen térmico a Argentina.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

27/12/2013 15:57