



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 30 de diciembre de 2013

Generación Térmica	
Central Battle	4.691
Sala B	-4
5ta.	1.512
6ta.	1.941
Motores	1.242
Central La Tablada	941
Central P. del Tigre	4.870
APR A	1.108
APR B	1.219
APR C	1.190
Aggreko	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.235
C. Baygorria	2.100
C. Palmar	7.158
C. Salto Grande	11.729
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.672
TOTAL Generación	39.911

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	4.460
Hidráulica	0
Térmica	4.460
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	4.460




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	35.451
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	34.700
Diferencia (MWh)	751
Ejecutada - Programada	2,16 %

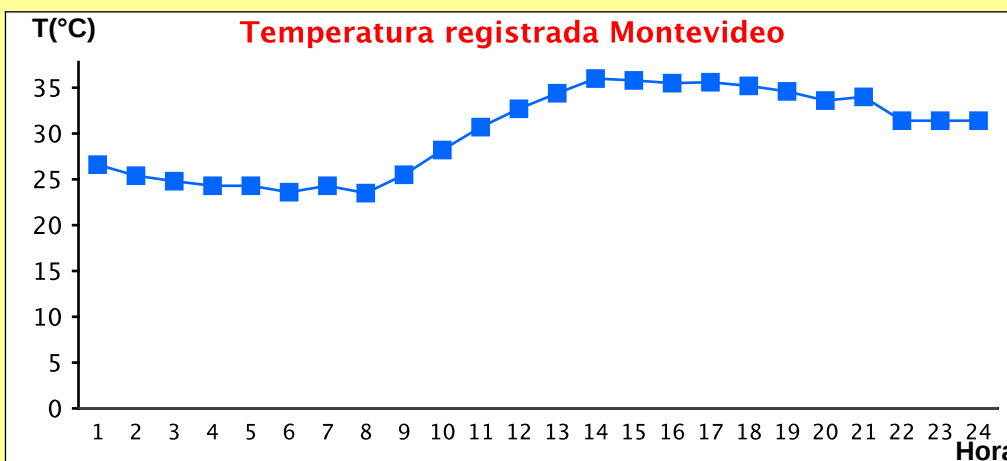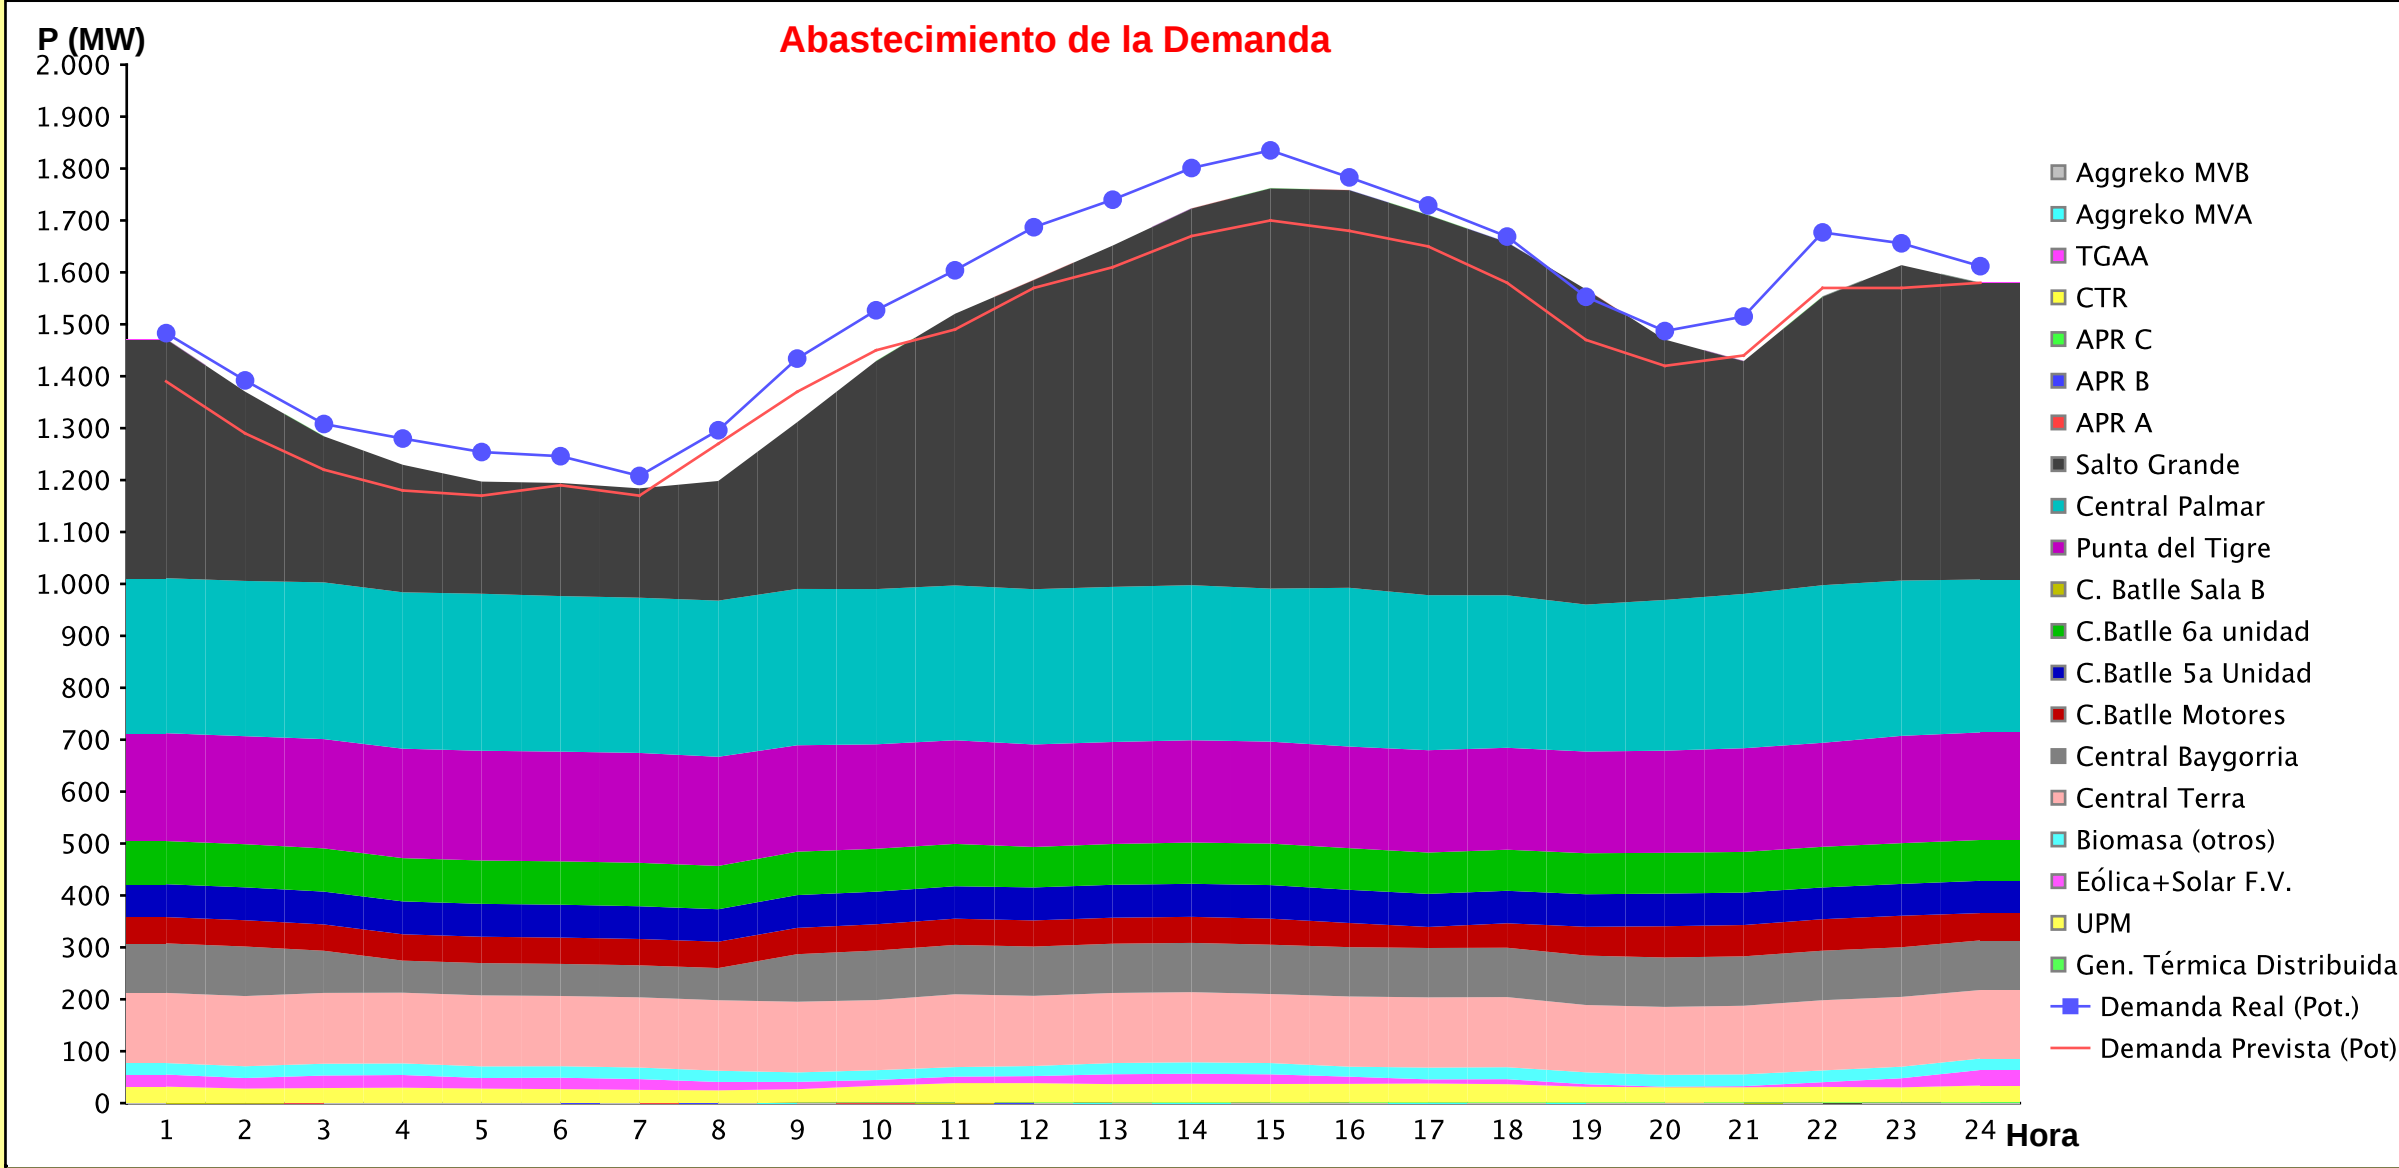



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1838,72 Hora 14:58
Potencia mínima:	1201,88 Hora 06:59
Pico noche:	1683,27 Hora 22:04

Generación Media (MW)	
Eólica	15,9
Biomasa	58,3
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	1,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

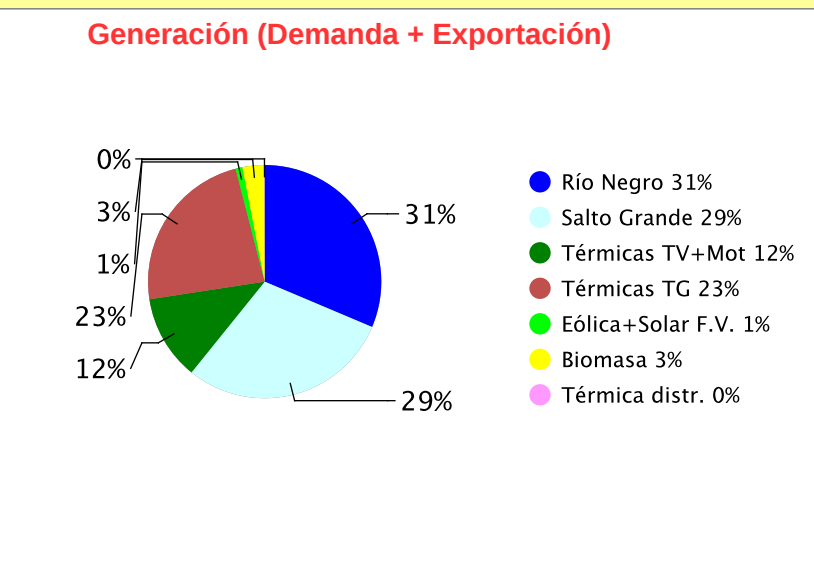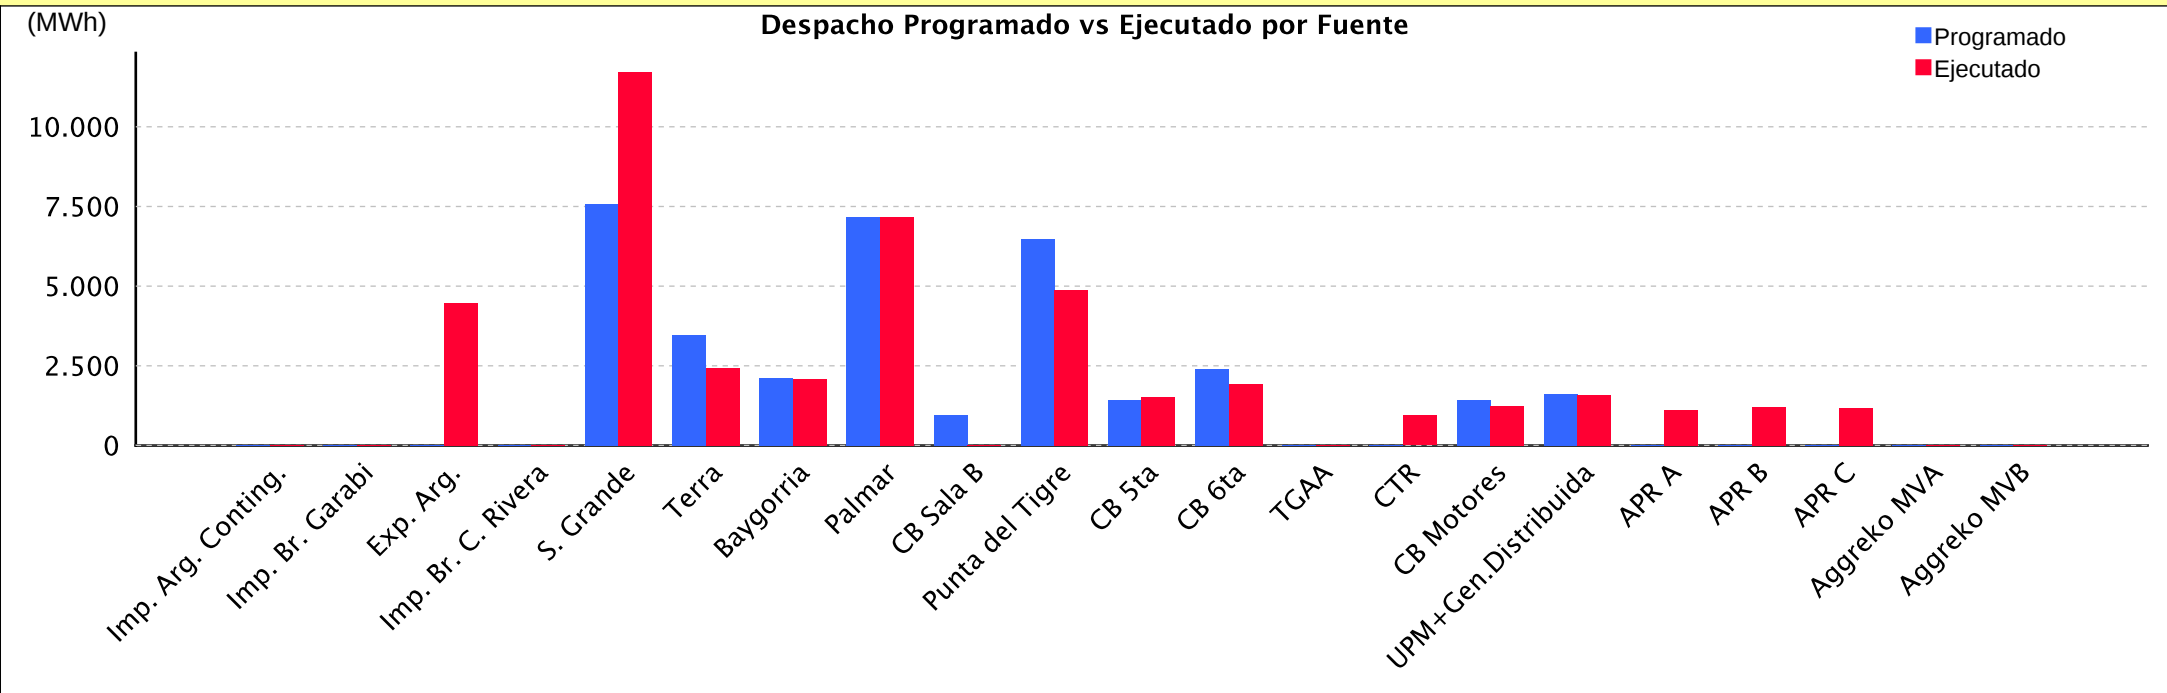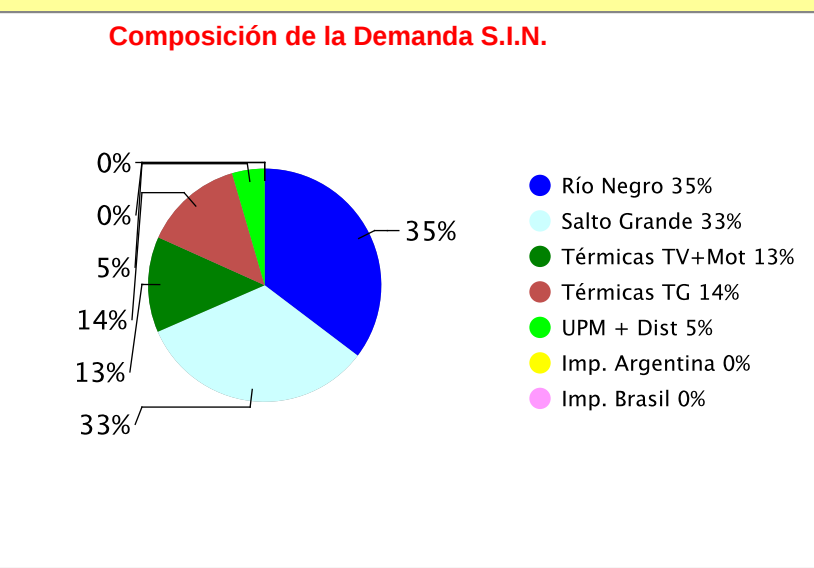



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

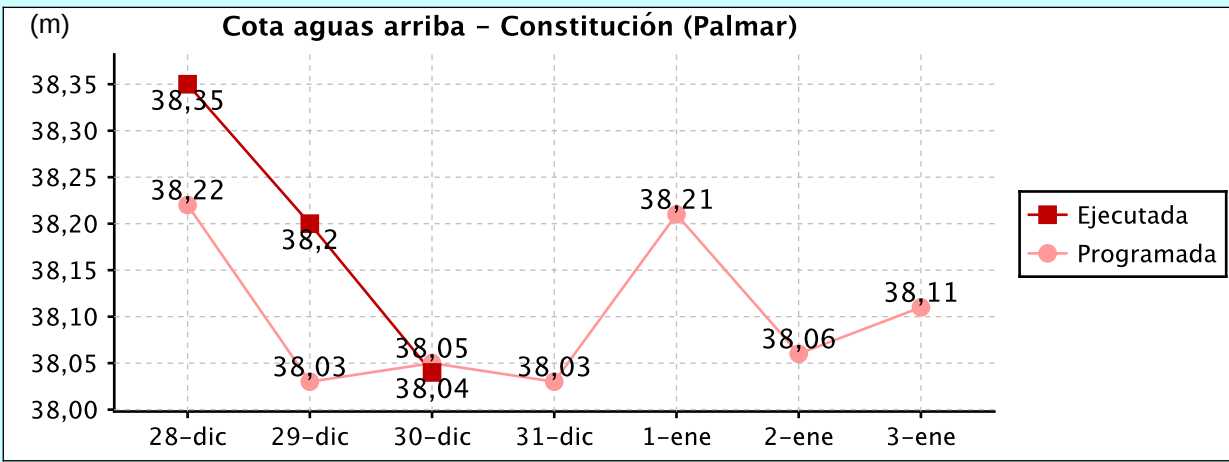
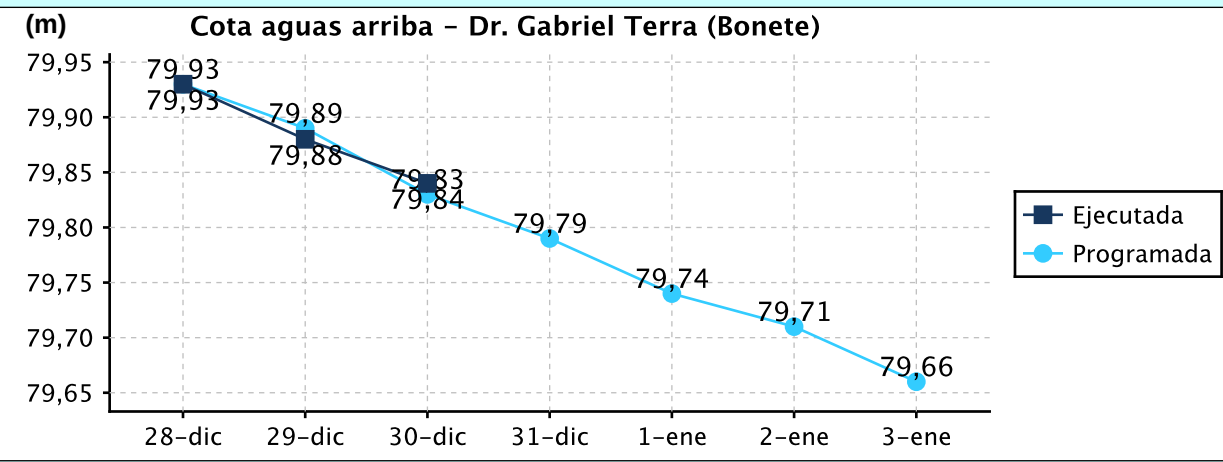


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,83	79,84
Baygorria	53,63	53,58
Palmar	38,05	38,04
SGU	33,38	33,43

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

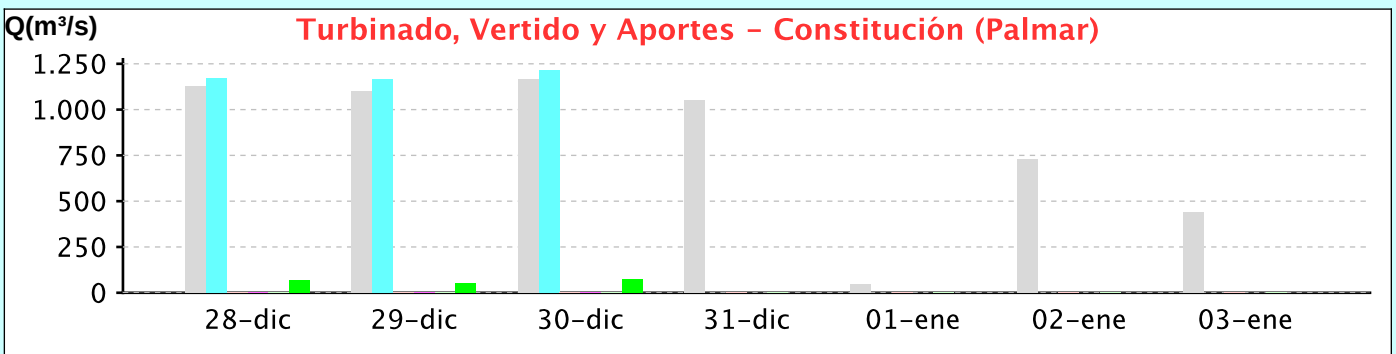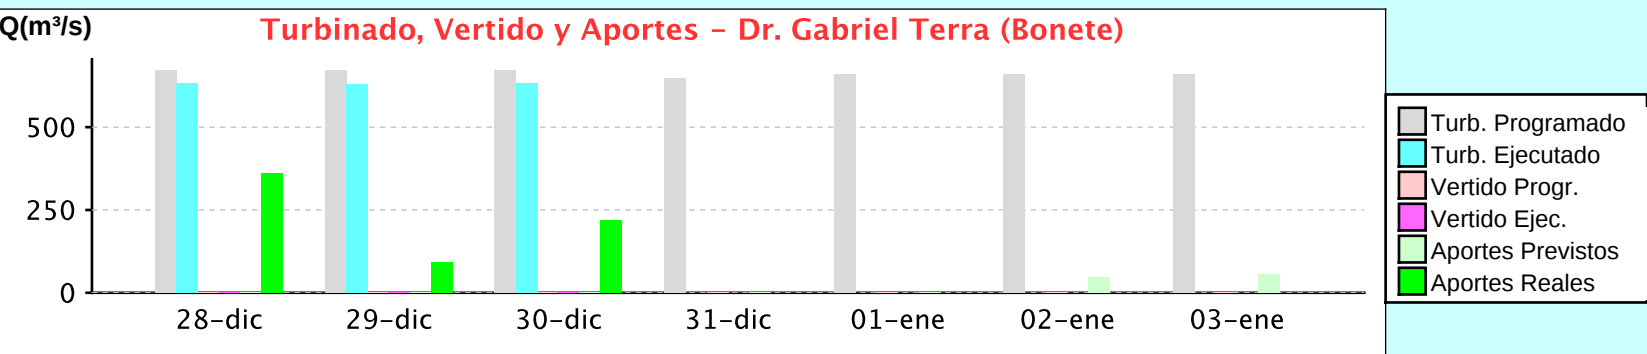

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

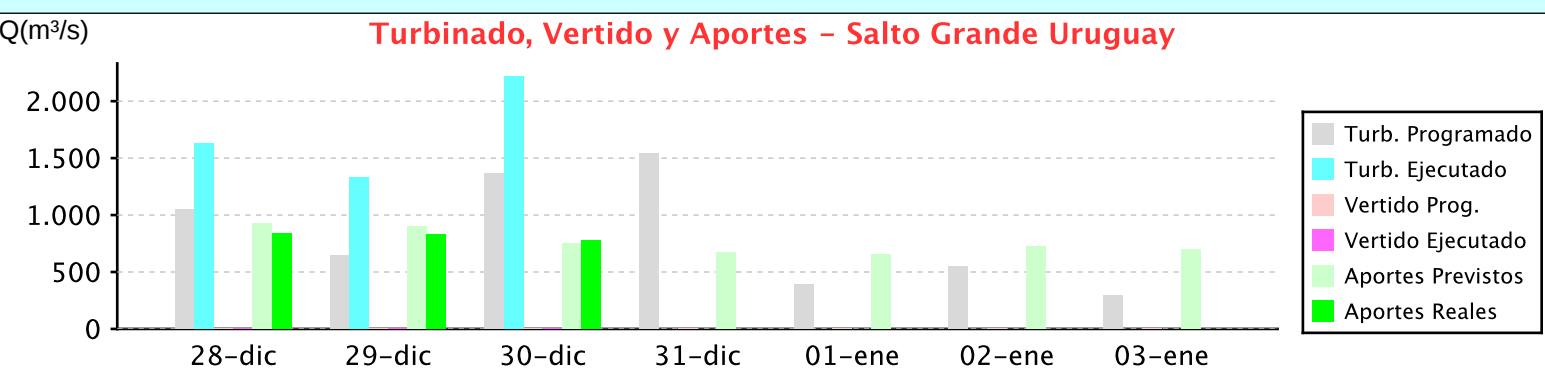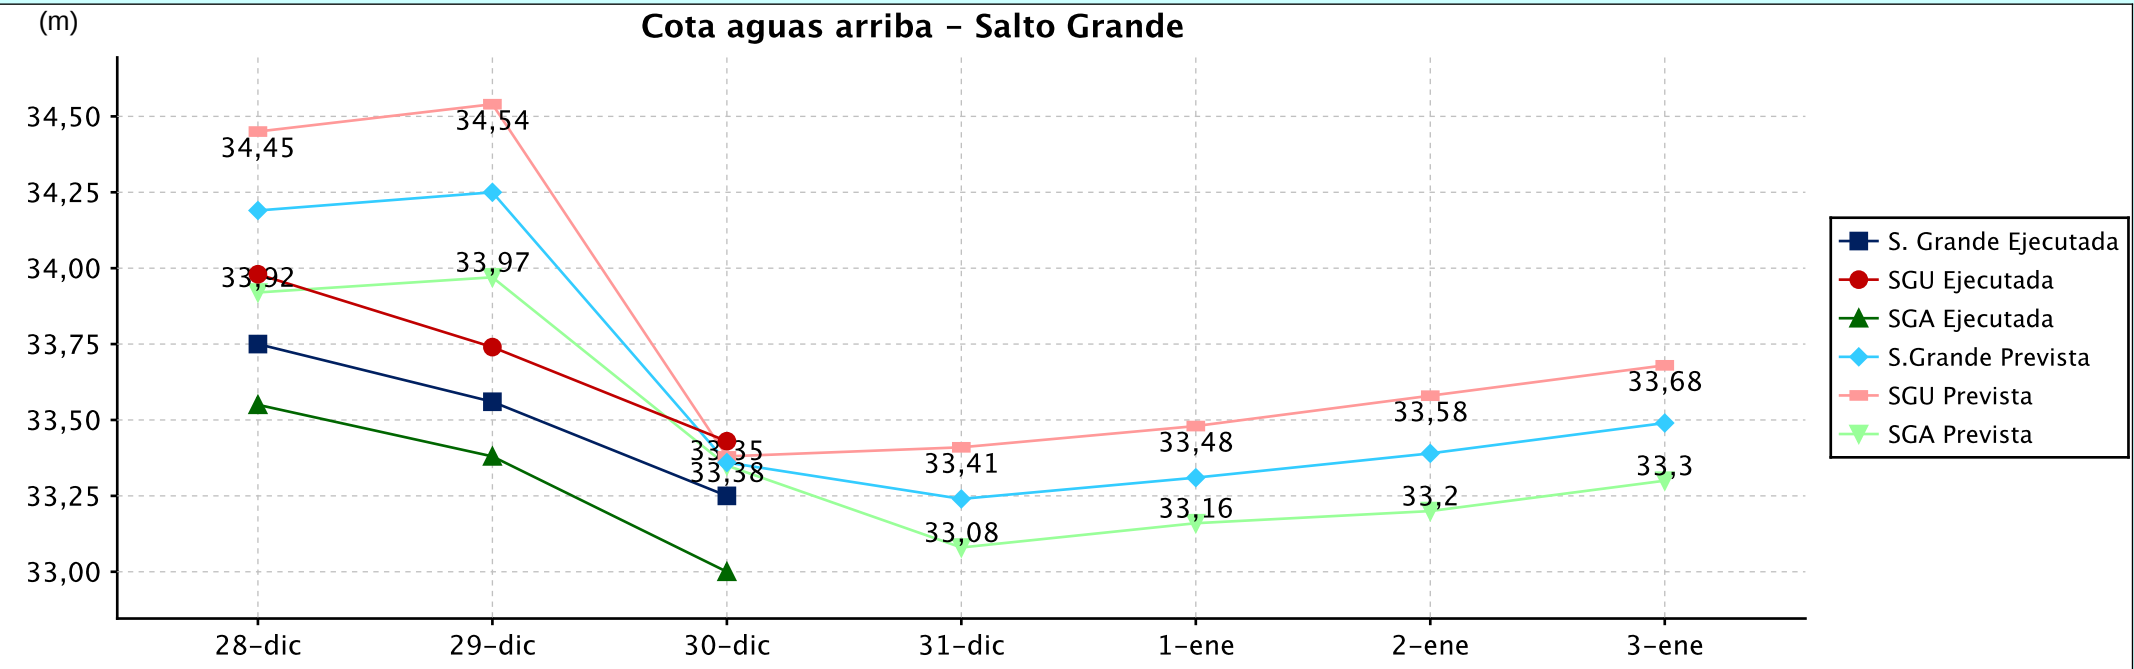

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,43
Cota Vista Arg	33,00
Cota real	33,25

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	7.909
------------------------------------	-------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	671	632
Baygorria	710	685
Palmar	1.167	1.214
SGU	1.366	2.220

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	220
Baygorria	0	8
Palmar	0	74
SGU	750	774

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 4460 MWh a Argentina de origen térmico

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

08/01/2014 14:04