



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



sábado 11 de enero de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	4.479
Sala B	796
5ta.	1.281
6ta.	1.574
Motores	828
Central La Tablada	0
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.663
C. Baygorria	2.245
C. Palmar	21
C. Salto Grande	14.111
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	2.189
TOTAL Generación	25.693

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.693
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.030
Diferencia (MWh)	-337
Ejecutada - Programada	-1,30 %

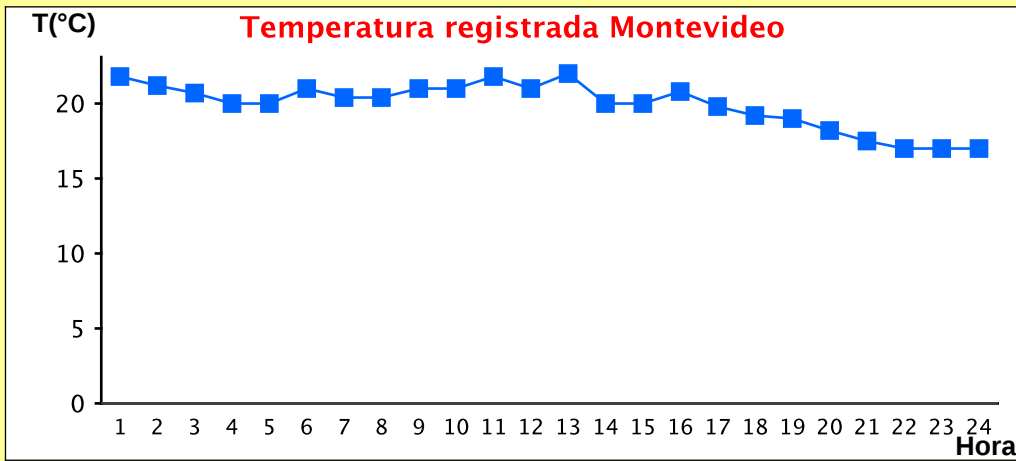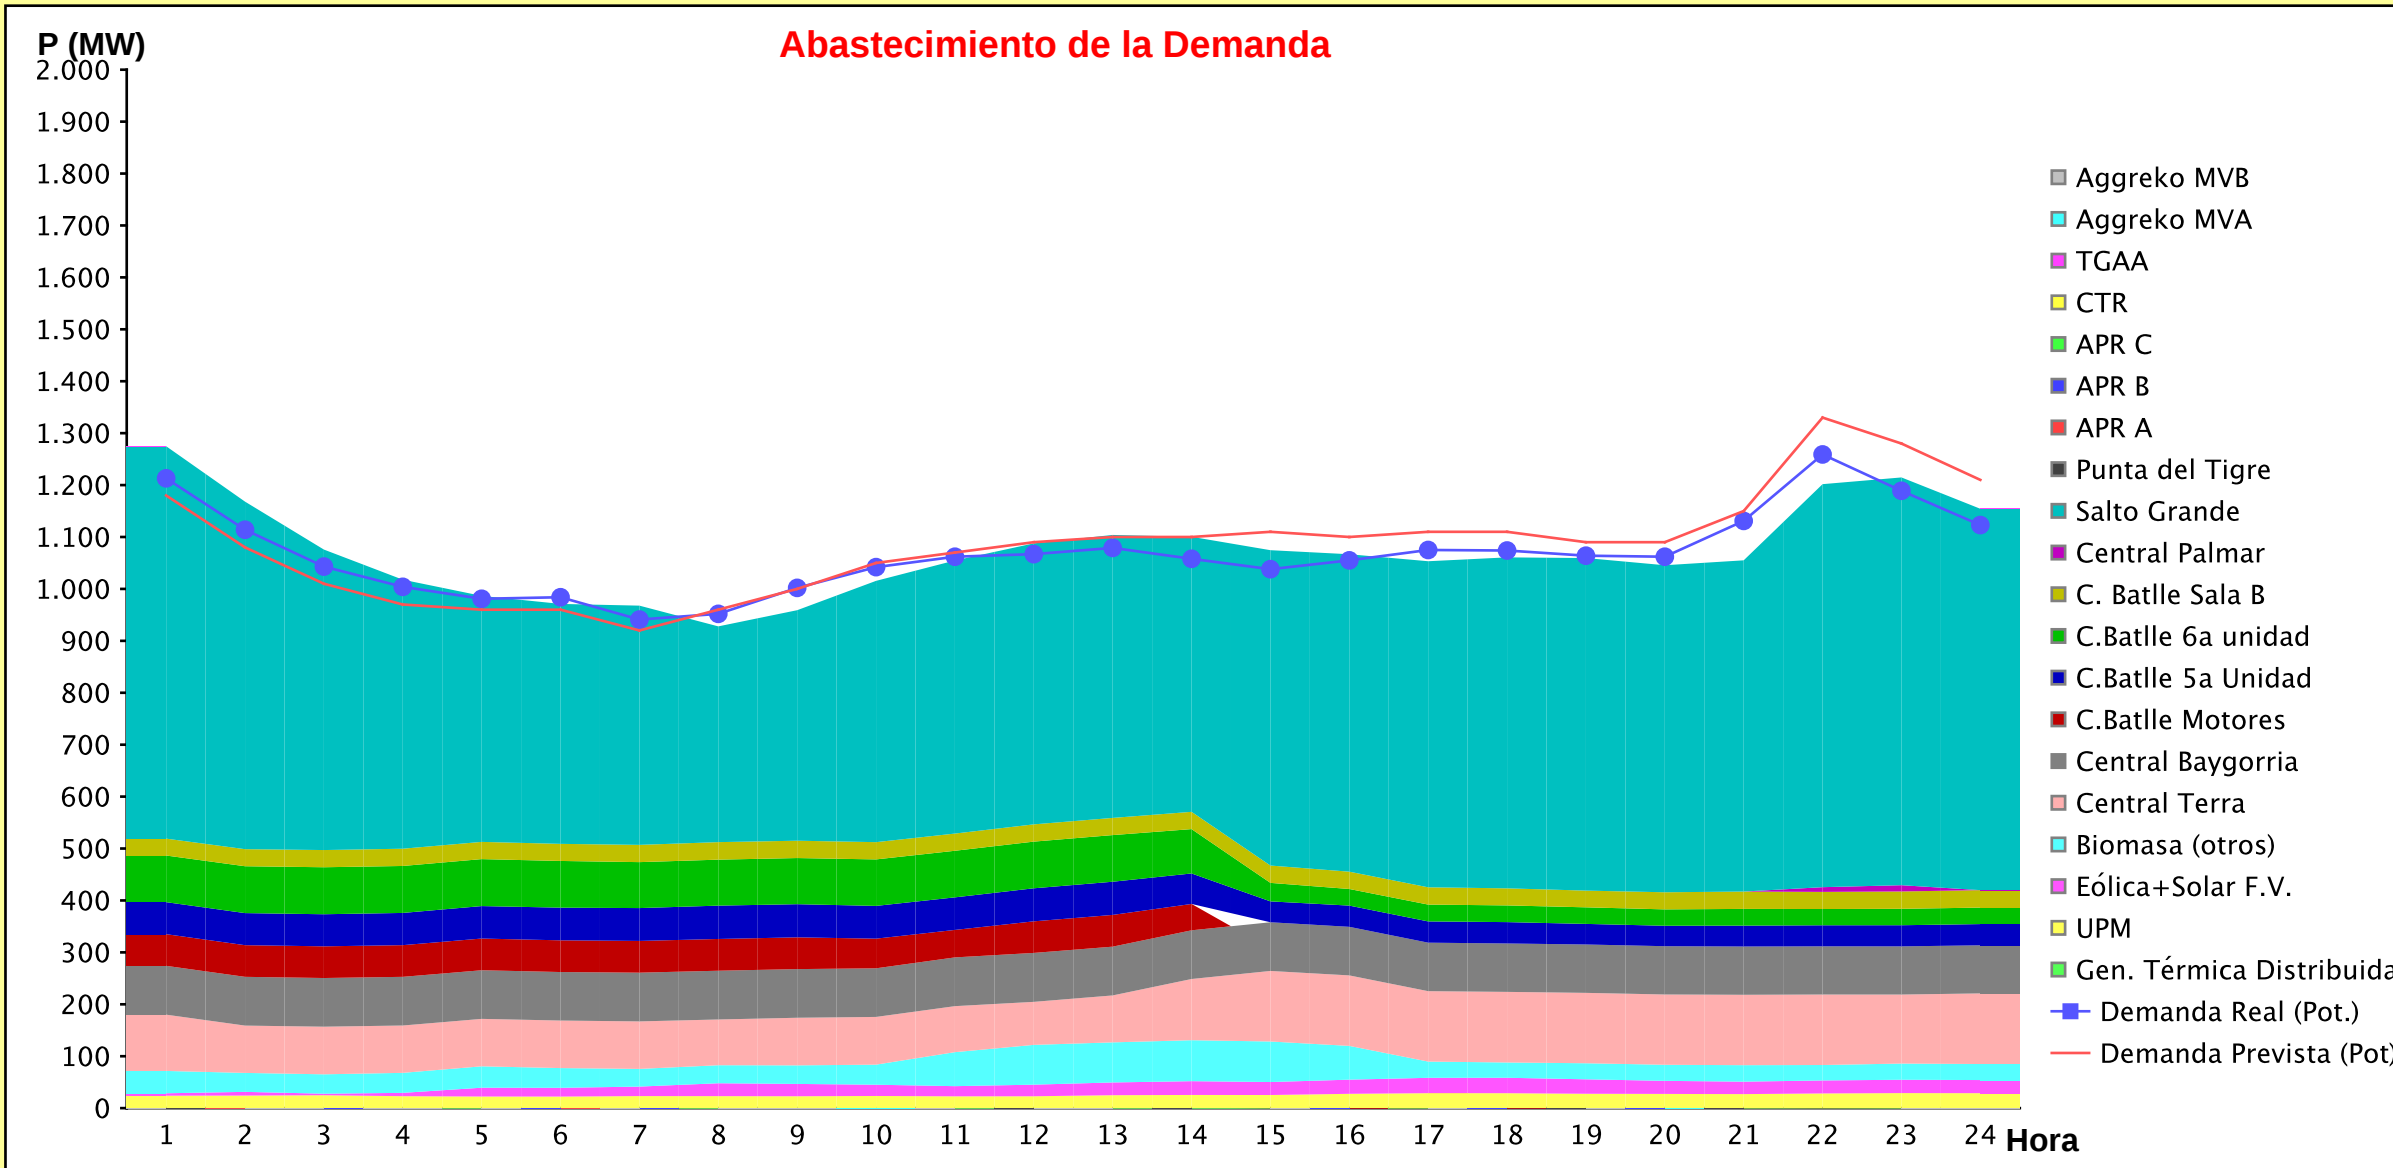



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1132,91 Hora 12:55
Potencia mínima:	934,5 Hora 07:12
Pico noche:	1281,99 Hora 21:48

Generación Media (MW)	
Eólica	21,5
Biomasa	71,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

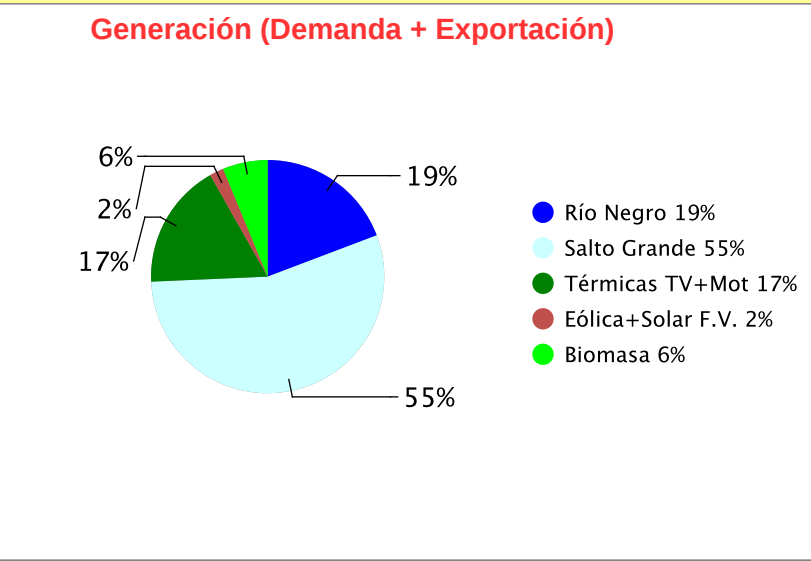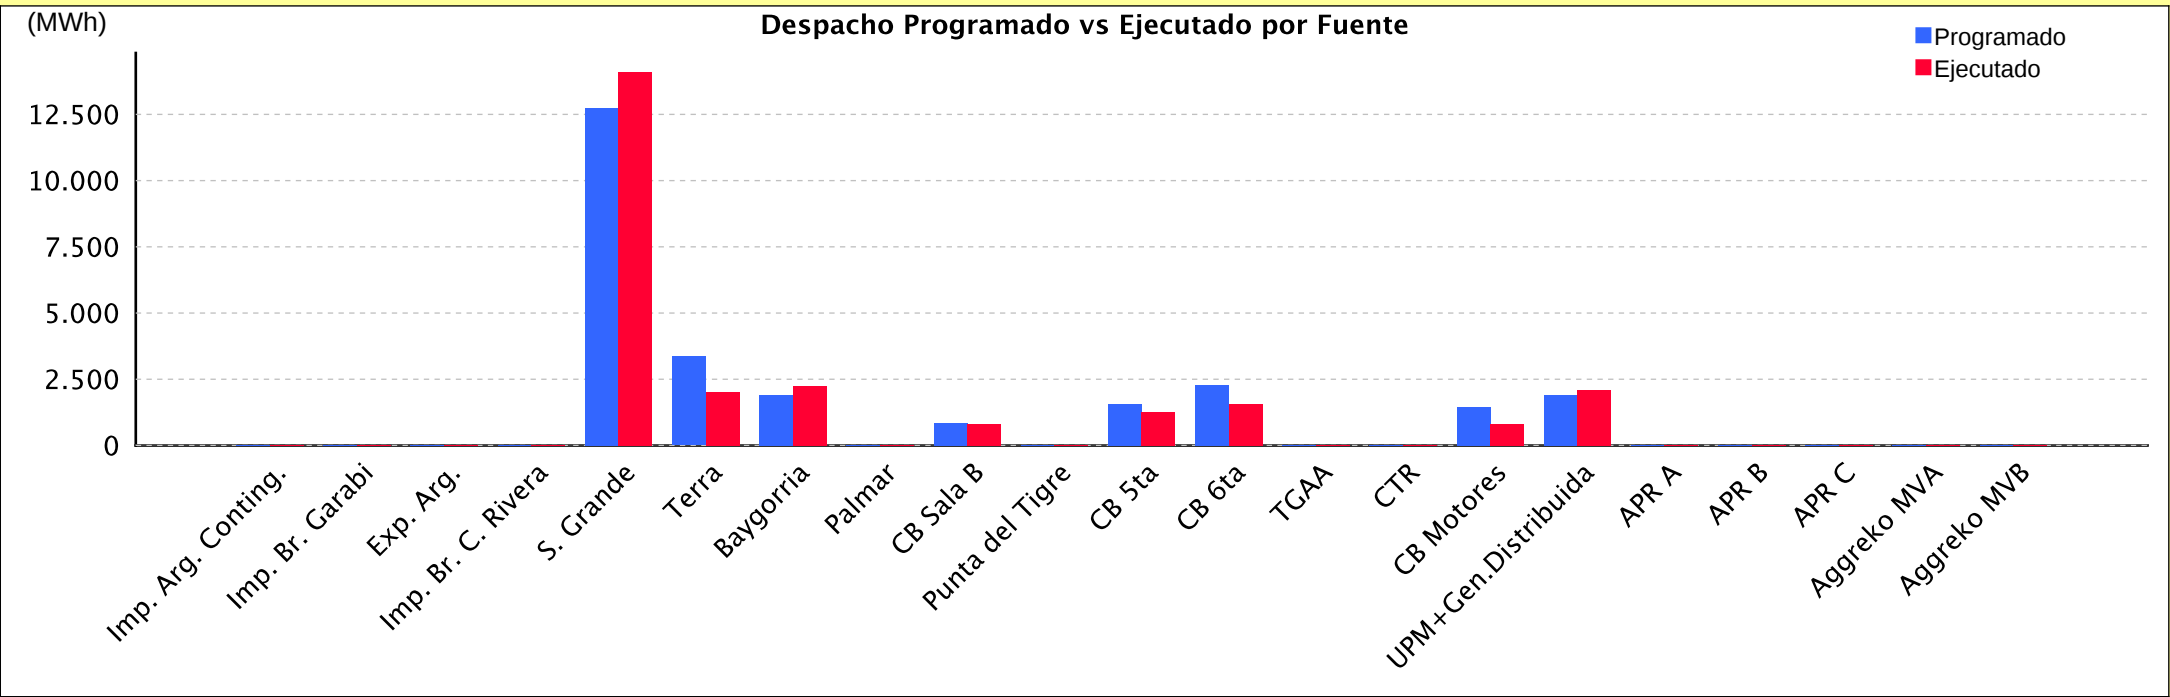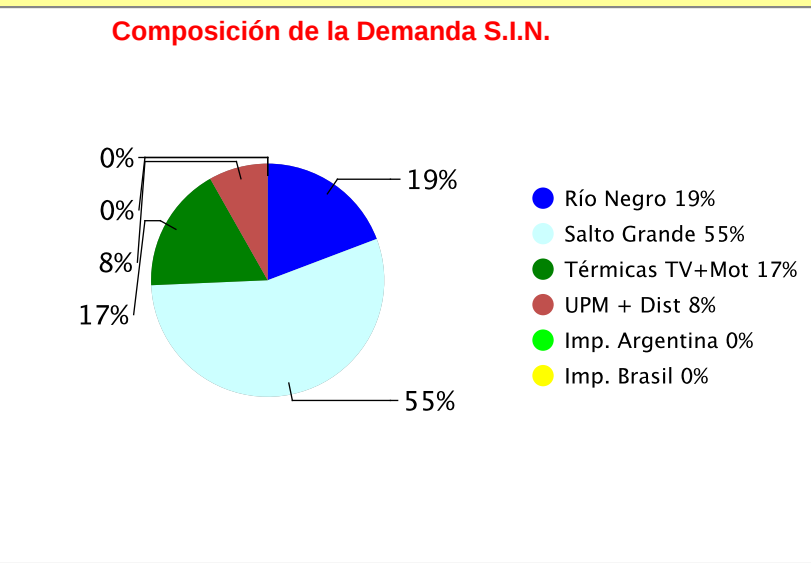



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

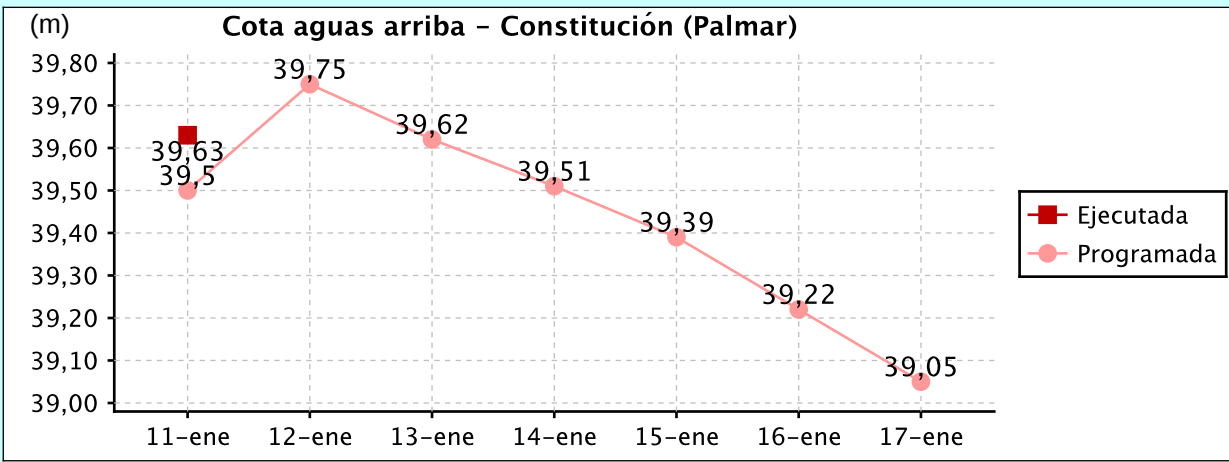
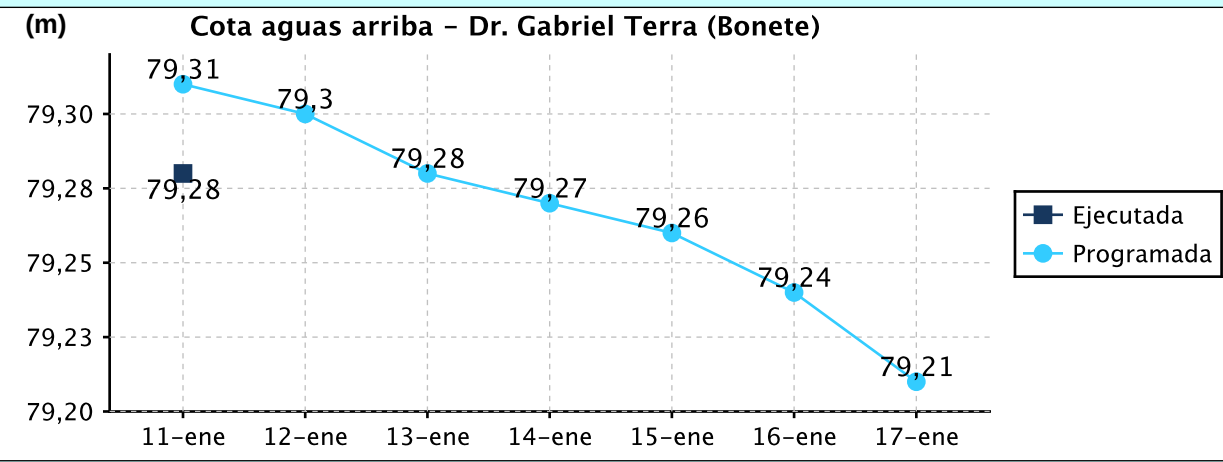


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,31	79,28
Baygorria	54,00	53,86
Palmar	39,50	39,63
SGU	35,27	35,12

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

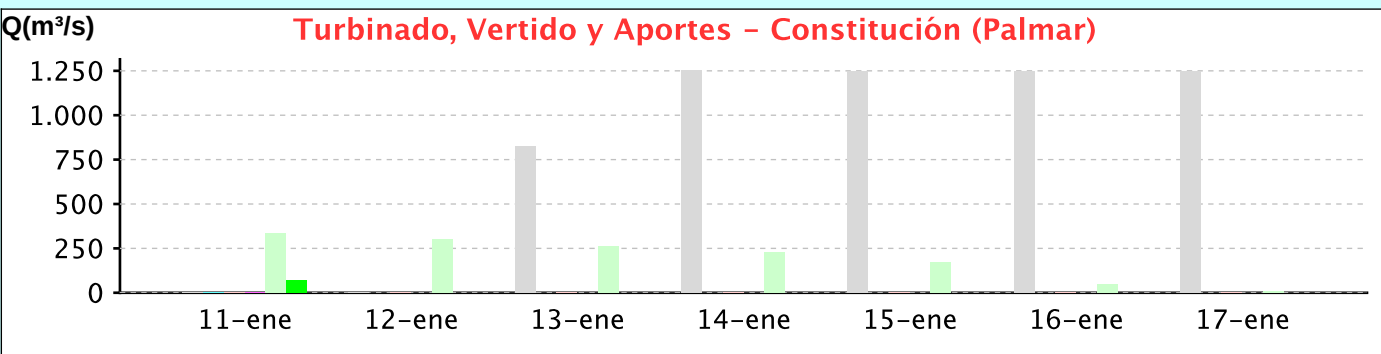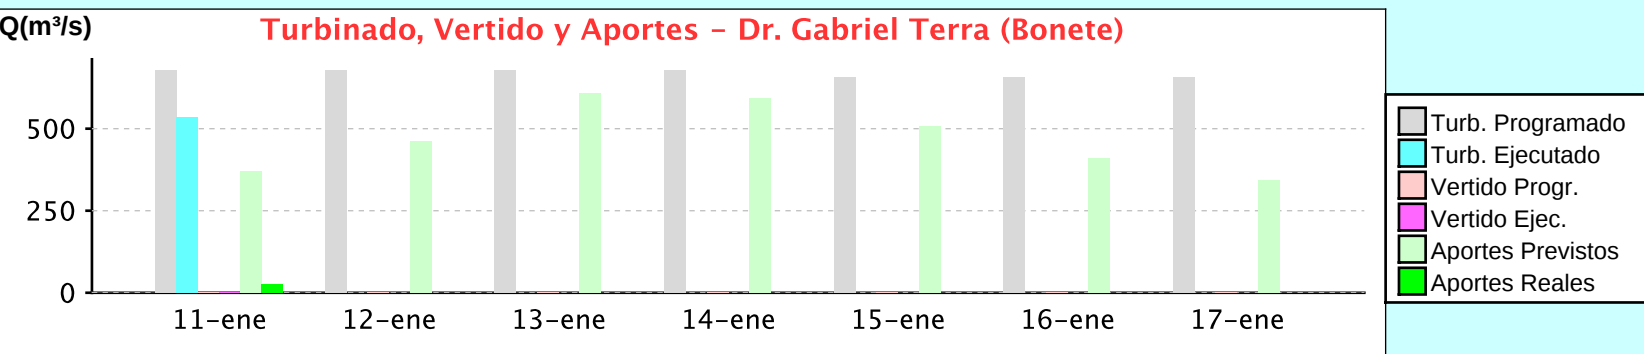

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

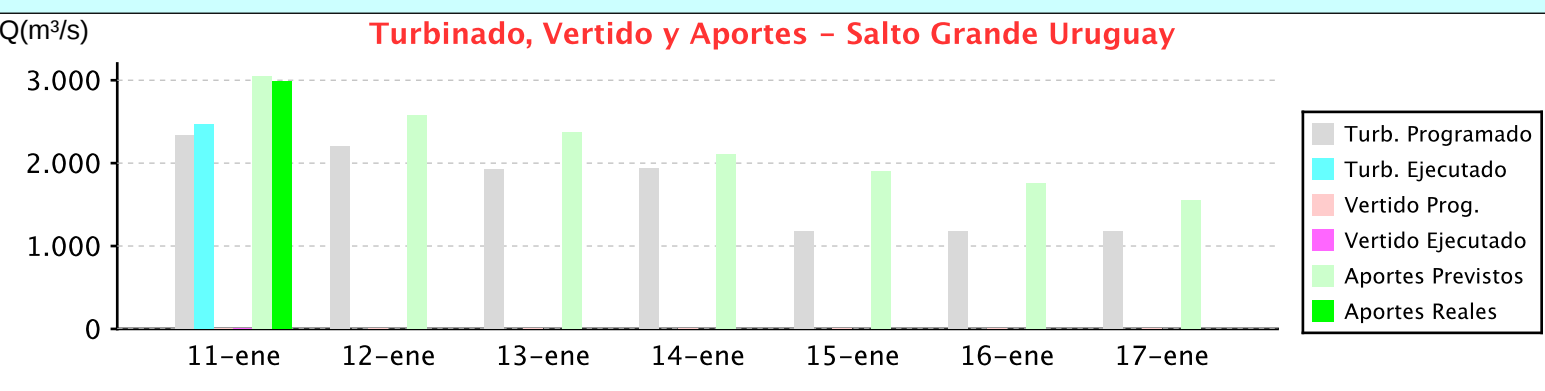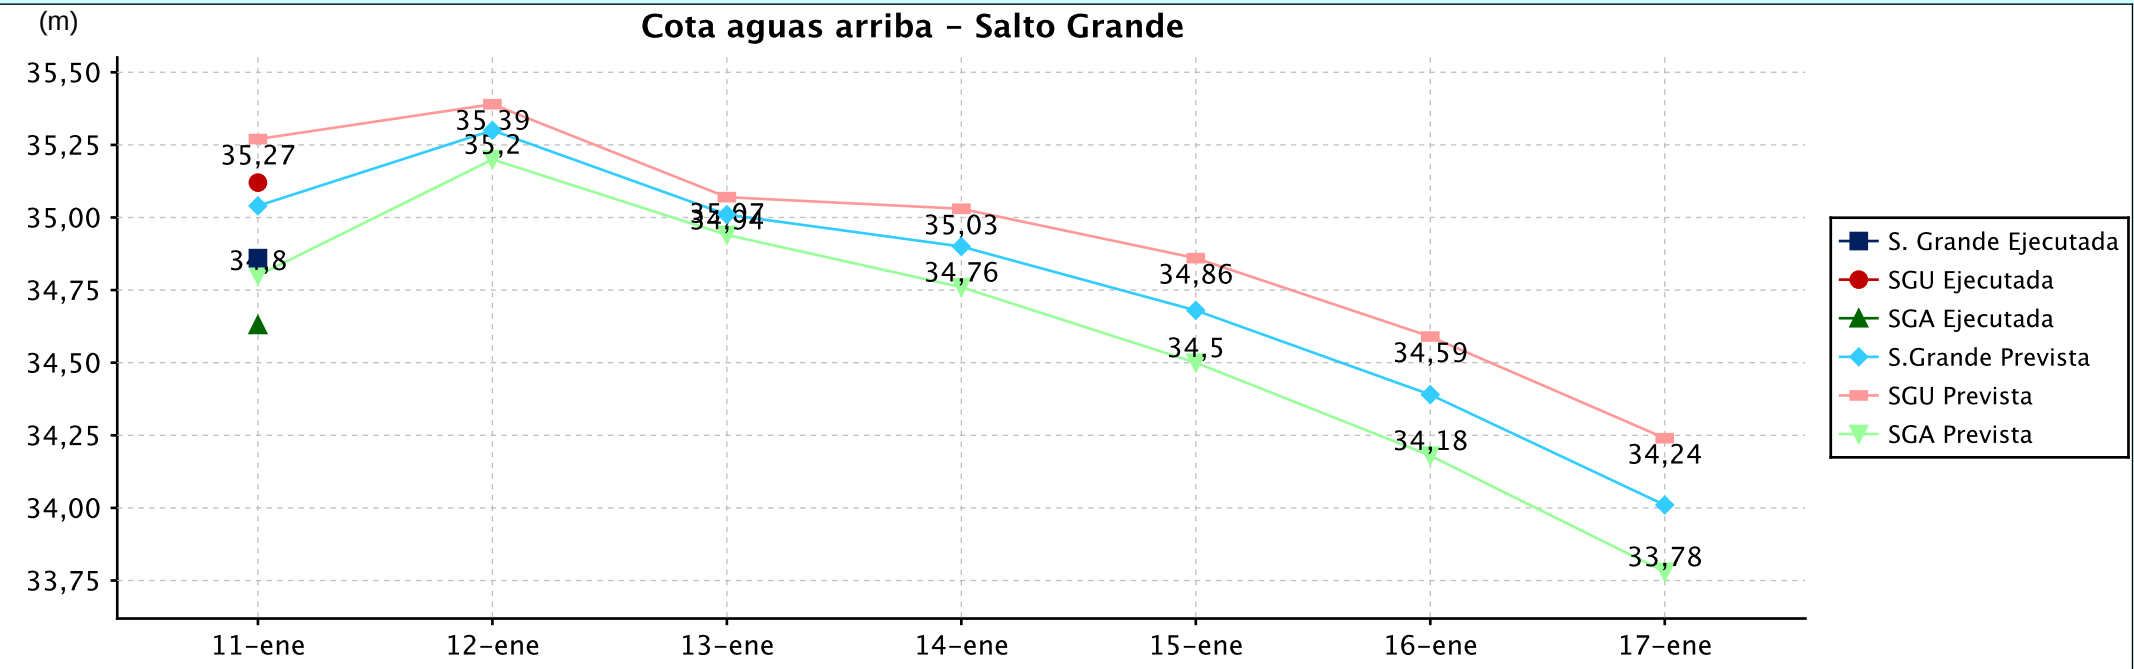

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,12
Cota Vista Arg	34,63
Cota real	34,86
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
11.465	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	678	534
Baygorria	626	781
Palmar	0	3
SGU	2.333	2.465

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	371	25
Baygorria	0	53
Palmar	335	68
SGU	3.050	2.984

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES