



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 19 de enero de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	4.291
Sala B	866
5ta.	0
6ta.	1.980
Motores	1.445
Central La Tablada	-45
Central P. del Tigre	6.210
APR A	119
APR B	131
APR C	137
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.200
C. Baygorria	1.924
C. Palmar	7.766
C. Salto Grande	4.984
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.756
TOTAL Generación	30.471

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	391
Hidráulica	0
Térmica	391
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	391




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.080
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	32.090
Diferencia (MWh)	-2.010
Ejecutada - Programada	-6,26 %

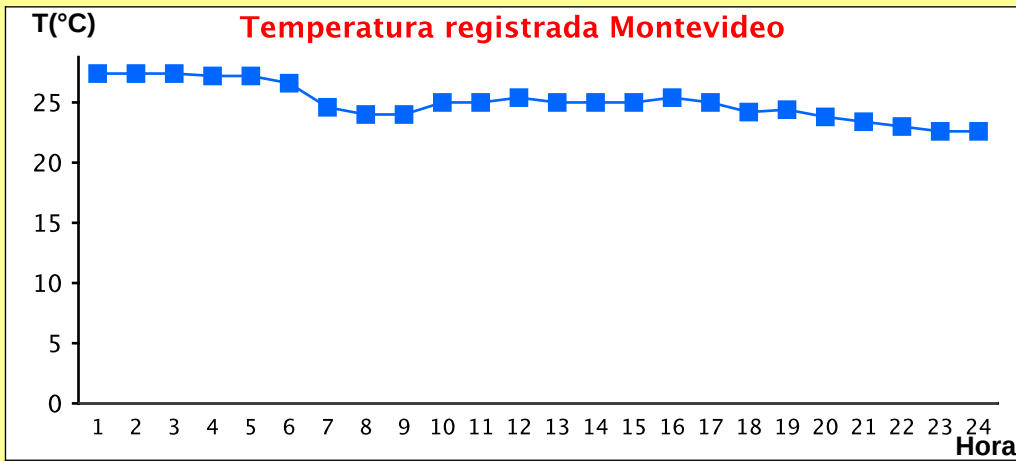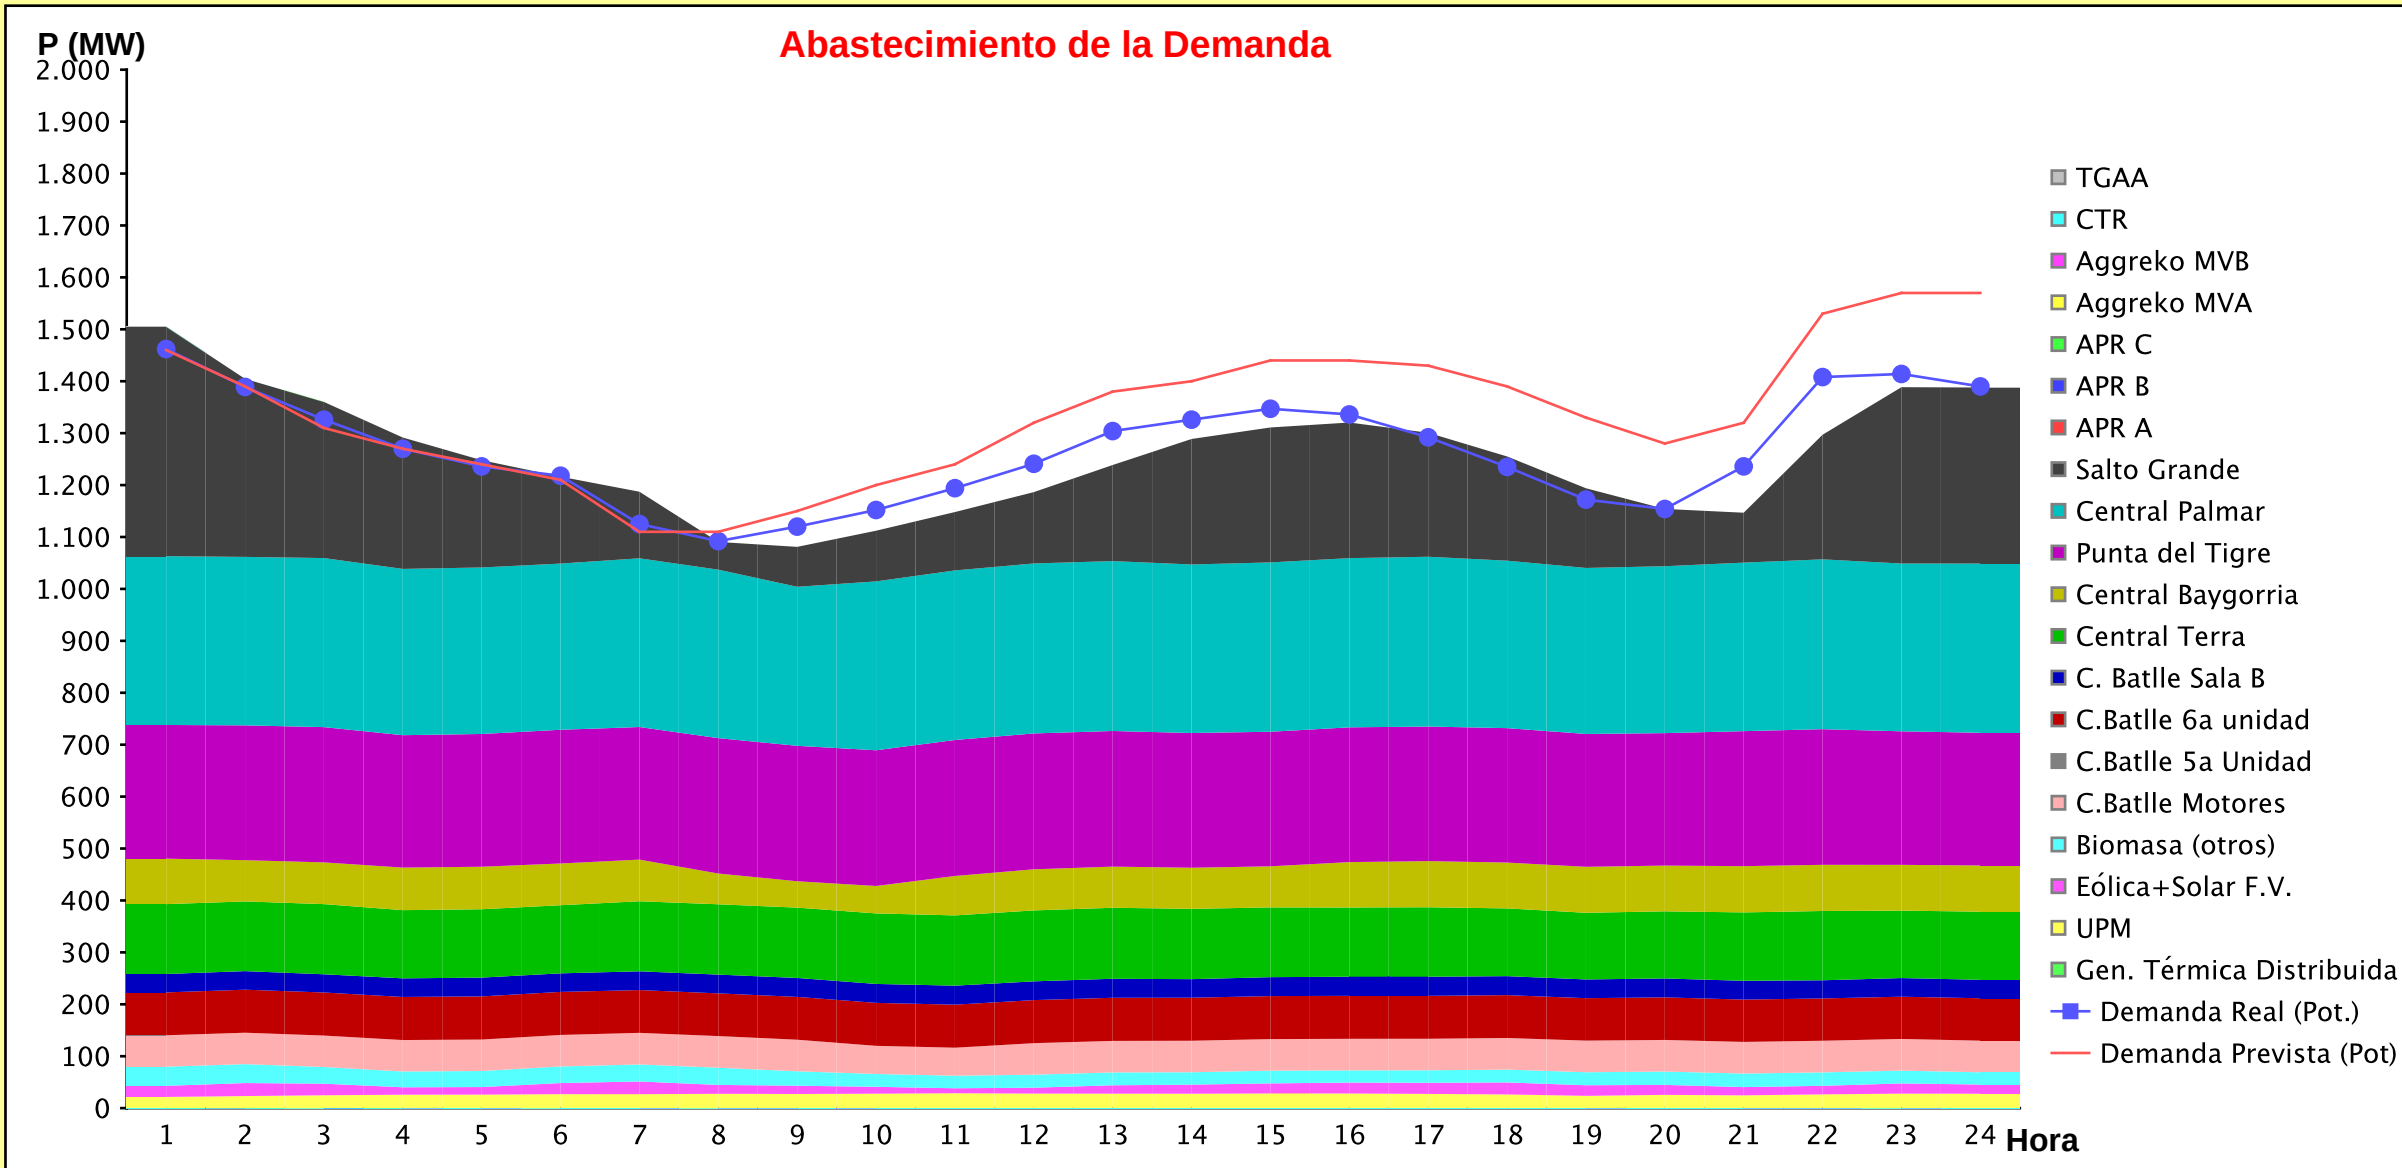



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1351,82 Hora 14:46
Potencia mínima:	1083,07 Hora 07:58
Pico noche:	1423,75 Hora 22:22

Generación Media (MW)	
Eólica	18,5
Biomasa	59,1
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

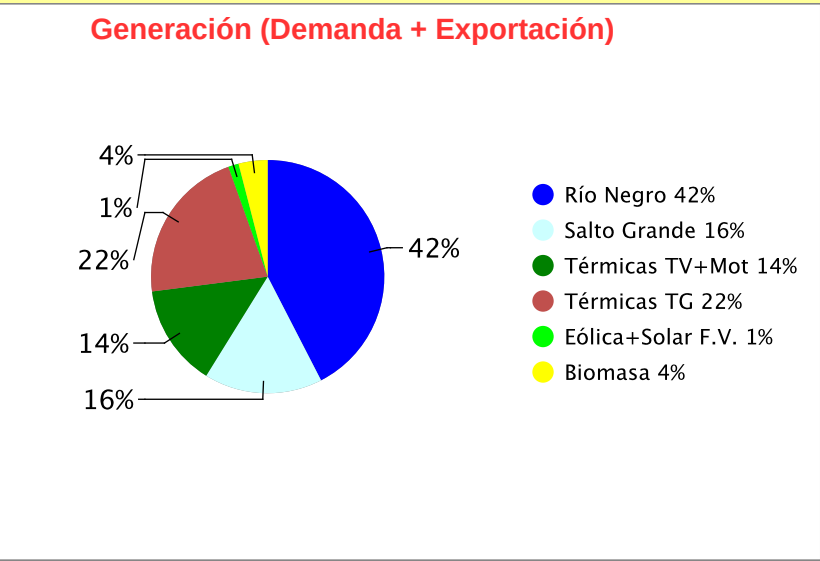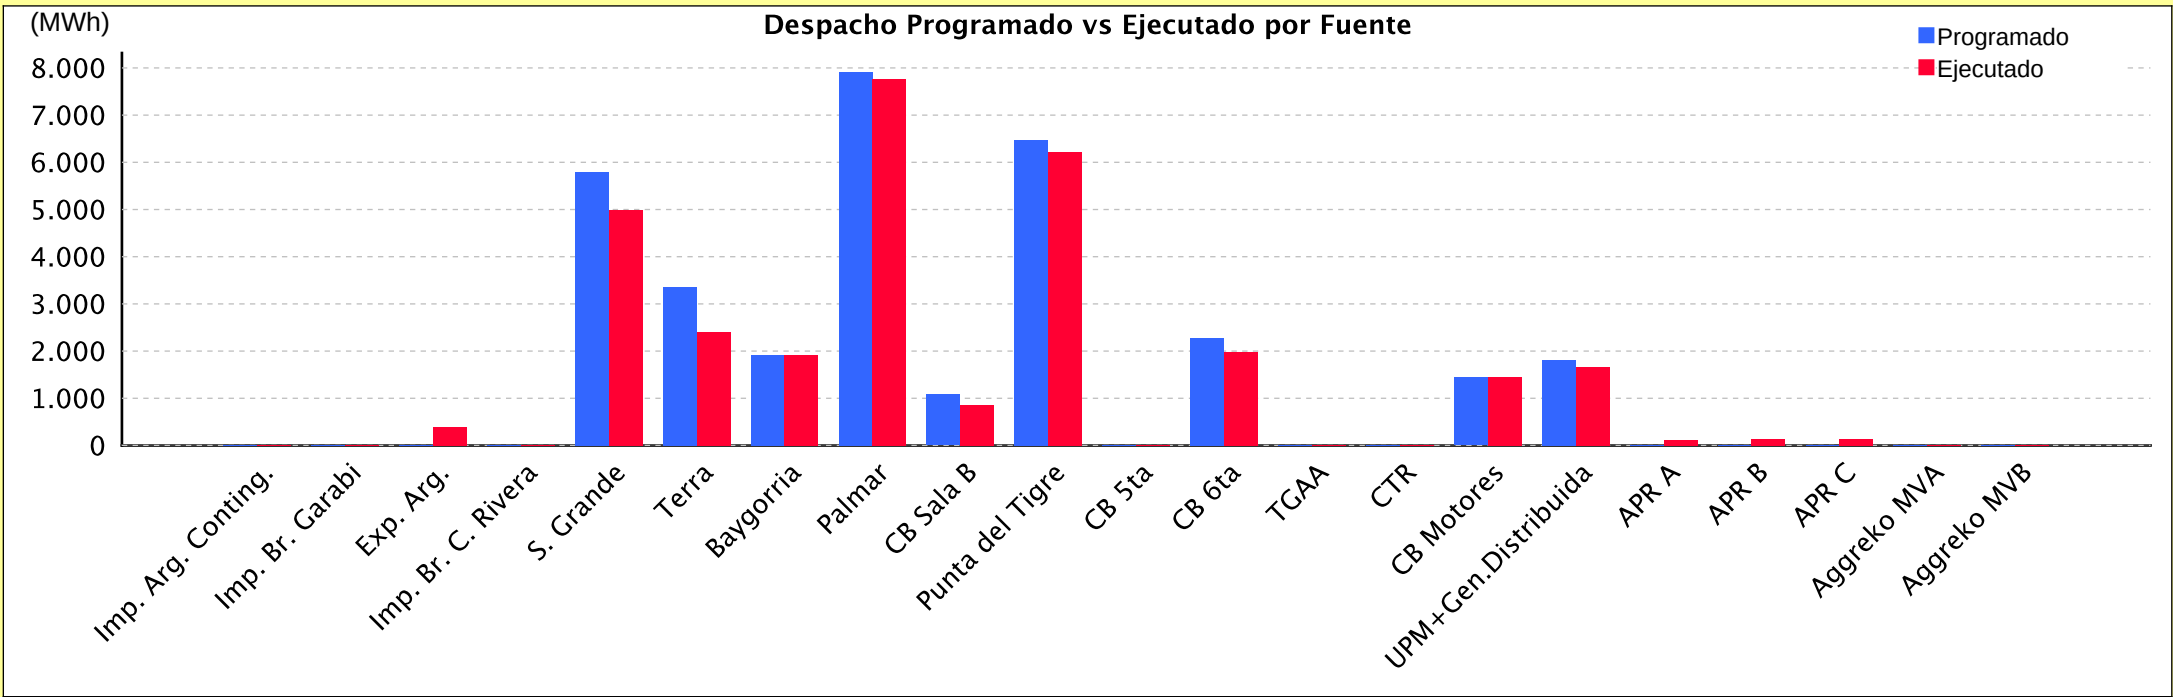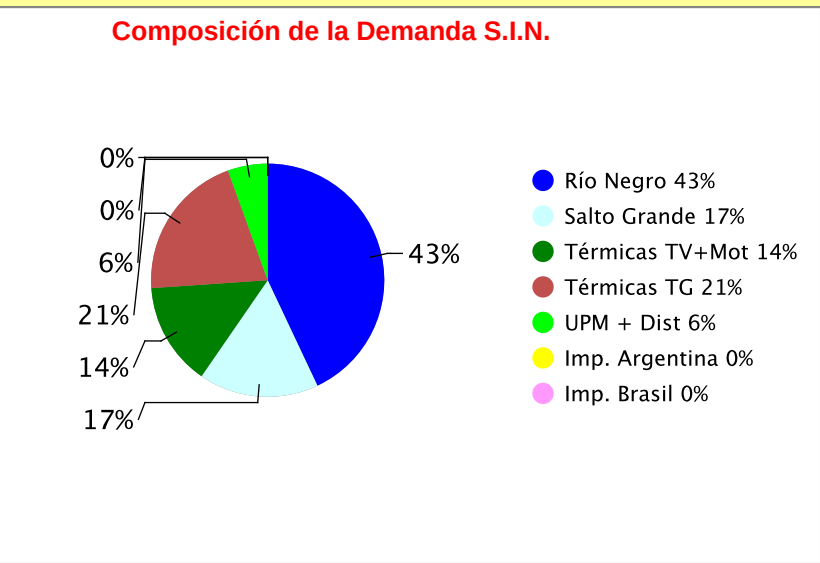



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

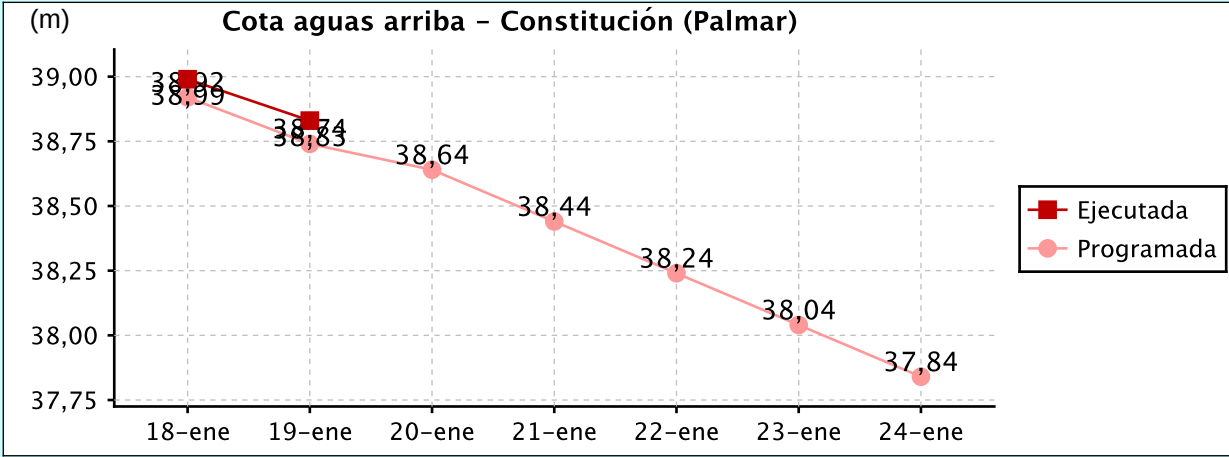
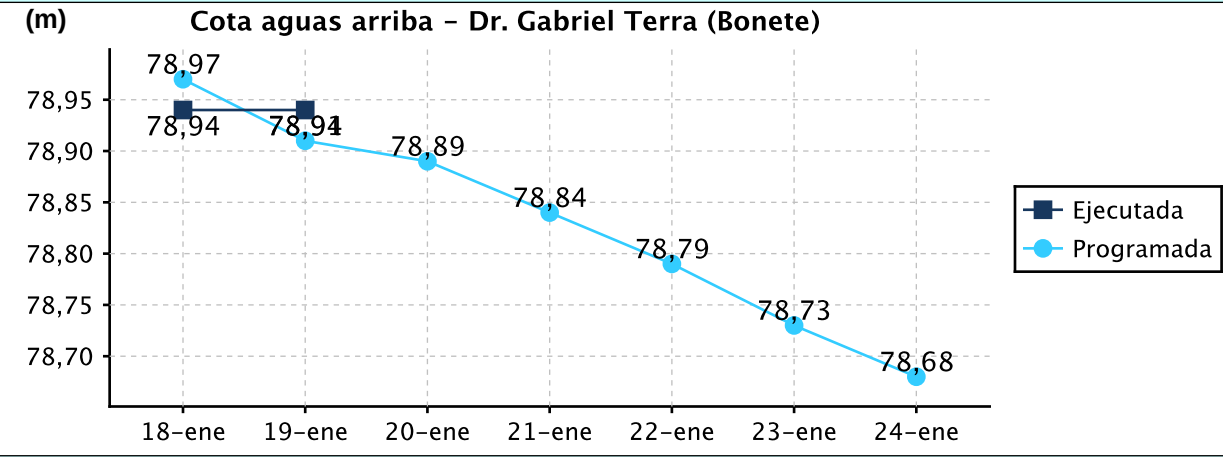


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,91	78,94
Baygorria	53,80	53,72
Palmar	38,74	38,83
SGU	34,40	34,47

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

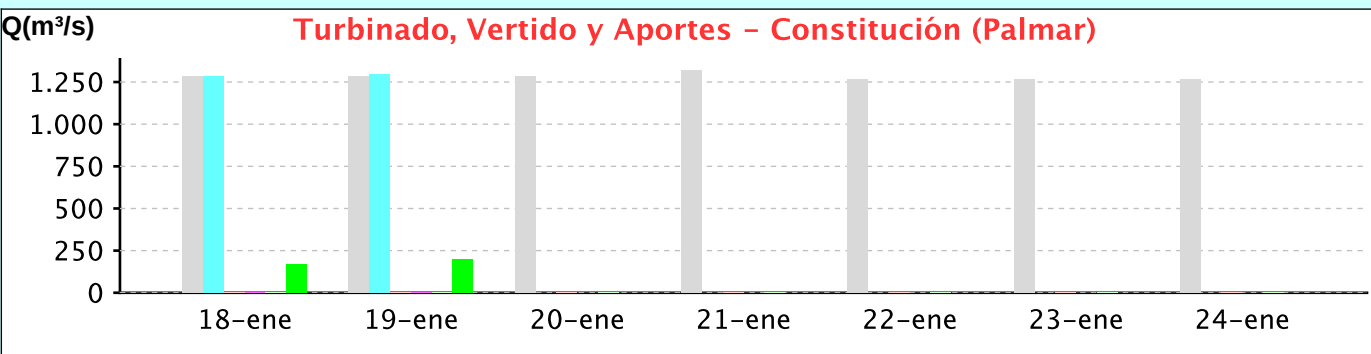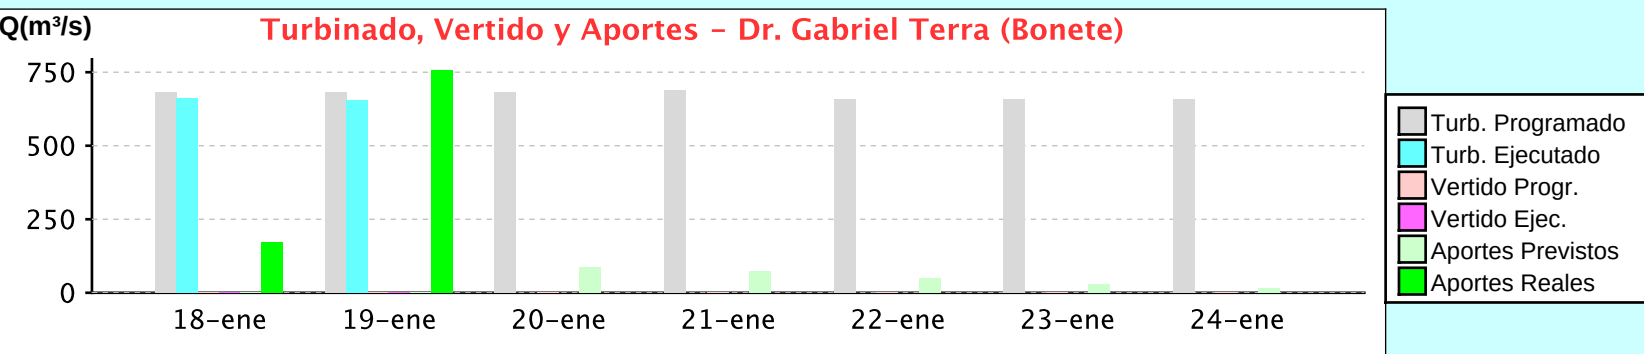

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

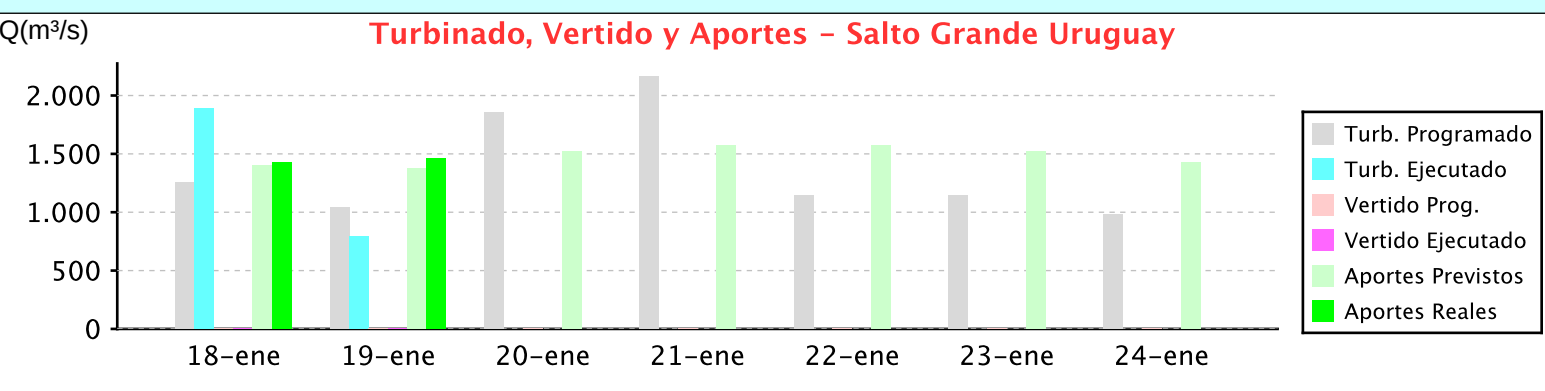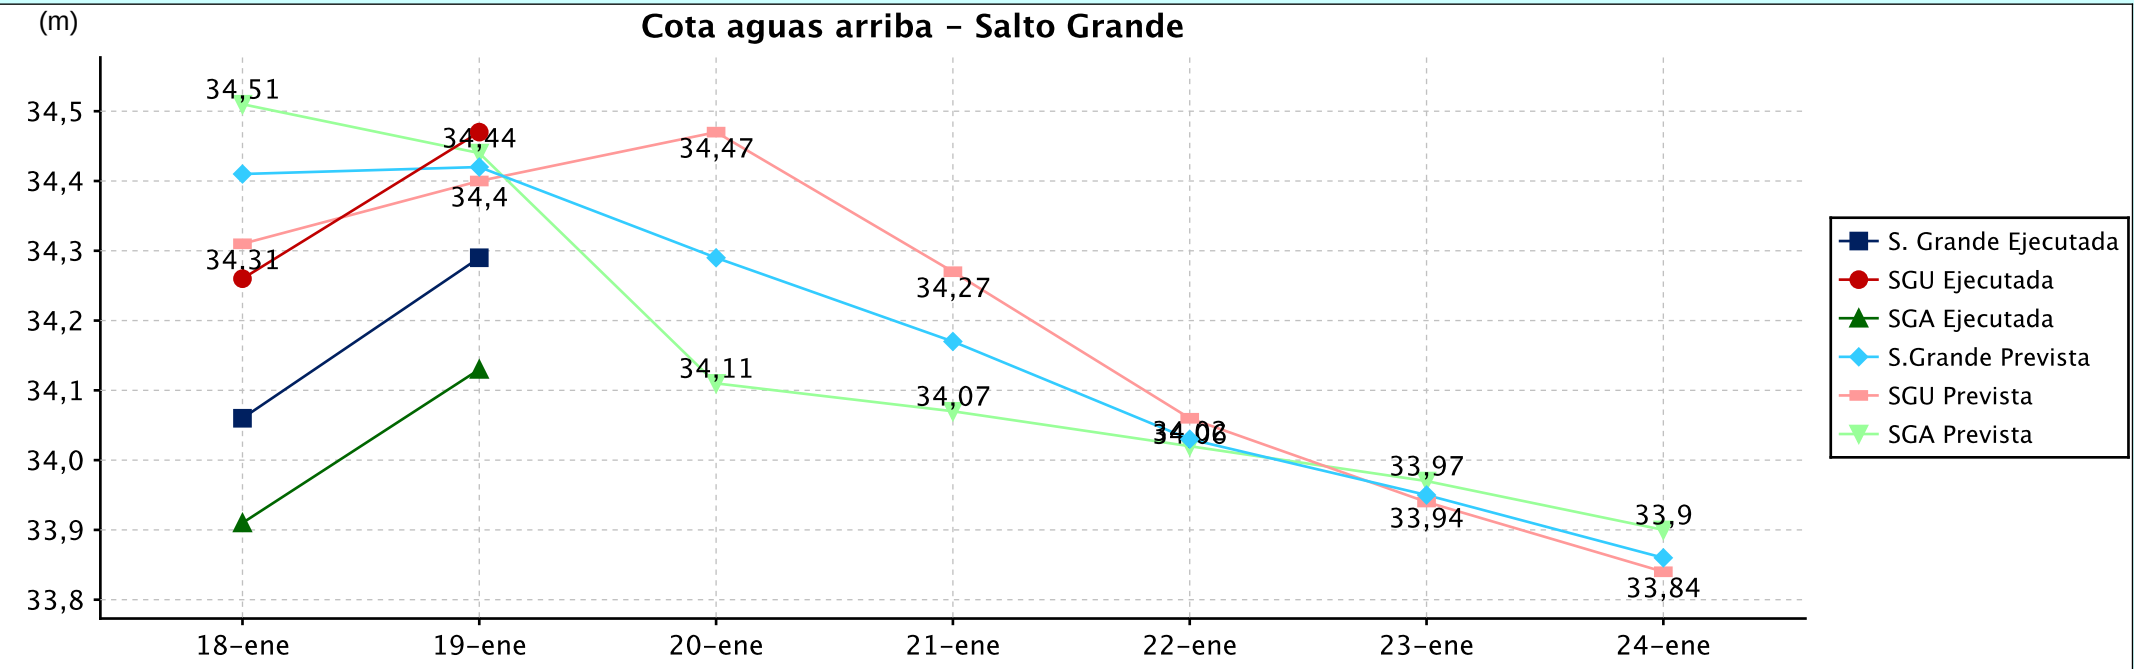

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,47
Cota Vista Arg	34,13
Cota real	34,29

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	7.320
------------------------------------	-------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	681	655
Baygorria	669	653
Palmar	1.286	1.293
SGU	1.045	795

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	756
Baygorria	0	1
Palmar	0	200
SGU	1.375	1.462

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 17,3 MW medios hacia Argentina por modalidad contingente.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

20/01/2014 16:12