




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 25 de enero de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	4.009
Sala B	391
5ta.	0
6ta.	2.326
Motores	1.293
Central La Tablada	-48
Central P. del Tigre	-13
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.240
C. Baygorria	2.287
C. Palmar	5.871
C. Salto Grande	8.048
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.527
TOTAL Generación	24.917

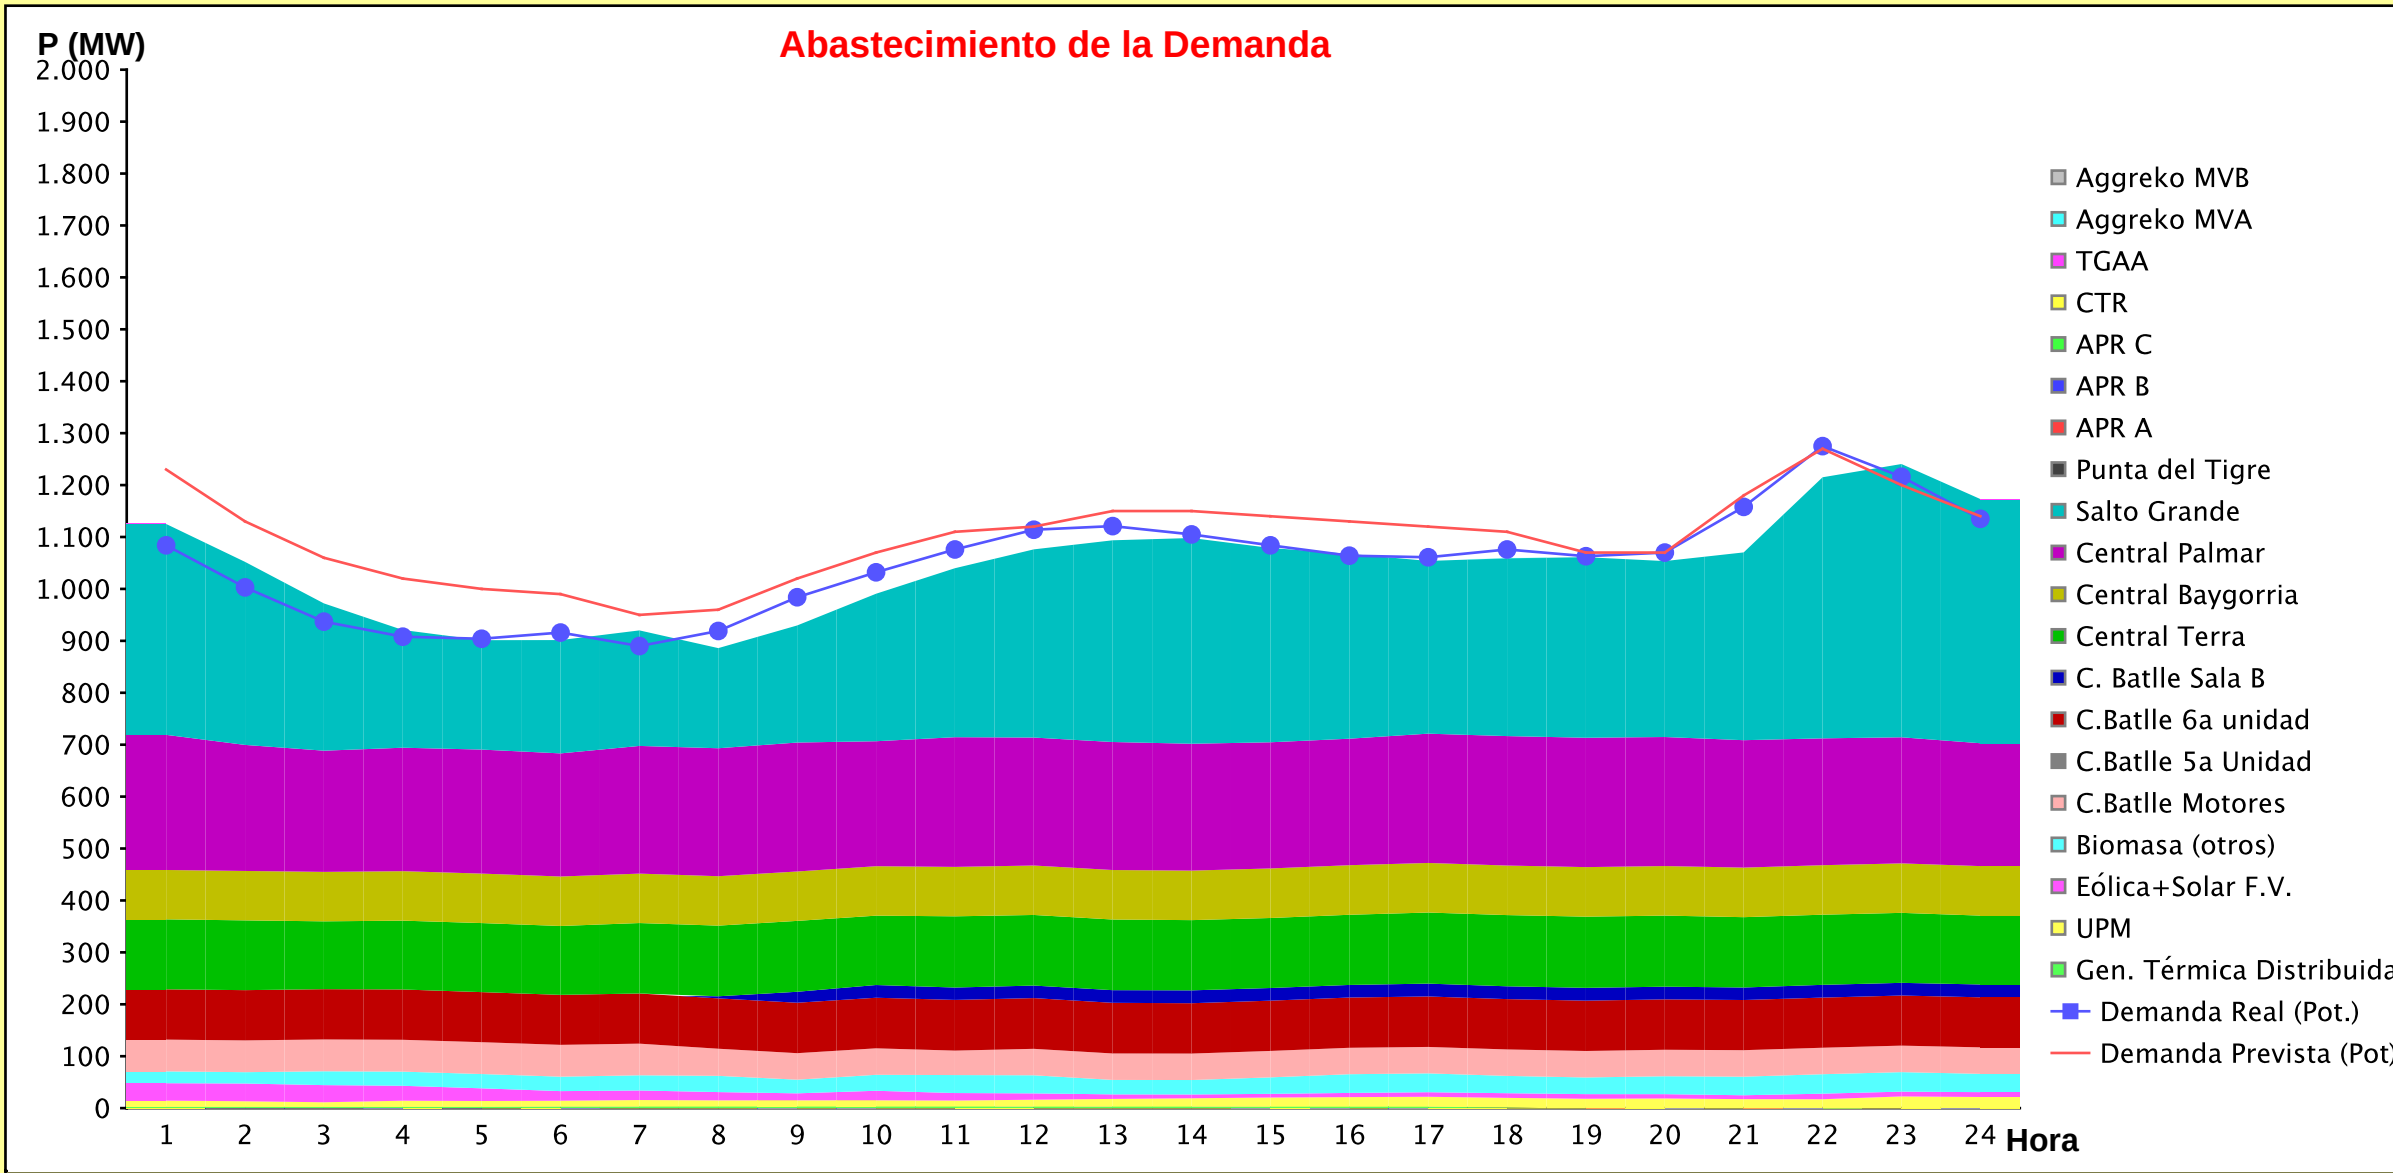

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	24.917
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.390
Diferencia (MWh)	-1.473
Ejecutada - Programada	-5,58 %

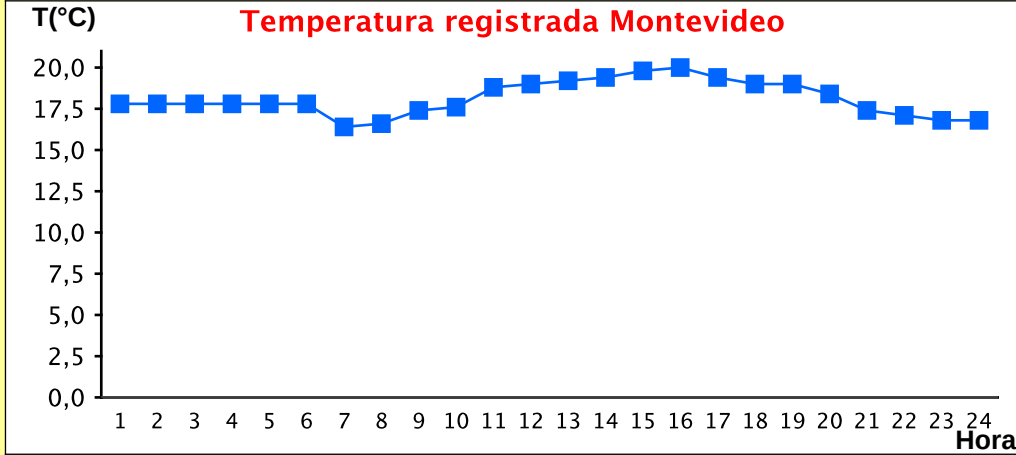



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1131,69 Hora 12:55
Potencia mínima:	884,53 Hora 07:03
Pico noche:	1287,32 Hora 21:46

Generación Media (MW)	
Eólica	15,5
Biomasa	47,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	2,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

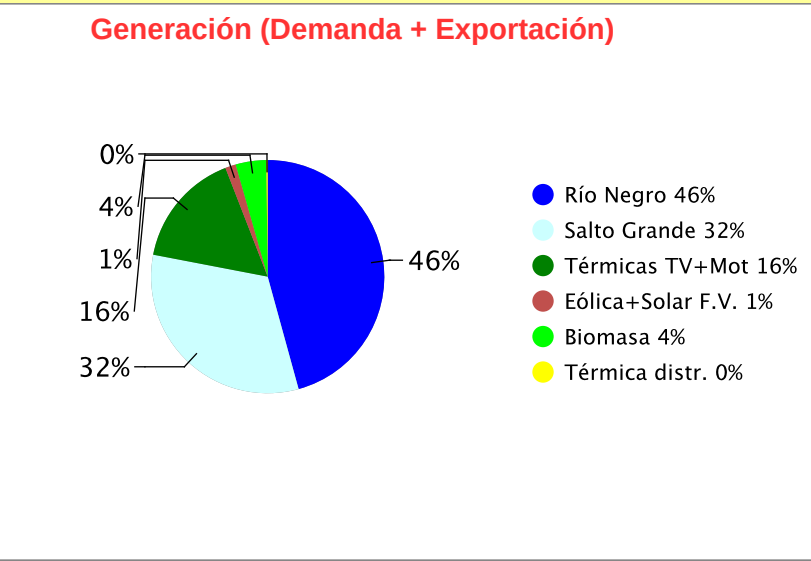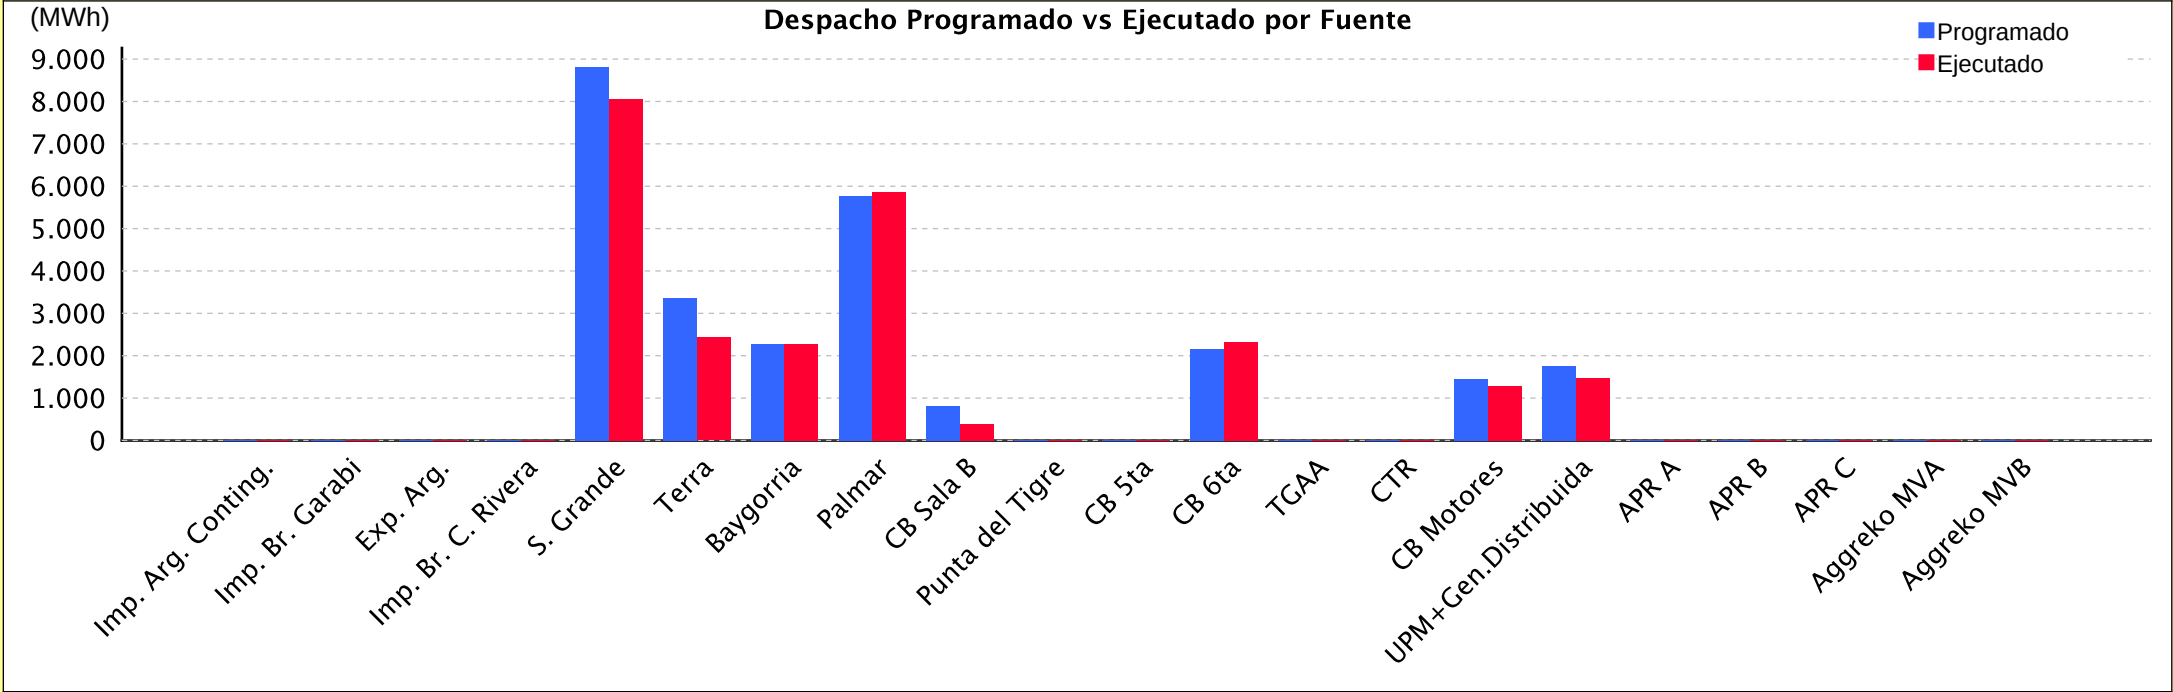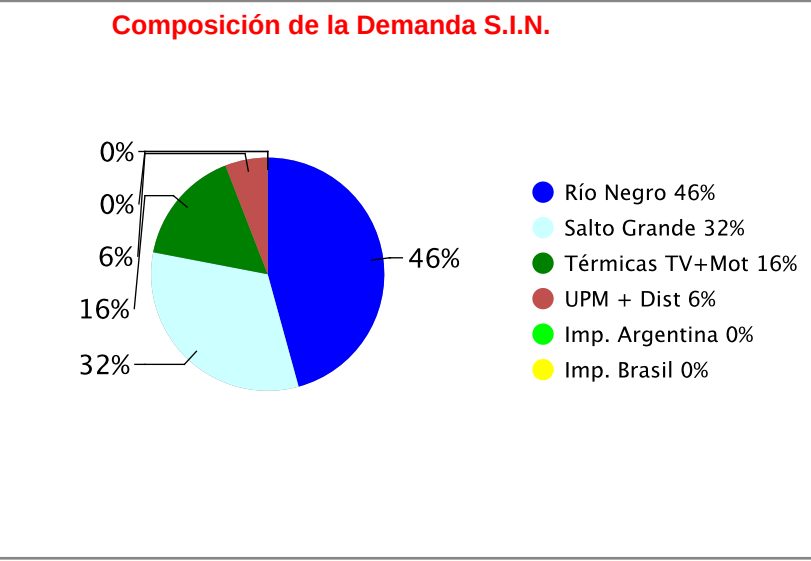



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

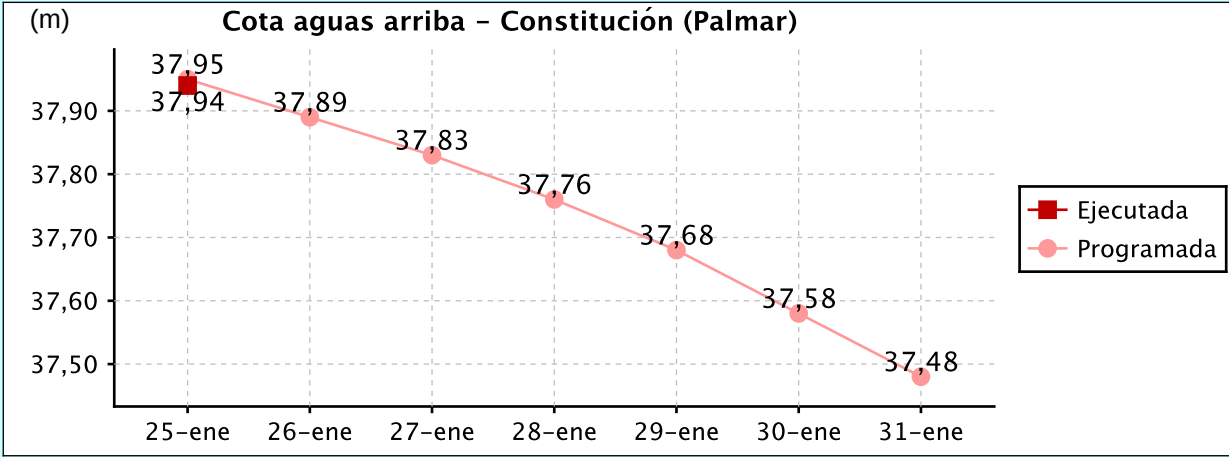
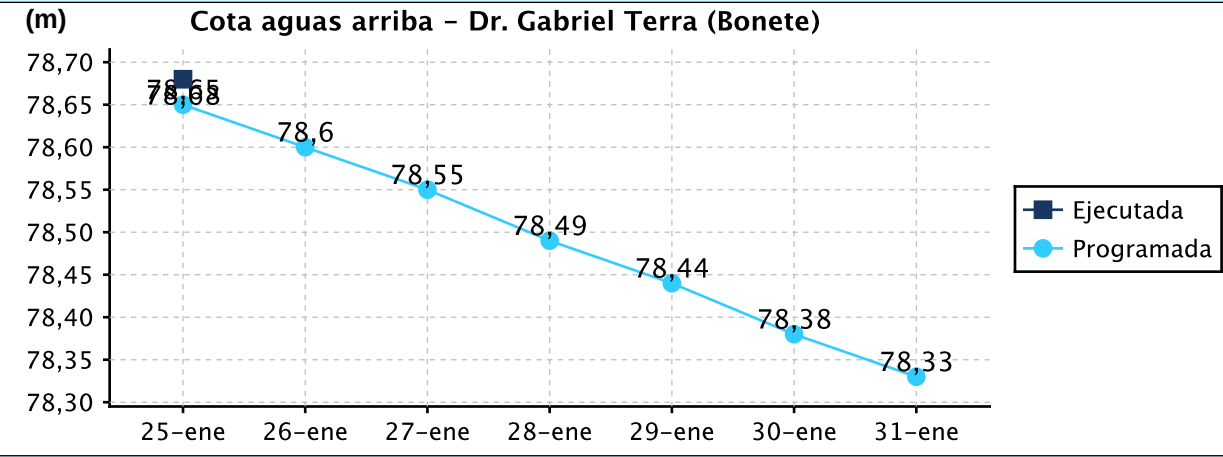


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,65	78,68
Baygorria	53,85	53,71
Palmar	37,95	37,94
SGU	32,91	33,14

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

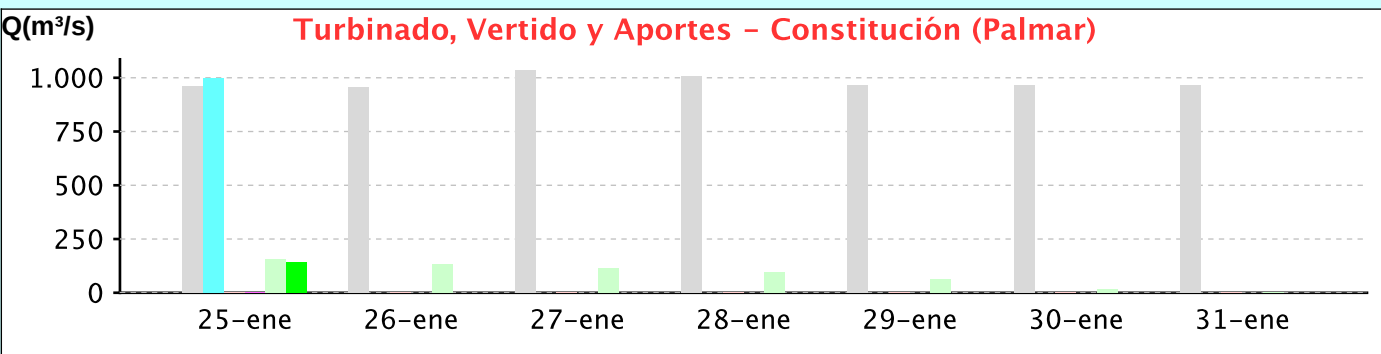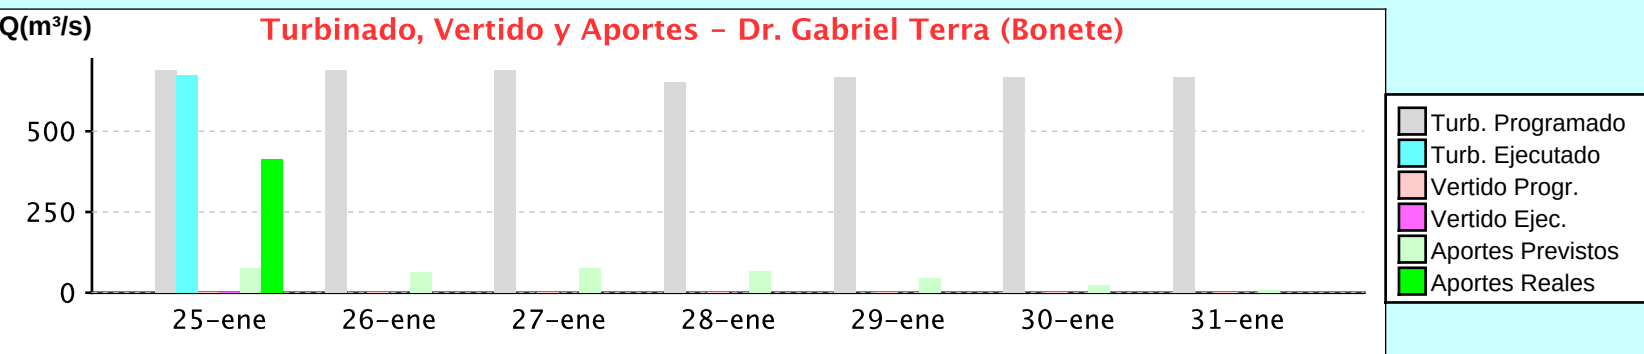

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

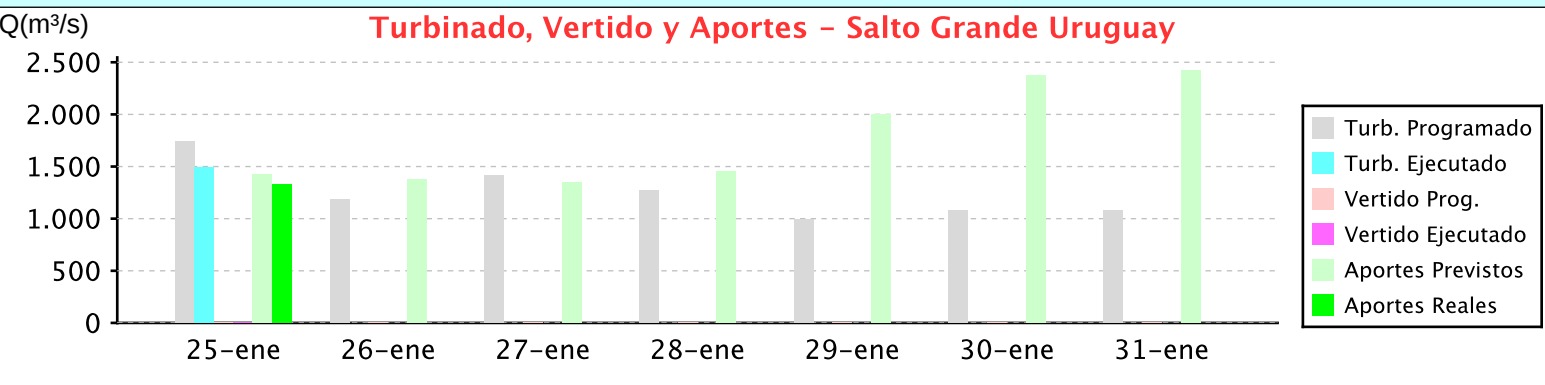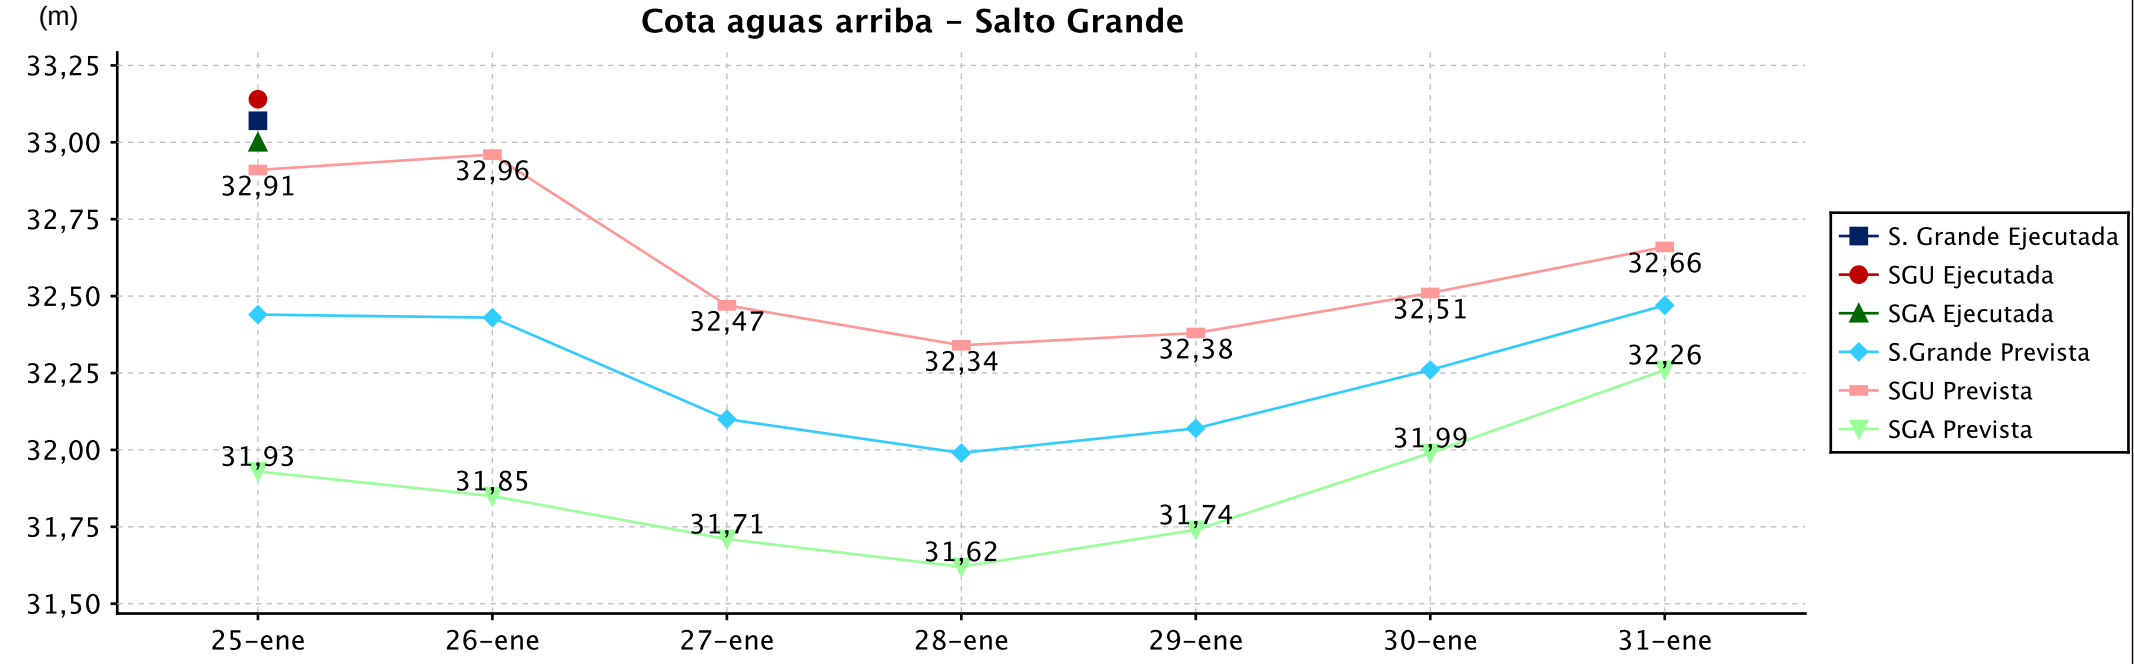

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,14
Cota Vista Arg	33,00
Cota real	33,07
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	2.482

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	688	675
Baygorria	788	726
Palmar	959	998
SGU	1.741	1.494

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	75	414
Baygorria	0	19
Palmar	157	141
SGU	1.425	1.328

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES