




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 27 de enero de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	4.026
Sala B	561
5ta.	0
6ta.	2.334
Motores	1.131
Central La Tablada	687
Central P. del Tigre	5.979
APR A	1.012
APR B	954
APR C	1.071
Aggreko	411
Aggreko MVA	189
Aggreko MVB	222
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.229
C. Baygorria	2.275
C. Palmar	5.835
C. Salto Grande	5.910
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.584
TOTAL Generación	32.972

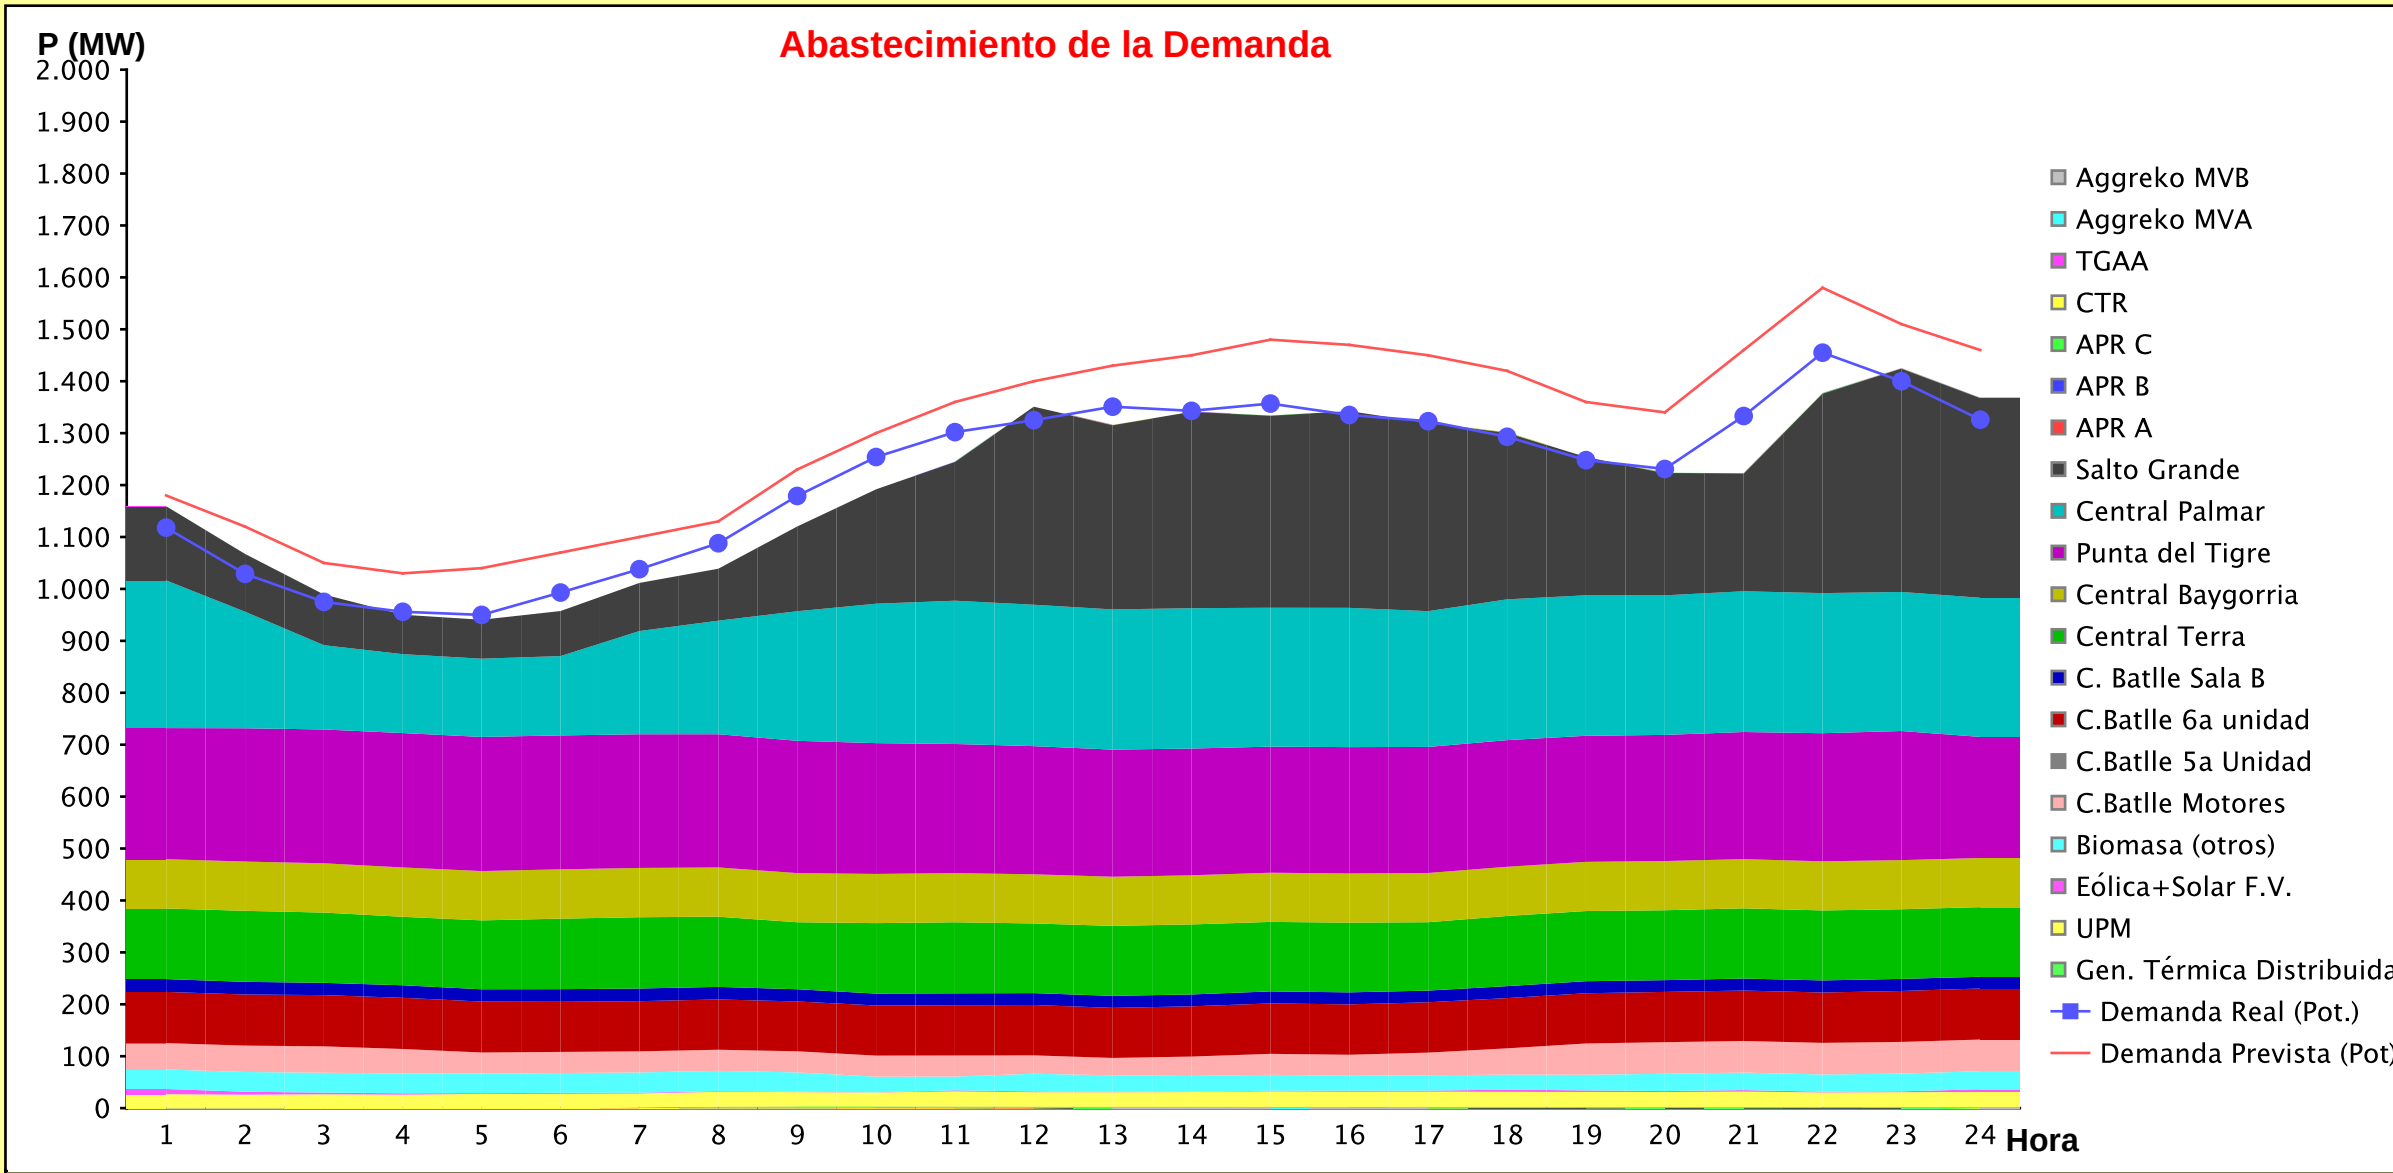

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	4.160
Hidráulica	0
Térmica	4.160
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	4.160




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.813
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	31.420
Diferencia (MWh)	-2.607
Ejecutada - Programada	-8,30 %

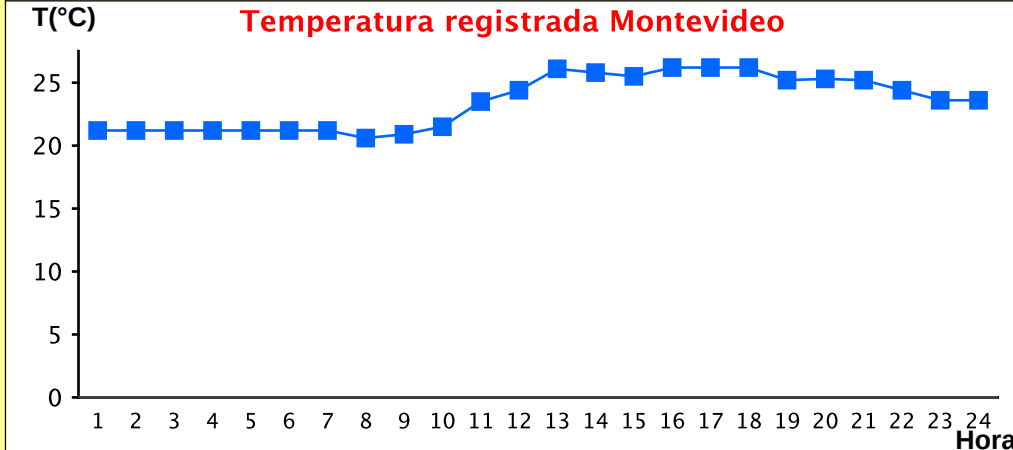



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1363,82 Hora 14:41
Potencia mínima:	942,17 Hora 04:53
Pico noche:	1475,35 Hora 21:39

Generación Media (MW)	
Eólica	3,2
Biomasa	65,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	1,7
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

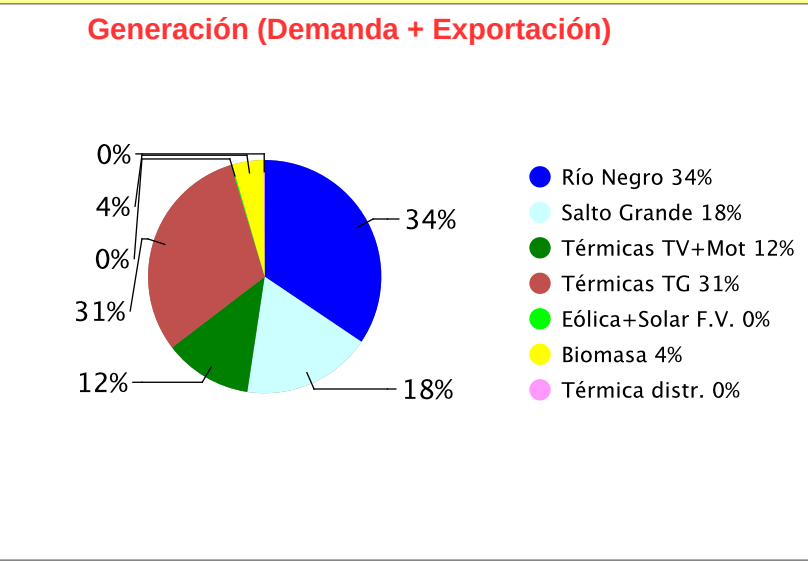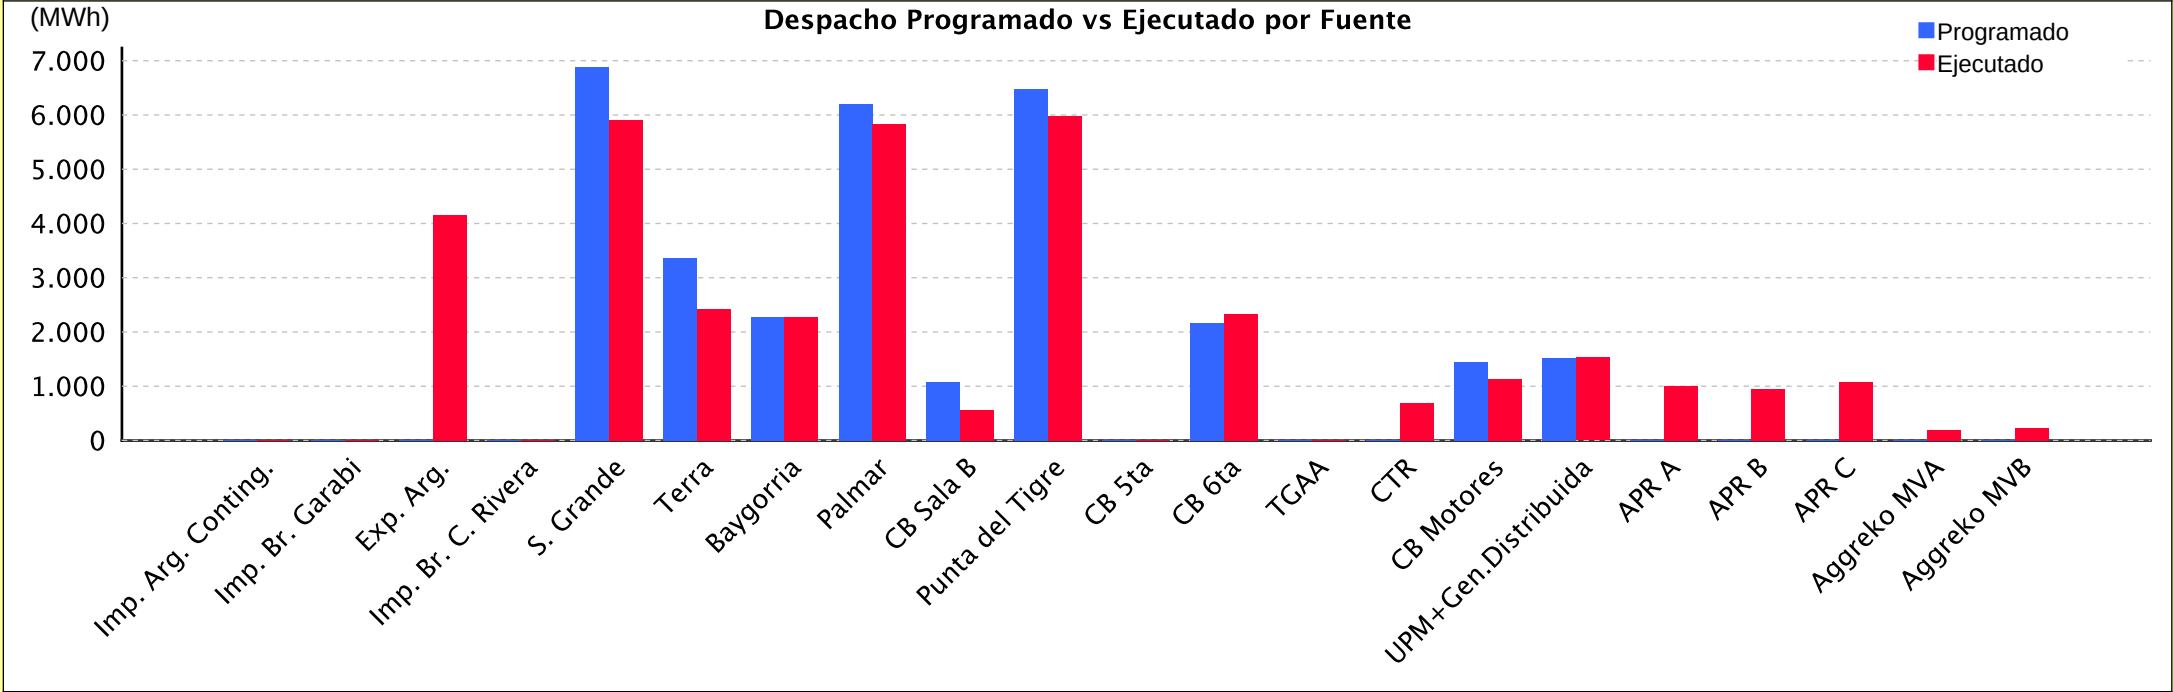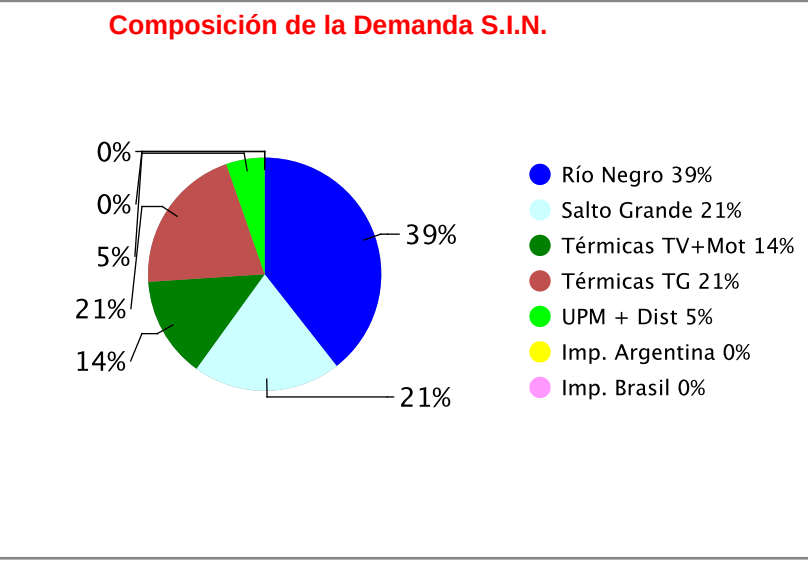



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

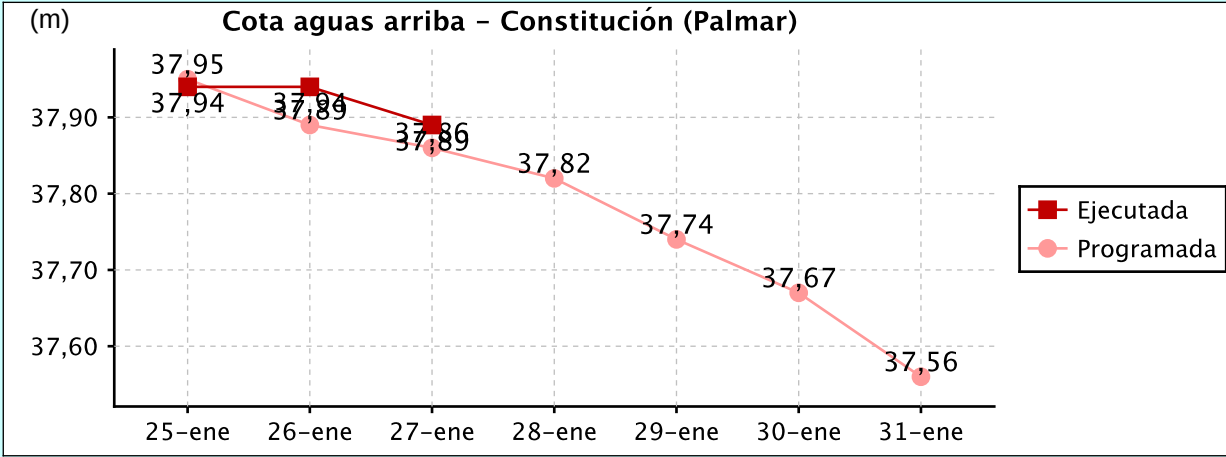
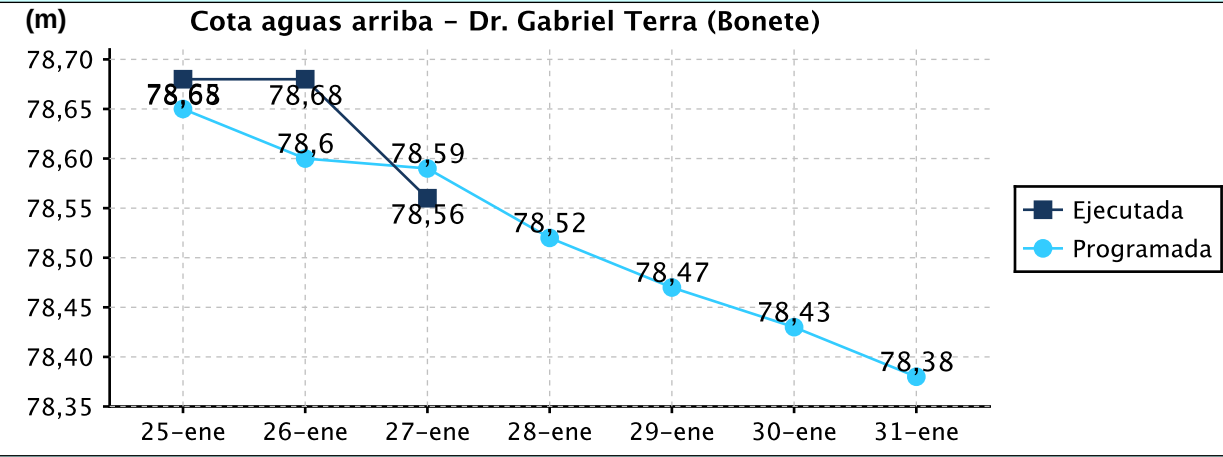


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,59	78,56
Baygorria	53,75	53,59
Palmar	37,86	37,89
SGU	33,18	33,38

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

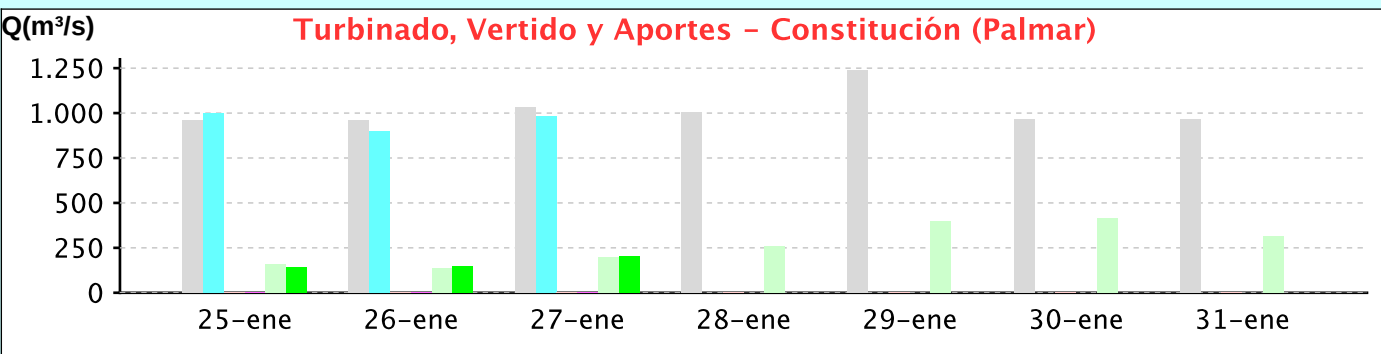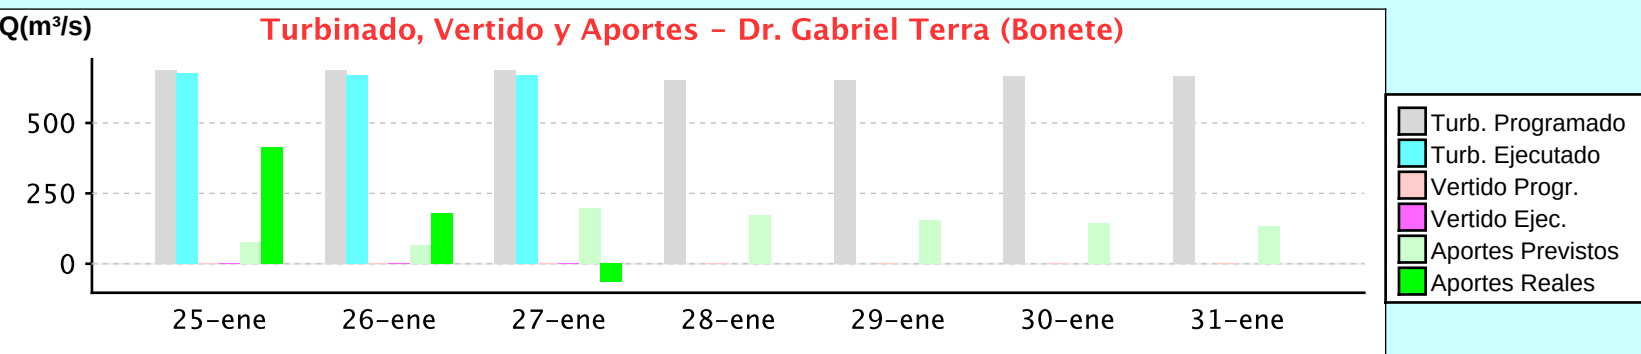

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

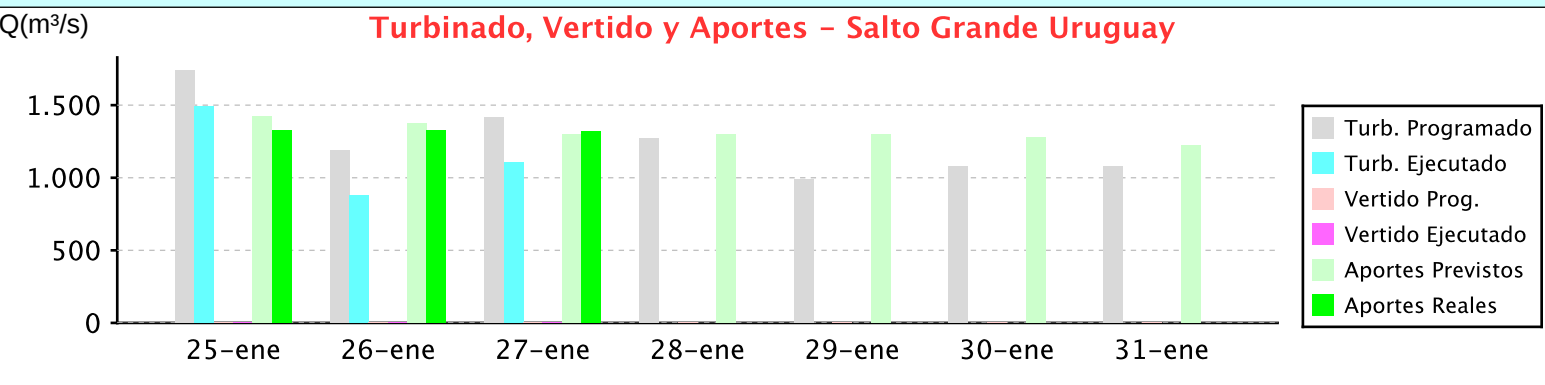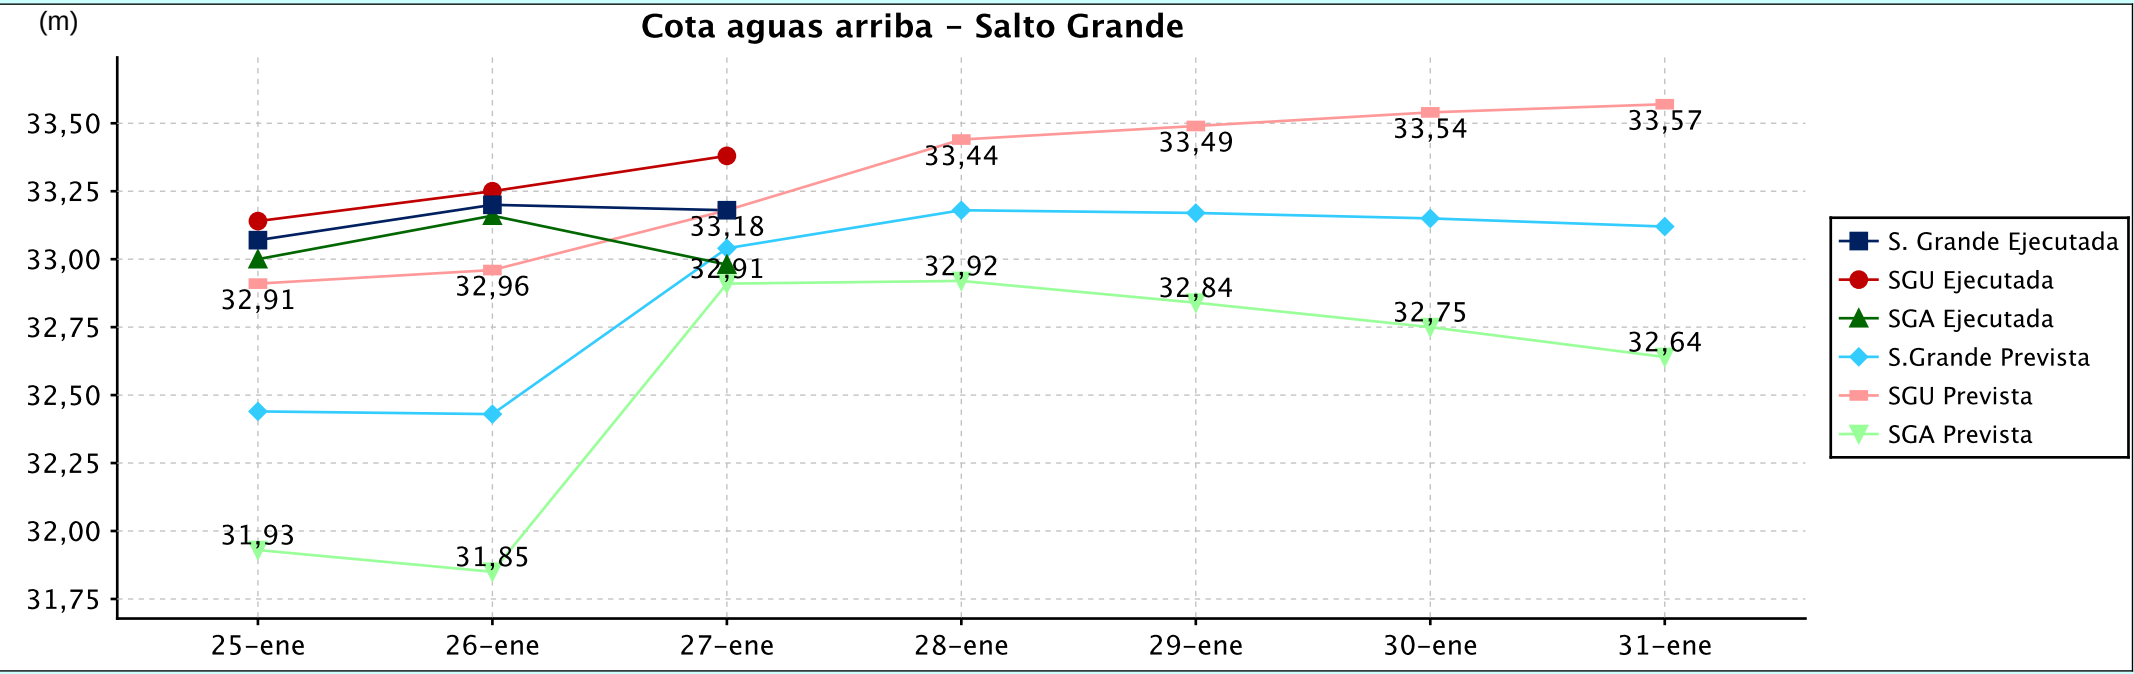

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,38
Cota Vista Arg	32,98
Cota real	33,18
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	7.292

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	688	670
Baygorria	788	727
Palmar	1.034	980
SGU	1.415	1.102

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	198	-65
Baygorria	9	-10
Palmar	198	202
SGU	1.300	1.322

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 173,3 MW medios hacia Argentina por modalidad contingente.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

28/01/2014 14:20