



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 28 de enero de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	4.198
Sala B	551
5ta.	0
6ta.	2.296
Motores	1.351
Central La Tablada	-40
Central P. del Tigre	5.991
APR A	1.199
APR B	1.289
APR C	1.261
Aggreko	55
Aggreko MVA	23
Aggreko MVB	31
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.050
C. Baygorria	2.267
C. Palmar	6.509
C. Salto Grande	6.191
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.532
TOTAL Generación	33.501

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	3.806
Hidráulica	0
Térmica	3.806
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	3.806




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.695
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.380
Diferencia (MWh)	-685
Ejecutada - Programada	-2,25 %

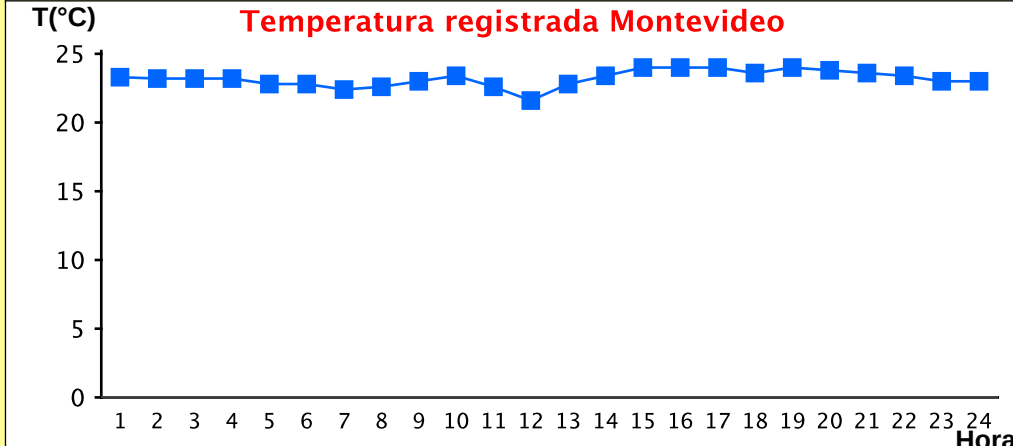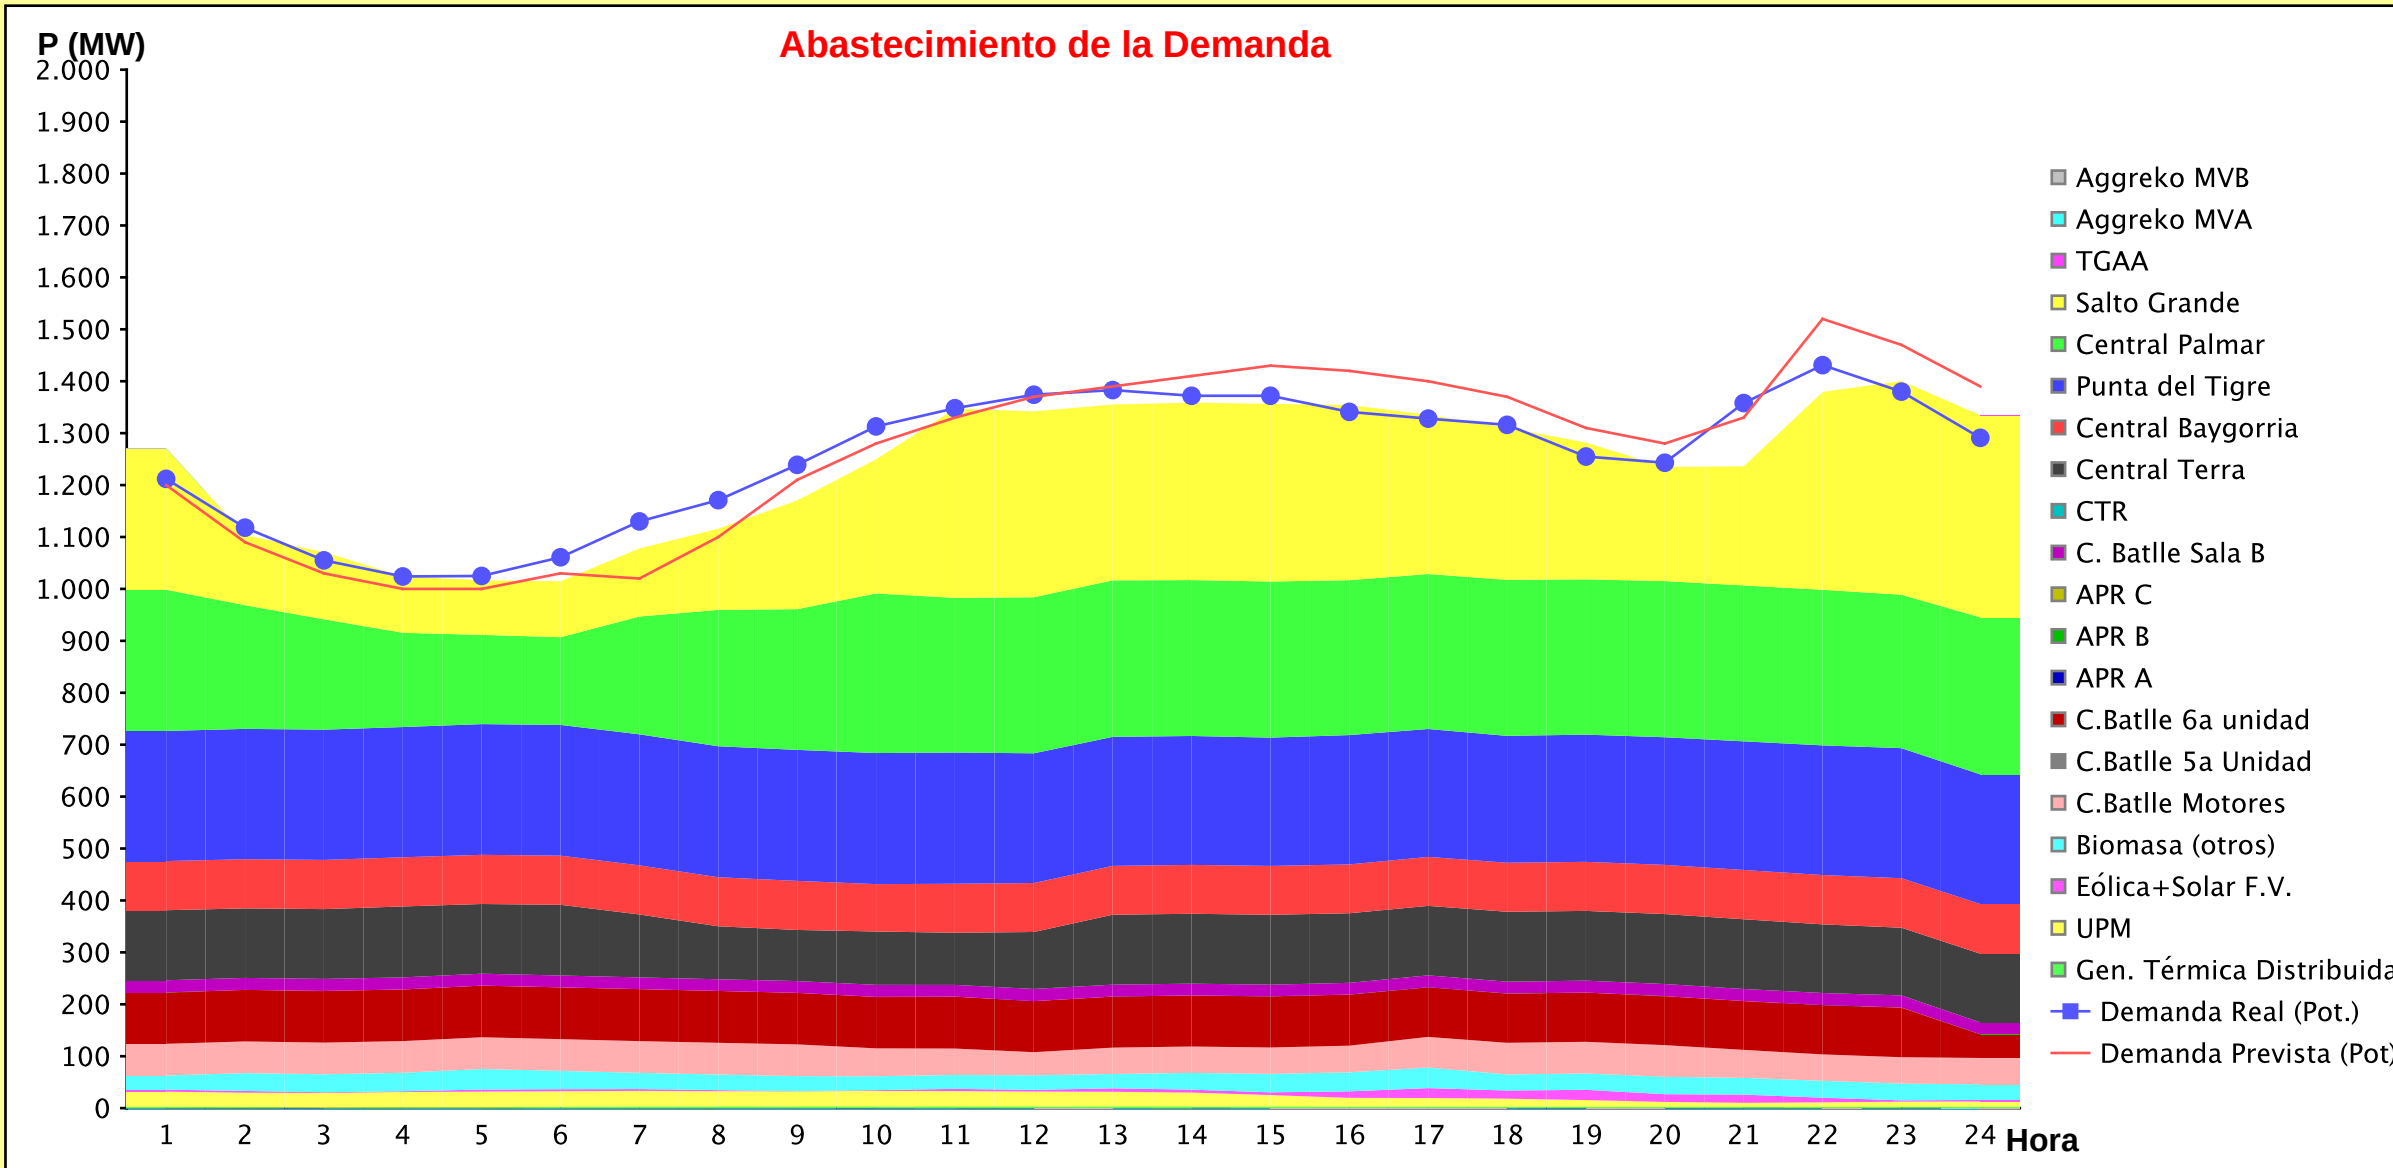



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1393,39 Hora 11:45
Potencia mínima:	1006,66 Hora 04:49
Pico noche:	1442,26 Hora 21:52

Generación Media (MW)	
Eólica	7,6
Biomasa	60,7
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	2,4
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

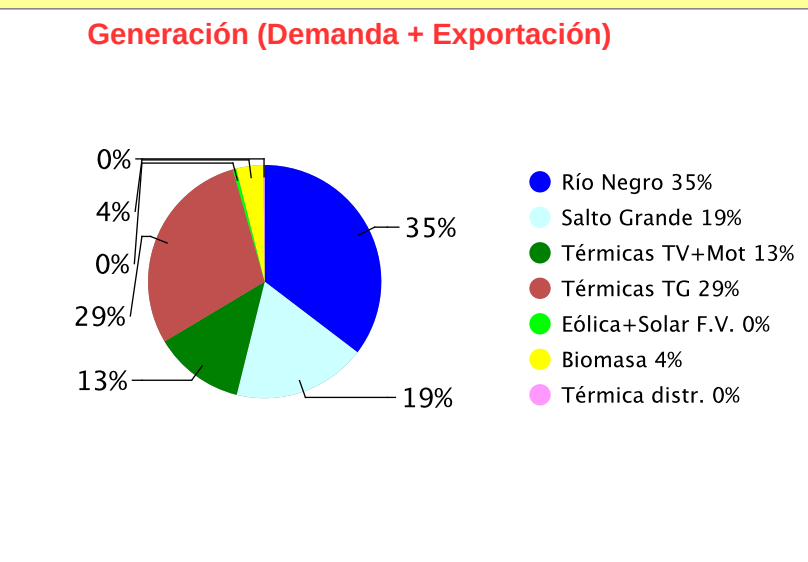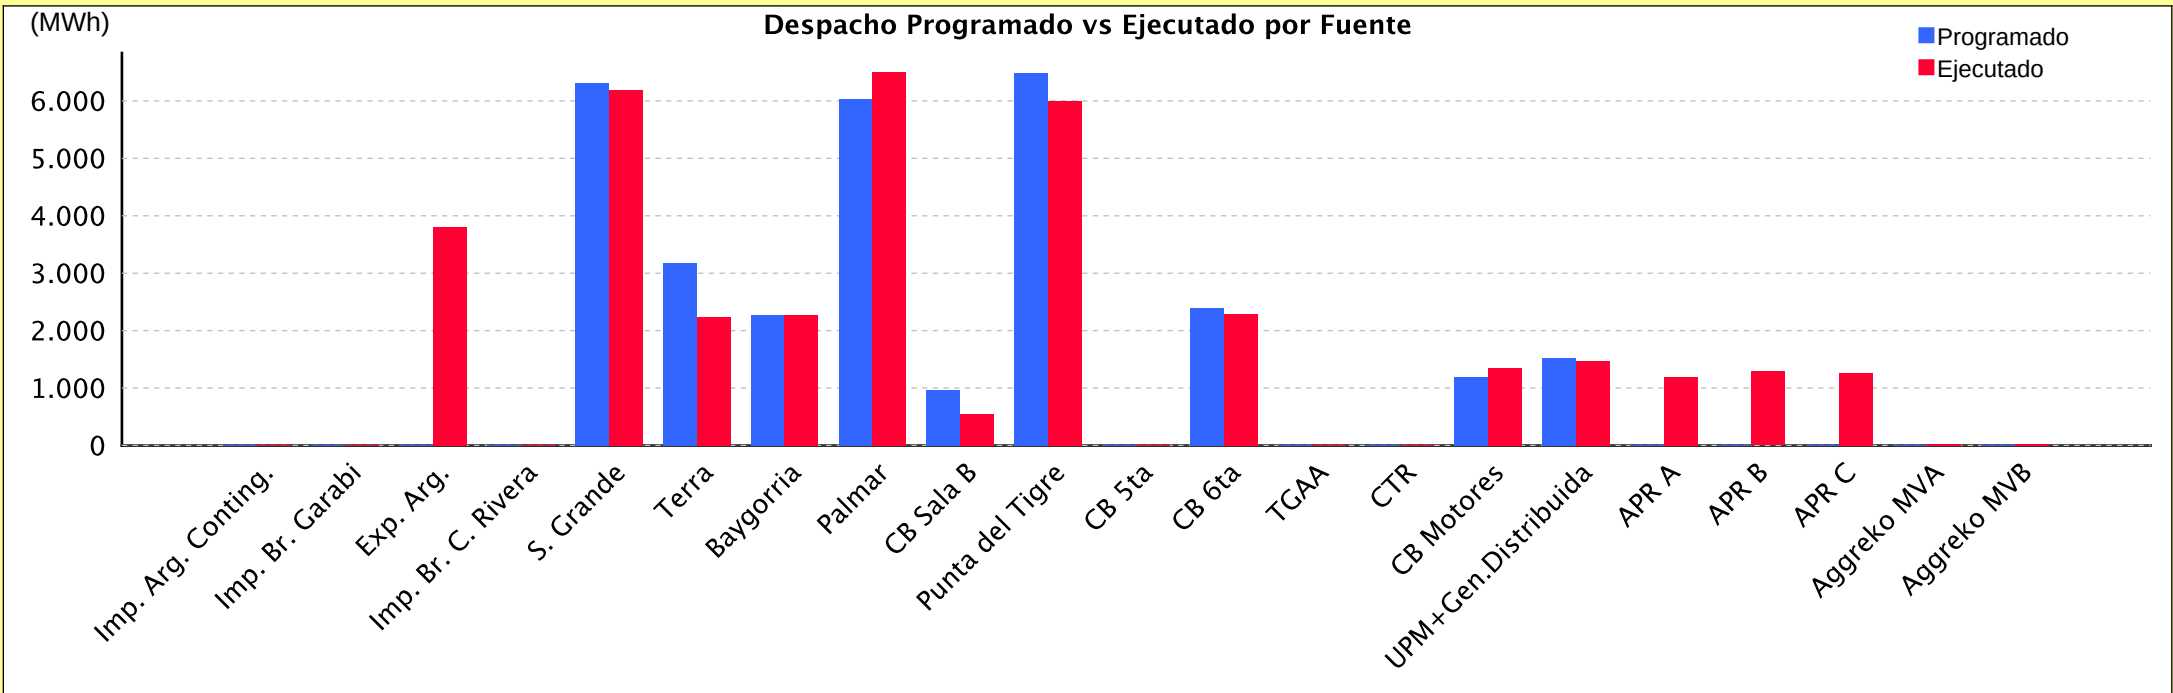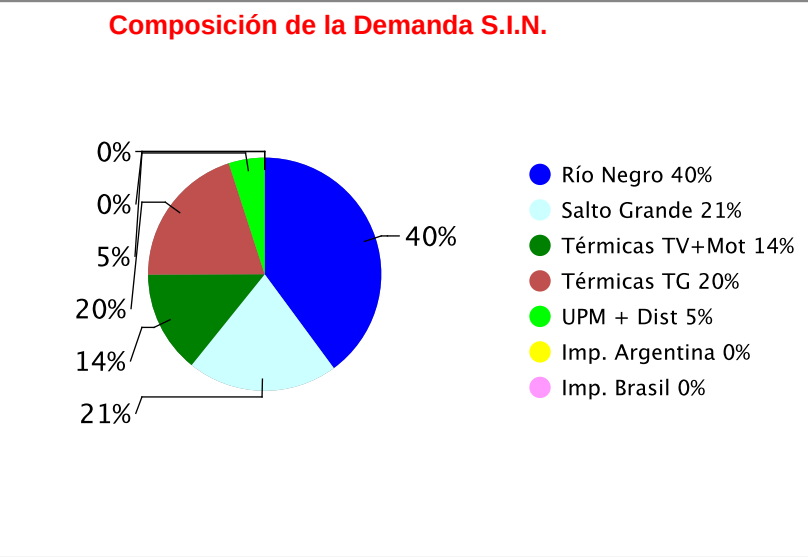



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

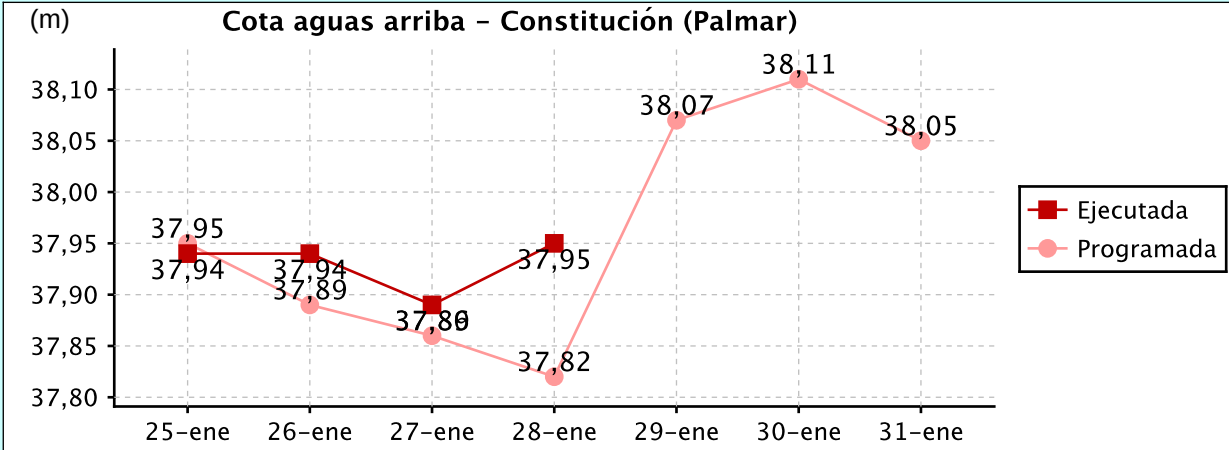
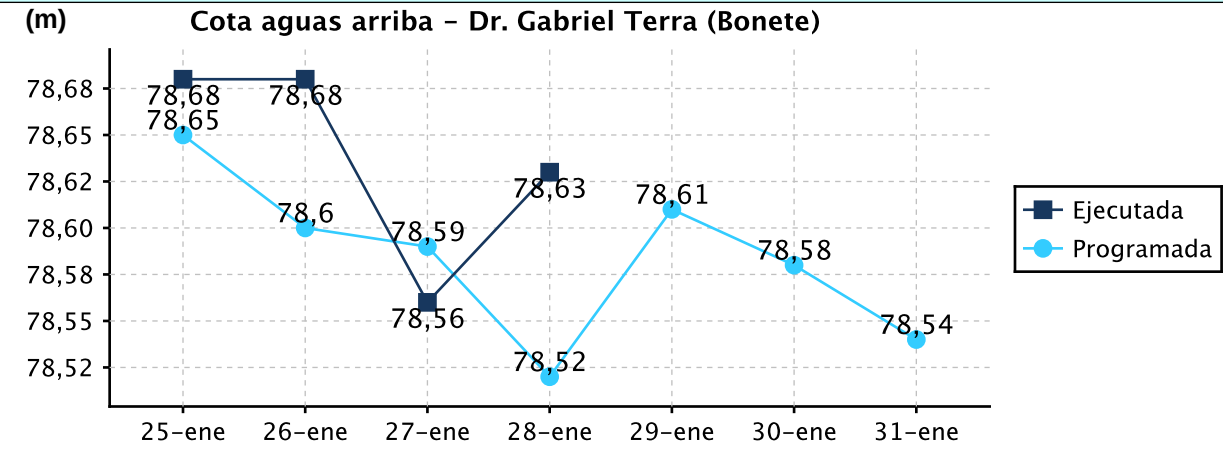


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,52	78,63
Baygorria	53,54	53,78
Palmar	37,82	37,95
SGU	33,44	33,37

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

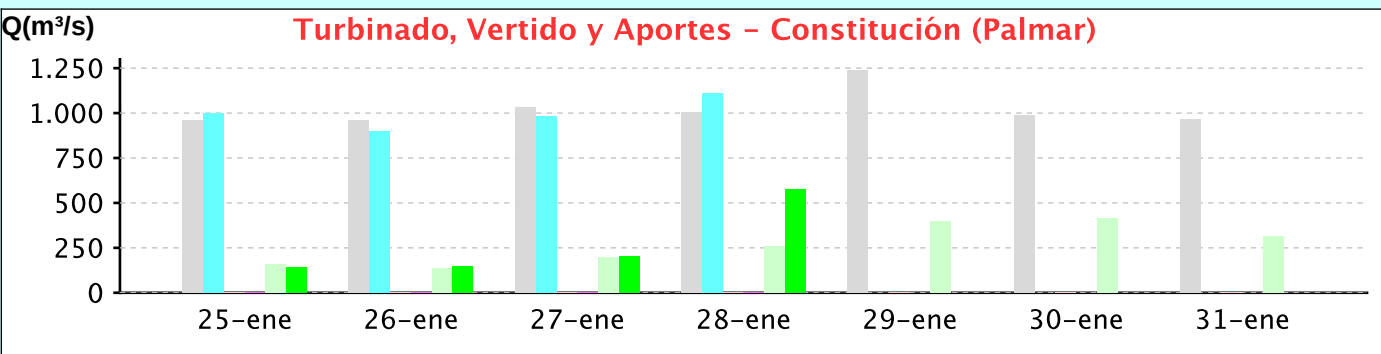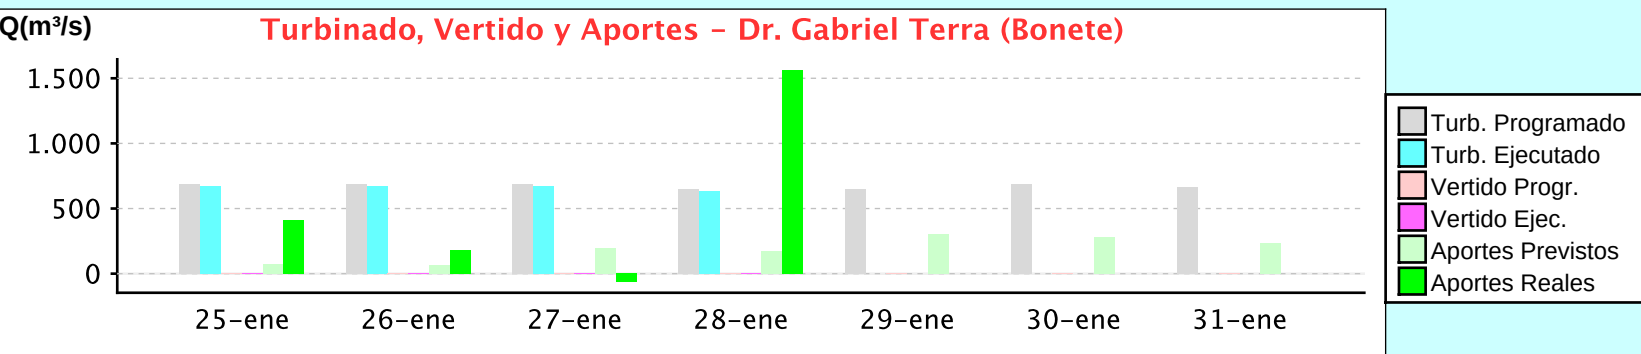

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

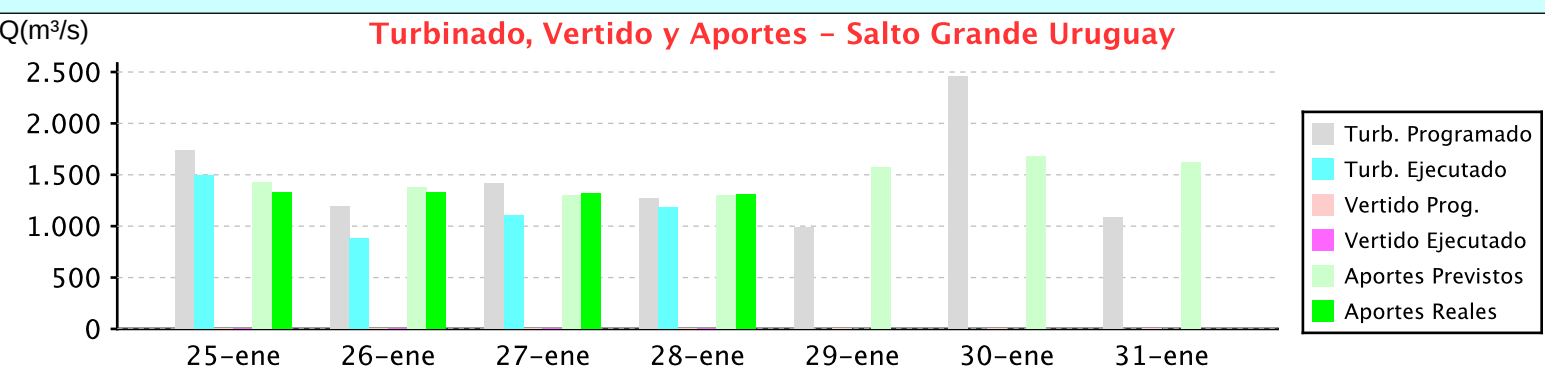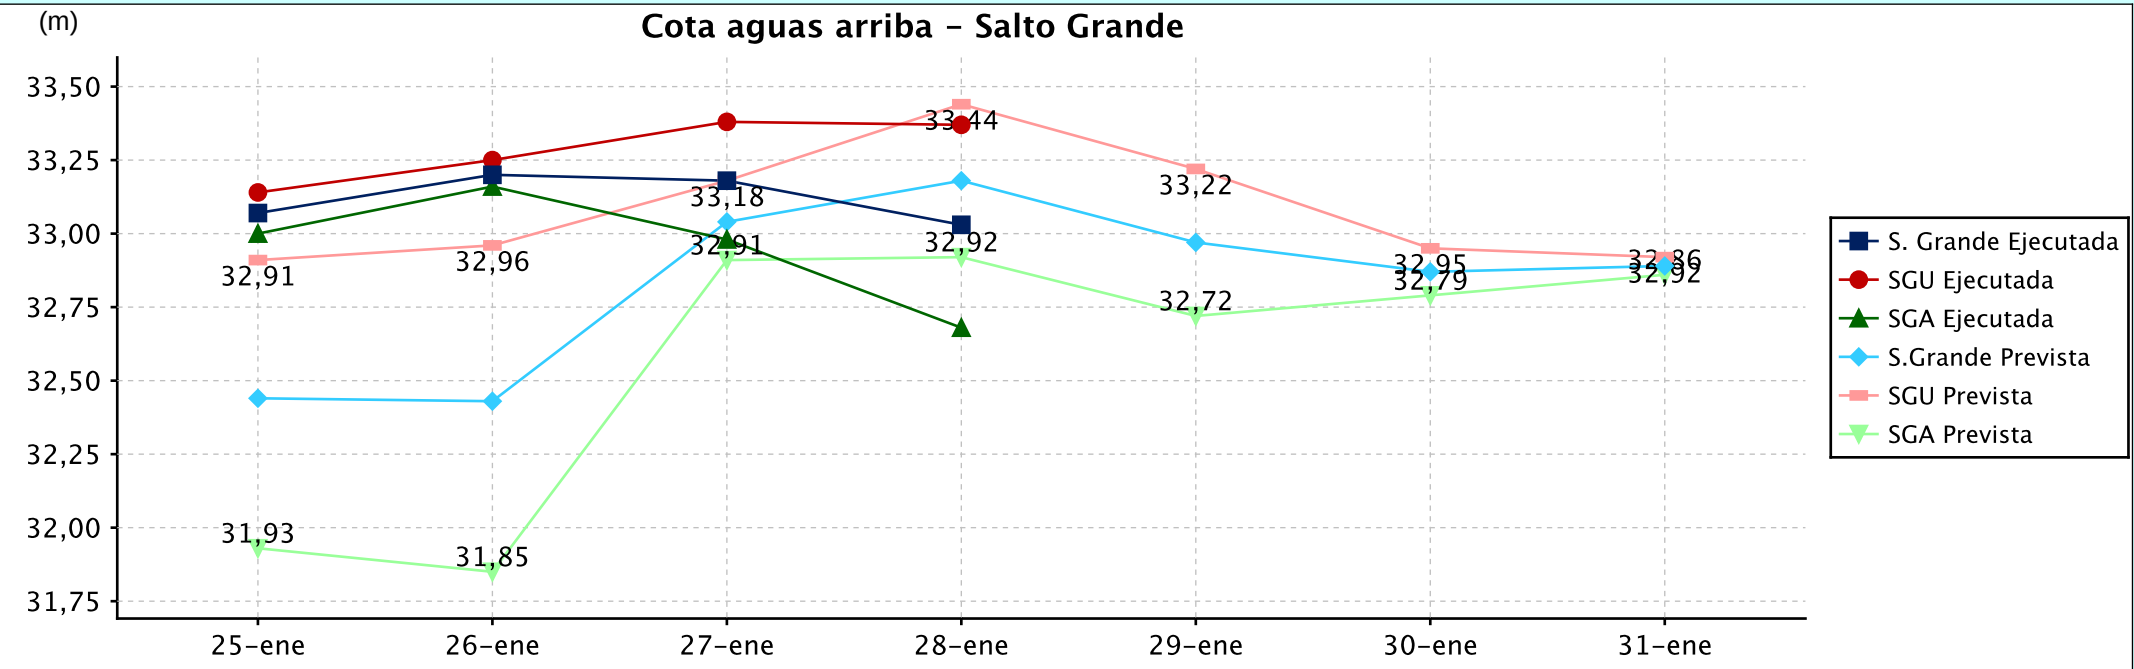

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,37
Cota Vista Arg	32,68
Cota real	33,03
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	12.375

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	652	633
Baygorria	788	725
Palmar	1.006	1.109
SGU	1.271	1.186

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	174	1.564
Baygorria	29	325
Palmar	258	576
SGU	1.300	1.306

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 158,6 MW medios hacia Argentina por modalidad contingente.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

29/01/2014 16:05