




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 29 de enero de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	3.124
Sala B	554
5ta.	0
6ta.	1.240
Motores	1.331
Central La Tablada	-42
Central P. del Tigre	5.593
APR A	1.175
APR B	1.303
APR C	1.318
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.106
C. Baygorria	2.291
C. Palmar	6.143
C. Salto Grande	8.913
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.204
TOTAL Generación	33.128

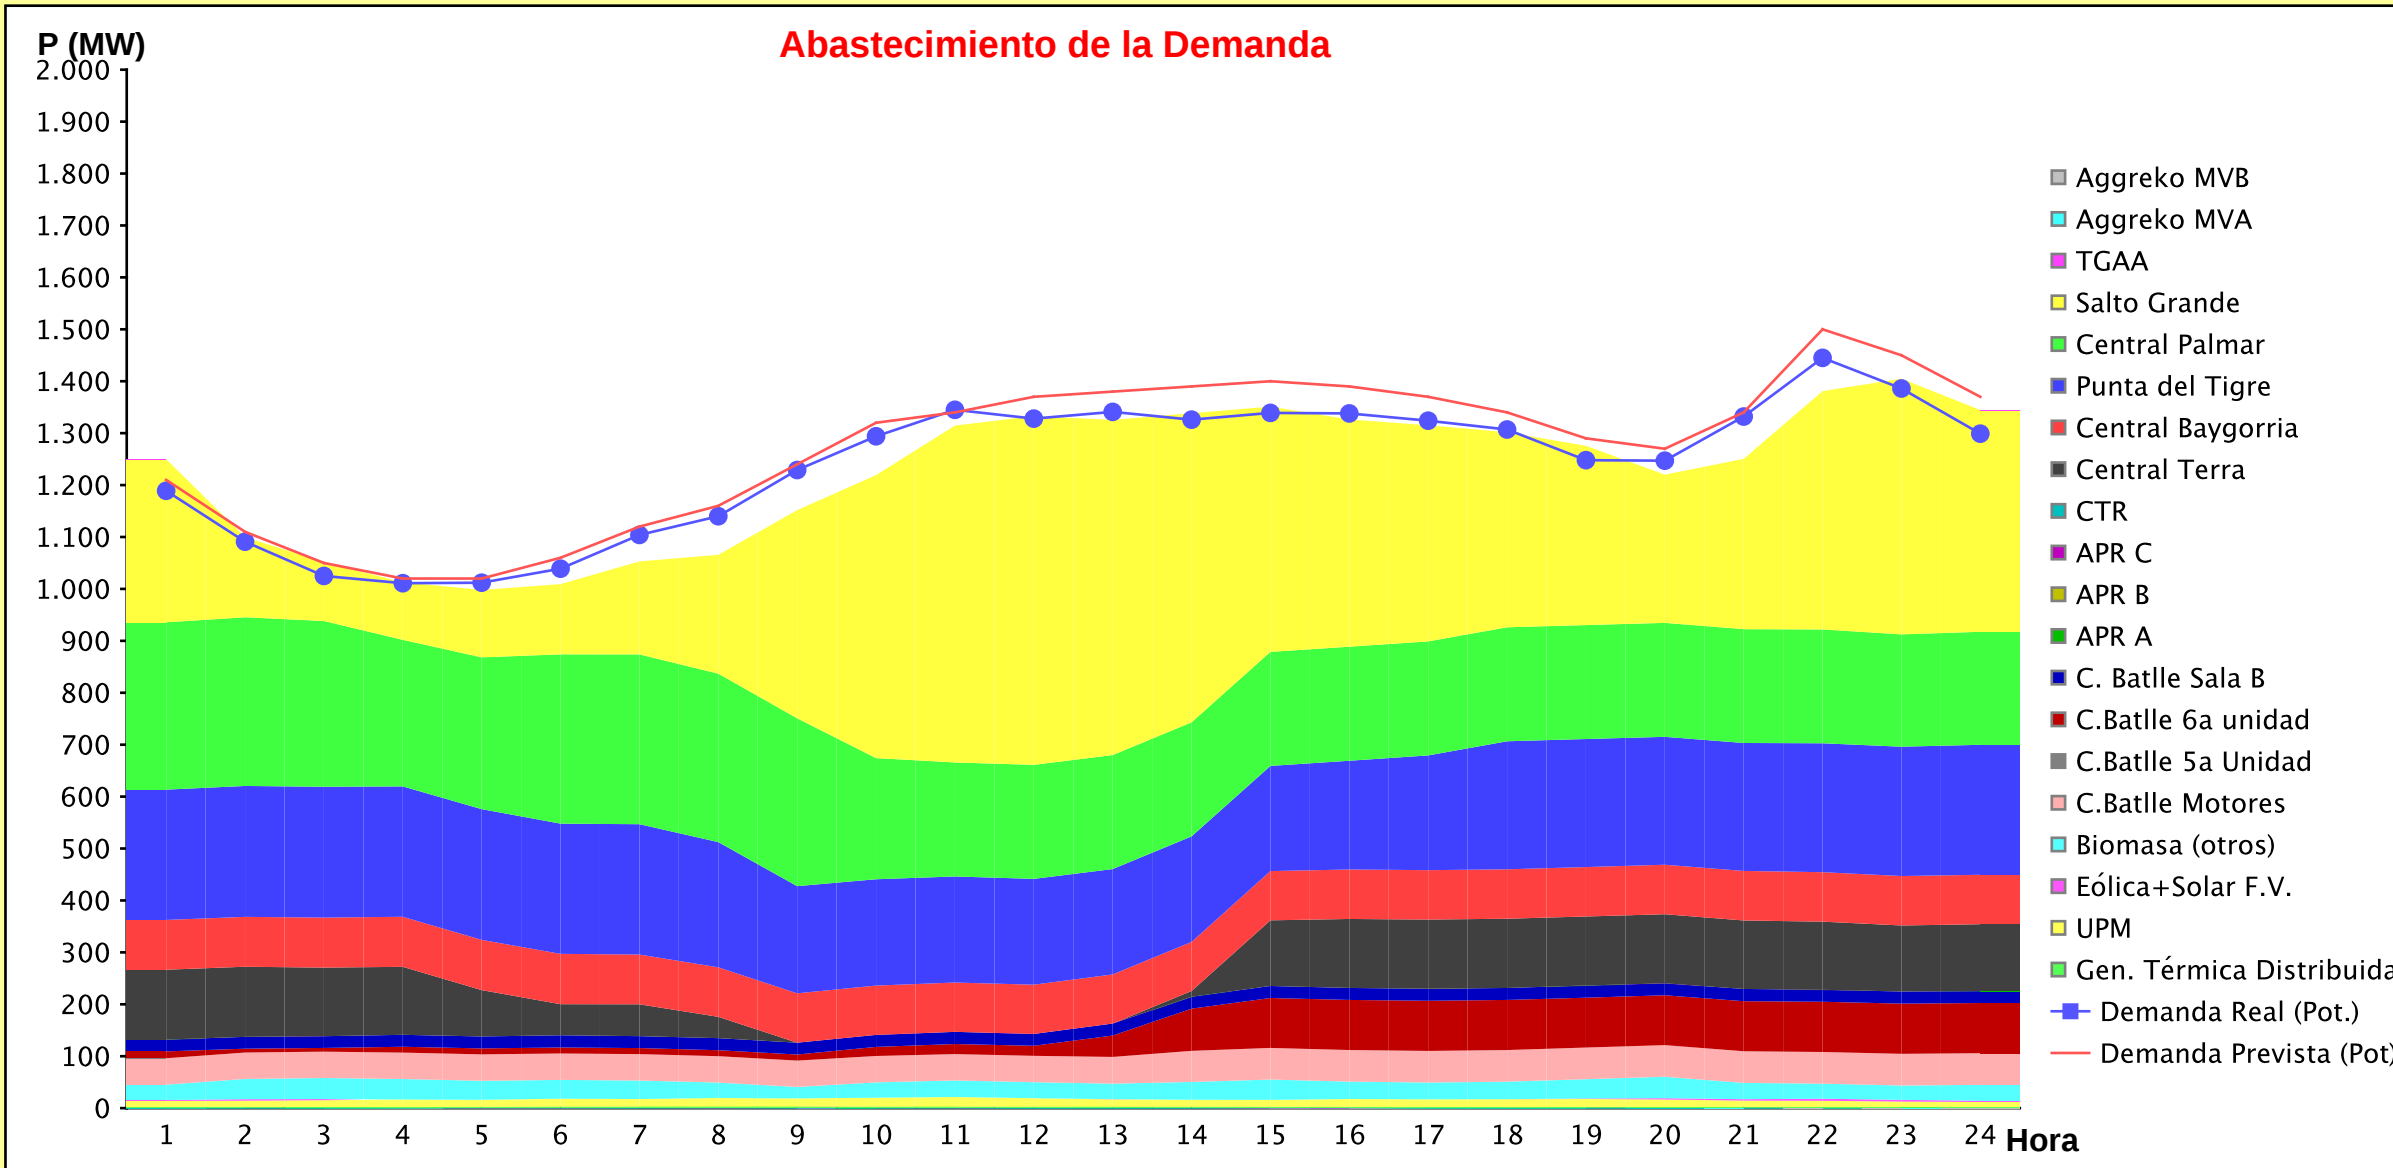

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	3.798
Hidráulica	0
Térmica	3.798
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	3.798




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.330
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.510
Diferencia (MWh)	-1.180
Ejecutada - Programada	-3,87 %

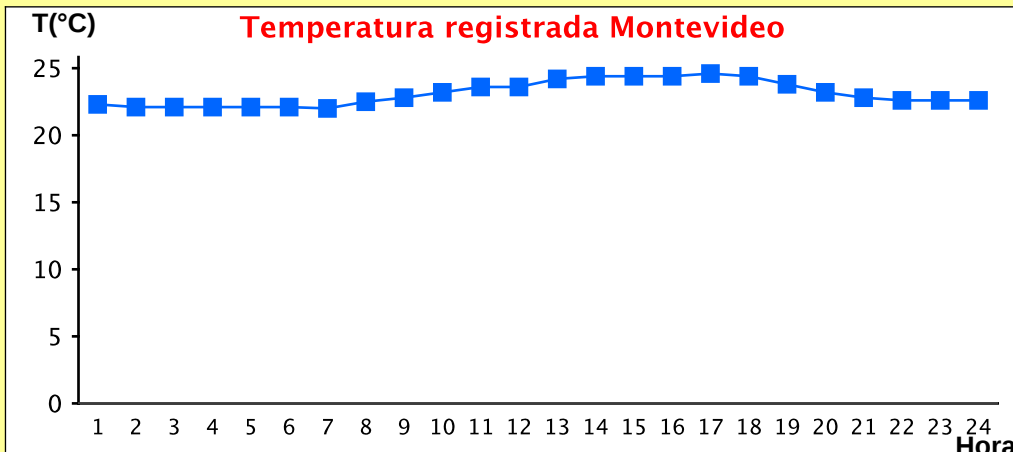



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	0 Hora 00:00
Potencia mínima:	0 Hora 00:00
Pico noche:	0 Hora 00:00

Generación Media (MW)	
Eólica	1,7
Biomasa	52,5
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	2,5
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

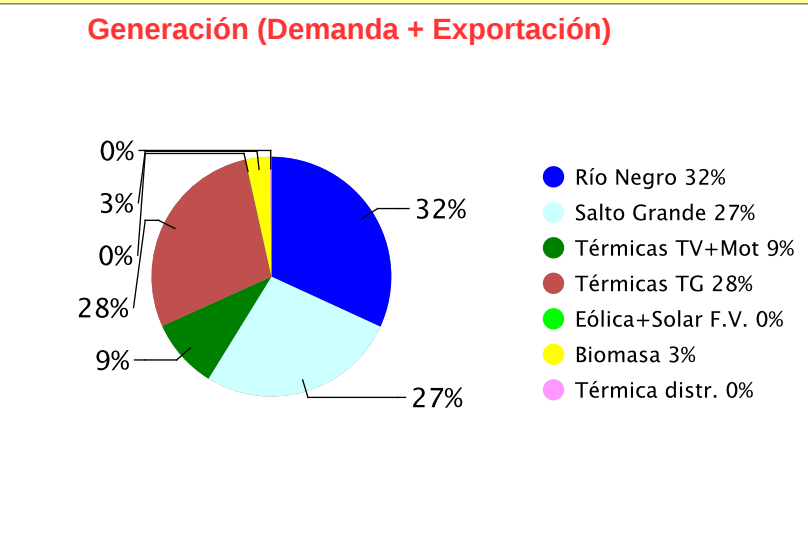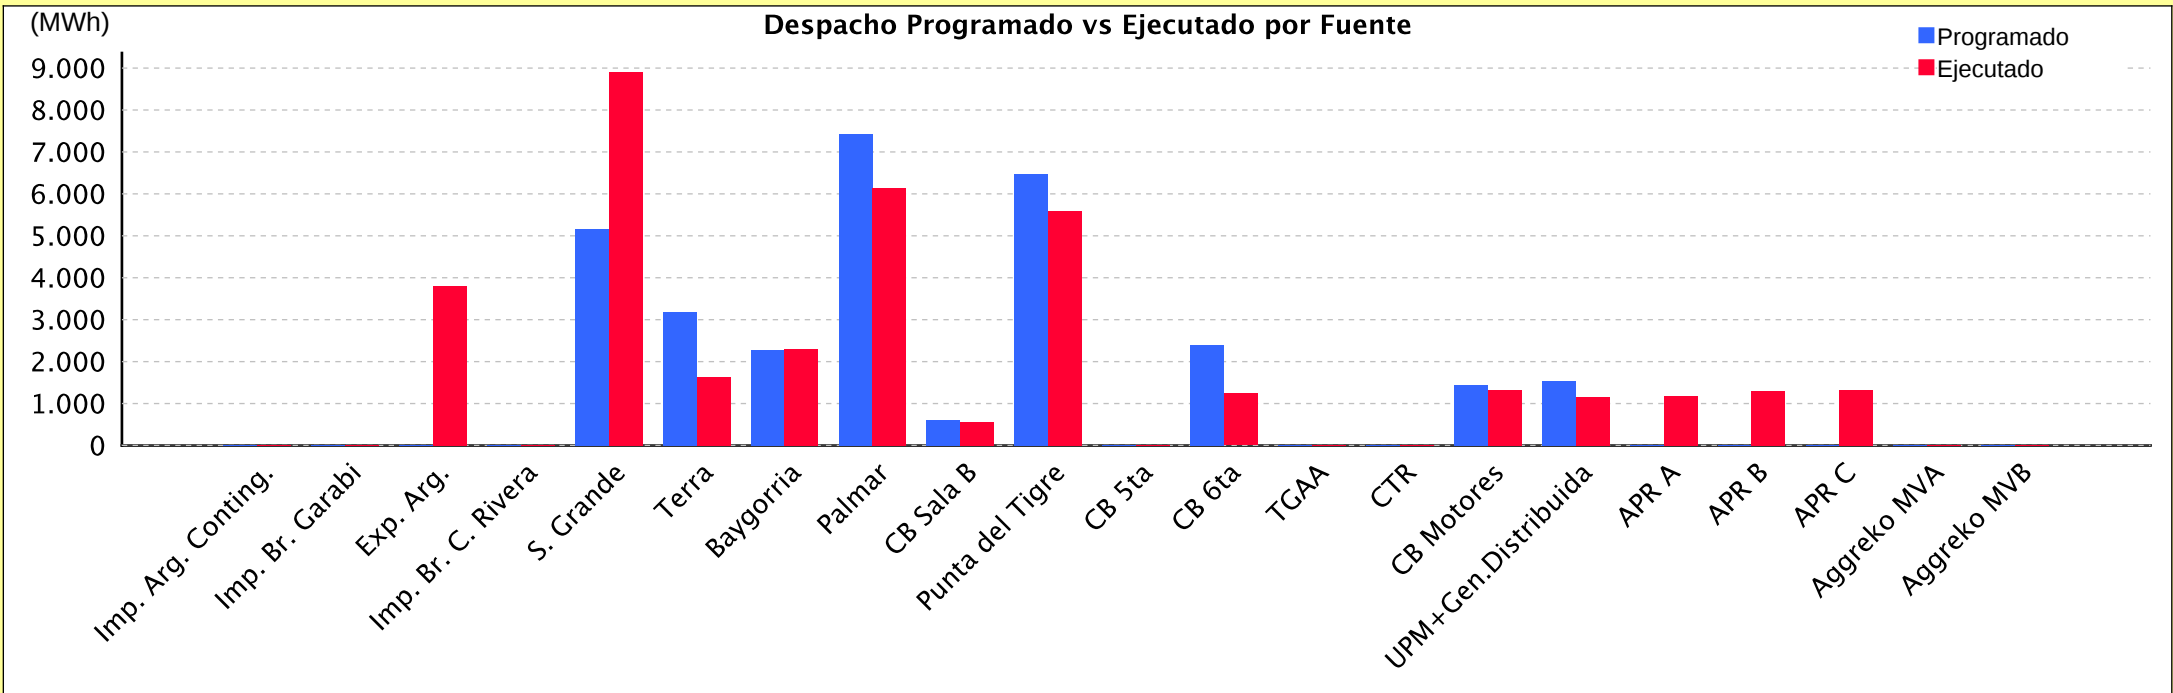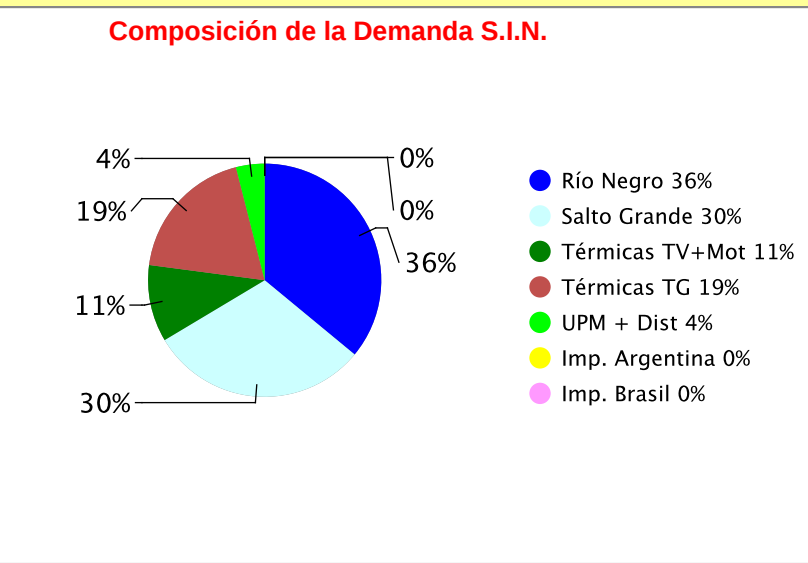



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

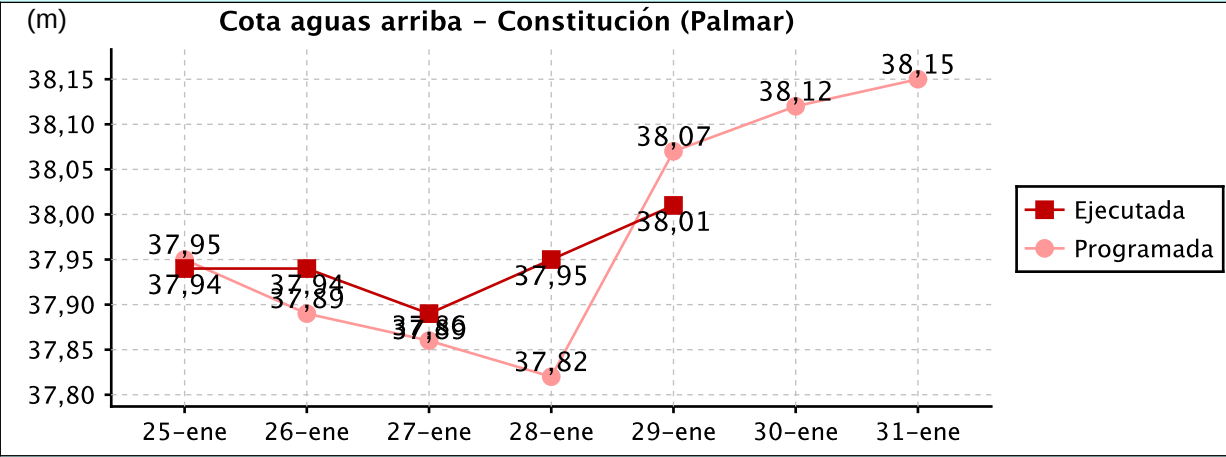
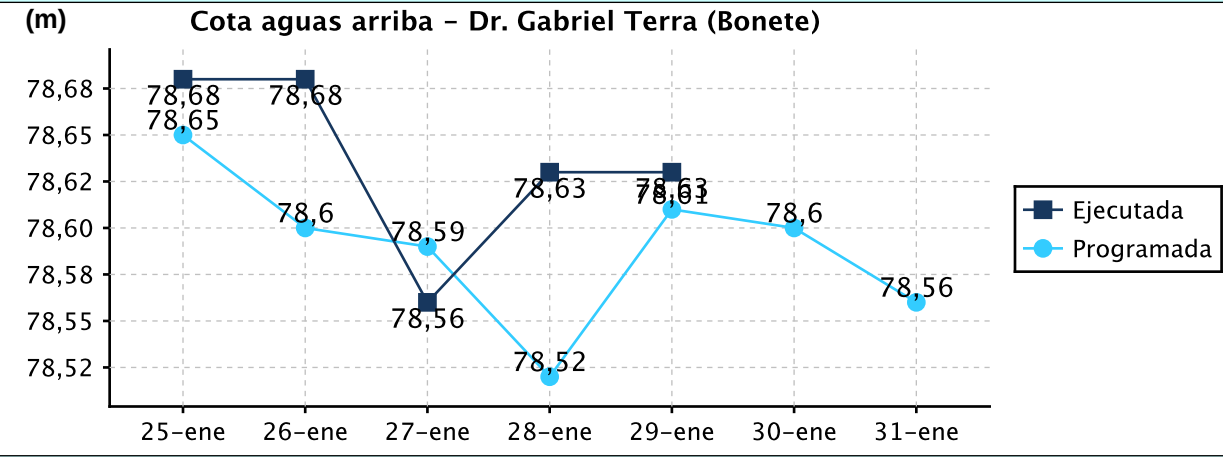


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,61	78,63
Baygorria	53,58	53,94
Palmar	38,07	38,01
SGU	33,22	33,33

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

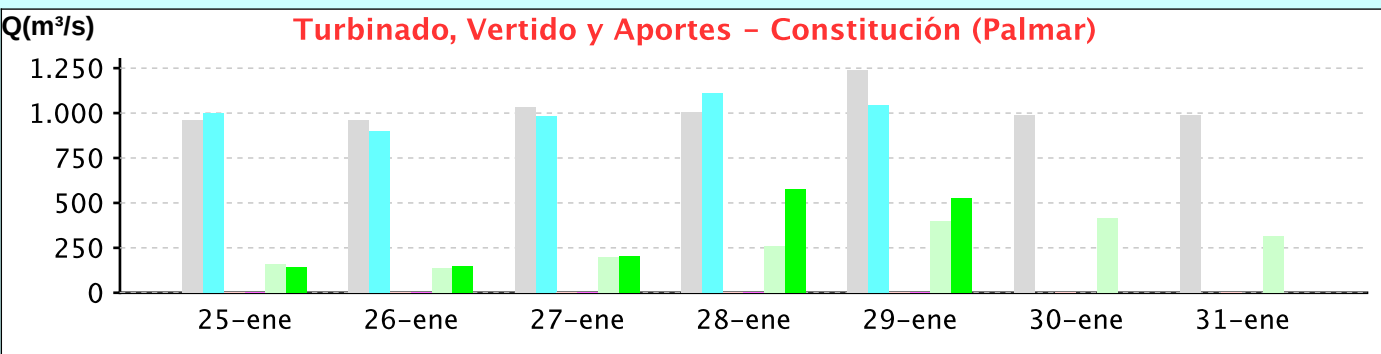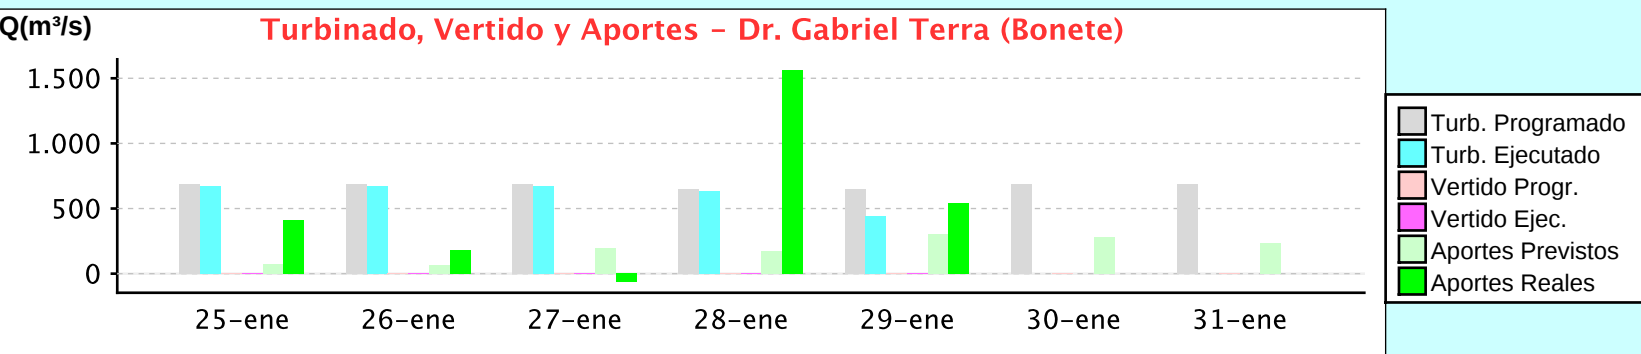

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

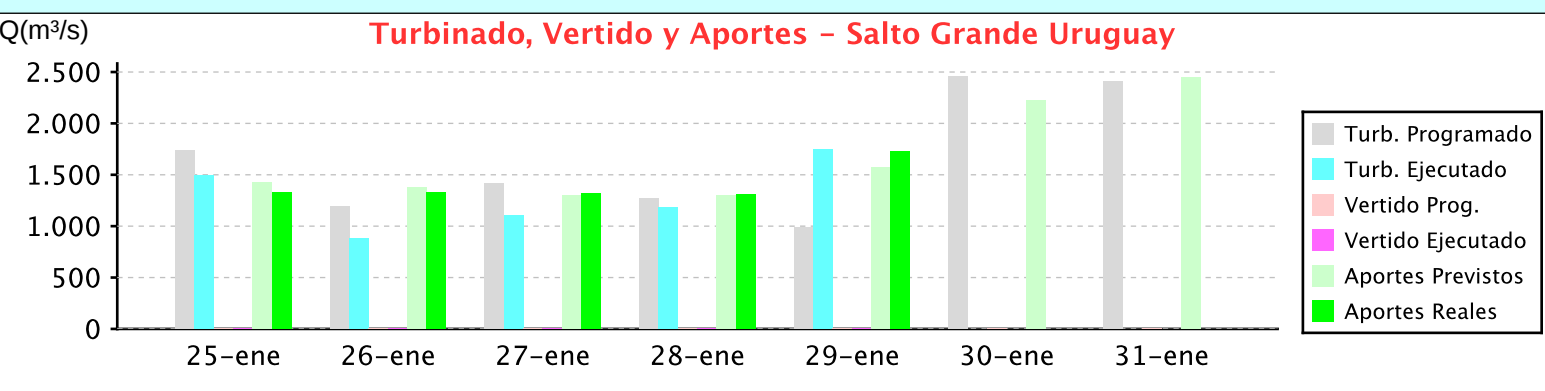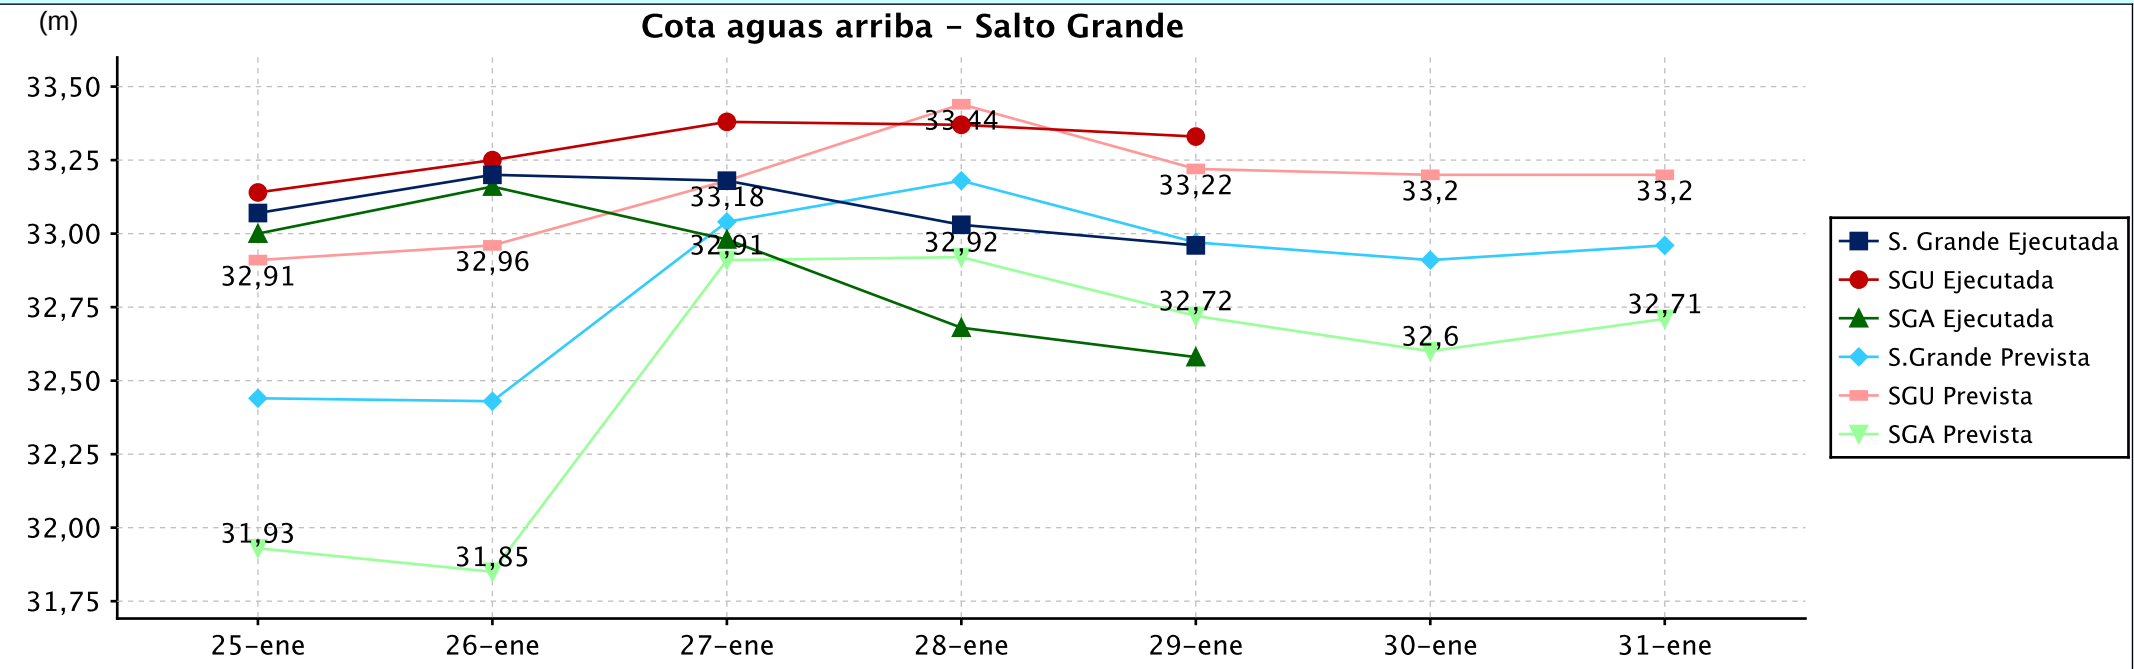

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,33
Cota Vista Arg	32,58
Cota real	32,96
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	13.222

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	652	442
Baygorria	788	724
Palmar	1.237	1.045
SGU	986	1.746

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	305	540
Baygorria	72	481
Palmar	395	526
SGU	1.575	1.726

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 158,3 MW medios hacia Argentina por modalidad contingente.
La 6ta unidad de CB estuvo en mínimo técnico hasta la hora 15 por reparaciones.
Al momento no están disponibles los picos de potencia registrados.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

30/01/2014 16:07