




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


jueves 30 de enero de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	4.277
Sala B	544
5ta.	0
6ta.	2.287
Motores	1.446
Central La Tablada	-30
Central P. del Tigre	3.496
APR A	1.088
APR B	1.061
APR C	1.234
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.159
C. Baygorria	2.263
C. Palmar	5.256
C. Salto Grande	12.900
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.338
TOTAL Generación	36.040



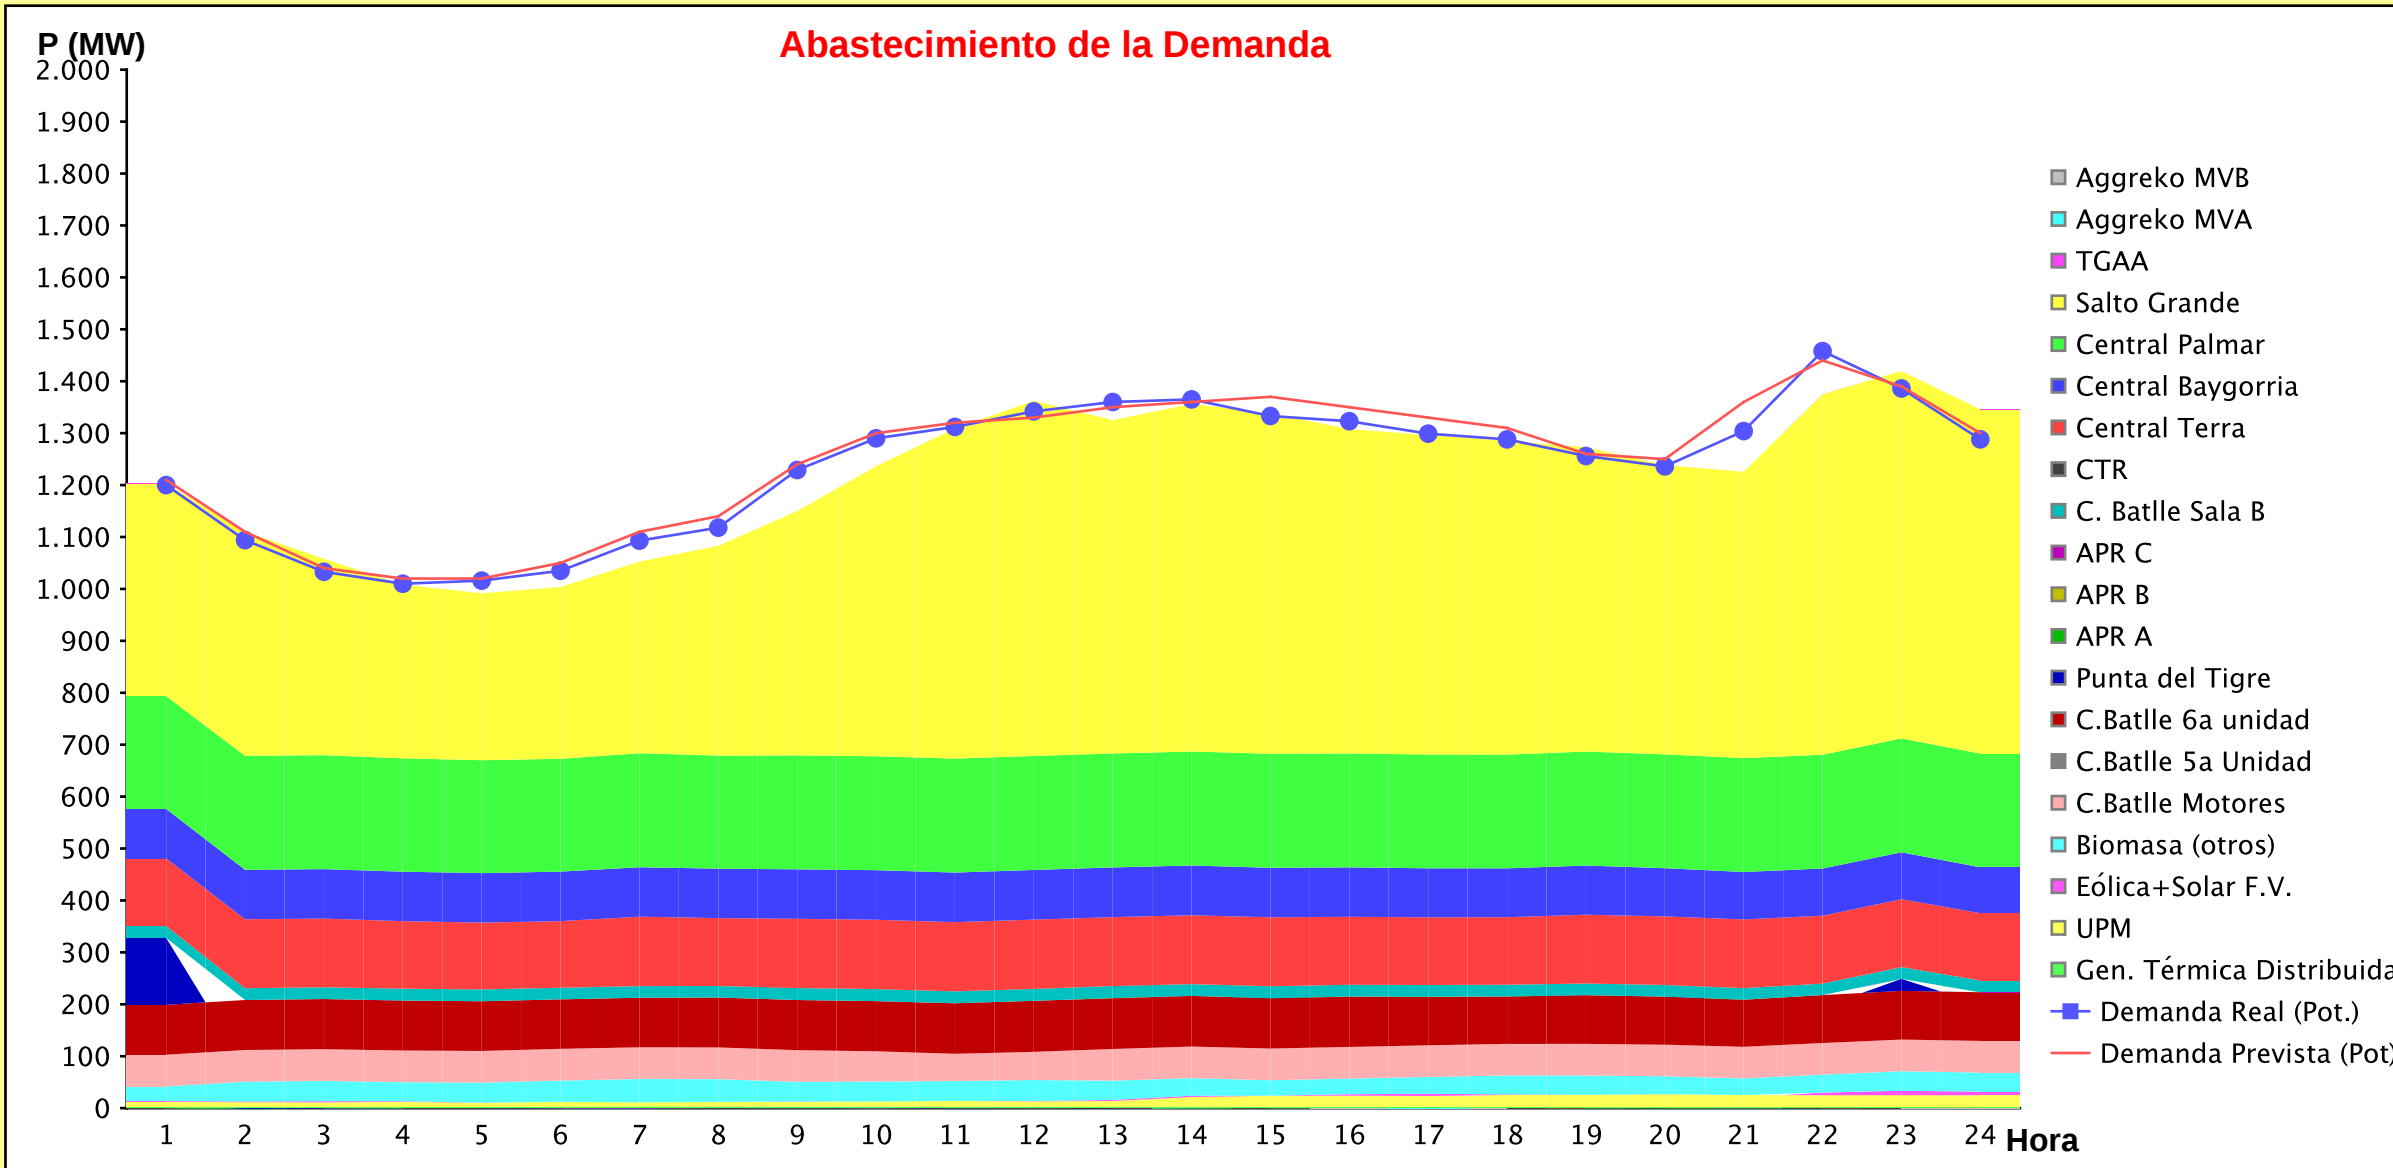


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	6.738
Hidráulica	0
Térmica	6.738
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	6.738

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.303
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	
Diferencia (MWh)	-657
Ejecutada - Programada	-2,19 %


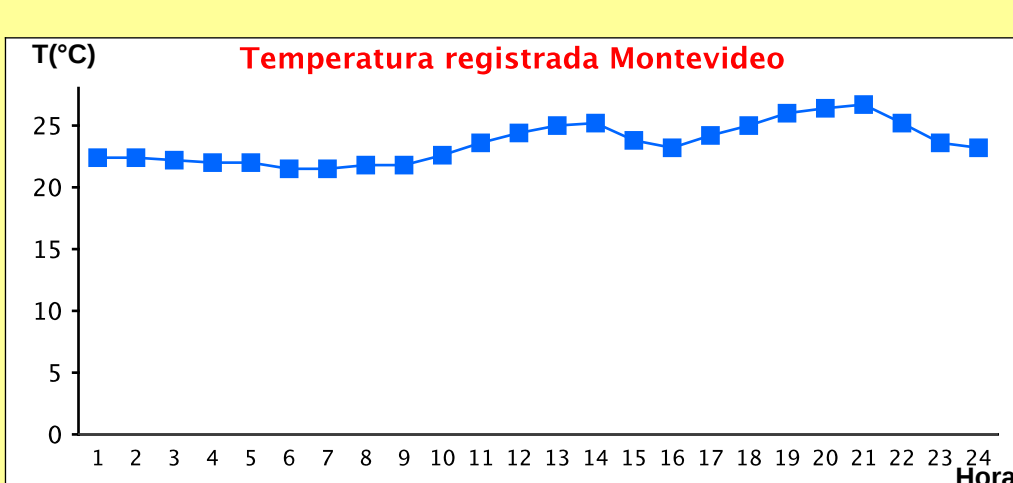


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1377,78 Hora 13:26
Potencia mínima:	988,94 Hora 04:24
Pico noche:	1466,34 Hora 21:41
Generación Media (MW)	
Eólica	2,4
Biomasa	54,0
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	2,4
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

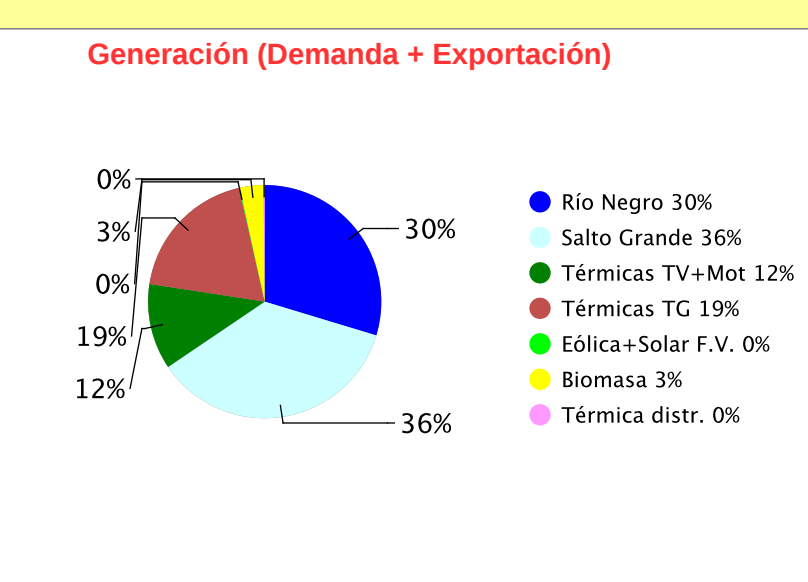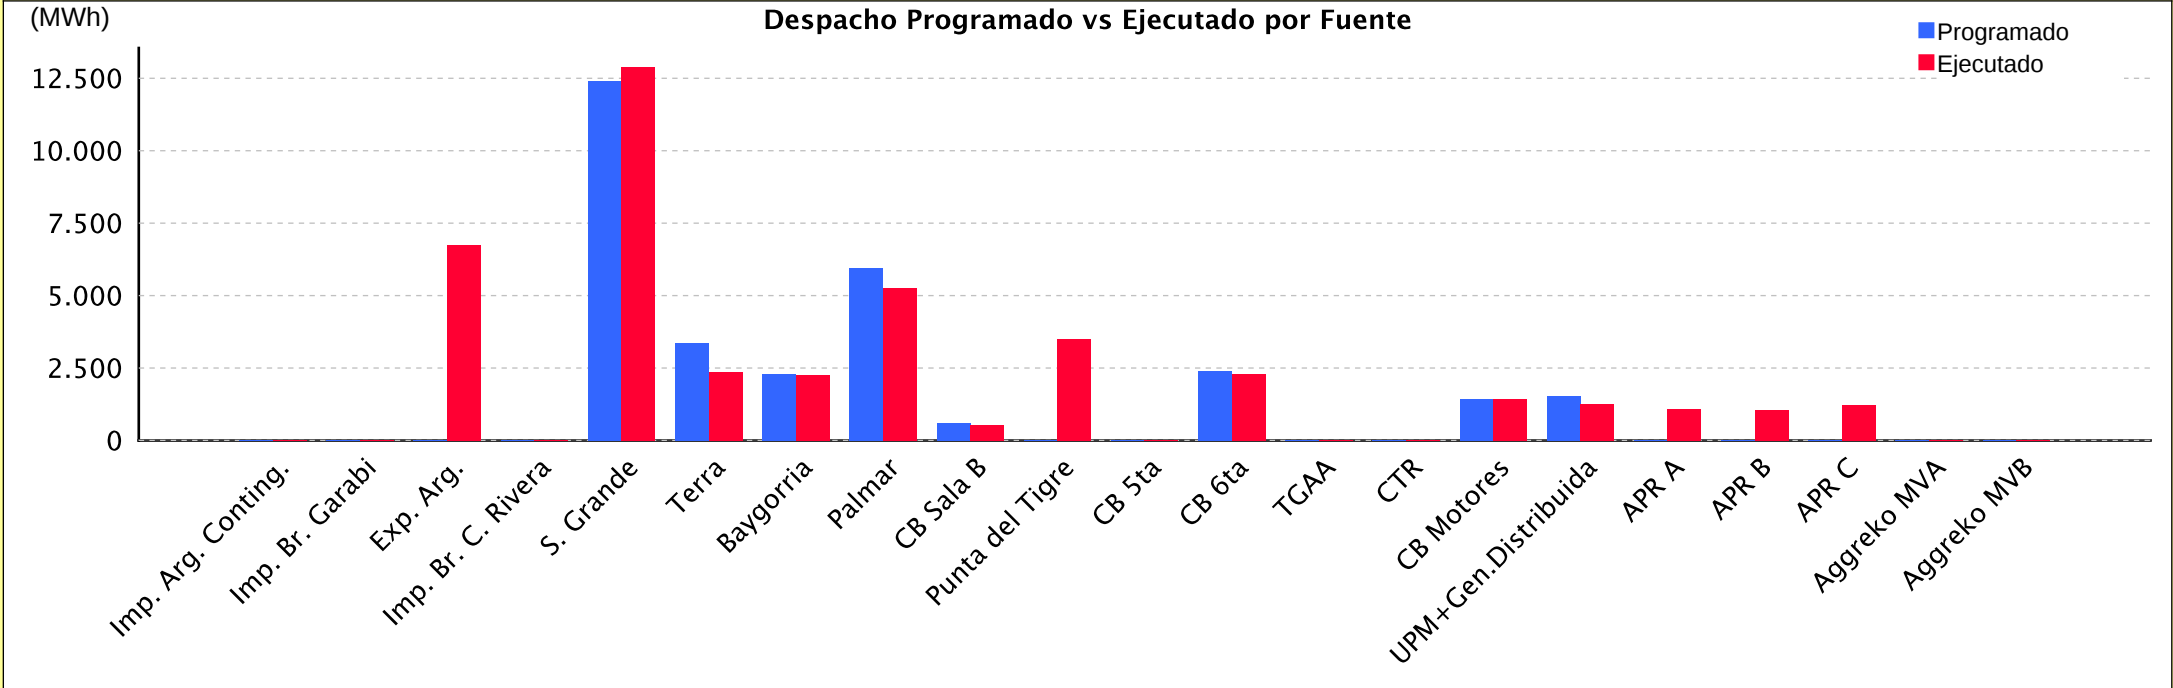
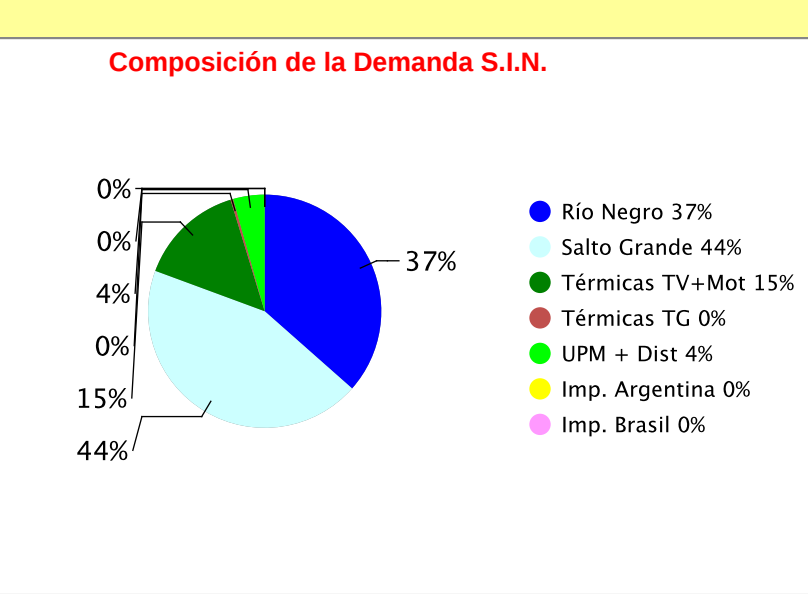


EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)



Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

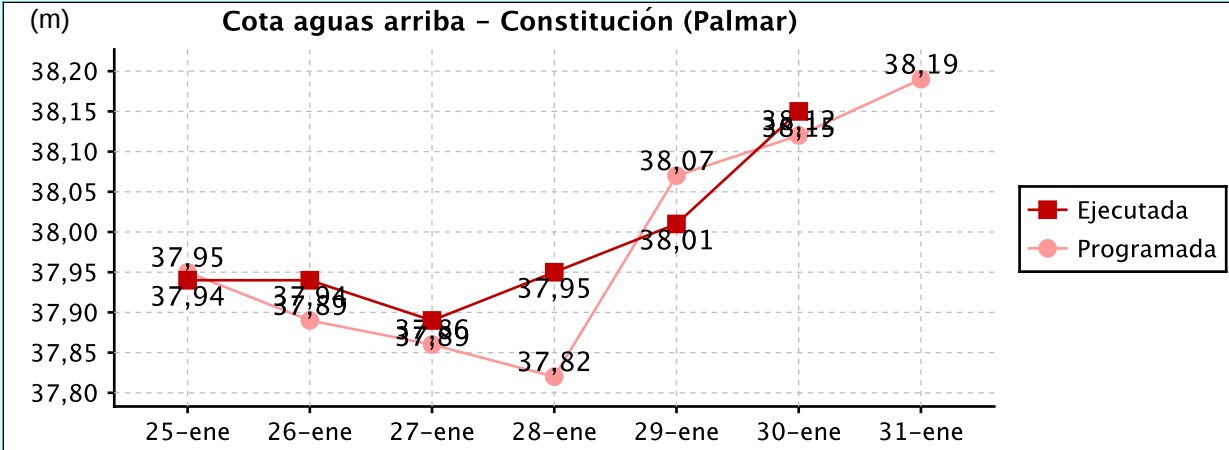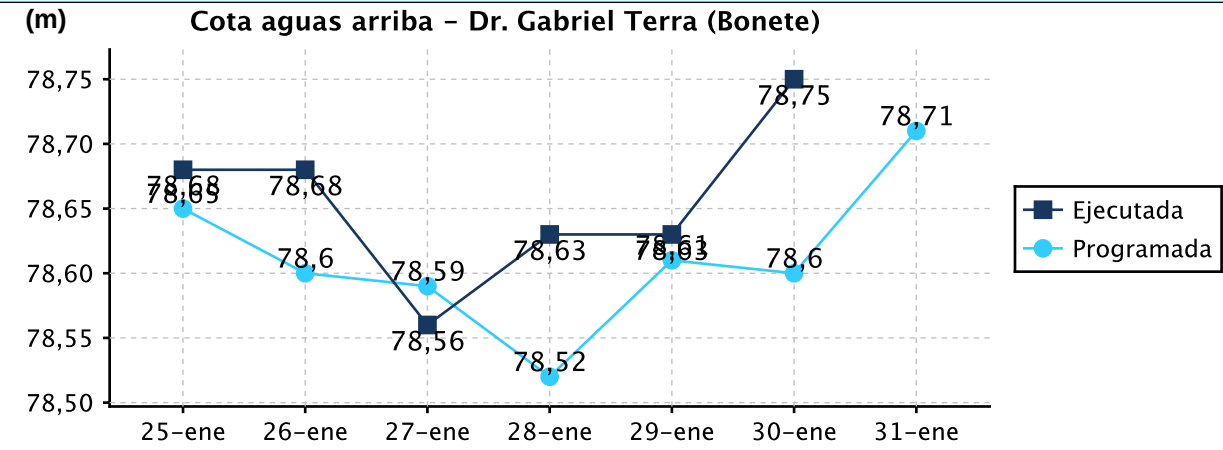

COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,60	78,75
Baygorria	53,92	54,21
Palmar	38,12	38,15
SGU	33,20	33,17
Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

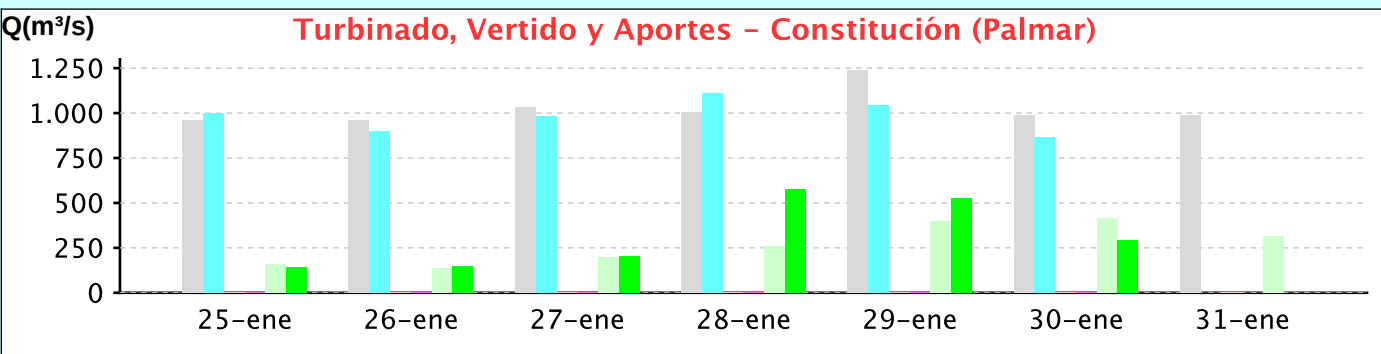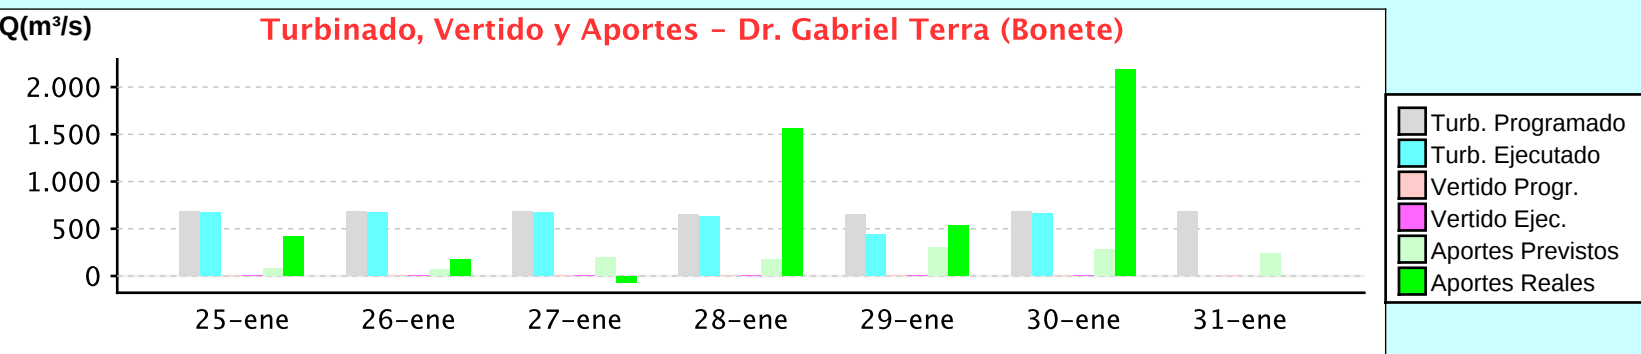

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

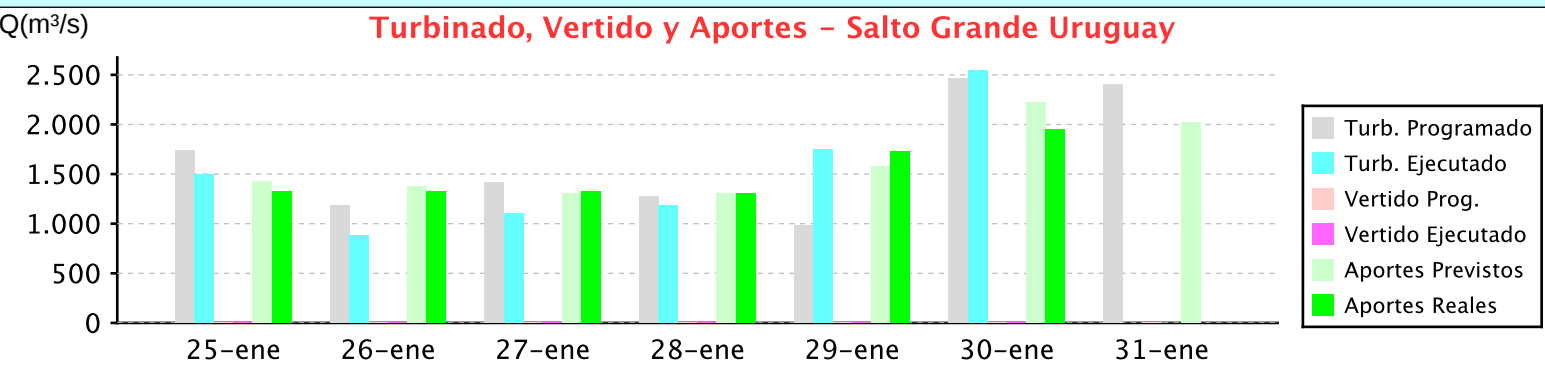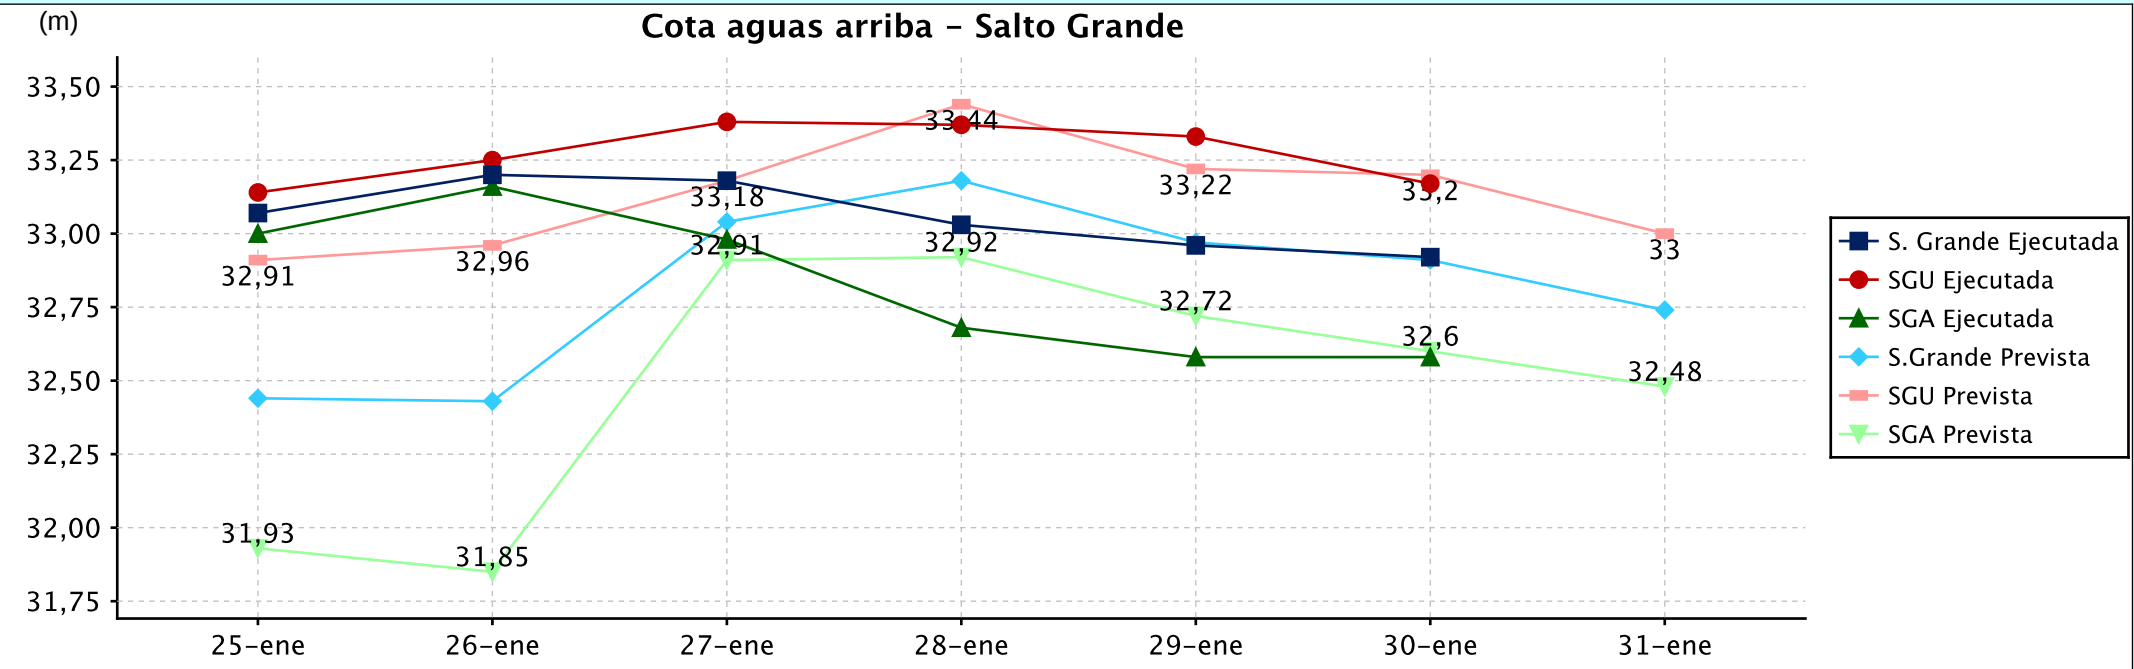

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,17
Cota Vista Arg	32,58
Cota real	32,92
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	10.300

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	688	660
Baygorria	788	731
Palmar	989	867
SGU	2.460	2.548

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	283	2.182
Baygorria	77	708
Palmar	416	295
SGU	2.225	1.954

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	289
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 280,8 MW medios hacia Argentina en modalidad contingente.
Fue necesario despachar PTA en la madrugada y pico de la noche por indisponibilidad de la 2da unidad de Palmar.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

31/01/2014 17:10