



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



viernes 31 de enero de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	4.249
Sala B	541
5ta.	0
6ta.	2.267
Motores	1.441
Central La Tablada	-42
Central P. del Tigre	3.490
APR A	1.129
APR B	1.201
APR C	1.272
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.149
C. Baygorria	2.175
C. Palmar	5.654
C. Salto Grande	13.443
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.294
TOTAL Generación	37.015

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	6.776
Hidráulica	0
Térmica	6.776
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	6.776




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.239
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.960
Diferencia (MWh)	279
Ejecutada - Programada	0,93 %

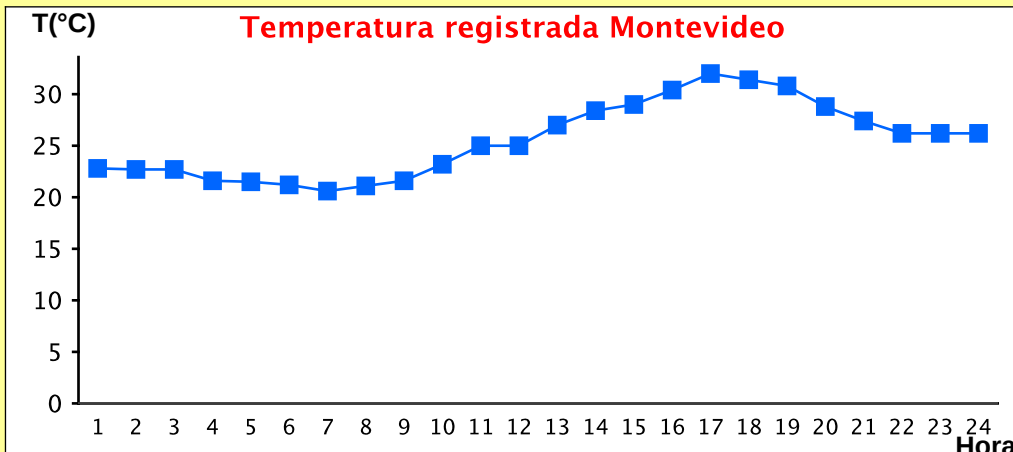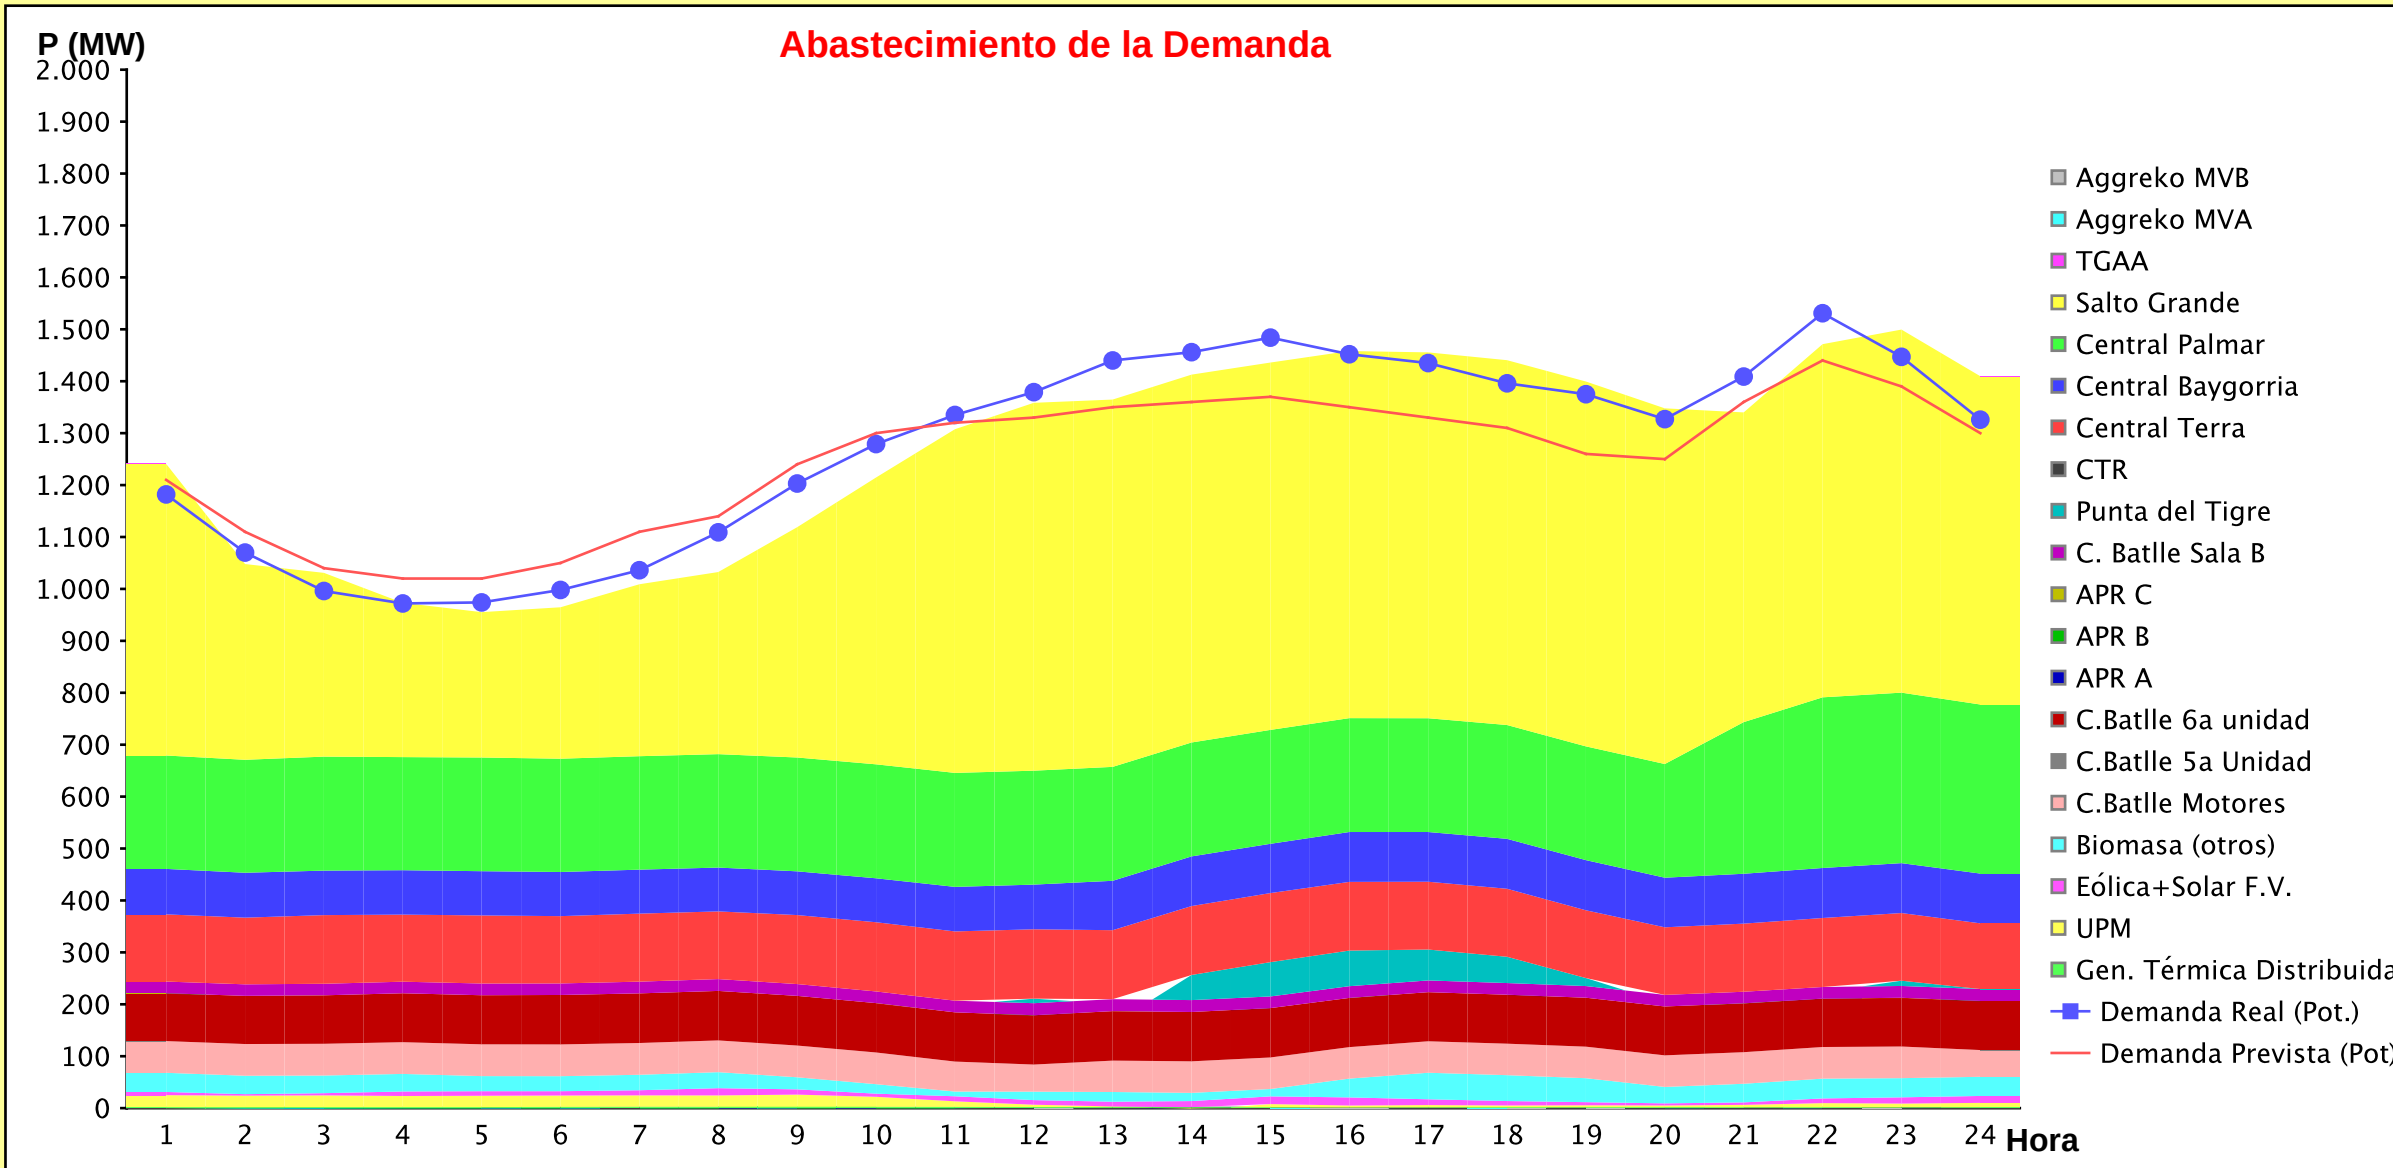



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1492,46 Hora 14:46
Potencia mínima:	968,24 Hora 03:52
Pico noche:	1552,61 Hora 21:48

Generación Media (MW)	
Eólica	9,6
Biomasa	48,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	2,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

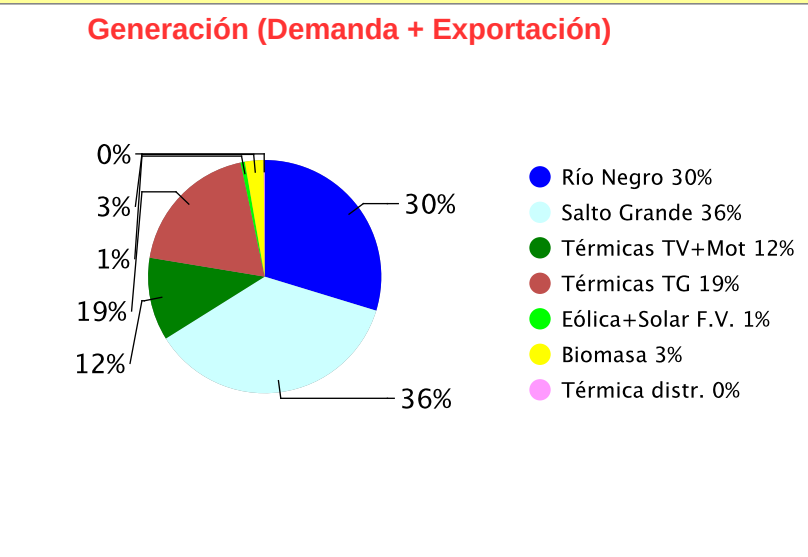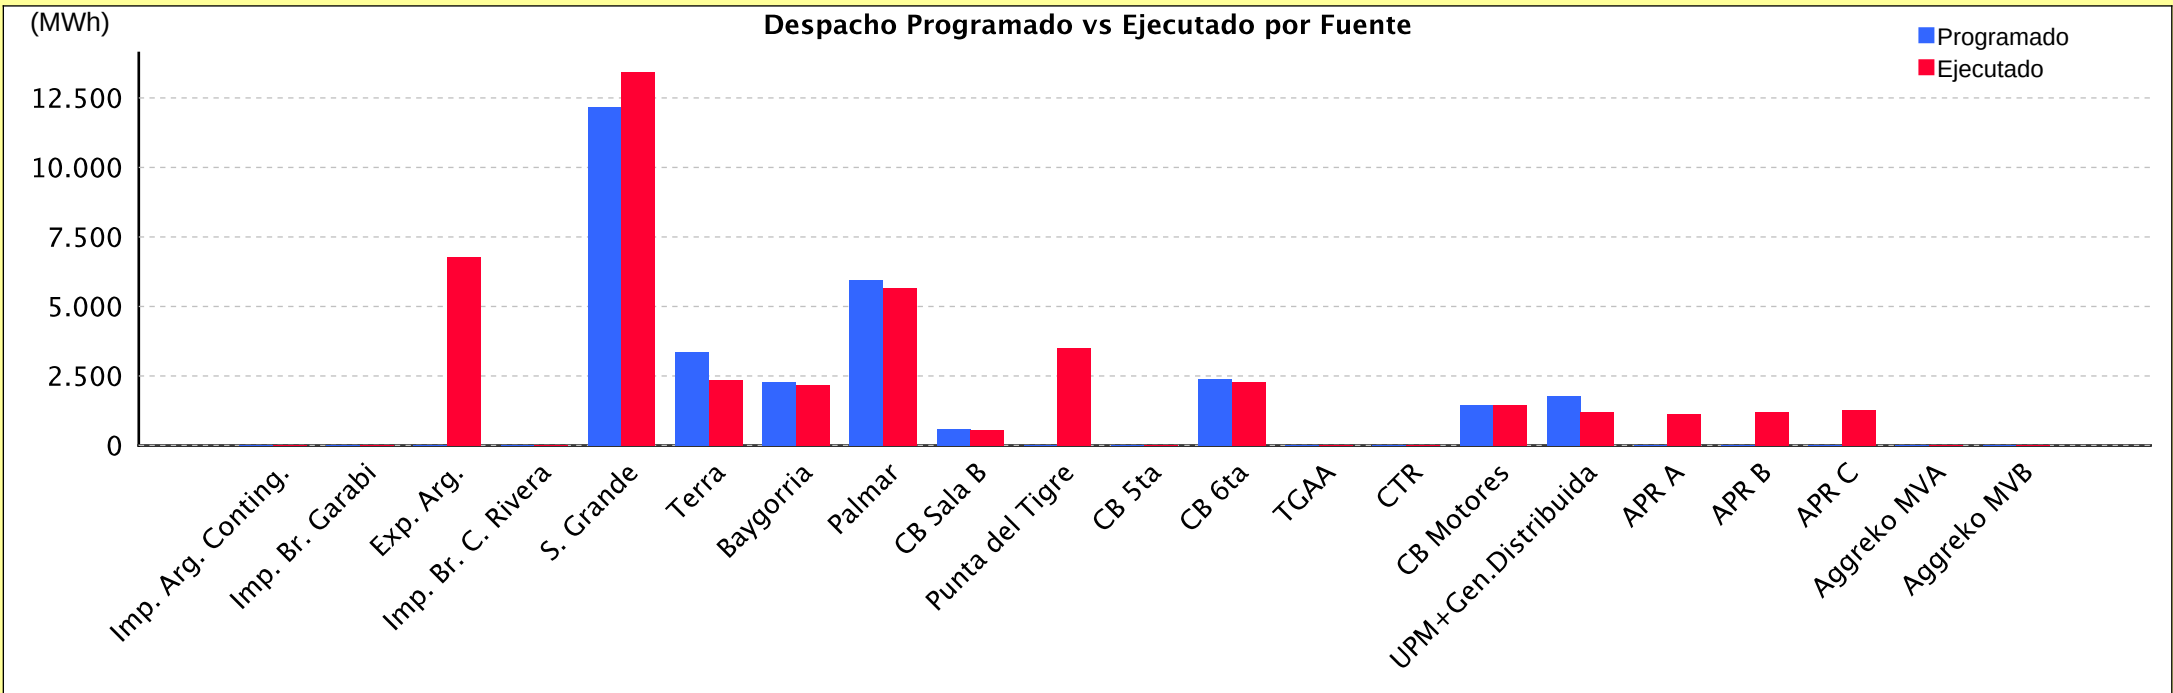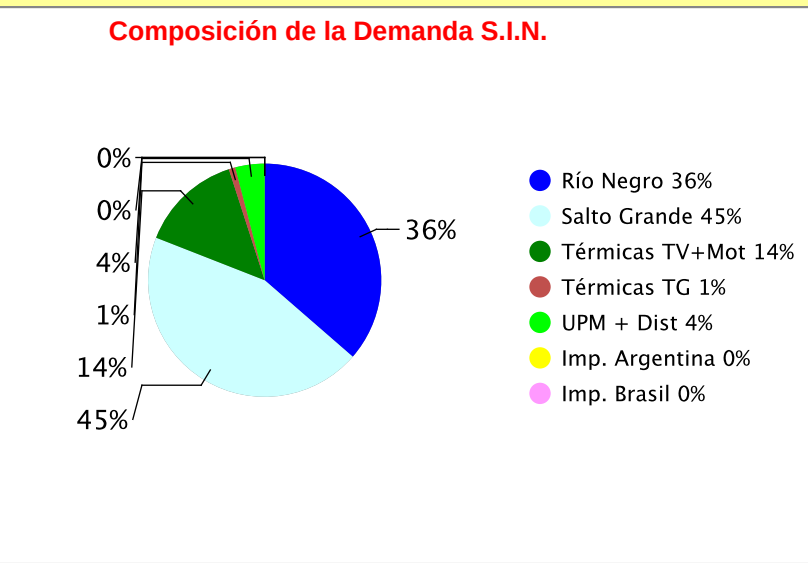



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

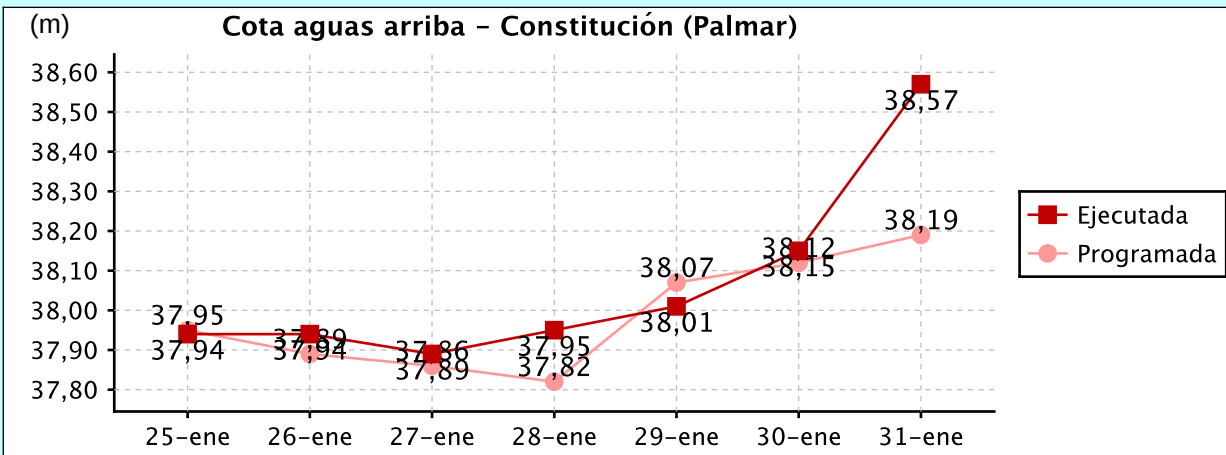
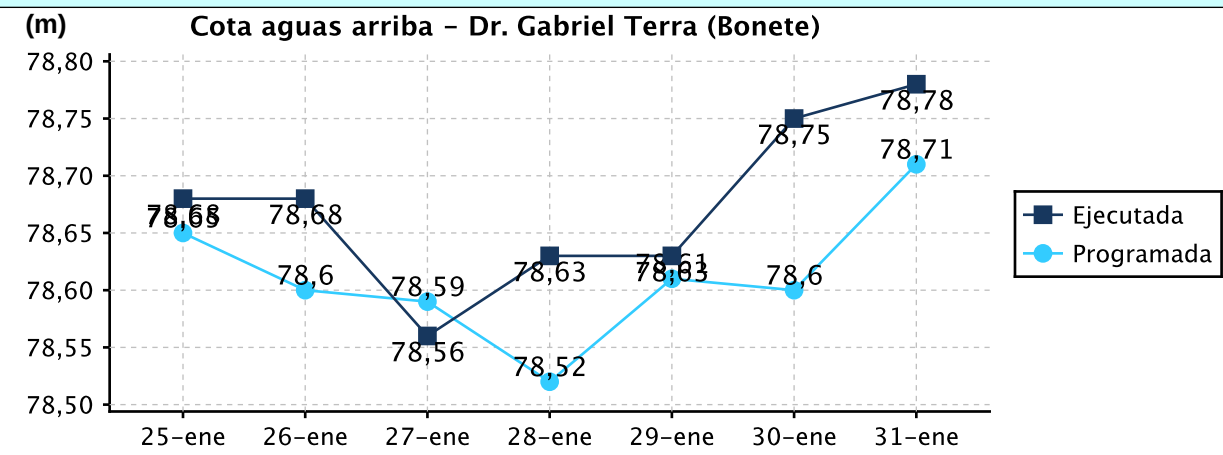


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,71	78,78
Baygorria	54,16	54,13
Palmar	38,19	38,57
SGU	33,00	32,91

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

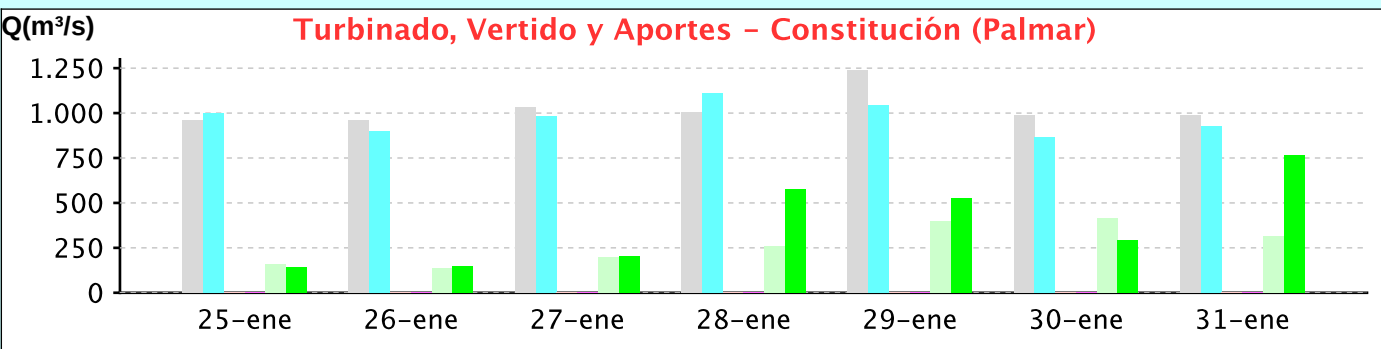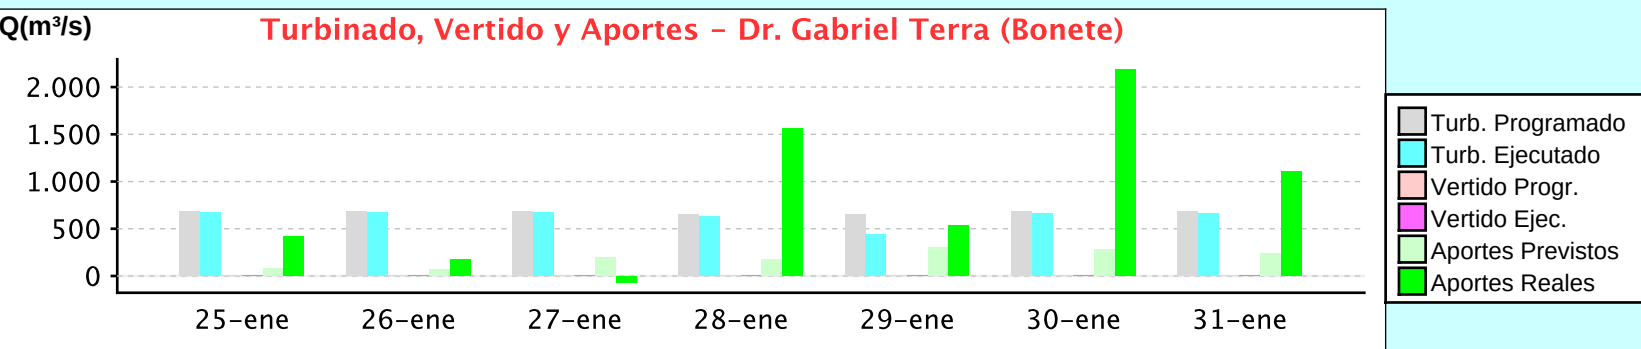

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

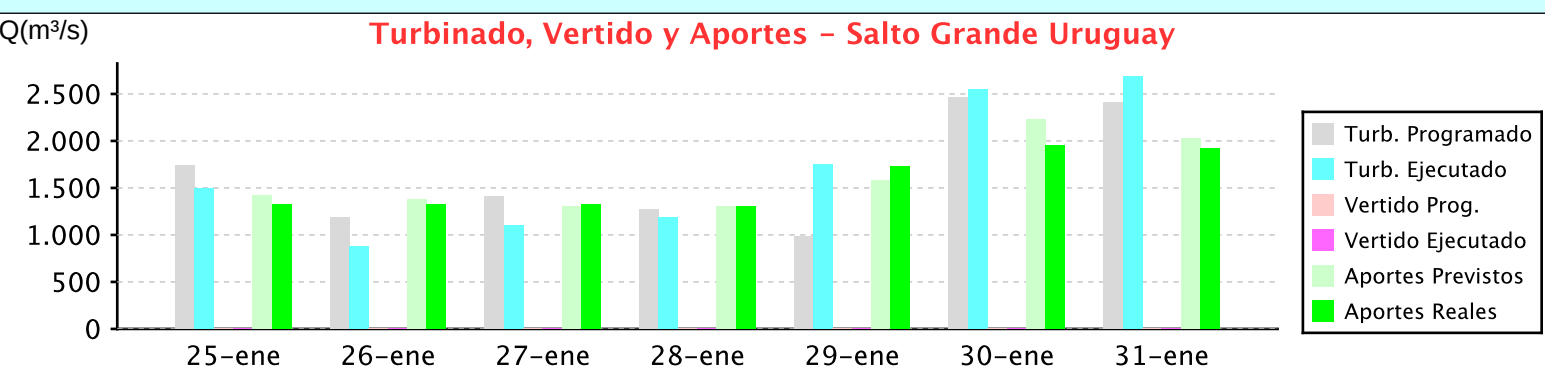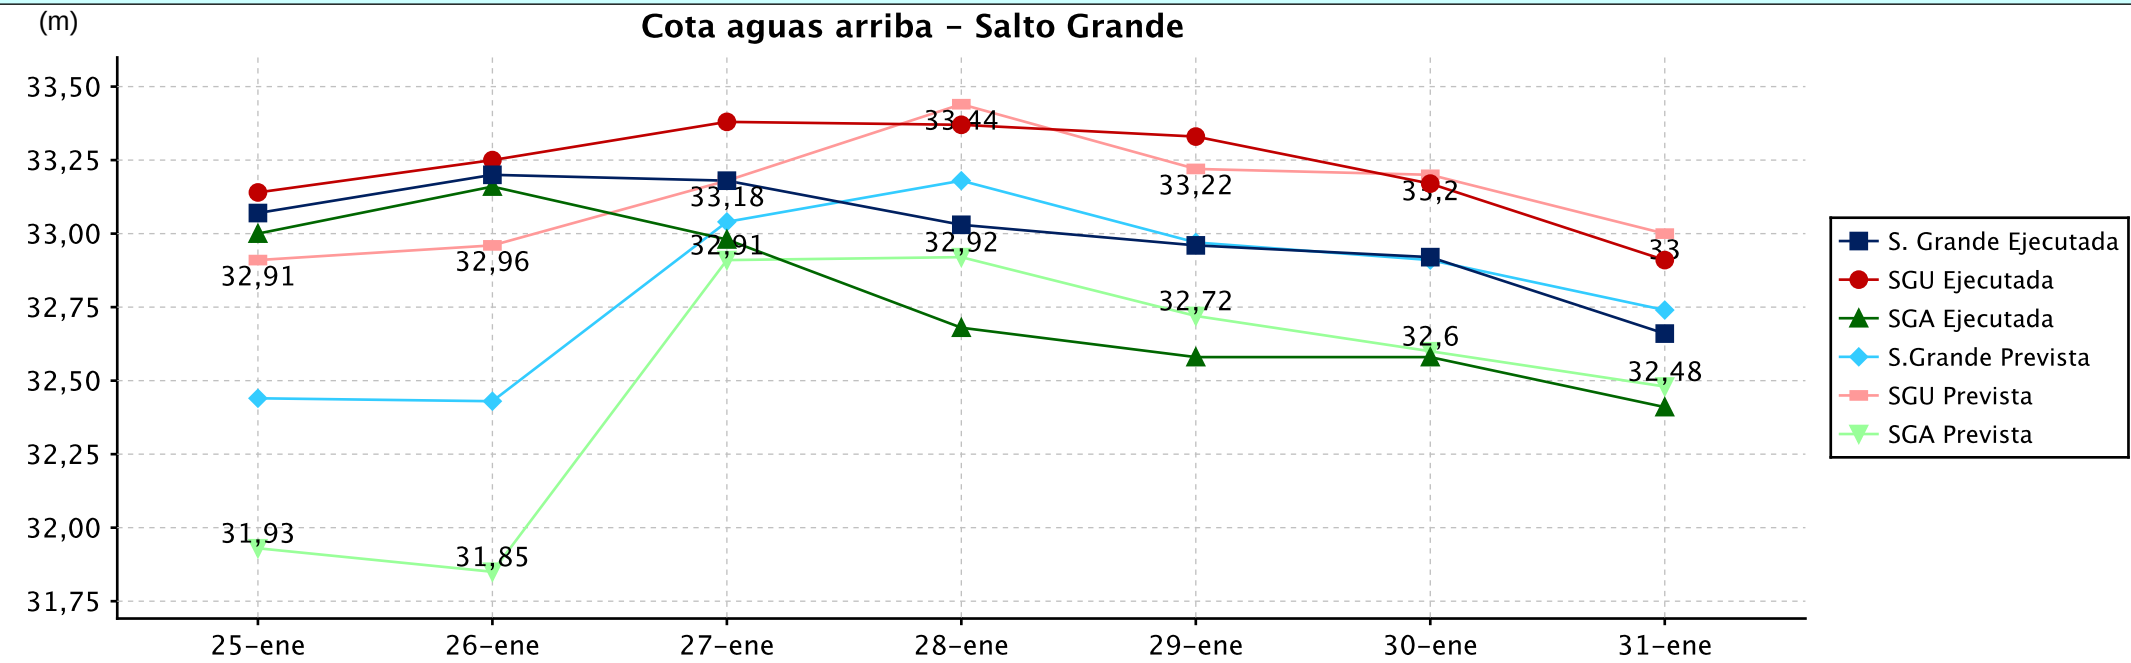

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,91
Cota Vista Arg	32,41
Cota real	32,66

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	8.392
------------------------------------	-------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	688	660
Baygorria	788	748
Palmar	989	926
SGU	2.407	2.690

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	237	1.106
Baygorria	42	706
Palmar	314	764
SGU	2.025	1.924

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	707
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 6776 MWh hora a Argentina de origen térmico.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

04/02/2014 17:37