




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 05 de febrero de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	3.544
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	2.256
Motores	1.291
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	2.197
APR A	696
APR B	645
APR C	693
Aggreko	-0
Aggreko MVA	0
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.084
C. Baygorria	2.156
C. Palmar	7.450
C. Salto Grande	13.183
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.591
TOTAL Generación	35.197

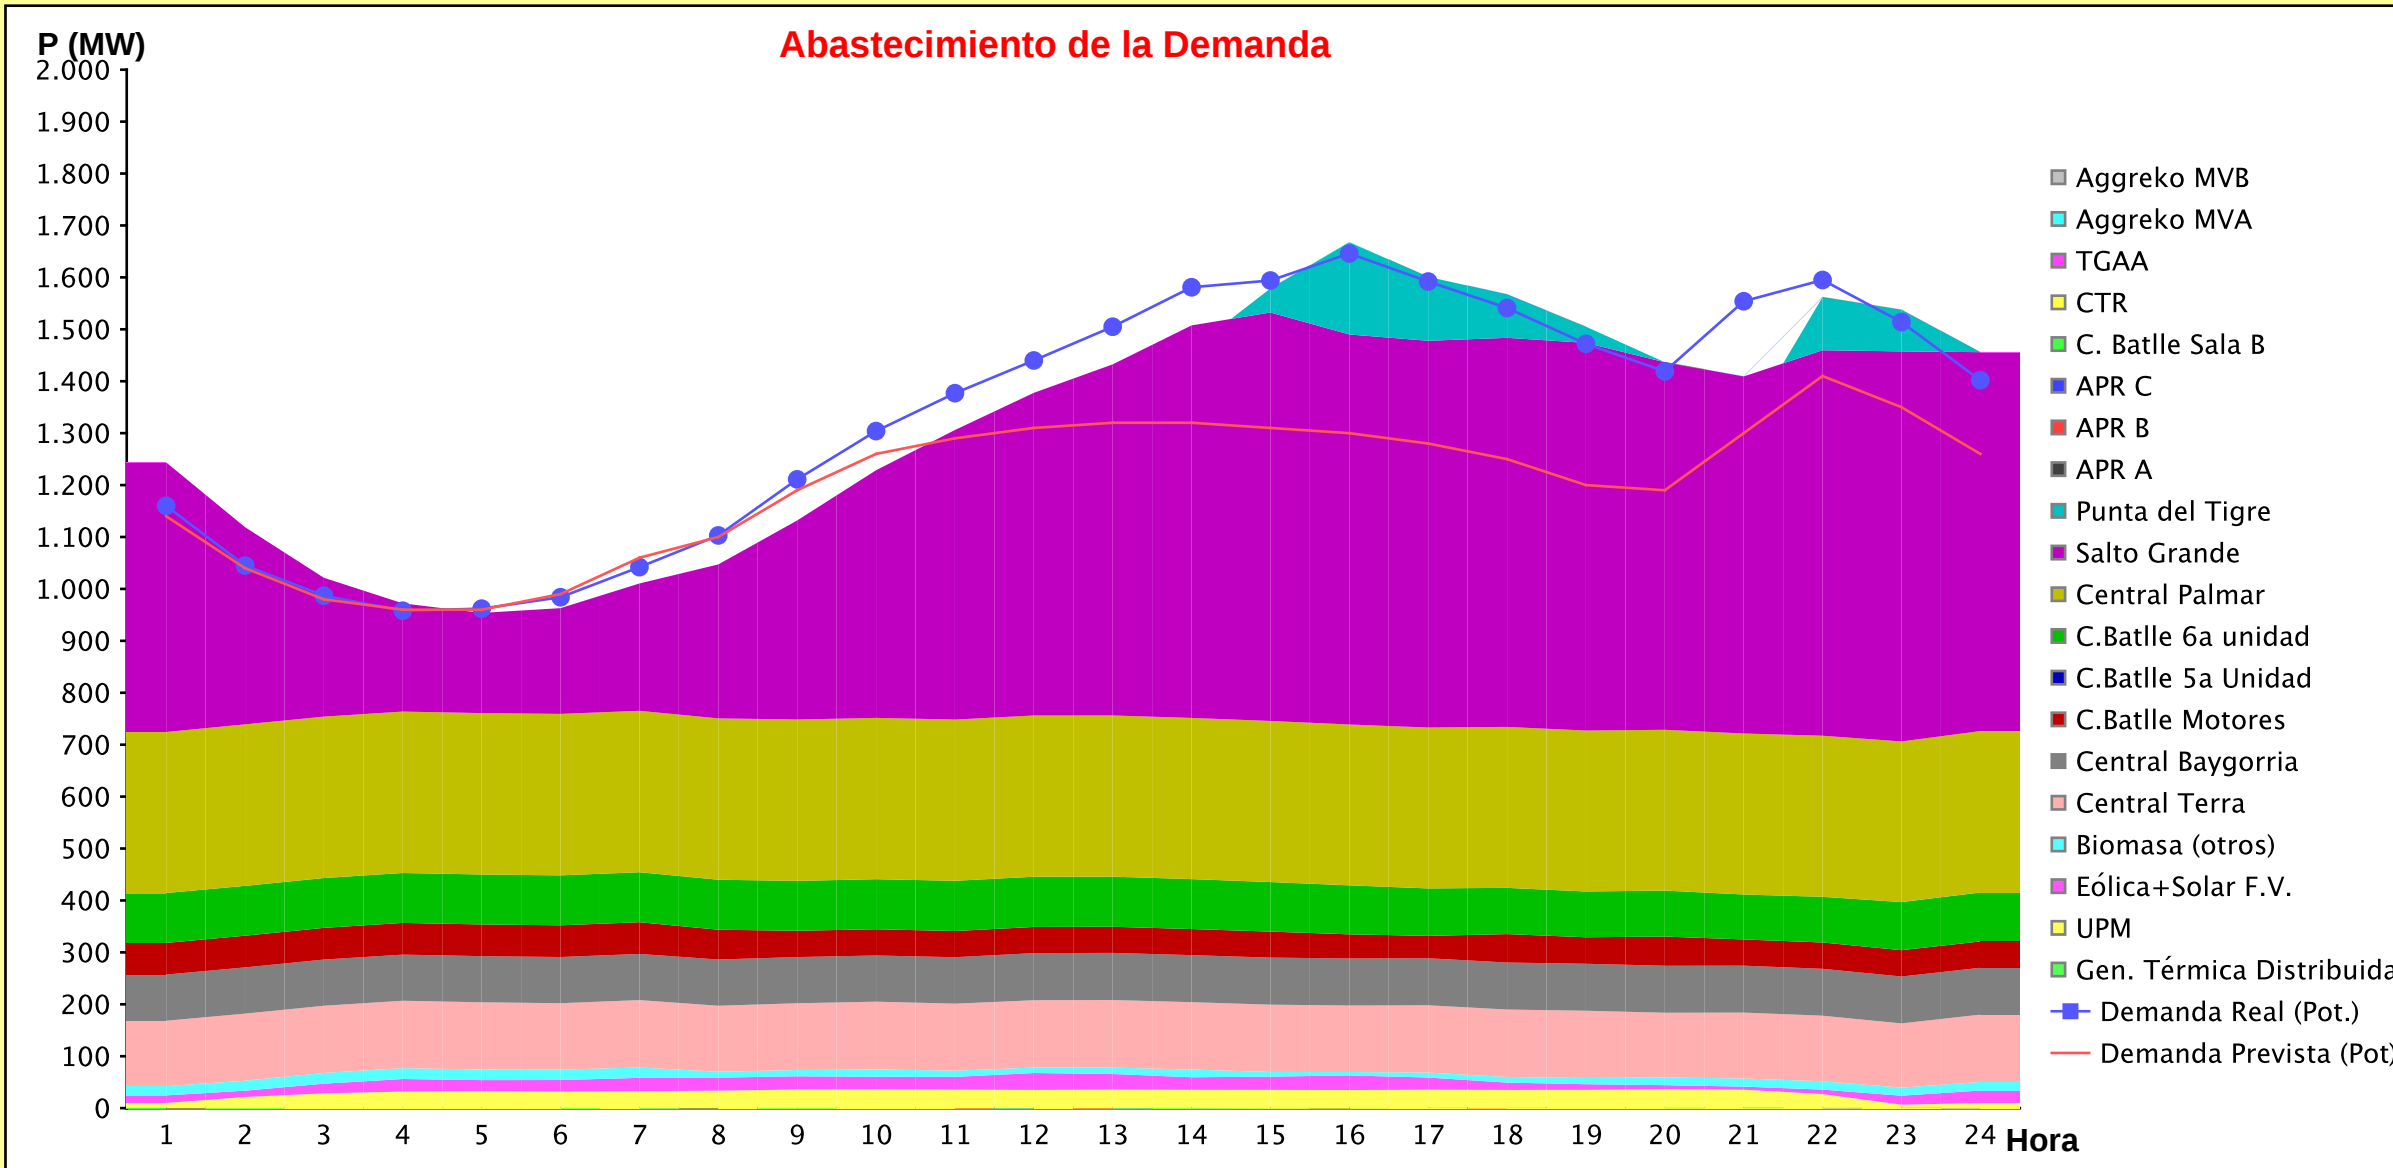

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	3.596
Hidráulica	0
Térmica	3.596
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	3.596




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.601
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.770
Diferencia (MWh)	2.831
Ejecutada - Programada	9,84 %

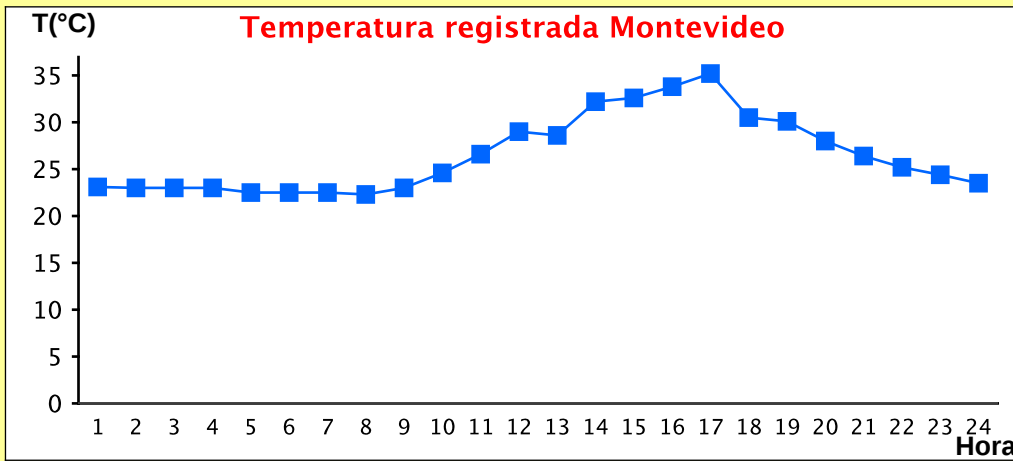



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1652,69 Hora 15:50
Potencia mínima:	954,44 Hora 04:27
Pico noche:	1621,02 Hora 21:33

Generación Media (MW)	
Eólica	20,6
Biomasa	55,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

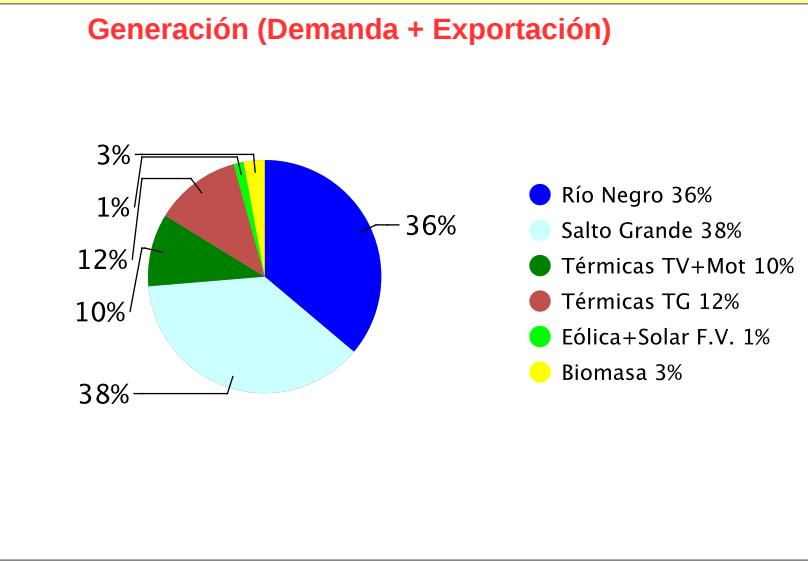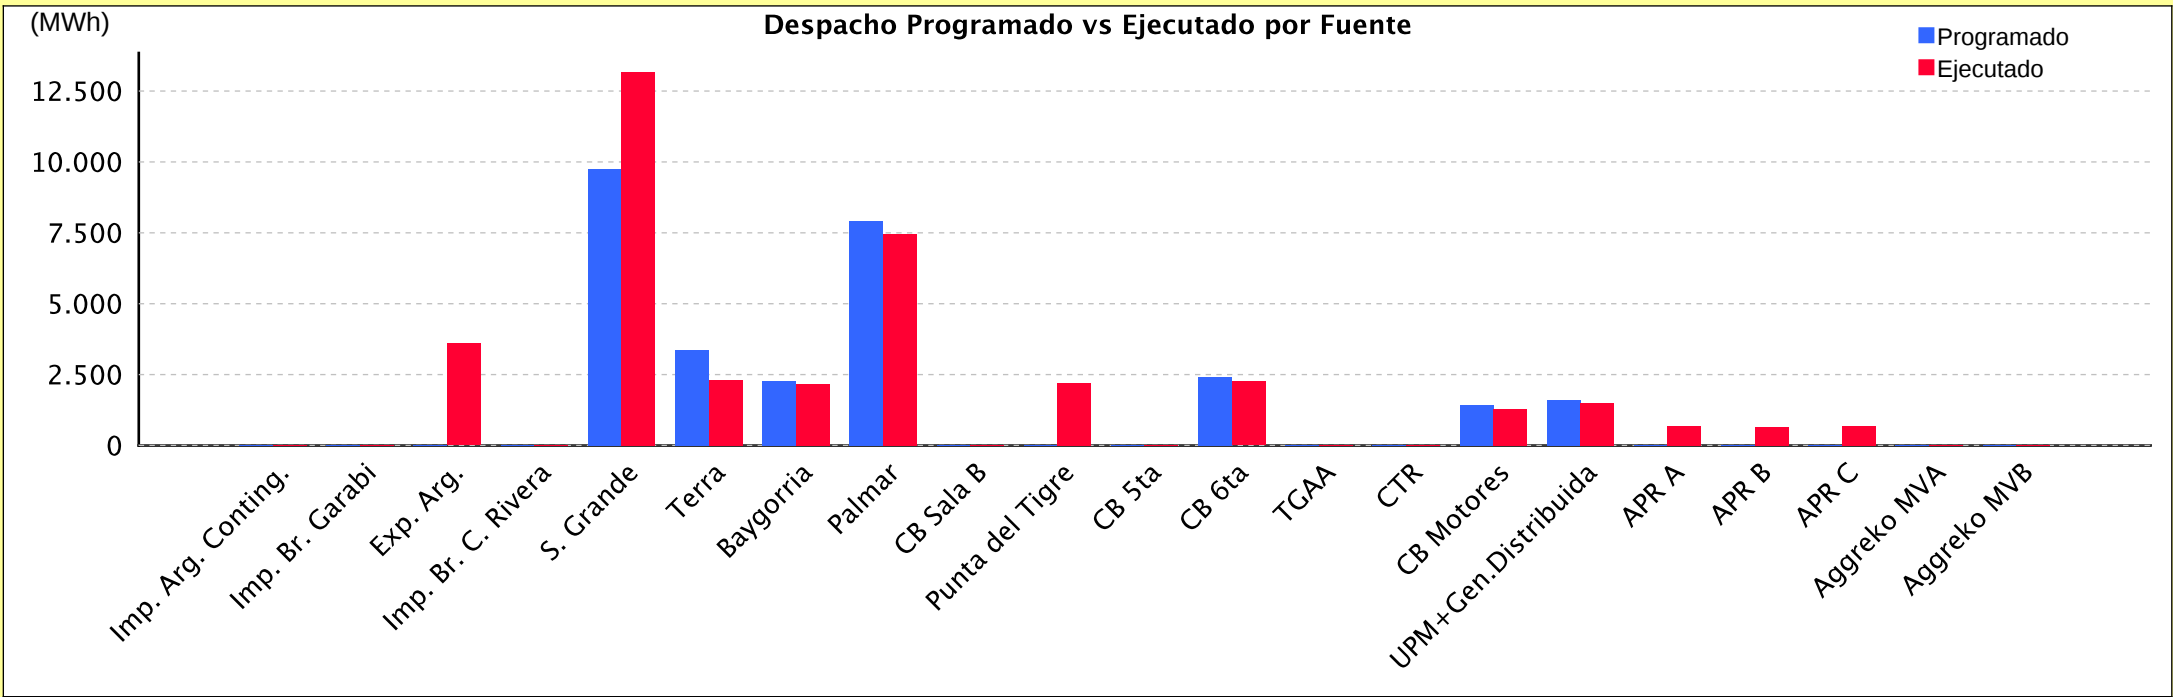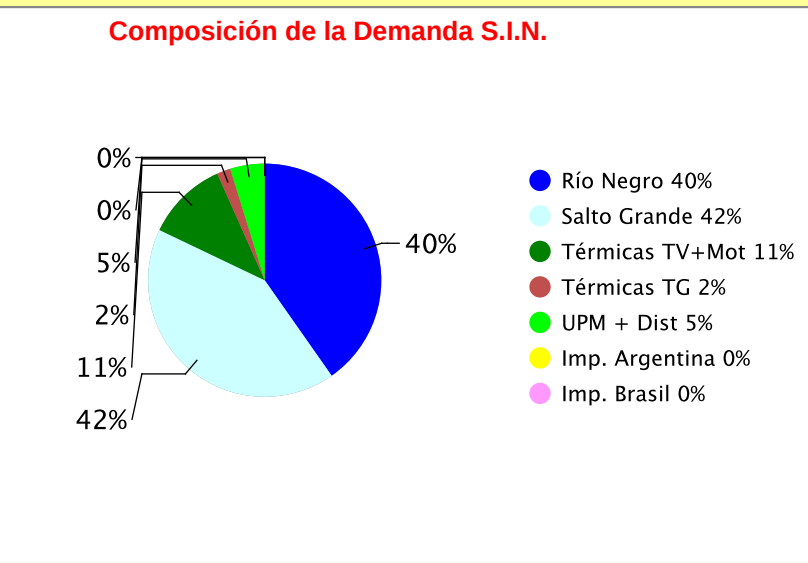



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

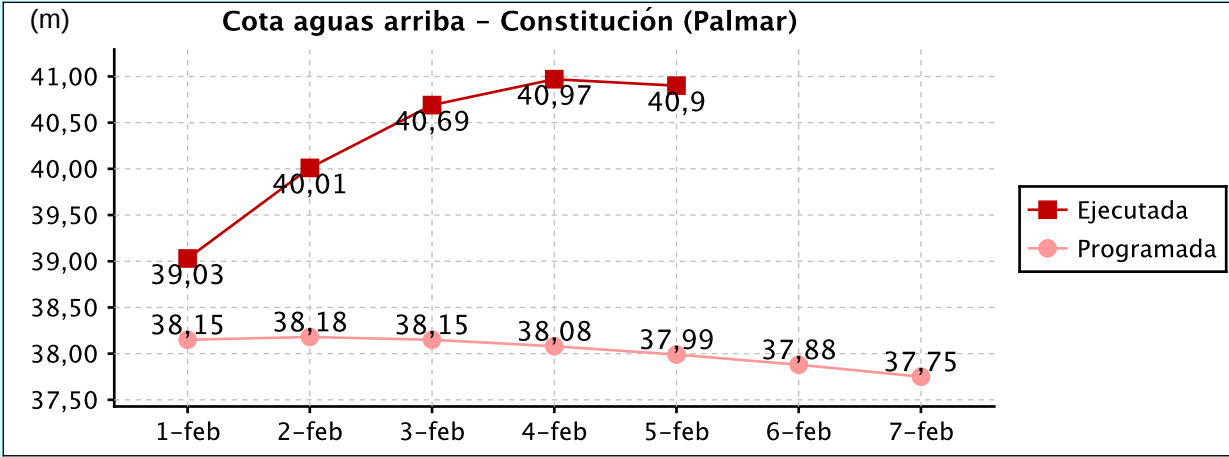
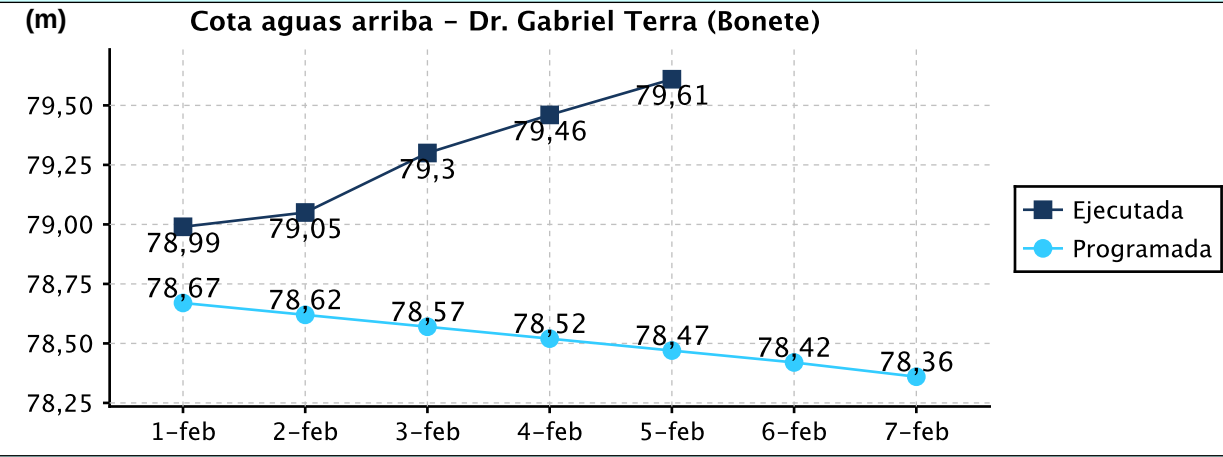


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,47	79,61
Baygorria	54,15	54,14
Palmar	37,99	40,9
SGU	33,20	34,16

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

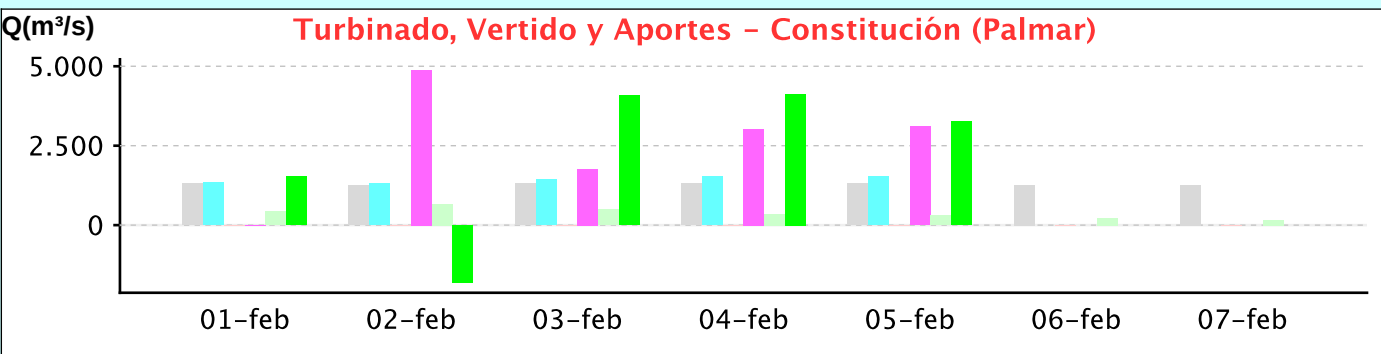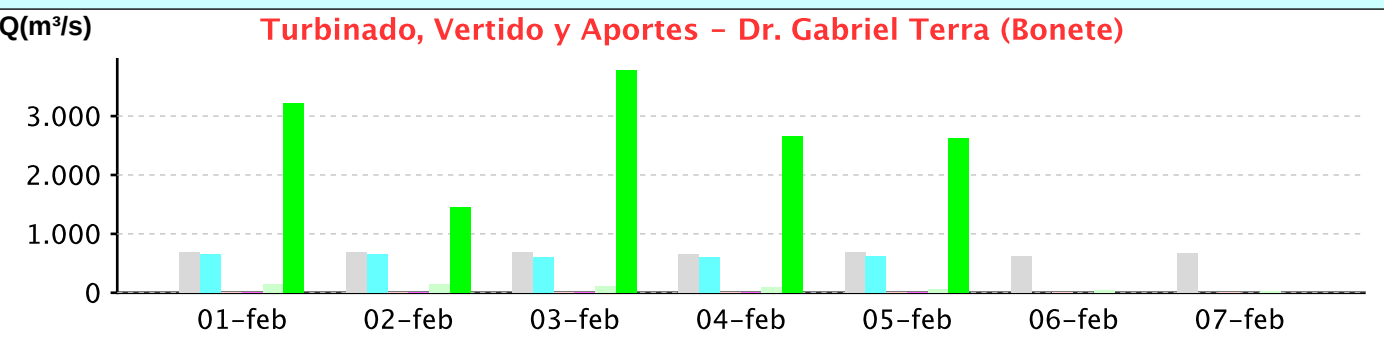

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

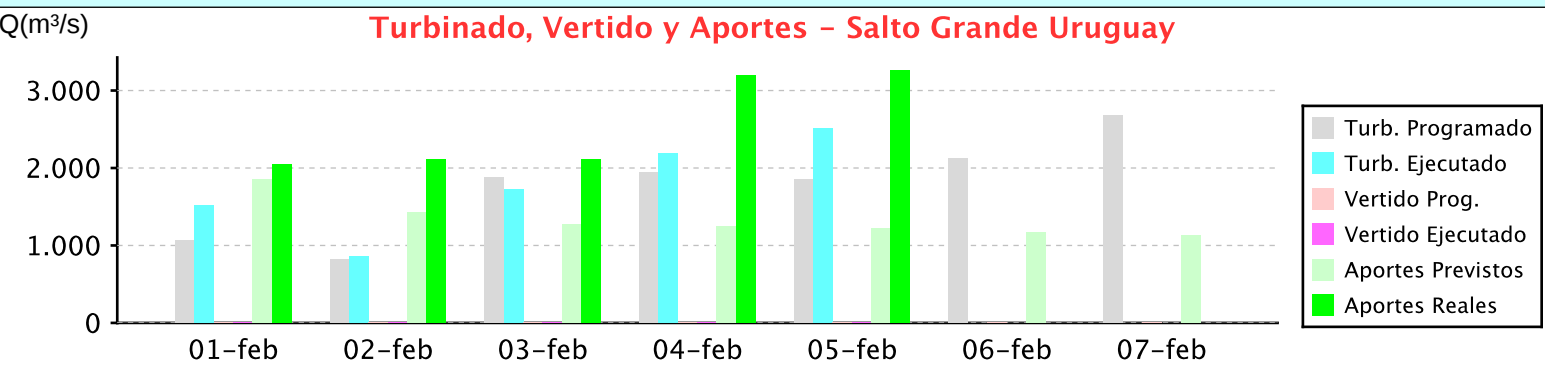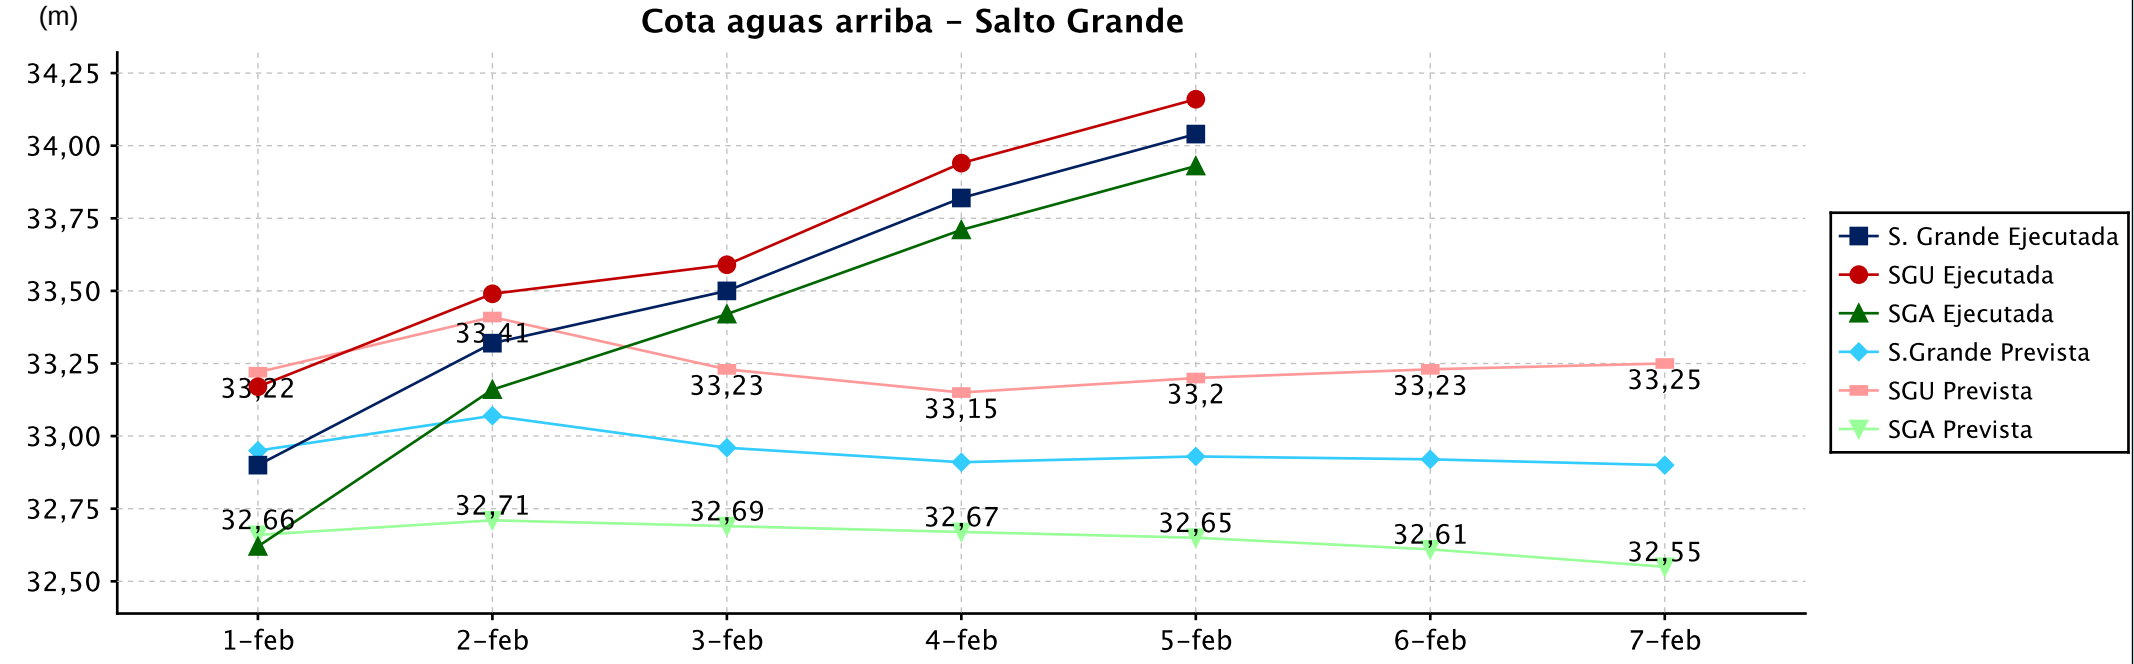

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,16
Cota Vista Arg	33,93
Cota real	34,04
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
4.824	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	688	622
Baygorria	788	844
Palmar	1.319	1.542
SGU	1.854	2.513

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	66	2.623
Baygorria	0	466
Palmar	293	3.265
SGU	1.225	3.264

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	278
Palmar	0	3.100
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 3596 MWh de origen térmico a Argentina.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

06/02/2014 17:20