



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 02 de marzo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	3.809
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	2.364
Motores	1.449
Central La Tablada	-51
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-0
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.352
C. Baygorria	2.298
C. Palmar	7.645
C. Salto Grande	4.611
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	998
TOTAL Generación	22.646

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	22.646
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	24.140
Diferencia (MWh)	-1.494
Ejecutada - Programada	-6,19 %

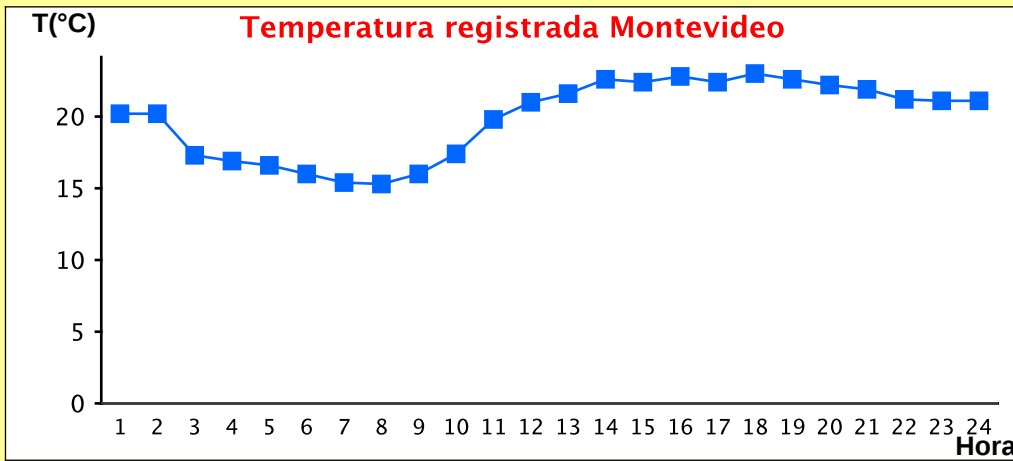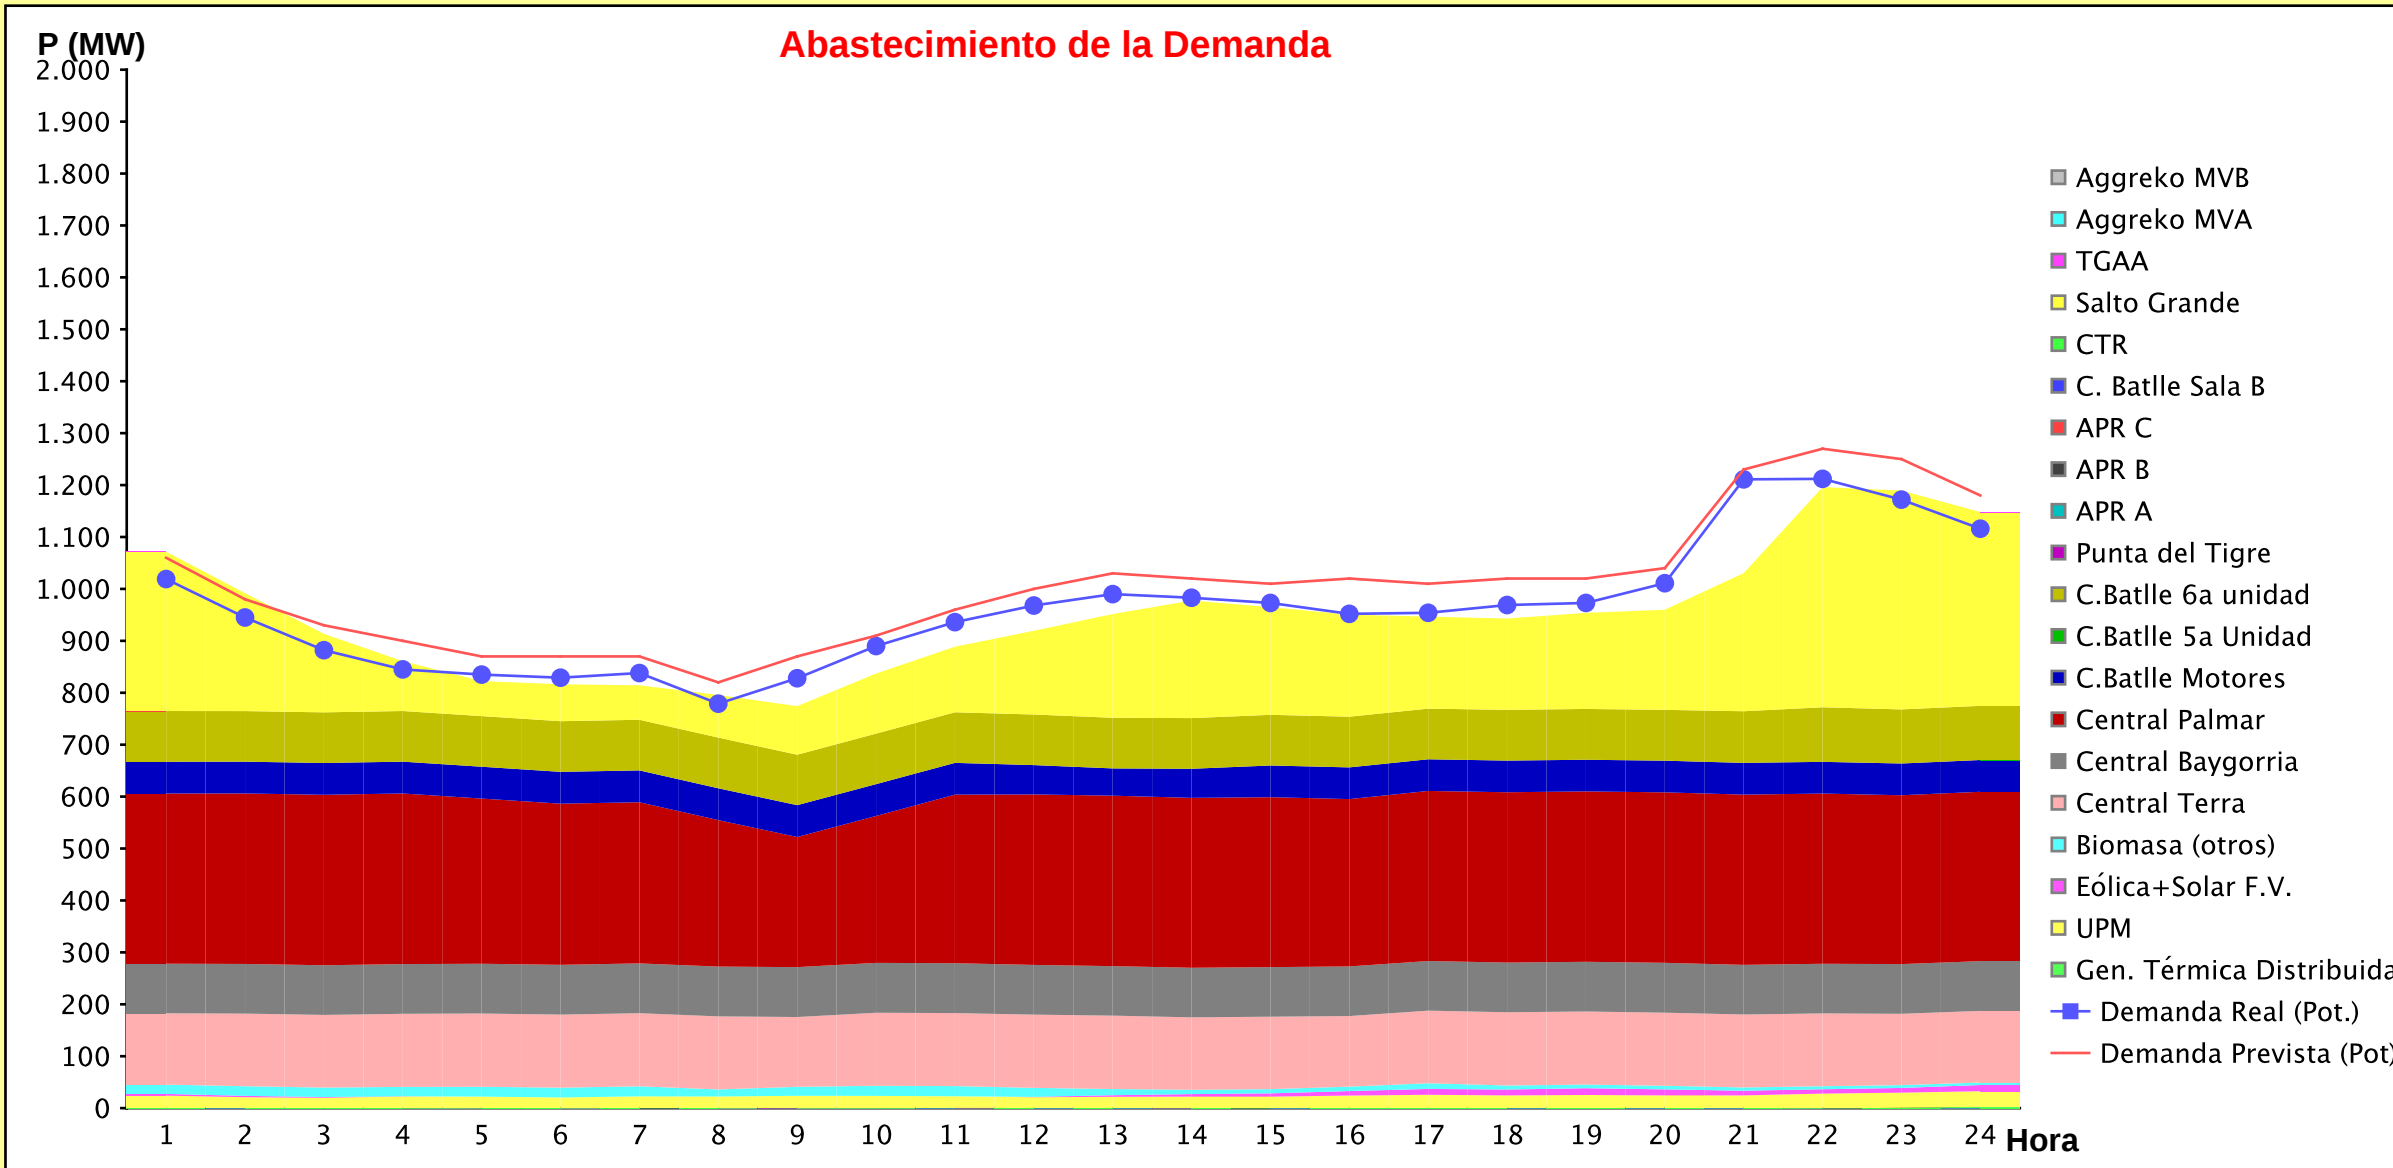



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1000,48 Hora 13:16
Potencia mínima:	772,61 Hora 07:50
Pico noche:	1237,94 Hora 21:38

Generación Media (MW)	
Eólica	4,8
Biomasa	44,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,1
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

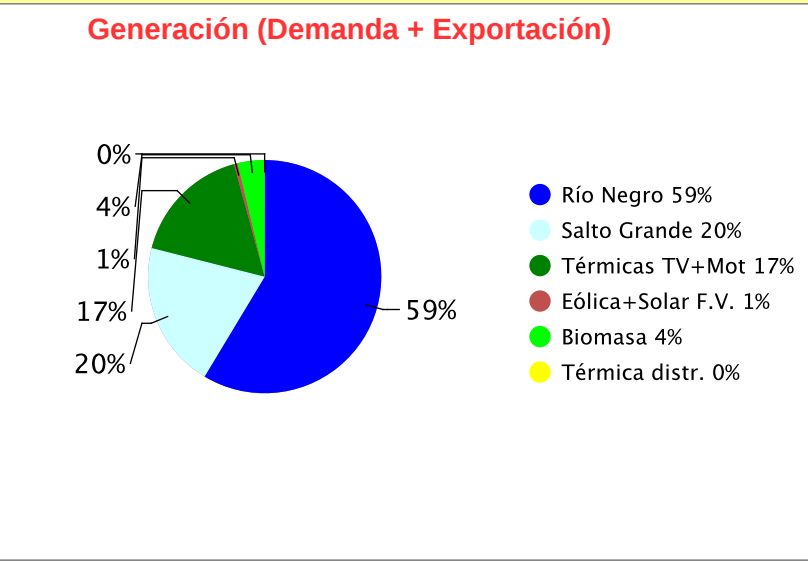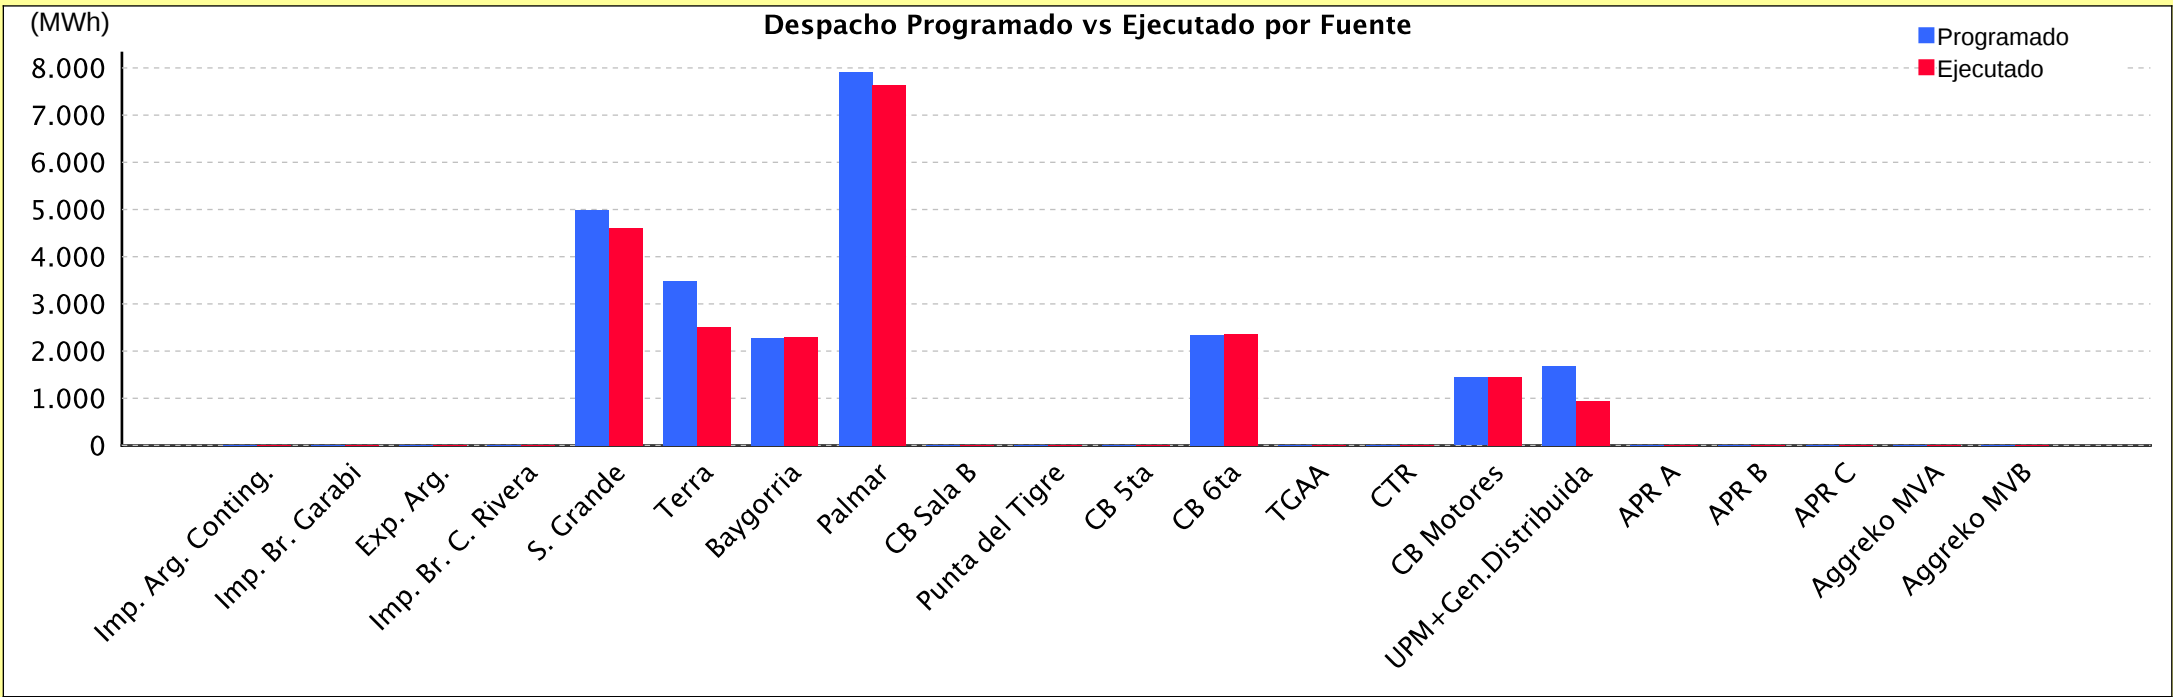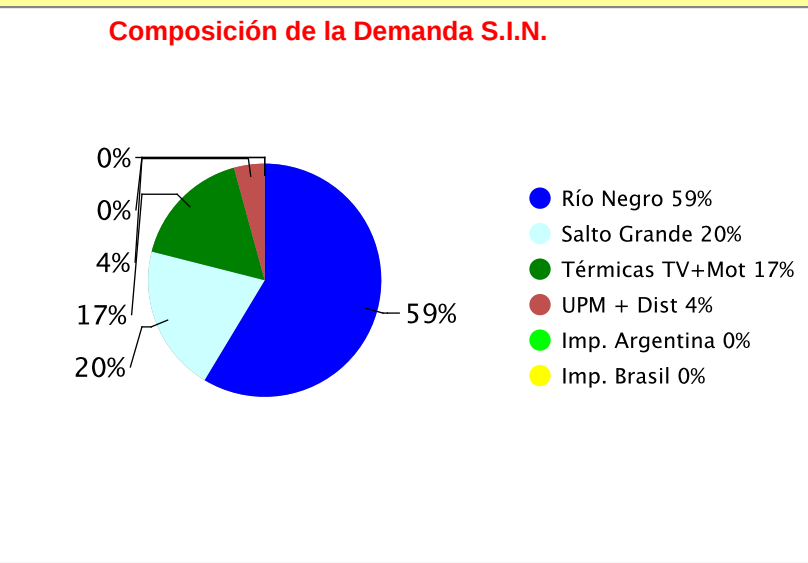



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

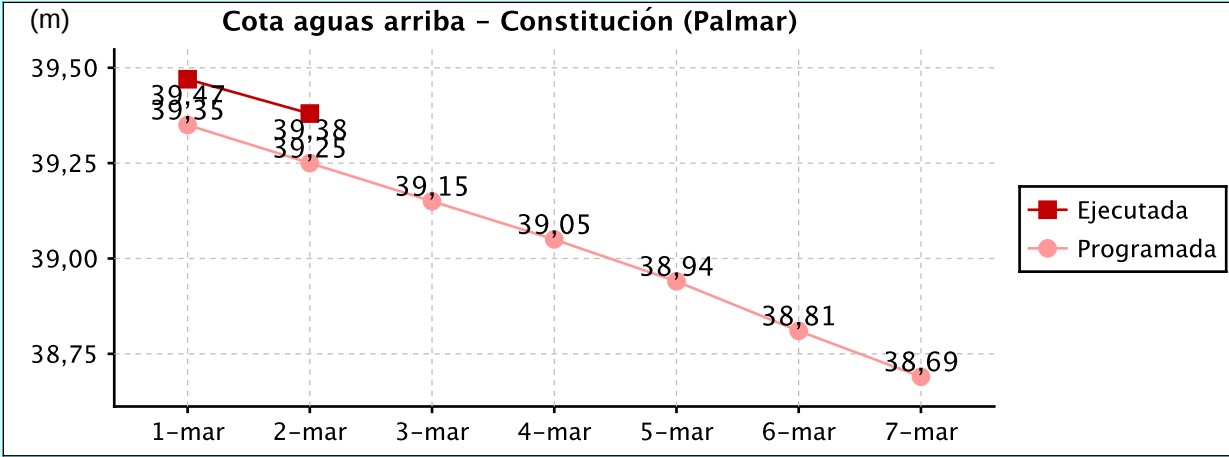
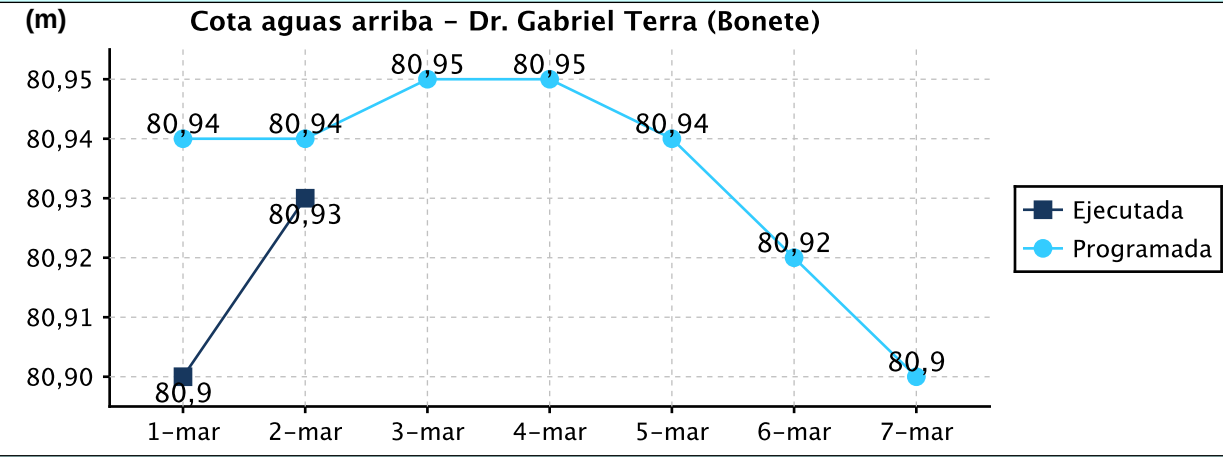


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,94	80,93
Baygorria	54,26	54,22
Palmar	39,25	39,38
SGU	32,68	32,83

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

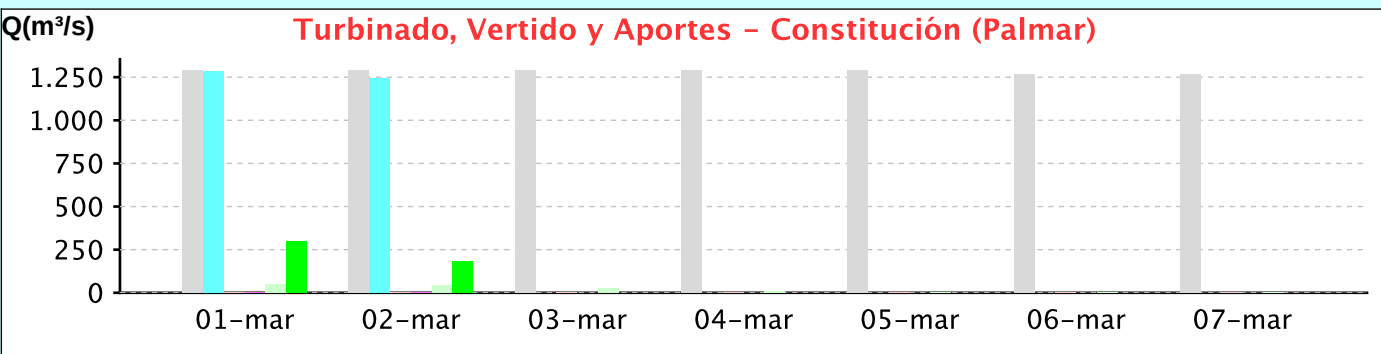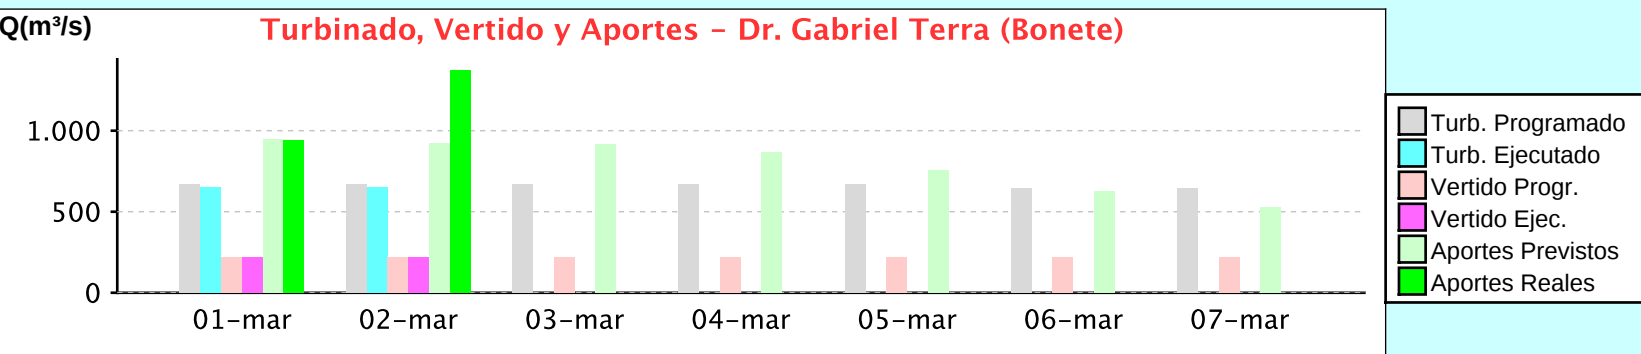

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

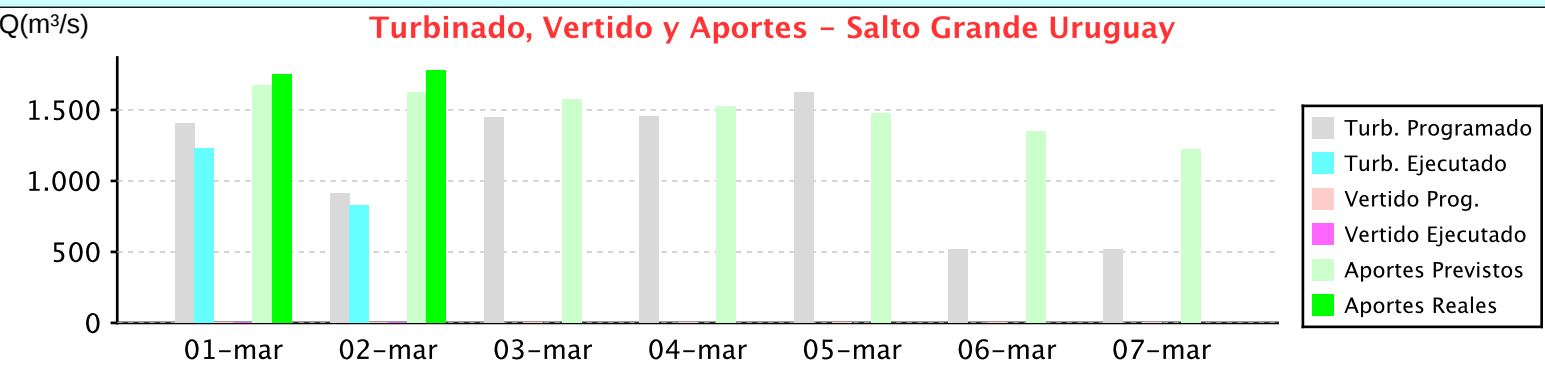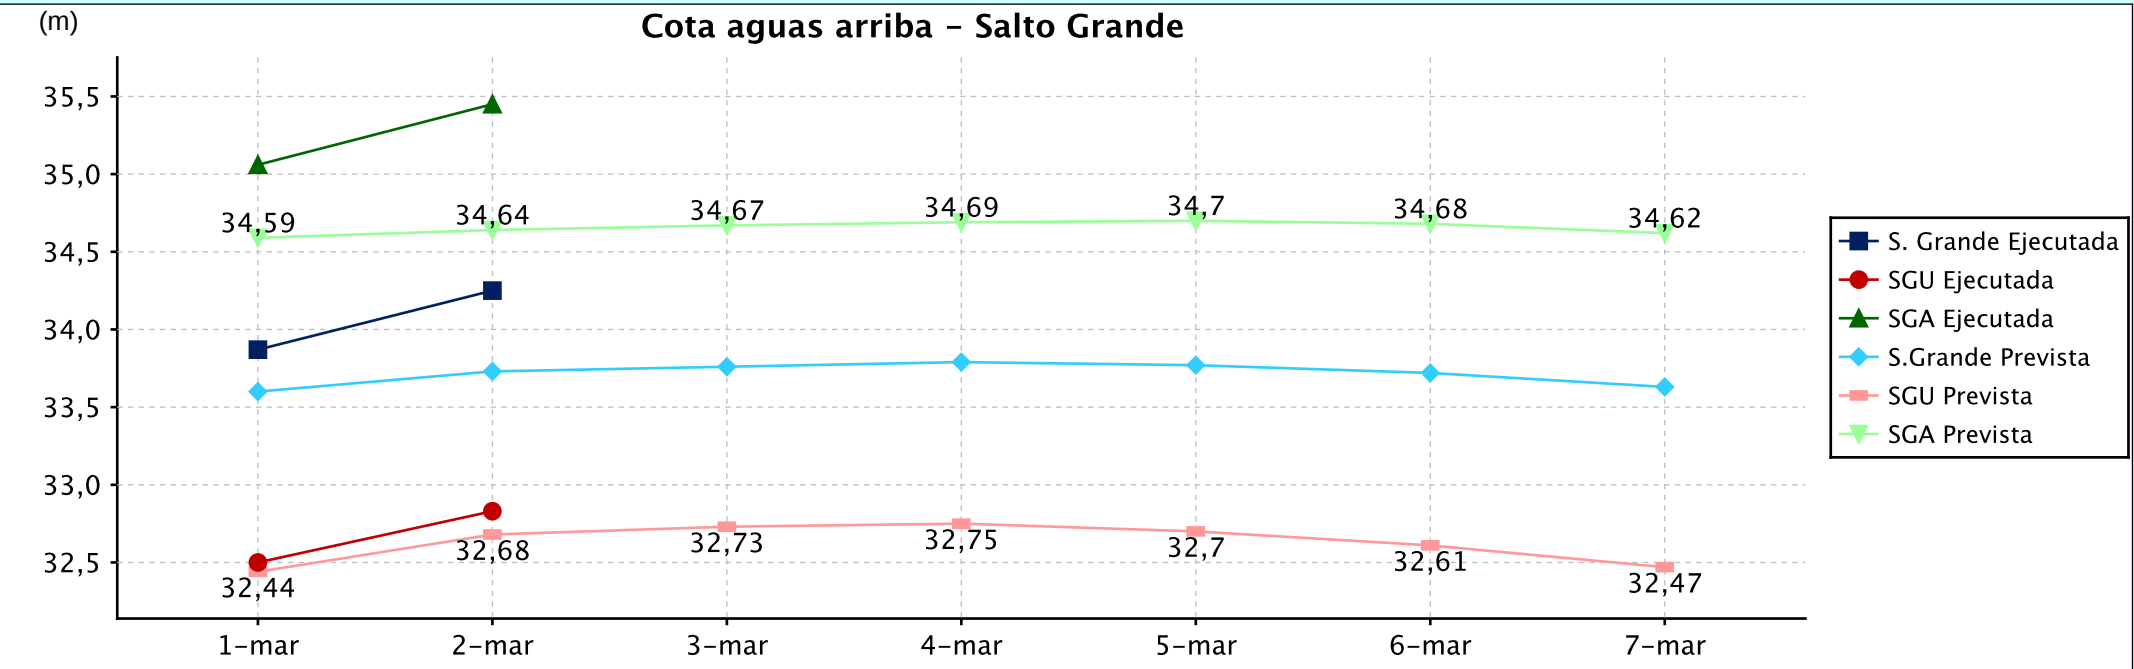

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,83
Cota Vista Arg	35,45
Cota real	34,25
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
-55.376	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	672	648
Baygorria	812	787
Palmar	1.289	1.246
SGU	915	826

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	920	1.372
Baygorria	0	2
Palmar	43	185
SGU	1.625	1.780

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	217
Baygorria	100	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES