



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 17 de marzo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	1.834
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	1.194
Motores	644
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.387
C. Baygorria	2.280
C. Palmar	7.769
C. Salto Grande	10.007
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.313
TOTAL Generación	26.533

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.533
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.310
Diferencia (MWh)	-777
Ejecutada - Programada	-2,85 %

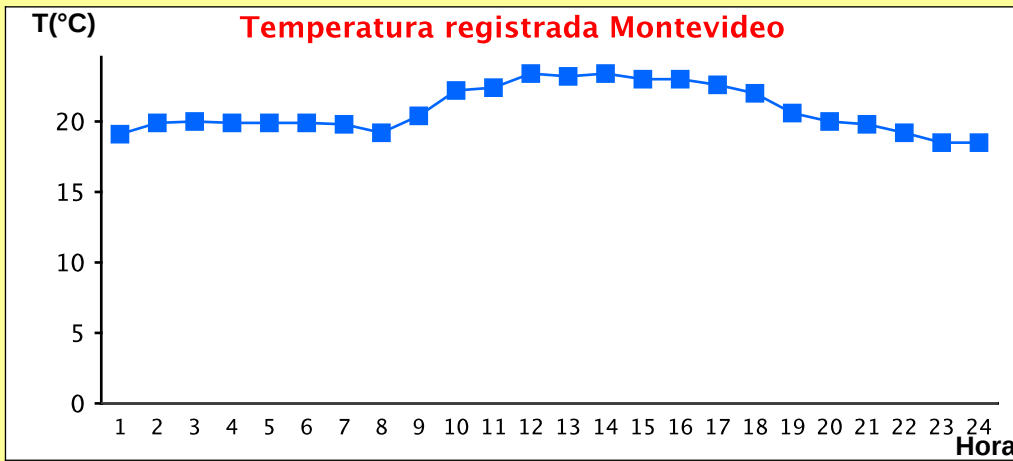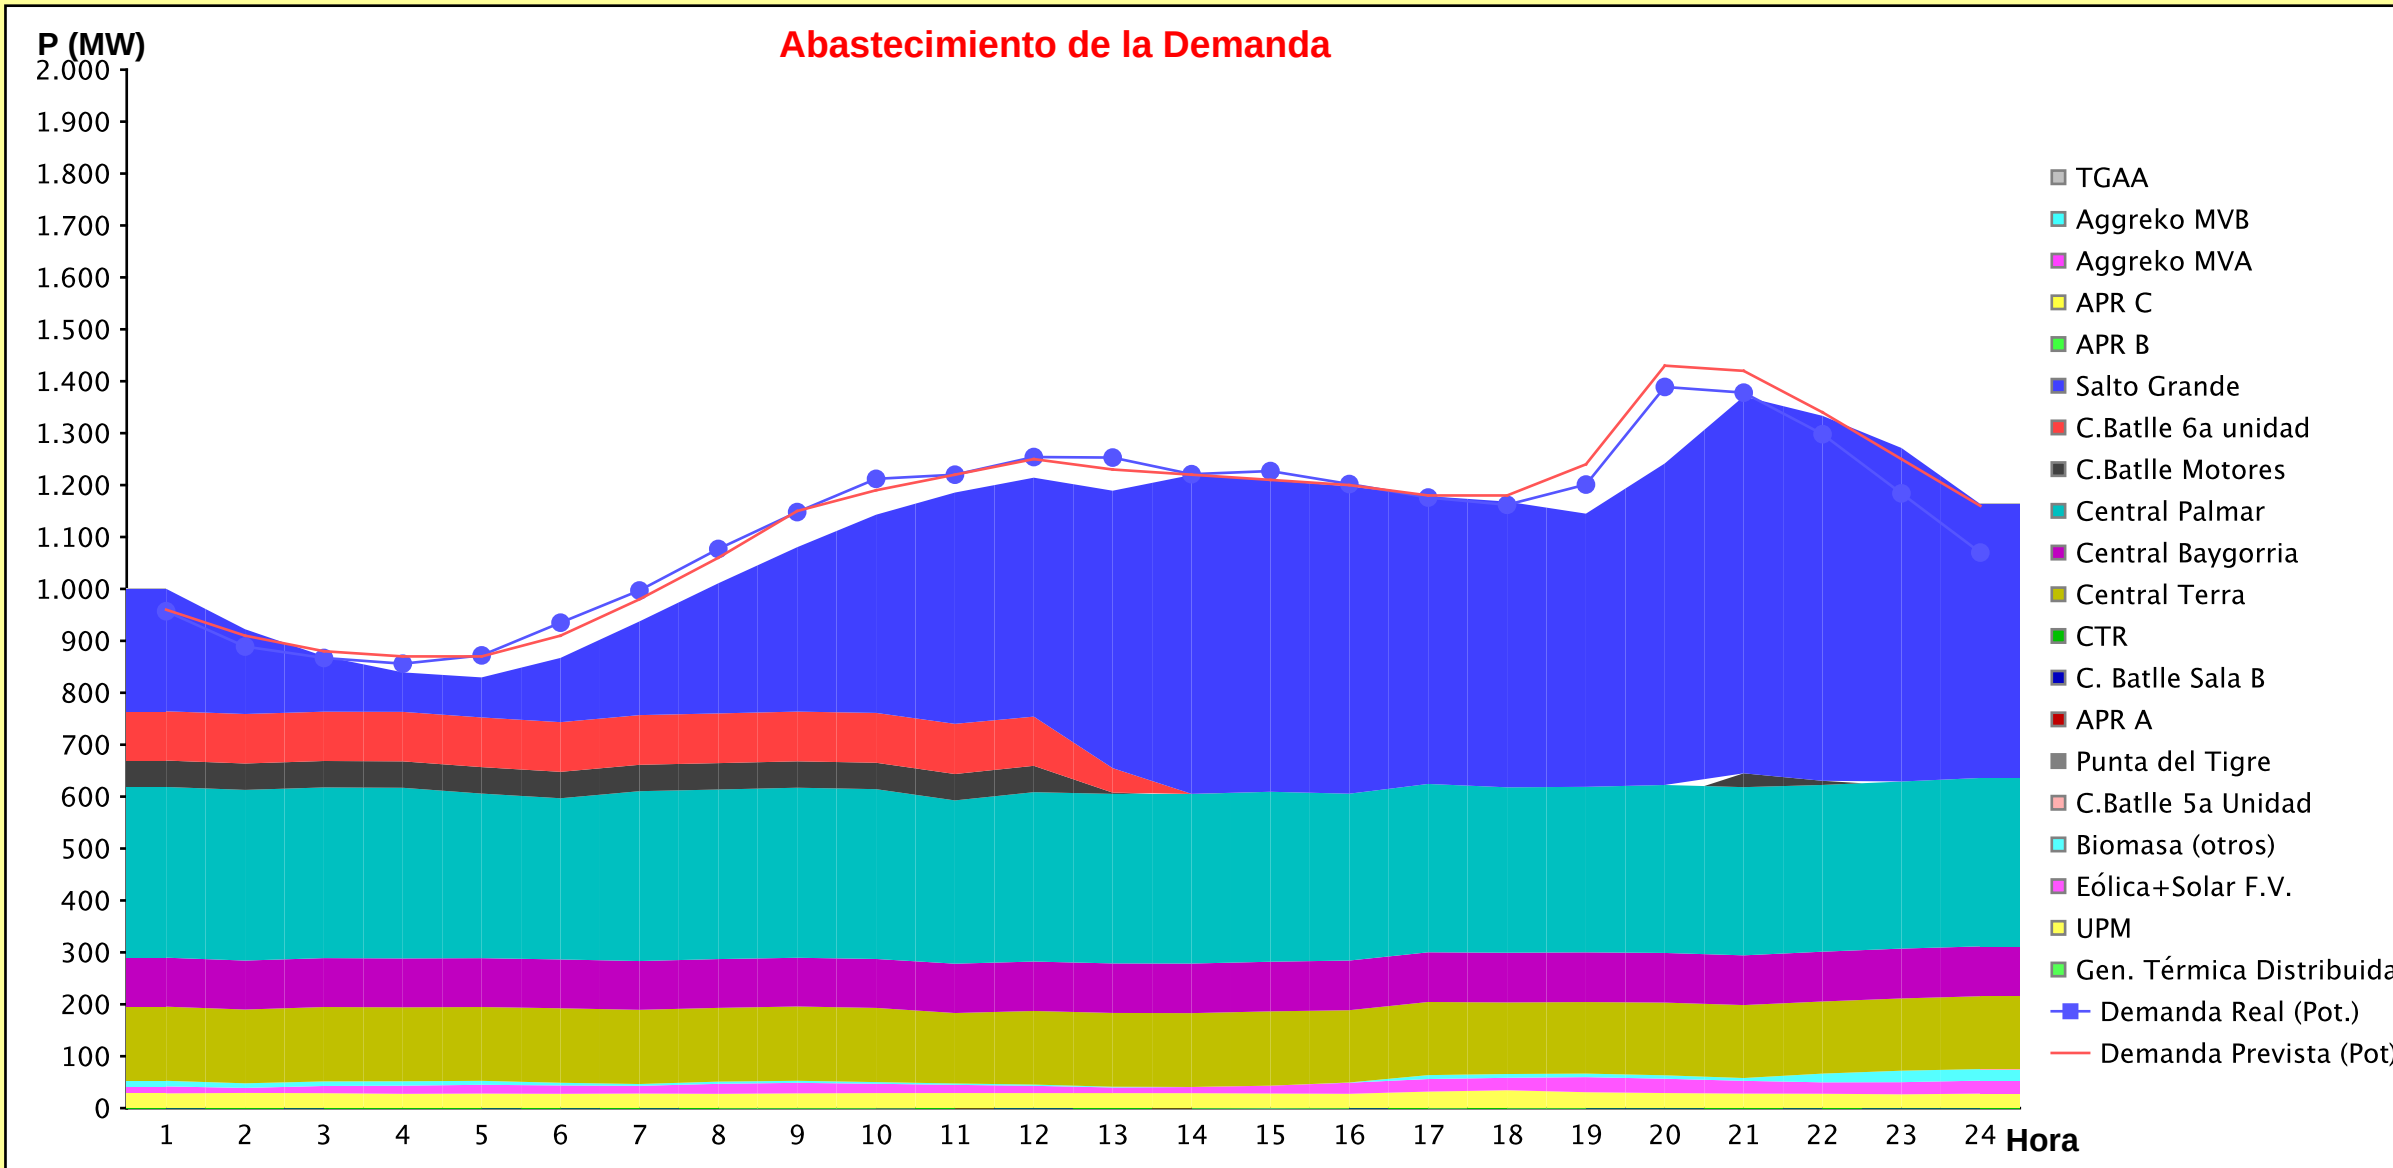



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1289 Hora 16:28
Potencia mínima:	845 Hora 03:42
Pico noche:	1411,72 Hora 20:25

Generación Media (MW)	
Eólica	18,6
Biomasa	44,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

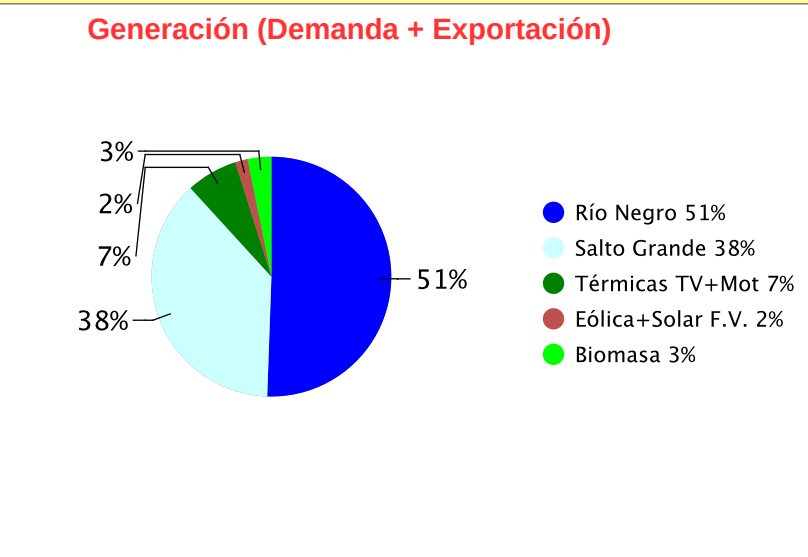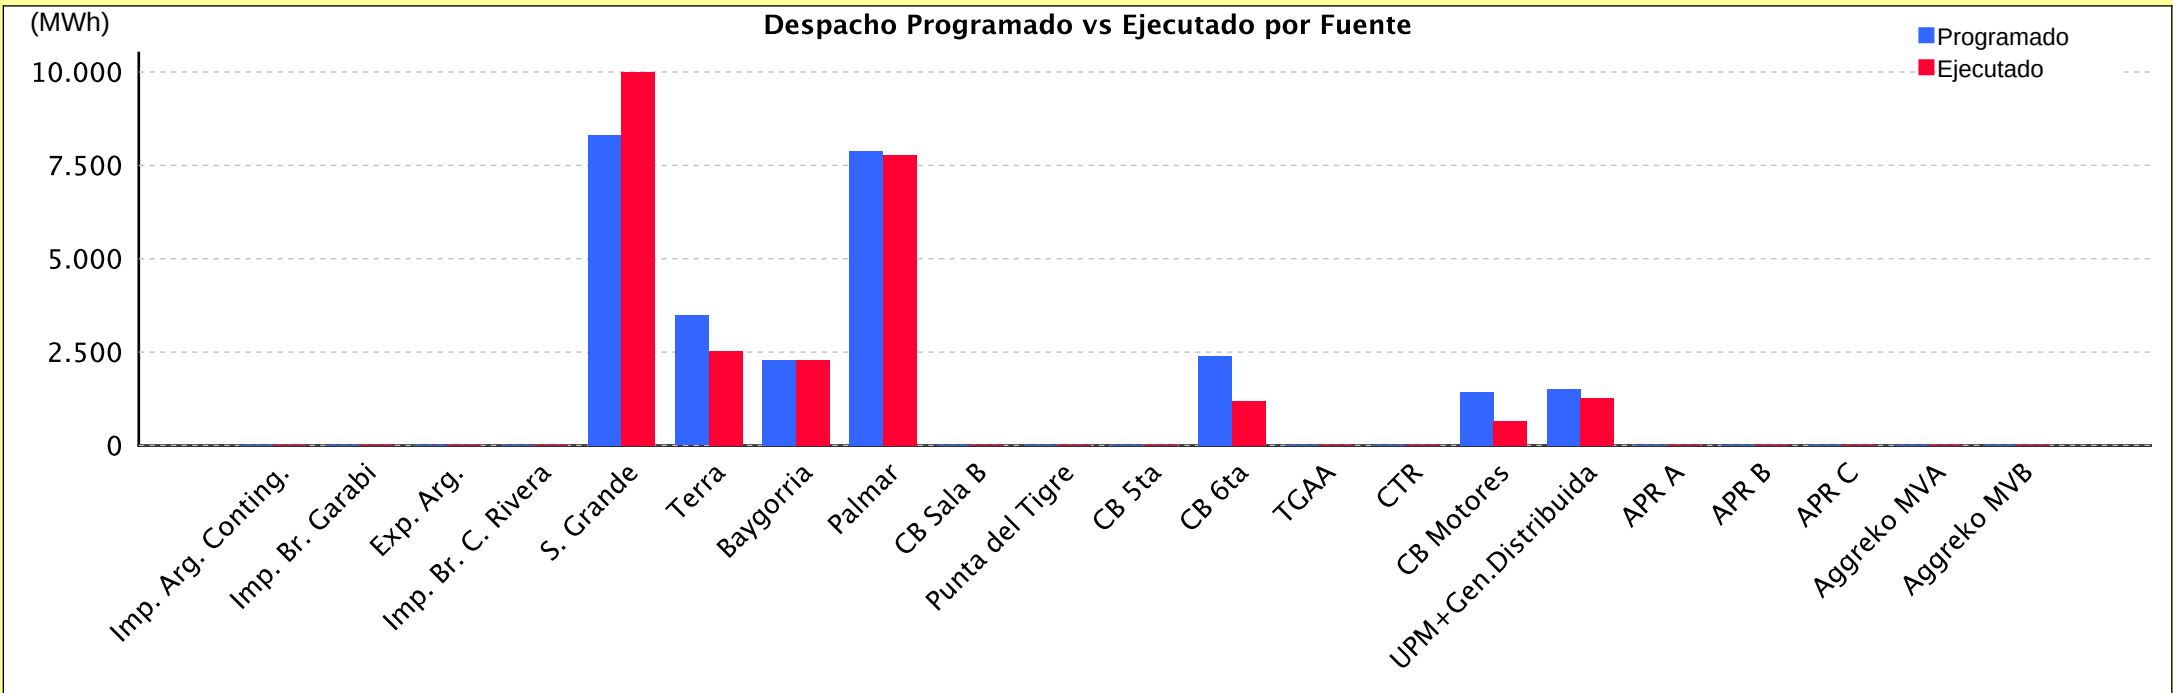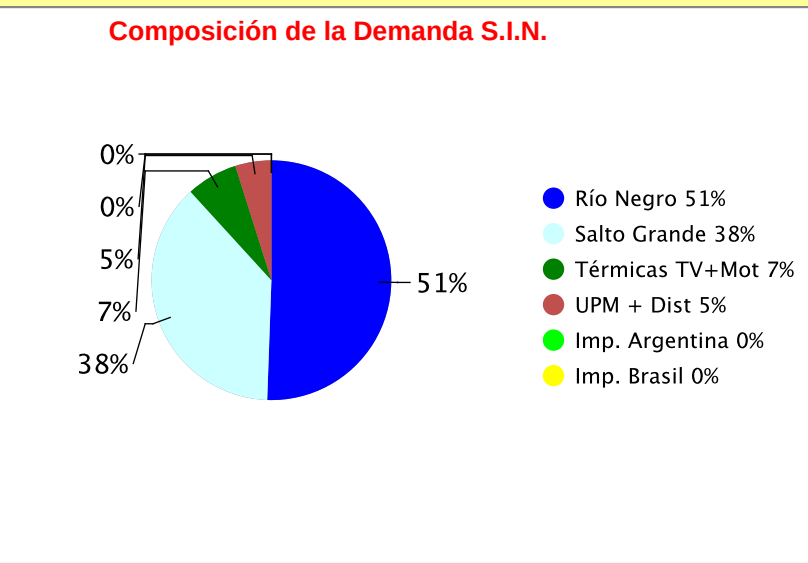



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

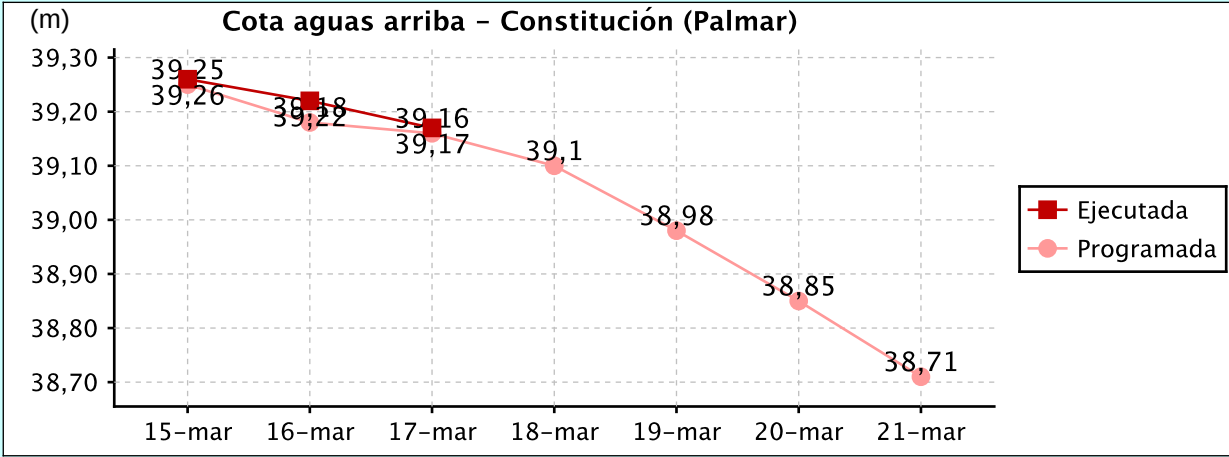
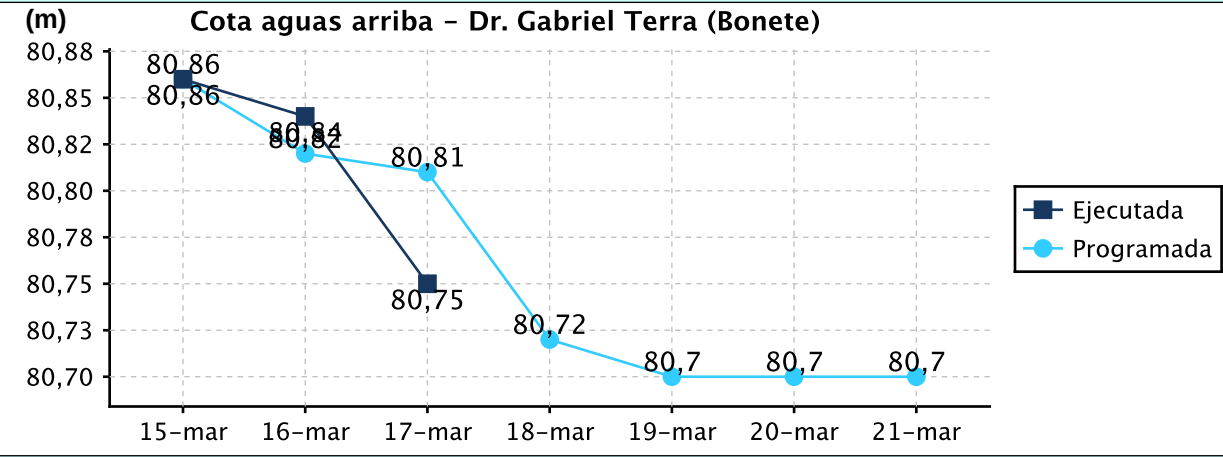


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,81	80,75
Baygorria	54,29	54,19
Palmar	39,16	39,17
SGU	32,75	32,49

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

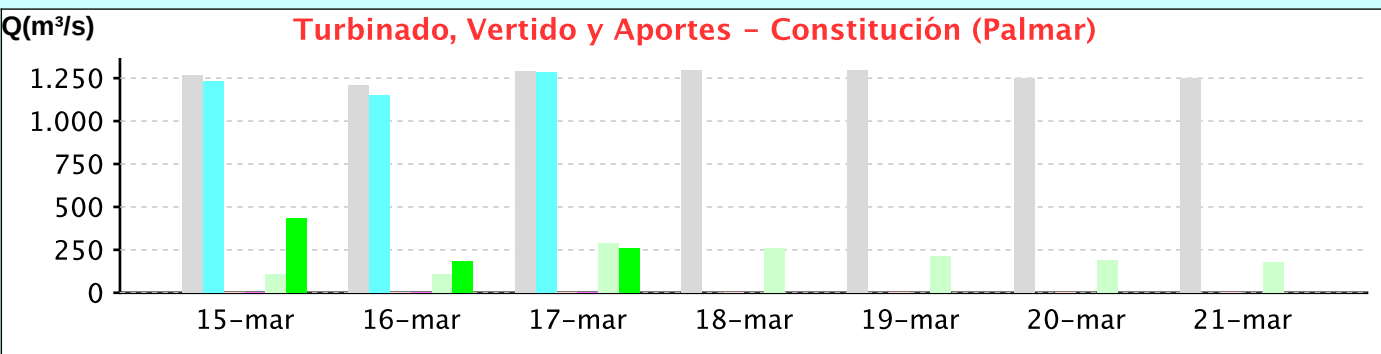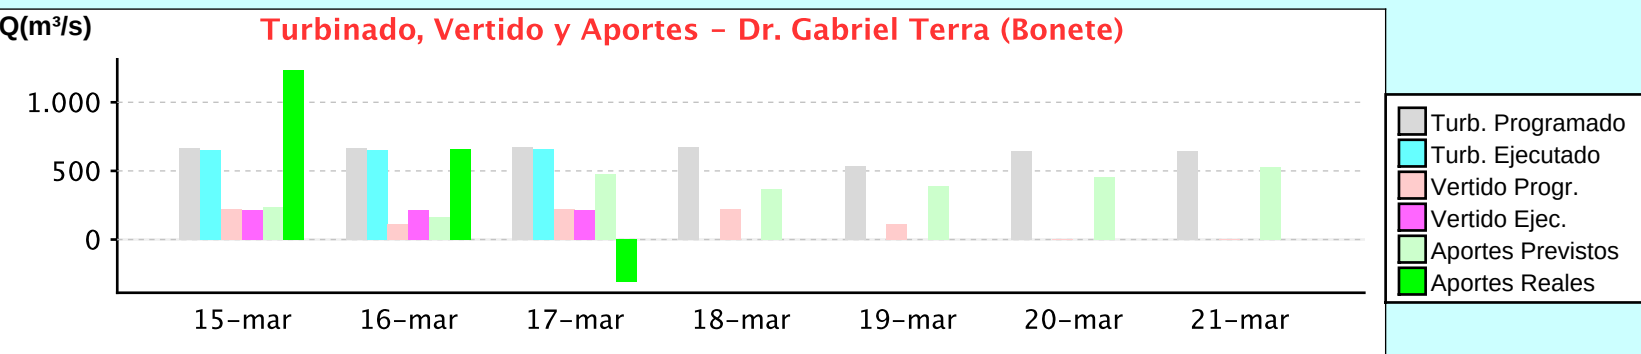

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

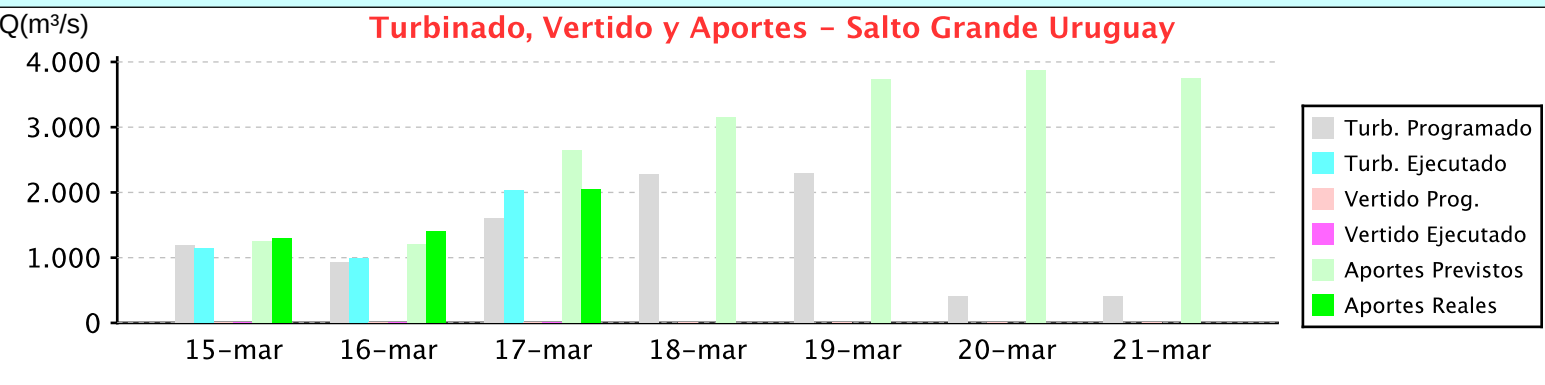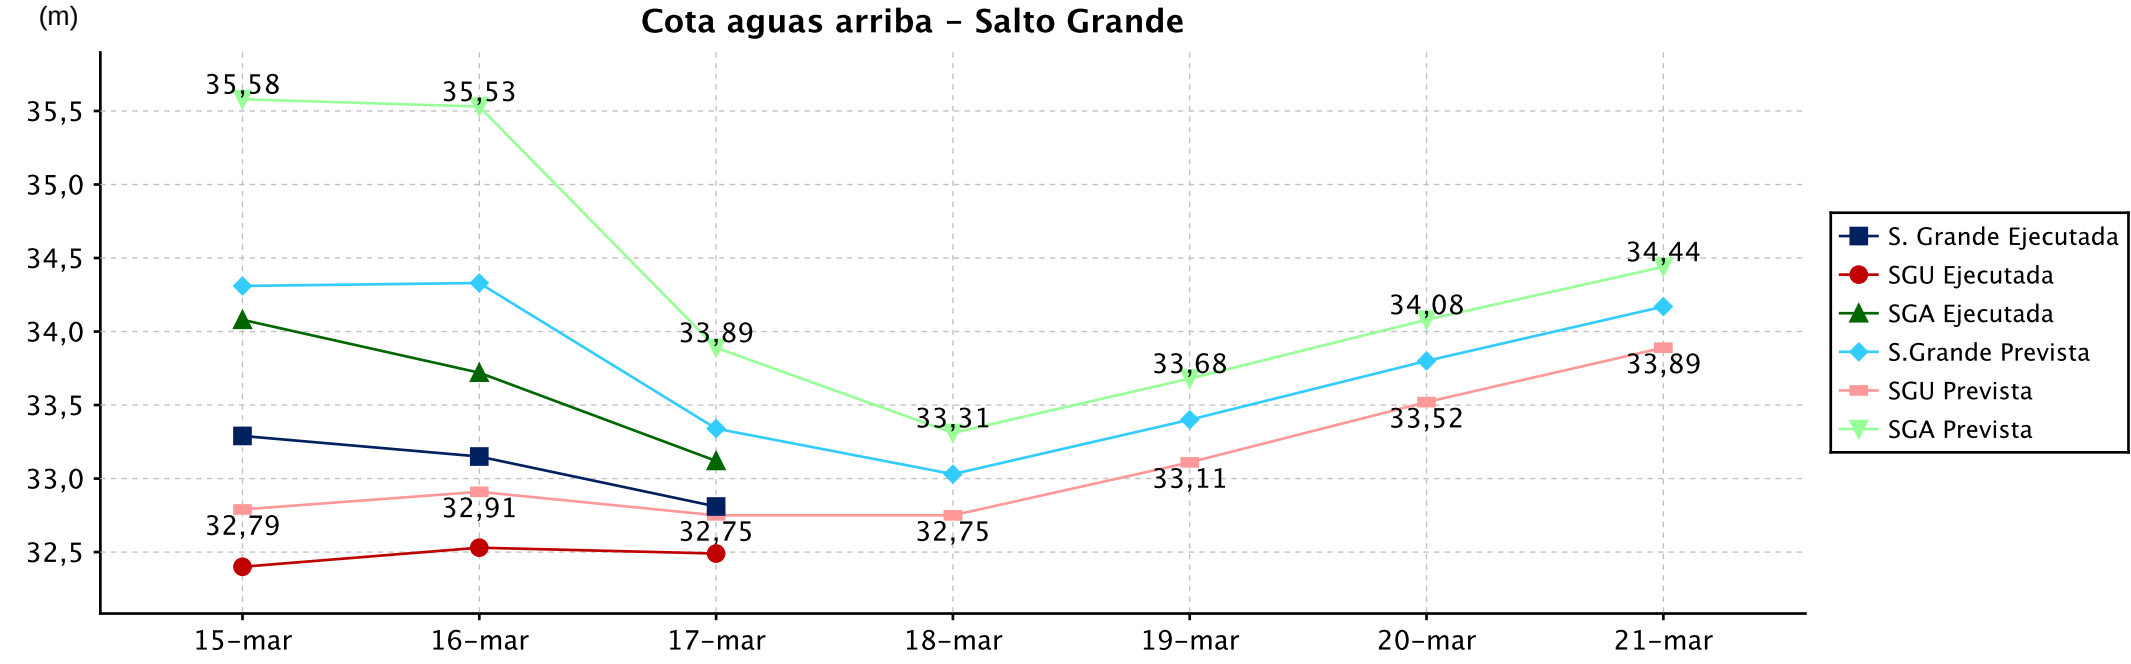

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,49
Cota Vista Arg	33,12
Cota real	32,81

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-10.845
------------------------------------	---------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	674	659
Baygorria	778	778
Palmar	1.290	1.281
SGU	1.602	2.033

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	474	-311
Baygorria	35	11
Palmar	286	260
SGU	2.650	2.052

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	214
Baygorria	130	107
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

A partir de la hora energética 13 se reprogramó la semana por aumento de aportes en Salto Grande y Bonete.
Se sacó de servicio Motores CB y 6ta CB, quedando el resto del despacho incambiado, despachando Motores CB en en el pico de demanda.
Los aportes de Bonete para el día fueron de 602 m3/s aprox.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

18/03/2014 16:13