



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



sábado 05 de abril de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-10
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-6
Central La Tablada	-49
Central P. del Tigre	0
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.996
C. Baygorria	1.496
C. Palmar	4.521
C. Salto Grande	16.855
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
UPM+Gen. Distribuida	1.416
TOTAL Generación	27.219

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.219
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.820
Diferencia (MWh)	399
Ejecutada - Programada	1,49 %

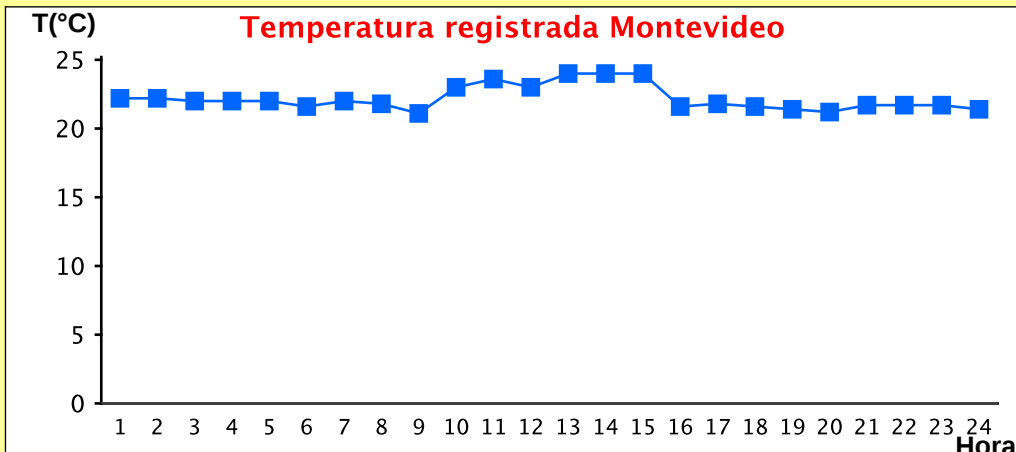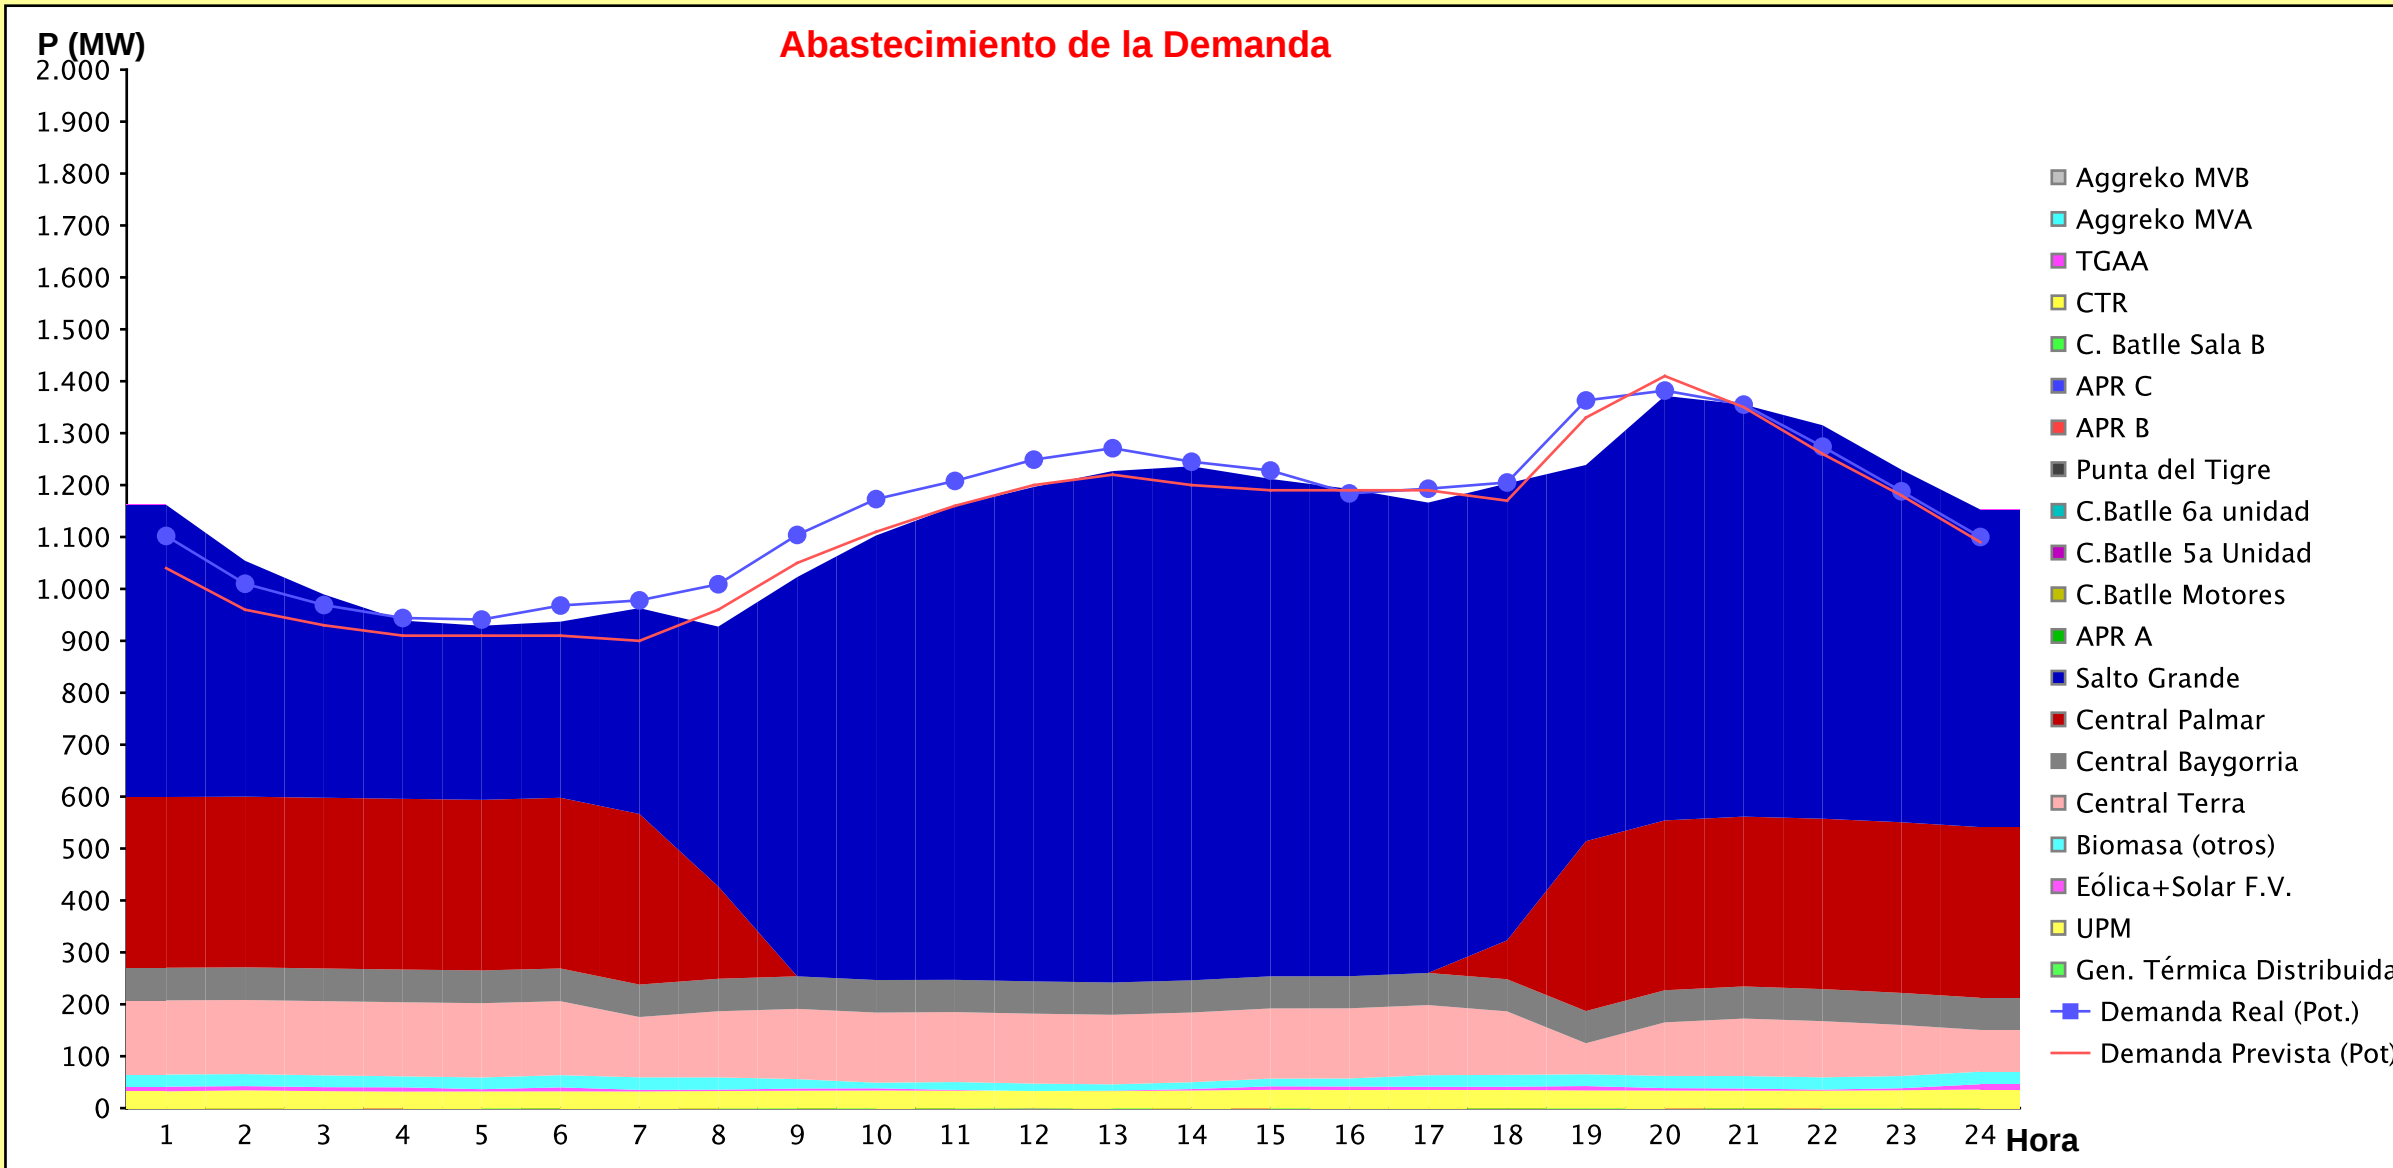



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1278,44 Hora 12:57
Potencia mínima:	941,35 Hora 04:38
Pico noche:	1410,33 Hora 19:34

Generación Media (MW)	
Eólica	5,6
Biomasa	64,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

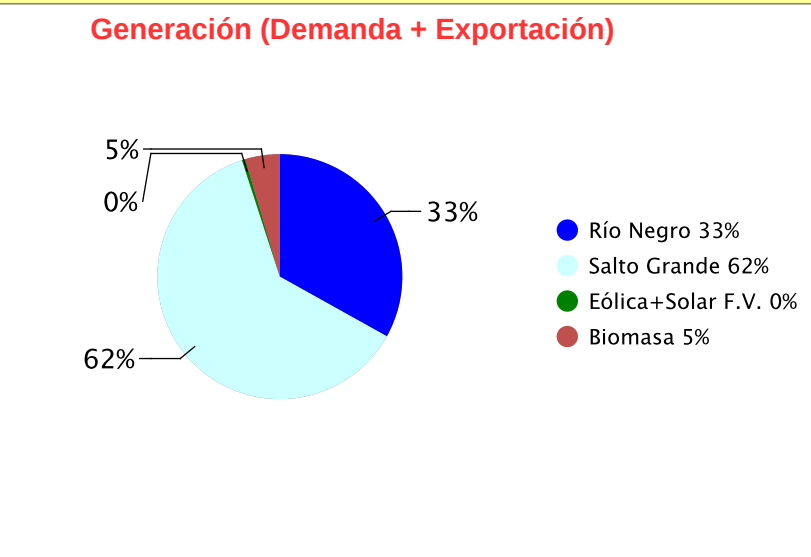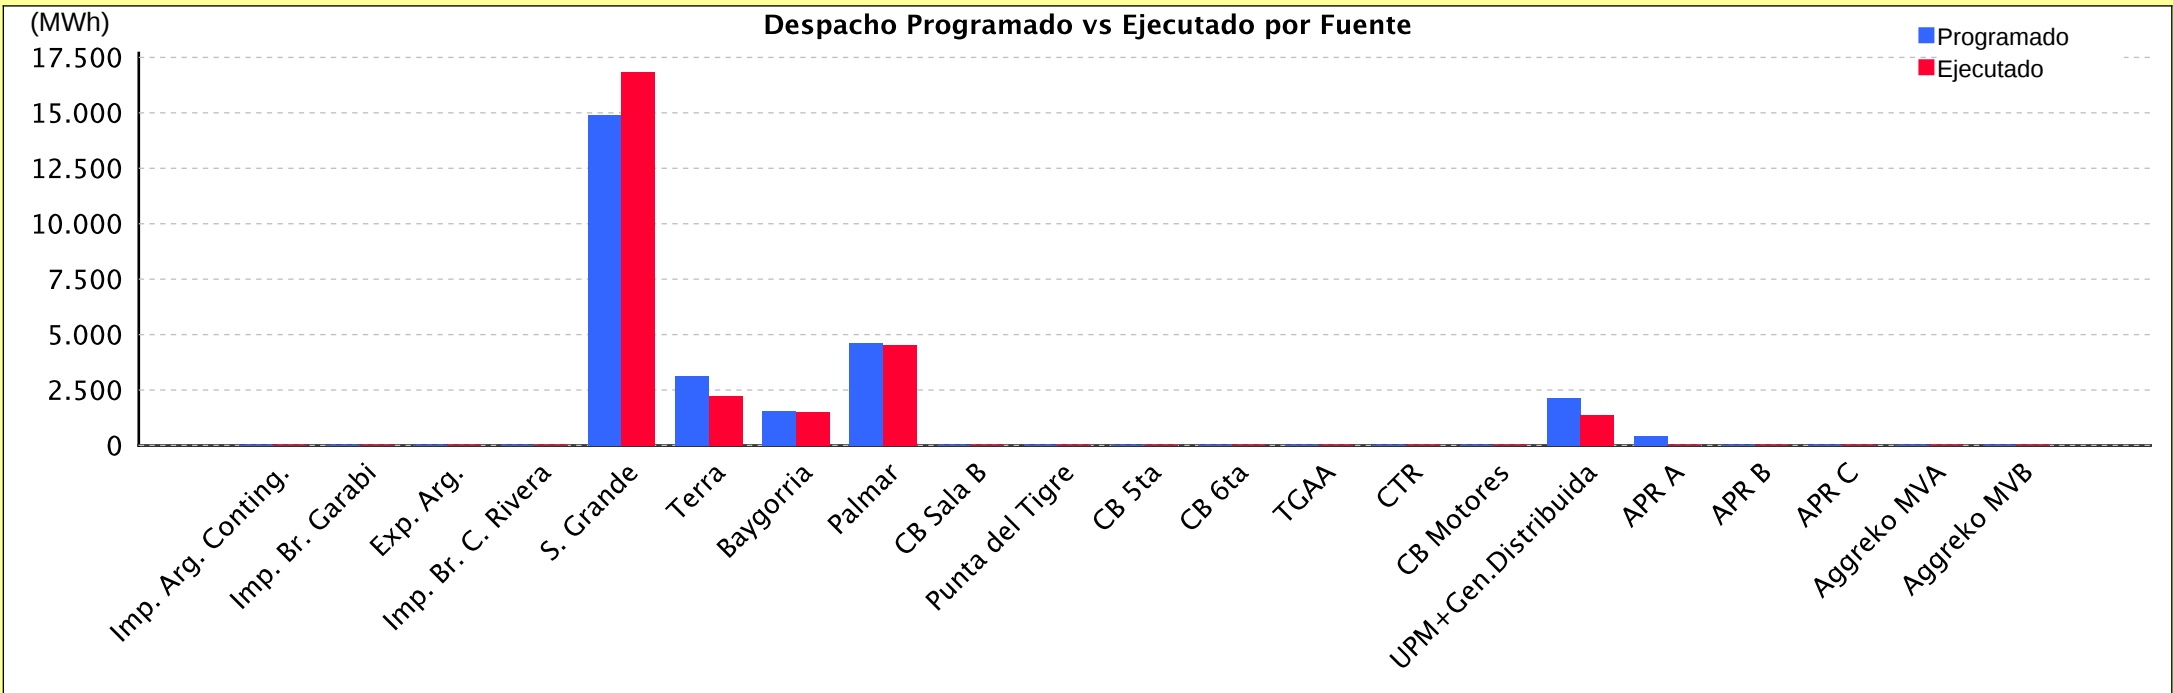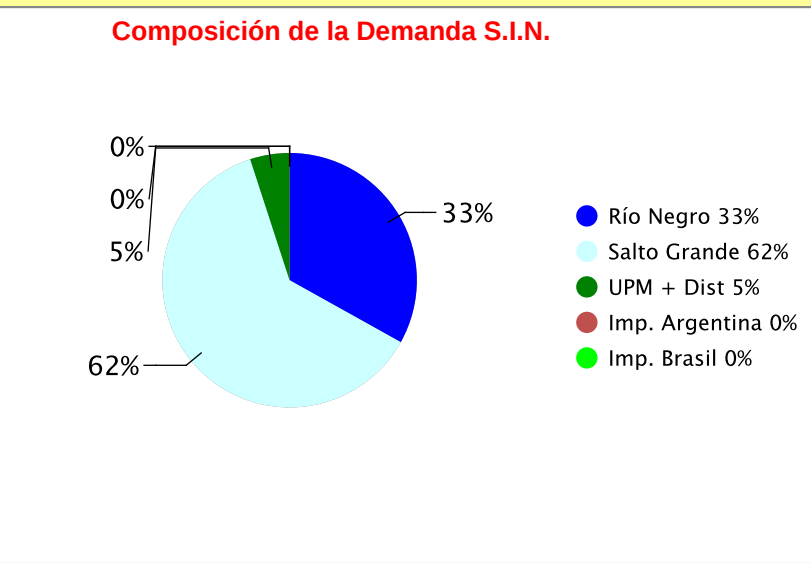



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

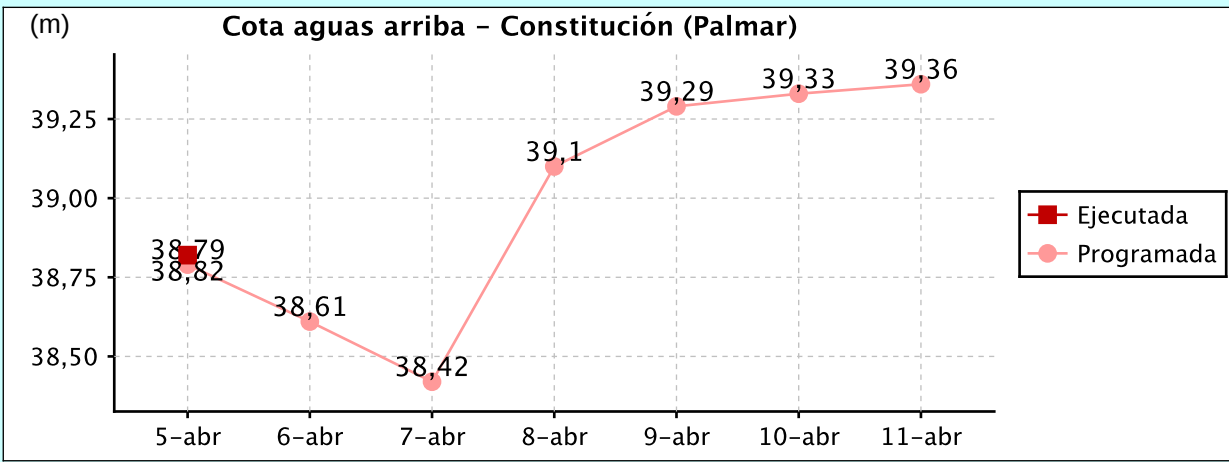
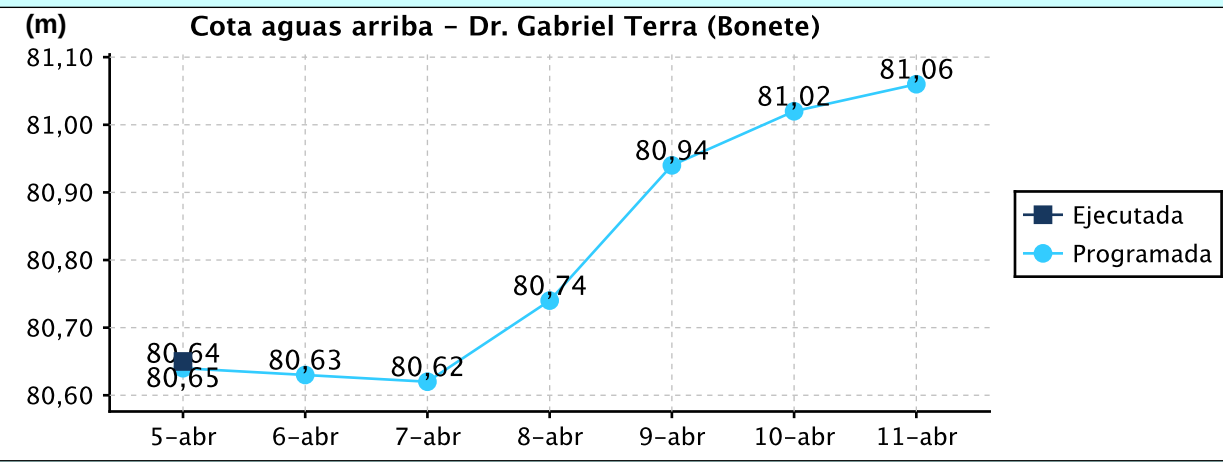


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,64	80,65
Baygorria	54,11	54,22
Palmar	38,79	38,82
SGU	34,75	34,57

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

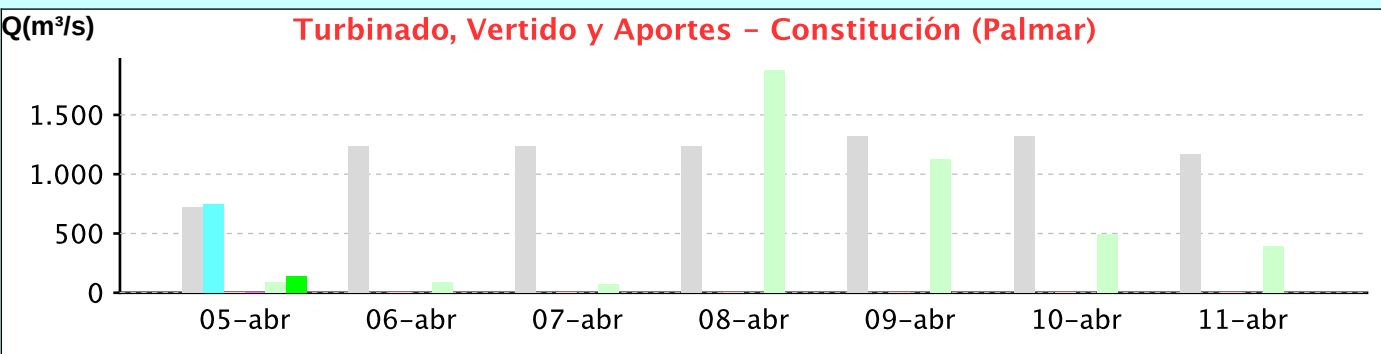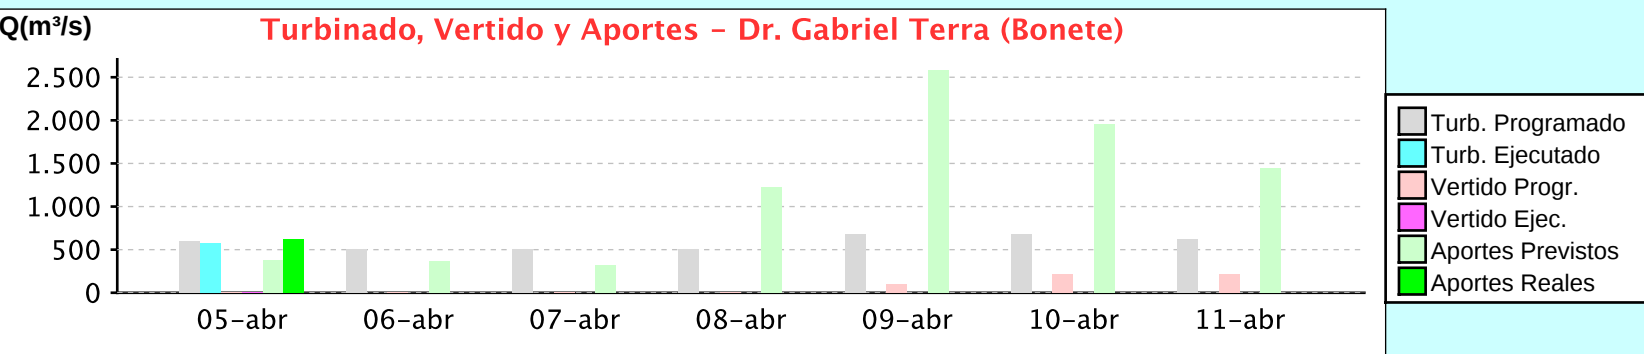

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

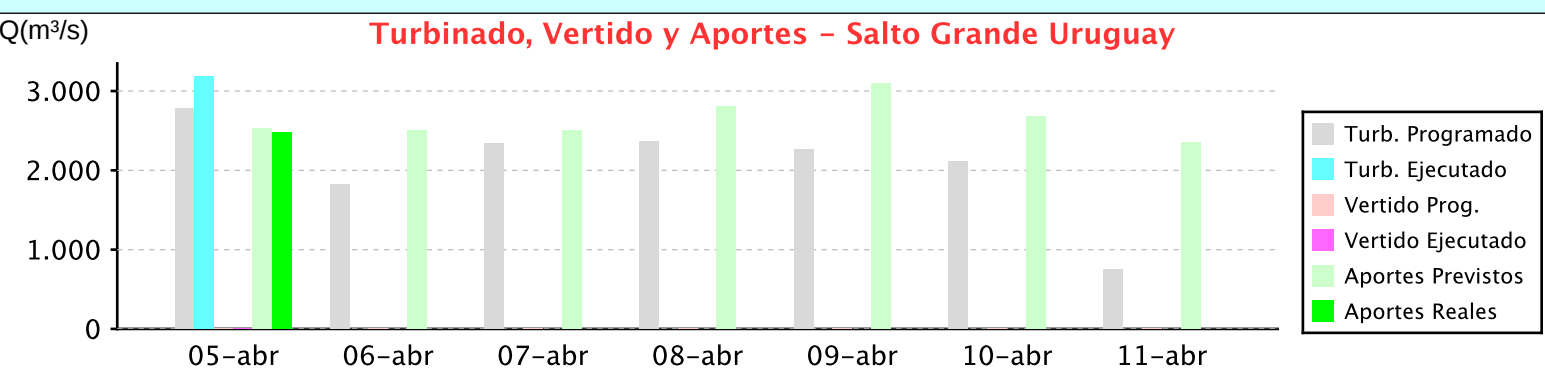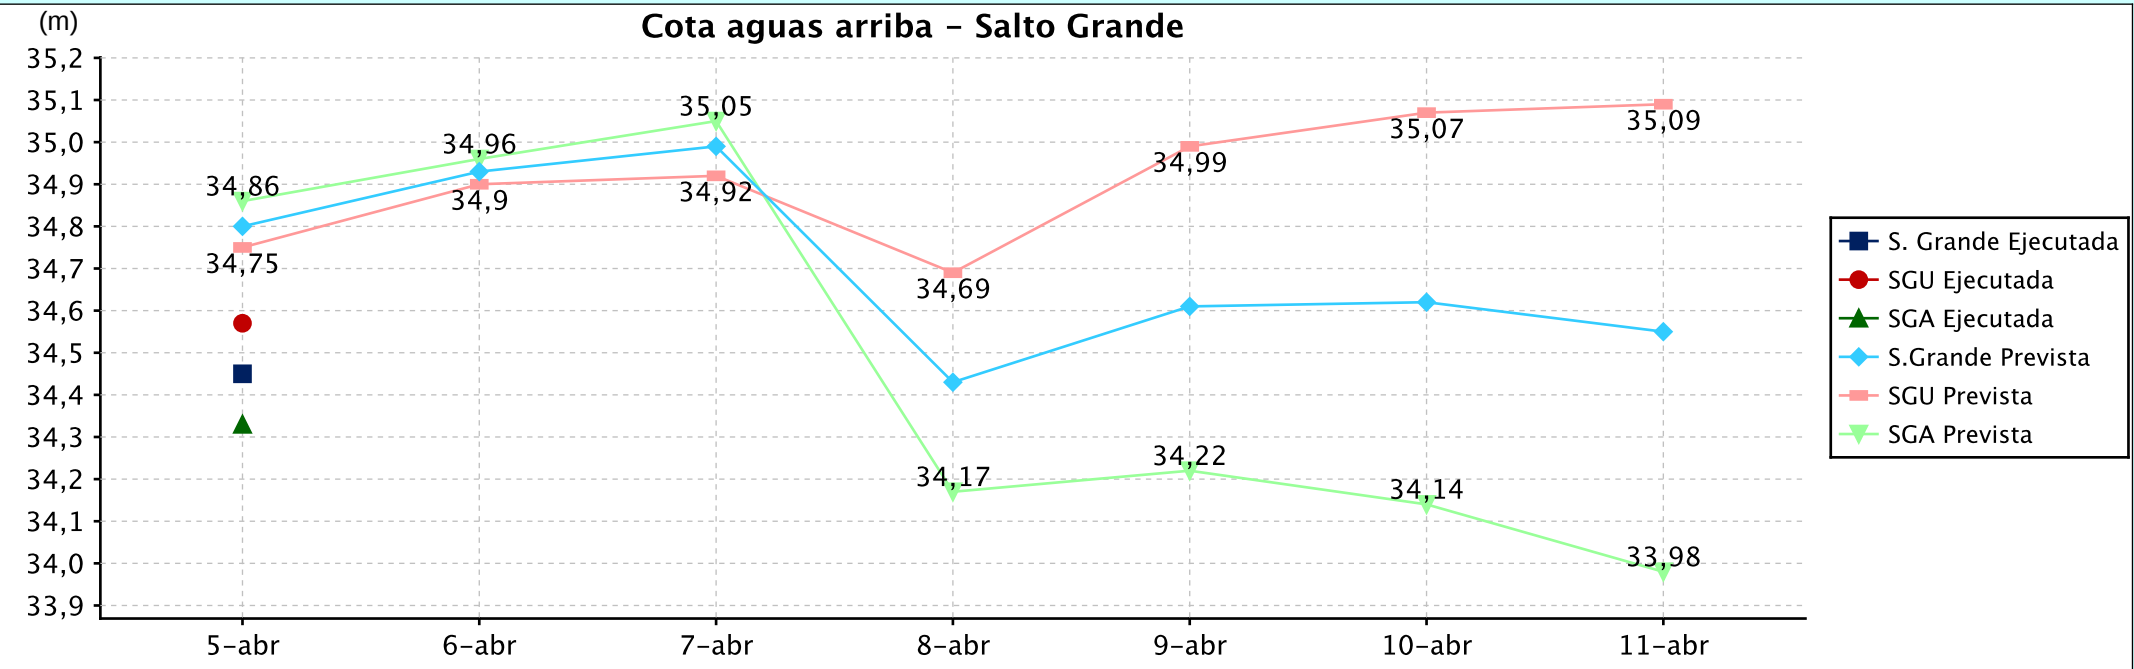

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,57
Cota Vista Arg	34,33
Cota real	34,45

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	5.289
------------------------------------	-------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	592	572
Baygorria	516	477
Palmar	722	748
SGU	2.781	3.189

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	381	623
Baygorria	0	30
Palmar	90	139
SGU	2.525	2.475

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES