




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 13 de abril de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-49
Central P. del Tigre	-2
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-0
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.306
C. Baygorria	2.100
C. Palmar	7.892
C. Salto Grande	15.326
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	2.915
TOTAL Generación	31.480

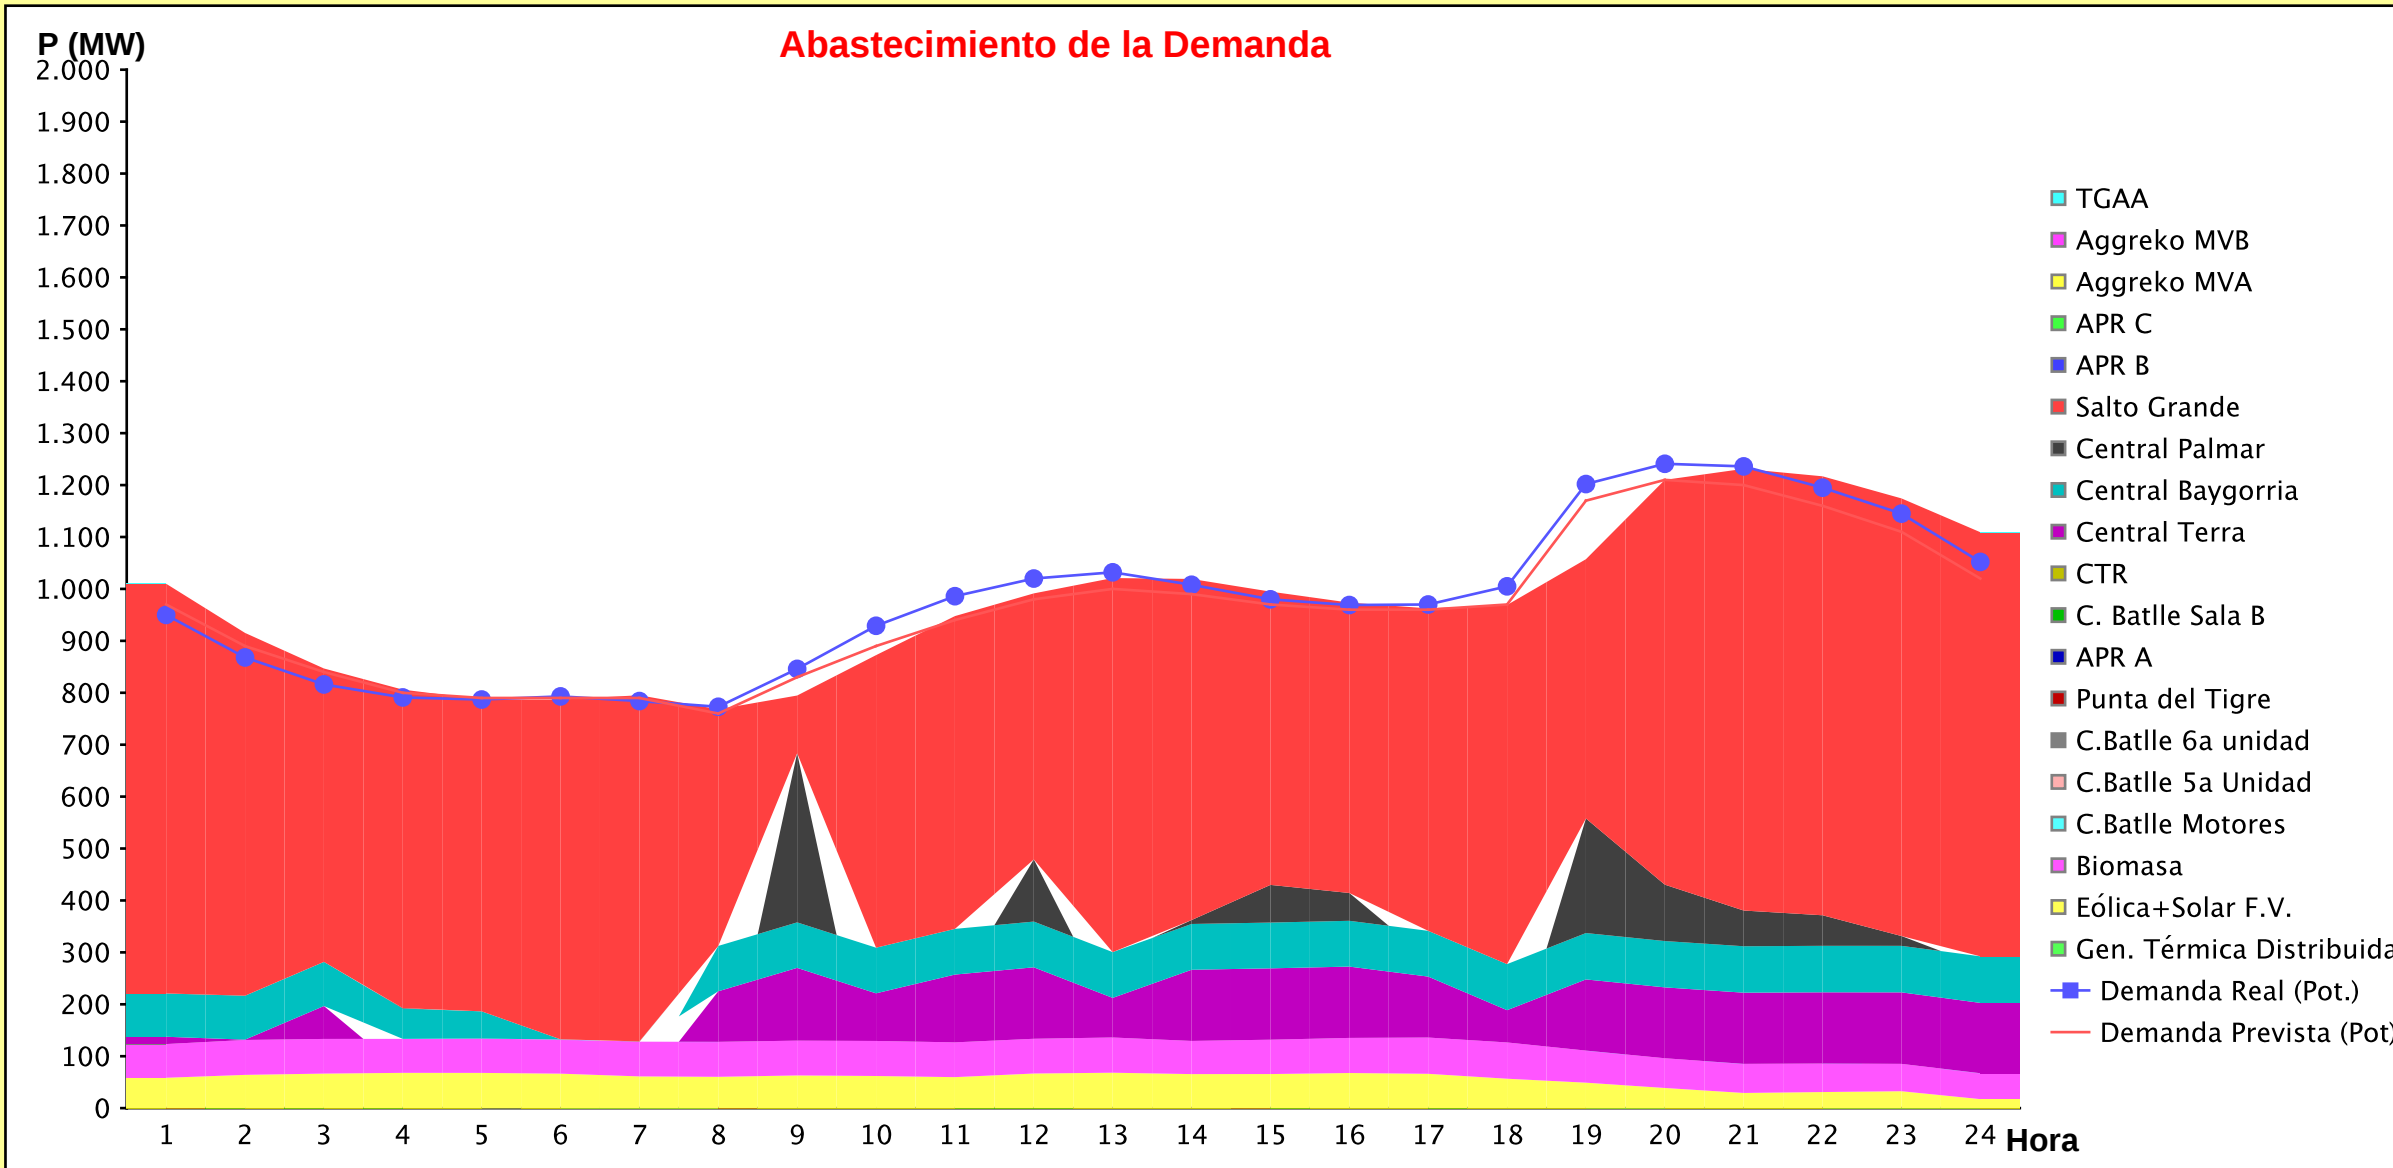

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	8.256
Hidráulica	8.256
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	8.256




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	23.224
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	22.990
Diferencia (MWh)	234
Ejecutada - Programada	1,02 %

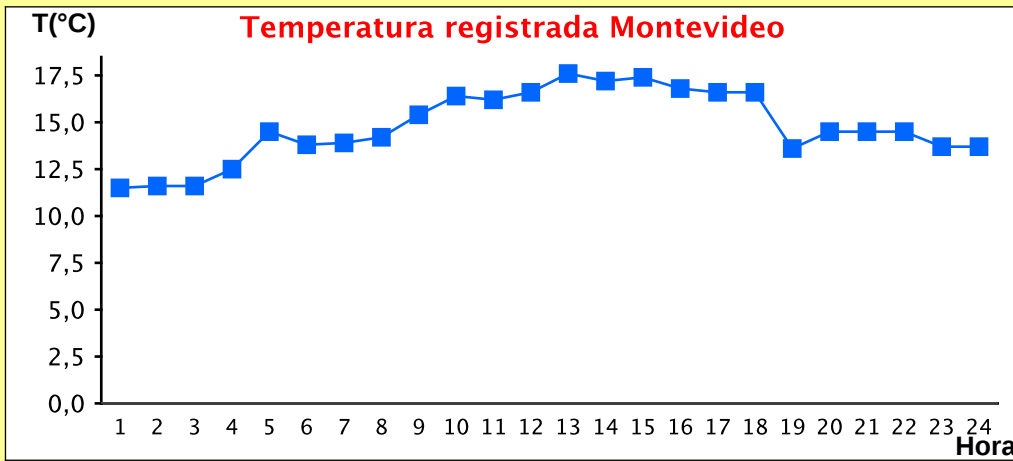



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1039,06 Hora 12:56
Potencia mínima:	752,95 Hora 07:25
Pico noche:	1250,74 Hora 20:22

Generación Media (MW)	
Eólica	56,4
Biomasa	69,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

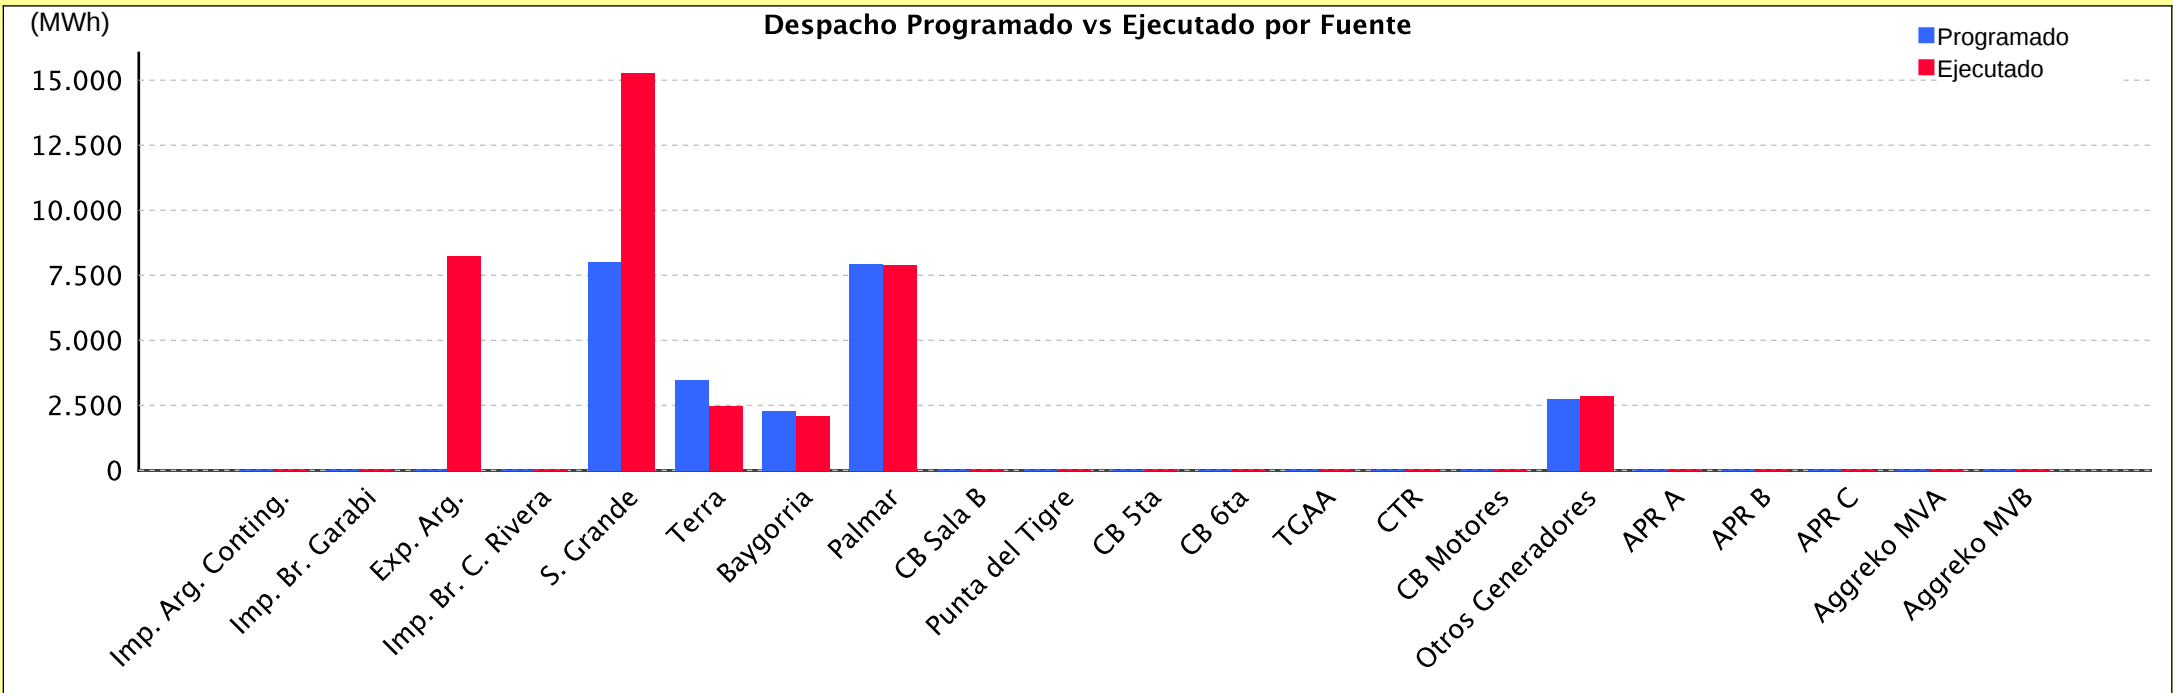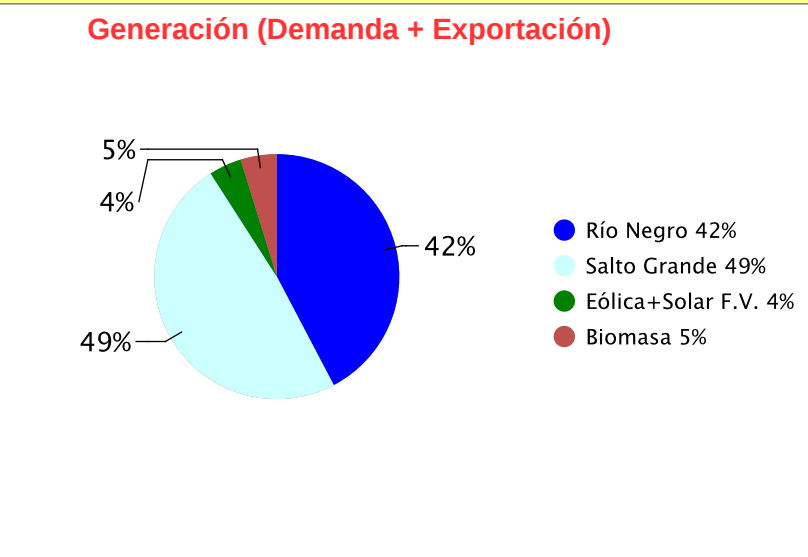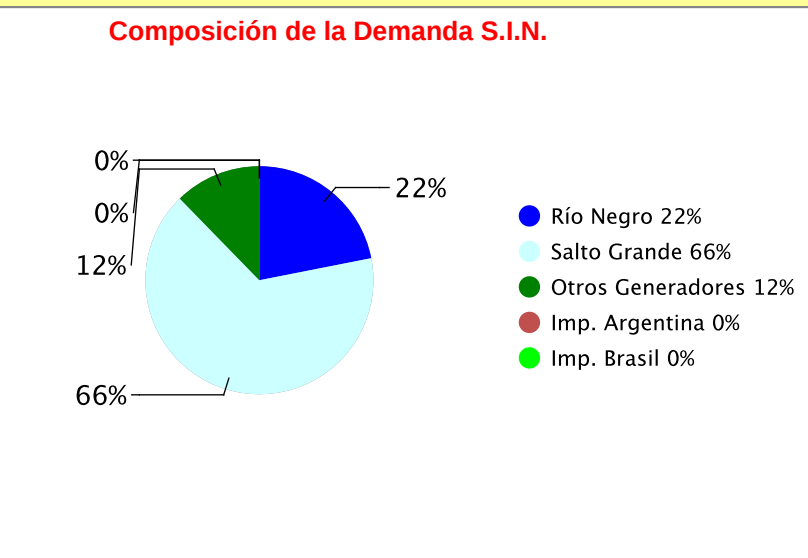



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

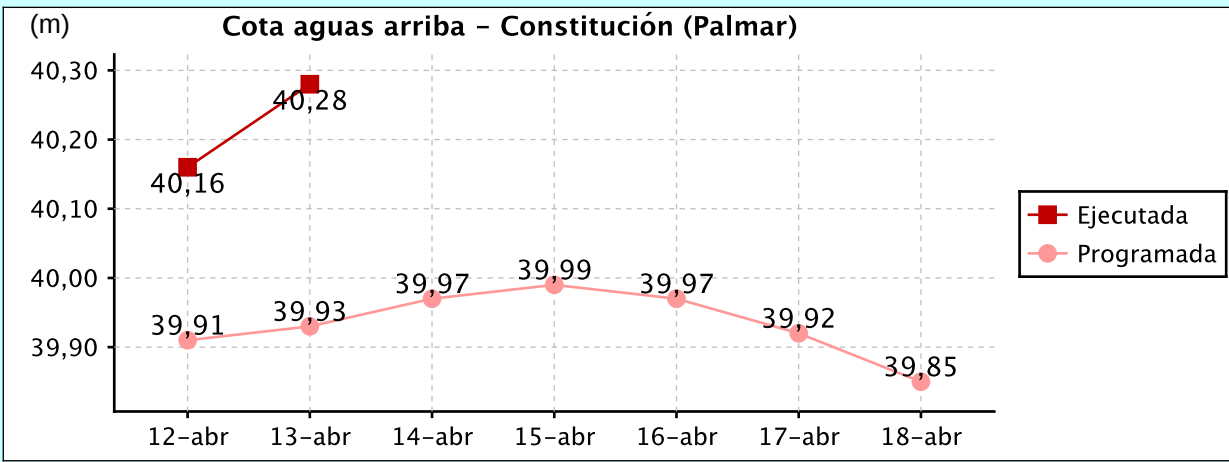
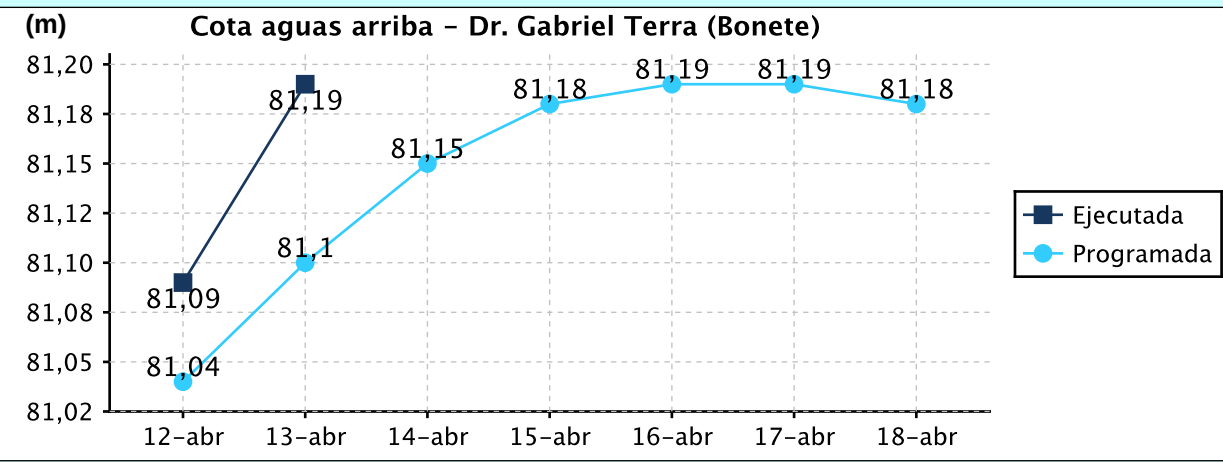


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,10	81,19
Baygorria	54,16	54,1
Palmar	39,93	40,28
SGU	35,54	35,89

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

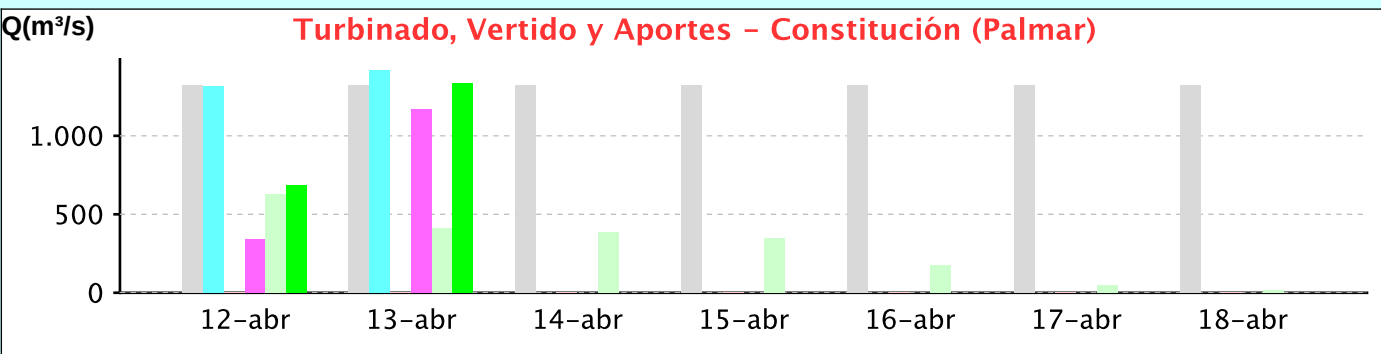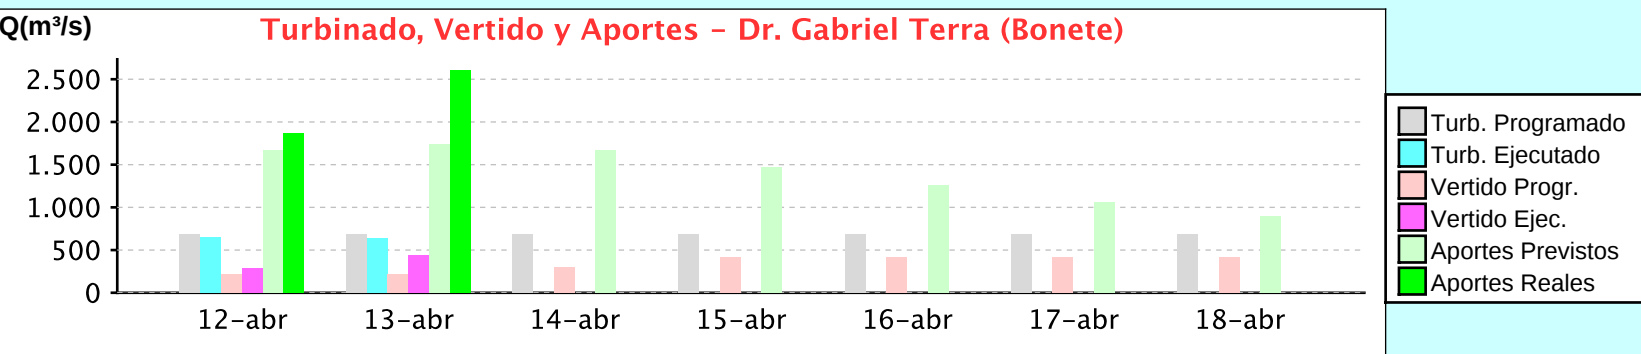

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

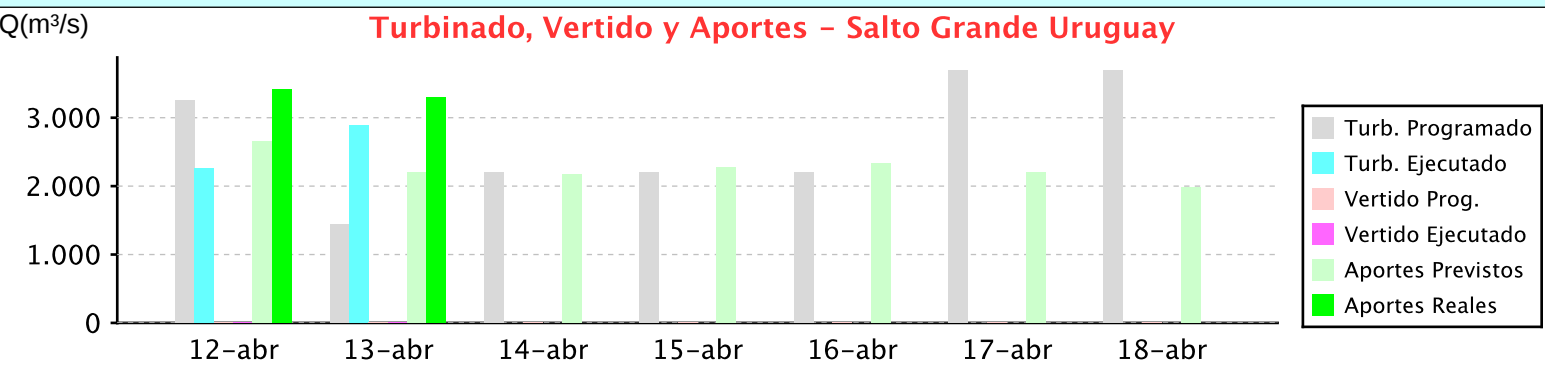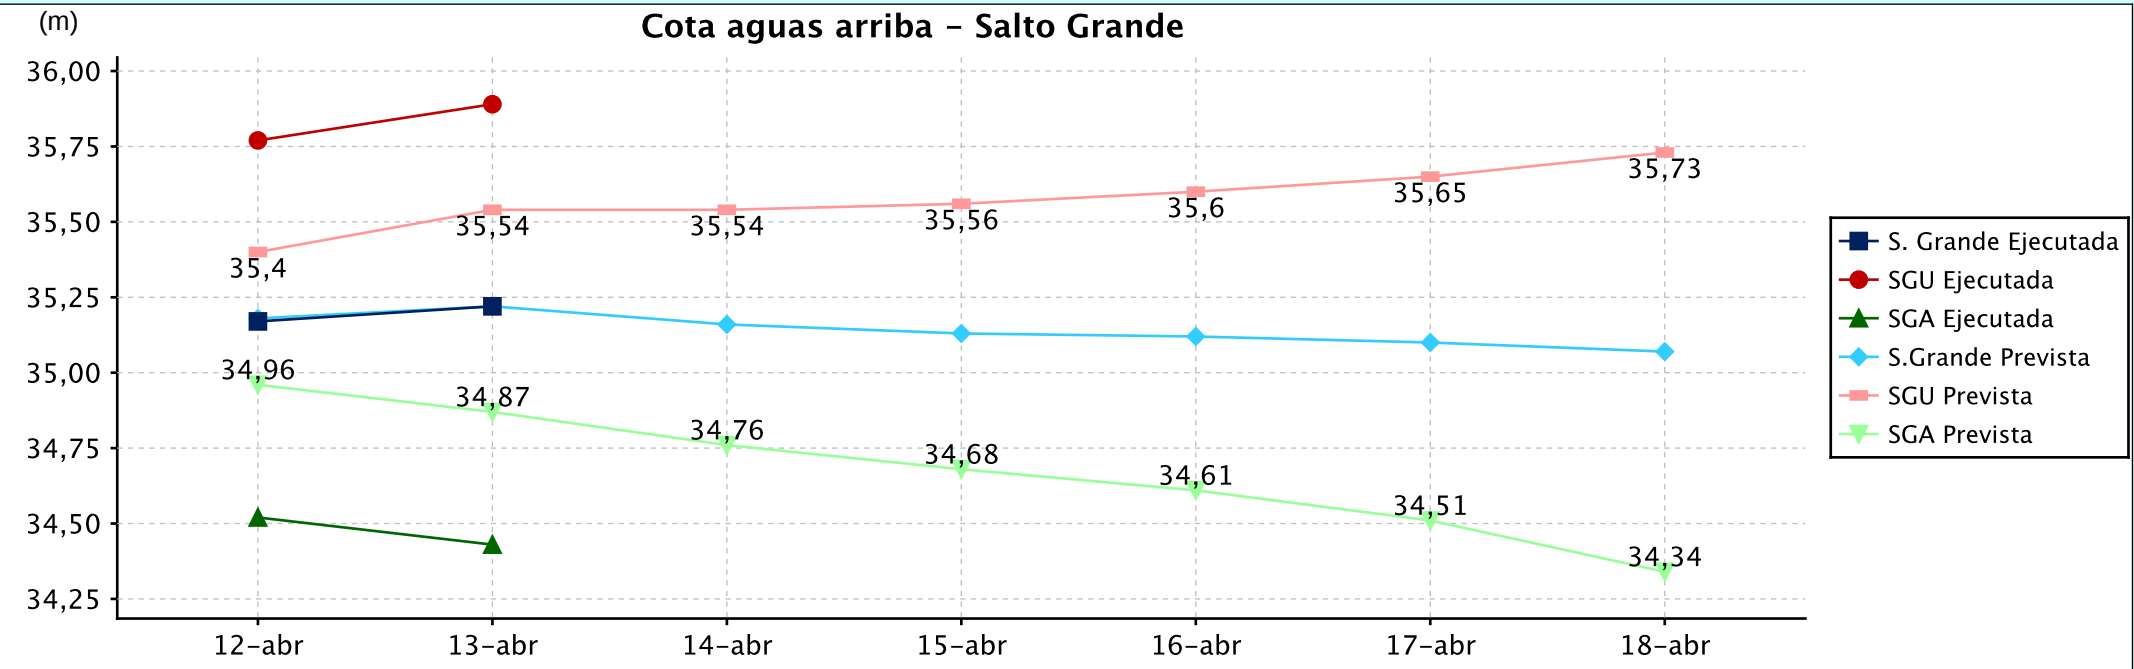

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,89
Cota Vista Arg	34,43
Cota real	35,22
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	34.916

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	683	644
Baygorria	754	816
Palmar	1.319	1.417
SGU	1.443	2.880

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.742	2.603
Baygorria	22	410
Palmar	413	1.336
SGU	2.200	3.298

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	437
Baygorria	200	840
Palmar	0	1.172
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 344 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.