




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


martes 15 de abril de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	-1
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.285
C. Baygorria	2.198
C. Palmar	7.909
C. Salto Grande	18.511
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	2.228
TOTAL Generación	34.080

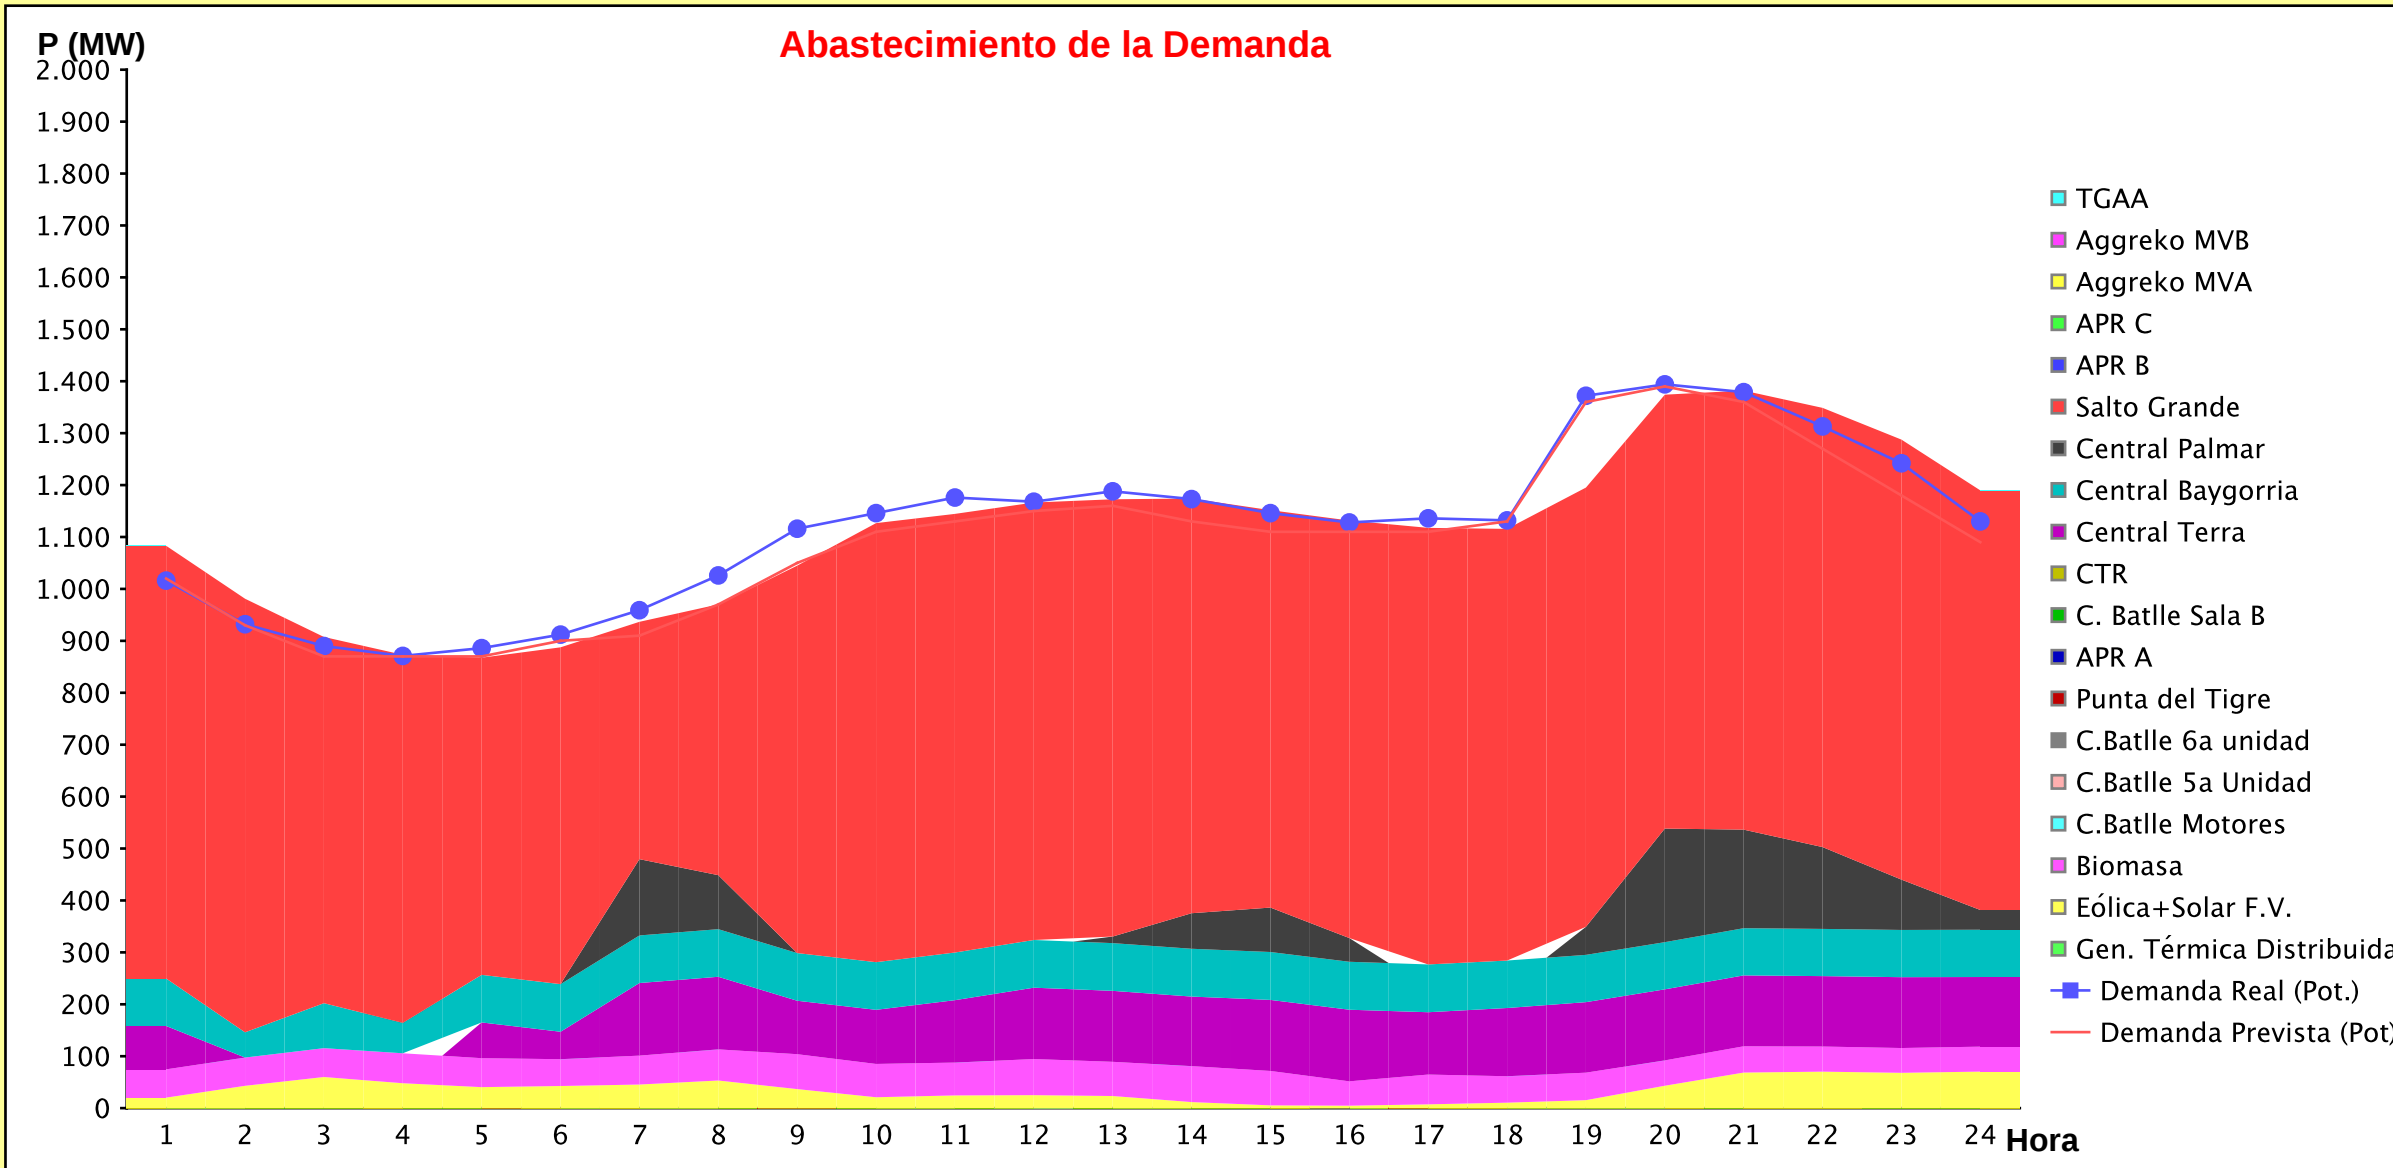



Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	7.497
Hidráulica	7.497
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	7.497

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.583
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	26.180
Diferencia (MWh)	403
Ejecutada - Programada	1,54 %

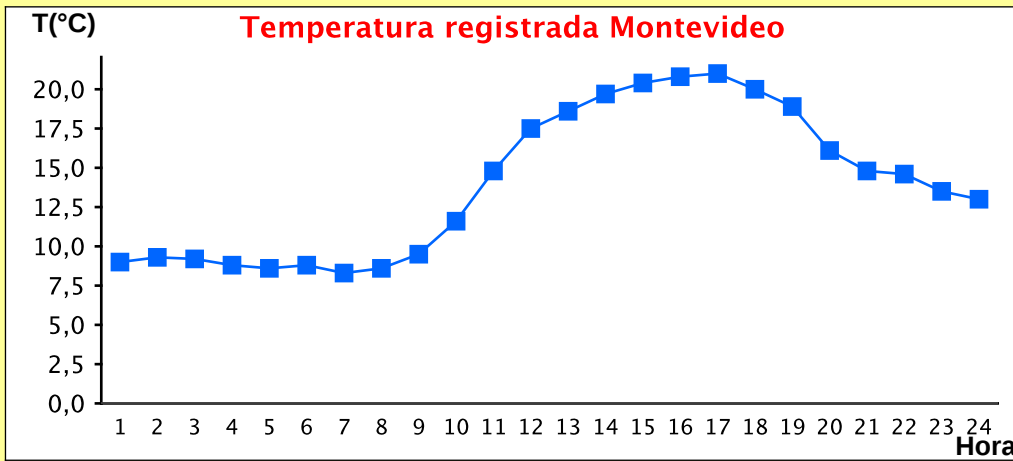



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1201,84 Hora 13:14
Potencia mínima:	856,7 Hora 03:45
Pico noche:	1400,63 Hora 19:30

Generación Media (MW)	
Eólica	36,2
Biomasa	62,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

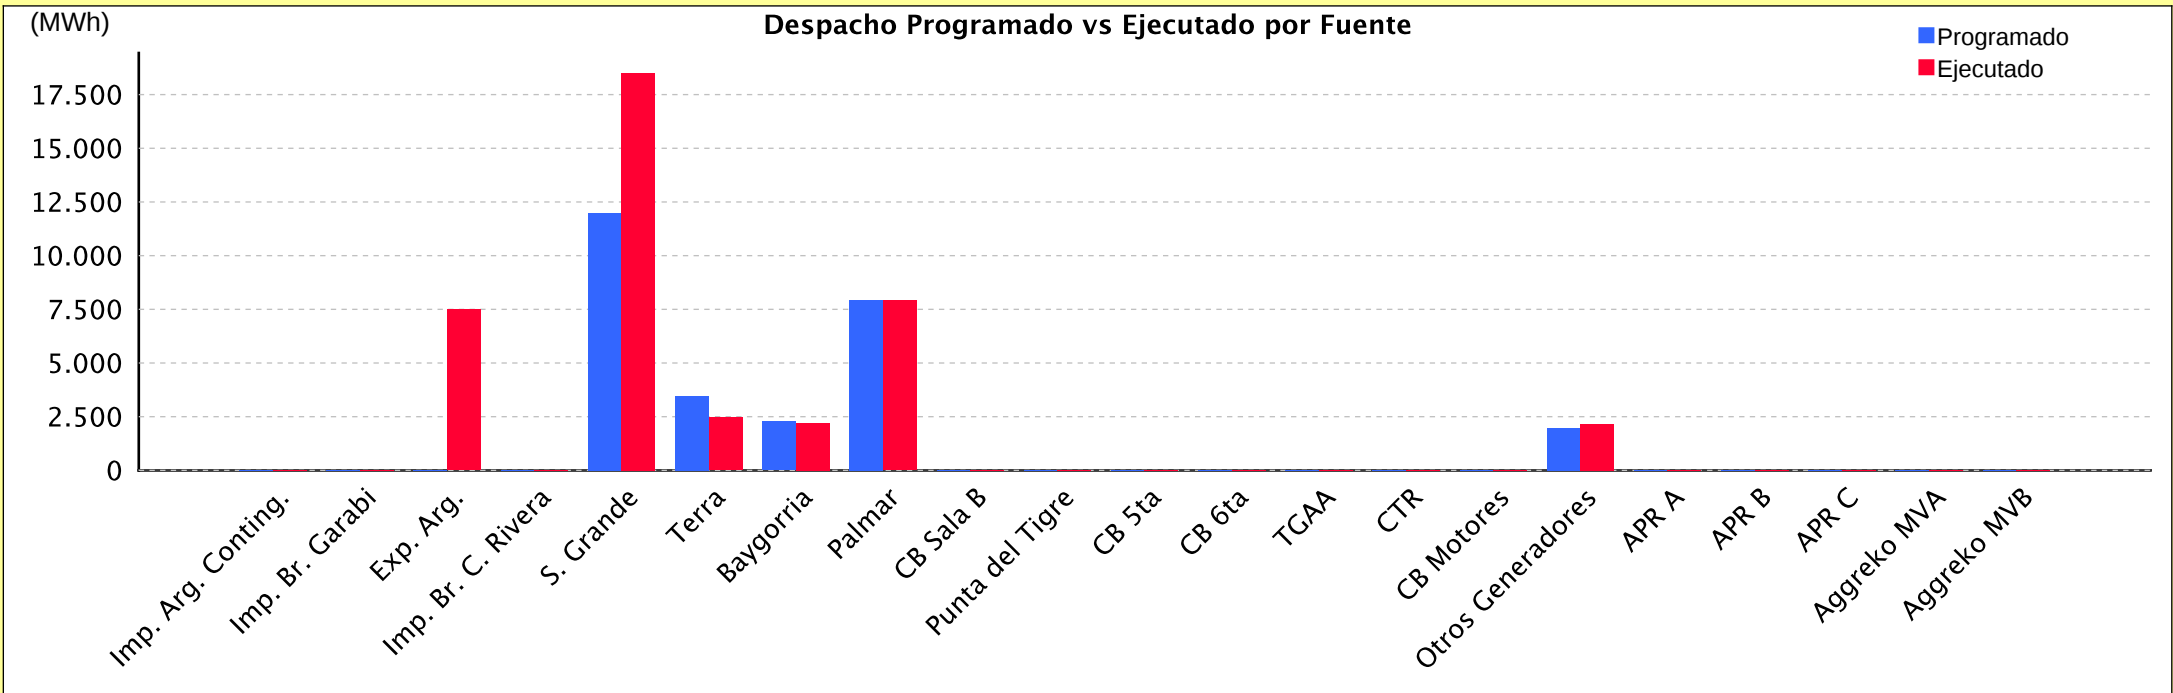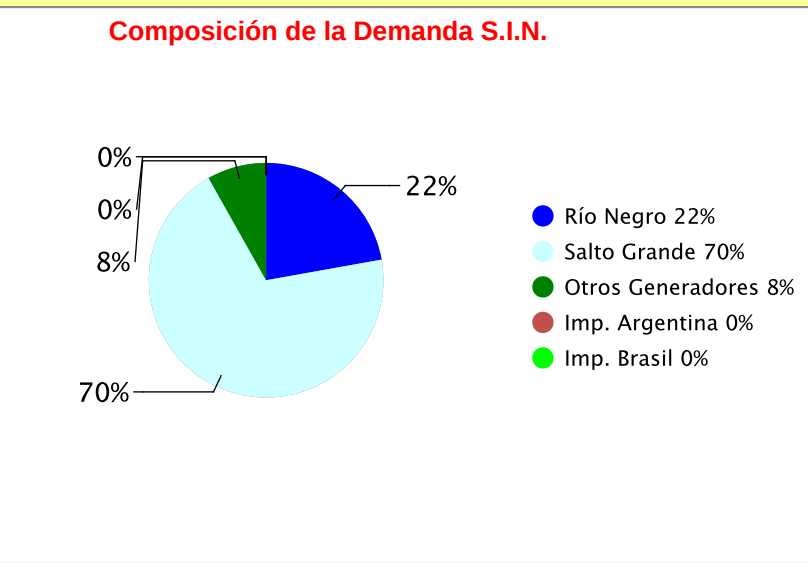



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

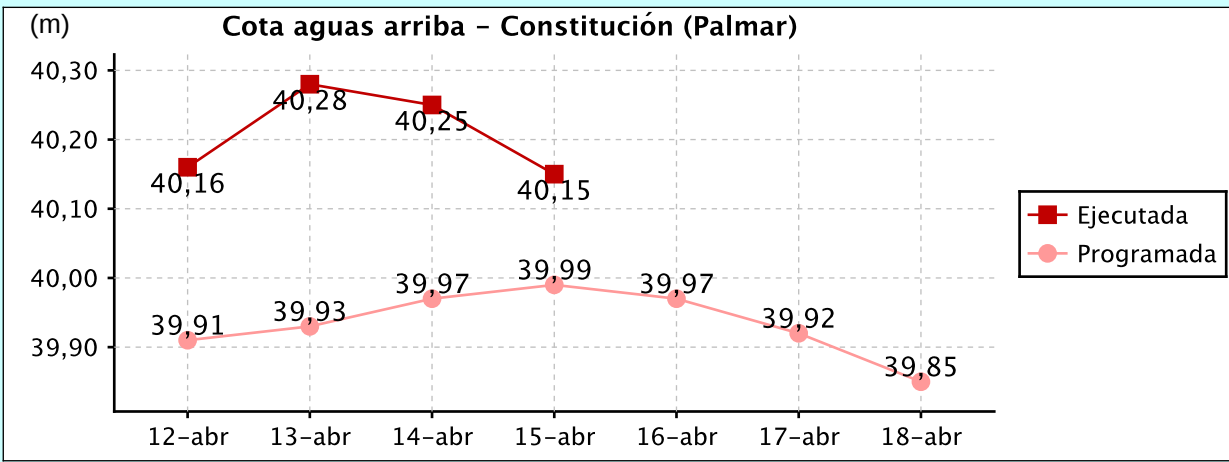
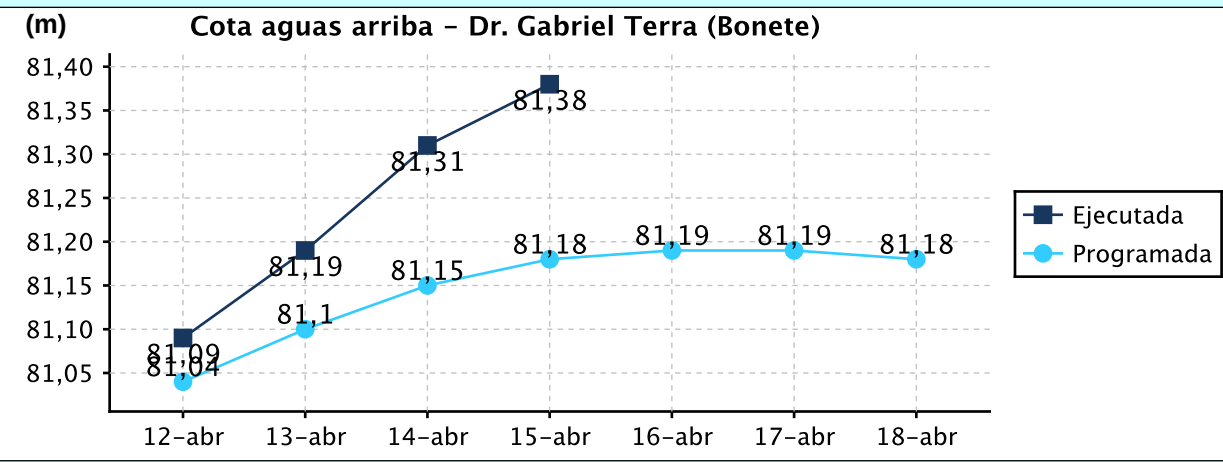


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,18	81,38
Baygorria	54,07	54,23
Palmar	39,99	40,15
SGU	35,56	36,1

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

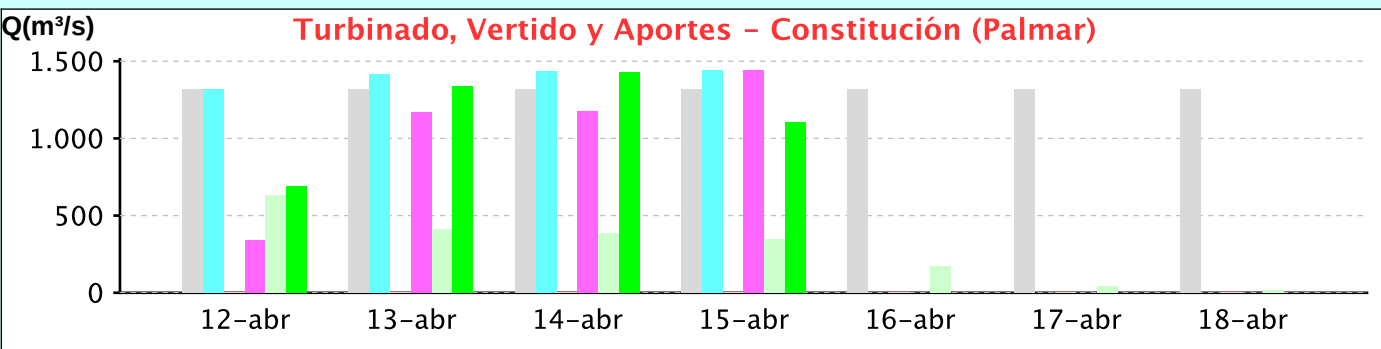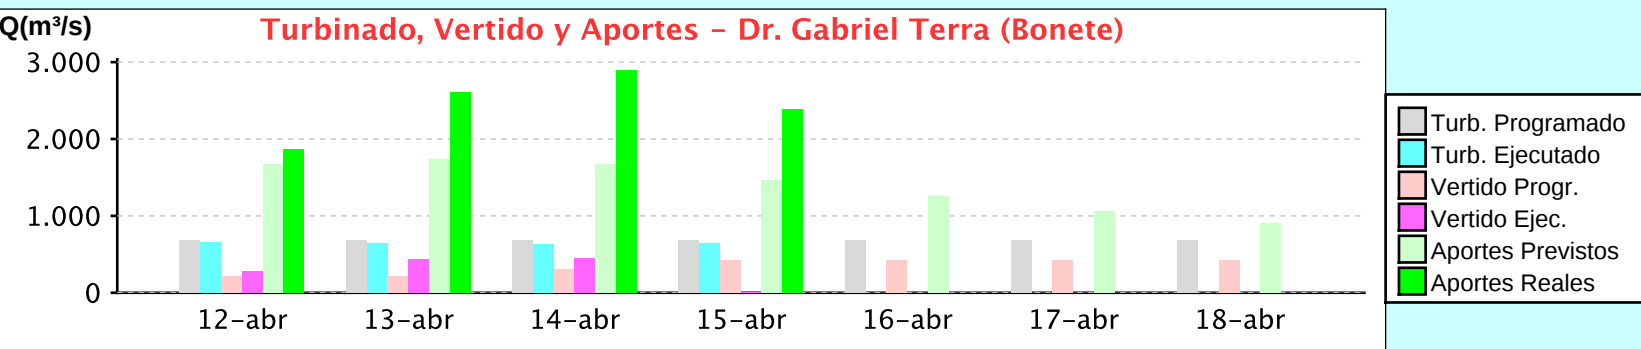

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

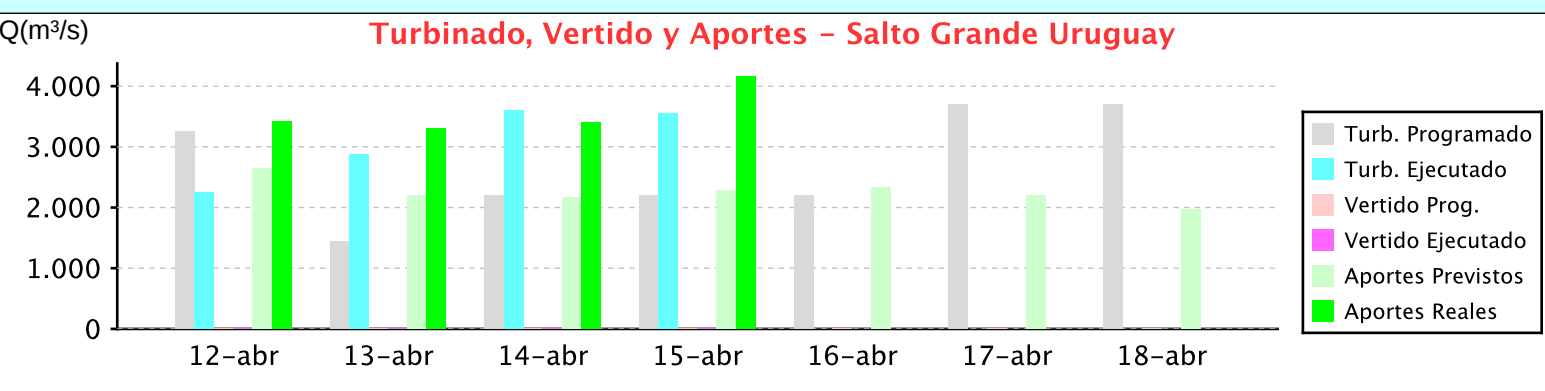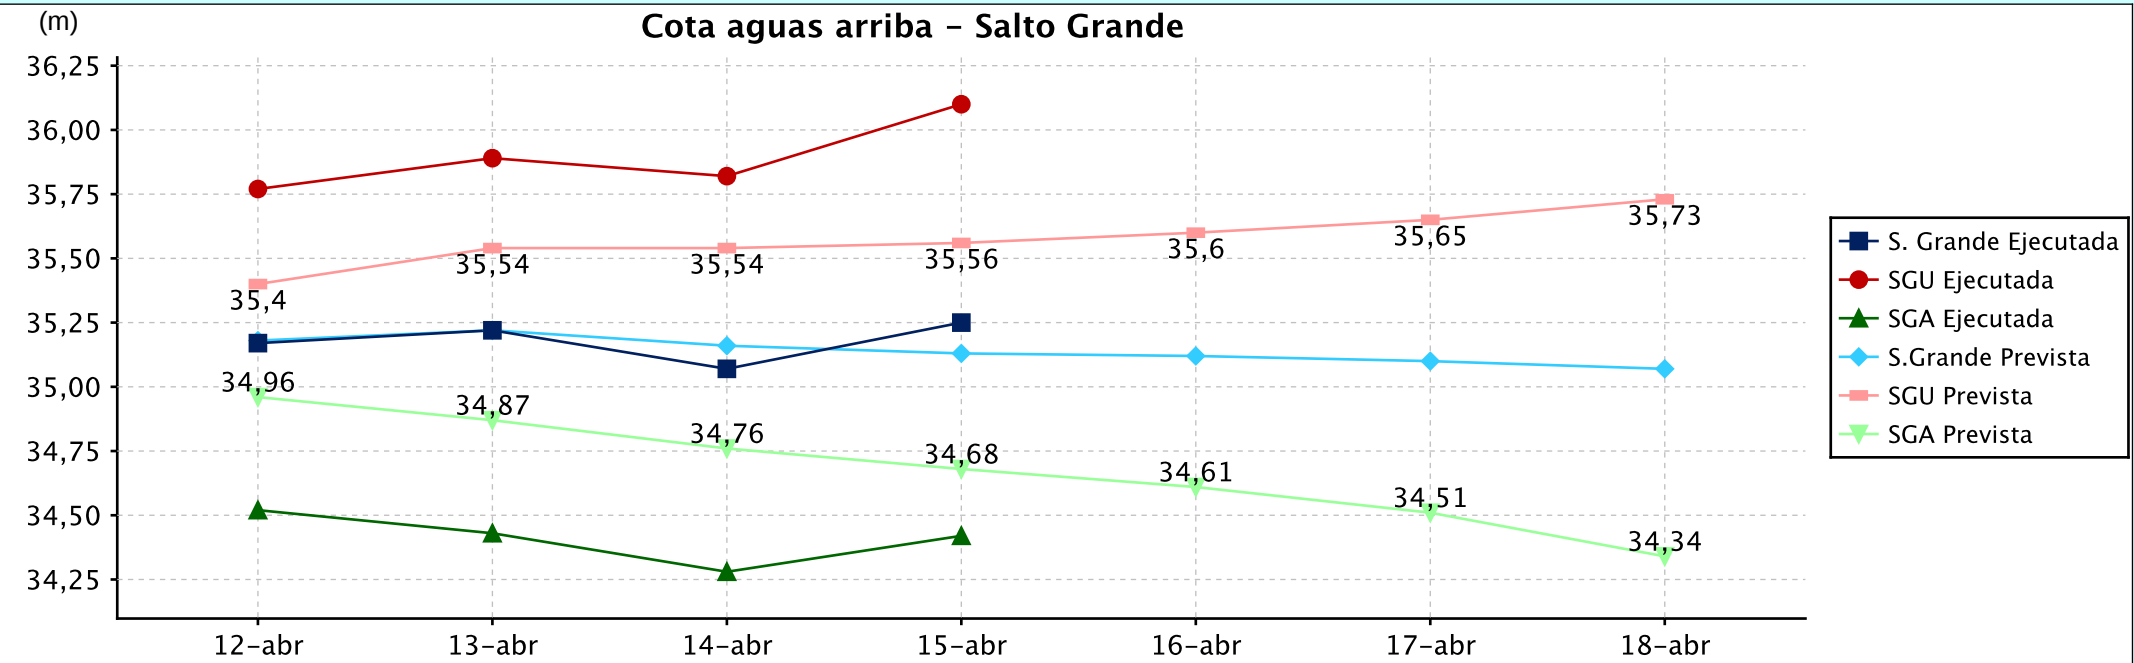

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	36,10
Cota Vista Arg	34,42
Cota real	35,25

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	38.159
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	683	640
Baygorria	754	839
Palmar	1.319	1.440
SGU	2.196	3.544

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.467	2.390
Baygorria	0	687
Palmar	348	1.105
SGU	2.275	4.166

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	420	0
Baygorria	300	364
Palmar	0	1.440
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 312,4 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.