




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


miércoles 16 de abril de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	-1
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-0
Aggreko MVA	0
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.281
C. Baygorria	2.131
C. Palmar	7.895
C. Salto Grande	17.815
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	2.149
TOTAL Generación	33.221



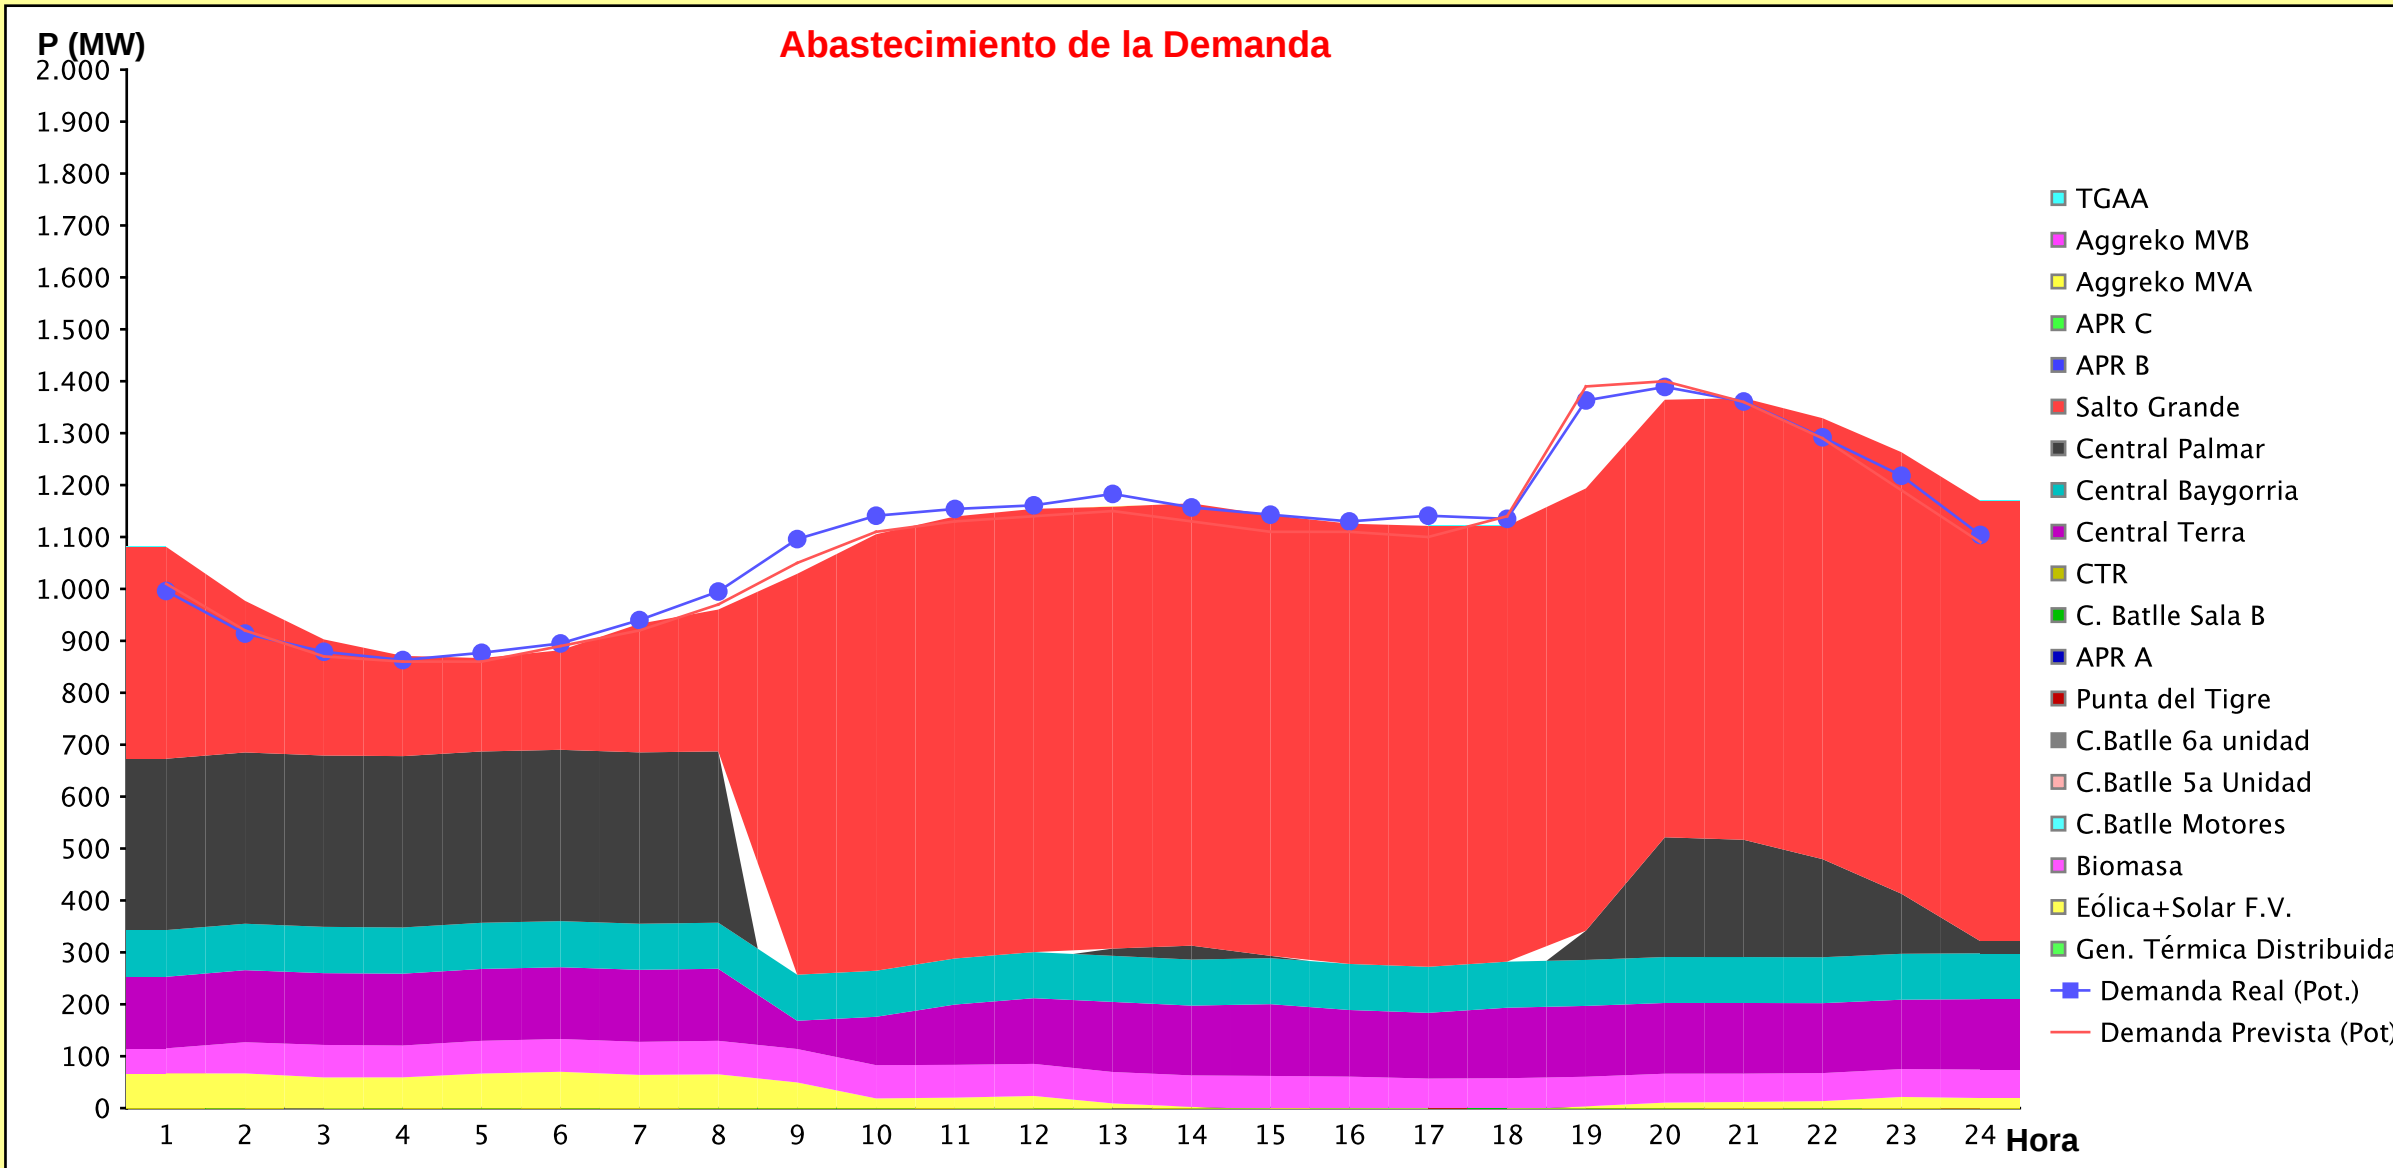


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	6.850
Hidráulica	6.850
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	6.850

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.371
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	26.190
Diferencia (MWh)	181
Ejecutada - Programada	0,69 %


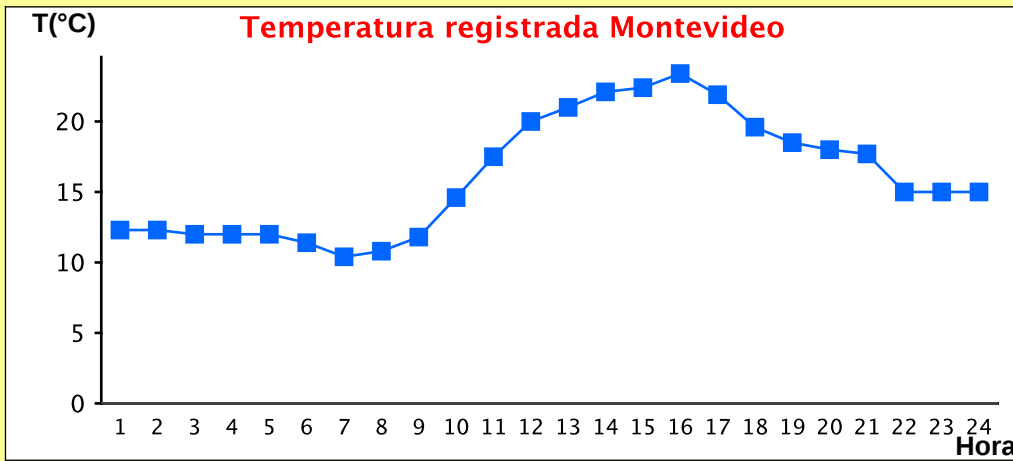


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1195,03 Hora 13:18
Potencia mínima:	851,27 Hora 03:46
Pico noche:	1394,16 Hora 19:28
Generación Media (MW)	
Eólica	30,4
Biomasa	64,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

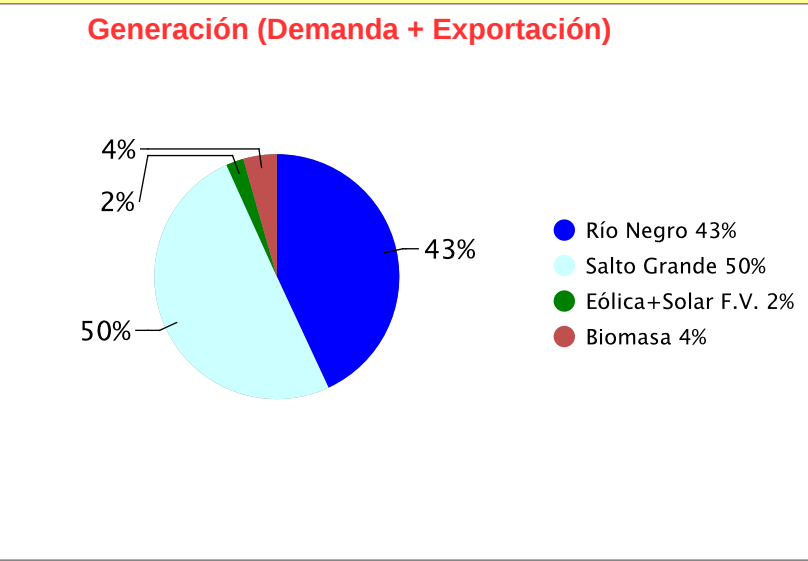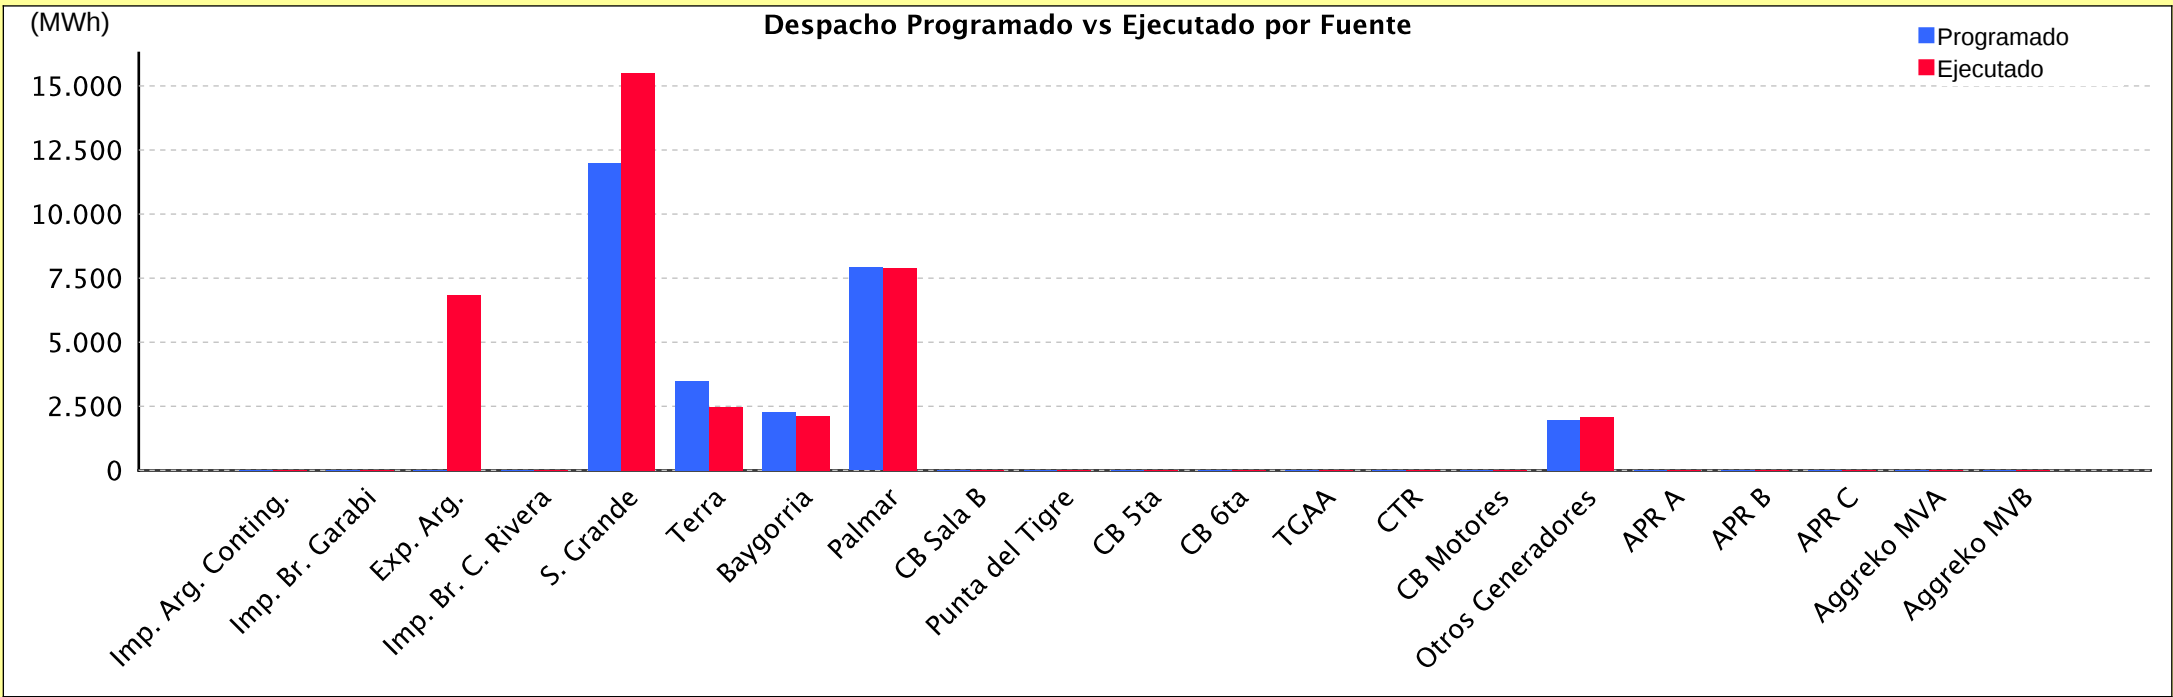
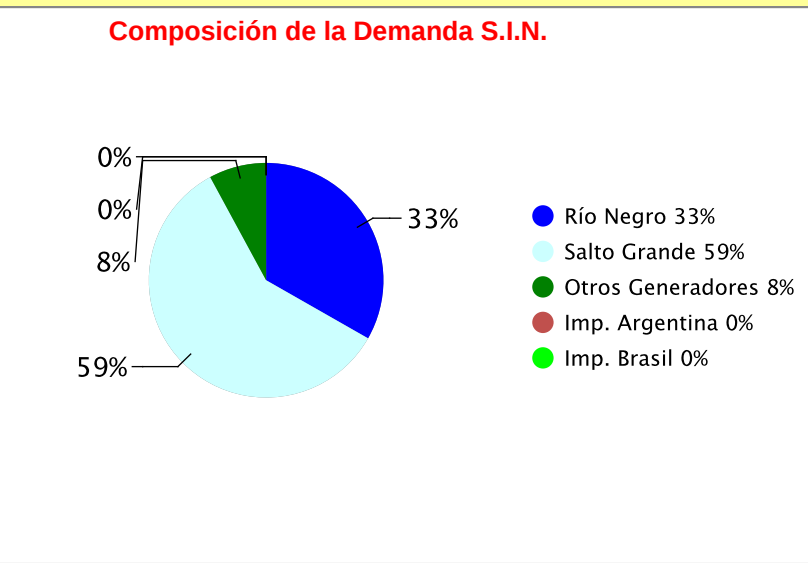


EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)



Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

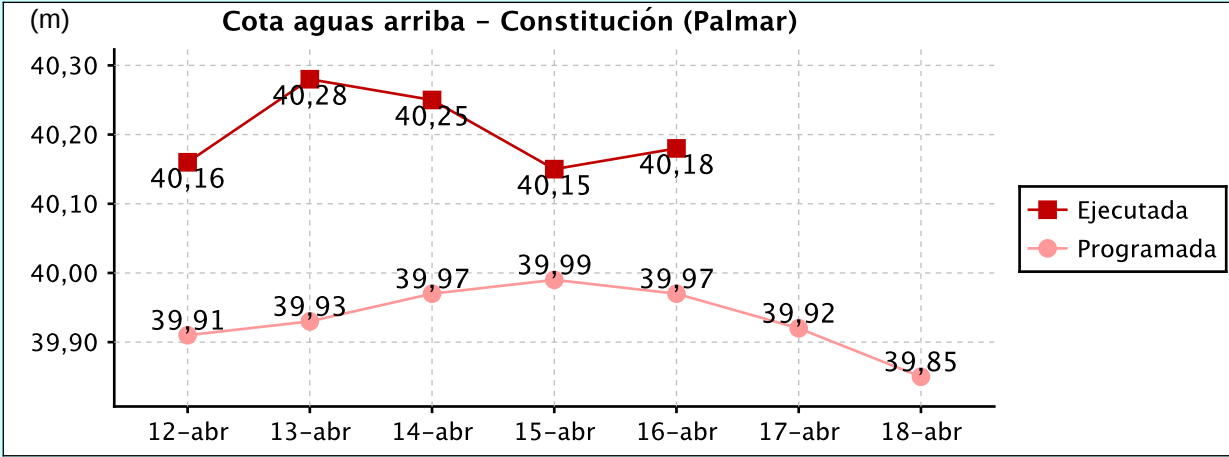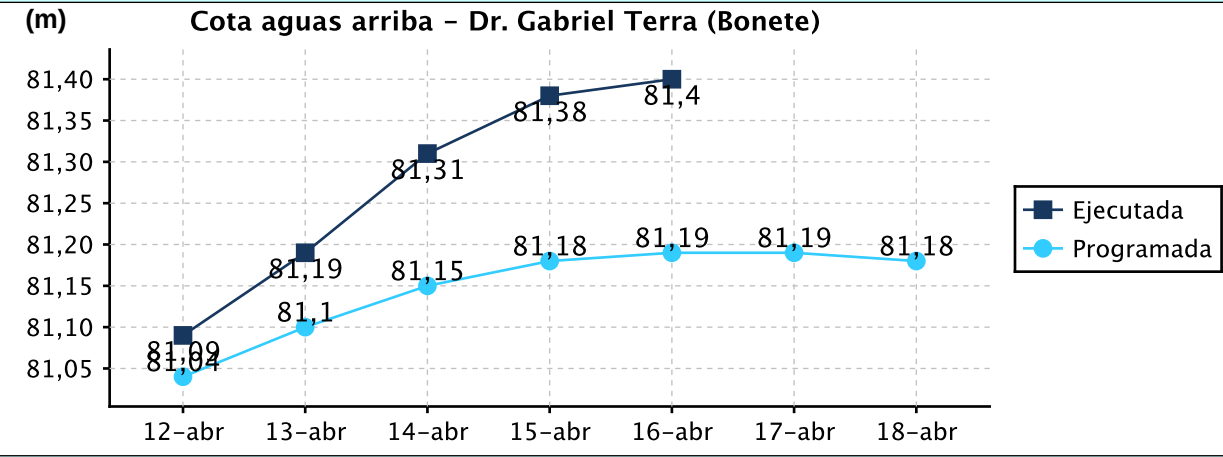

COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,19	81,4
Baygorria	54,08	54,18
Palmar	39,97	40,18
SGU	35,60	35,93
Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

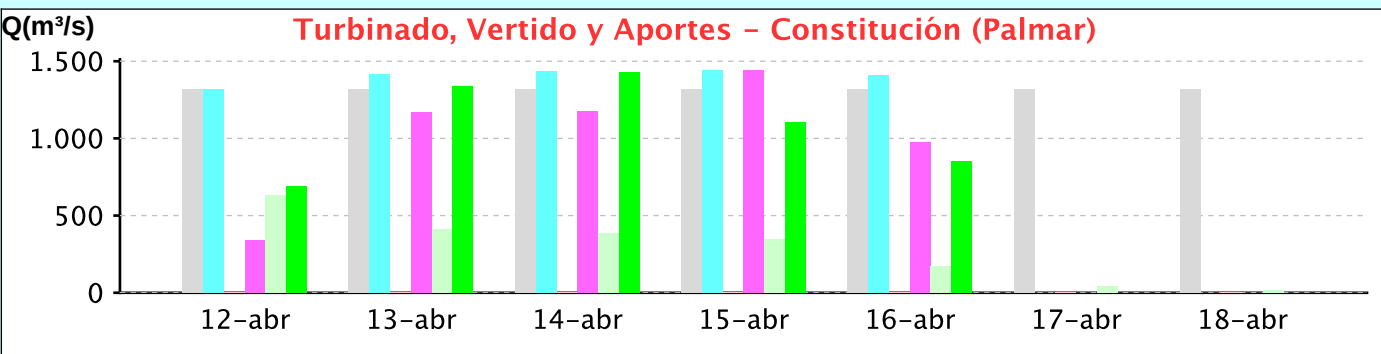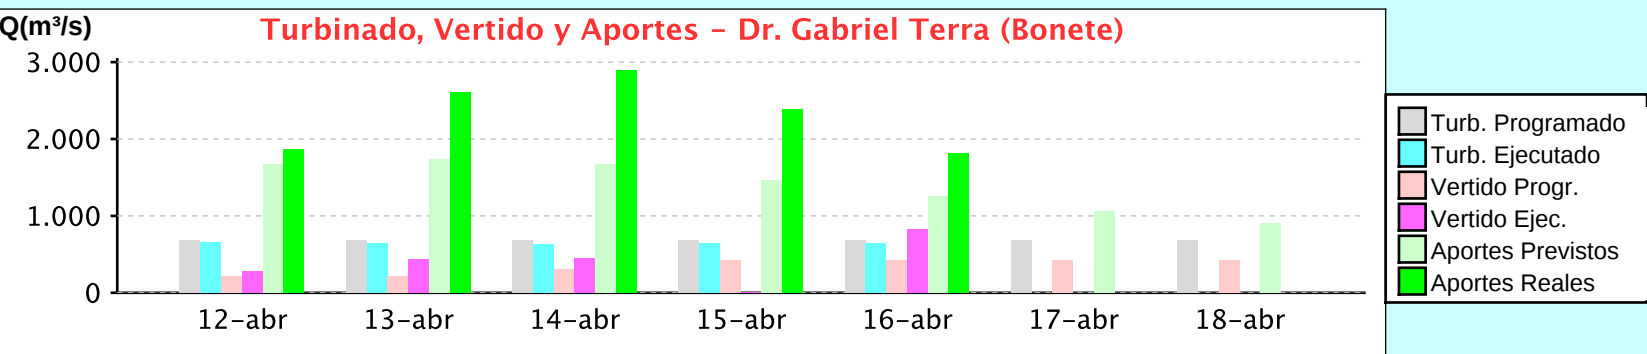

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

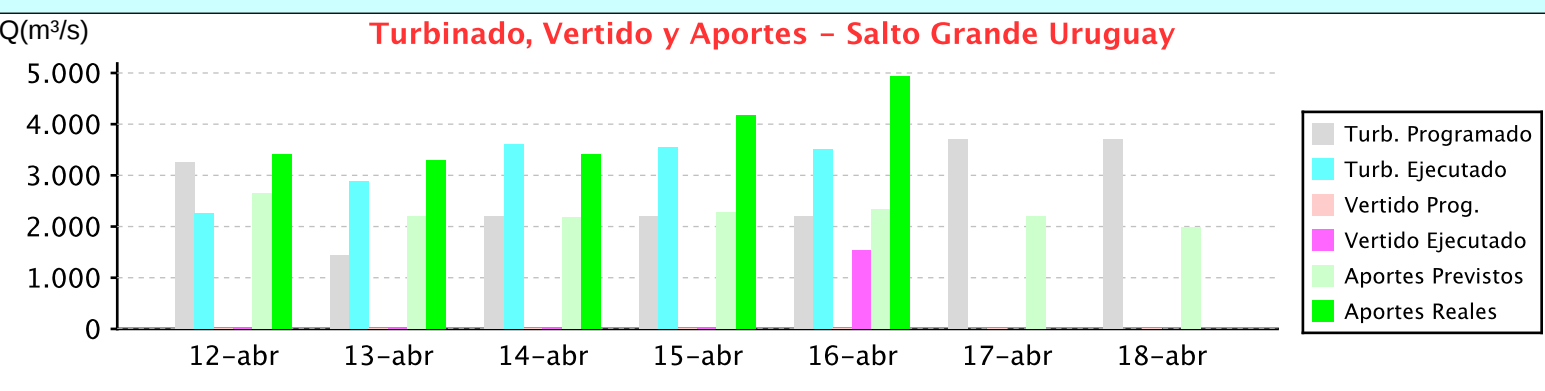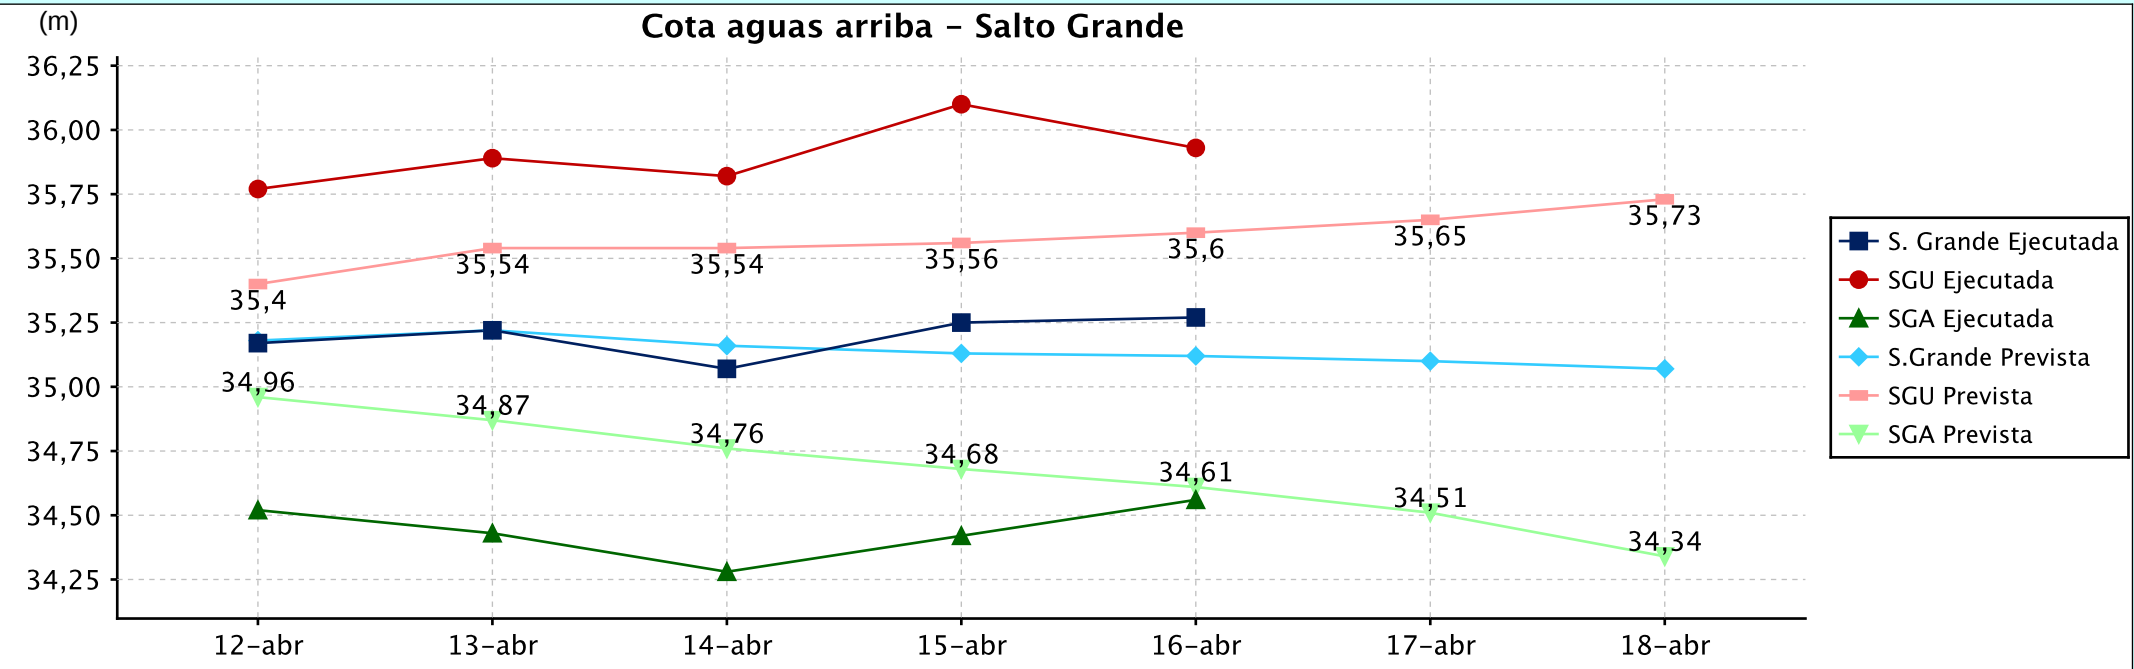

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,93
Cota Vista Arg	34,56
Cota real	35,27
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	32.778

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	683	649
Baygorria	754	817
Palmar	1.319	1.411
SGU	2.198	3.514

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.259	1.817
Baygorria	0	113
Palmar	174	849
SGU	2.325	4.939

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	420	825
Baygorria	300	832
Palmar	0	972
SGU	0	1.536

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 285,4 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.