




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


jueves 17 de abril de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-44
Central P. del Tigre	-2
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.279
C. Baygorria	2.110
C. Palmar	7.905
C. Salto Grande	18.329
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	1.700
TOTAL Generación	33.268



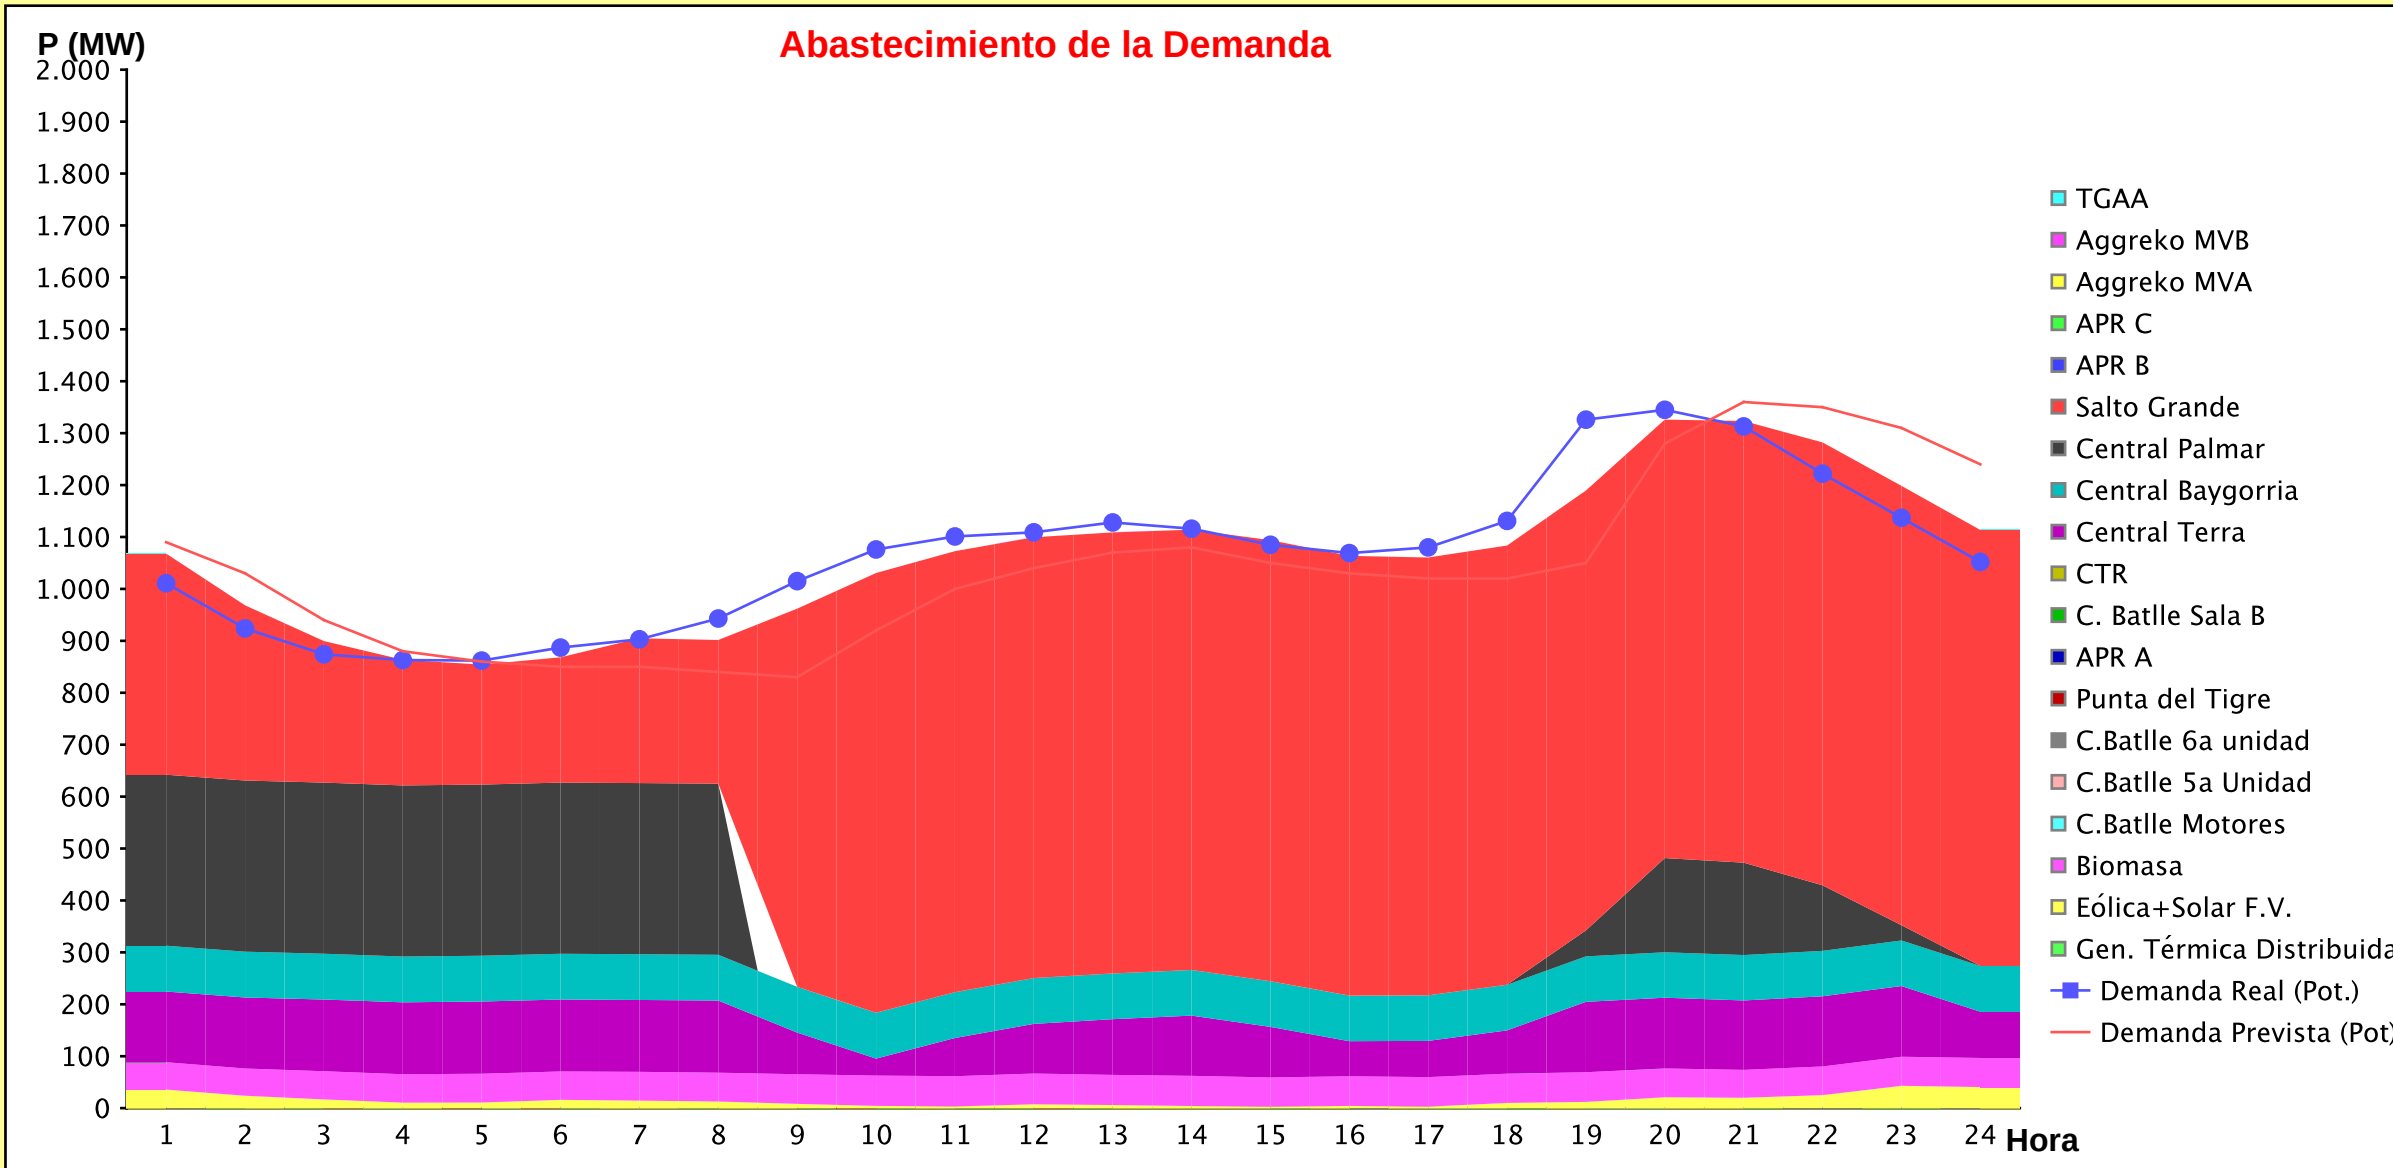


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	7.872
Hidráulica	7.872
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	7.872

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.396
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	24.990
Diferencia (MWh)	406
Ejecutada - Programada	1,62 %


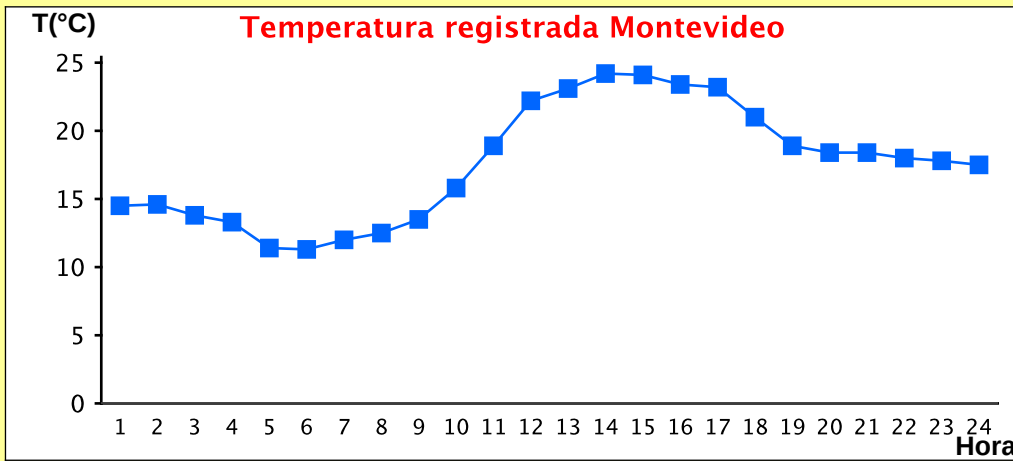


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1141,06 Hora 13:00
Potencia mínima:	844,14 Hora 04:41
Pico noche:	1352,76 Hora 19:43
Generación Media (MW)	
Eólica	15,3
Biomasa	62,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

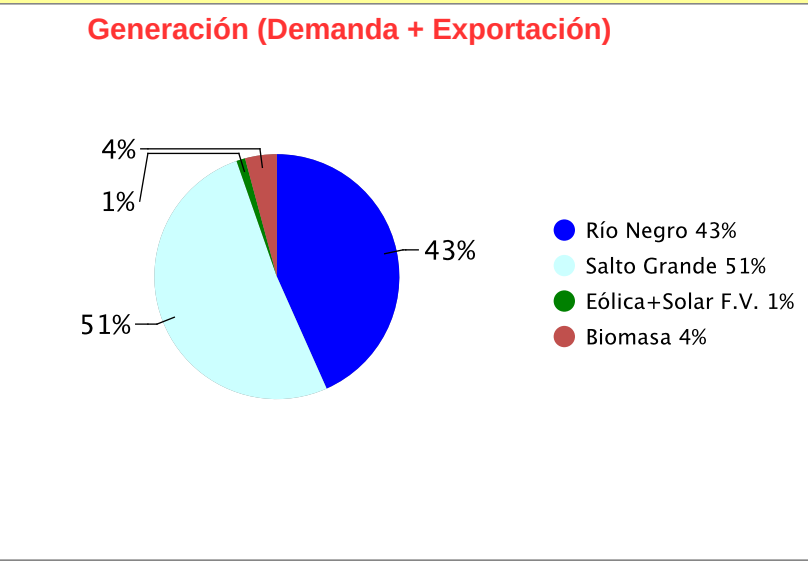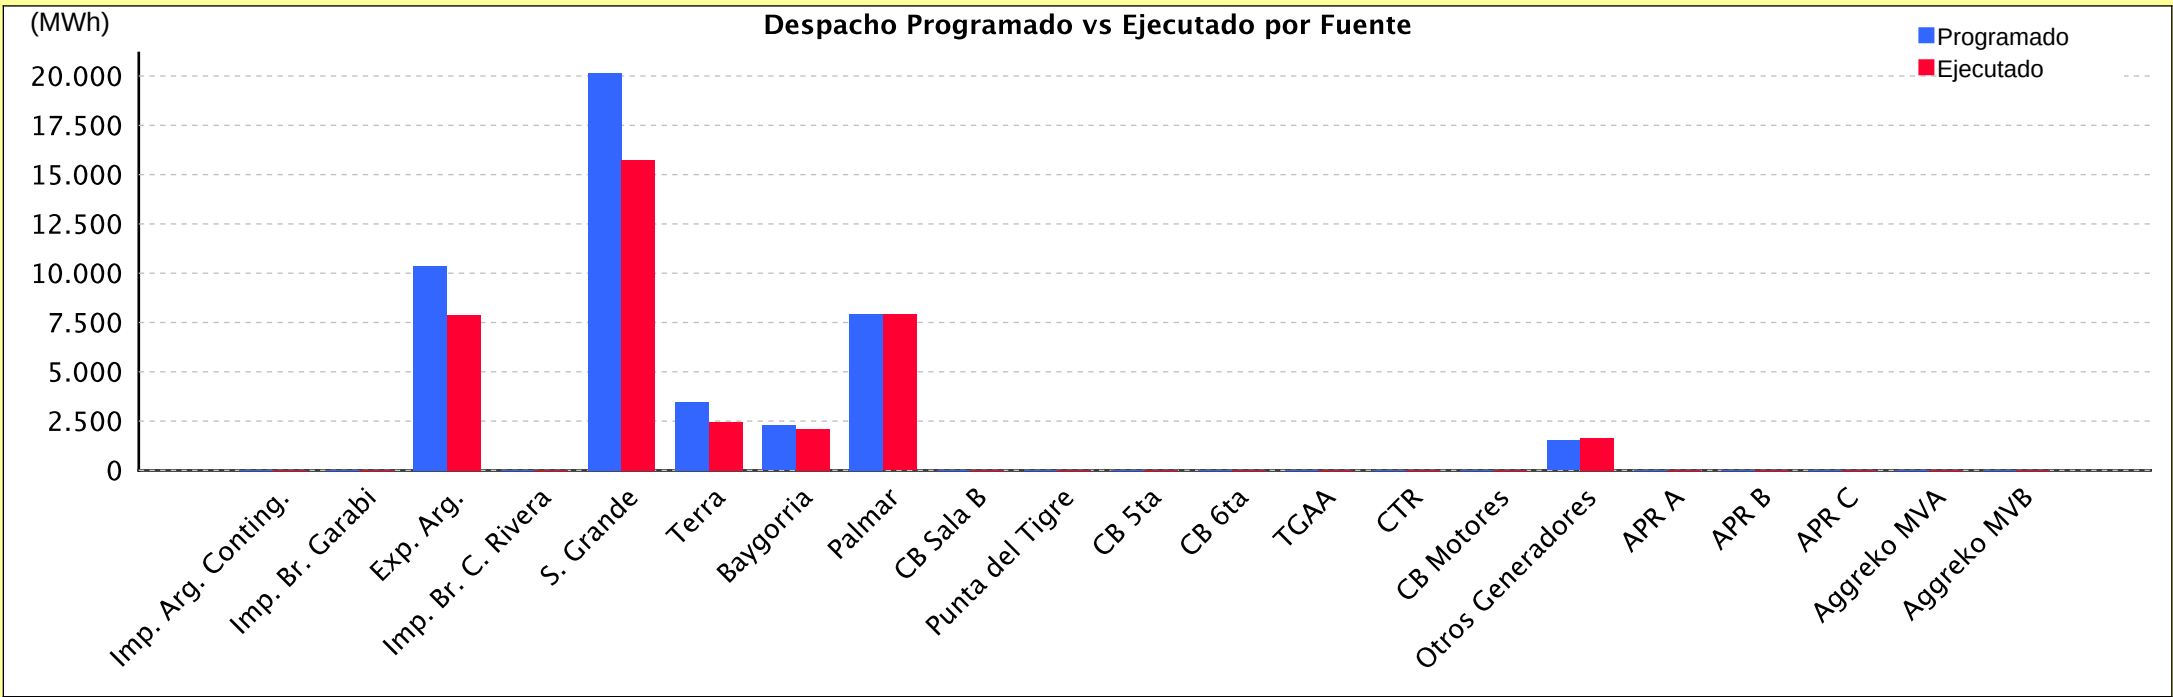
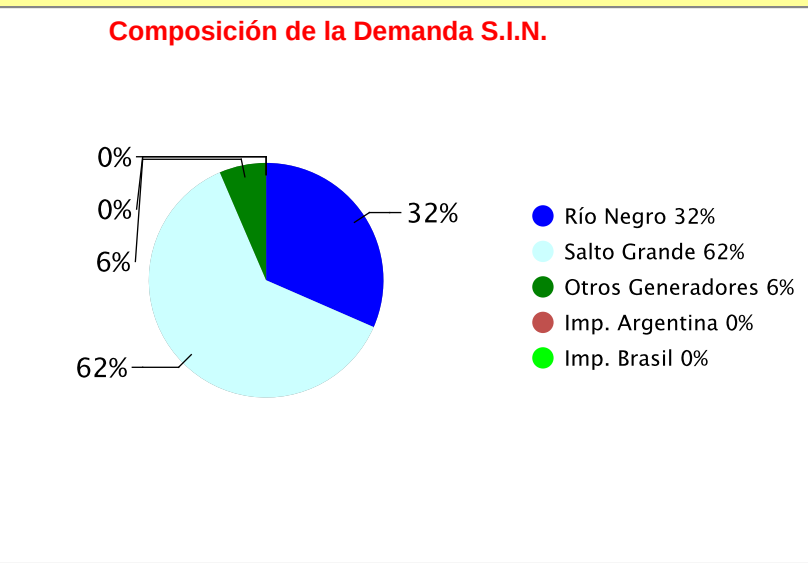


EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)



Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

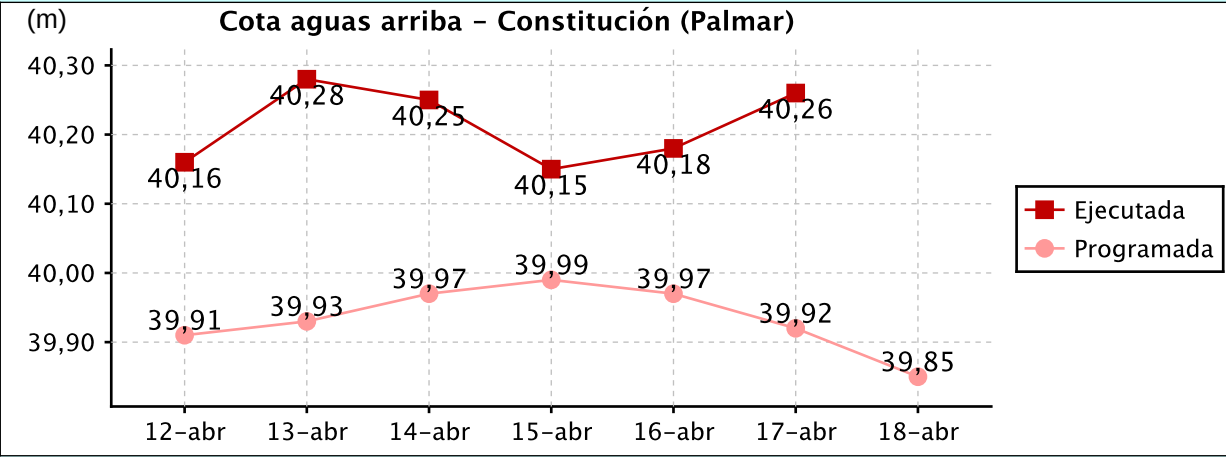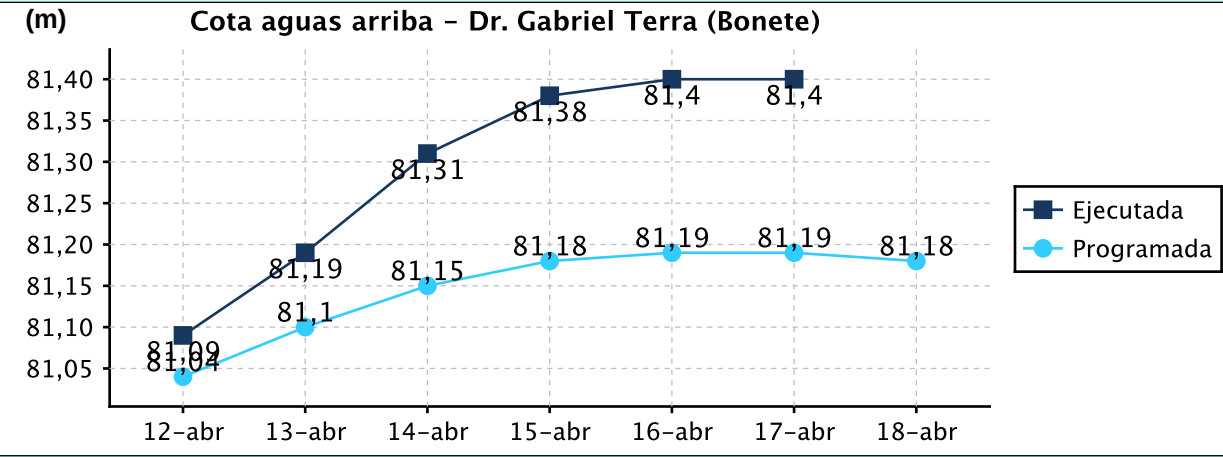

COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,19	81,4
Baygorria	54,08	54,11
Palmar	39,92	40,26
SGU	35,65	35,8
Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

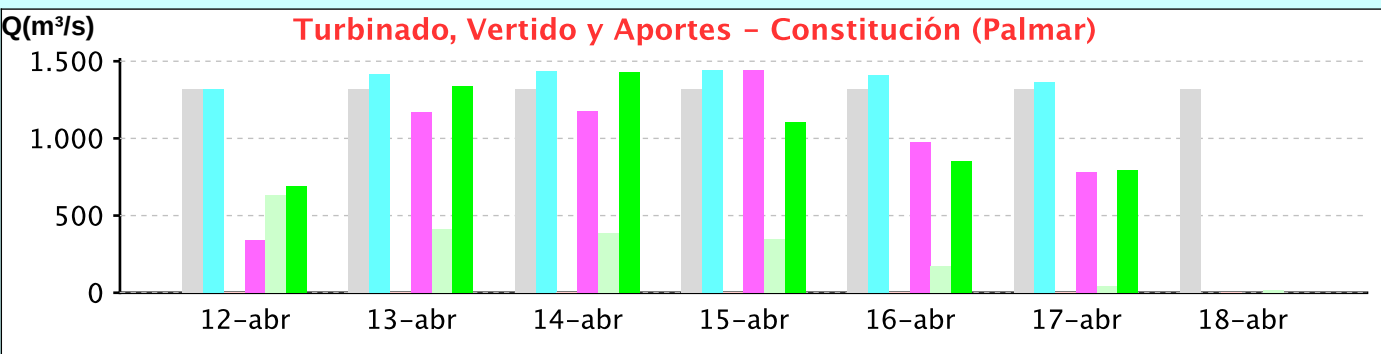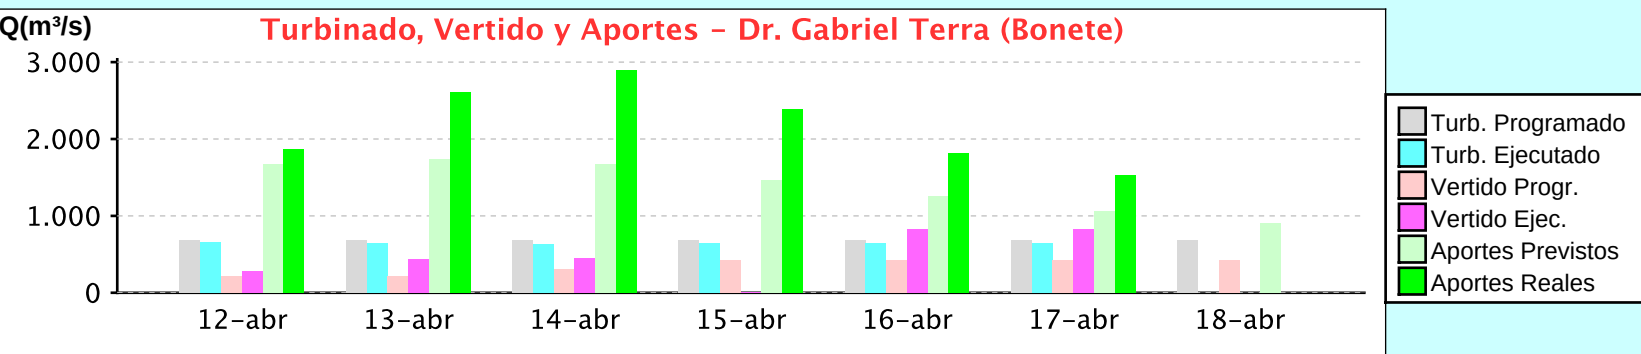

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

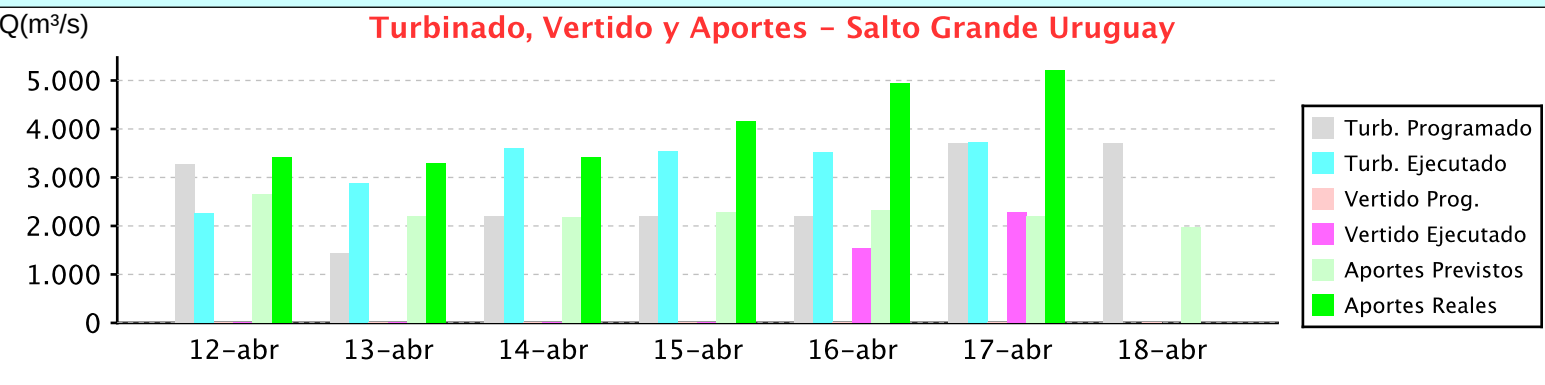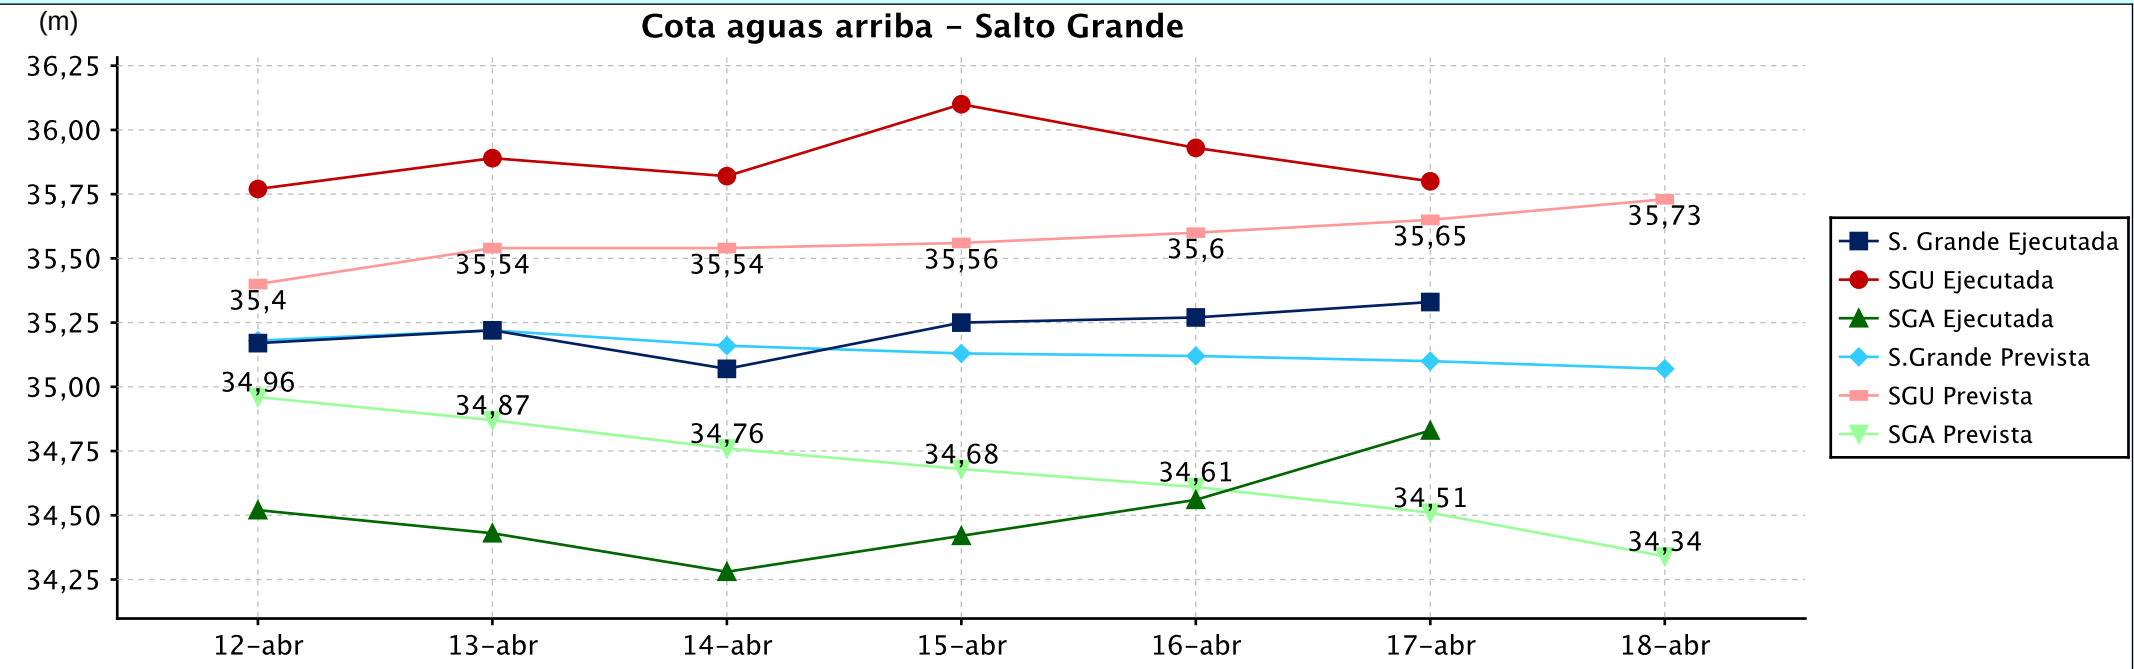

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,80
Cota Vista Arg	34,83
Cota real	35,33
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	23.675

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	683	649
Baygorria	754	806
Palmar	1.319	1.365
SGU	3.696	3.713

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.054	1.528
Baygorria	0	91
Palmar	45	796
SGU	2.200	5.214

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	420	826
Baygorria	300	831
Palmar	0	781
SGU	0	2.273

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 328 MW hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

29/04/2014 17:41