



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



miércoles 30 de abril de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	252
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	256
Central La Tablada	-40
Central P. del Tigre	137
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.405
C. Baygorria	2.308
C. Palmar	5.272
C. Salto Grande	14.678
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	1.645
TOTAL Generación	27.653

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.653
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.510
Diferencia (MWh)	-857
Ejecutada - Programada	-3,01 %

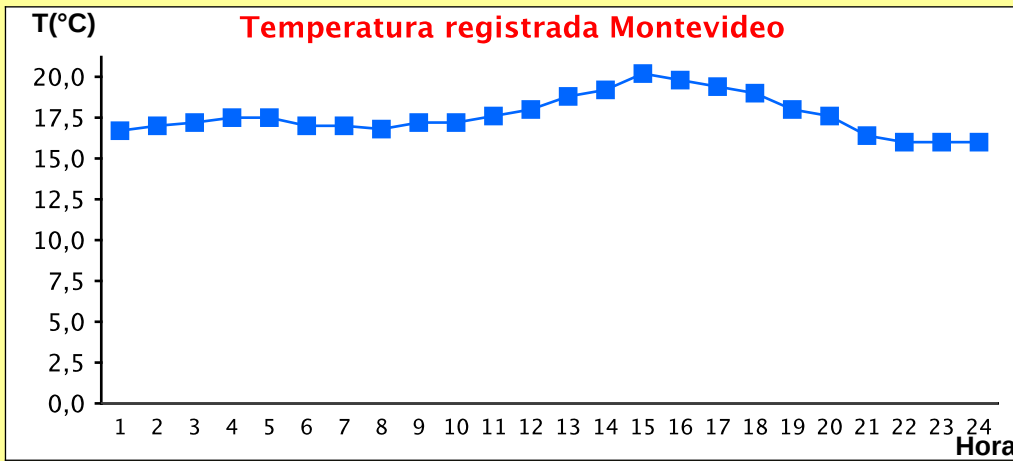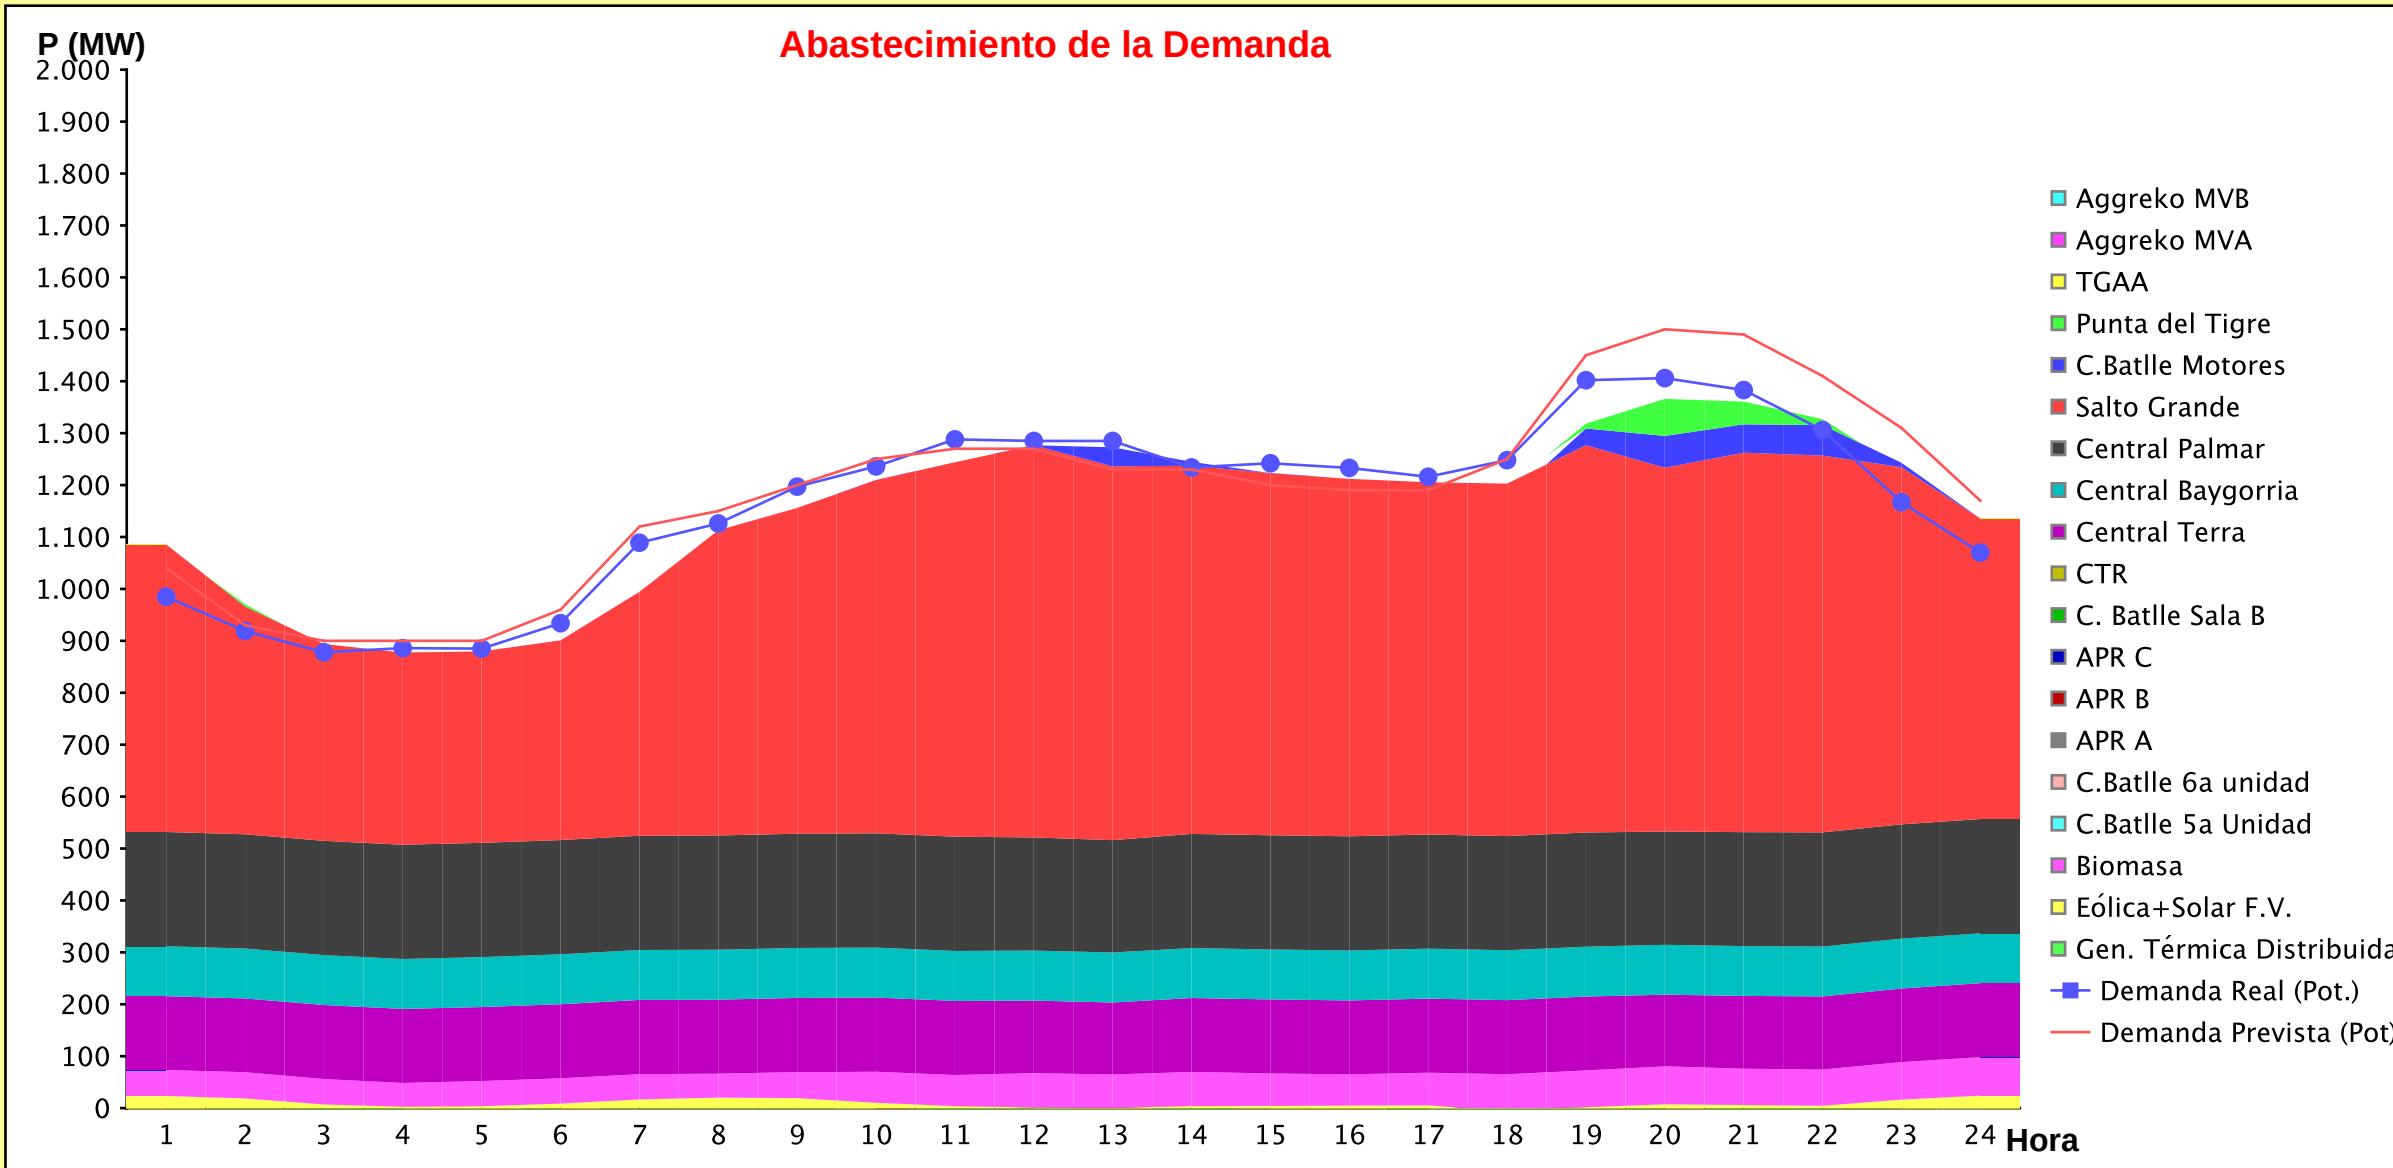


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1285,18 Hora 11:47
Potencia mínima:	875,36 Hora 03:40
Pico noche:	1413,72 Hora 20:31

Generación Media (MW)	
Eólica	9,6
Biomasa	67,3
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

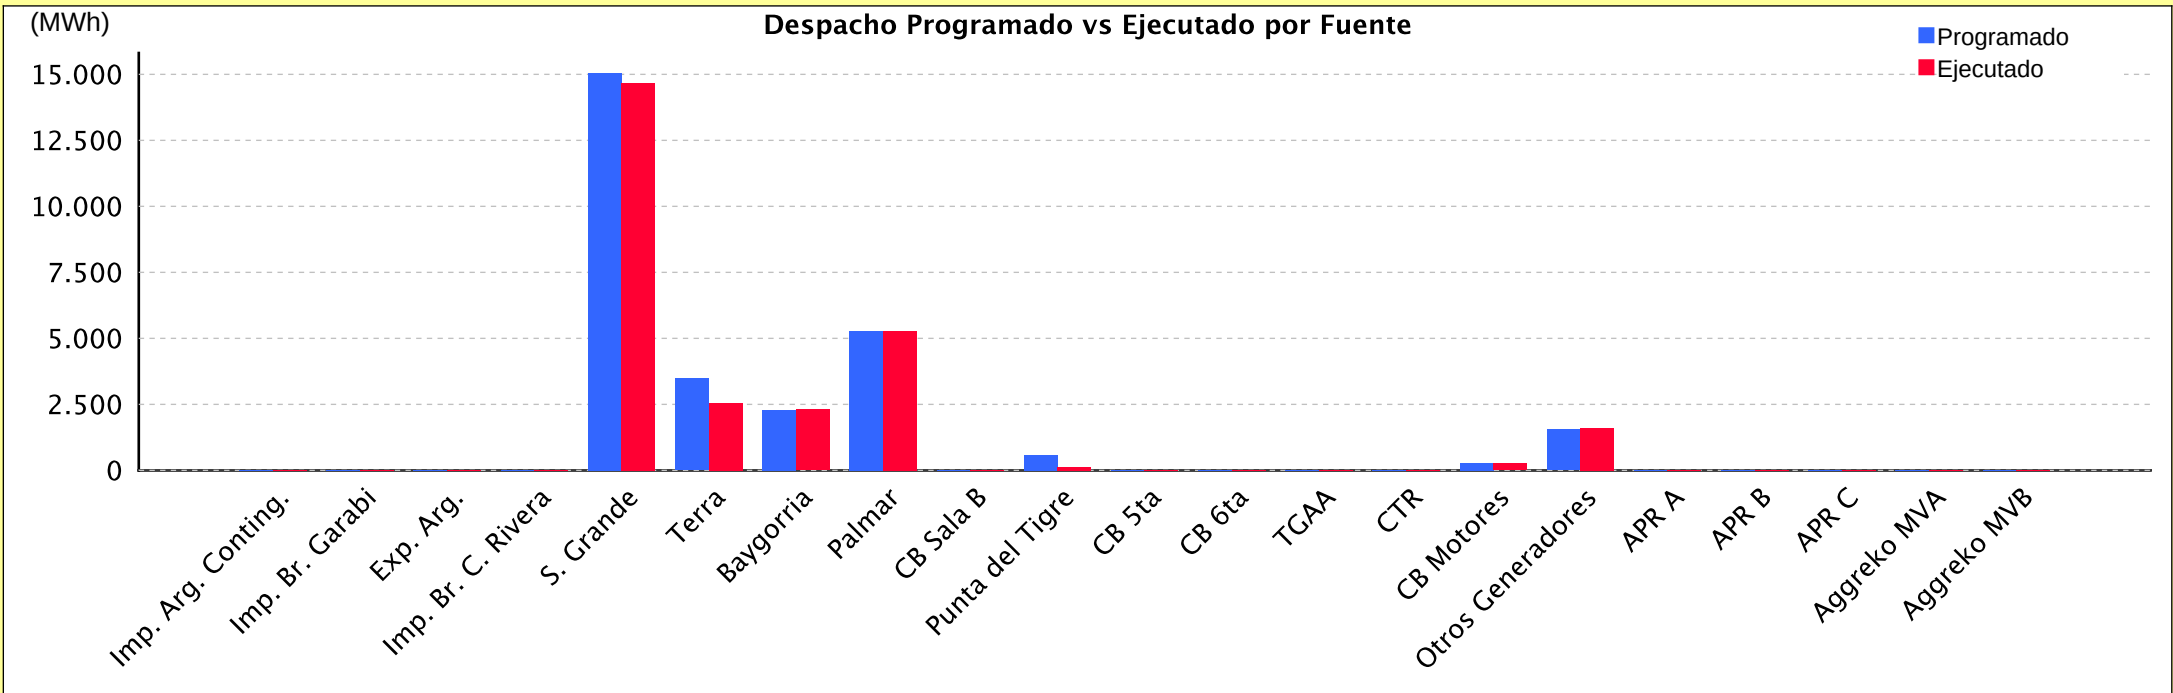
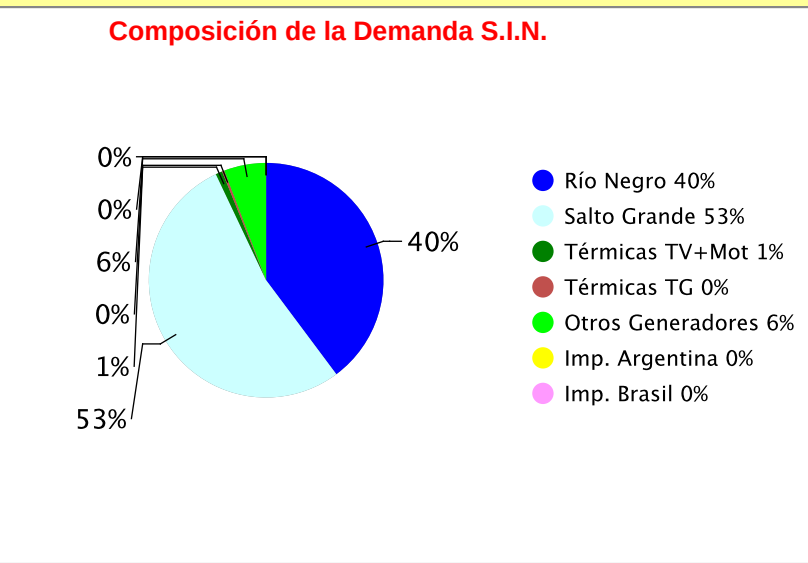


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

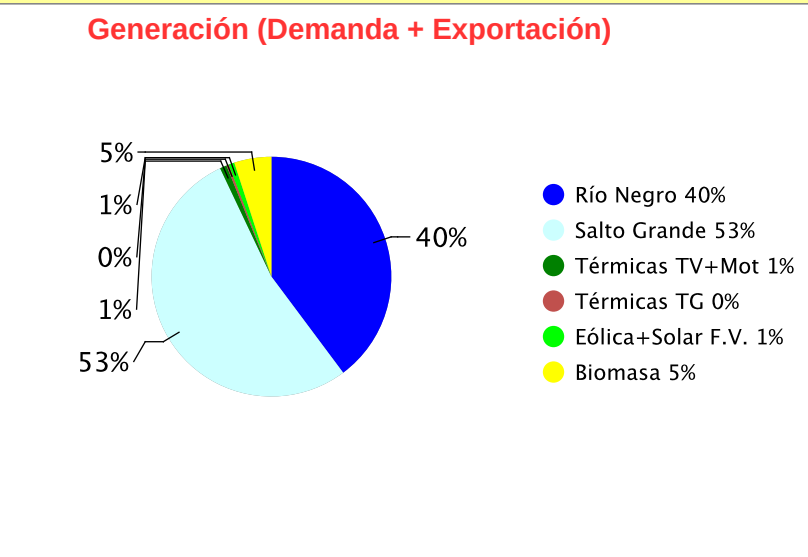



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

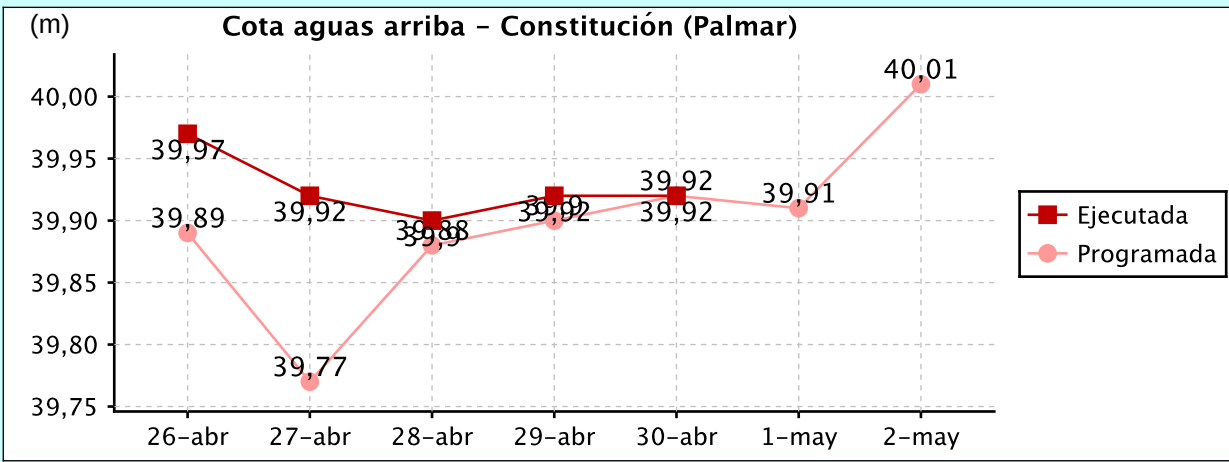
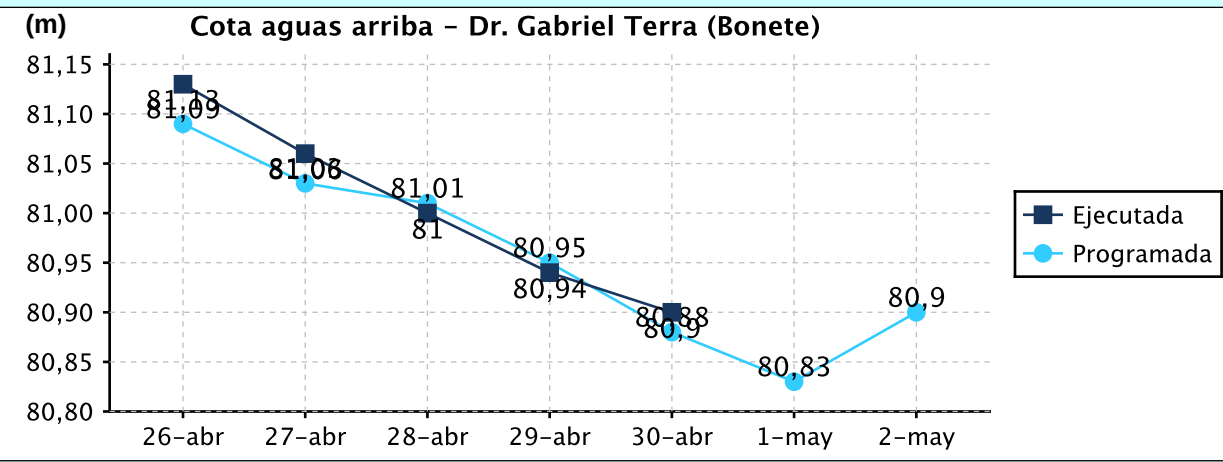


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,88	80,9
Baygorria	54,12	54,16
Palmar	39,92	39,92
SGU	34,72	34,54

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

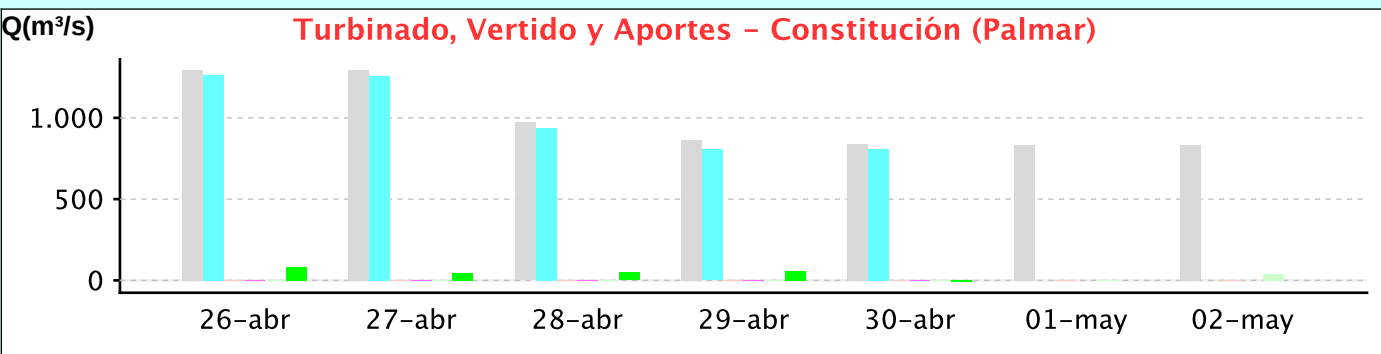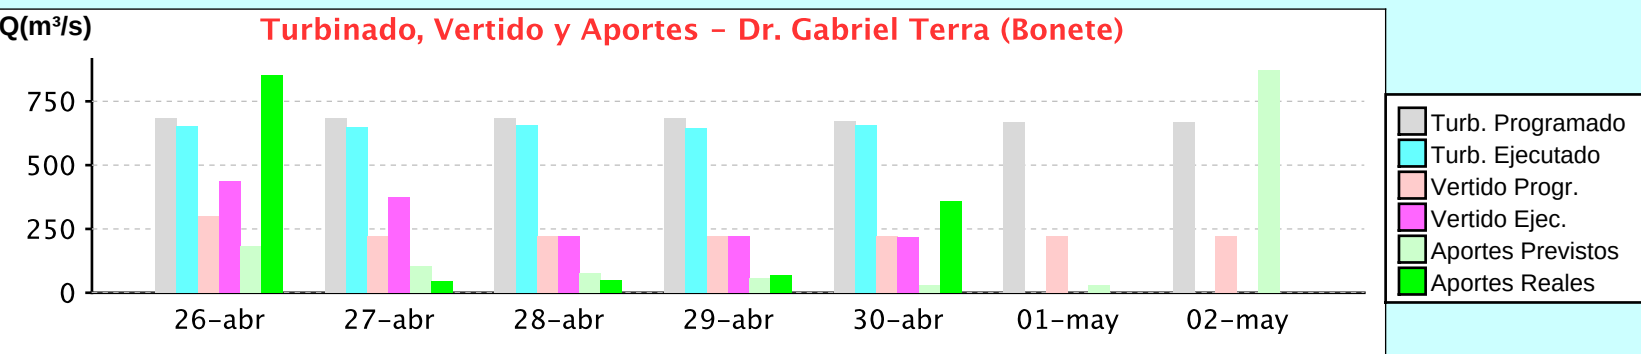

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

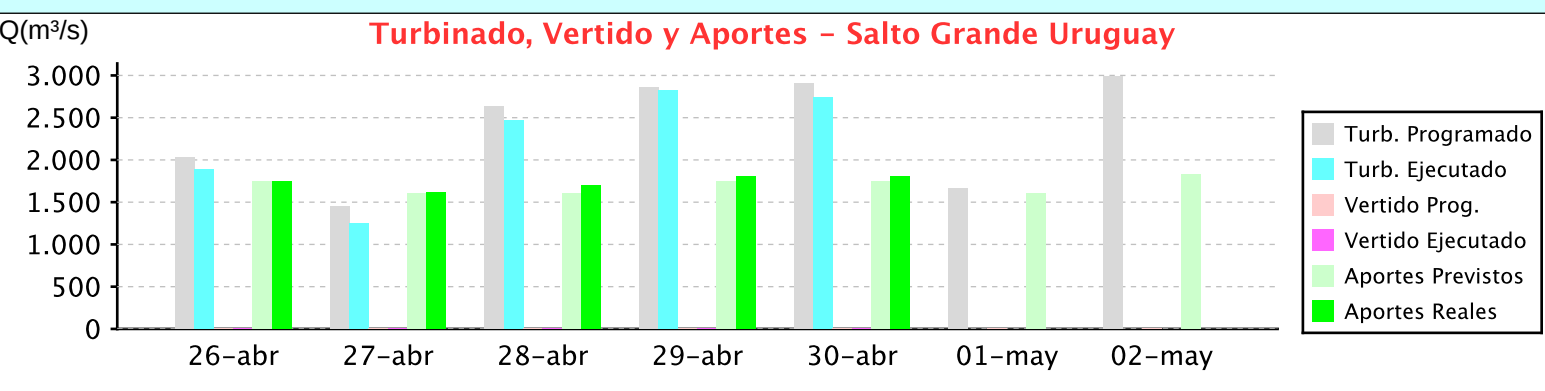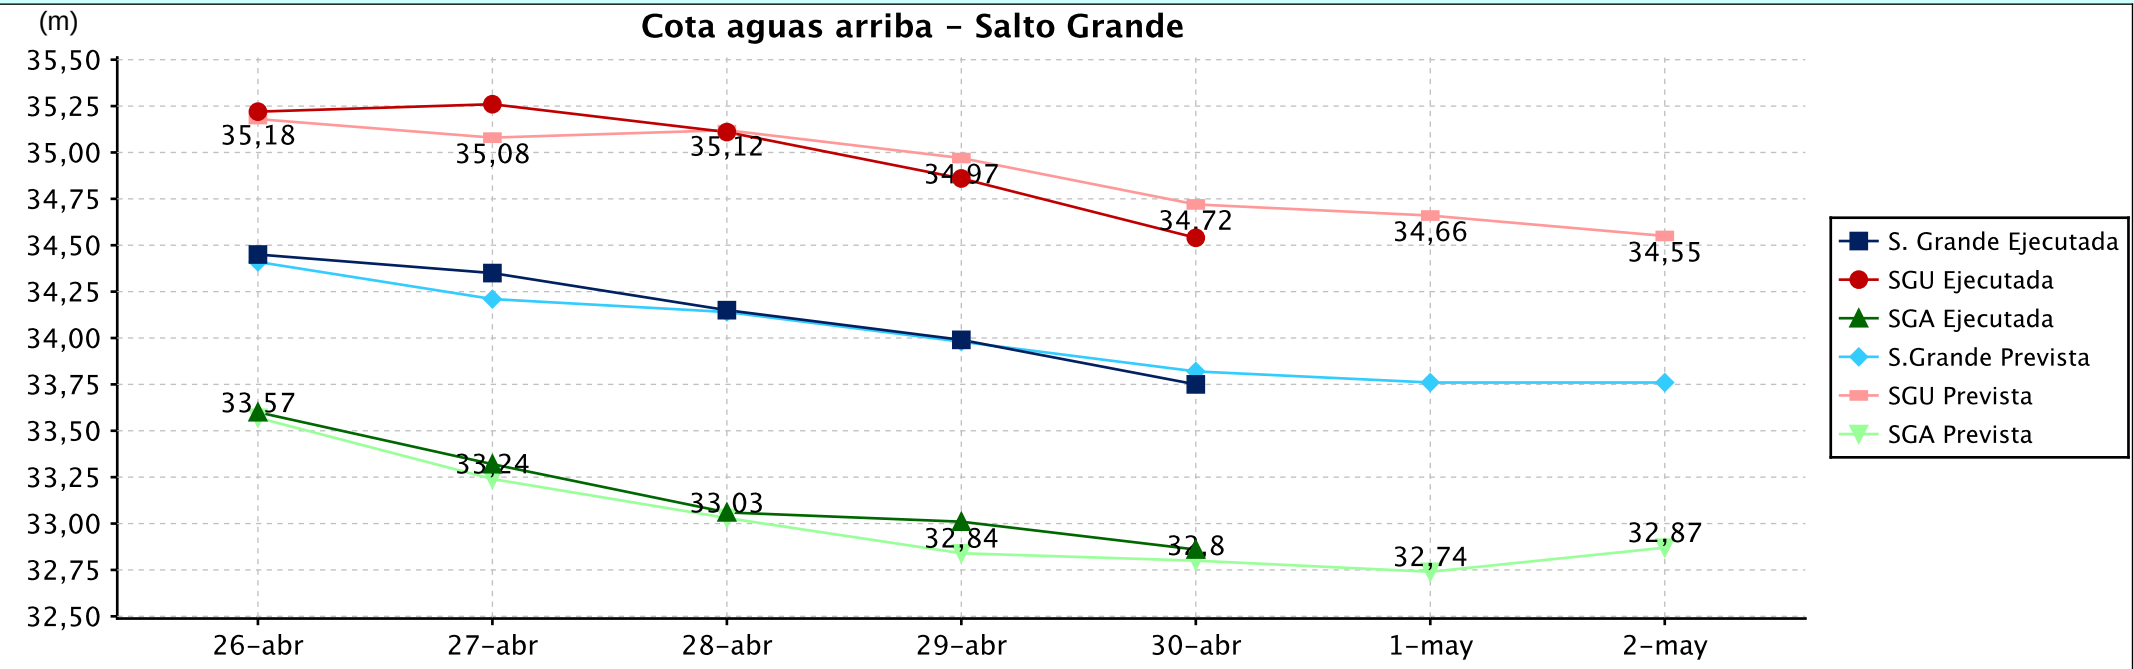

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,54
Cota Vista Arg	32,86
Cota real	33,75

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	33.398
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	658
Baygorria	856	839
Palmar	840	807
SGU	2.906	2.745

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	29	360
Baygorria	0	30
Palmar	0	-11
SGU	1.750	1.809

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	220	218
Baygorria	50	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES