




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


sábado 03 de mayo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	130
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	134
Central La Tablada	-44
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.400
C. Baygorria	2.286
C. Palmar	5.279
C. Salto Grande	12.450
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	2.597
TOTAL Generación	26.092

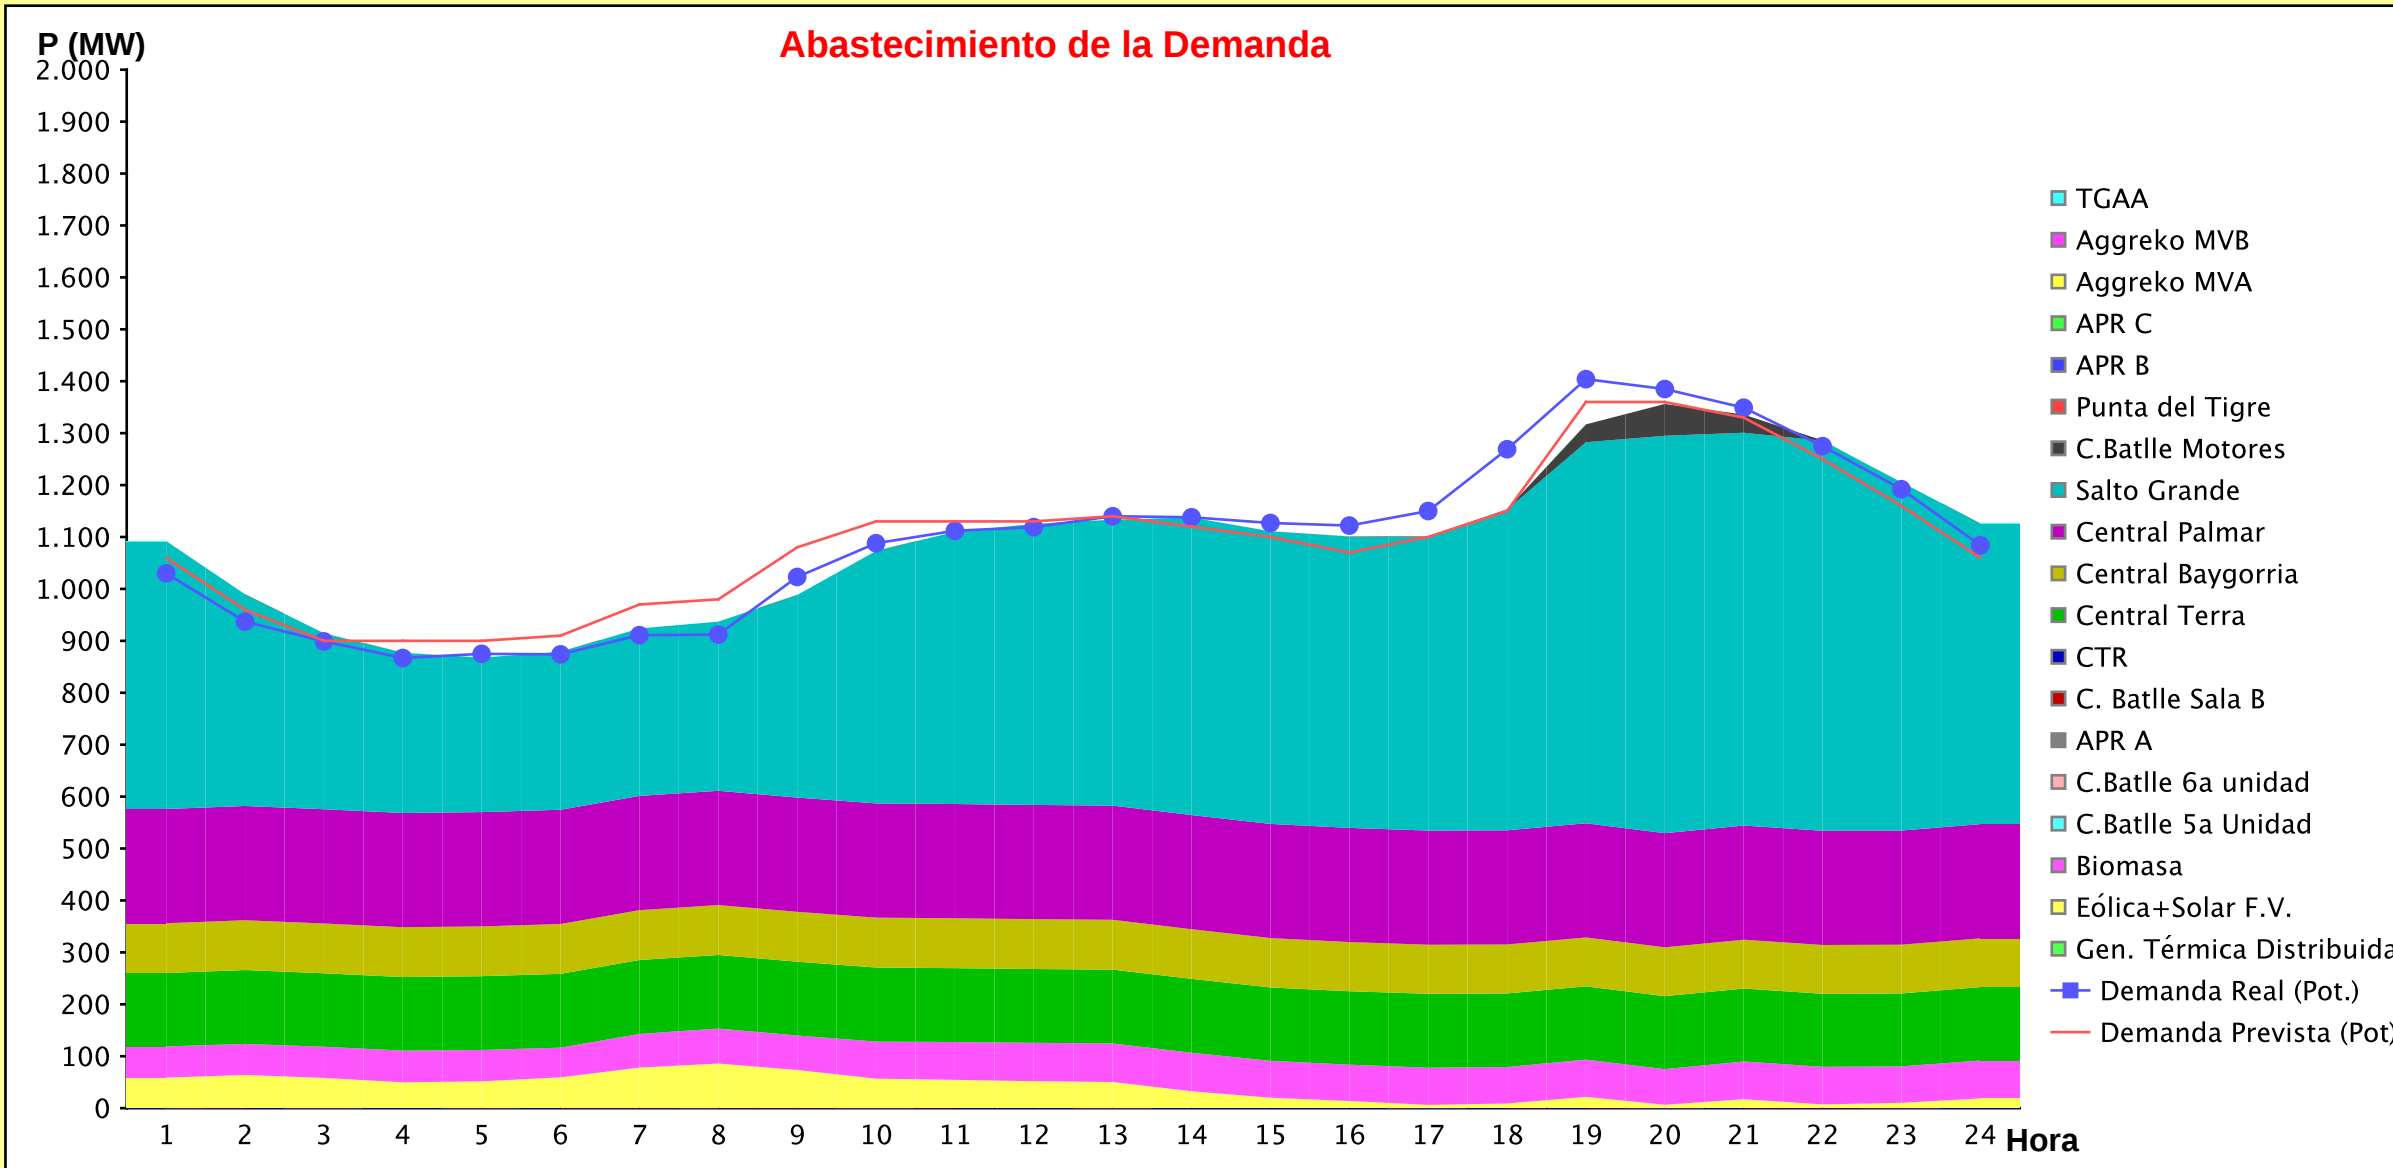




Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	3.165
Hidráulica	3.165
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	3.165

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	22.927
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	26.250
Diferencia (MWh)	-3.323
Ejecutada - Programada	-12,66 %

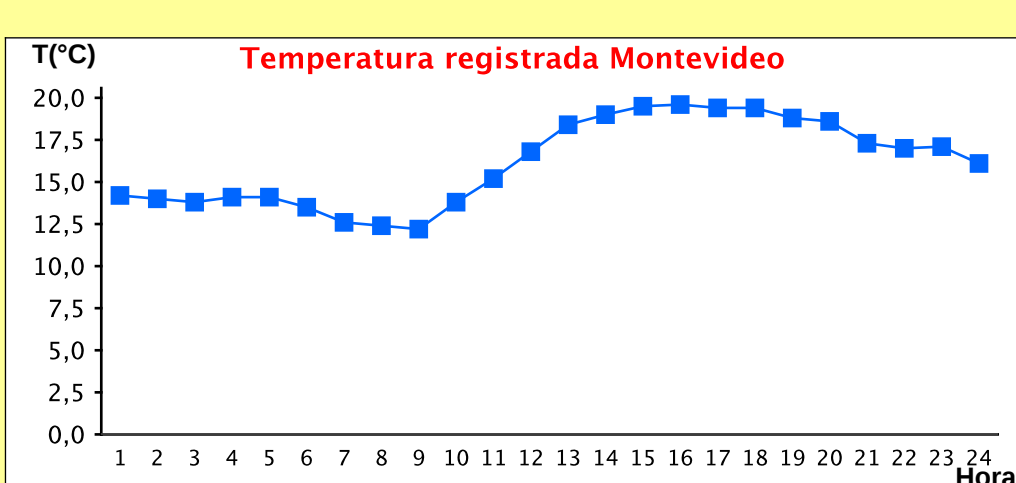



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1173,85 Hora 13:22
Potencia mínima:	869,87 Hora 04:39
Pico noche:	1422 Hora 19:28

Generación Media (MW)	
Eólica	40,1
Biomasa	74,8
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

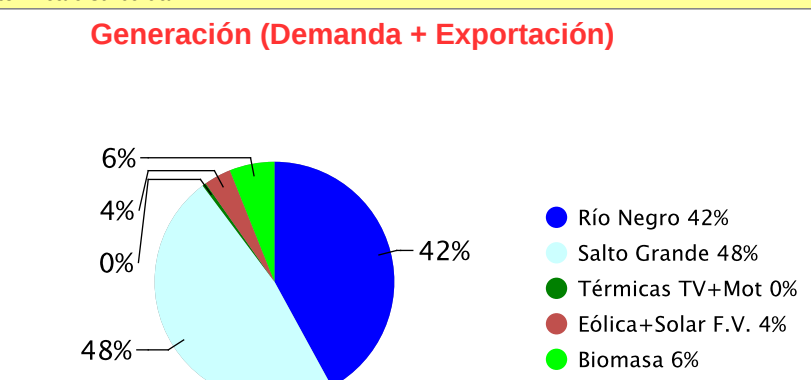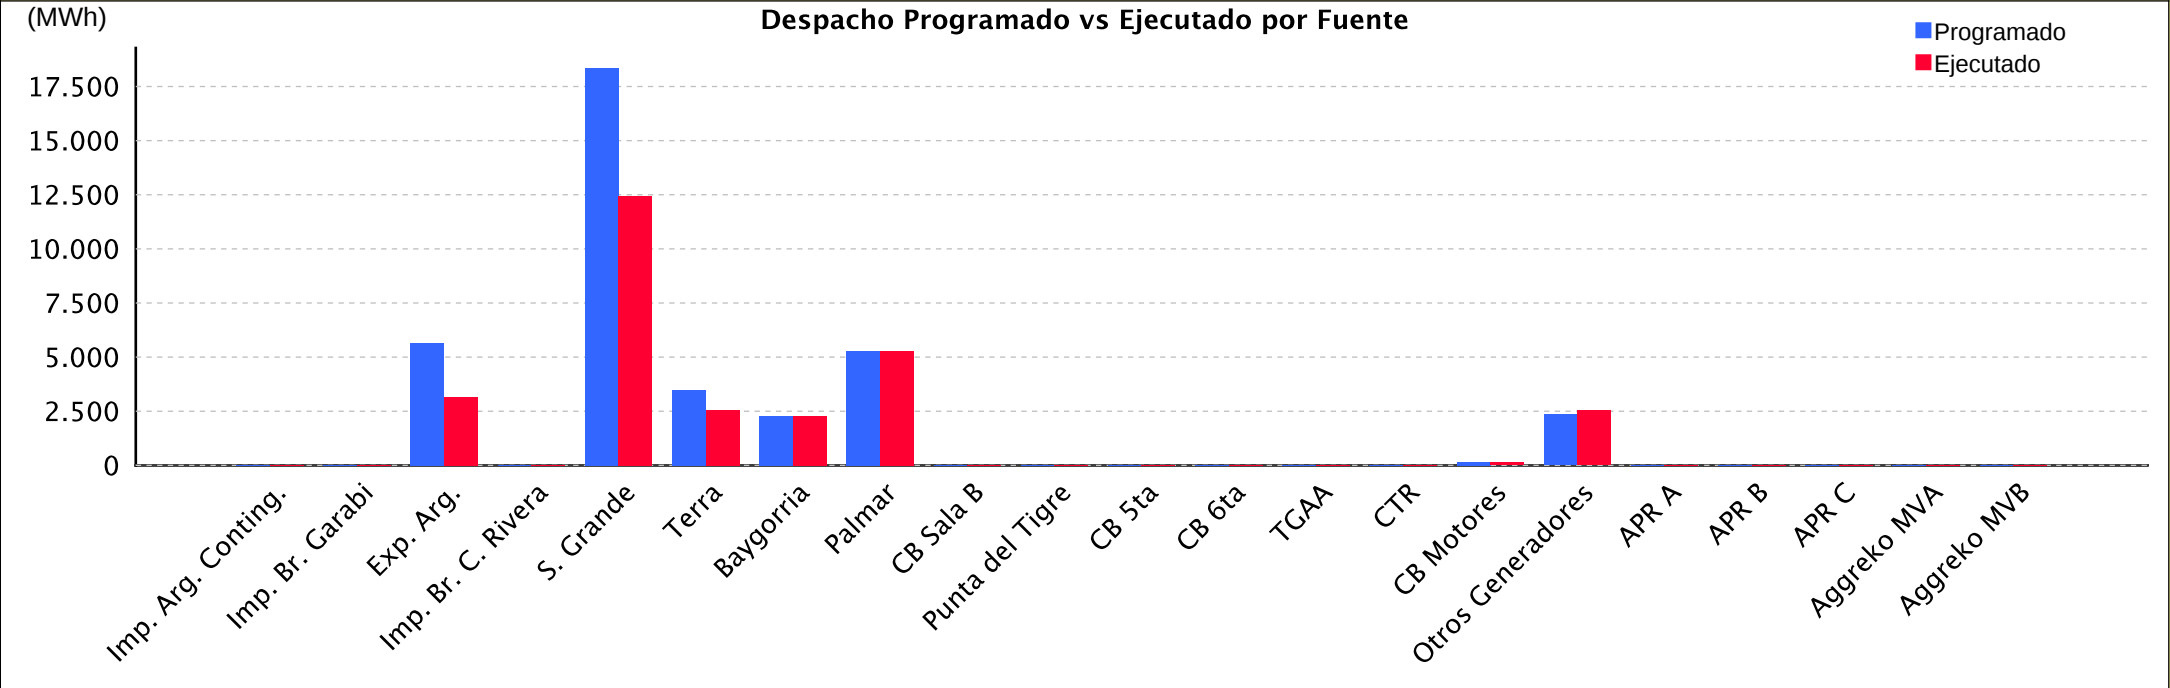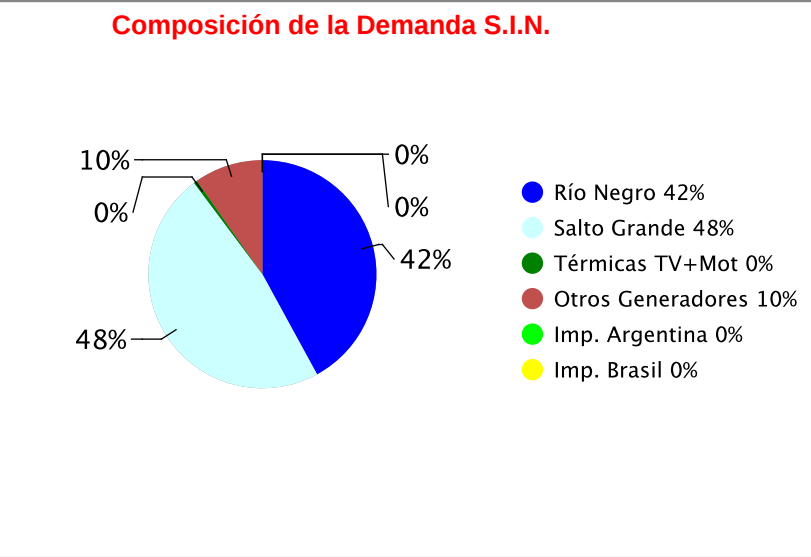



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

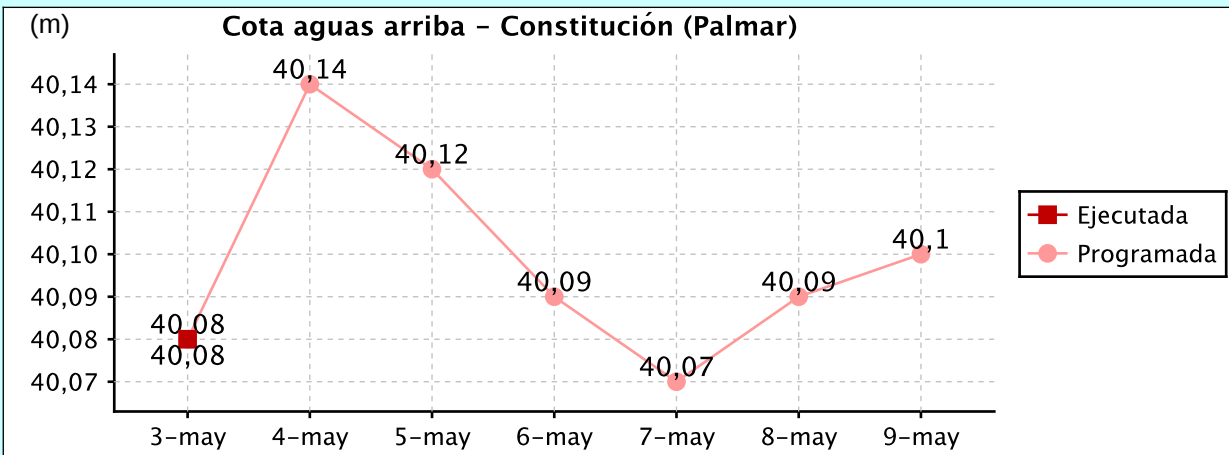
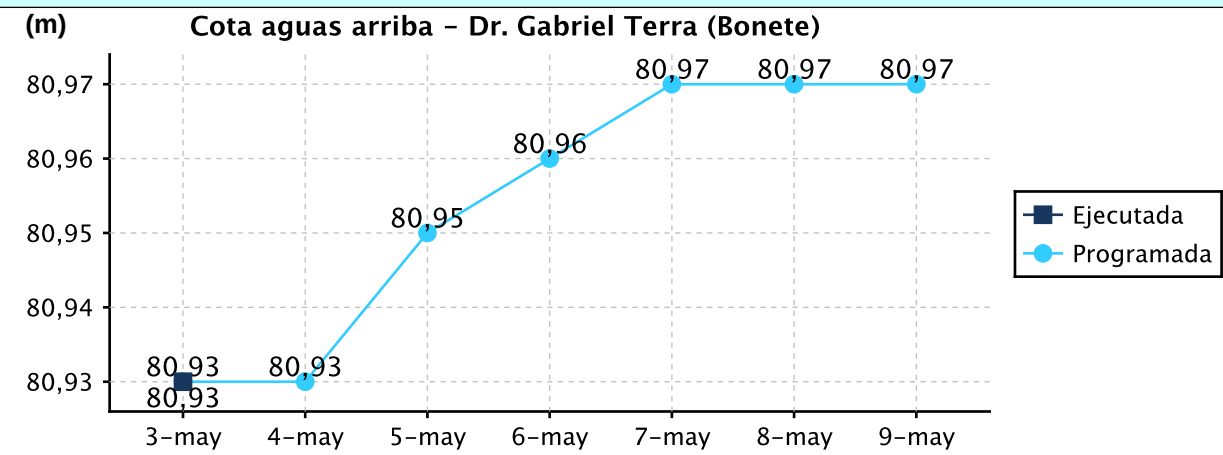


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,93	80,93
Baygorria	54,15	54,14
Palmar	40,08	40,08
SGU	34,08	34,08

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

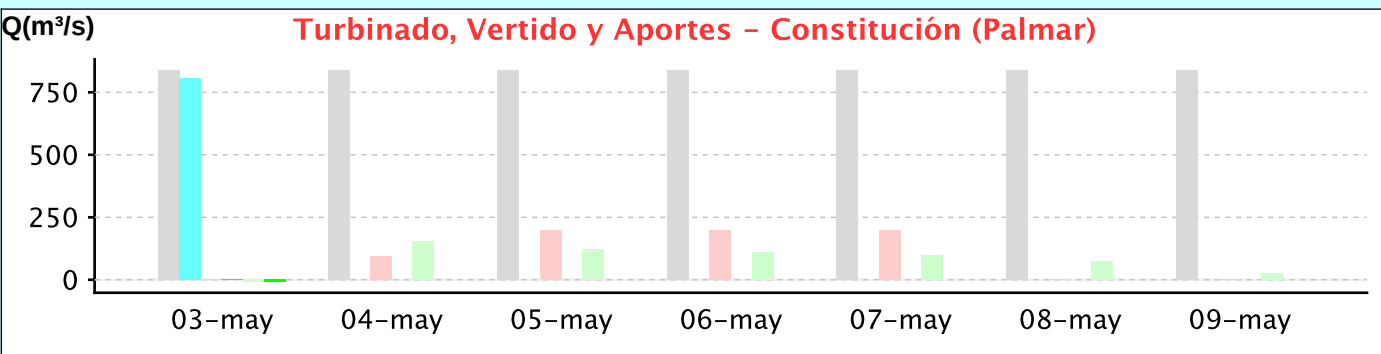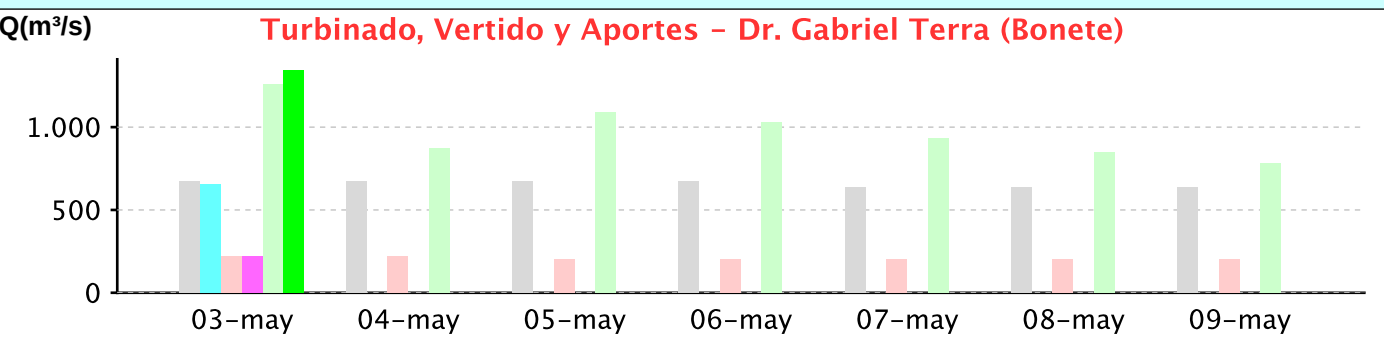

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

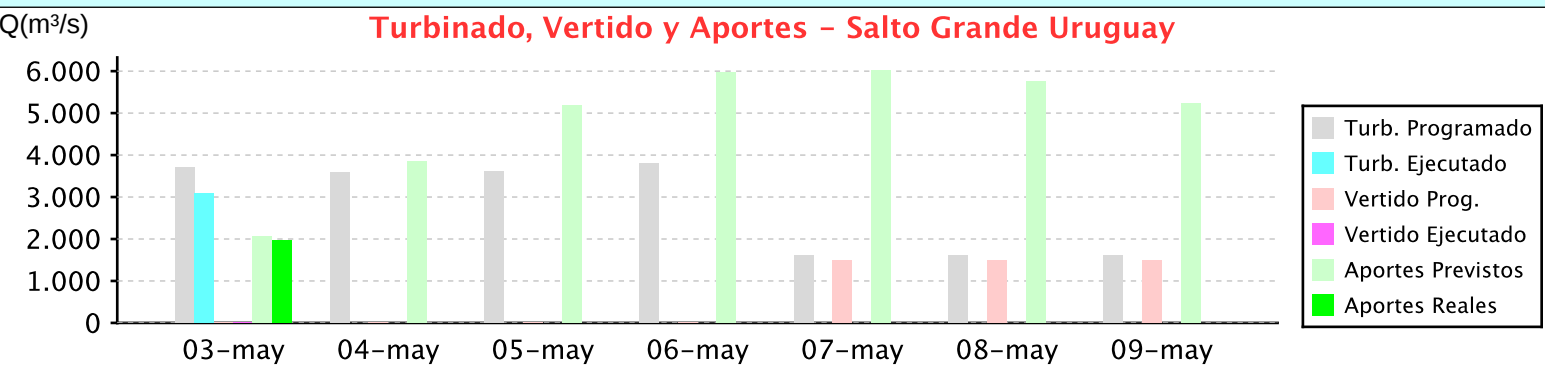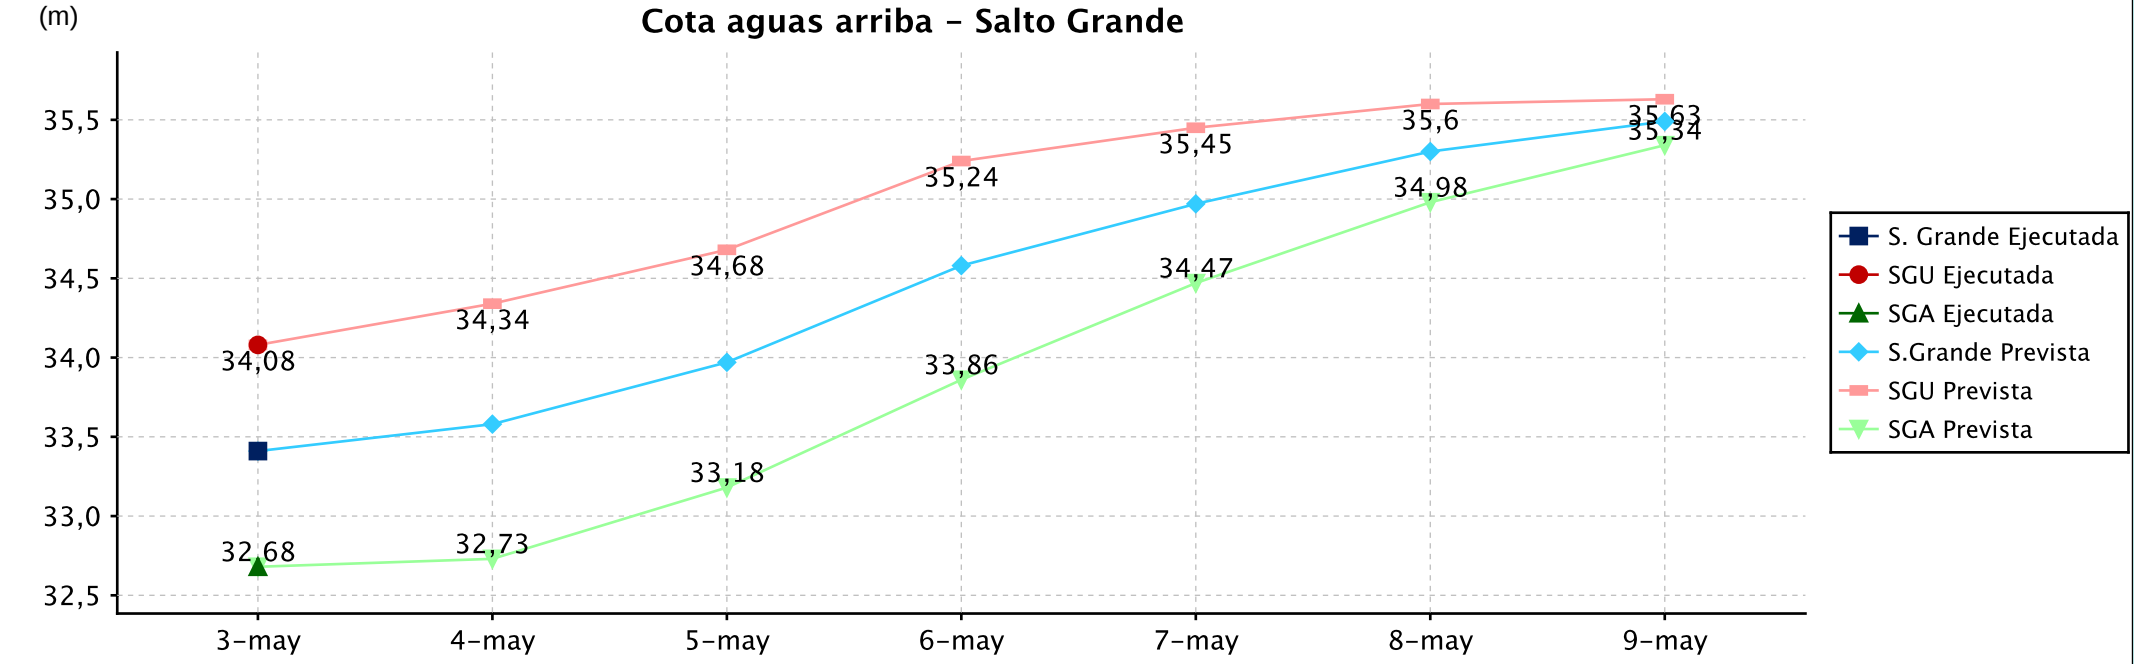

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,08
Cota Vista Arg	32,68
Cota real	33,41

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	26.556
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	657
Baygorria	856	837
Palmar	840	805
SGU	3.696	3.085

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.262	1.342
Baygorria	9	13
Palmar	-10	-9
SGU	2.060	1.976

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	218	218
Baygorria	123	123
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron aproximadamente 132 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.