




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 05 de mayo de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	233
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	237
Central La Tablada	-42
Central P. del Tigre	134
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.387
C. Baygorria	2.309
C. Palmar	5.274
C. Salto Grande	14.687
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	1.359
TOTAL Generación	27.336

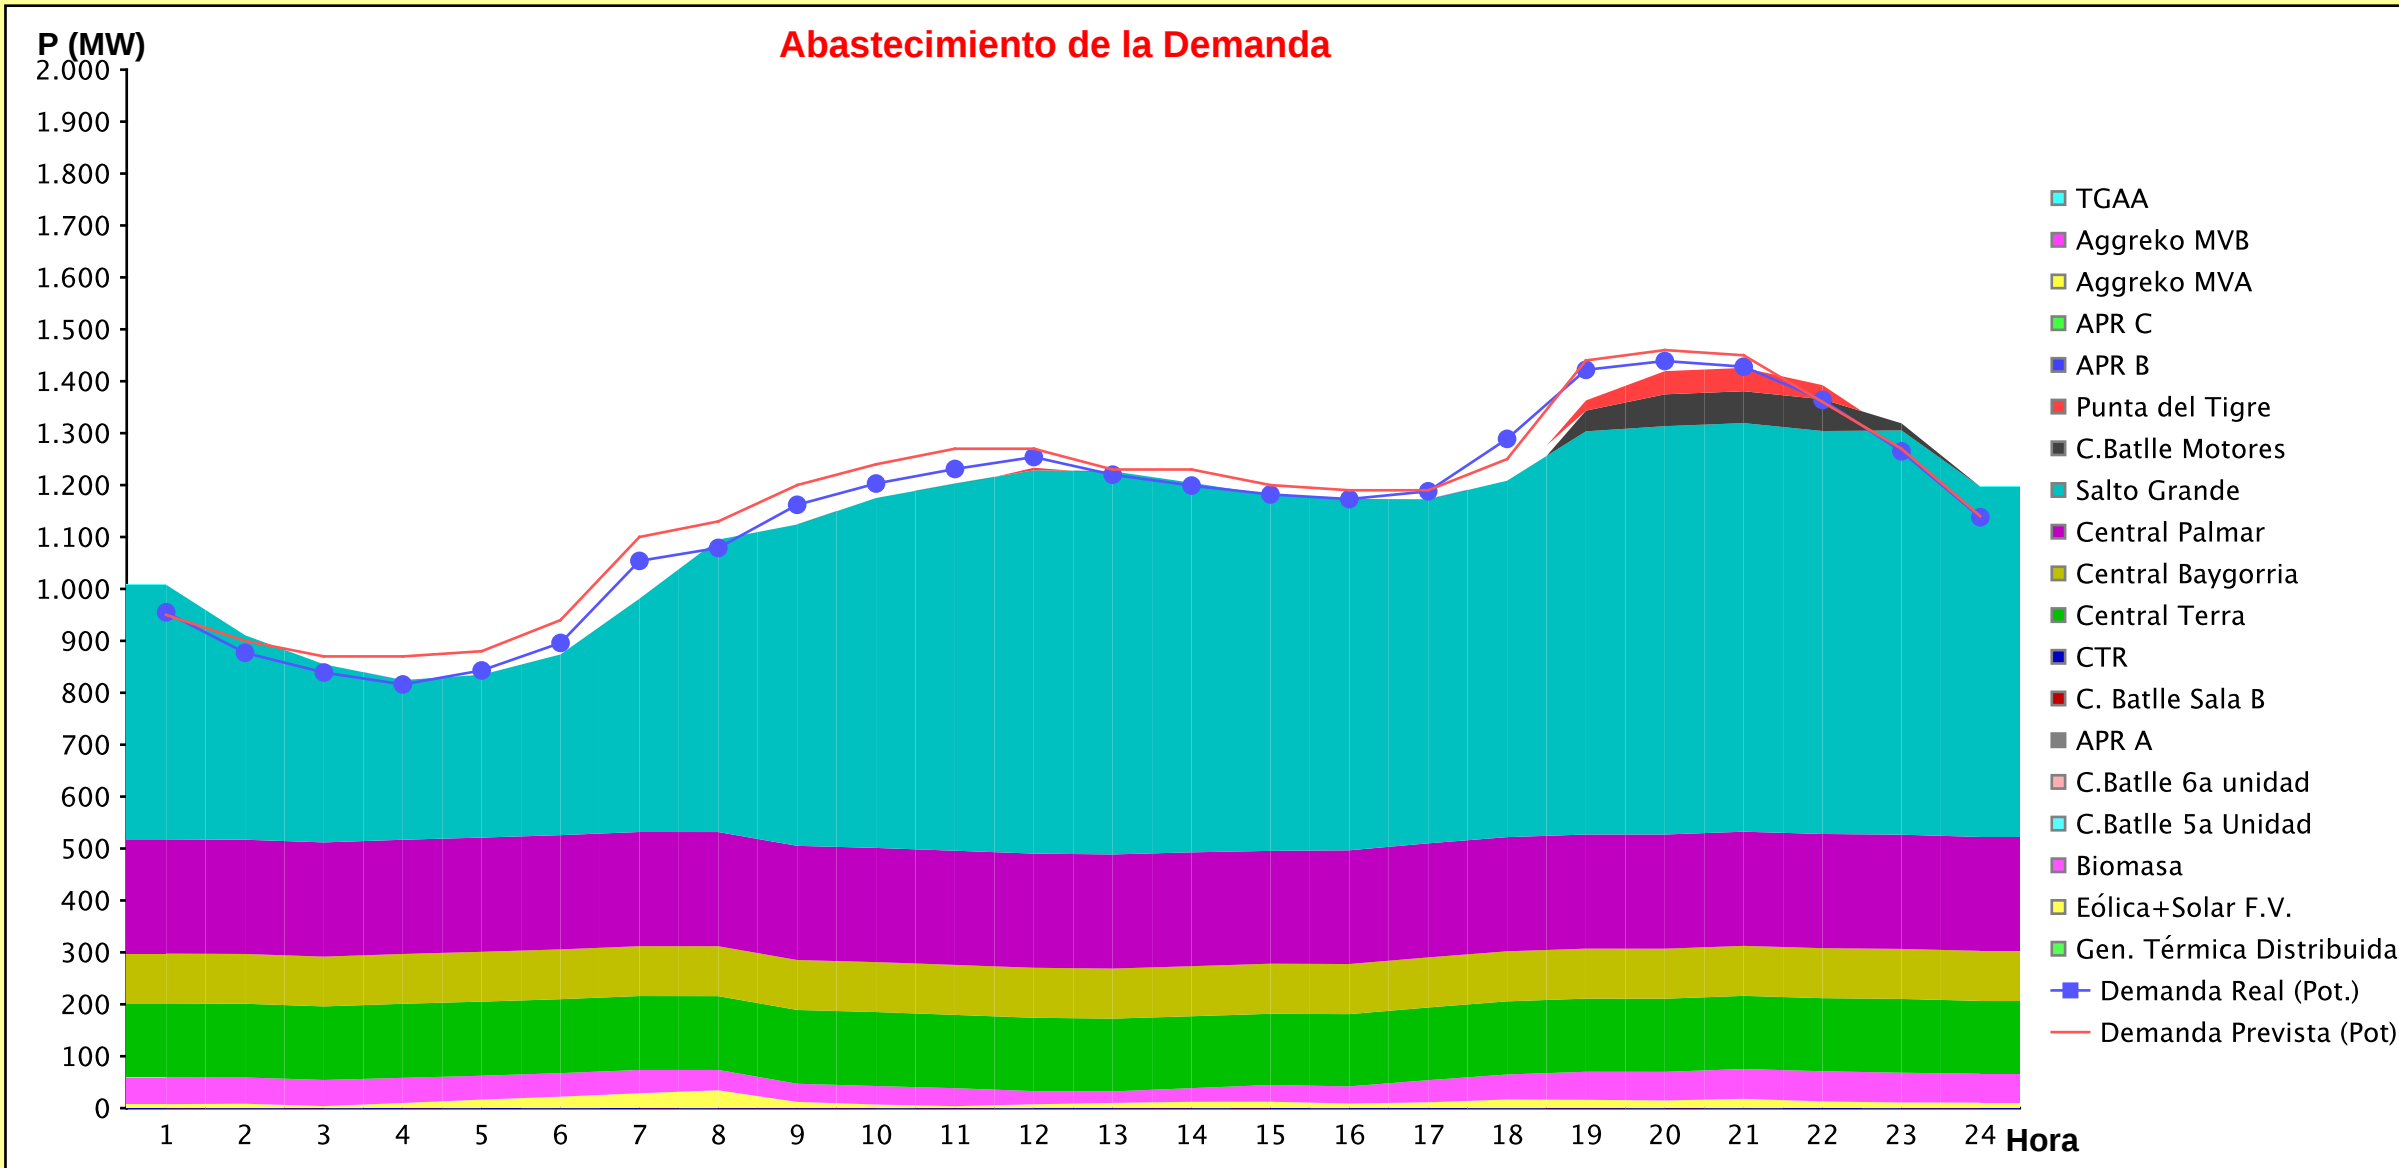

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	2.469
Hidráulica	2.469
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	2.469




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	24.867
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.030
Diferencia (MWh)	-3.163
Ejecutada - Programada	-11,28 %

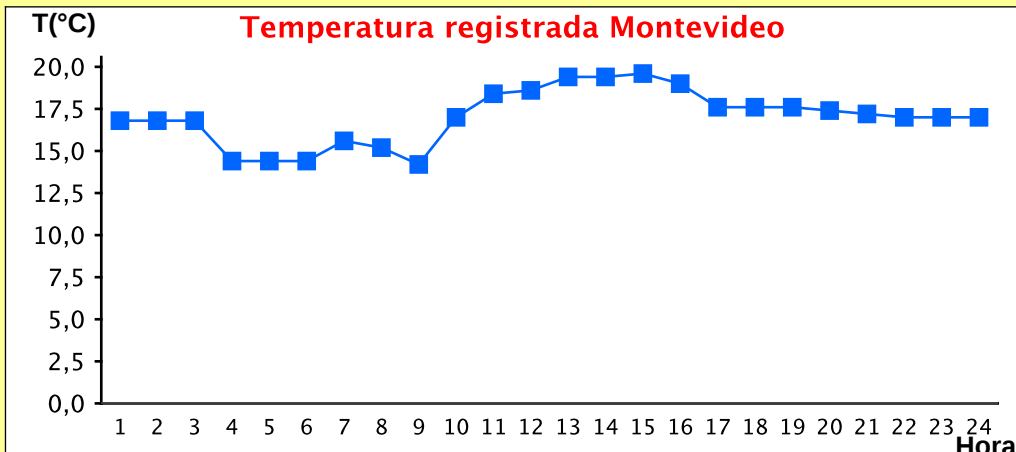



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1270,93 Hora 11:58
Potencia mínima:	820,57 Hora 03:39
Pico noche:	1415,85 Hora 21:33

Generación Media (MW)	
Eólica	13,8
Biomasa	51,0
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

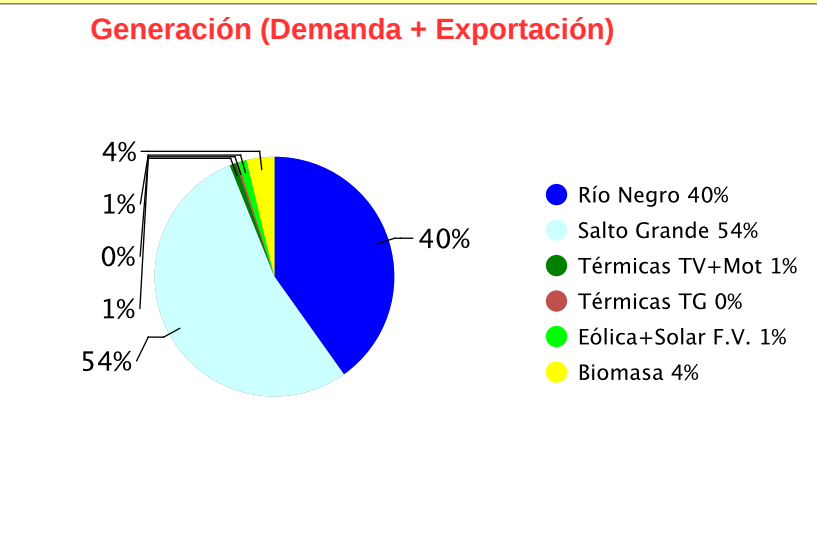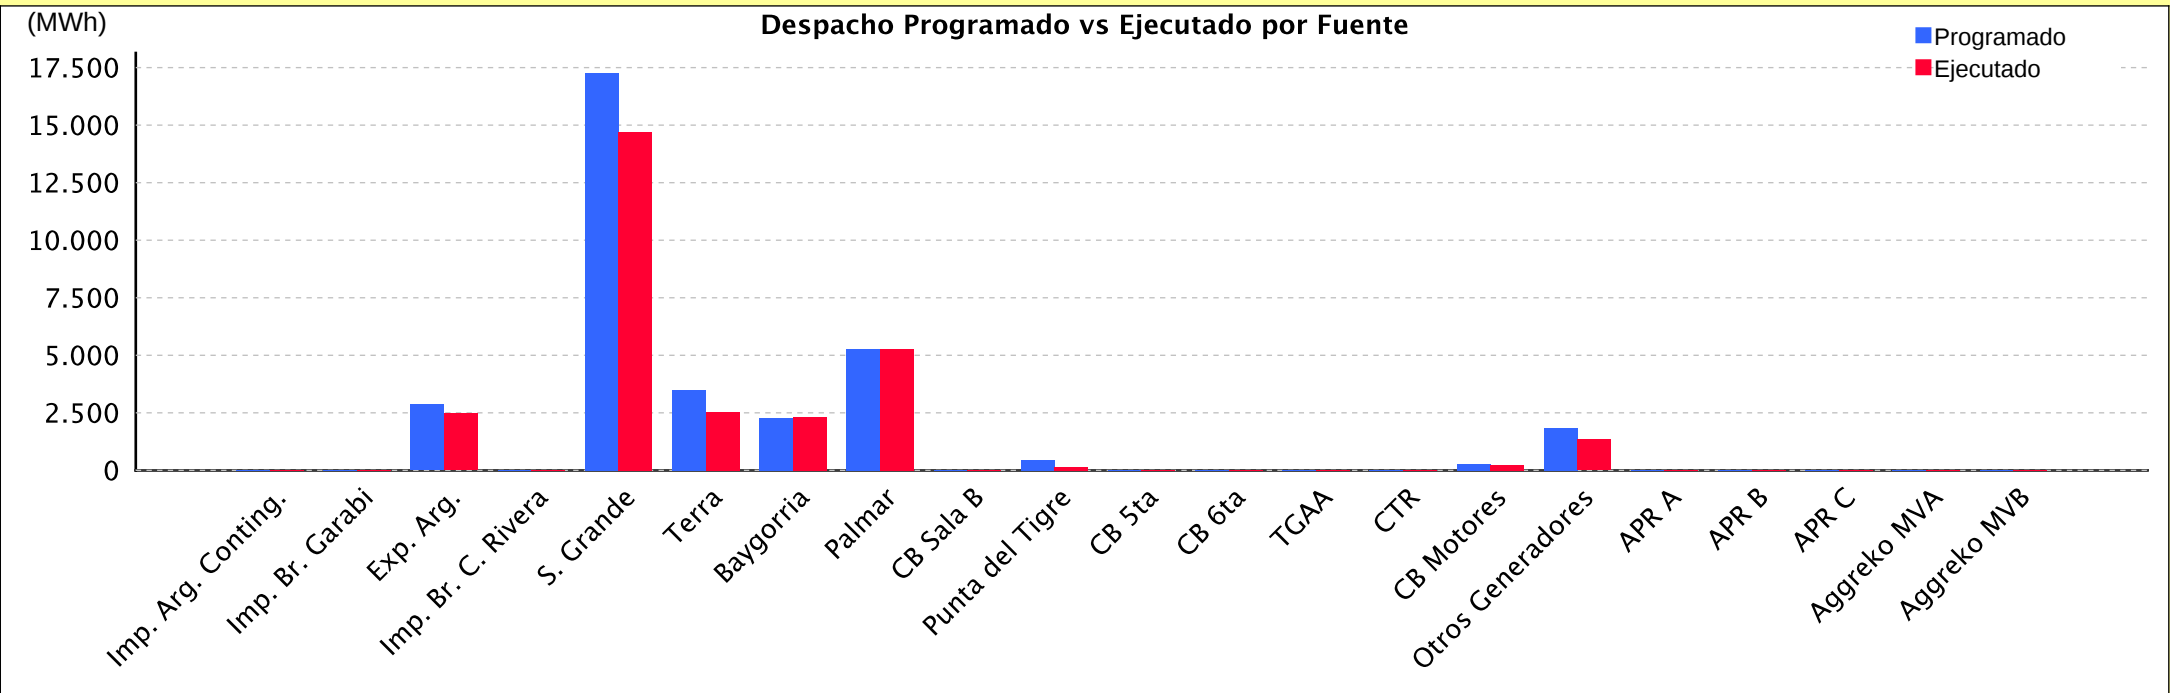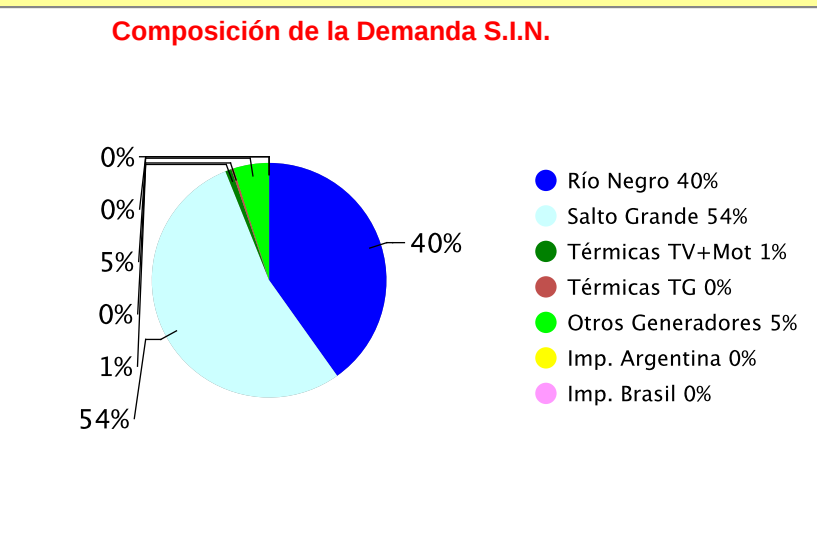



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

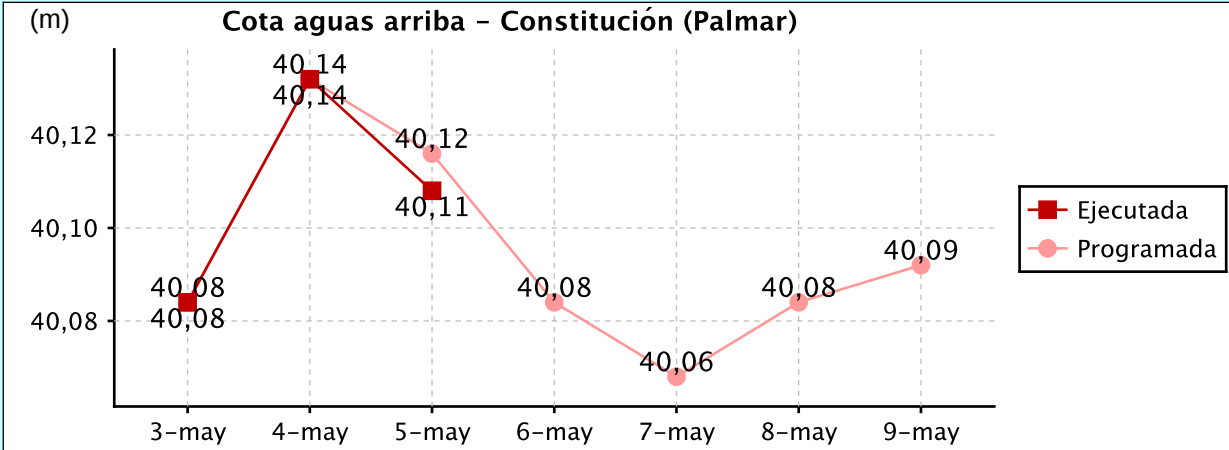
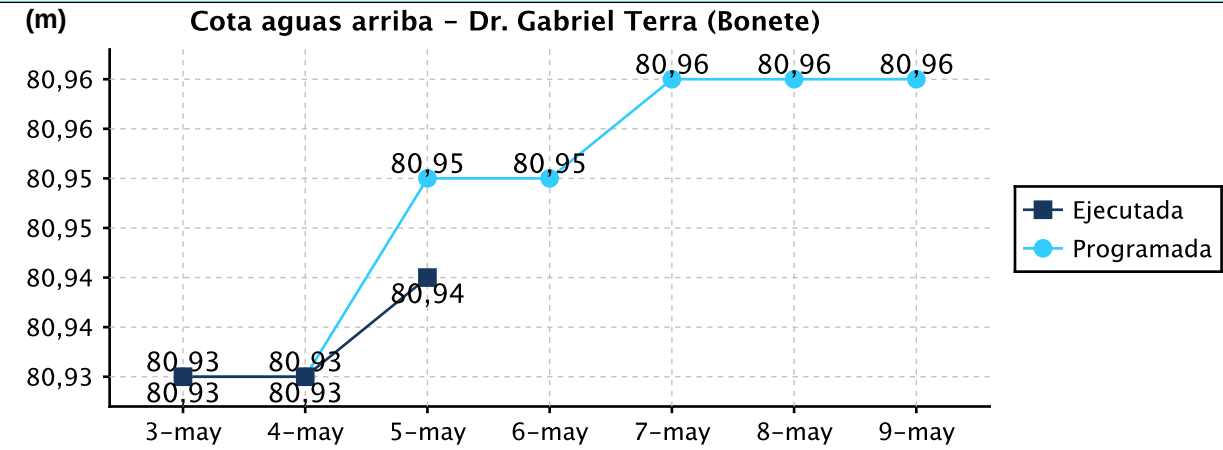


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,95	80,94
Baygorria	54,08	54,1
Palmar	40,12	40,11
SGU	34,68	34,91

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

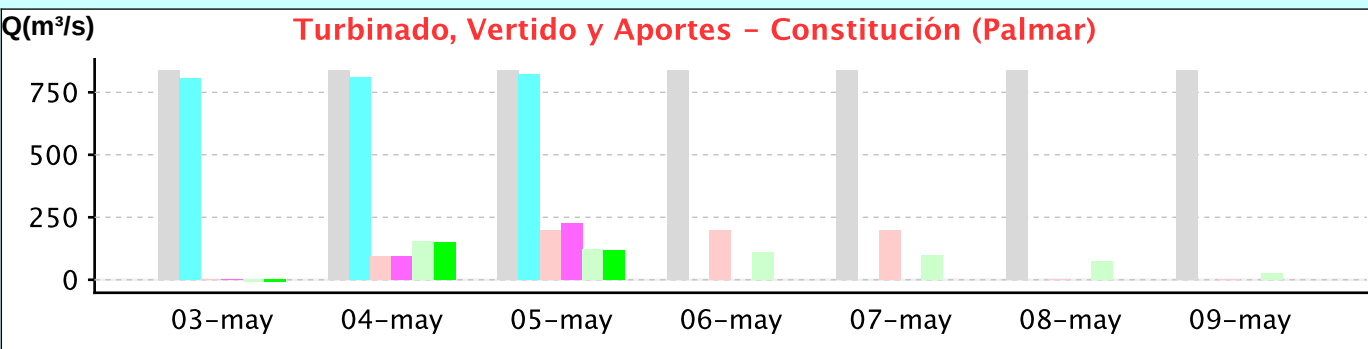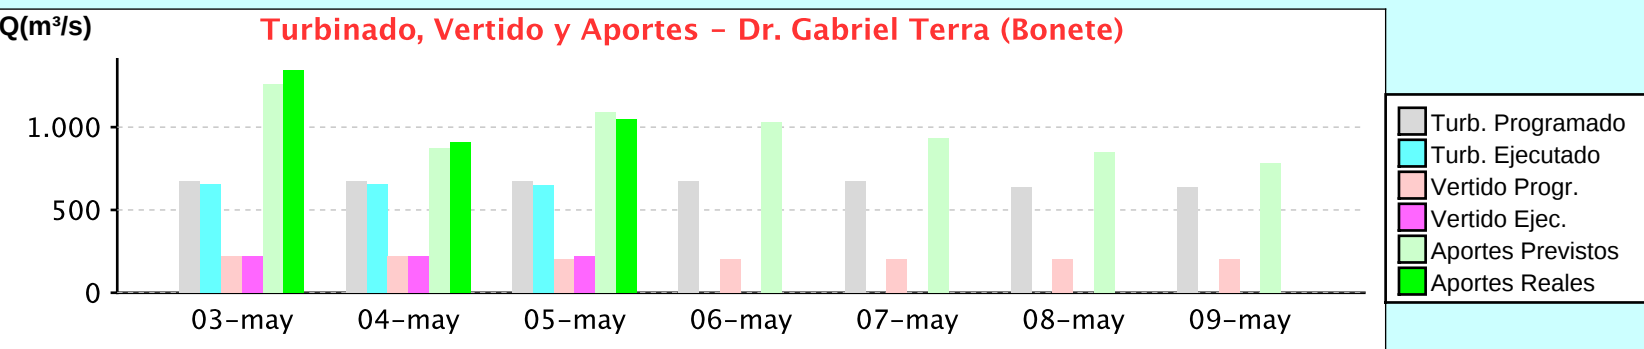

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

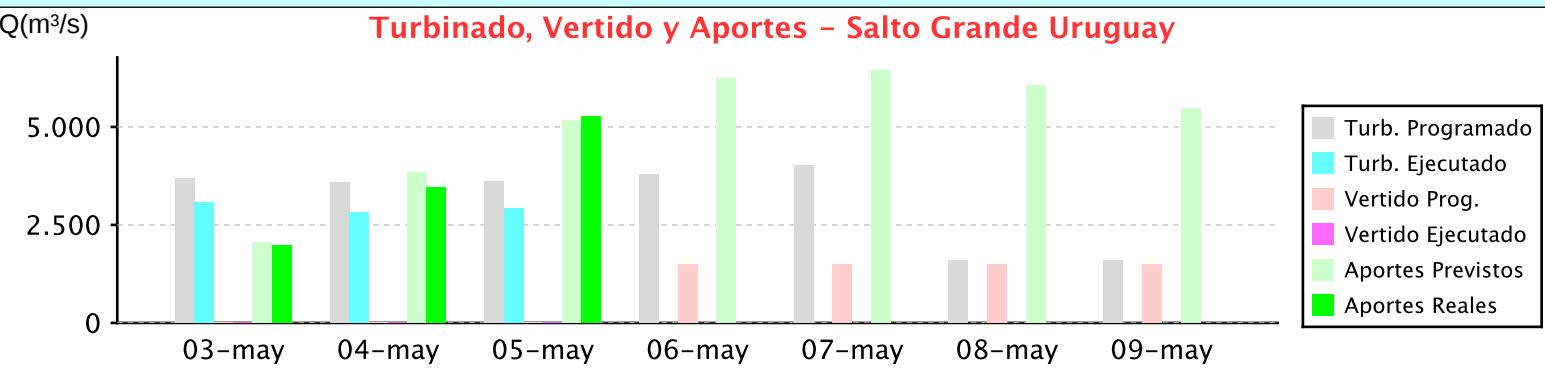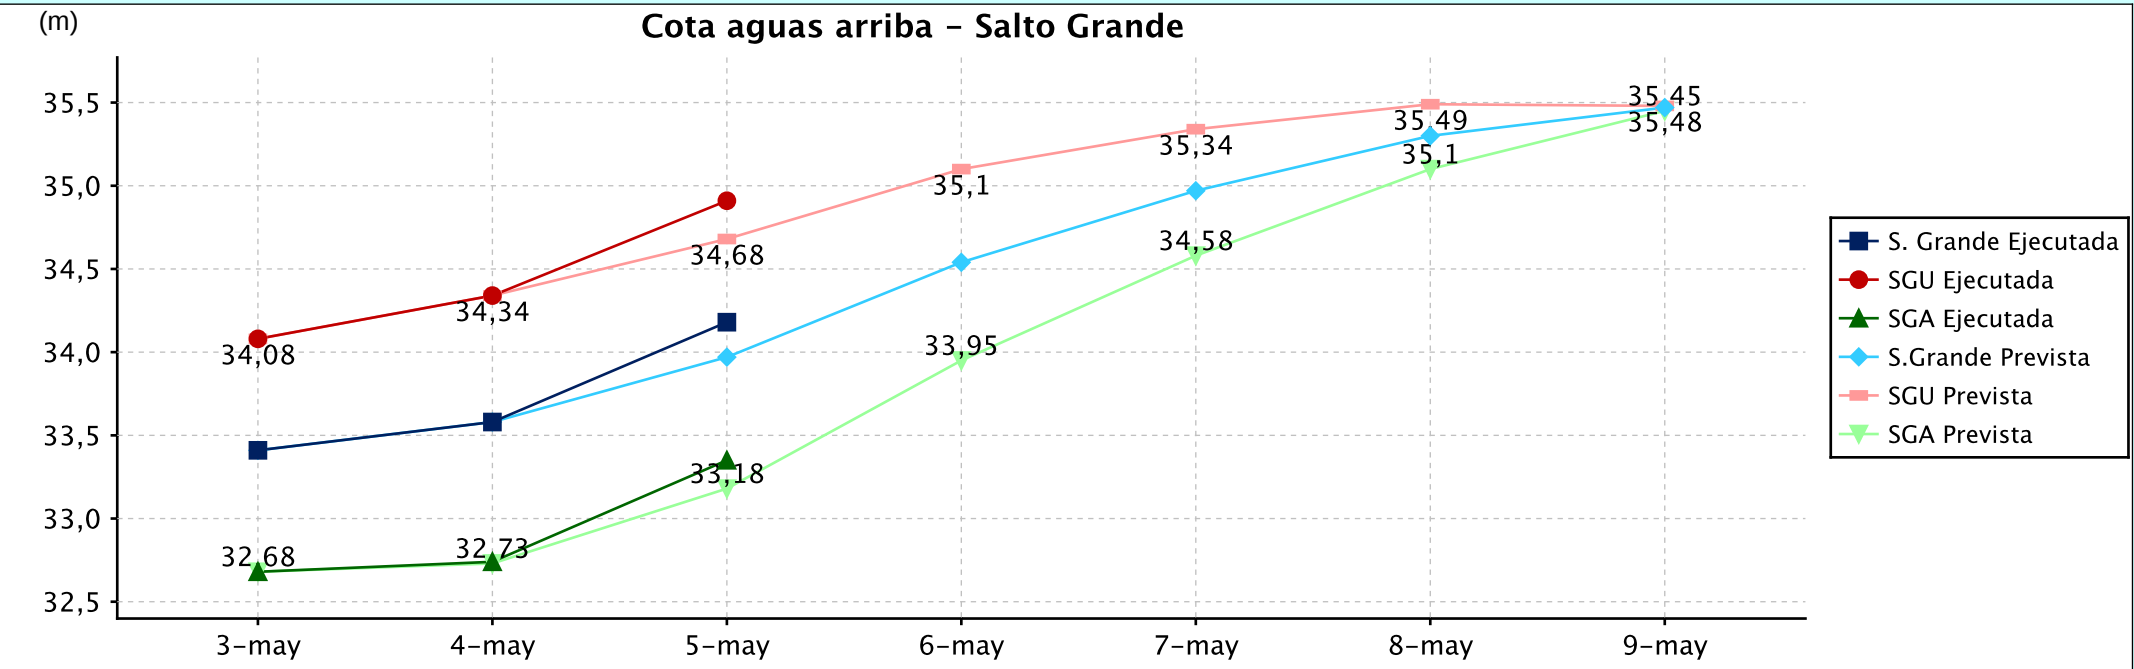

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,91
Cota Vista Arg	33,35
Cota real	34,18

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	32.931
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	670	652
Baygorria	856	858
Palmar	840	824
SGU	3.619	2.920

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.091	1.049
Baygorria	0	19
Palmar	121	117
SGU	5.175	5.263

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	200	218
Baygorria	0	0
Palmar	200	225
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron aproximadamente 103 MW hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

06/05/2014 18:25