




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO  
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


miércoles 14 de mayo de 2014

| Generación Térmica    |        |
|-----------------------|--------|
| Central Battle        | 251    |
| Sala B                | -4     |
| 5ta.                  | 0      |
| 6ta.                  | 0      |
| Motores               | 255    |
| Central La Tablada    | -46    |
| Central P. del Tigre  | 98     |
| APR A                 | -2     |
| APR B                 | -2     |
| APR C                 | -0     |
| Aggreko               | 4      |
| Aggreko MVA           | 4      |
| Aggreko MVB           | -0     |
| Central Maldonado     | 0      |
| Generación Hidráulica |        |
| C.G.Terra             | 3.390  |
| C. Baygorria          | 2.263  |
| C. Palmar             | 5.273  |
| C. Salto Grande       | 18.822 |
| Importación (MWh)     |        |
| Argentina             | 0      |
| Contingente           | 0      |
| Brasil                | 0      |
| Rivera                | 0      |
| SADI                  | 0      |
| Otros Generadores     |        |
| Otros Generadores     | 1.660  |
| TOTAL Generación      | 31.709 |



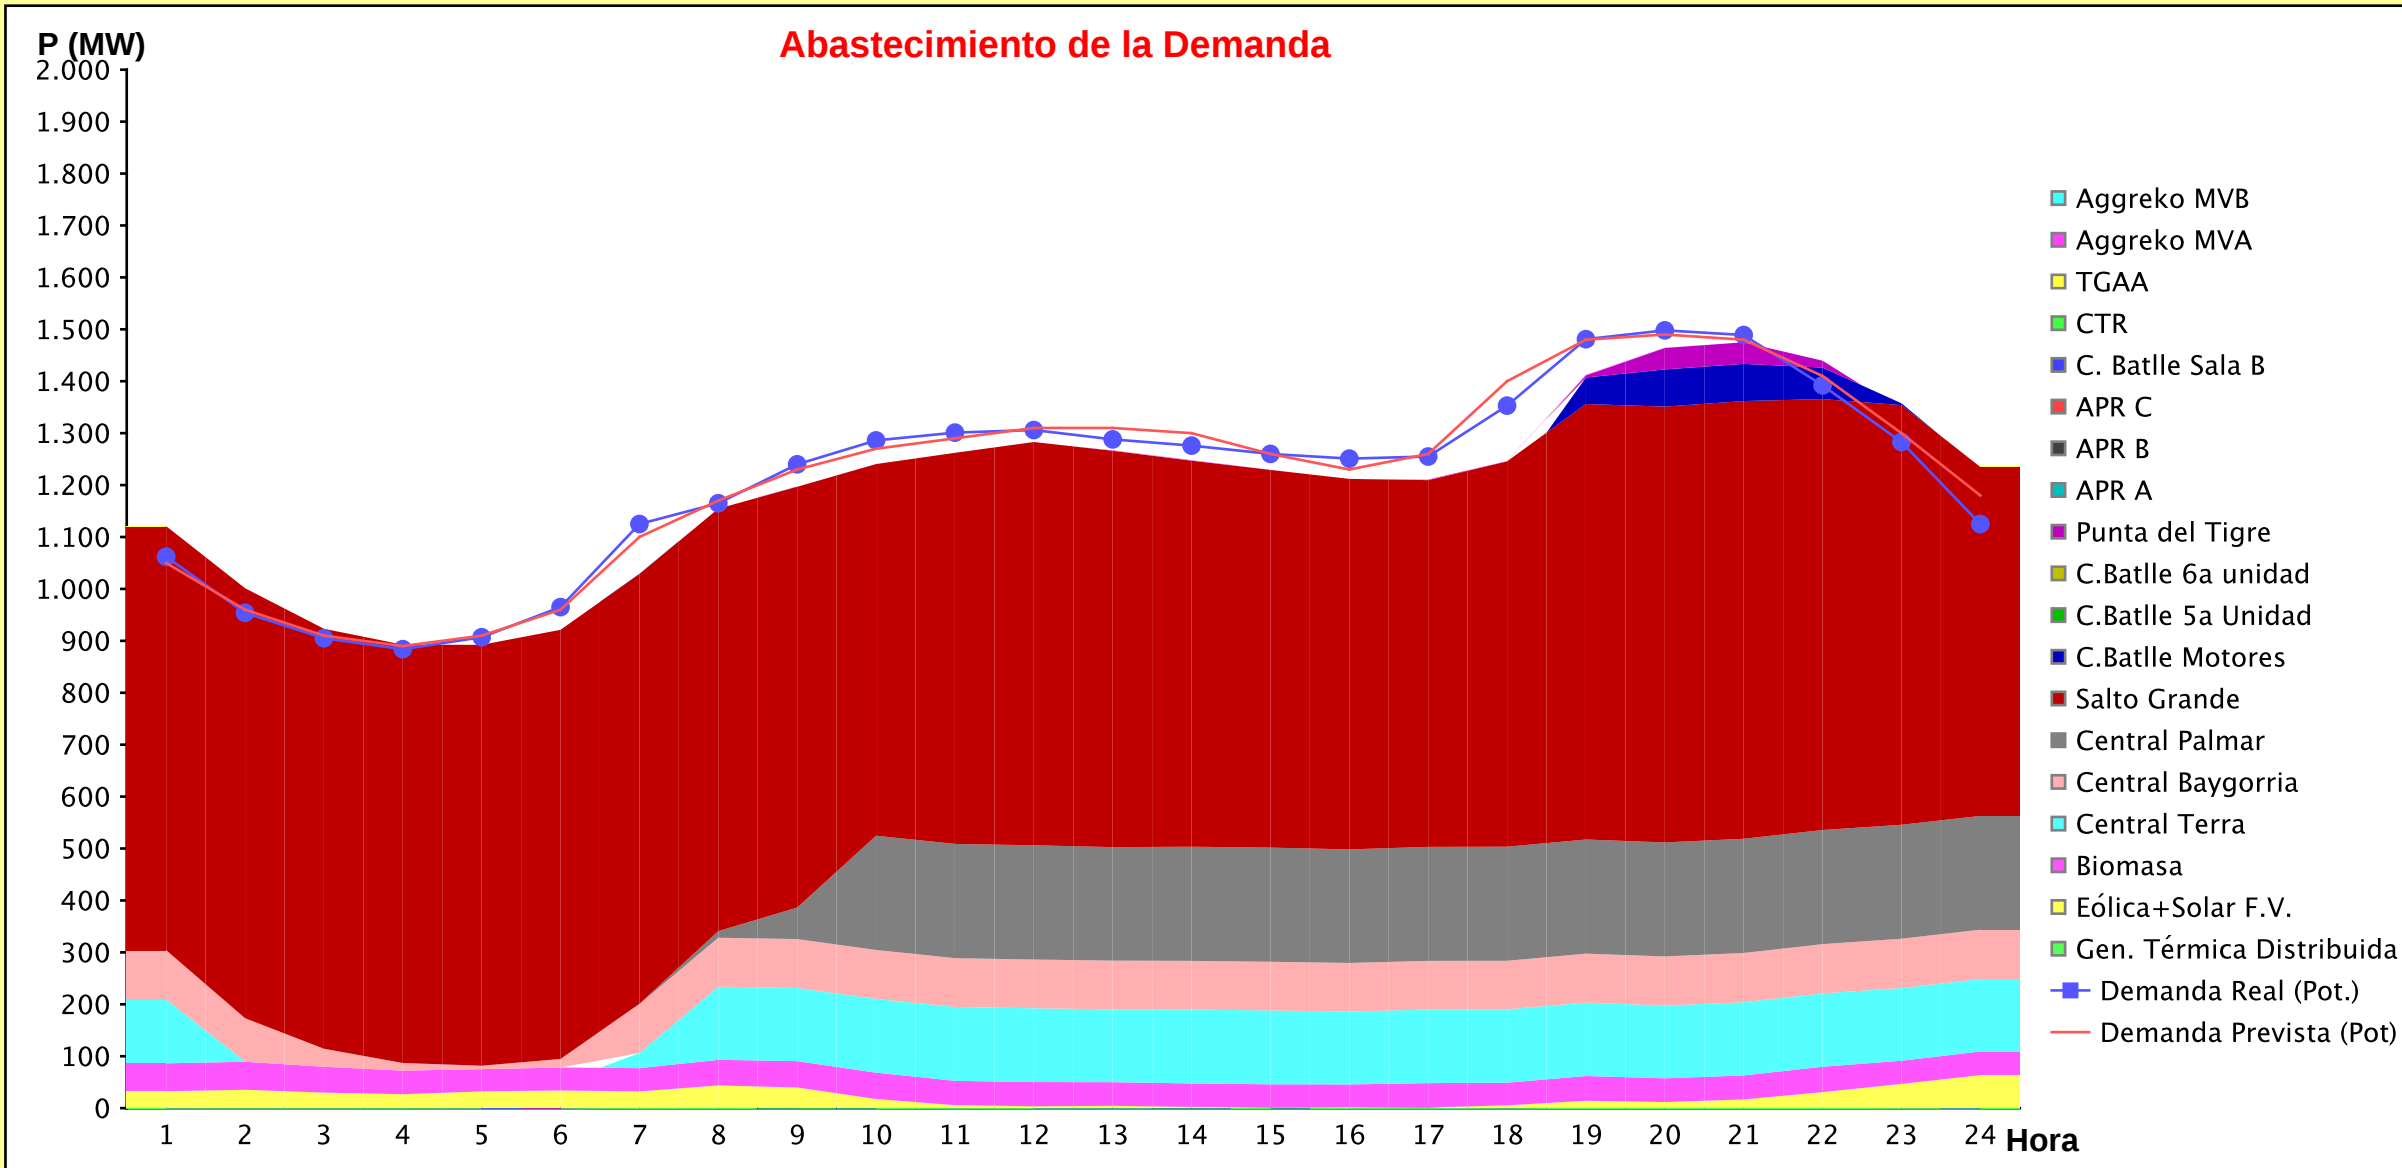


| Exportación (MWh)       |       |
|-------------------------|-------|
| Exportación a Arg.      | 3.060 |
| Hidráulica              | 3.060 |
| Térmica                 | 0     |
| Exportación a Brasil    | 0     |
| TOTAL Exportación (MWh) | 3.060 |

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)                              | 28.649  |
| (en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) |         |
| Demanda Programada (MWh)                              | 29.150  |
| Diferencia (MWh)                                      | -501    |
| Ejecutada - Programada                                | -1,72 % |


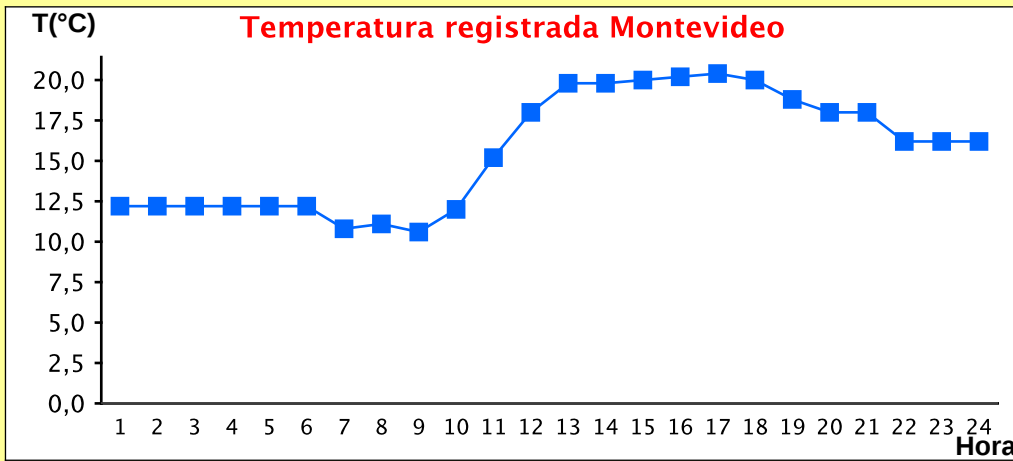


| Picos de Potencia (MW) |                    |
|------------------------|--------------------|
| Pico mediodía:         | 1345,52 Hora 11:46 |
| Potencia mínima:       | 893,59 Hora 04:00  |
| Pico noche:            | 1518,47 Hora 19:54 |
| Generación Media (MW)  |                    |
| Eólica                 | 23,3               |
| Biomasa                | 59,7               |
| Solar fotovoltaica     | 0,1                |
| Térmica distribuida    | 0,0                |
| Imp. Brasil Conversora | 0,0                |
| Imp. Argentina         | 0,0                |

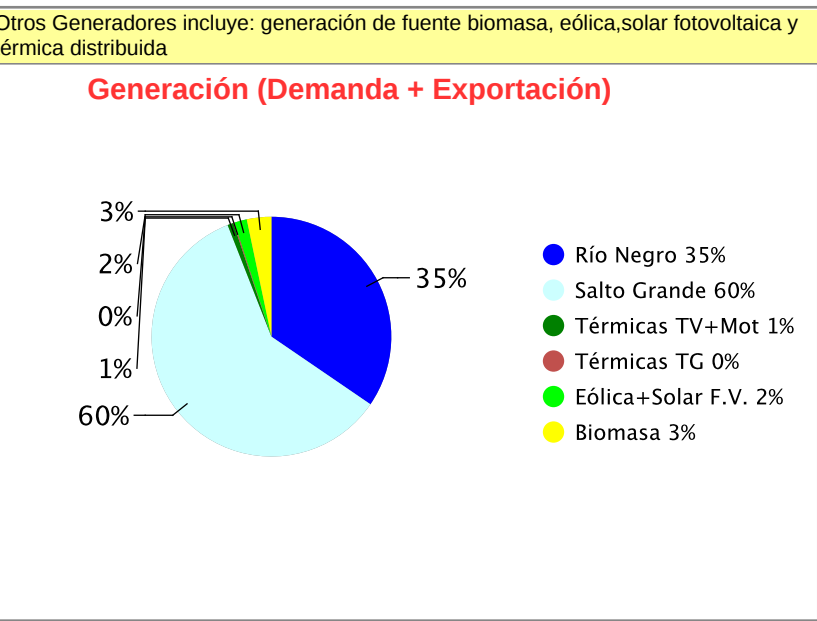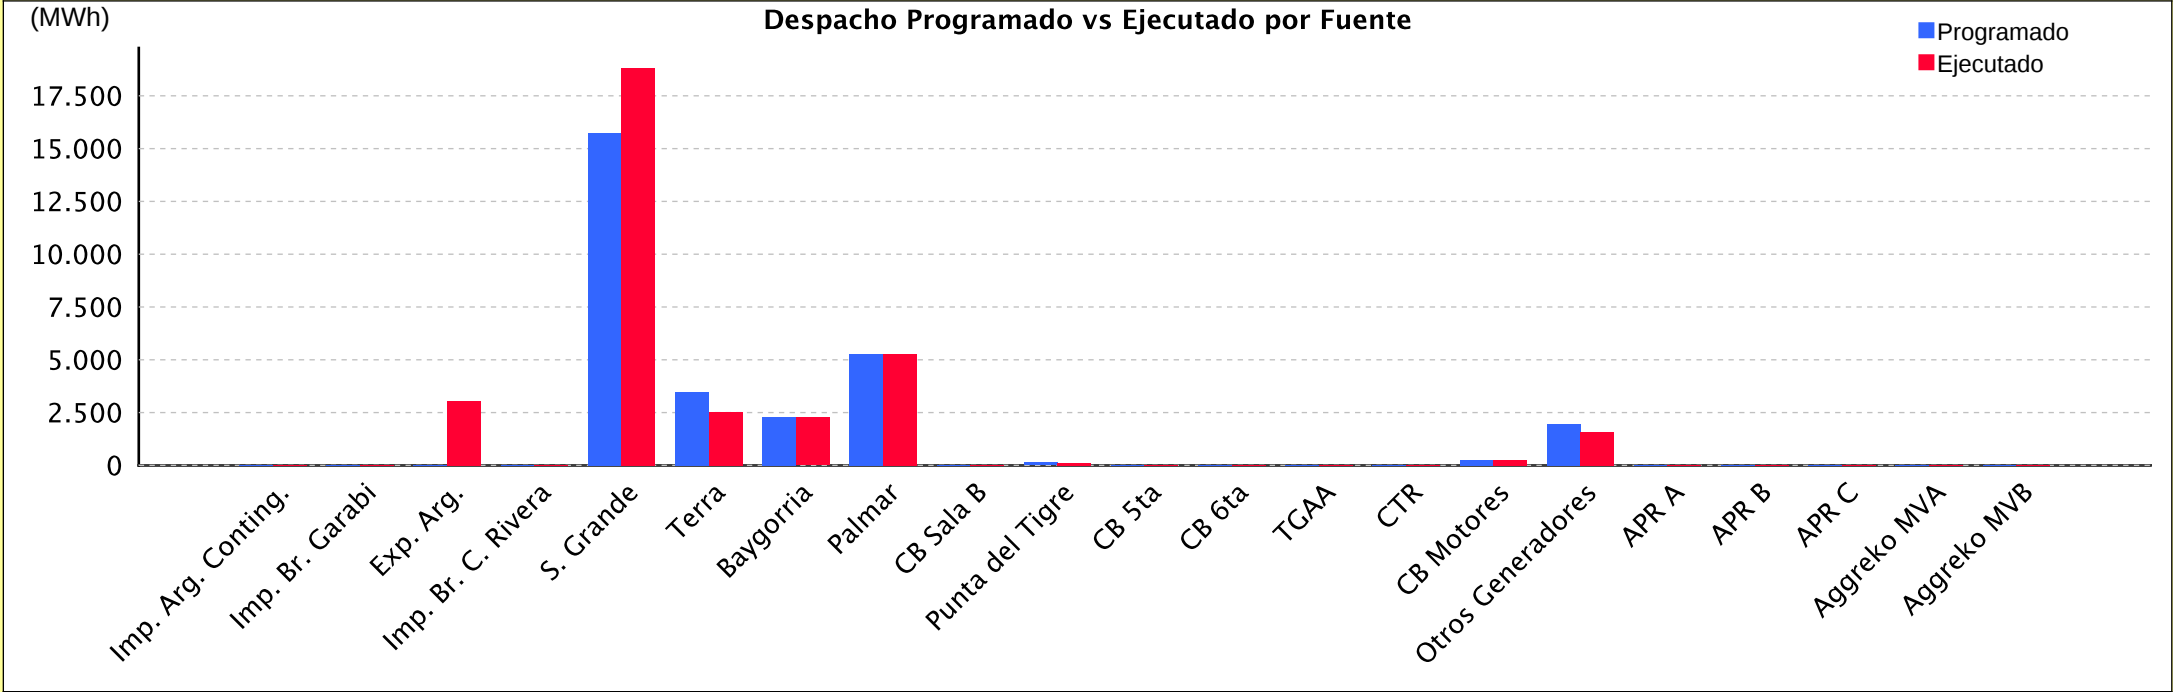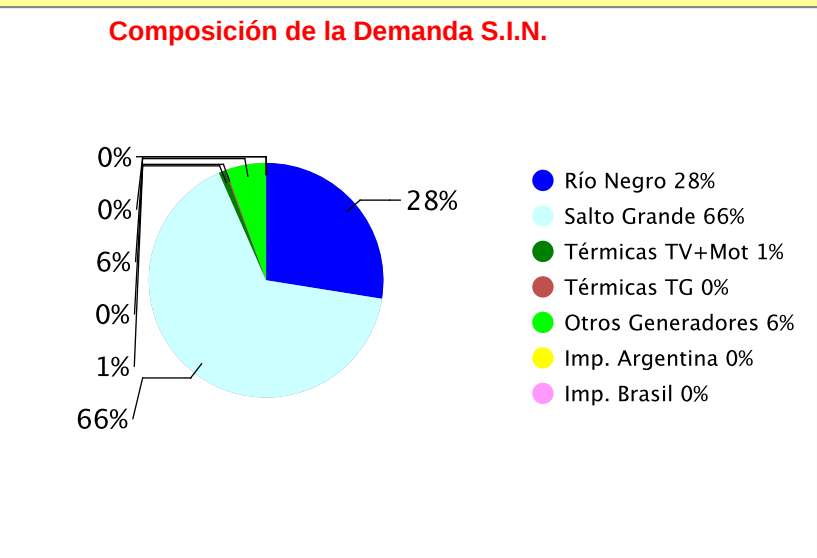



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

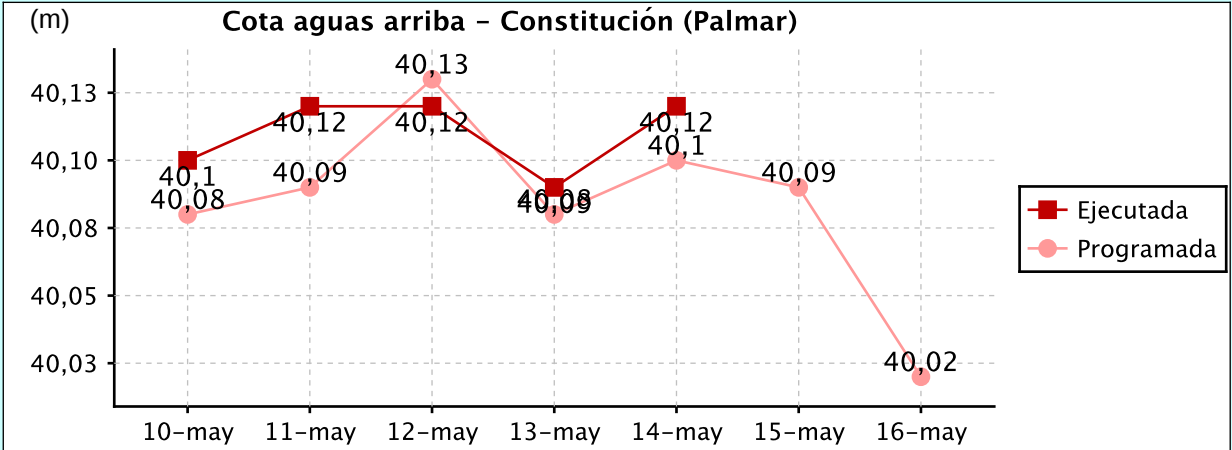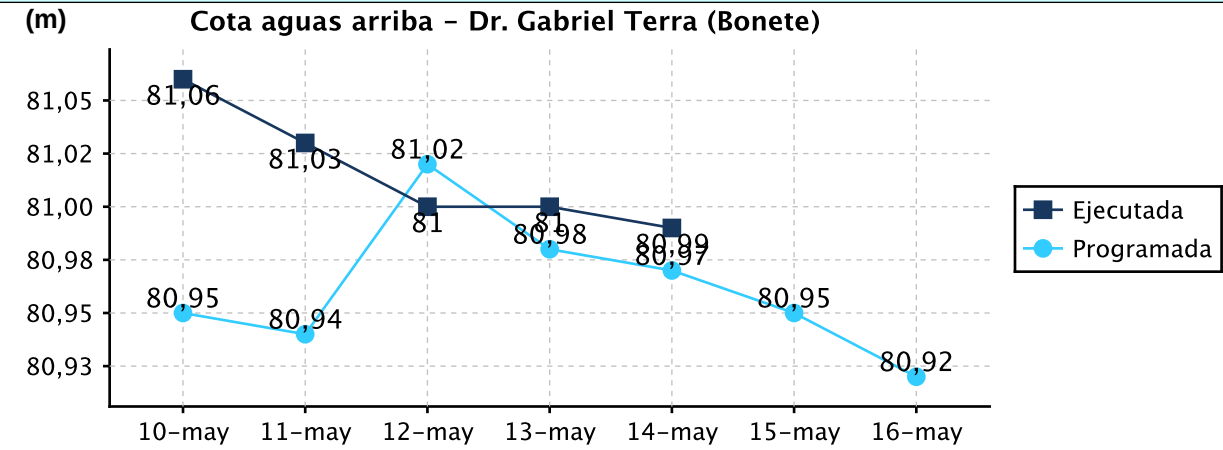


| COTA FINAL | Prevista | Ejecutada |
|------------|----------|-----------|
| Represa    | (m)      | (m)       |
| Terra      | 80,97    | 80,99     |
| Baygorria  | 54,20    | 54,05     |
| Palmar     | 40,10    | 40,12     |
| SGU        | 35,45    | 35,28     |

| Valores de Referencia (operación normal) |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Represa                                  | Cota Min m | Cota Max m |
| Terra                                    | 70         | 80,7       |
| Baygorria                                | 53         | 54,5       |
| Palmar                                   | 36         | 40         |
| Salto Grande                             | 30         | 35         |

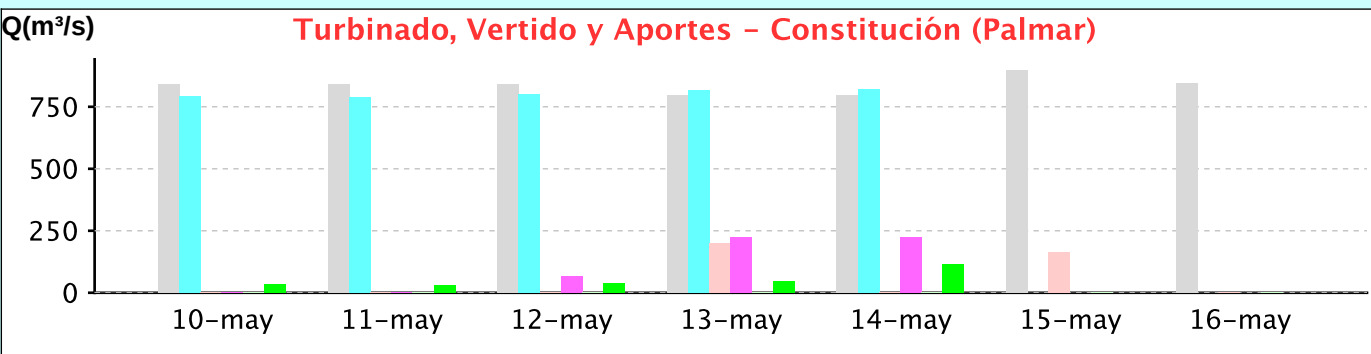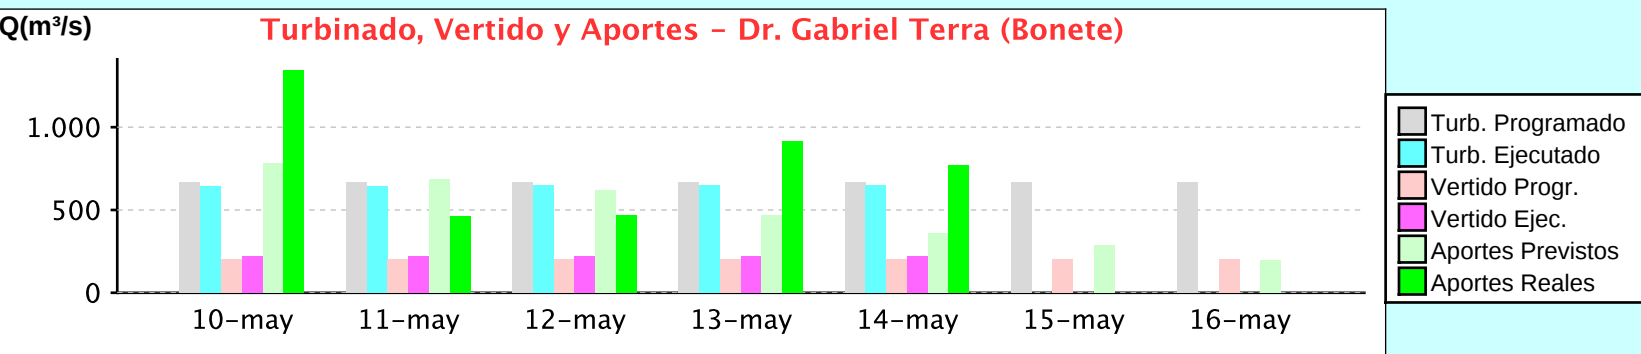

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

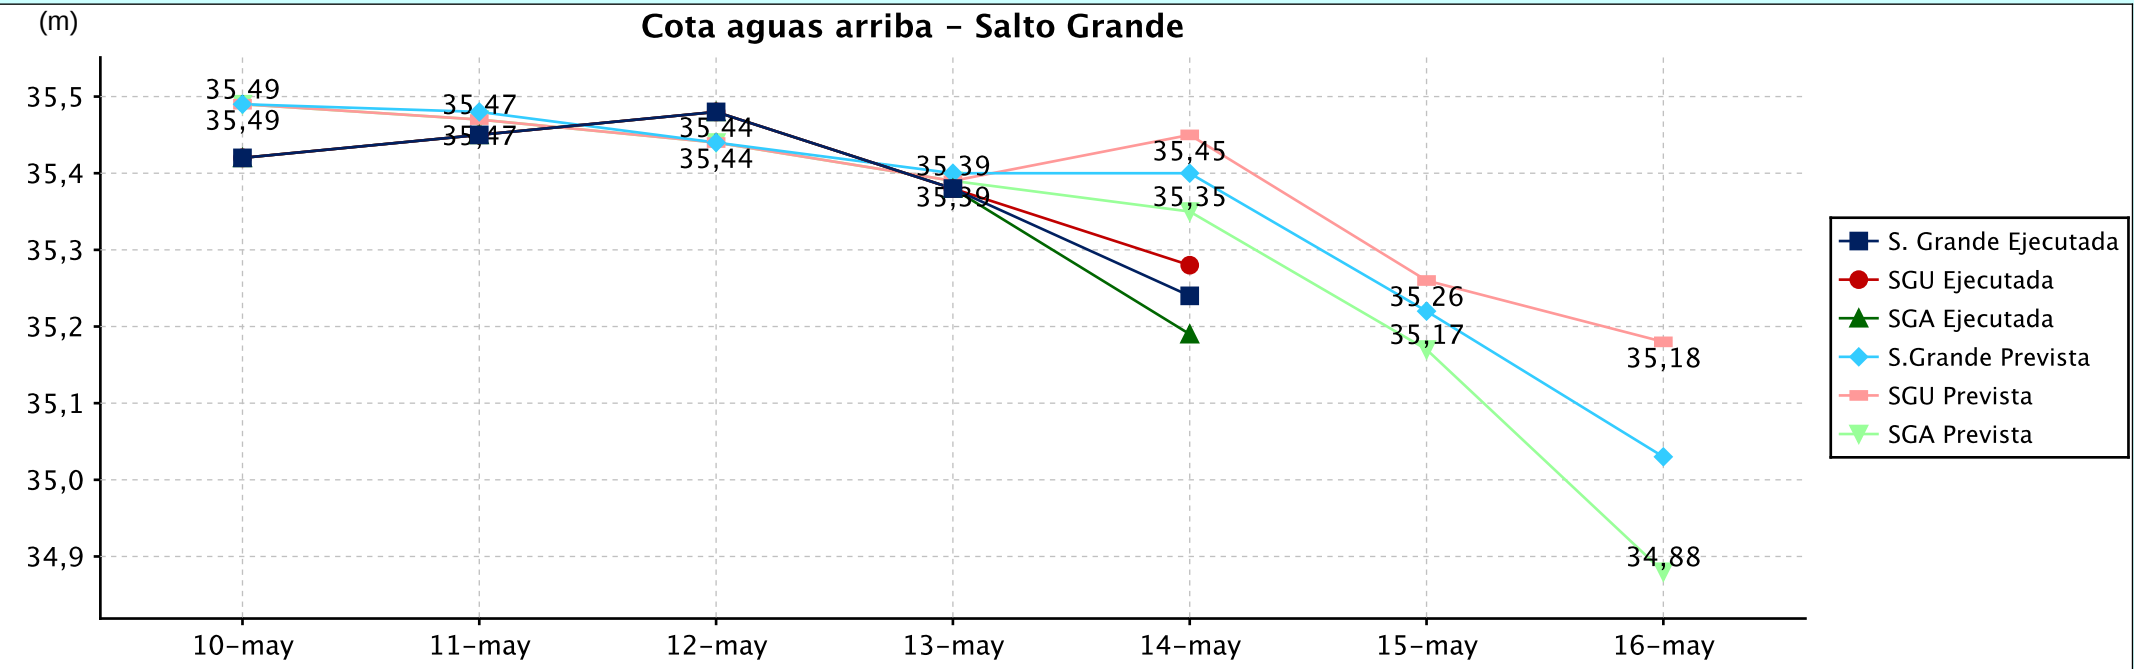


| TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s)   | (m³/s)    |
| Terra     | 666      | 650       |
| Baygorria | 835      | 847       |
| Palmar    | 797      | 819       |
| SGU       | 2.928    | 3.552     |

| APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
|-----------------|-----------|--------|
| Represa         | (m³/s)    | (m³/s) |
| Terra           | 362       | 771    |
| Baygorria       | 0         | -7     |
| Palmar          | 0         | 115    |
| SGU             | 3.000     | 3.054  |

| VERTIDO   | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s)   | (m³/s)    |
| Terra     | 200      | 220       |
| Baygorria | 0        | 204       |
| Palmar    | 0        | 225       |
| SGU       | 0        | 0         |

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

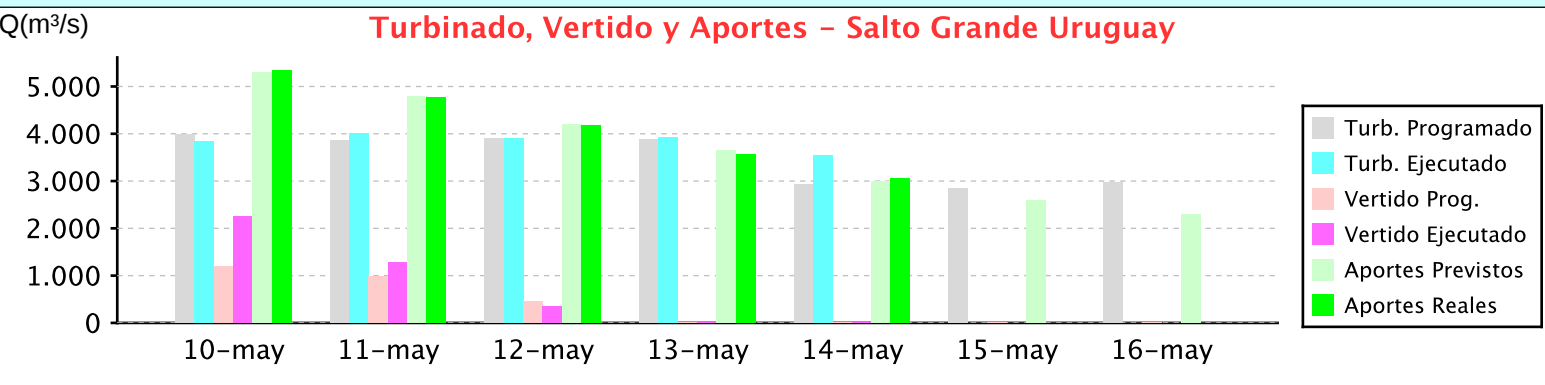

| VALORES CTM       |       |
|-------------------|-------|
| Cotas             | (m)   |
| Cota Vista Uru    | 35,28 |
| Cota Vista Arg    | 35,19 |
| Cota real         | 35,24 |
| Dif. Energ. (U-A) |       |
| Acumulado MWh     | 2.046 |

OBSERVACIONES