




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 15 de mayo de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	38
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	41
Central La Tablada	-46
Central P. del Tigre	-6
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.384
C. Baygorria	2.270
C. Palmar	6.040
C. Salto Grande	14.966
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	2.005
TOTAL Generación	28.645

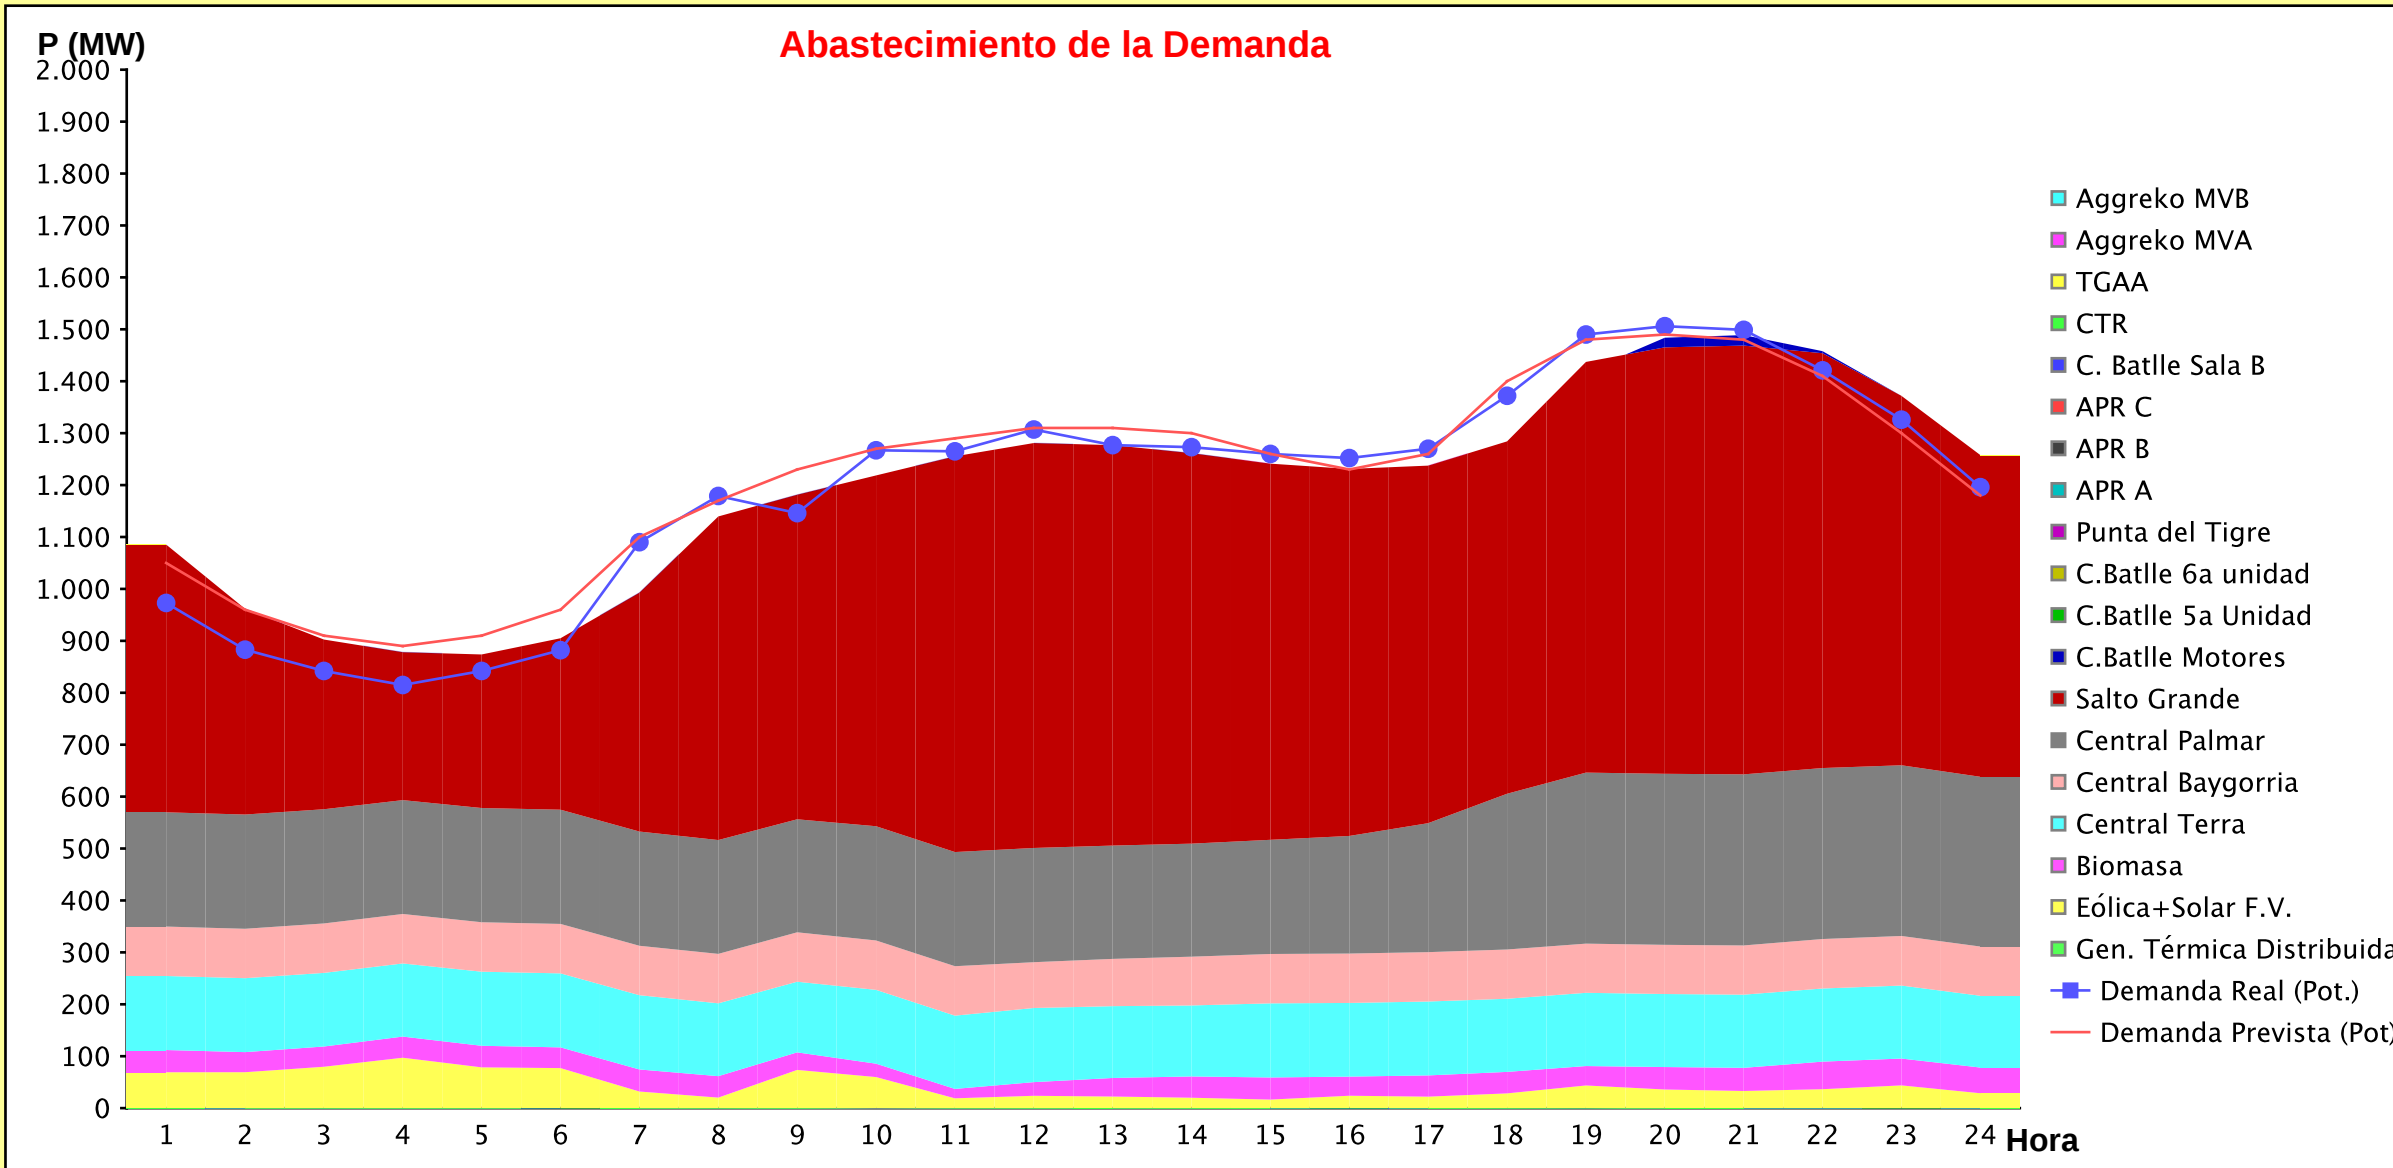

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.645
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.150
Diferencia (MWh)	-505
Ejecutada - Programada	-1,73 %

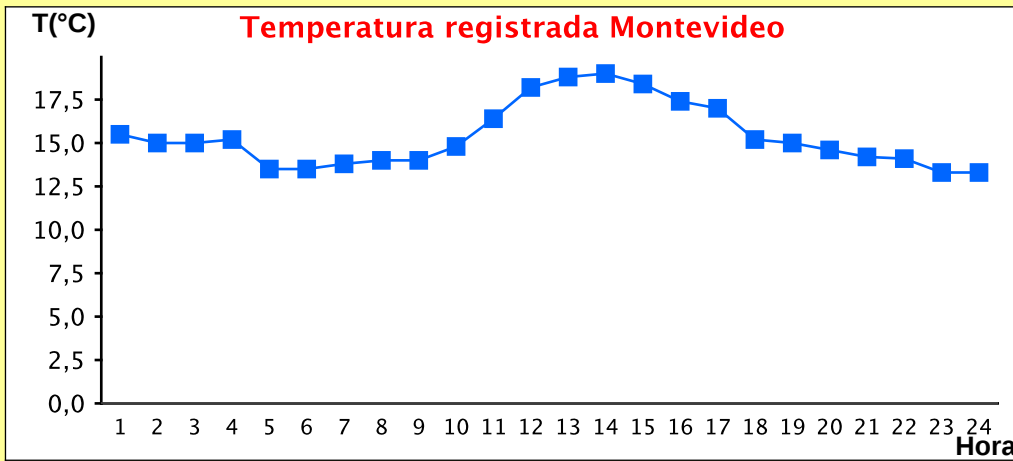



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1336,29 Hora 11:49
Potencia mínima:	844,52 Hora 03:47
Pico noche:	1536,77 Hora 20:08

Generación Media (MW)	
Eólica	44,7
Biomasa	56,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

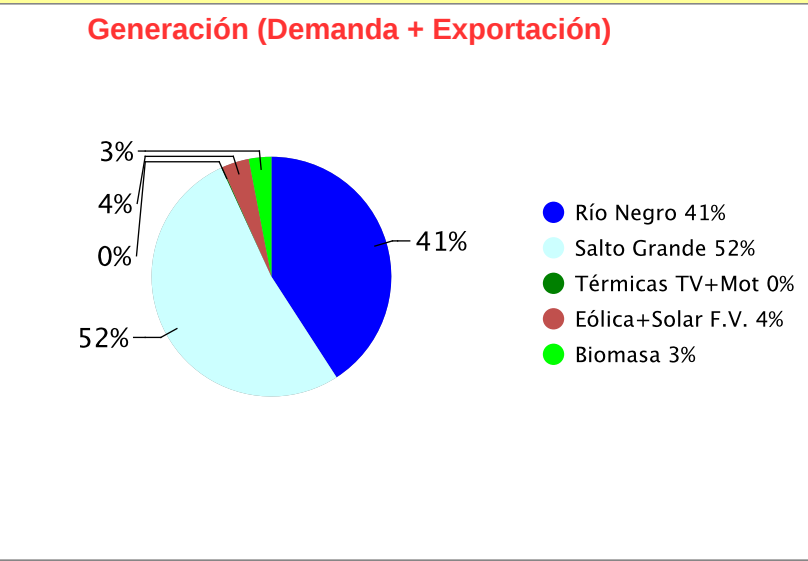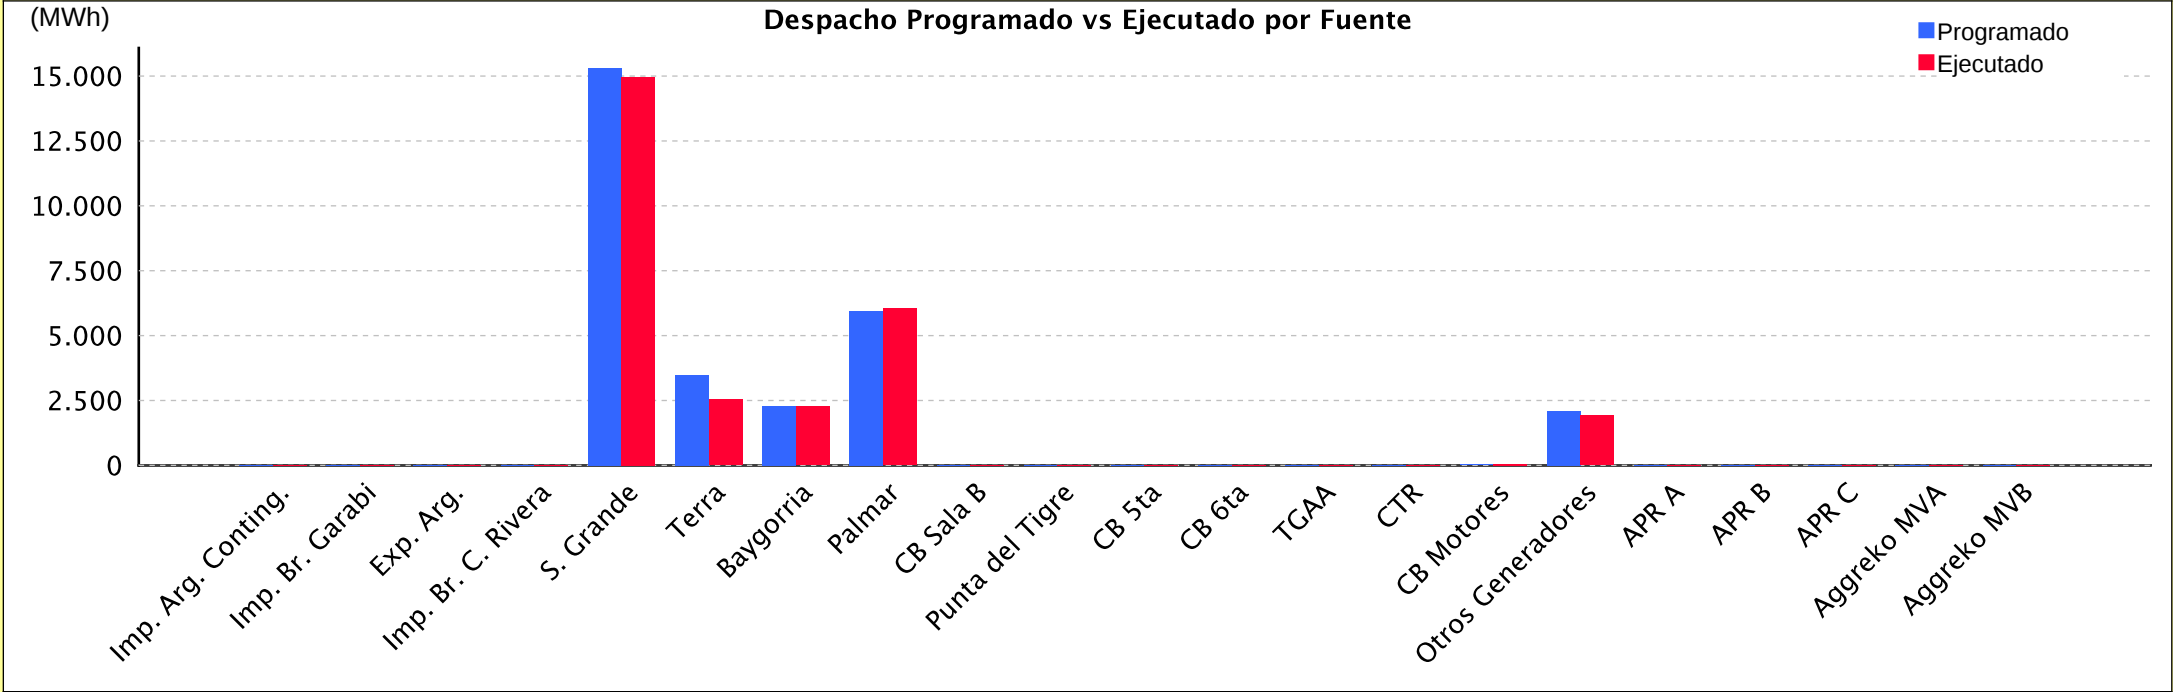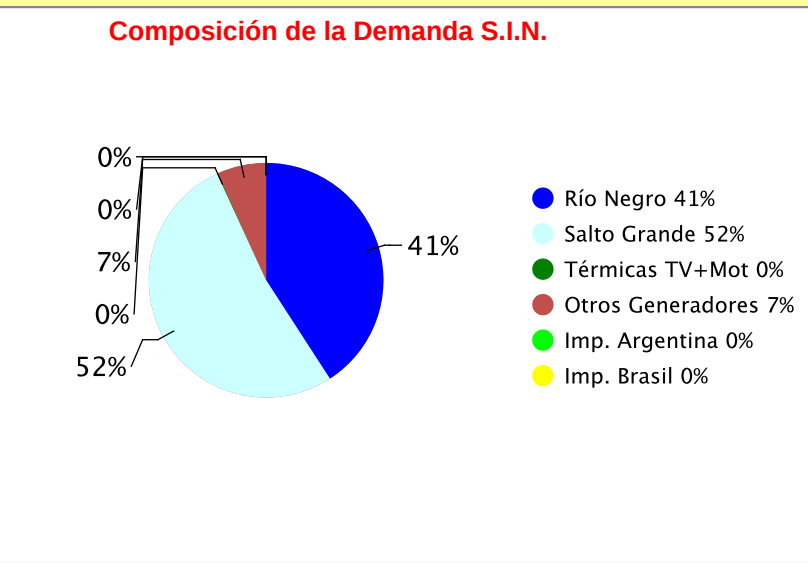



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

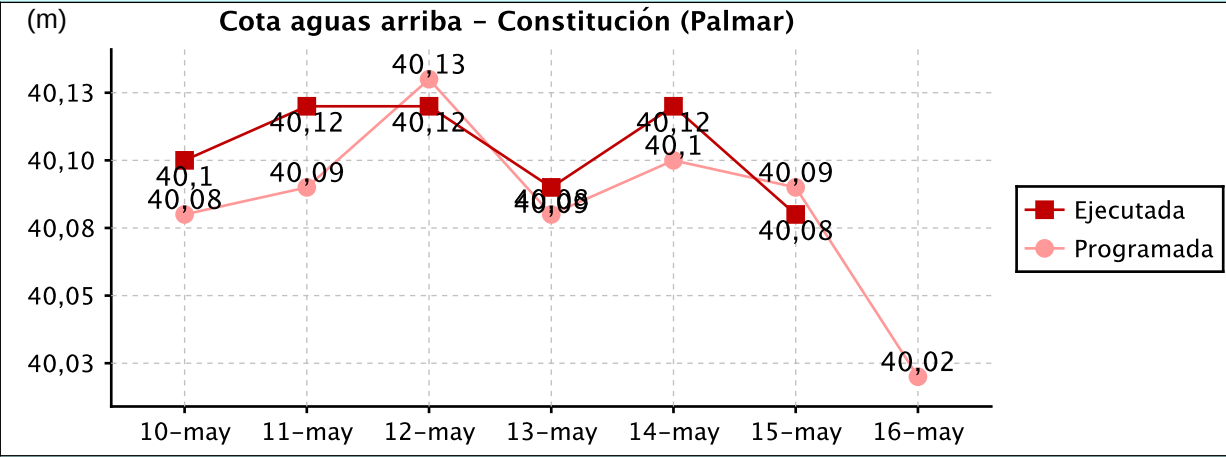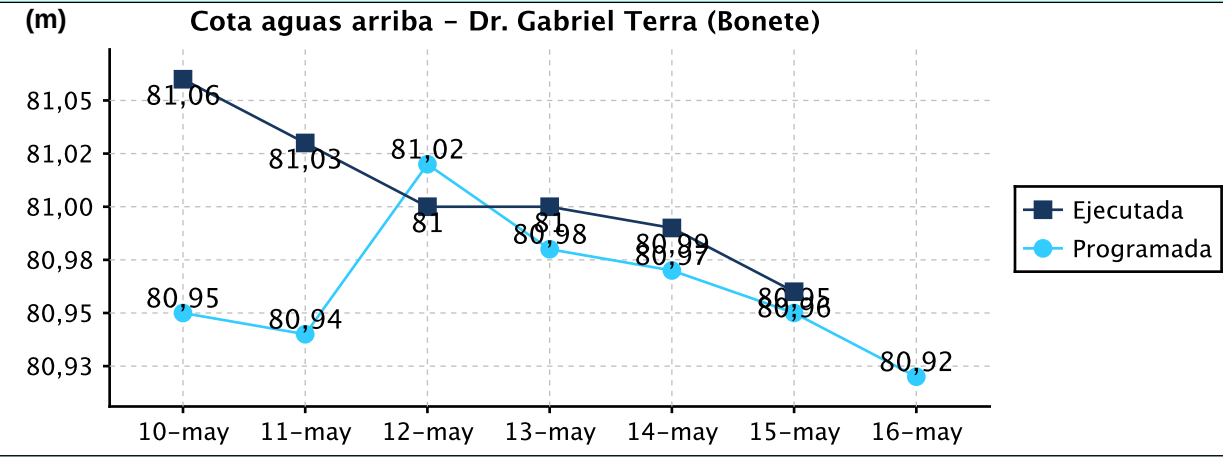


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,95	80,96
Baygorria	54,06	54,1
Palmar	40,09	40,08
SGU	35,26	35,23

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

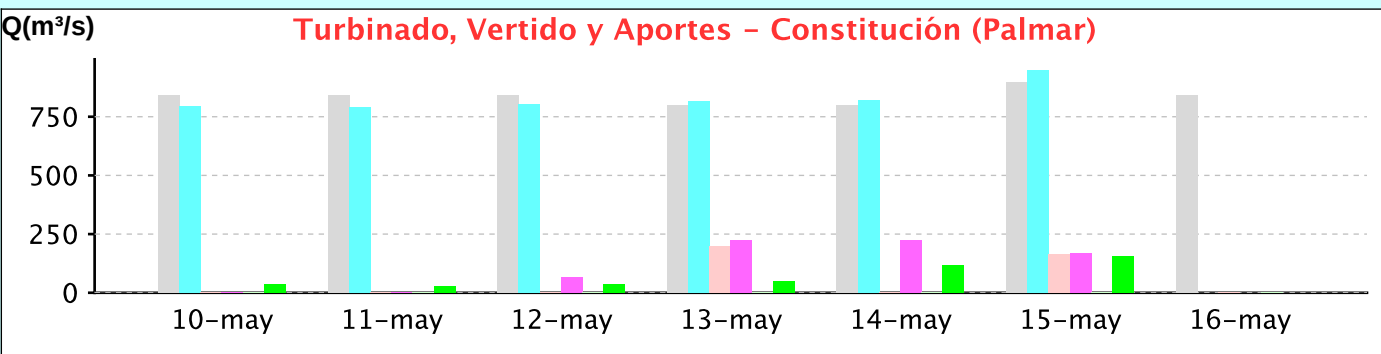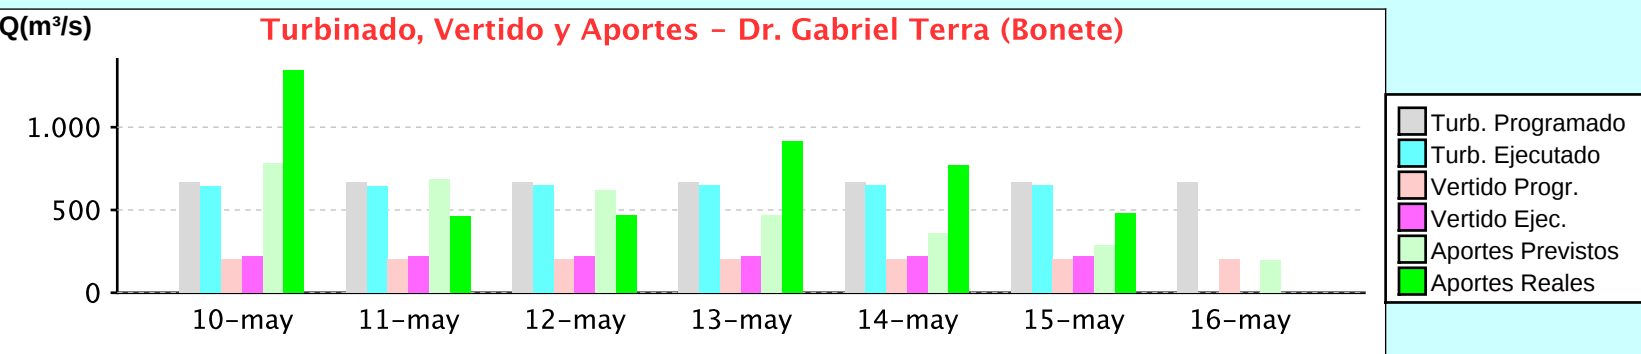

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

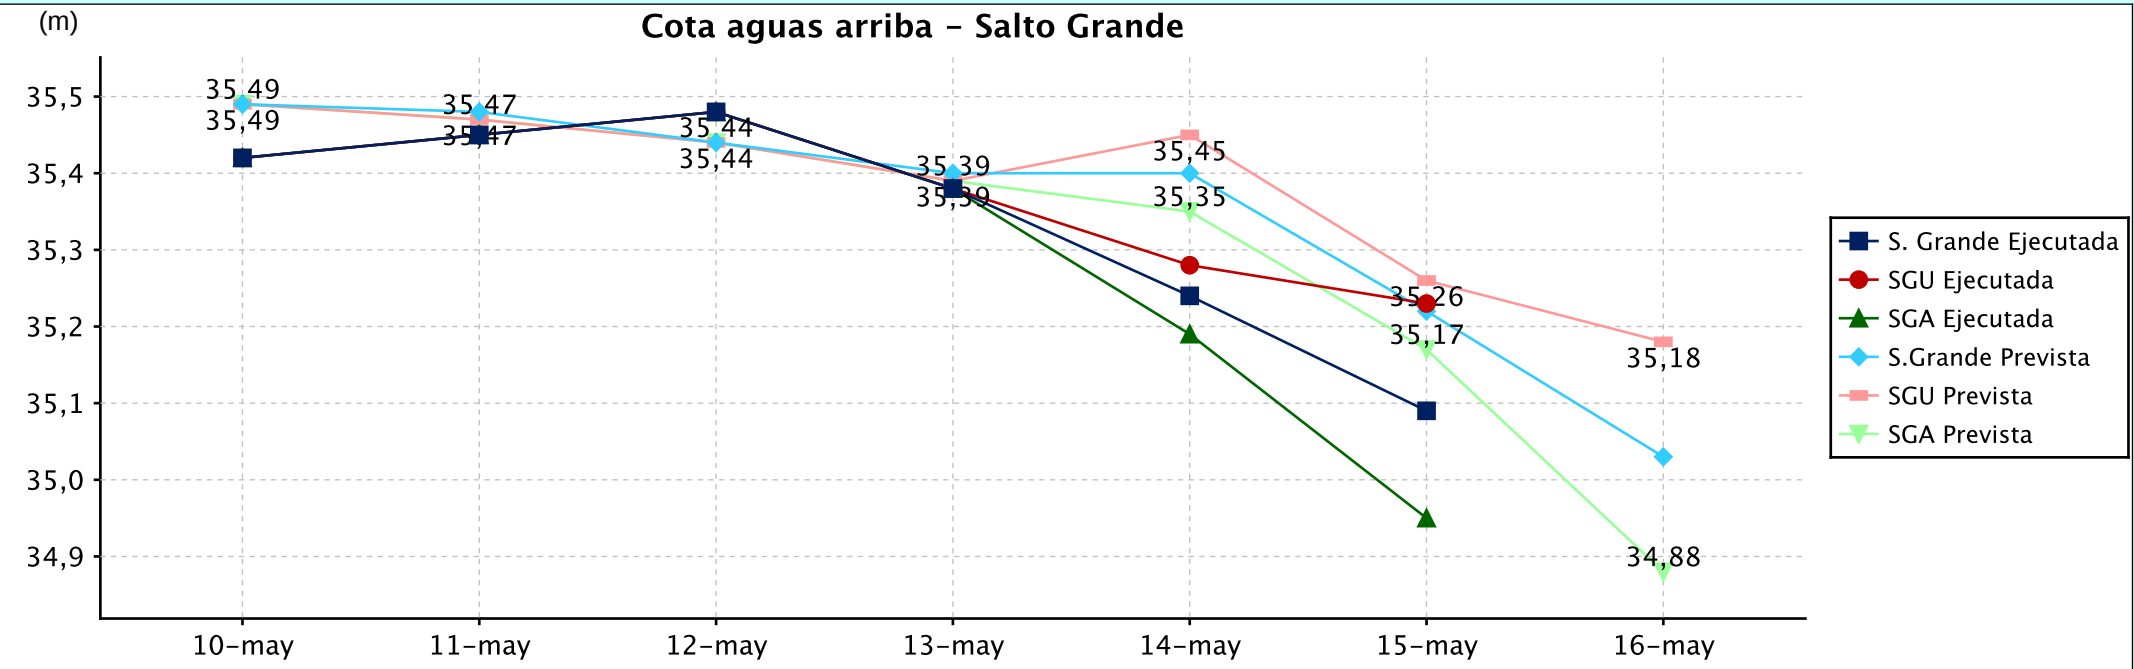


TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	666	649
Baygorria	835	840
Palmar	897	947
SGU	2.846	2.794

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	287	480
Baygorria	0	48
Palmar	0	156
SGU	2.600	2.680

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	200	220
Baygorria	0	0
Palmar	165	169
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

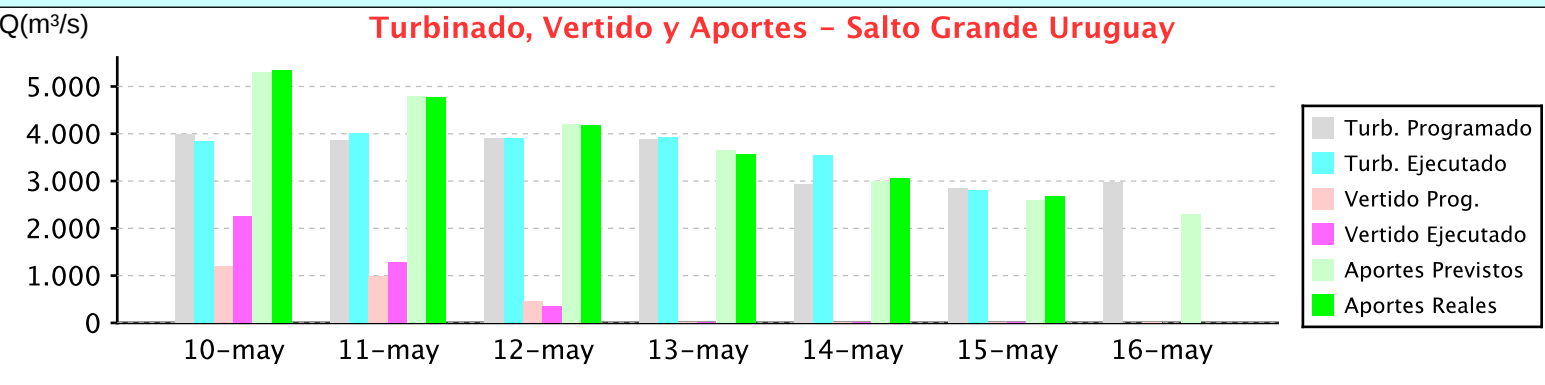

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,23
Cota Vista Arg	34,95
Cota real	35,09
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
6.691	

OBSERVACIONES