



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



lunes 19 de mayo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	303
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	306
Central La Tablada	-46
Central P. del Tigre	153
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.379
C. Baygorria	2.281
C. Palmar	7.893
C. Salto Grande	14.487
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	1.138
TOTAL Generación	29.583

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.583
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.090
Diferencia (MWh)	493
Ejecutada - Programada	1,69 %

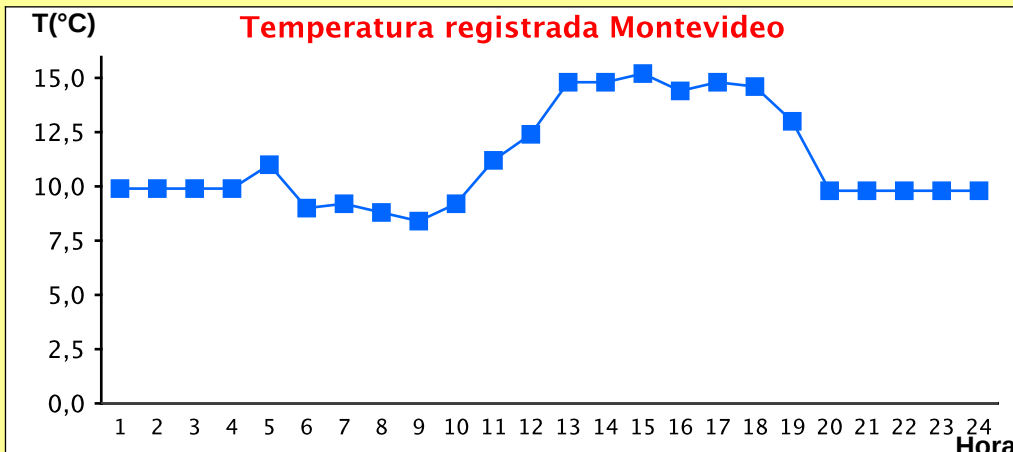
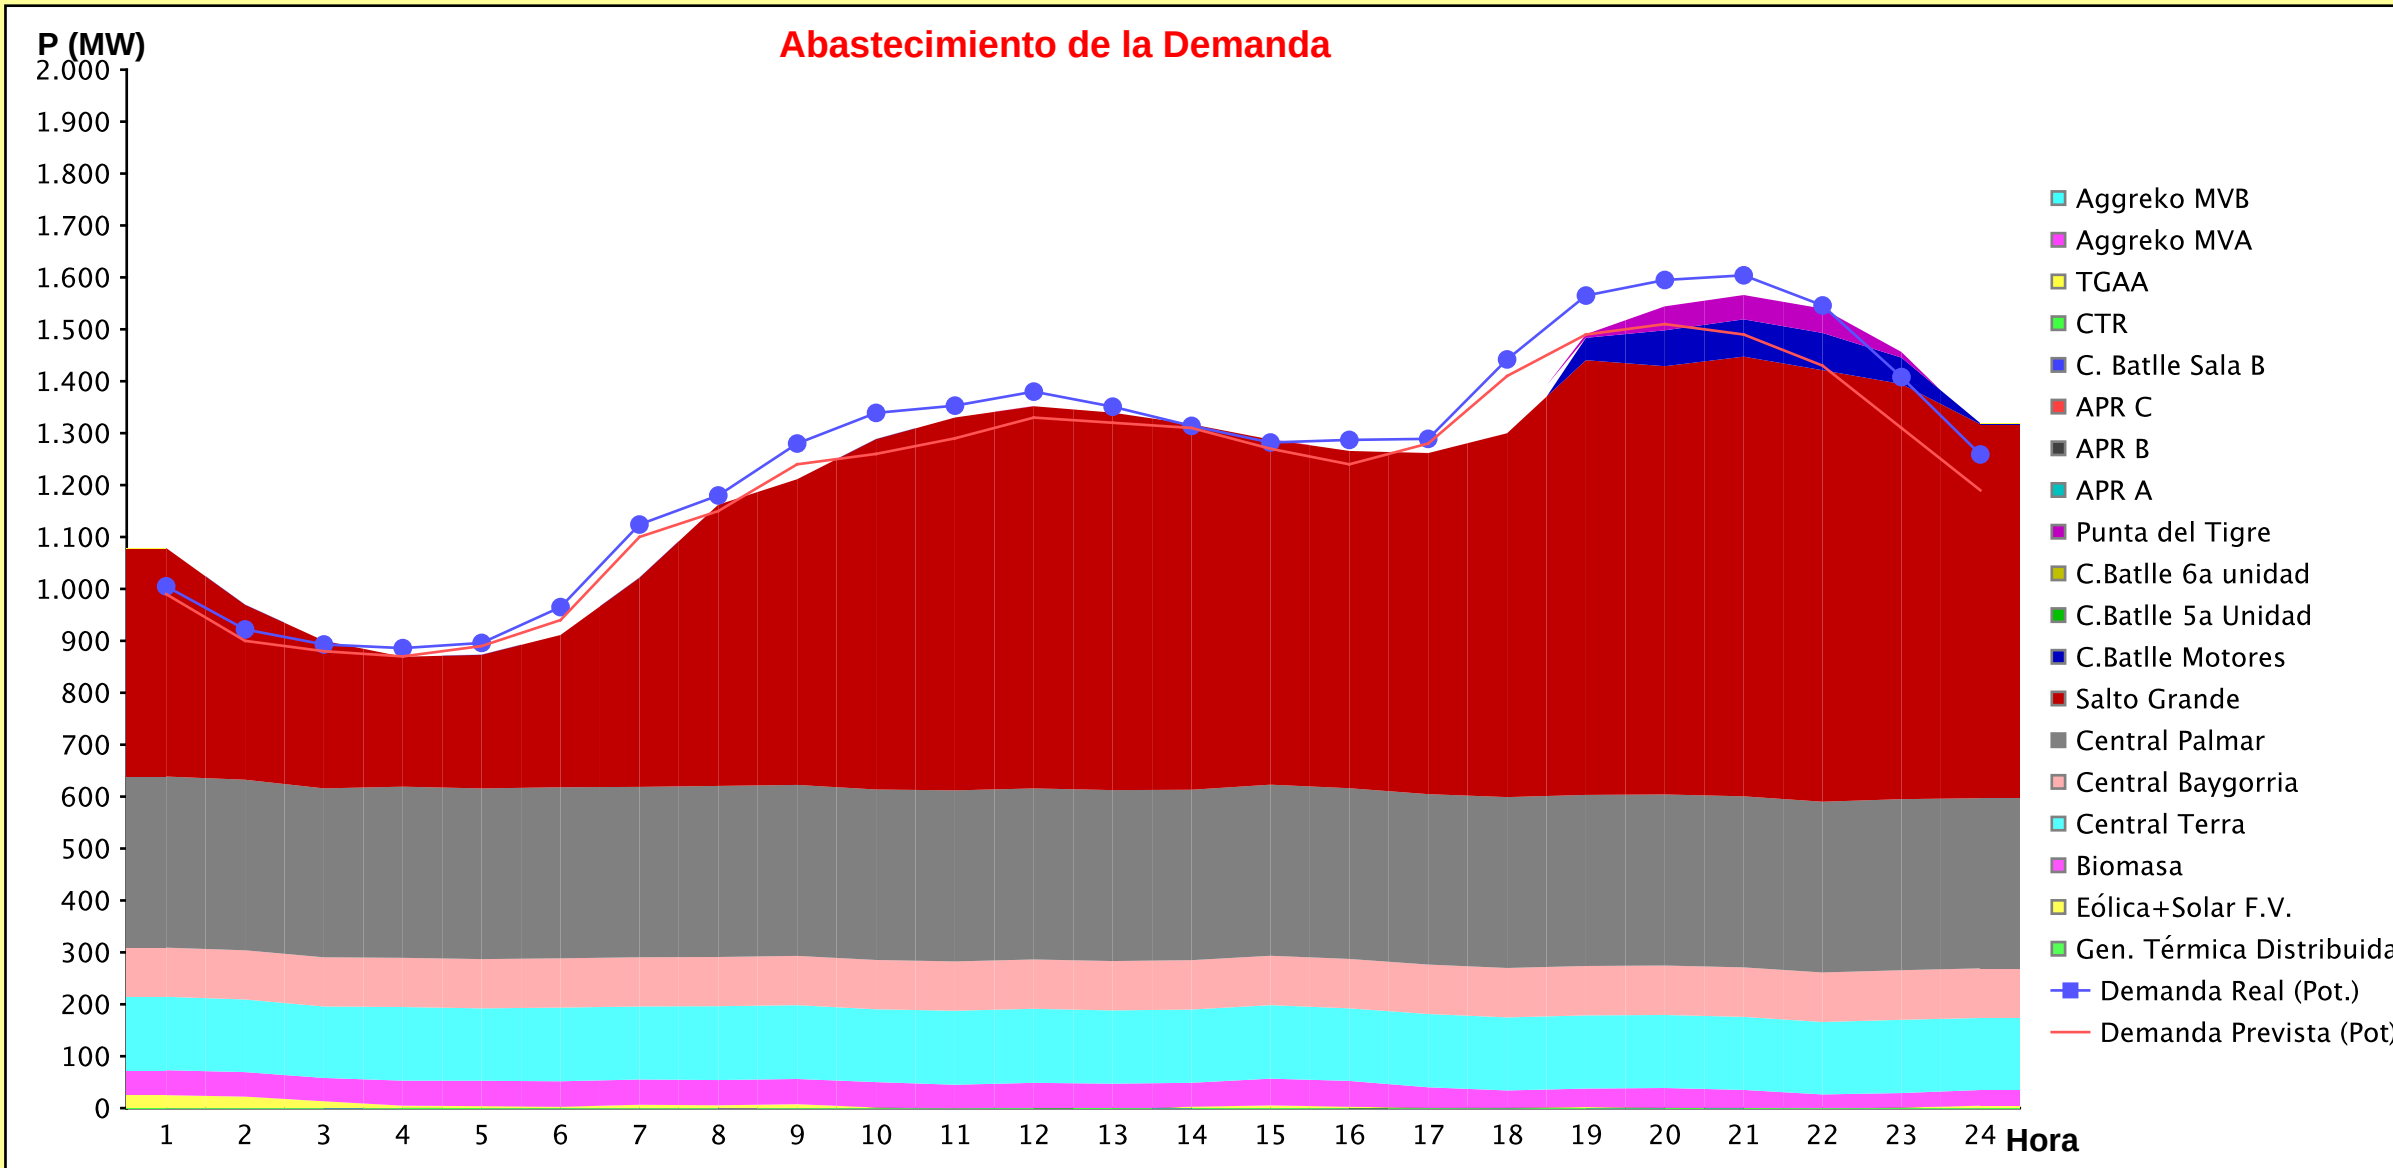


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1398,41 Hora 11:37
Potencia mínima:	873,51 Hora 03:30
Pico noche:	1615,52 Hora 20:46

Generación Media (MW)	
Eólica	5,8
Biomasa	56,8
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


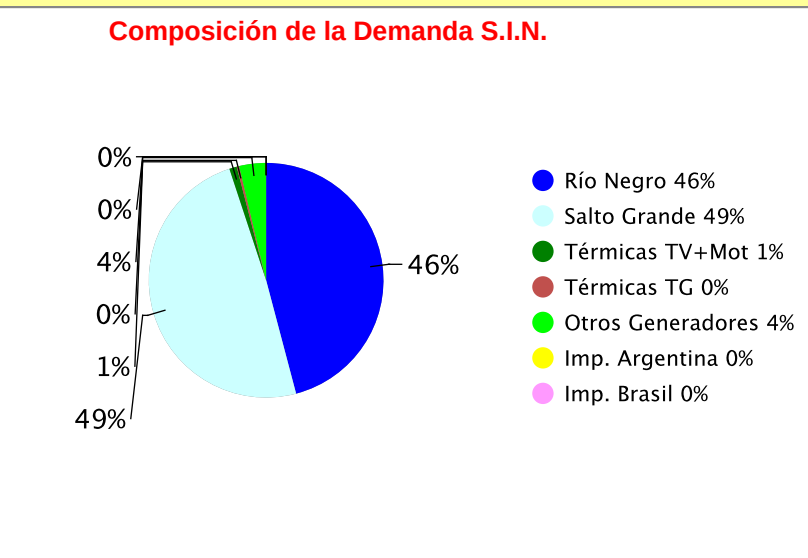


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

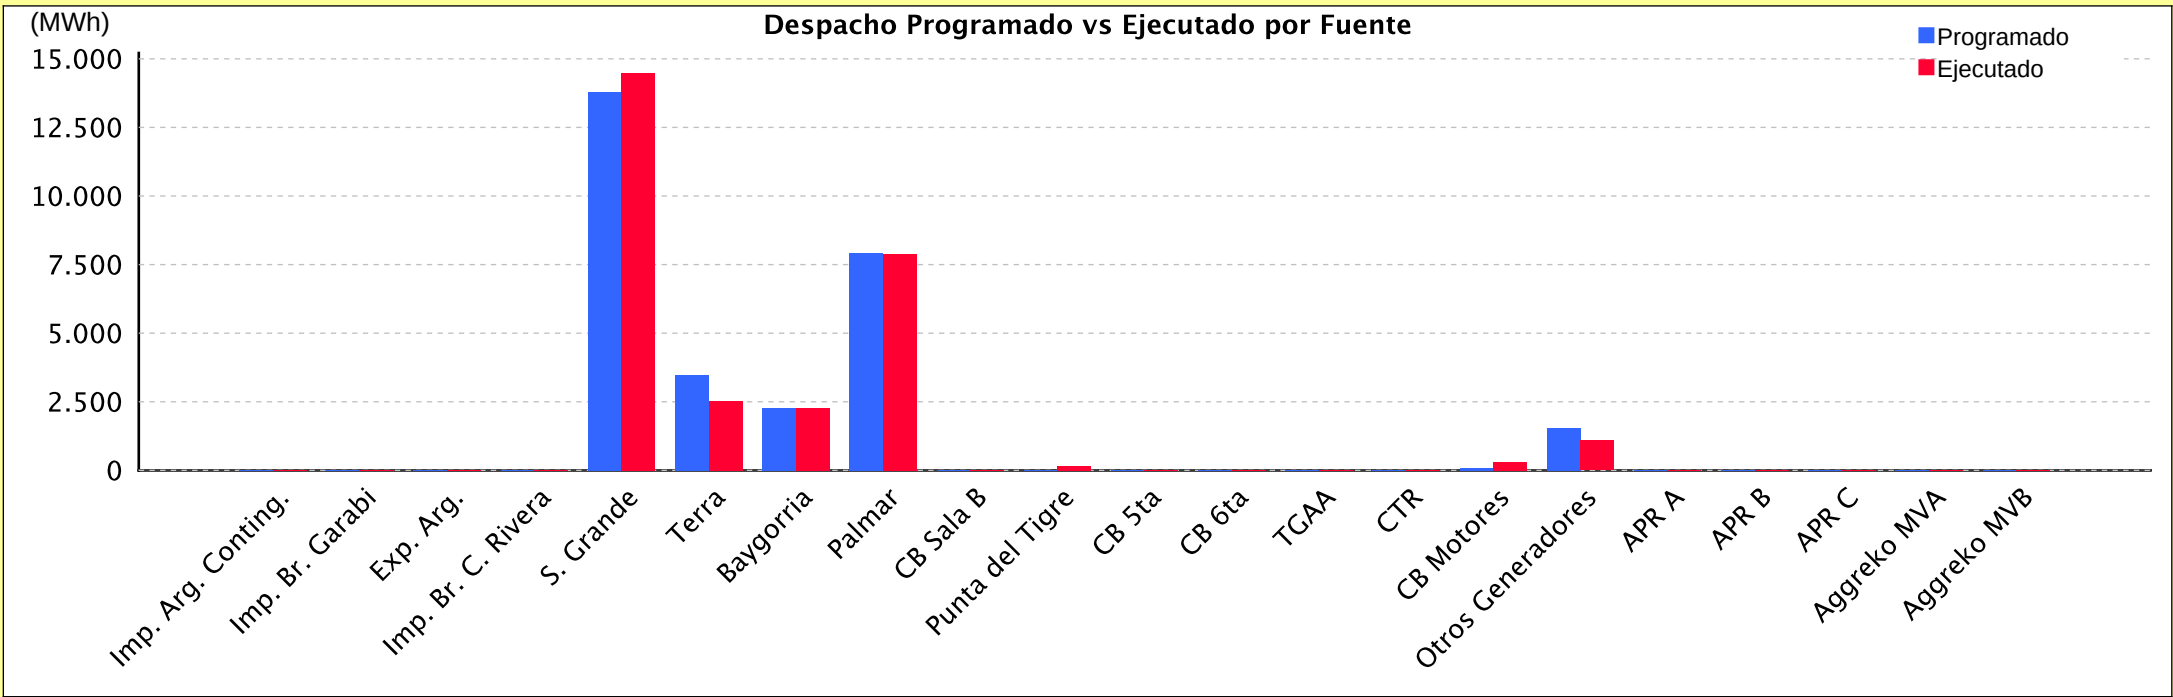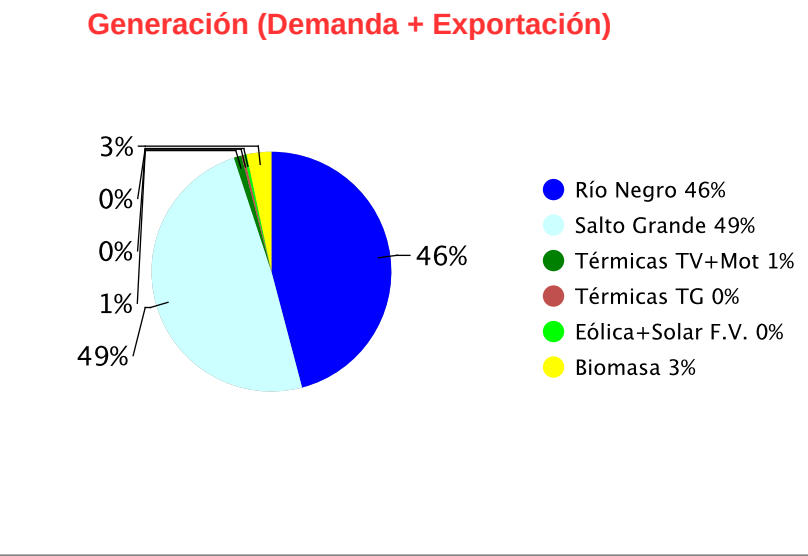



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

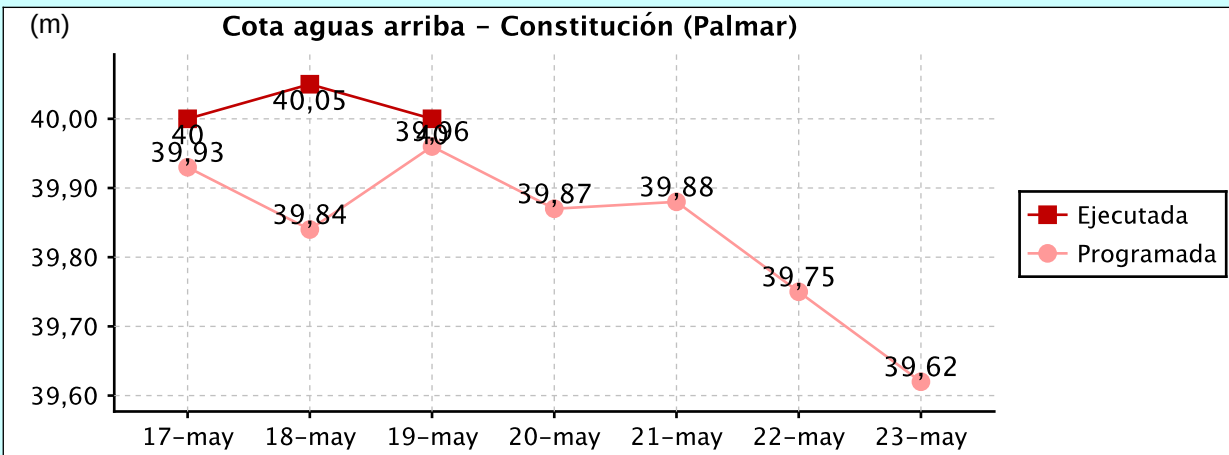
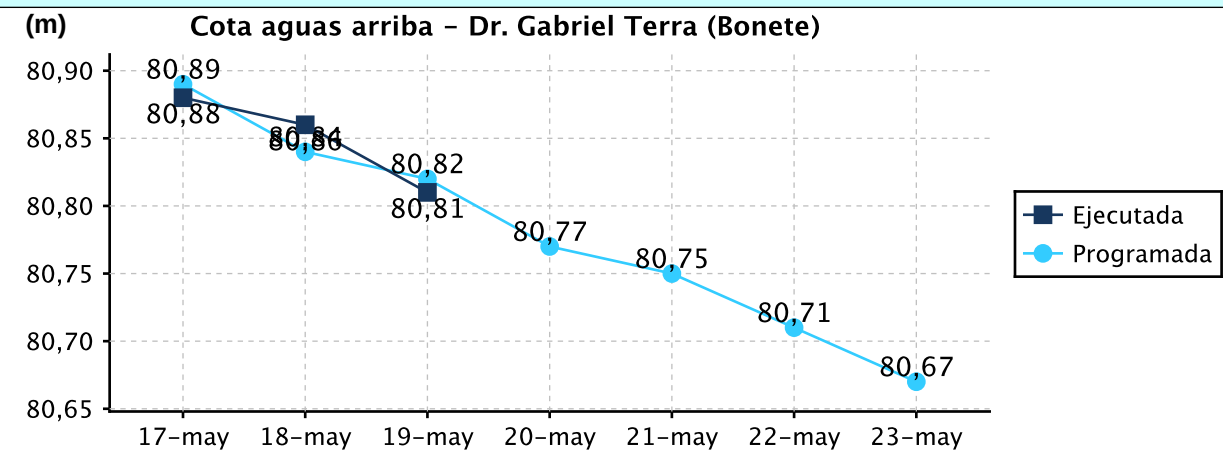


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,82	80,81
Baygorria	54,13	54,2
Palmar	39,96	40
SGU	35,00	34,91

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

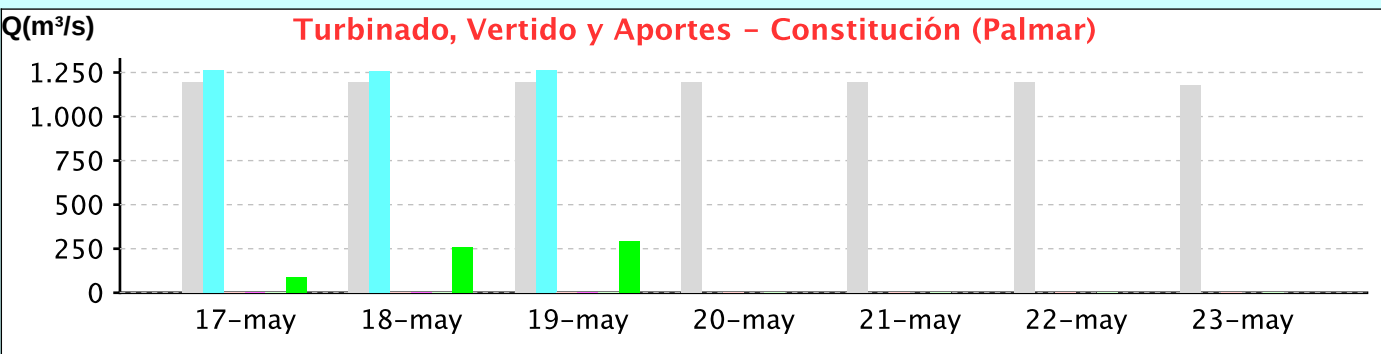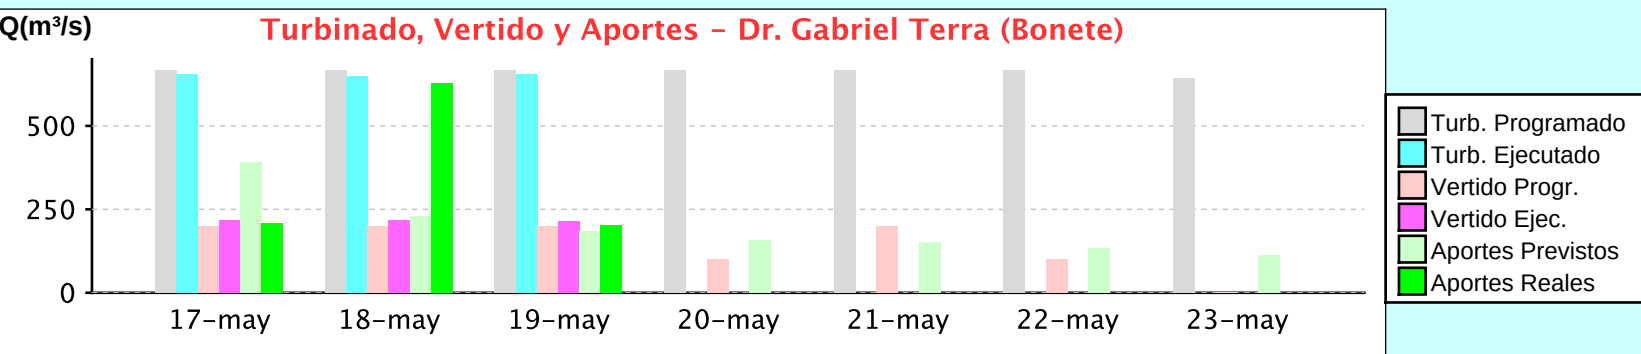

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

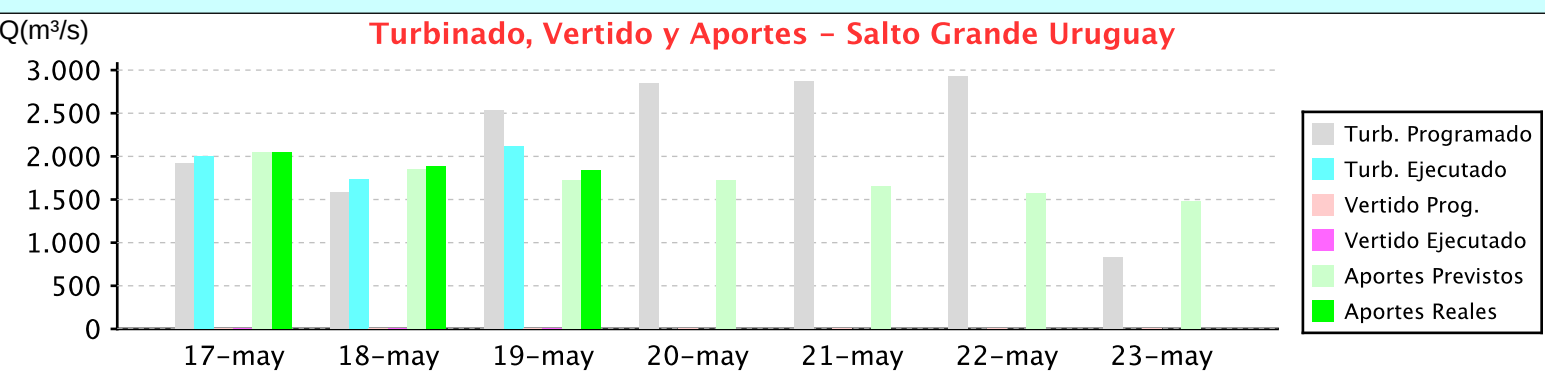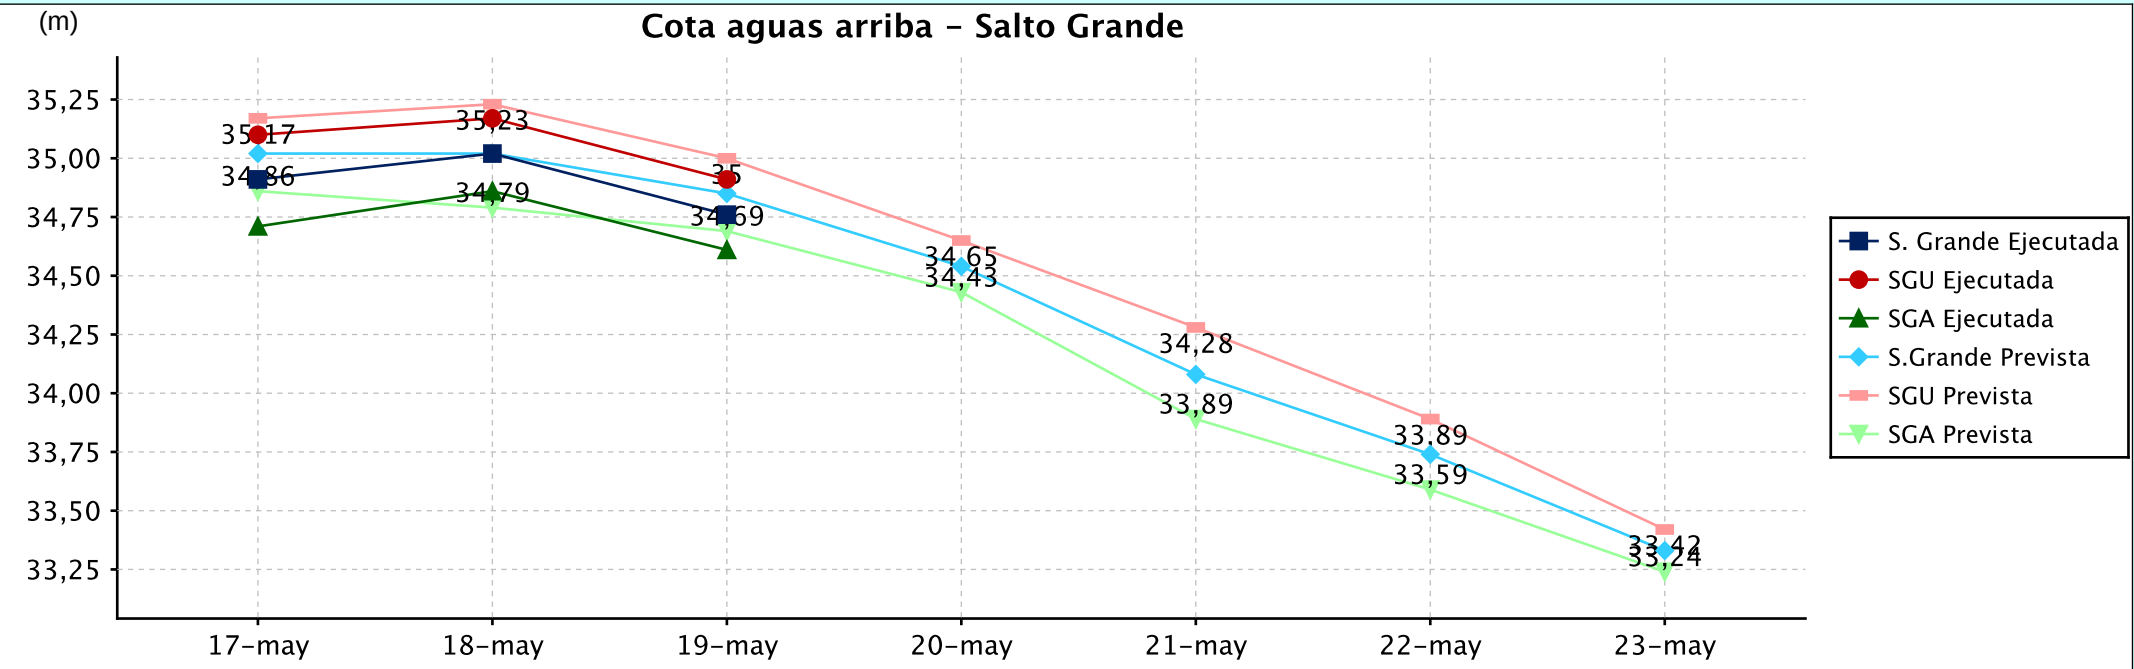

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,91
Cota Vista Arg	34,61
Cota real	34,76
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	7.023

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	666	654
Baygorria	835	828
Palmar	1.196	1.262
SGU	2.528	2.112

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	184	203
Baygorria	0	47
Palmar	0	291
SGU	1.725	1.836

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	200	215
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES