



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



martes 20 de mayo de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	265
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	269
Central La Tablada	-45
Central P. del Tigre	126
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.400
C. Baygorria	2.265
C. Palmar	7.905
C. Salto Grande	15.282
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	1.615
TOTAL Generación	30.808

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.808
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.580
Diferencia (MWh)	228
Ejecutada - Programada	0,74 %

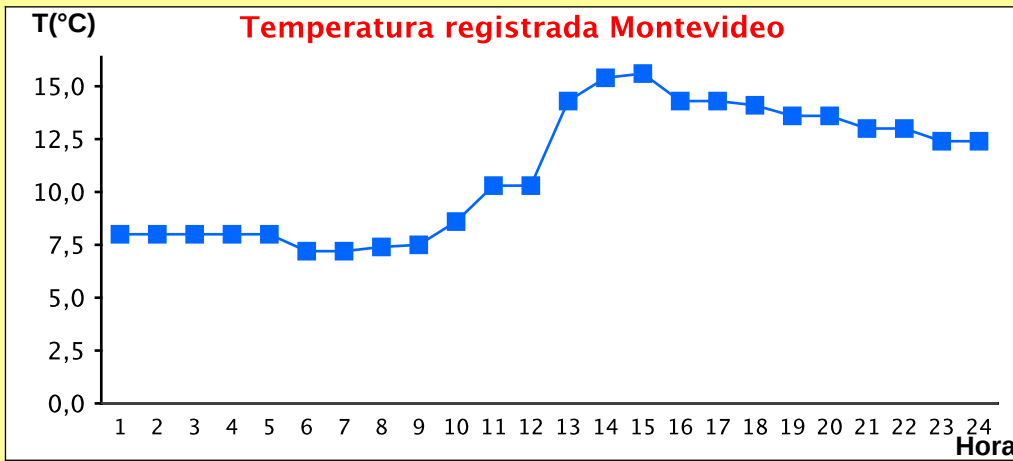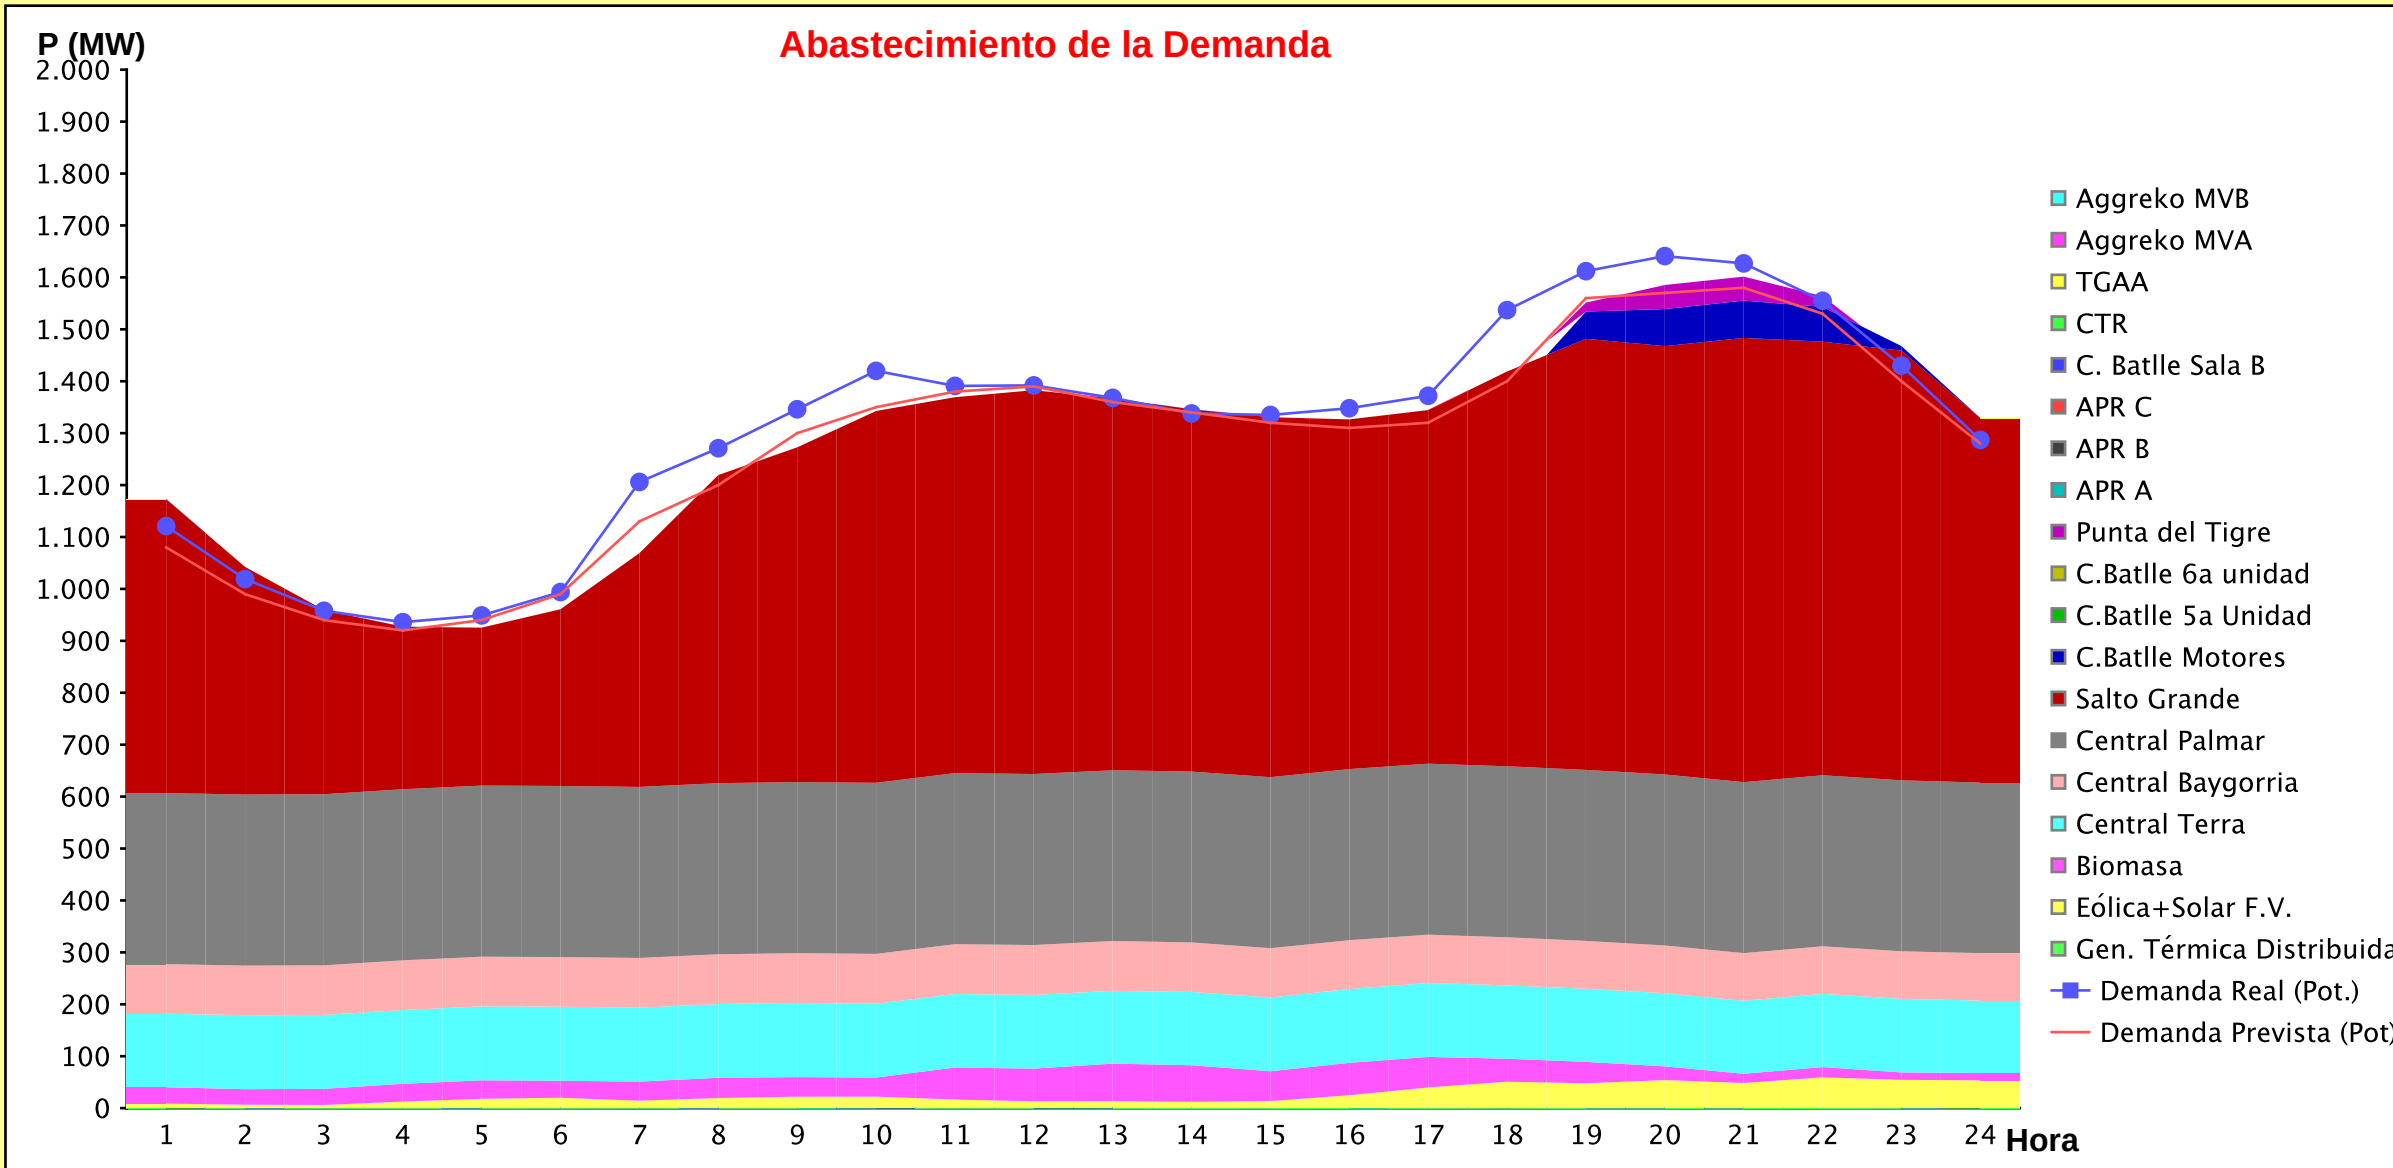



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1425,45 Hora 09:59
Potencia mínima:	940,37 Hora 03:47
Pico noche:	1642,03 Hora 20:10

Generación Media (MW)	
Eólica	28,2
Biomasa	55,4
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

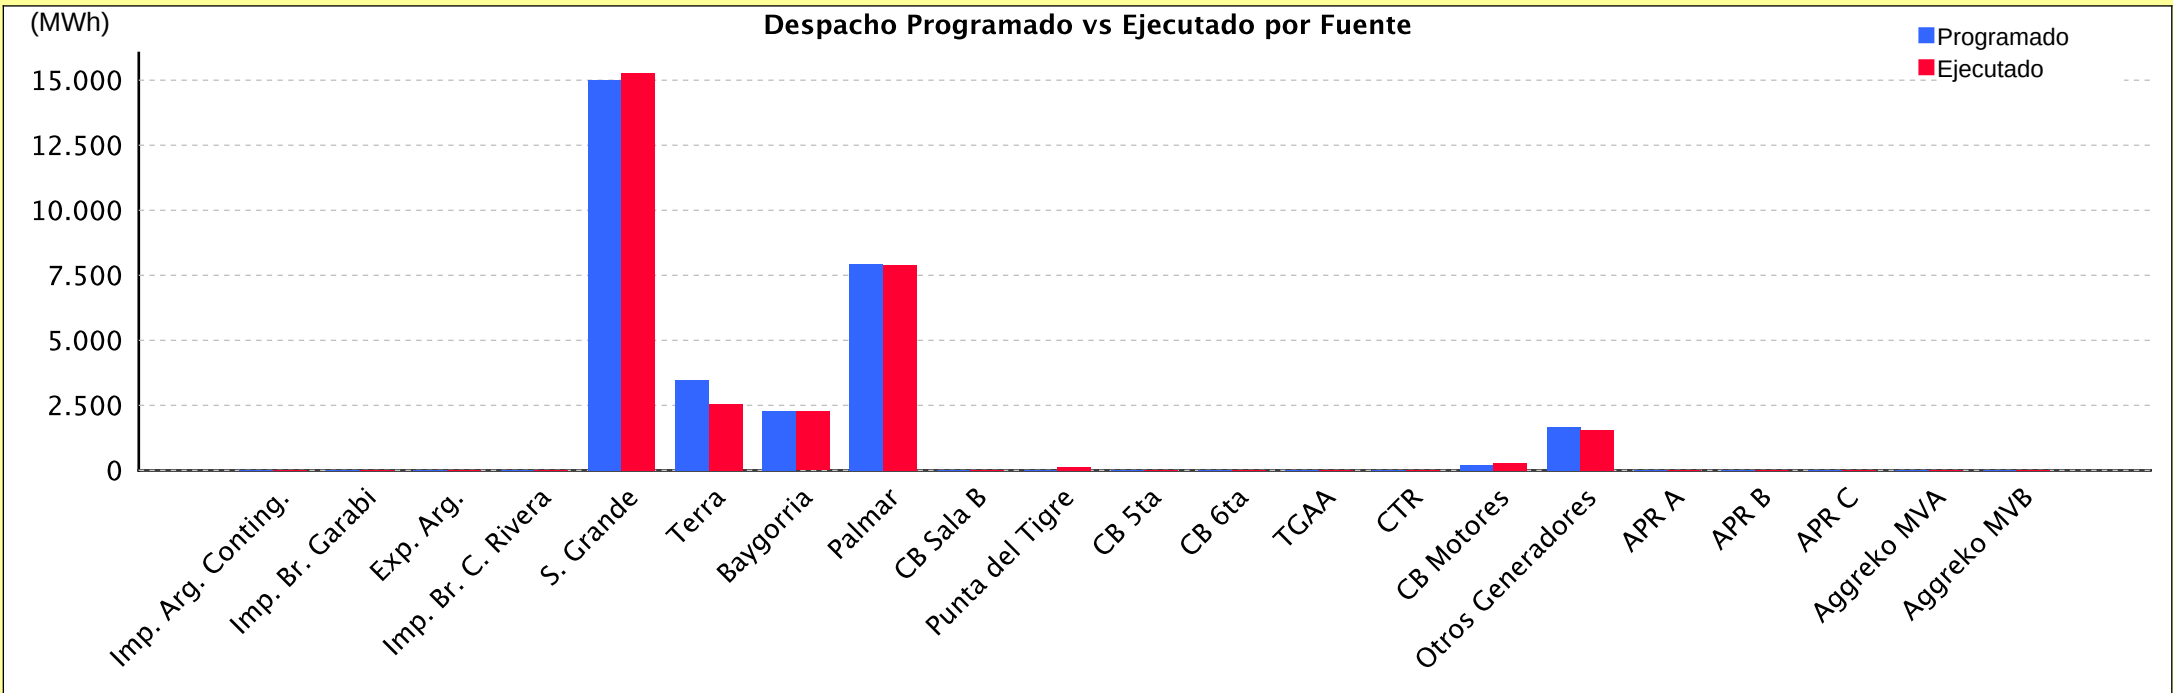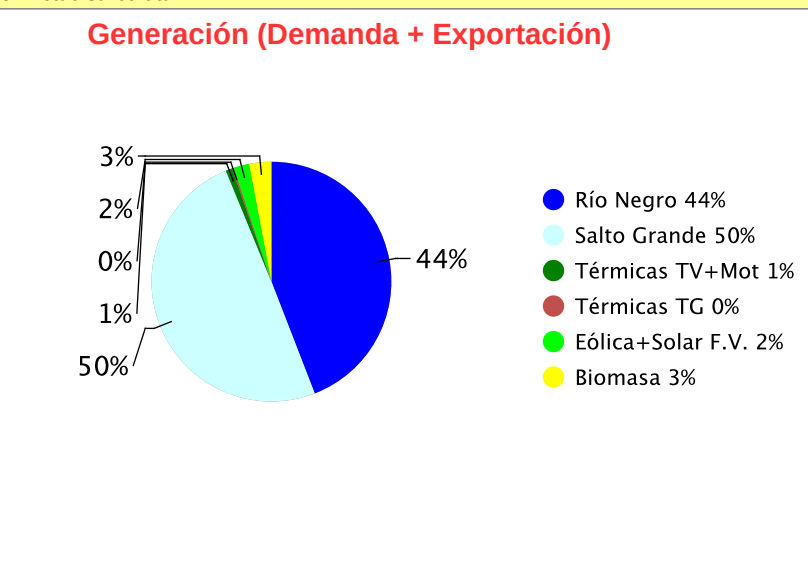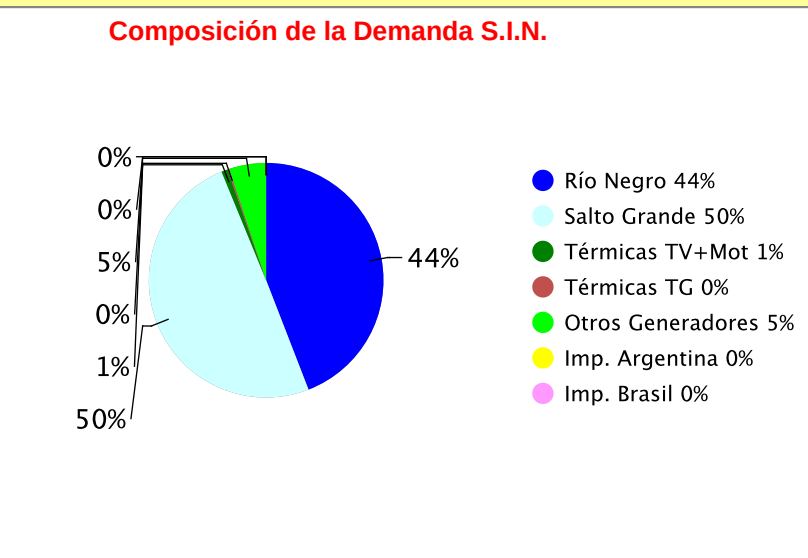



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

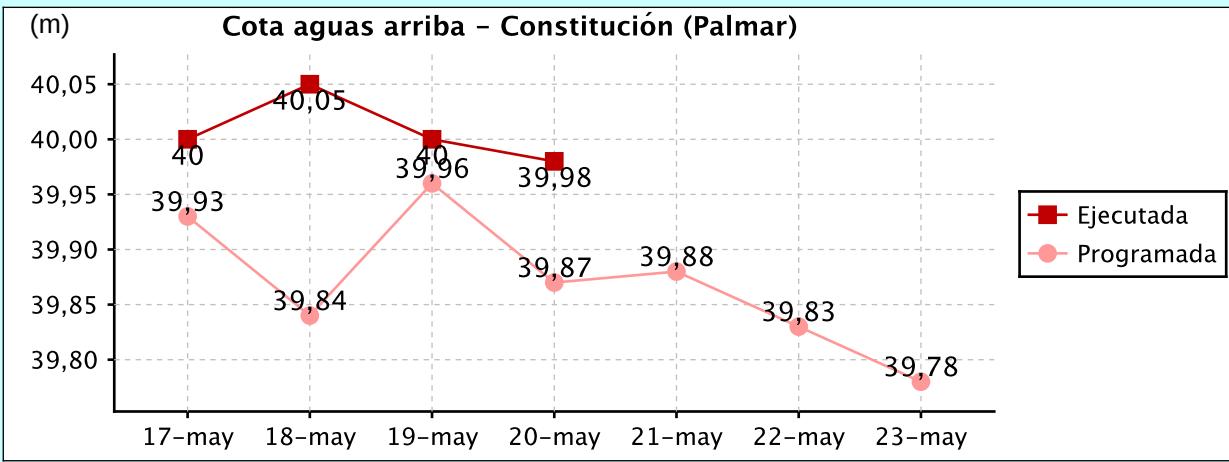
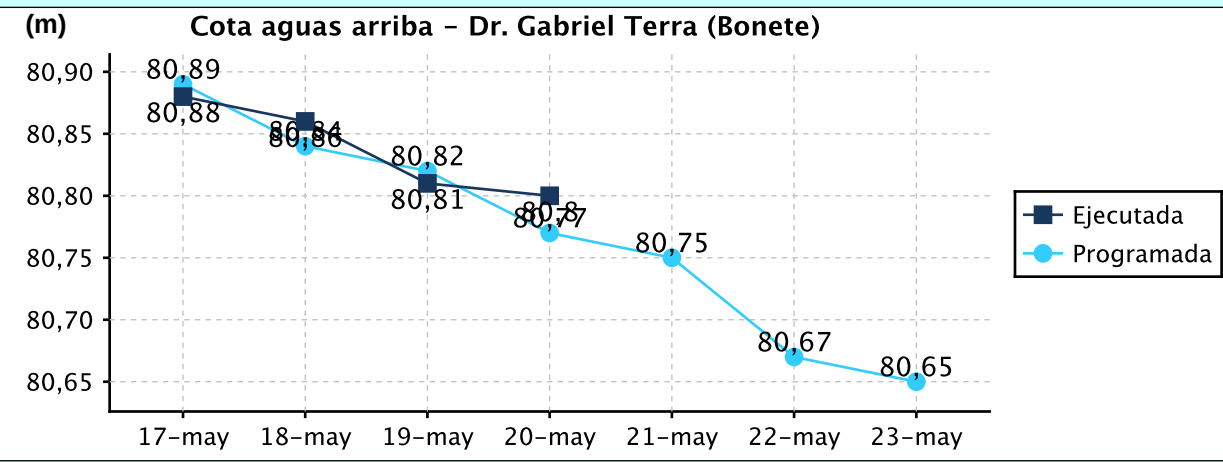


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,77	80,8
Baygorria	54,22	54,08
Palmar	39,87	39,98
SGU	34,65	34,62

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

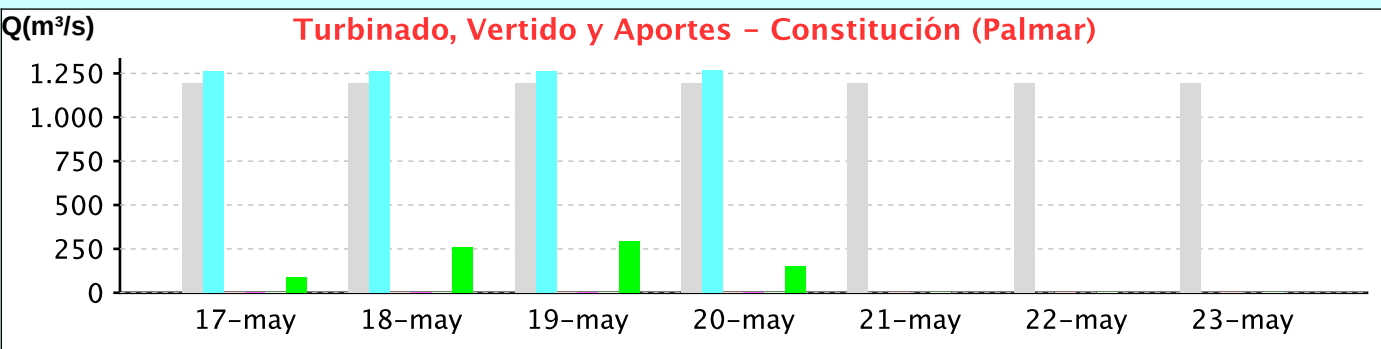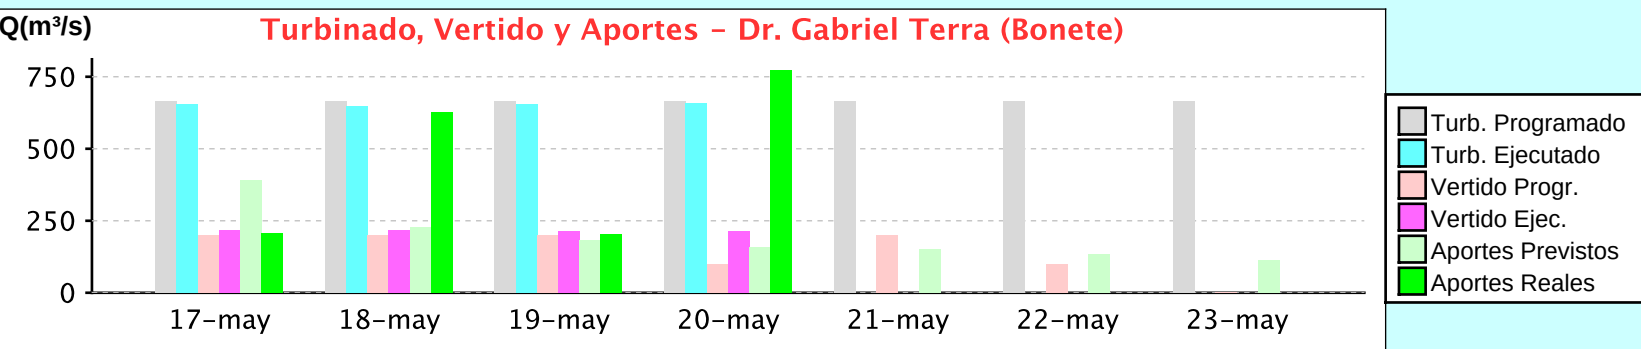

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

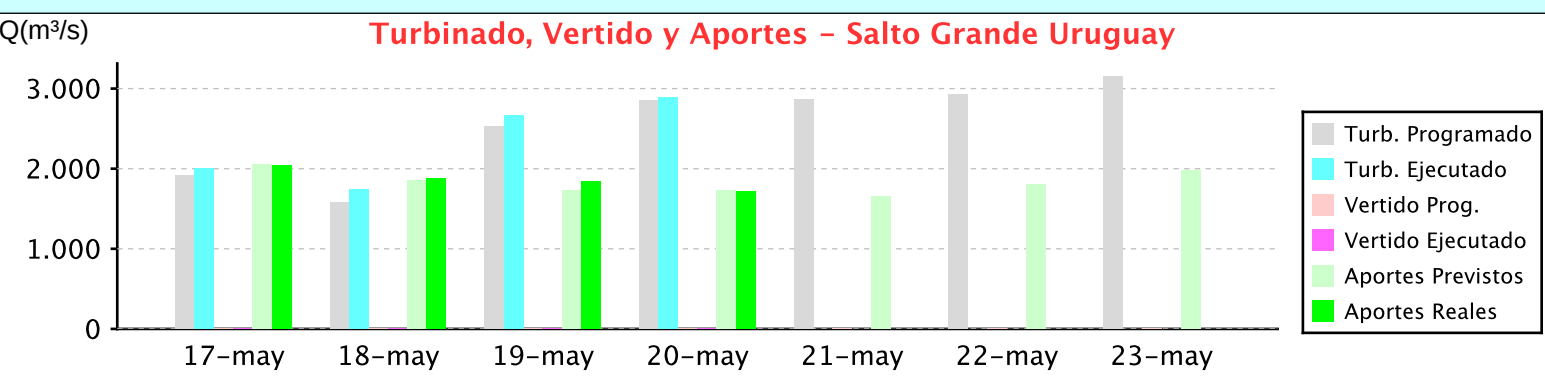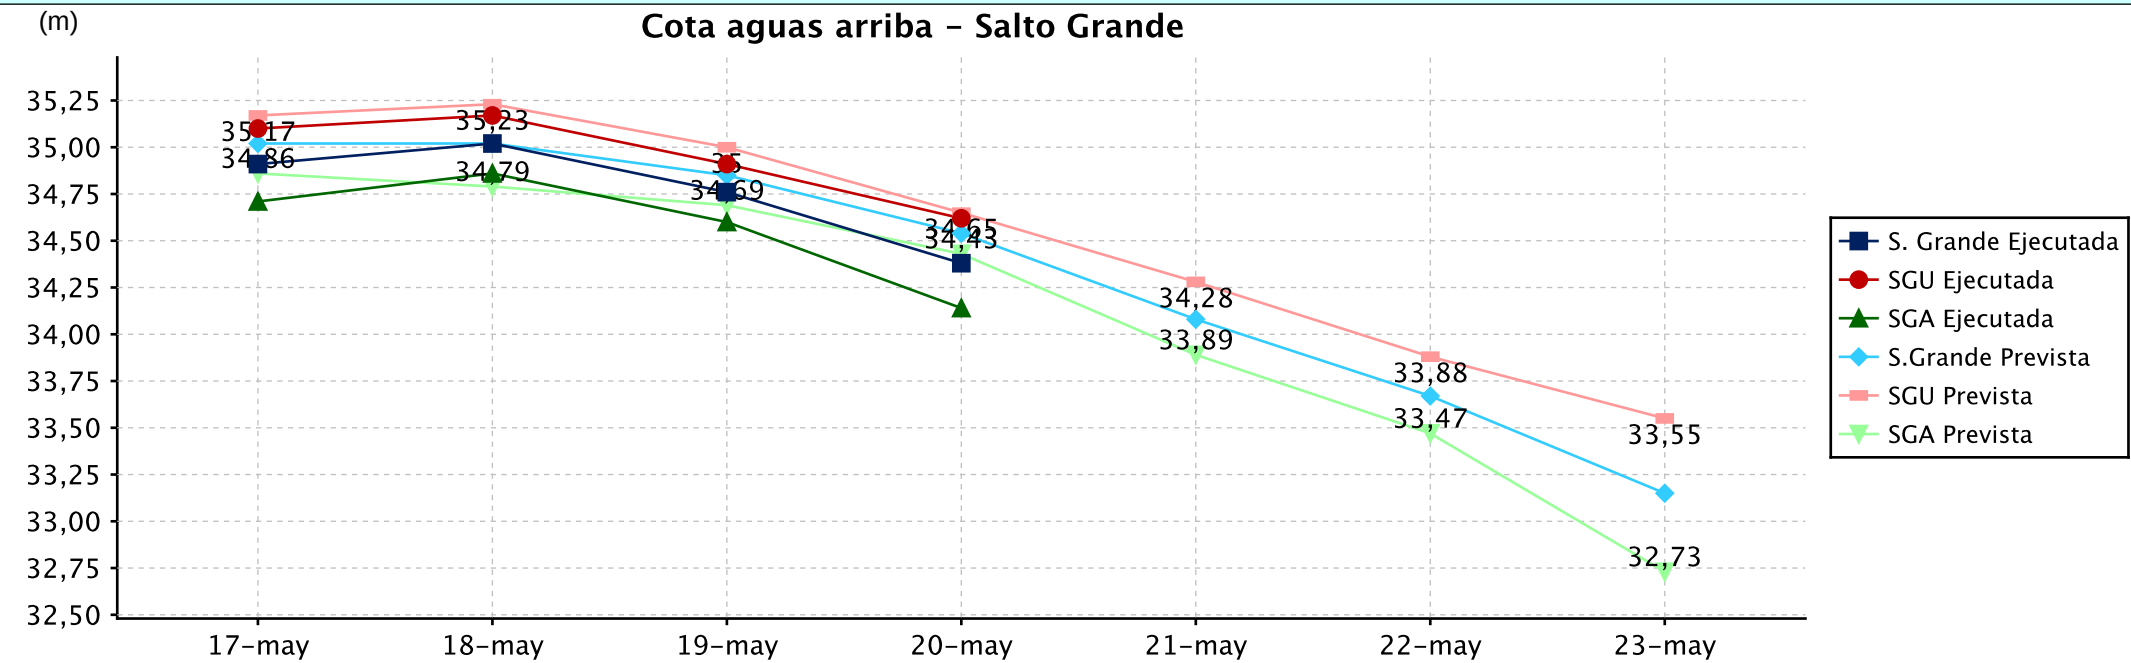

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,62
Cota Vista Arg	34,14
Cota real	34,38

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	10.303
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	666	658
Baygorria	835	833
Palmar	1.196	1.267
SGU	2.848	2.891

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	156	772
Baygorria	0	50
Palmar	0	152
SGU	1.725	1.720

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	100	214
Baygorria	0	231
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES