




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


sábado 21 de junio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-7
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-3
Central La Tablada	-47
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.073
C. Baygorria	1.084
C. Palmar	2.294
C. Salto Grande	21.610
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.268
TOTAL Generación	31.261

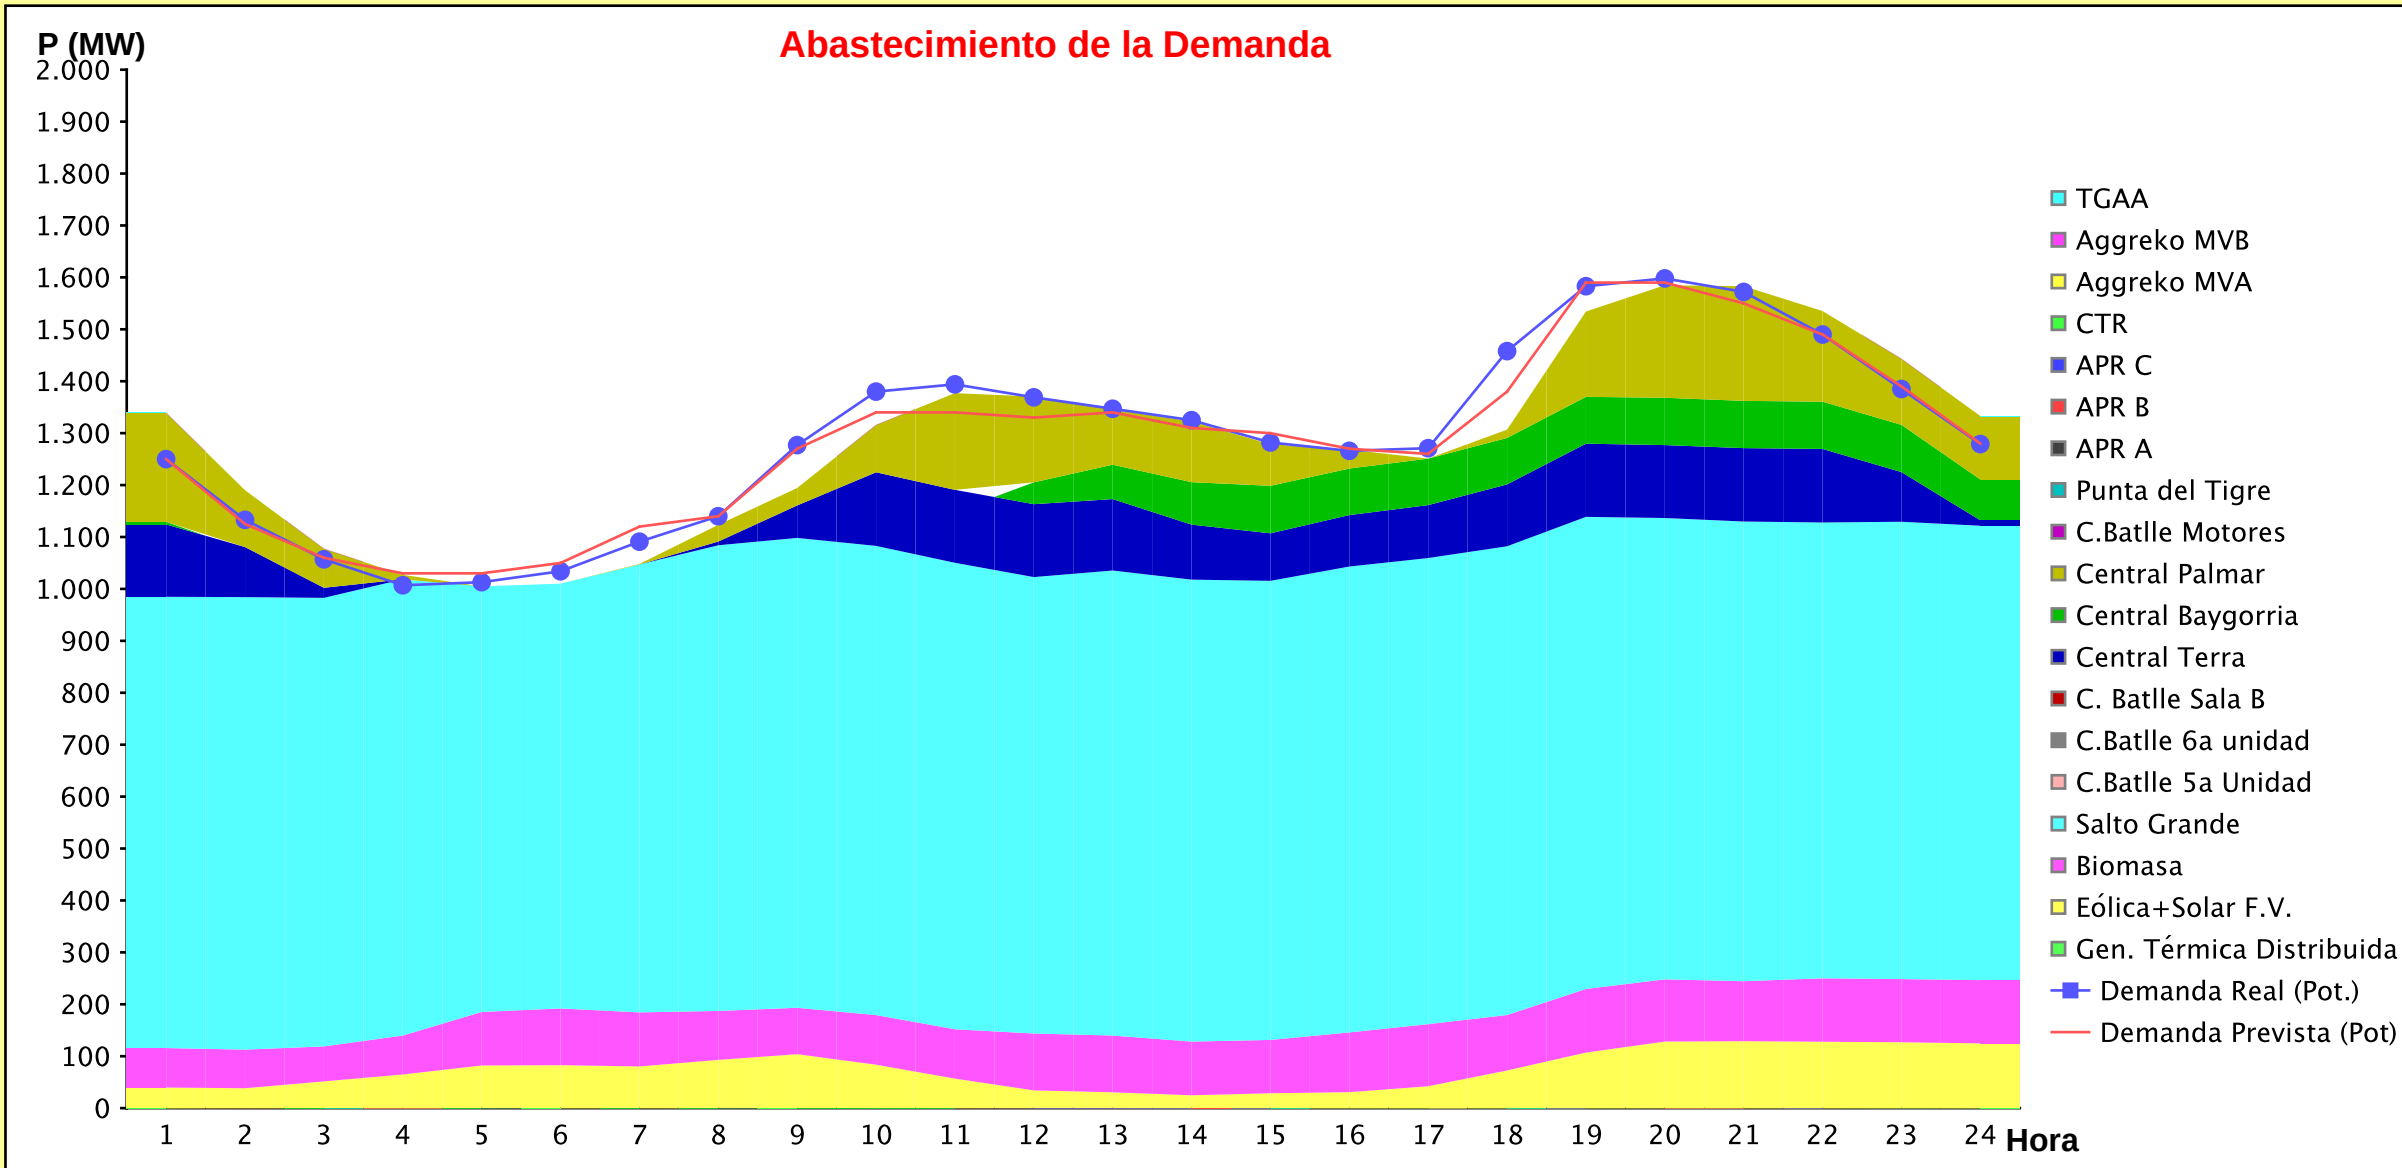




Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	459
Hidráulica	459
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	459

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.802
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Diferencia (MWh)	-33
Ejecutada - Programada	-0,11 %

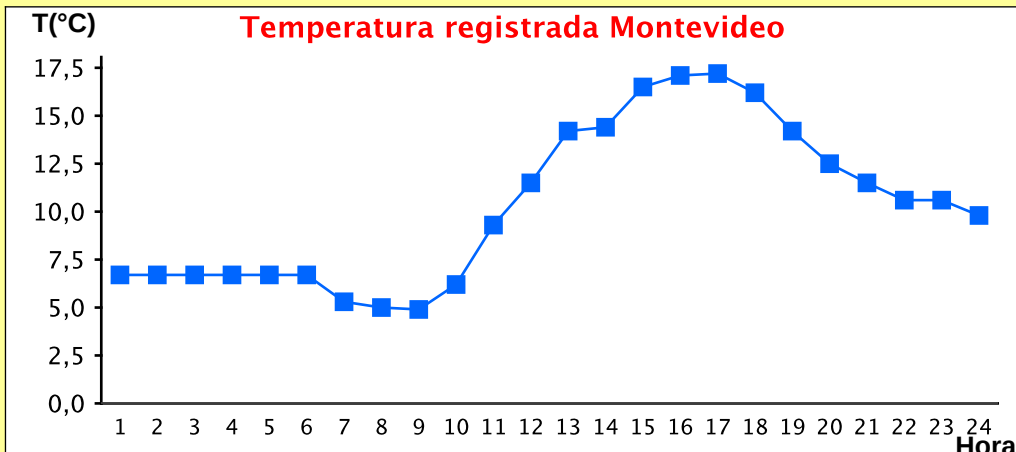



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1429,27 Hora 10:22
Potencia mínima:	1029,41 Hora 04:19
Pico noche:	1651,39 Hora 19:36

Generación Media (MW)	
Eólica	74,5
Biomasa	103,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

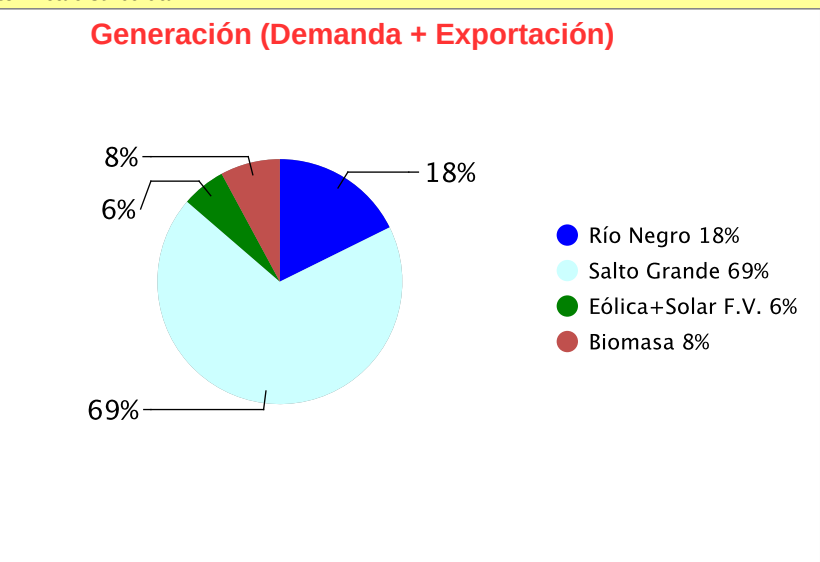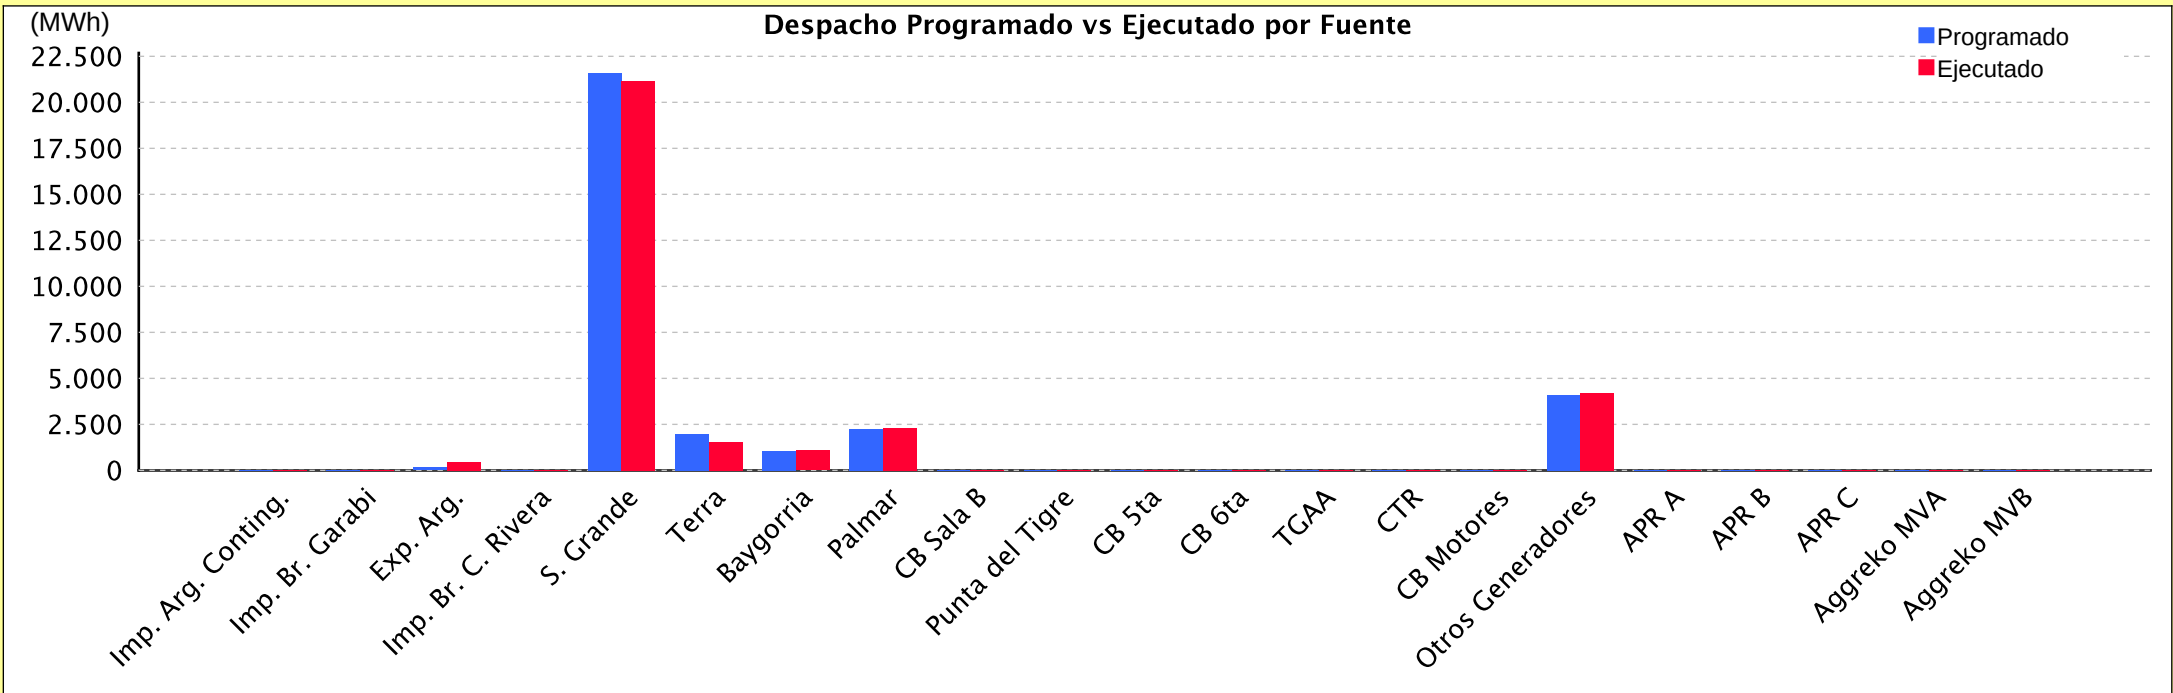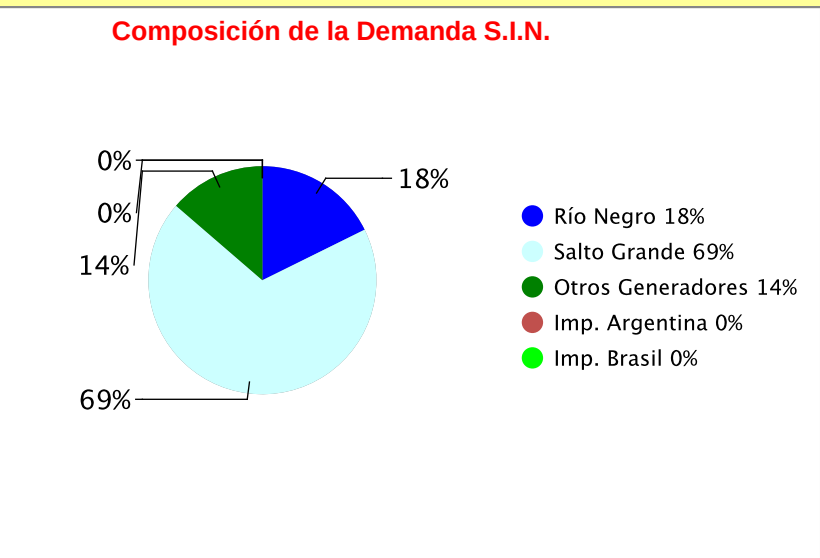



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

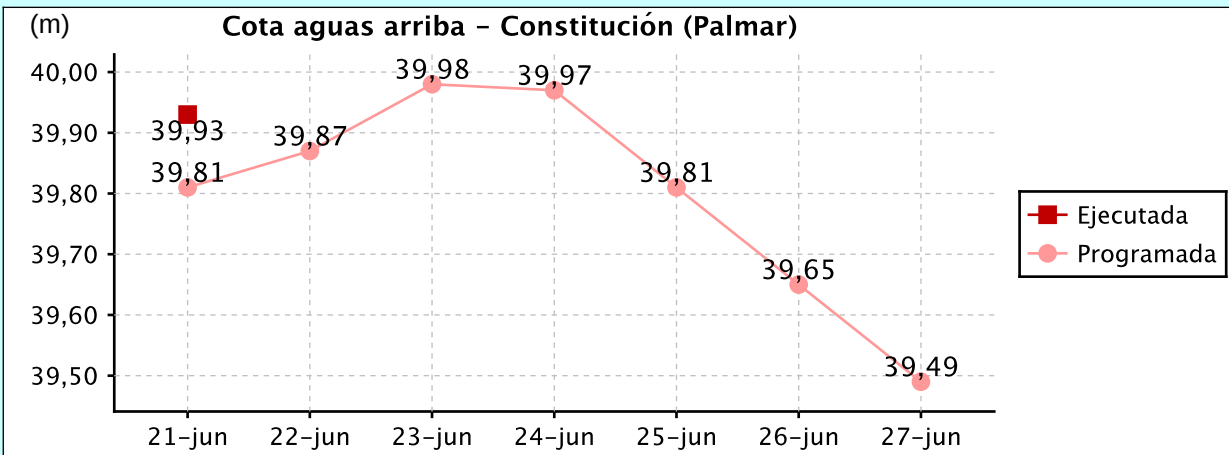
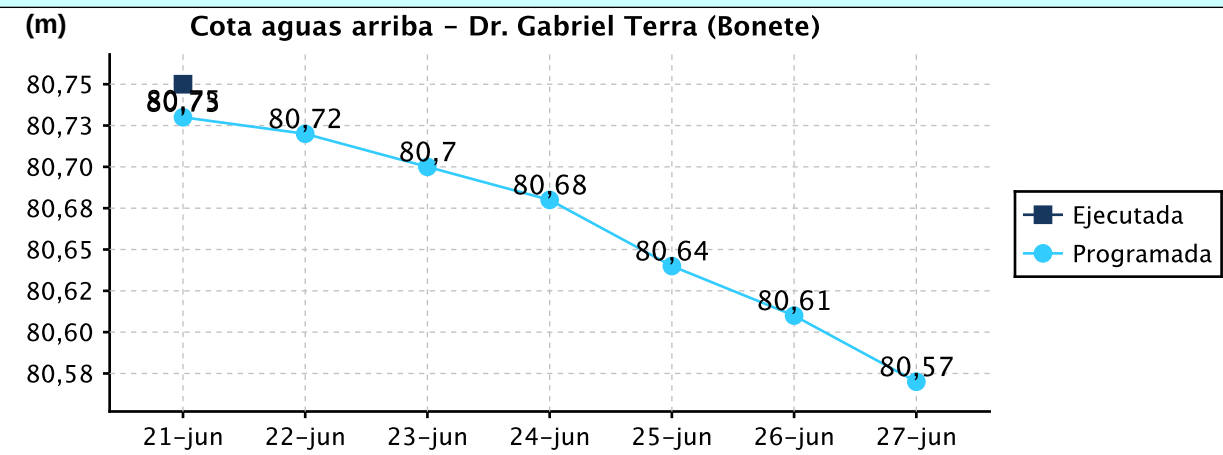


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,73	80,75
Baygorria	53,67	53,82
Palmar	39,81	39,93
SGU	35,66	35,52

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

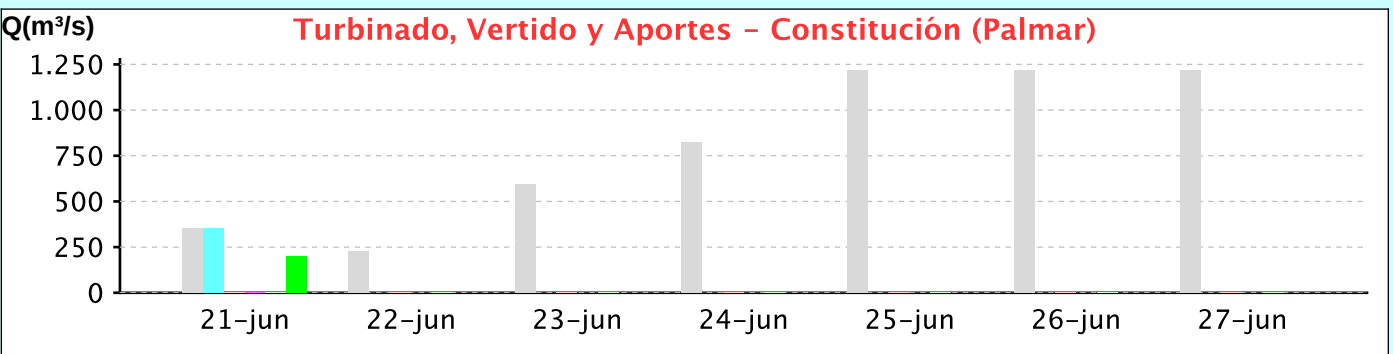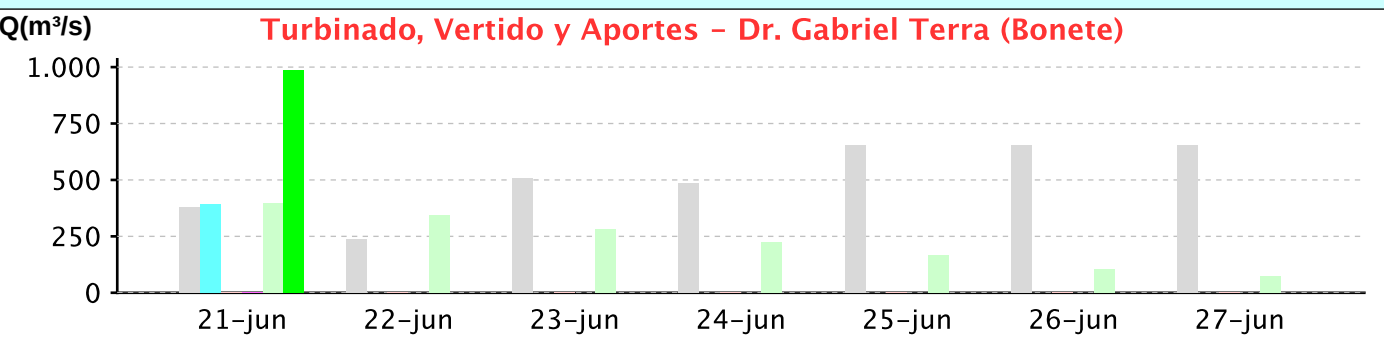

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

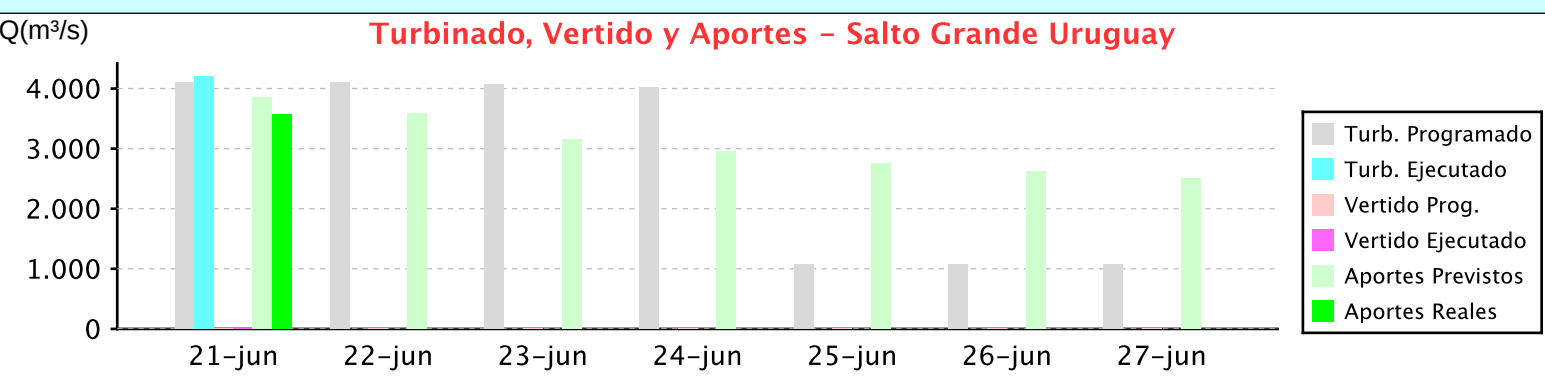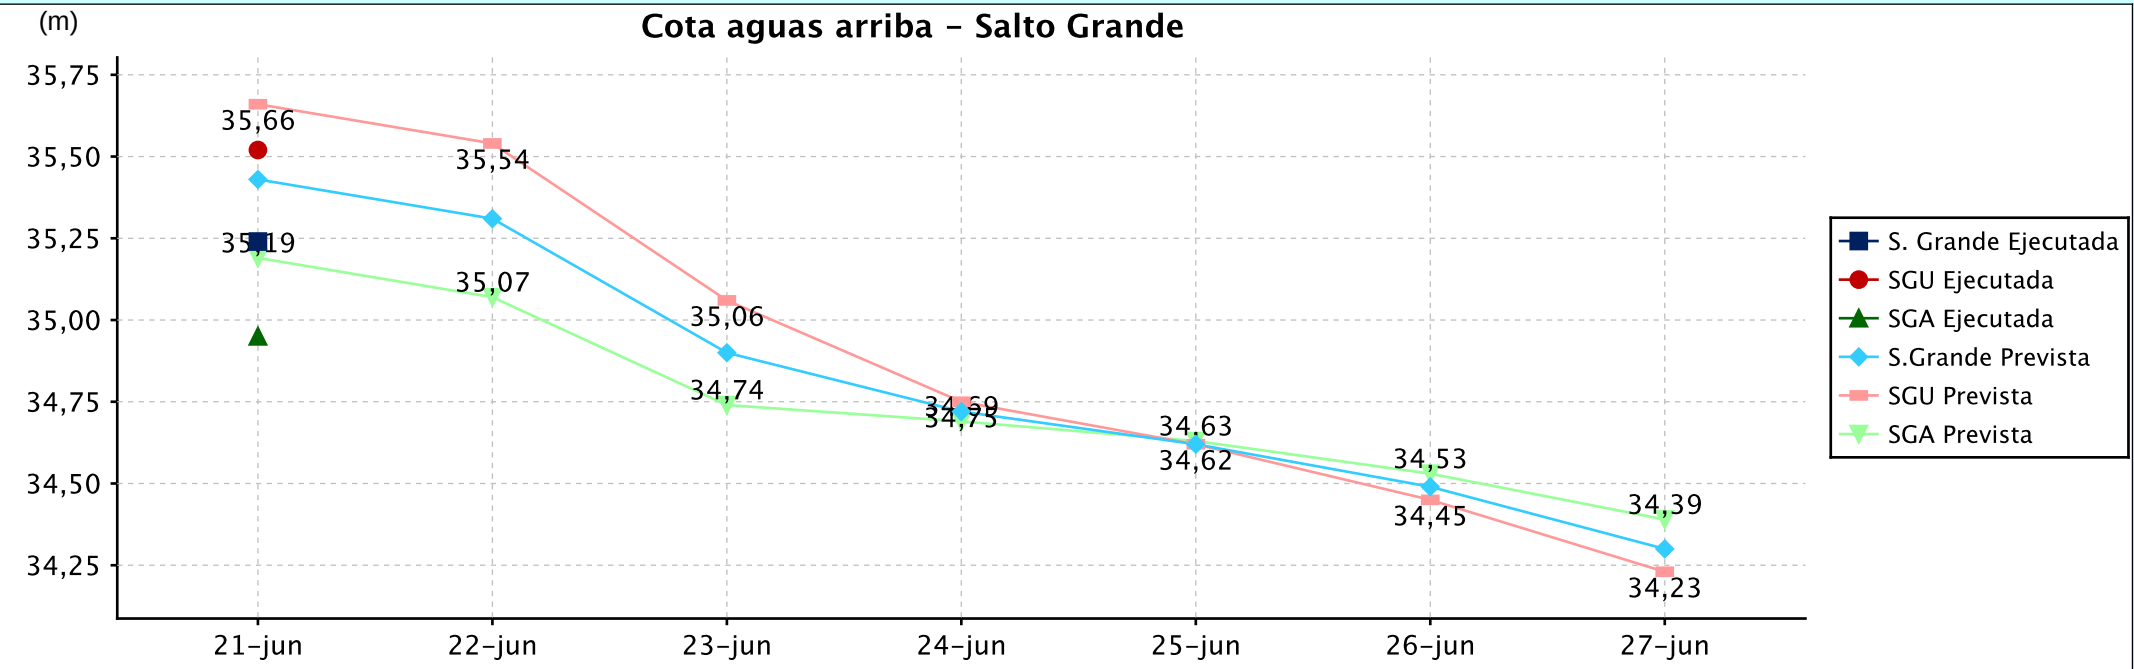

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,52
Cota Vista Arg	34,95
Cota real	35,24

Dif. Energ. (U-A)	13.609
Acumulado MWh	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	380	390
Baygorria	383	400
Palmar	353	354
SGU	4.107	4.208

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	397	985
Baygorria	0	74
Palmar	0	200
SGU	3.858	3.566

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 19,1 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.