



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



domingo 22 de junio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-50
Central P. del Tigre	-8
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.306
C. Baygorria	588
C. Palmar	1.870
C. Salto Grande	21.286
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.197
TOTAL Generación	29.178

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	1.268
Hidráulica	1.268
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	1.268




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.910
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.760
Diferencia (MWh)	150
Ejecutada - Programada	0,54 %

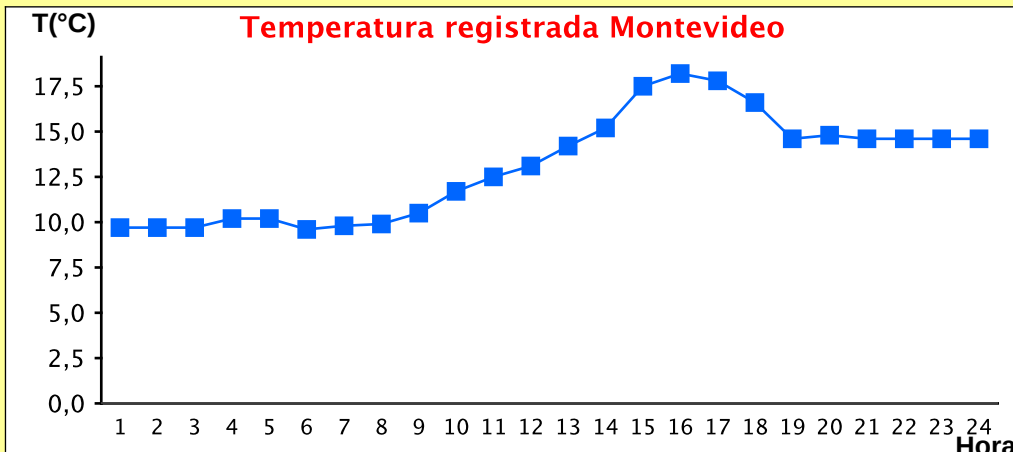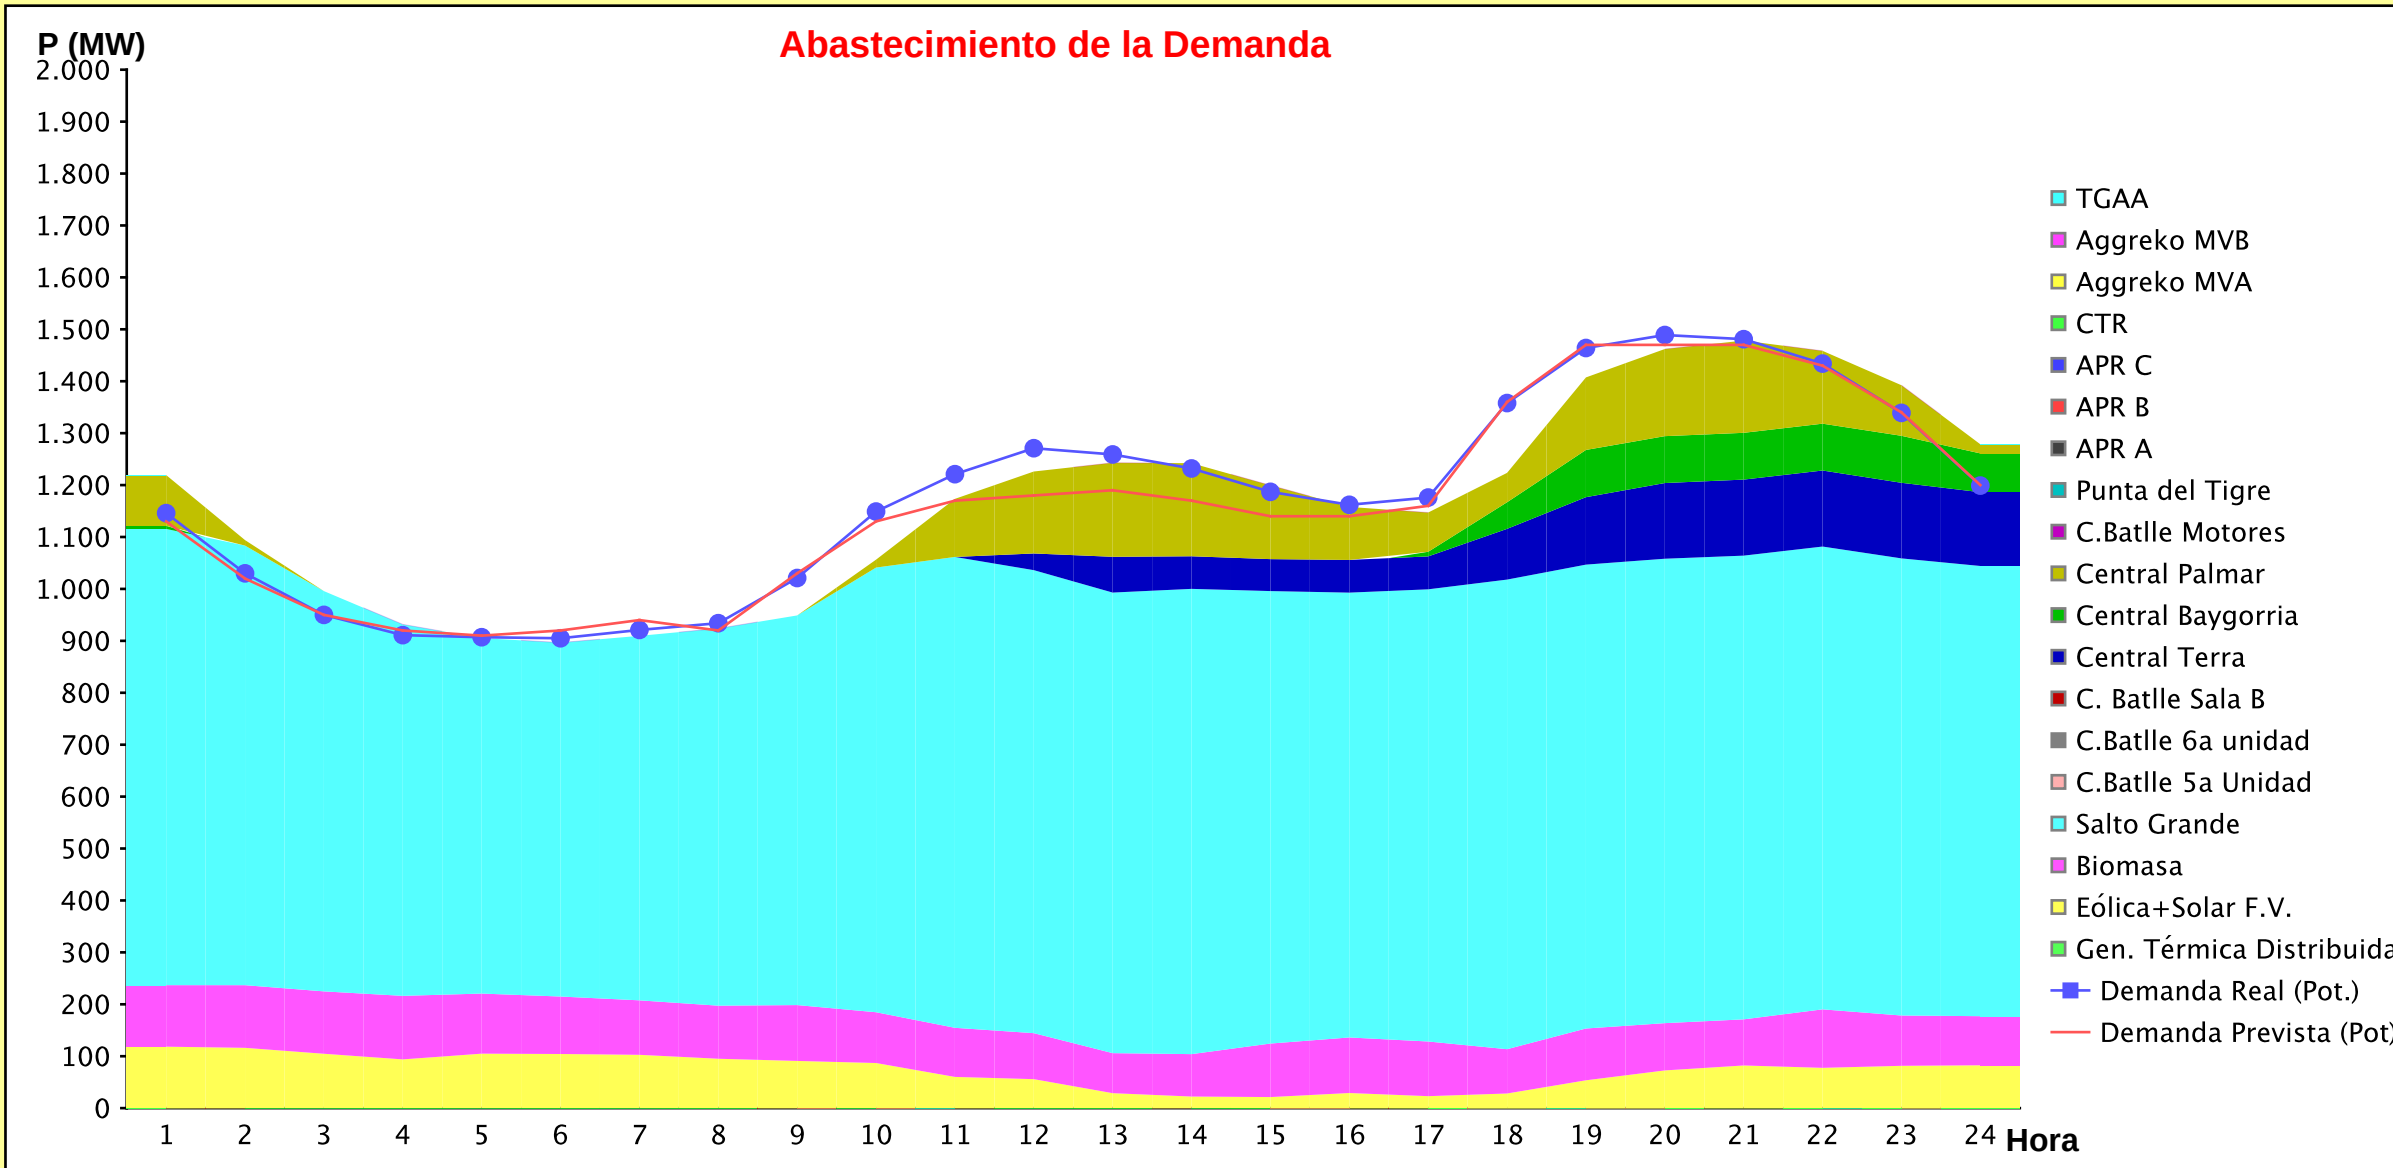



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1285,48 Hora 12:43
Potencia mínima:	935,19 Hora 04:46
Pico noche:	1518,25 Hora 20:23

Generación Media (MW)	
Eólica	72,5
Biomasa	102,4
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

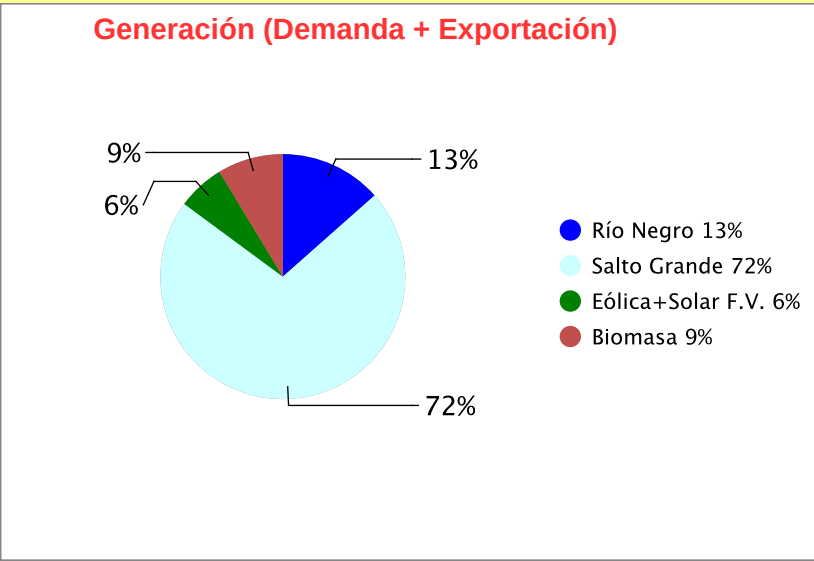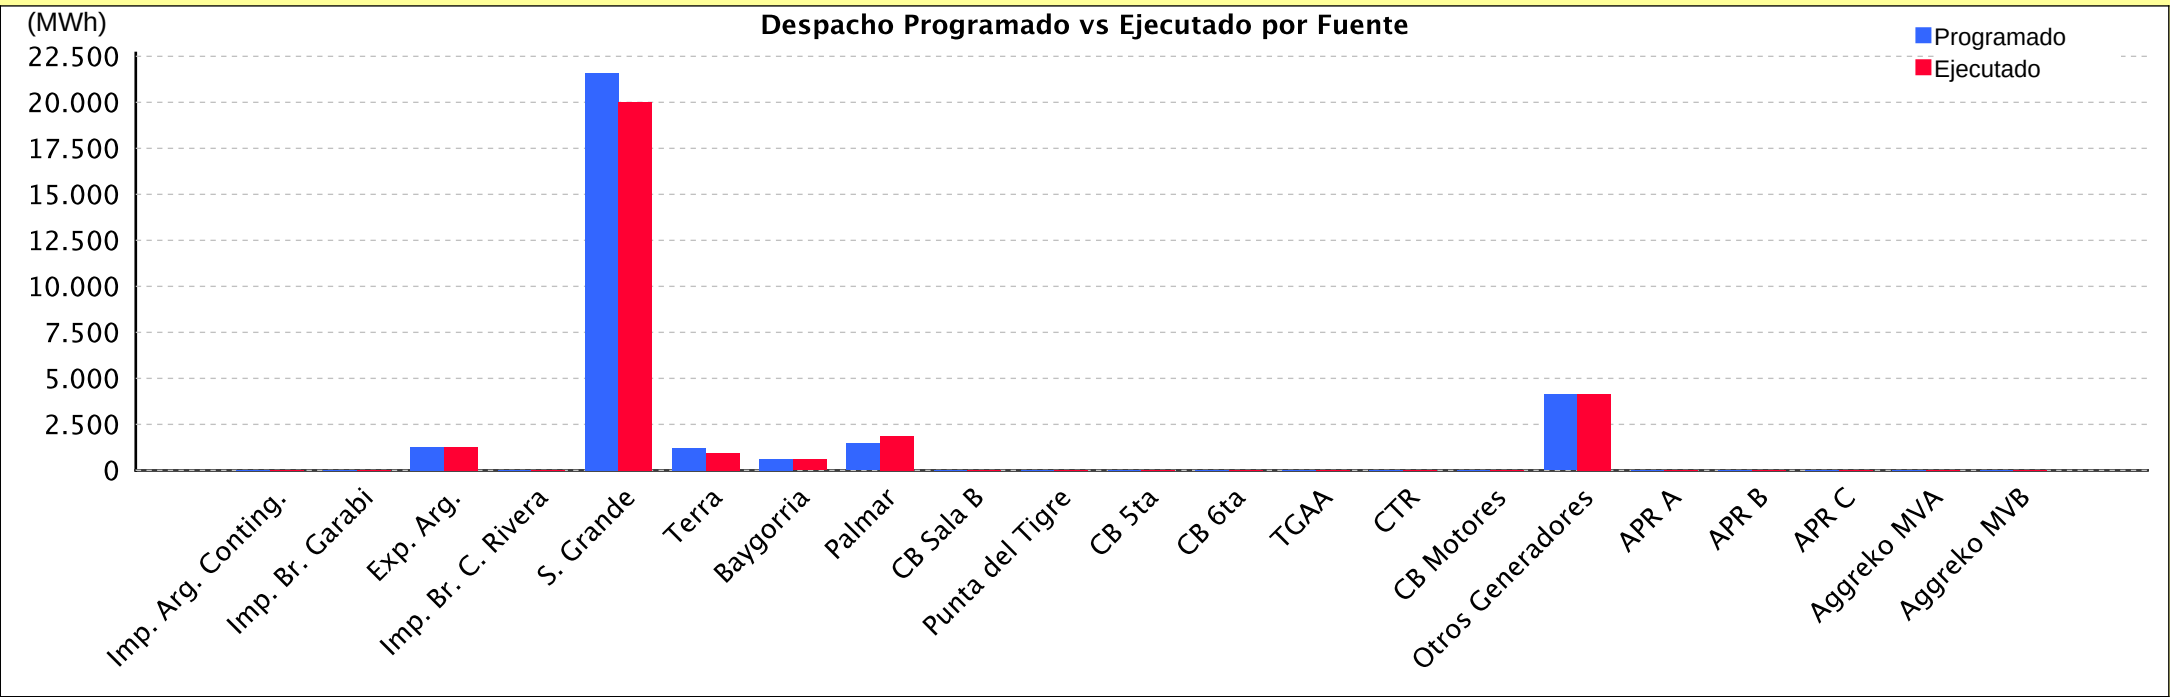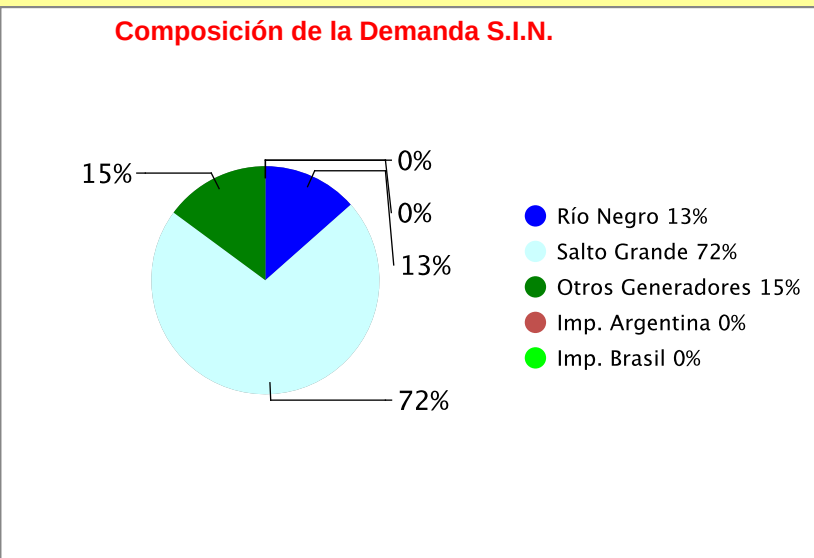



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

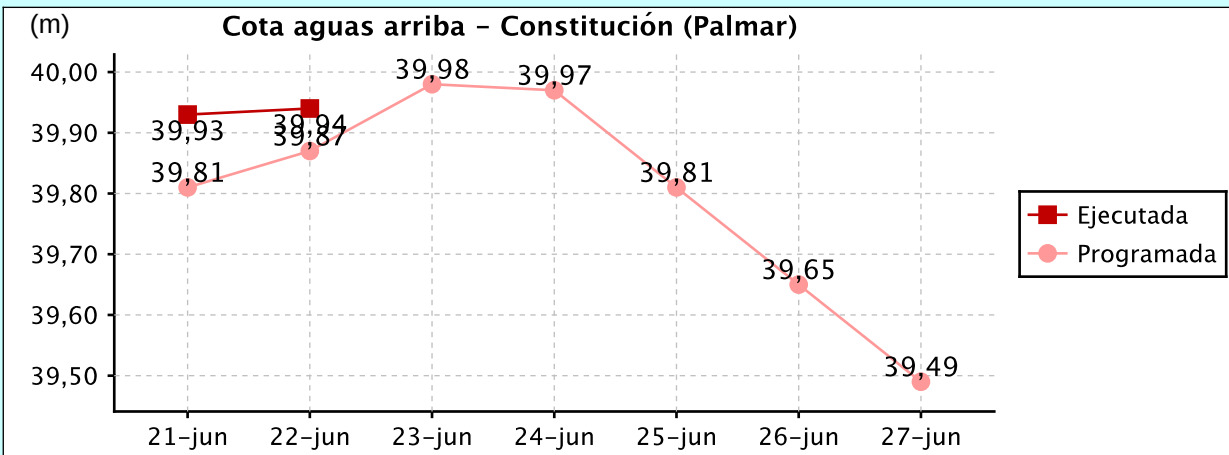
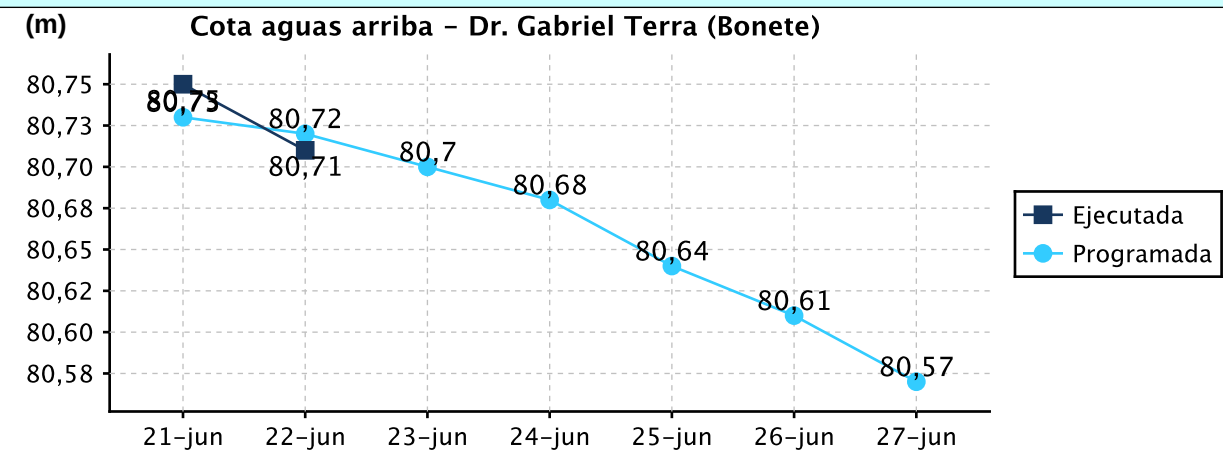


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,72	80,71
Baygorria	53,69	53,81
Palmar	39,87	39,94
SGU	35,54	35,3

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

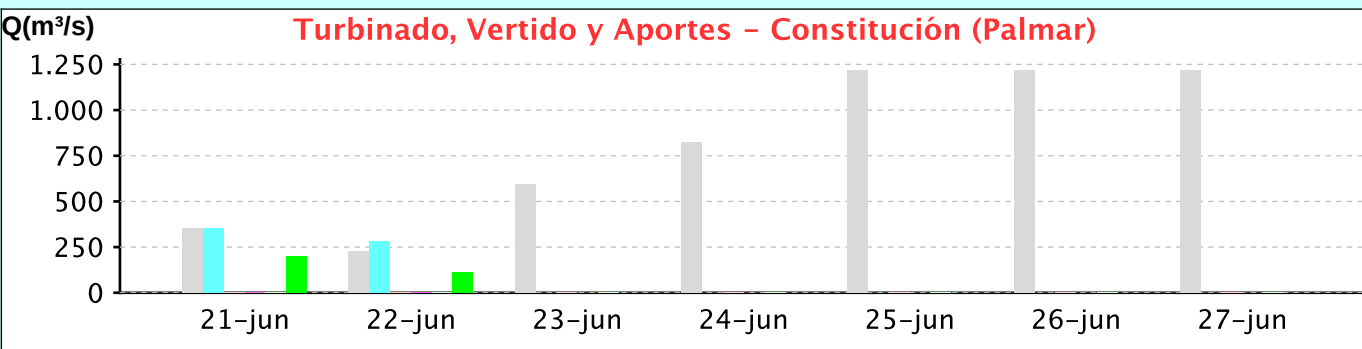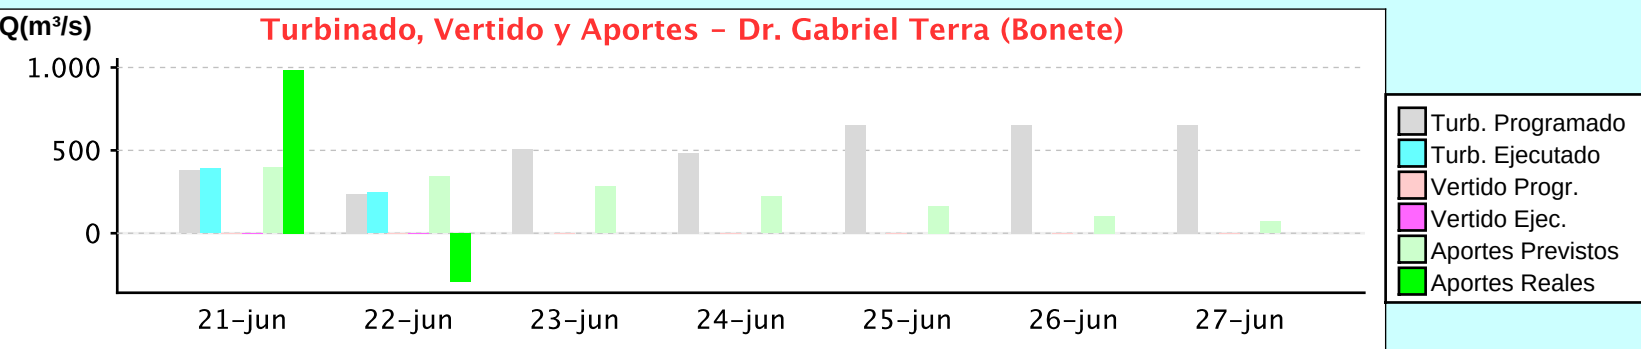

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

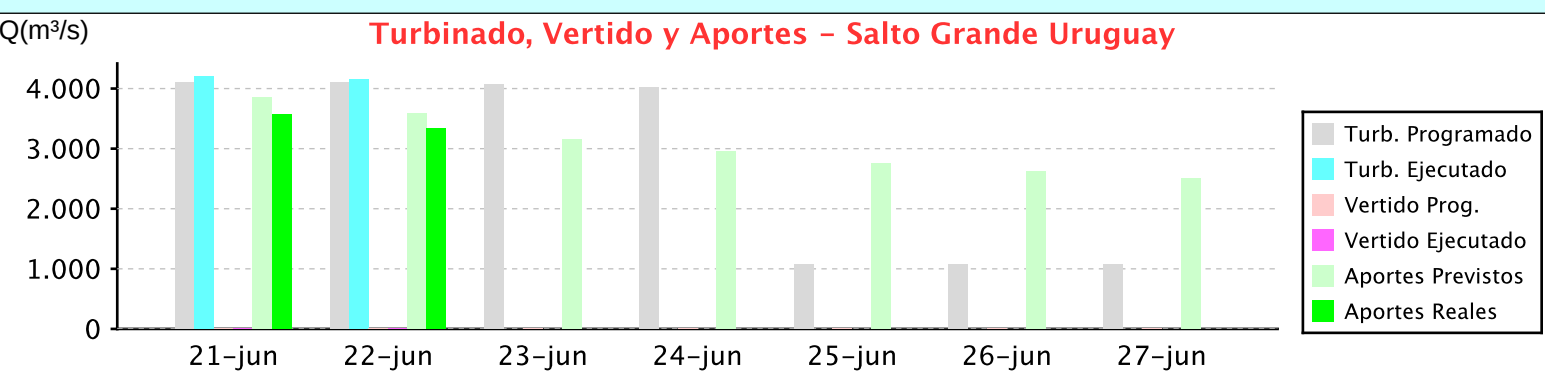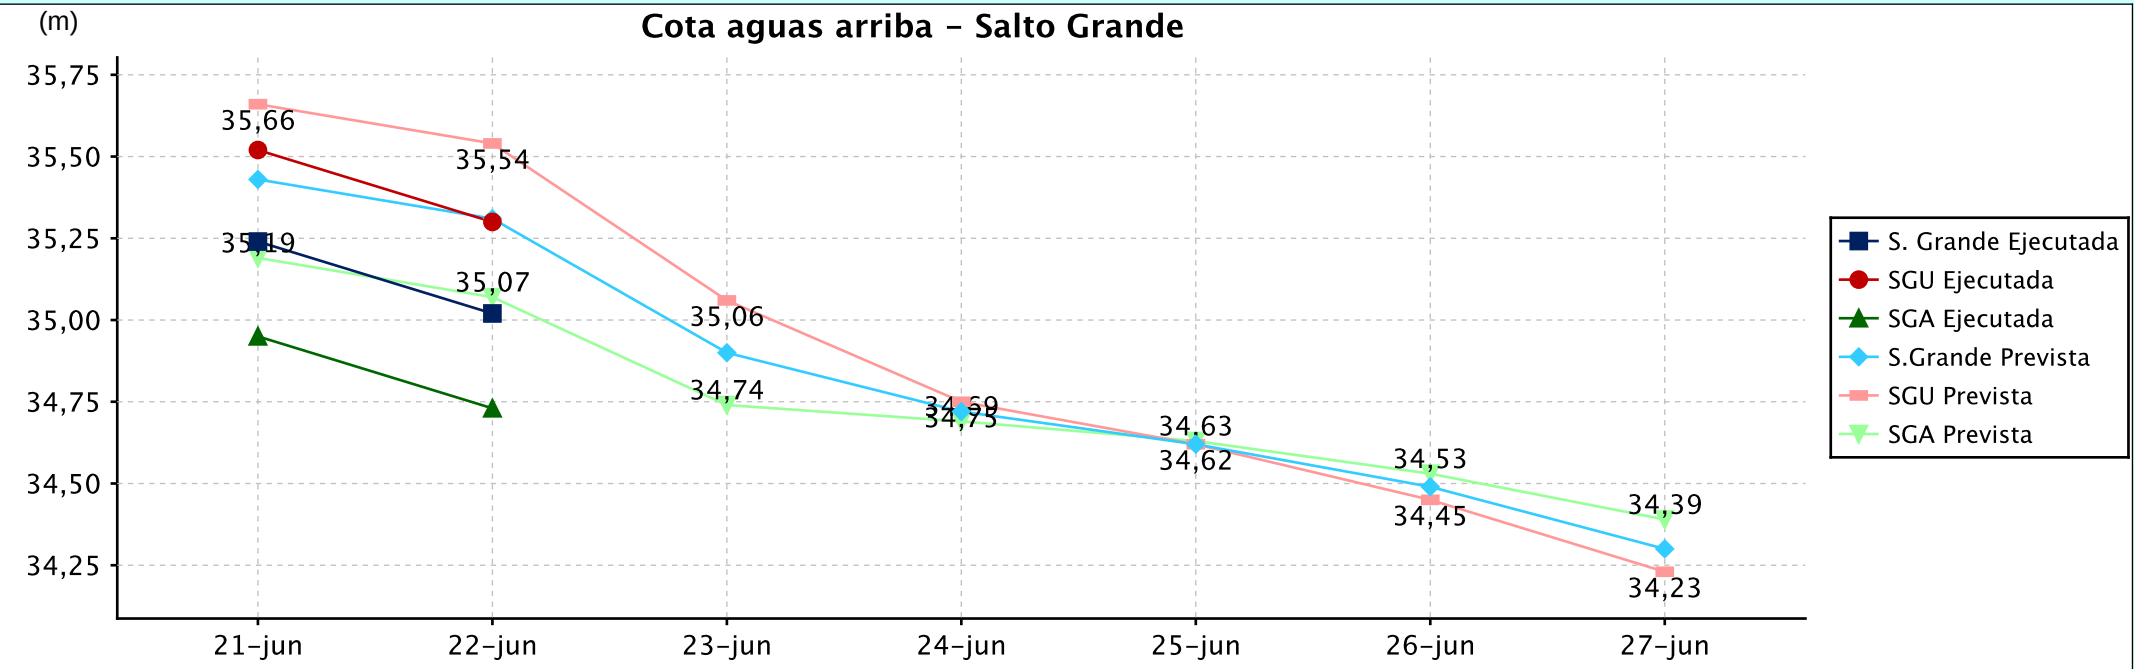

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,30
Cota Vista Arg	34,73
Cota real	35,02
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	13.502

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	236	244
Baygorria	223	221
Palmar	228	284
SGU	4.107	4.160

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	341	-295
Baygorria	0	-27
Palmar	0	113
SGU	3.588	3.336

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 52,8 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.