




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


viernes 11 de julio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	427
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	431
Central La Tablada	-42
Central P. del Tigre	228
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.394
C. Baygorria	2.196
C. Palmar	7.892
C. Salto Grande	15.183
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.646
TOTAL Generación	34.919



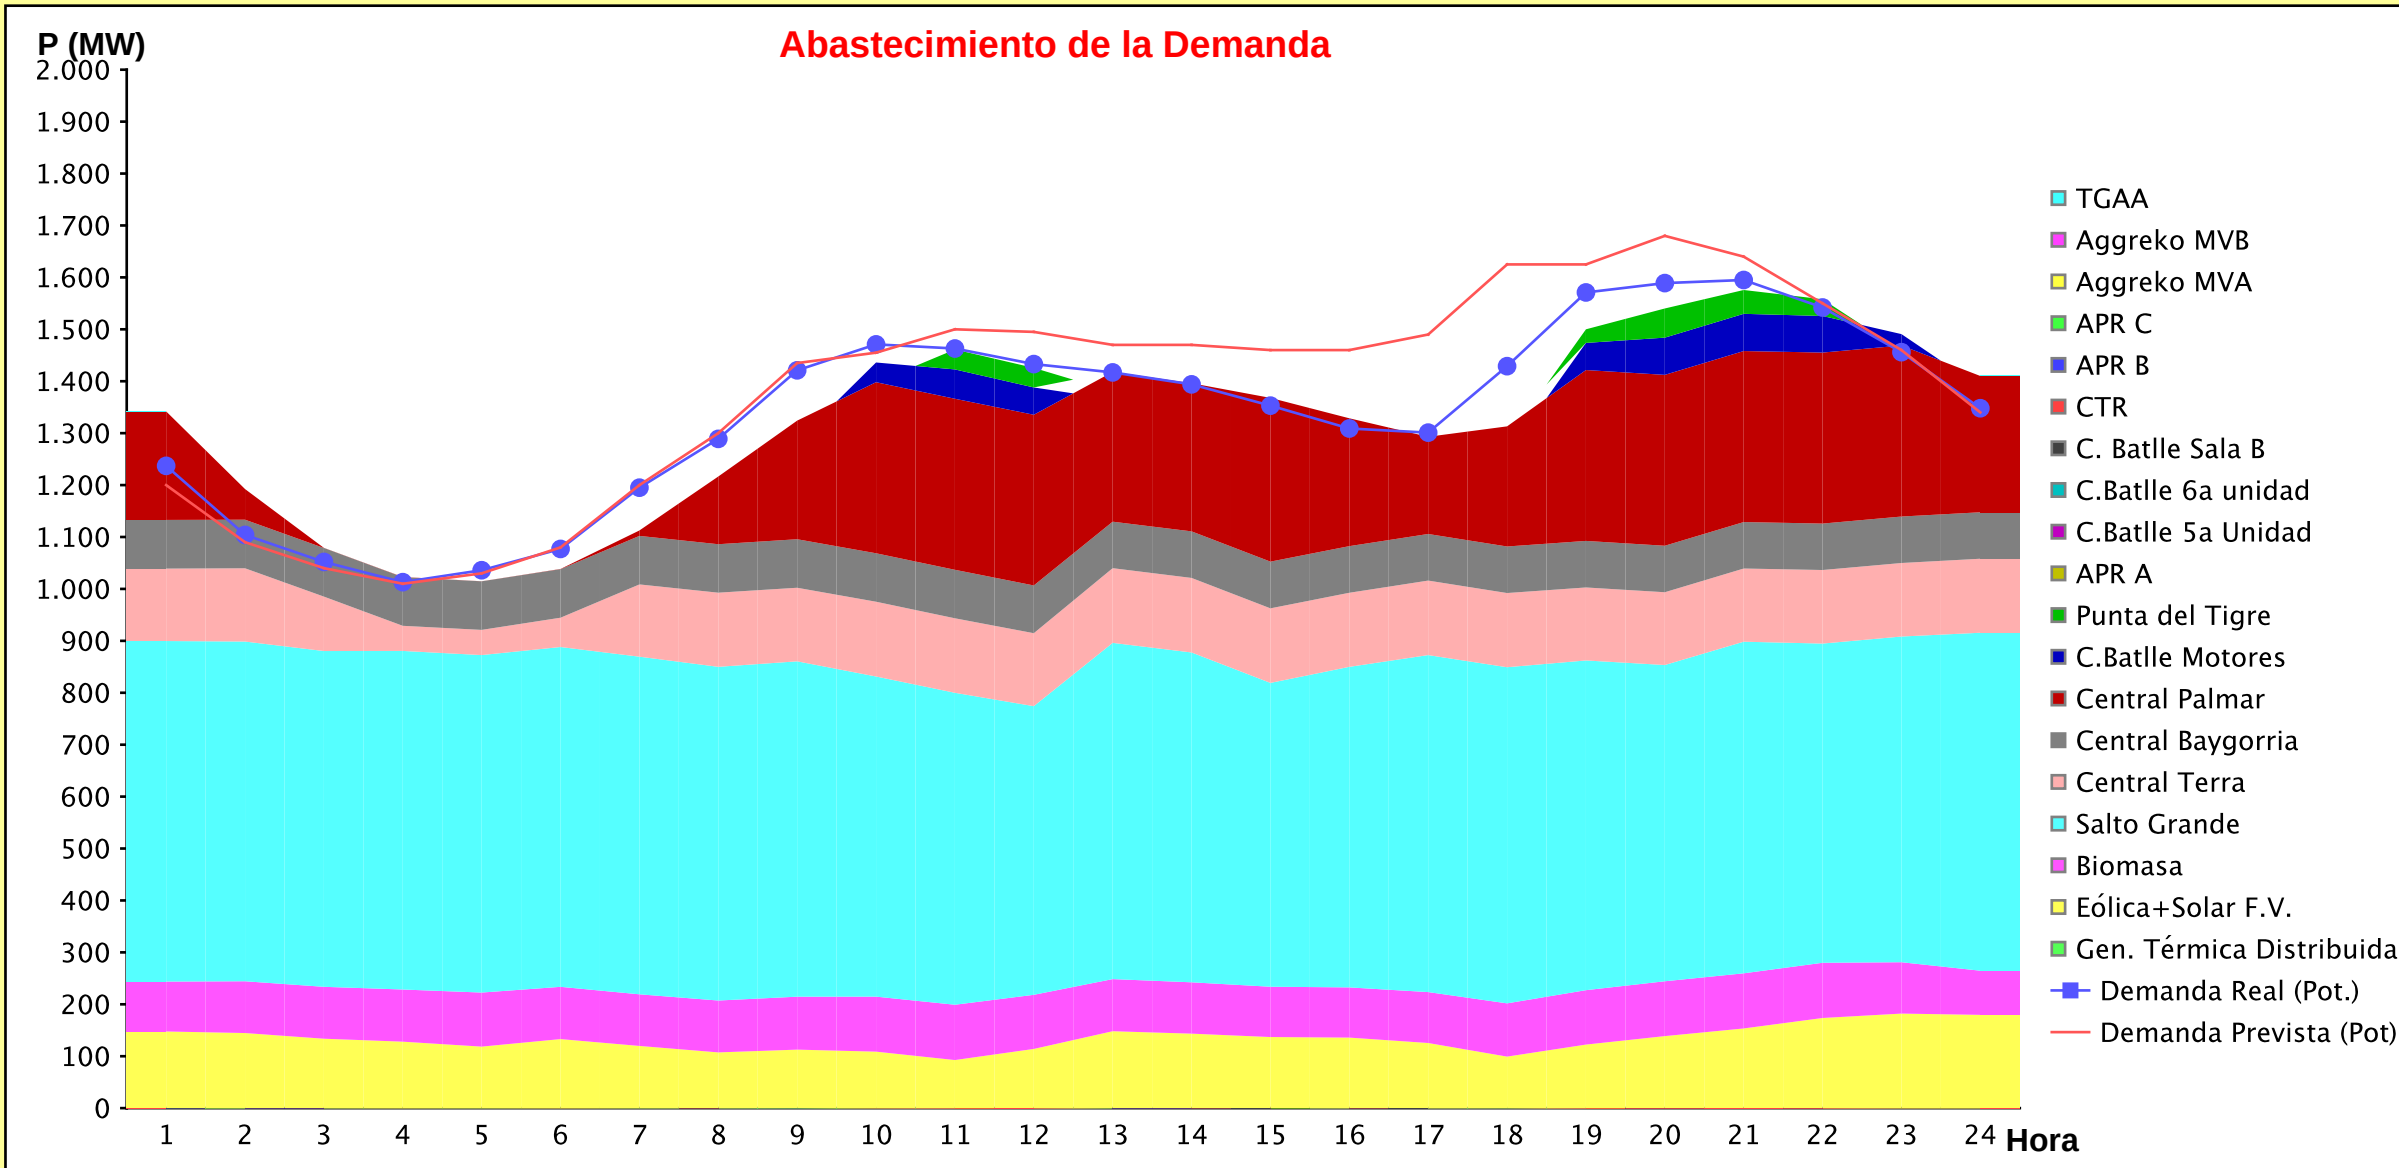


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	3.099
Hidráulica	3.099
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	3.099

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.820
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	33.105
Diferencia (MWh)	-1.285
Ejecutada - Programada	-3,88 %


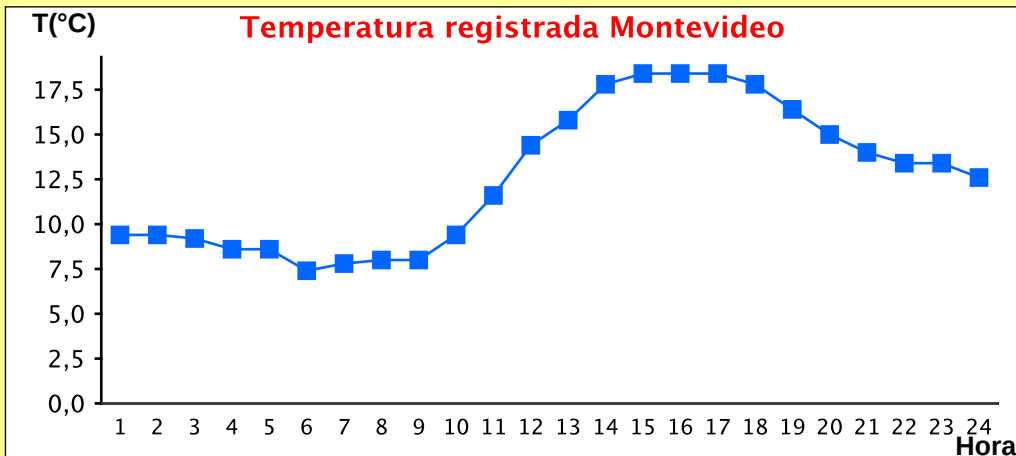


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1489,91 Hora 09:53
Potencia mínima:	1011,01 Hora 03:58
Pico noche:	1610,77 Hora 20:59
Generación Media (MW)	
Eólica	133,6
Biomasa	101,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

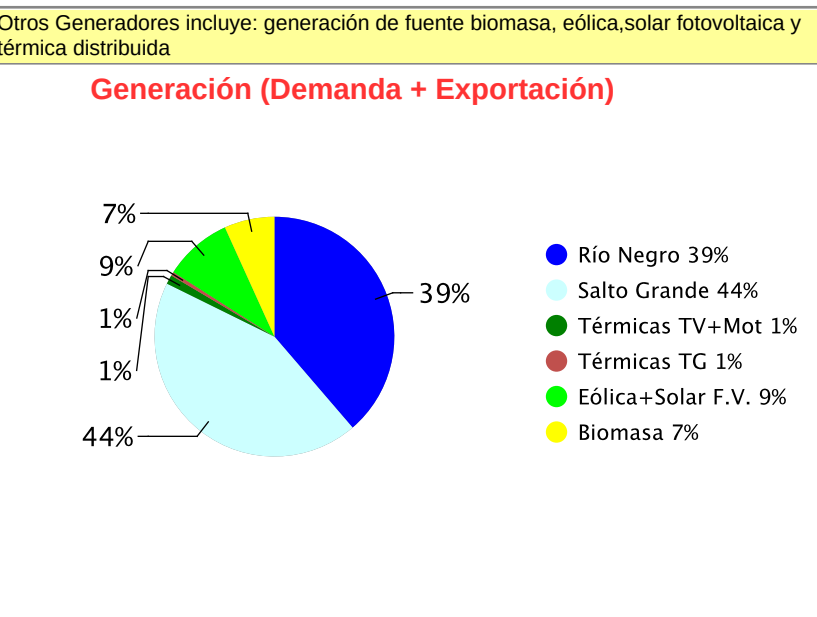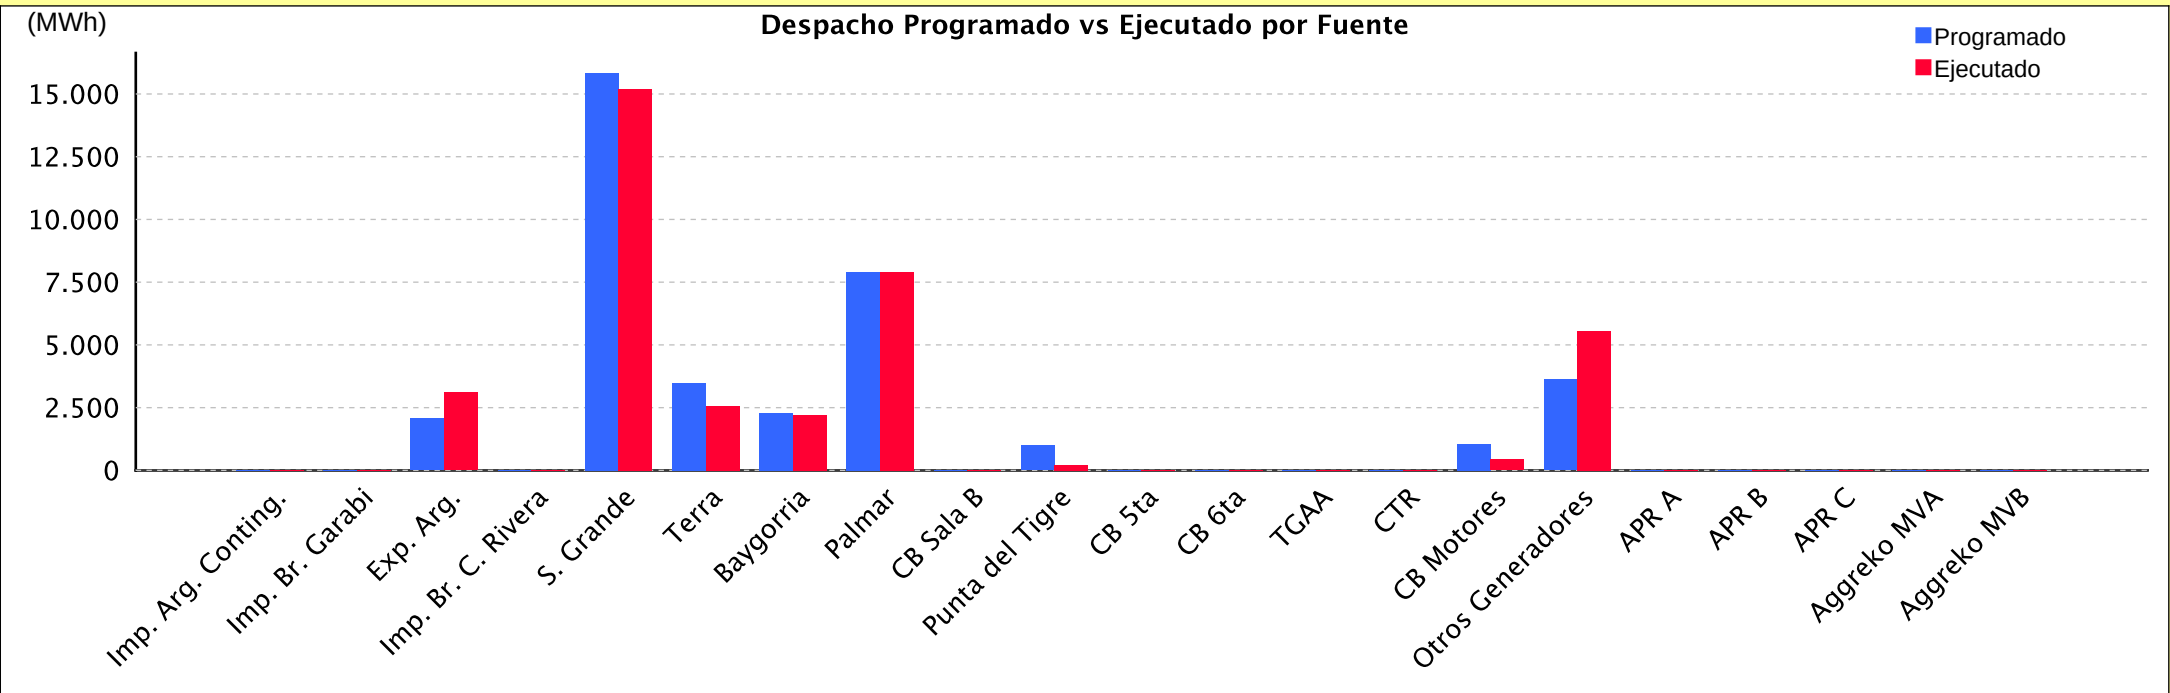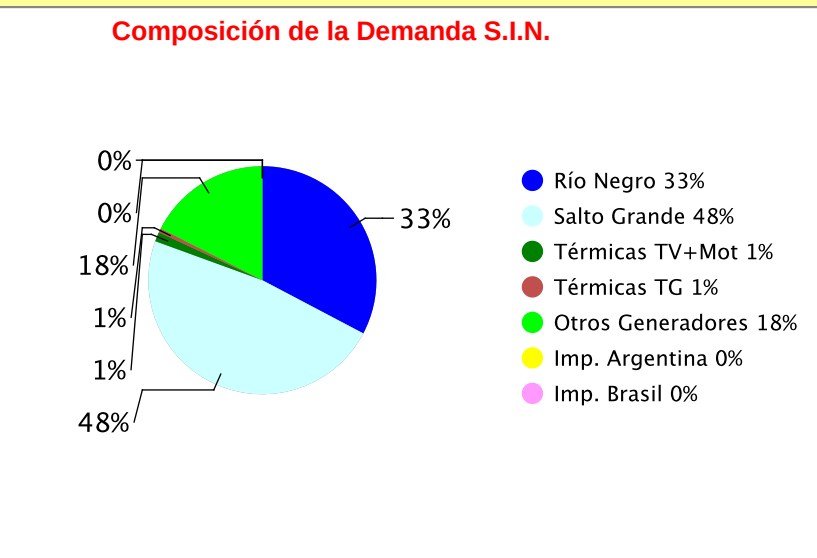



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

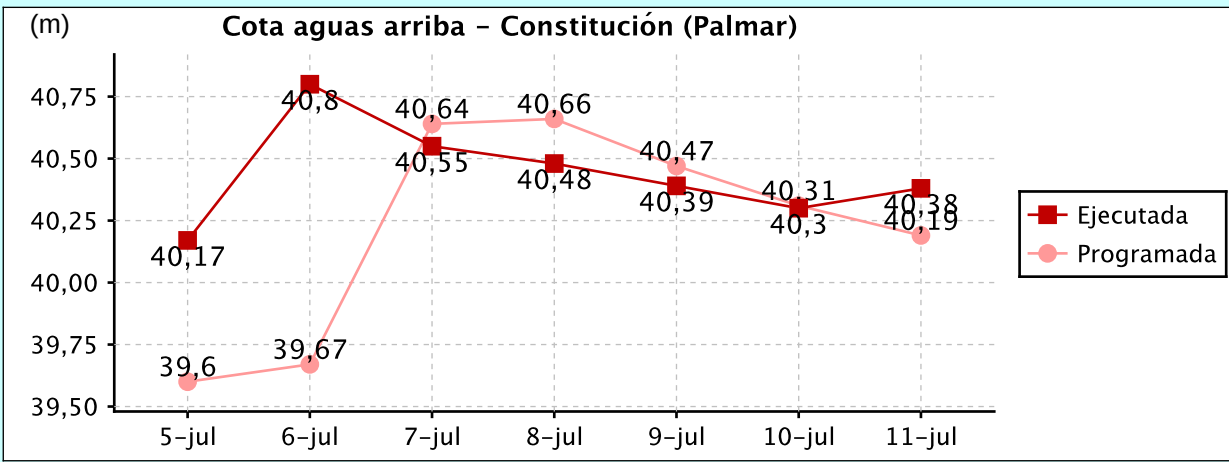
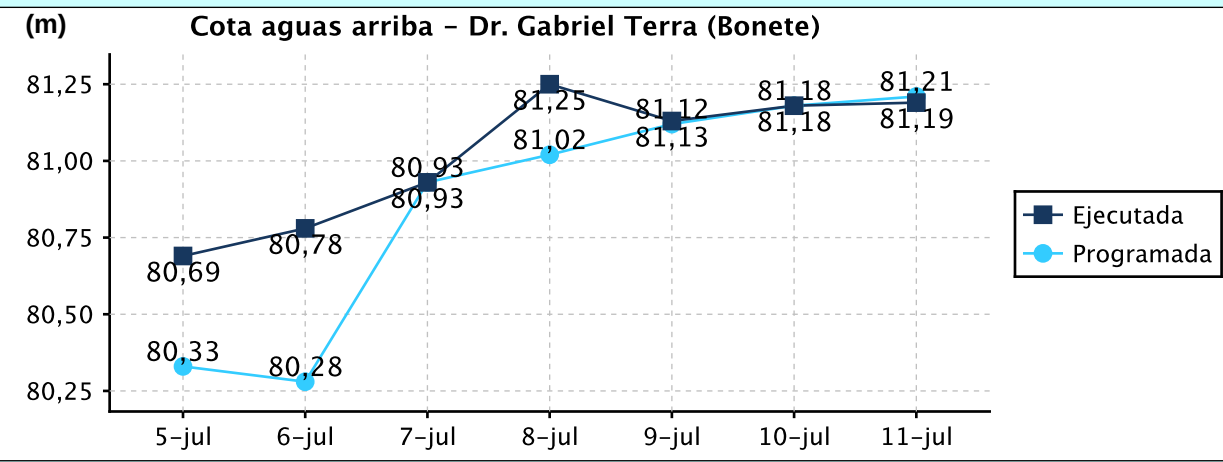


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,21	81,19
Baygorria	54,29	54,29
Palmar	40,19	40,38
SGU	36,00	35,93

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

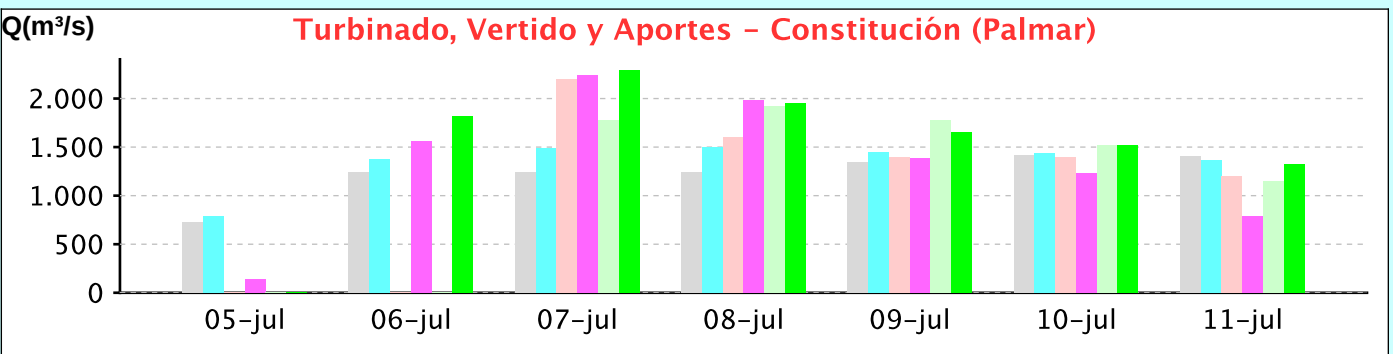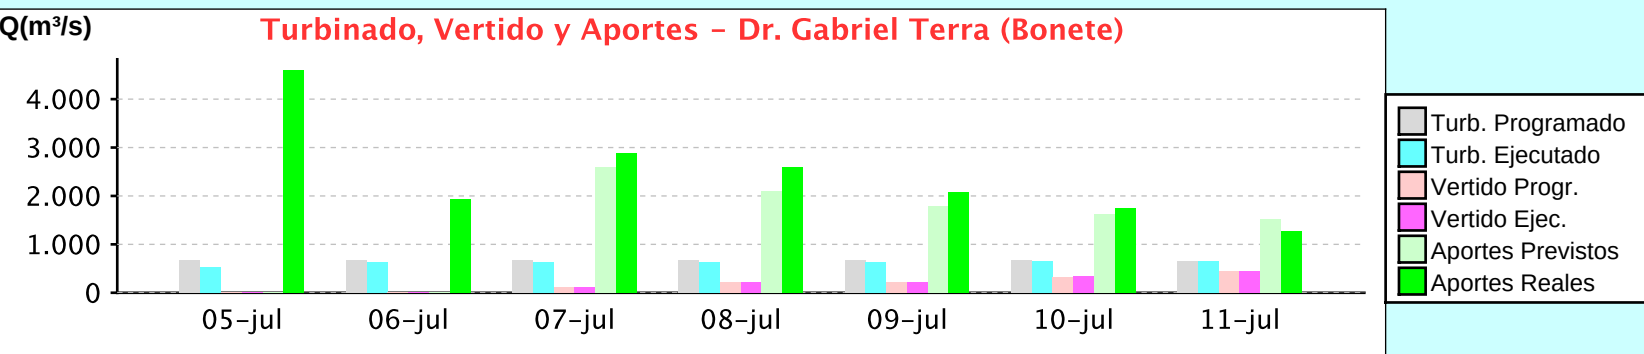

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

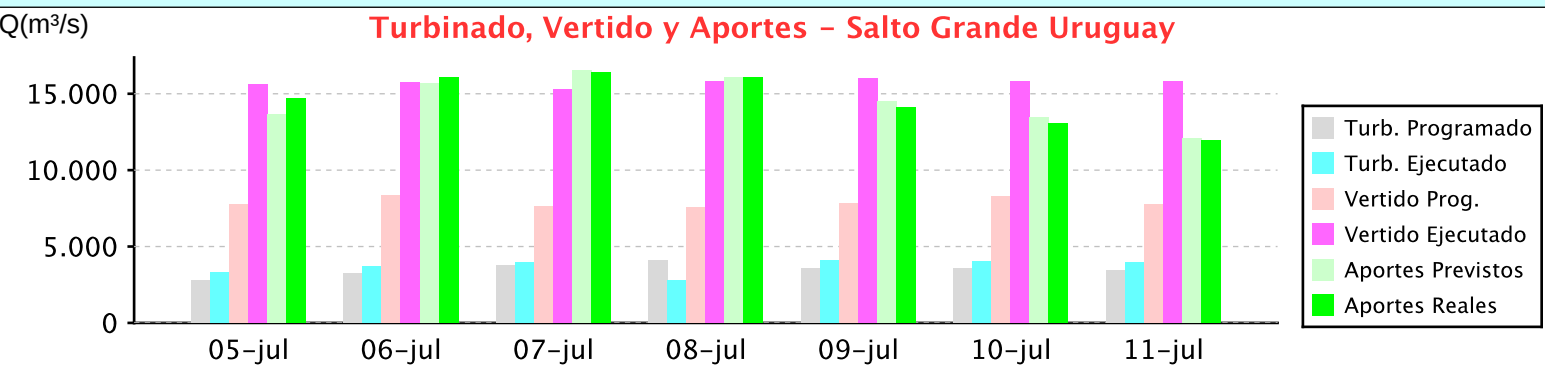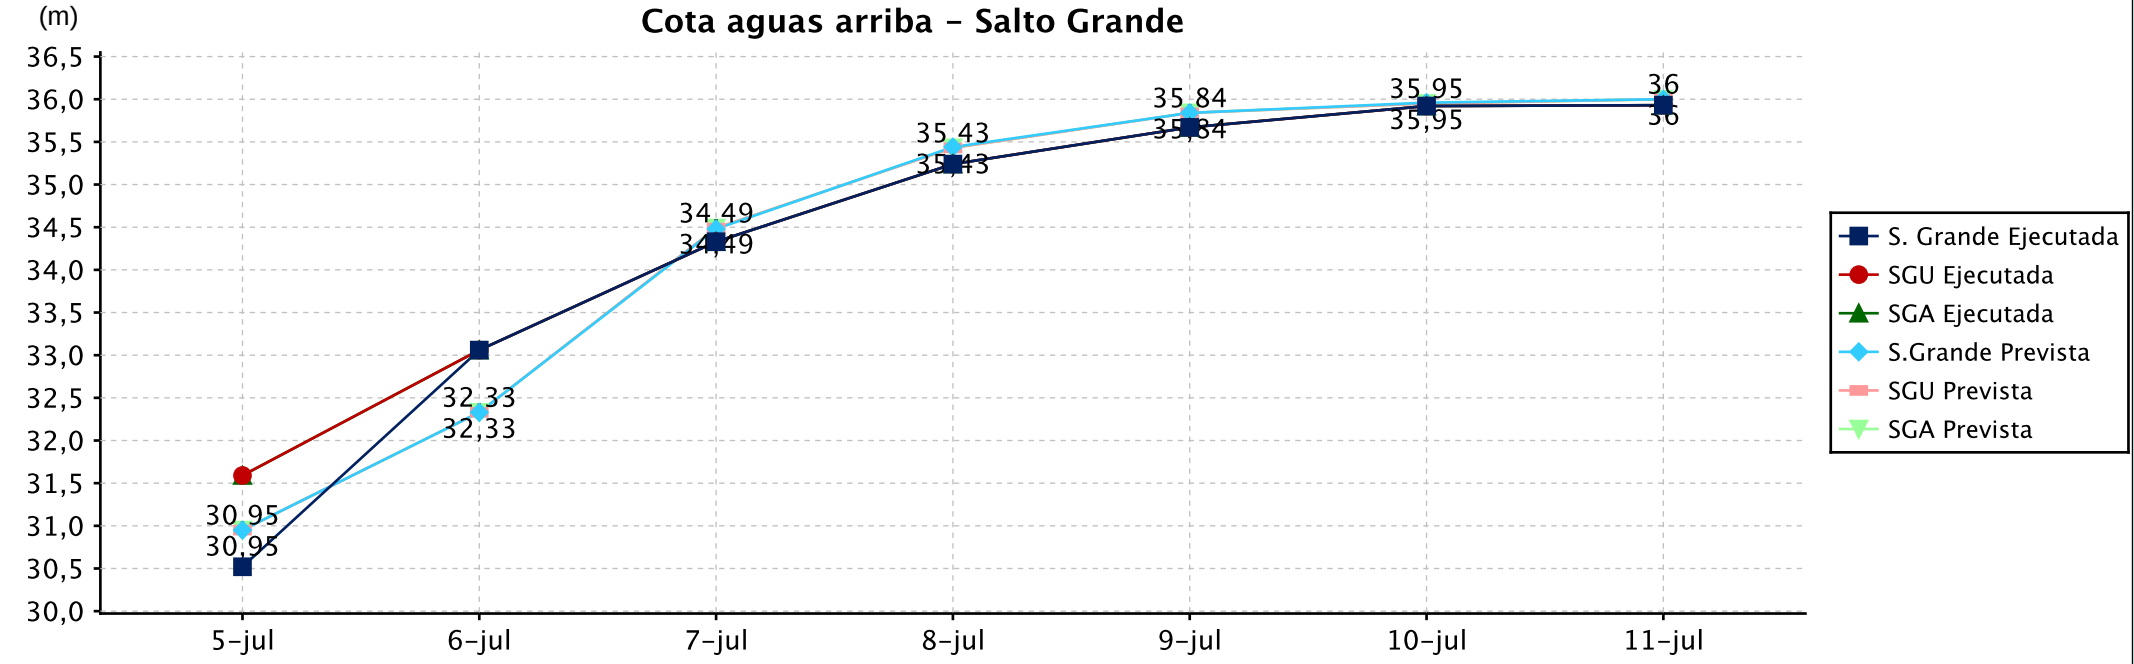

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,93
Cota Vista Arg	35,93
Cota real	35,93
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	650	658
Baygorria	851	818
Palmar	1.410	1.367
SGU	3.449	3.964

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.518	1.279
Baygorria	0	6
Palmar	1.148	1.325
SGU	12.050	11.916

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	440	439
Baygorria	200	279
Palmar	1.200	784
SGU	7.766	15.784

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 129,1 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

14/07/2014 16:11