




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


jueves 17 de julio de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	29
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	33
Central La Tablada	-41
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.385
C. Baygorria	1.948
C. Palmar	7.878
C. Salto Grande	18.096
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.944
TOTAL Generación	35.223

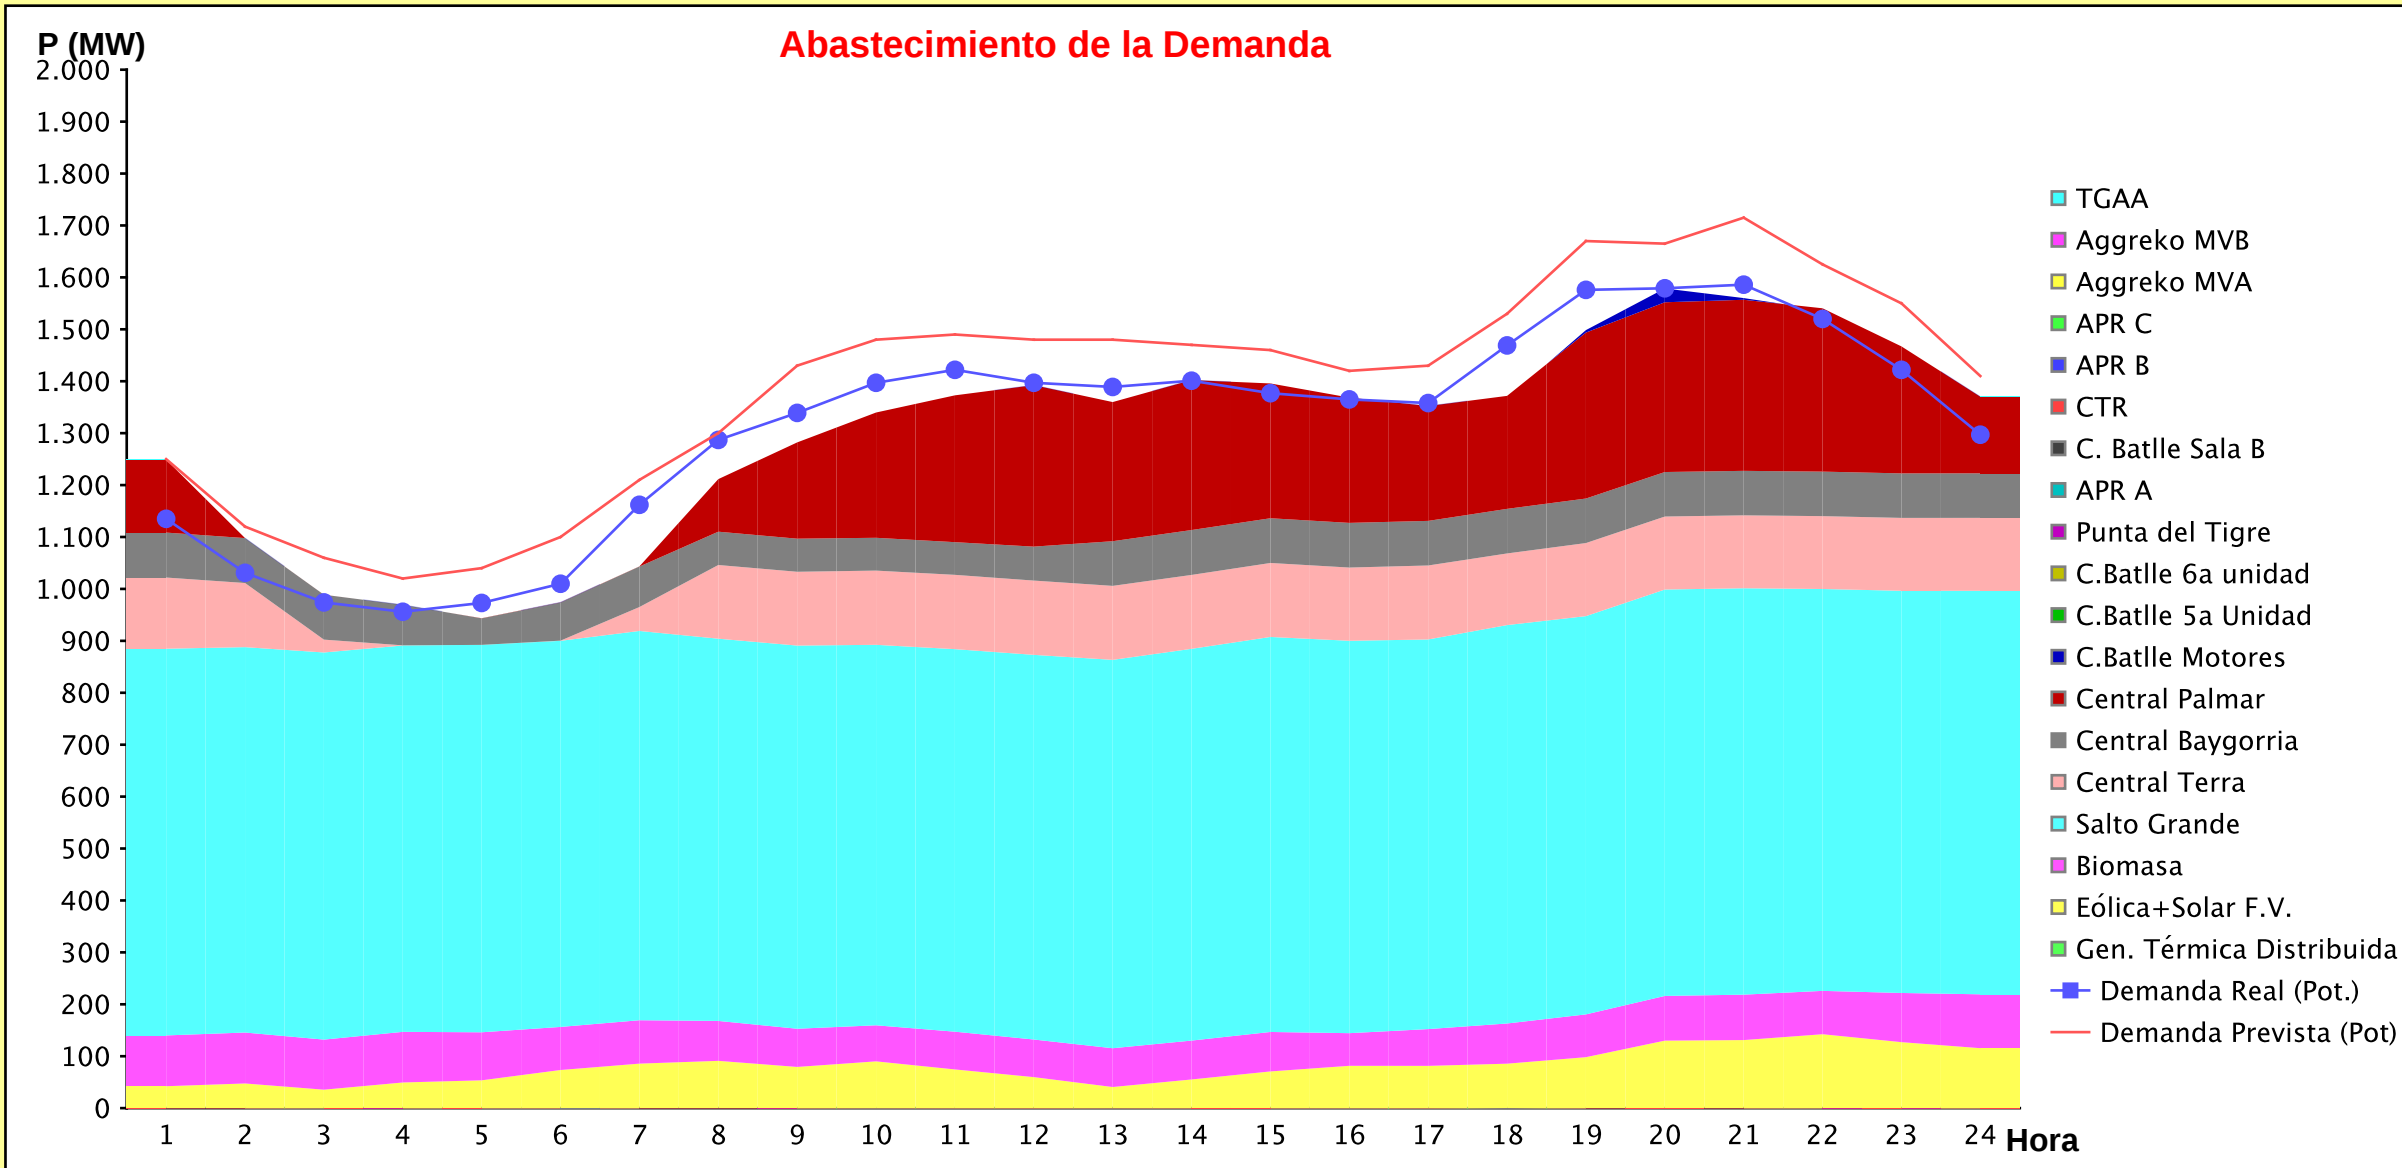




Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	4.142
Hidráulica	4.142
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	4.142

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.081
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	33.405
Diferencia (MWh)	-2.324
Ejecutada - Programada	-6.96 %

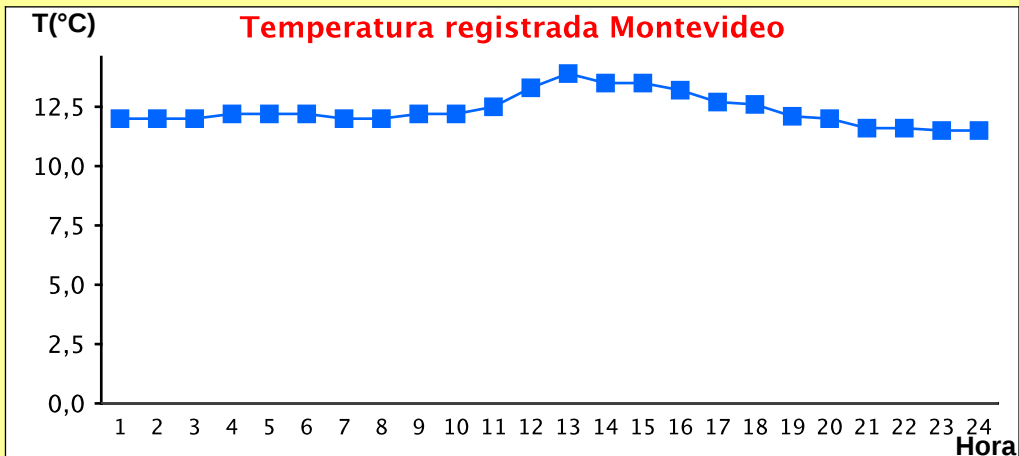



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1456,49 Hora 11:26
Potencia mínima:	950,91 Hora 04:24
Pico noche:	1621,26 Hora 20:41

Generación Media (MW)	
Eólica	81,3
Biomasa	84,6
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

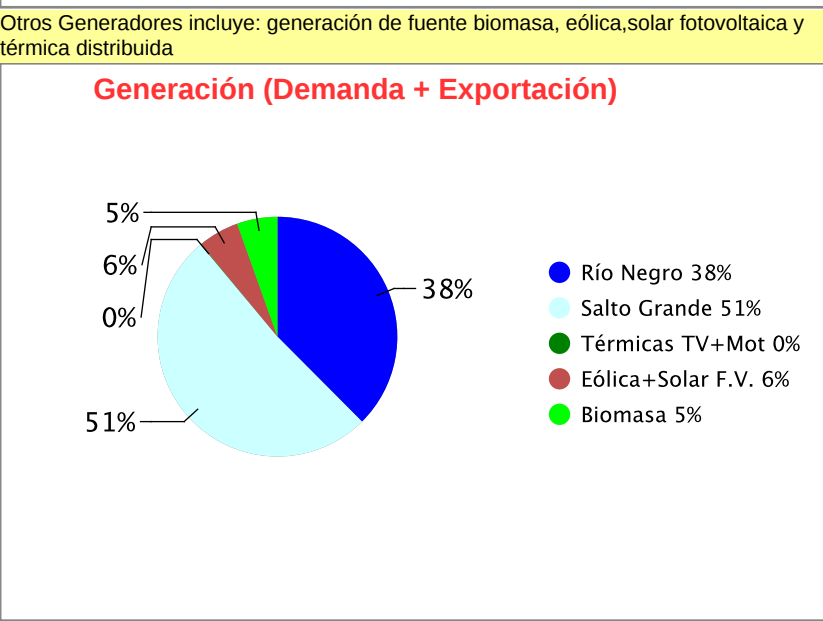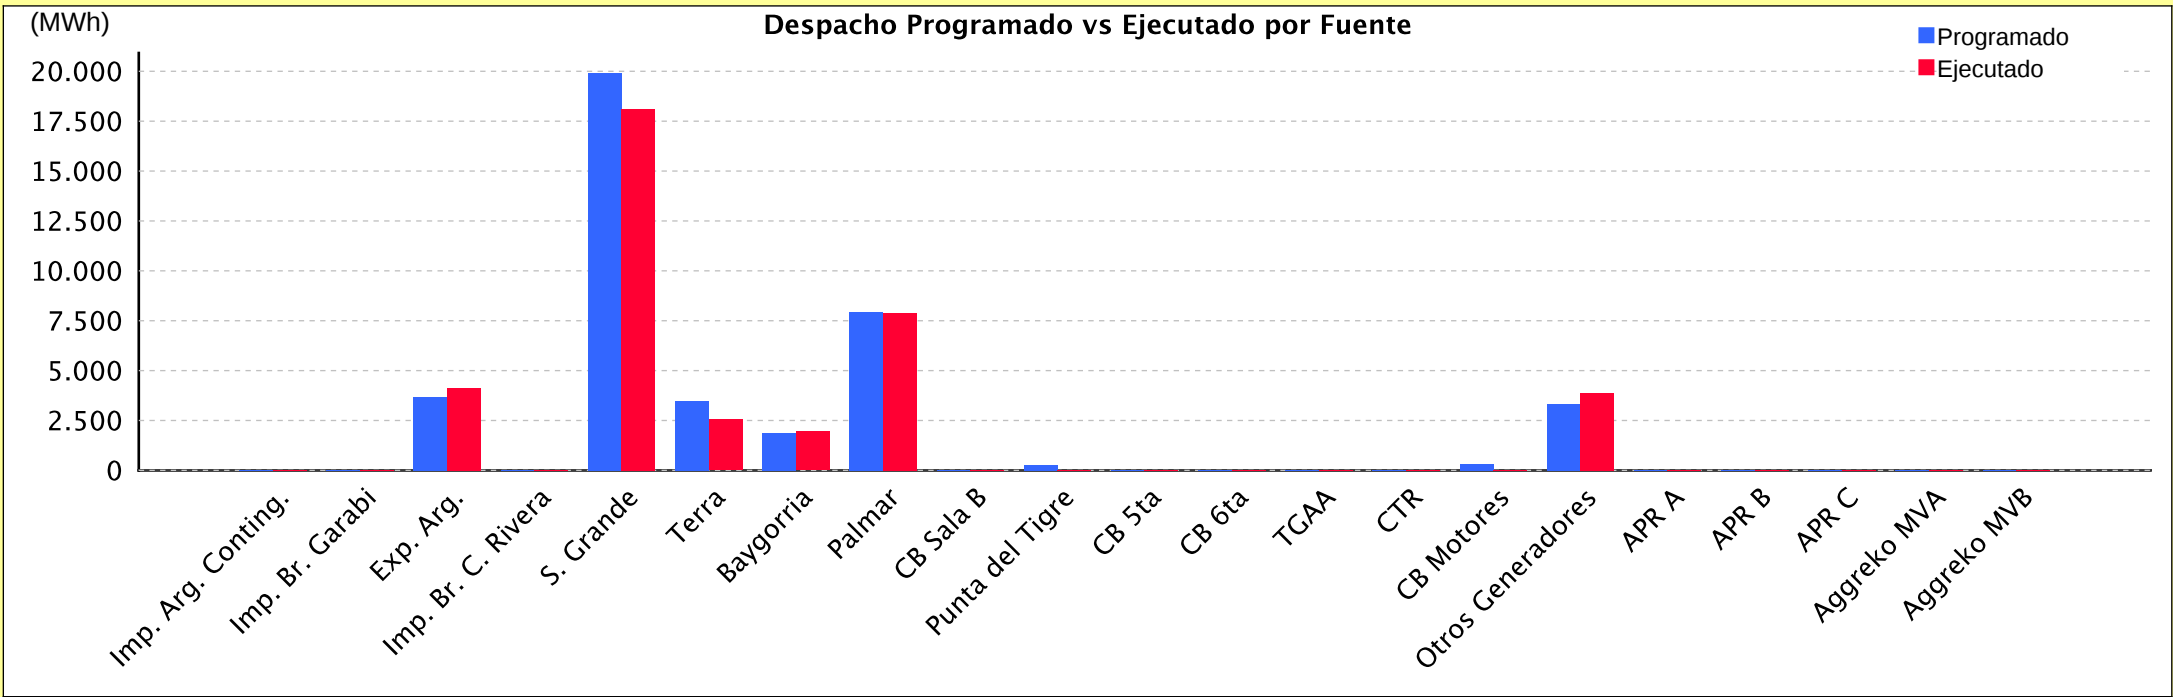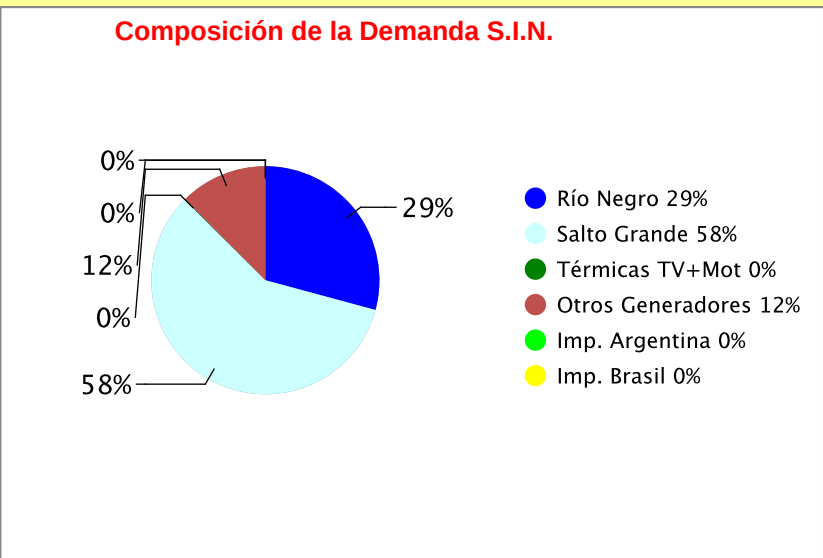



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

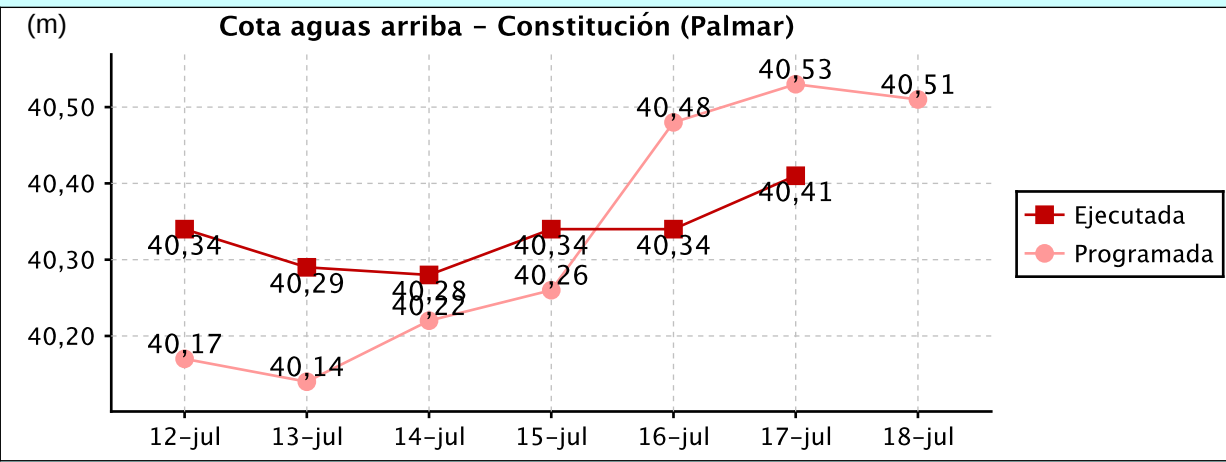
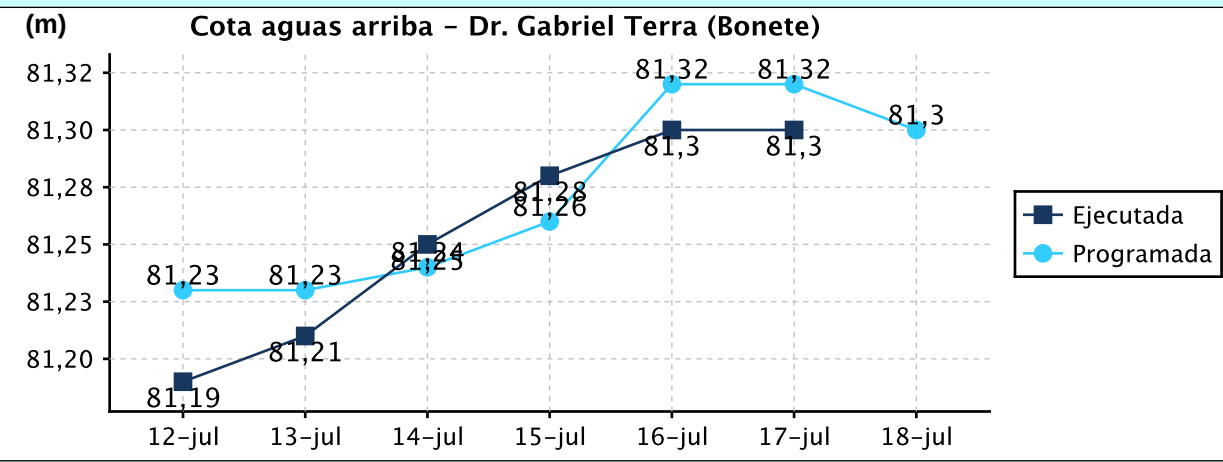


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,32	81,3
Baygorria	54,17	54,26
Palmar	40,53	40,41
SGU	35,39	35,36

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

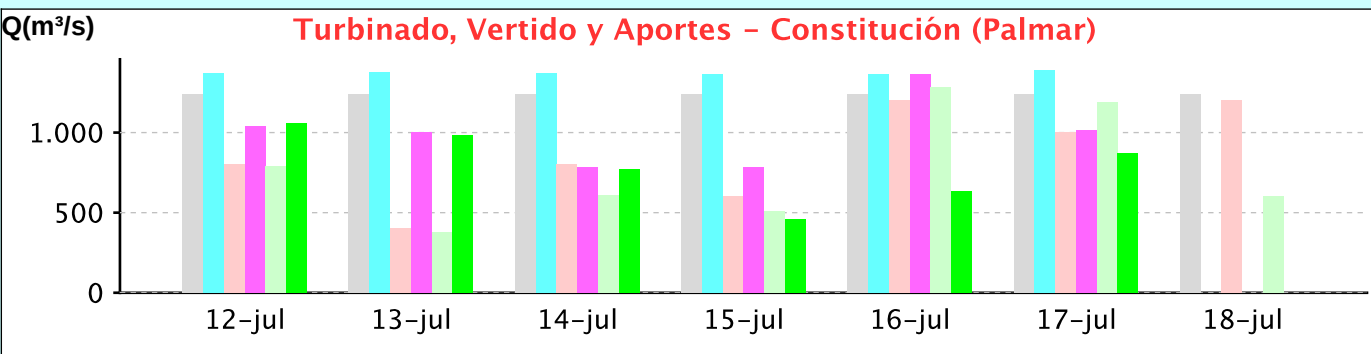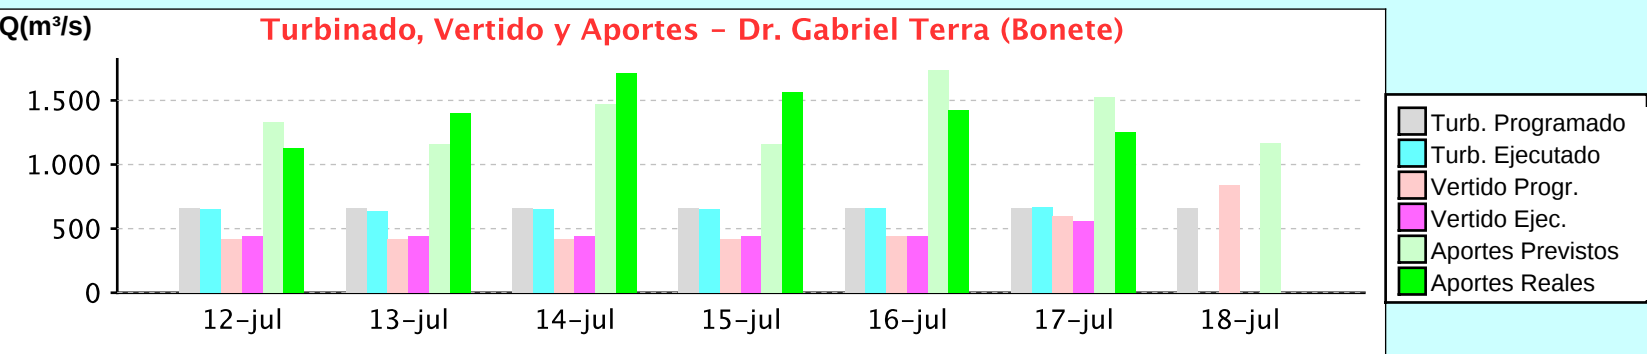

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

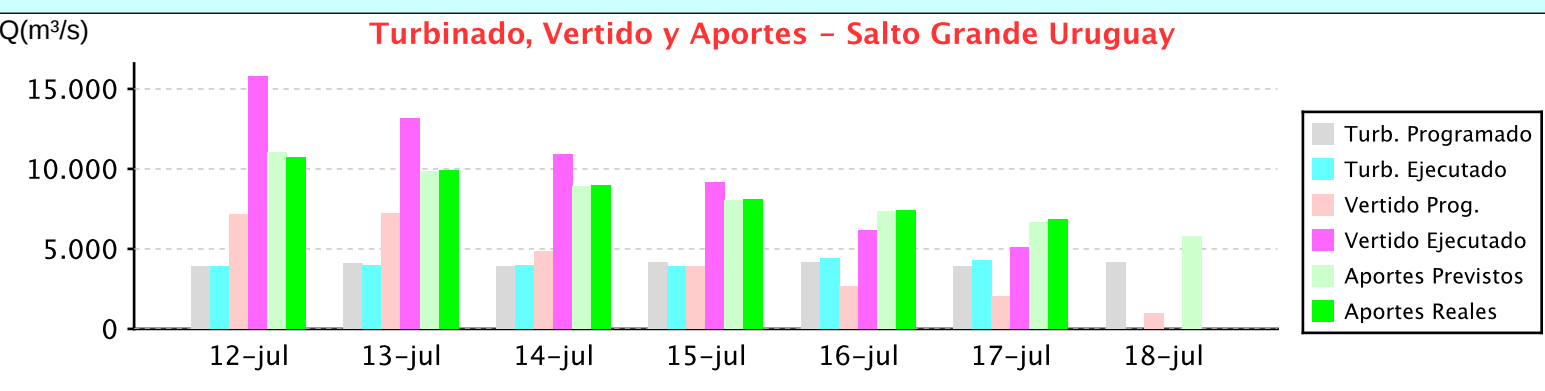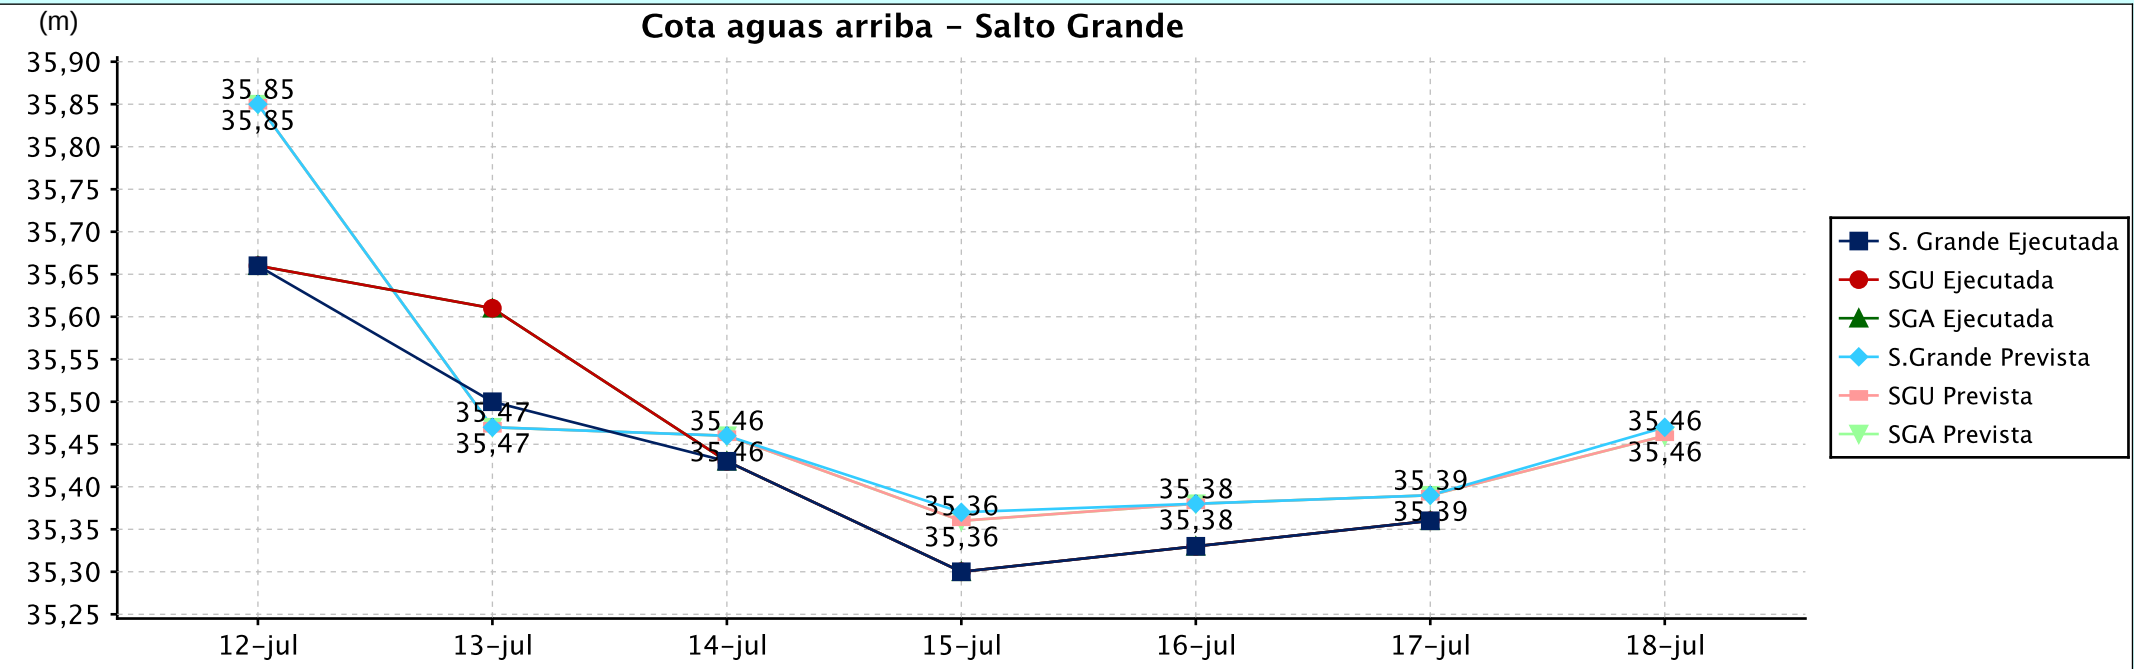

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,36
Cota Vista Arg	35,36
Cota real	35,36

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0
------------------------------------	---

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	661	666
Baygorria	701	769
Palmar	1.237	1.388
SGU	3.898	4.273

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.524	1.251
Baygorria	321	517
Palmar	1.191	874
SGU	6.650	6.840

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	600	554
Baygorria	900	1.007
Palmar	1.000	1.014
SGU	2.022	5.108

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 172,6 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

21/07/2014 14:40