




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


sábado 02 de agosto de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-46
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-0
Aggreko	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.196
C. Baygorria	2.002
C. Palmar	7.870
C. Salto Grande	21.509
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.149
TOTAL Generación	39.660

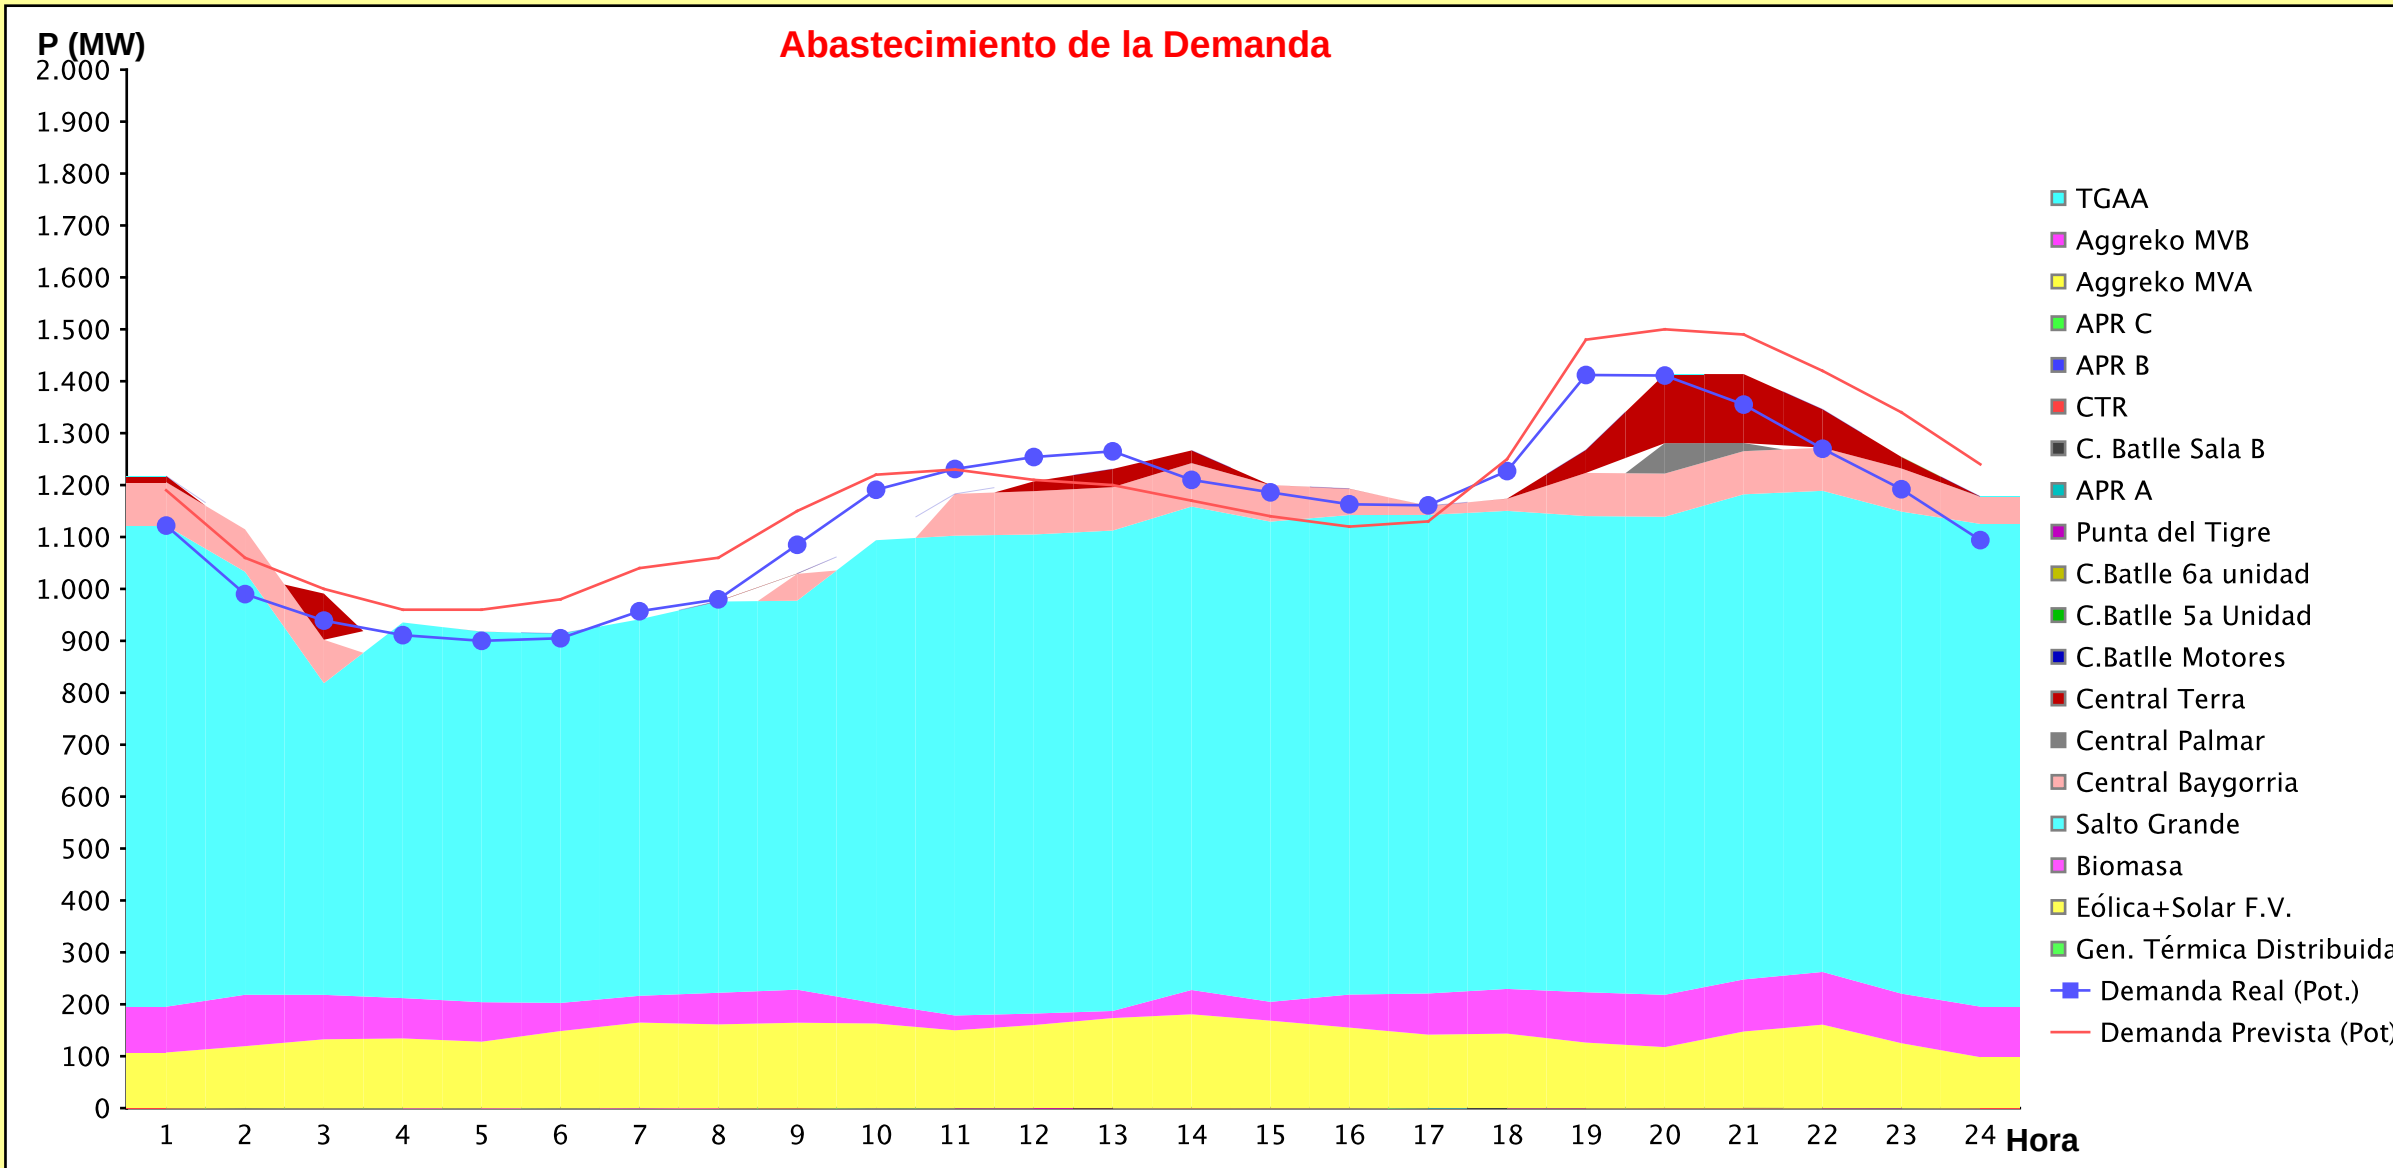




Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	12.103
Hidráulica	12.103
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	12.103

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.557
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	28.540
Diferencia (MWh)	-983
Ejecutada - Programada	-3,44 %

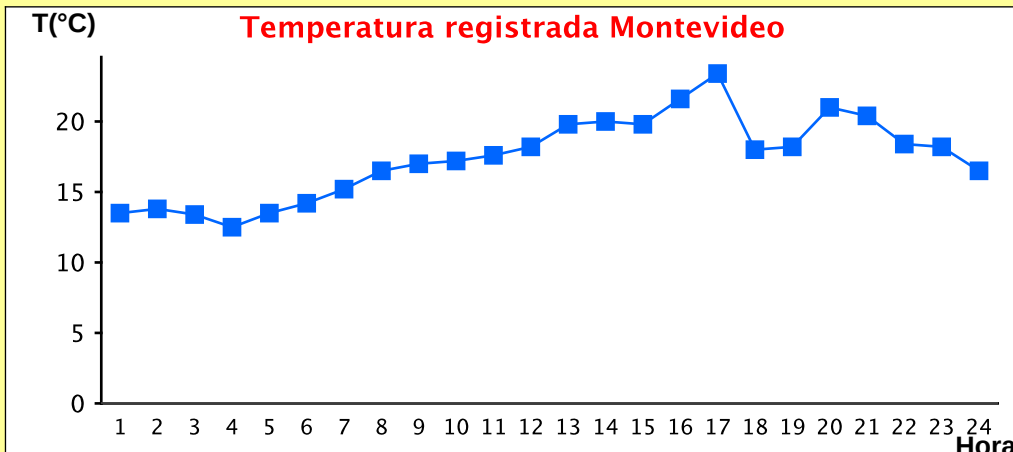



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1268,5 Hora 12:45
Potencia mínima:	886,49 Hora 04:37
Pico noche:	1433,55 Hora 19:34

Generación Media (MW)	
Eólica	144,9
Biomasa	74,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

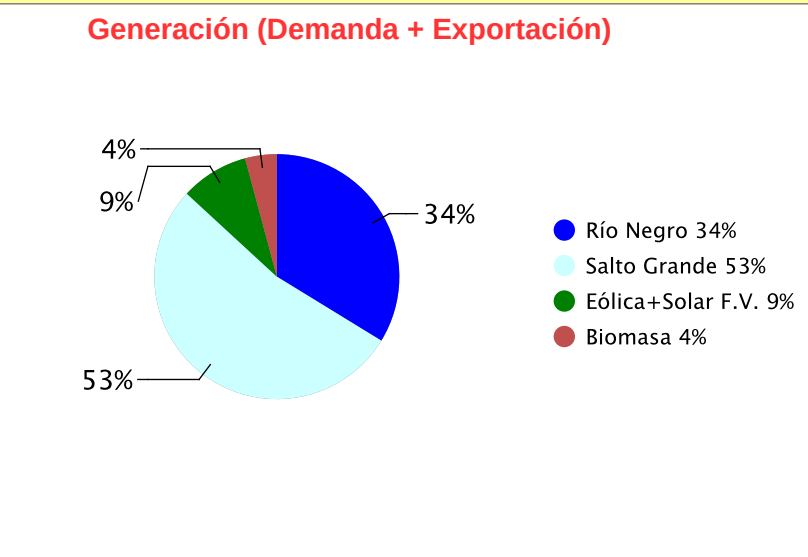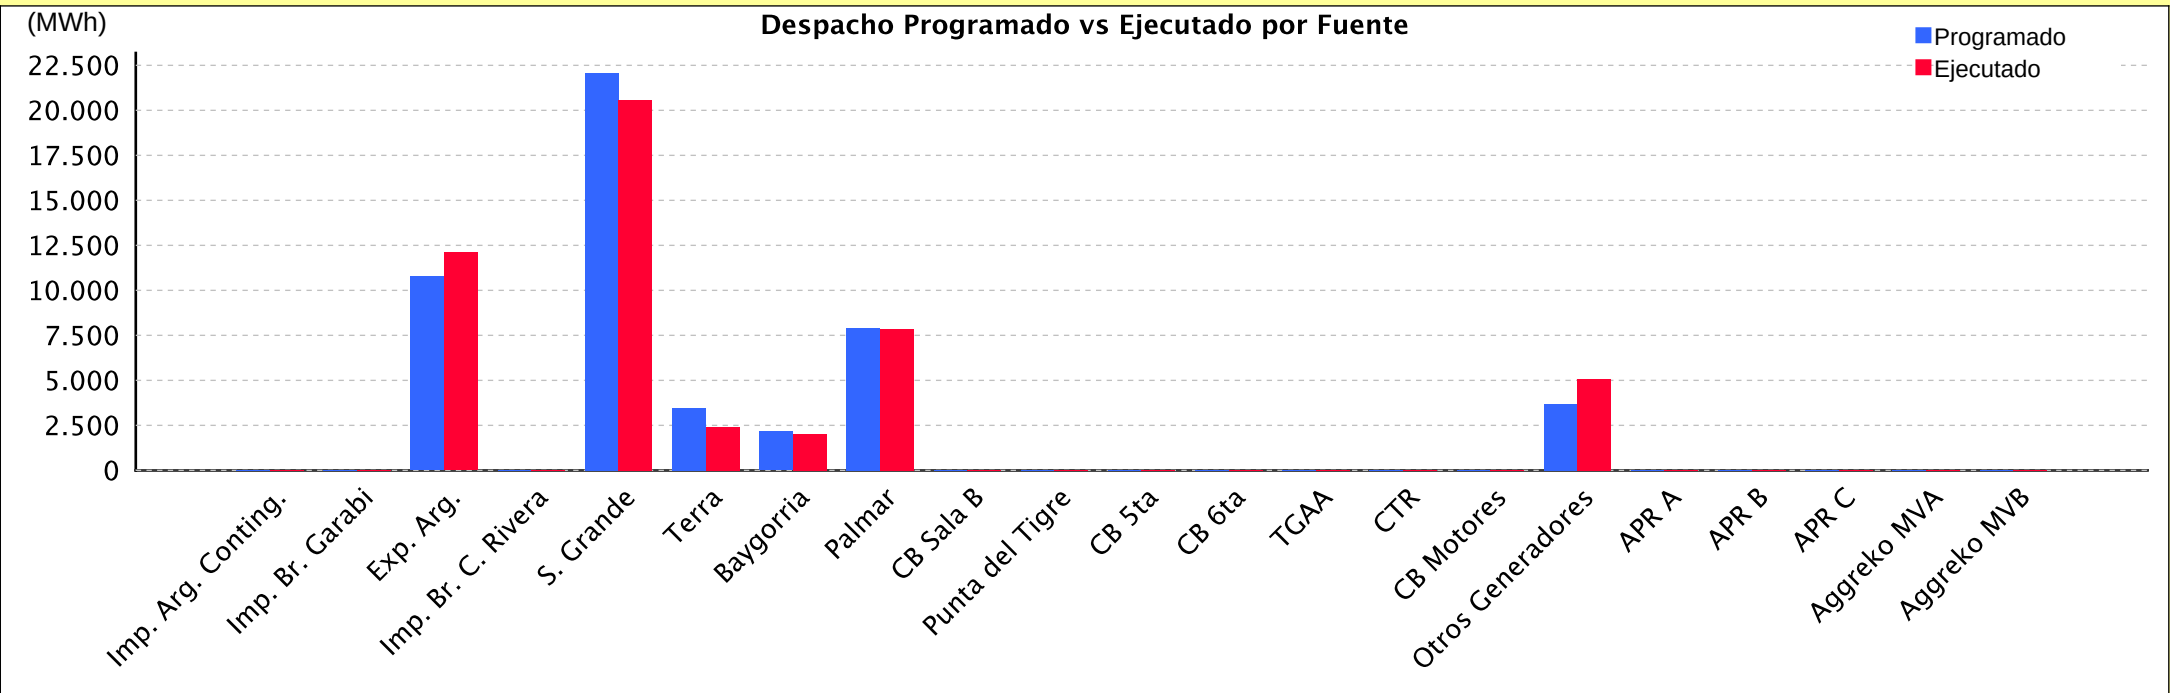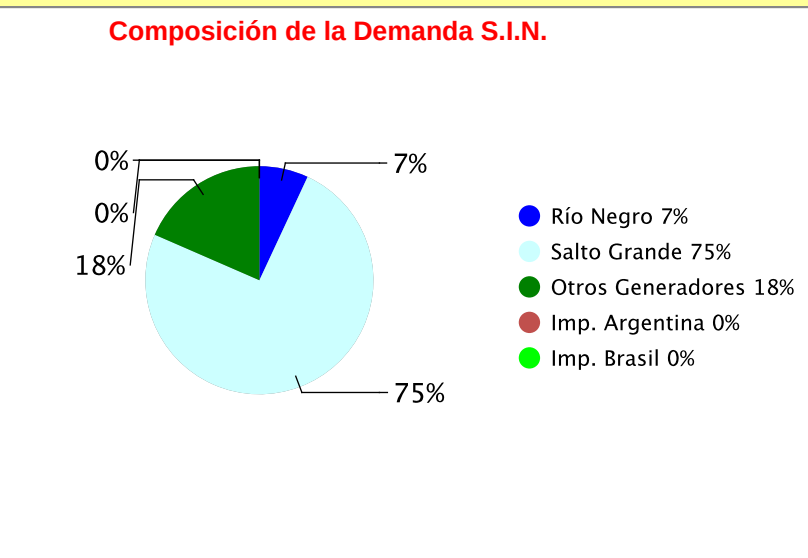



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

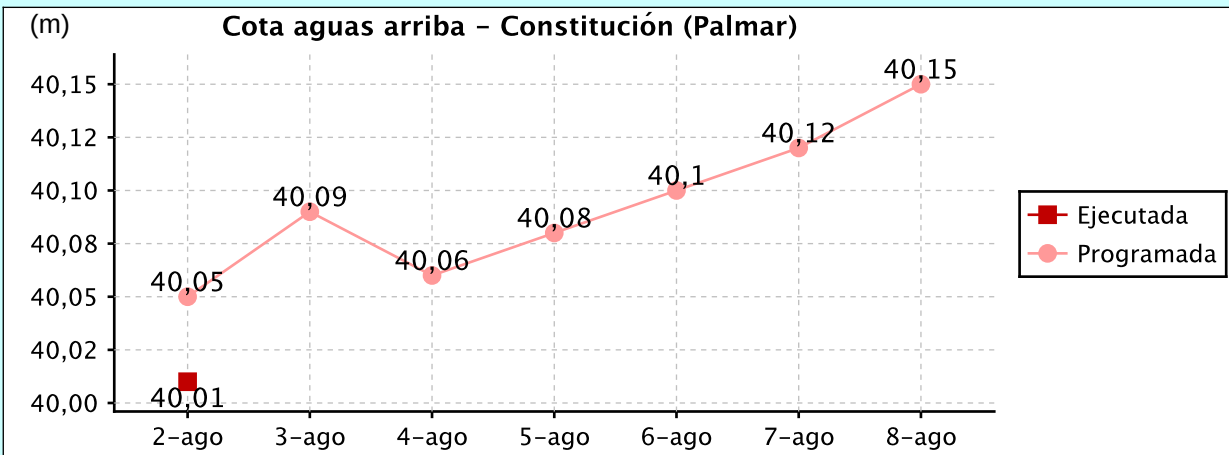
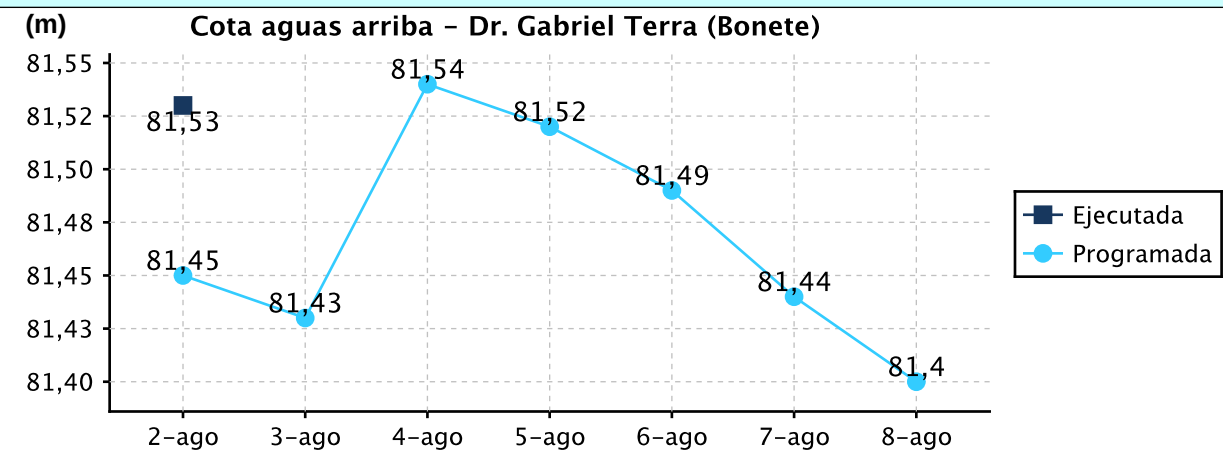


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,45	81,53
Baygorria	54,14	54,13
Palmar	40,05	40,01
SGU	35,53	35,47

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

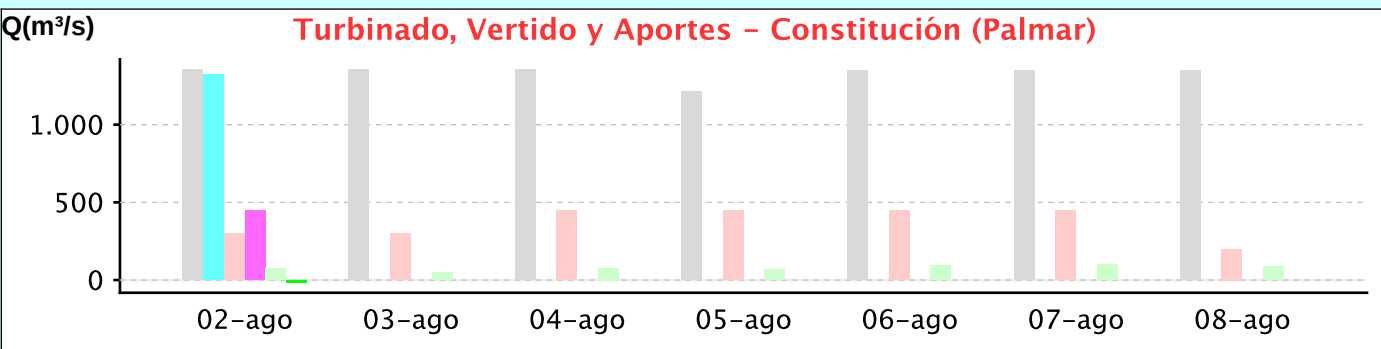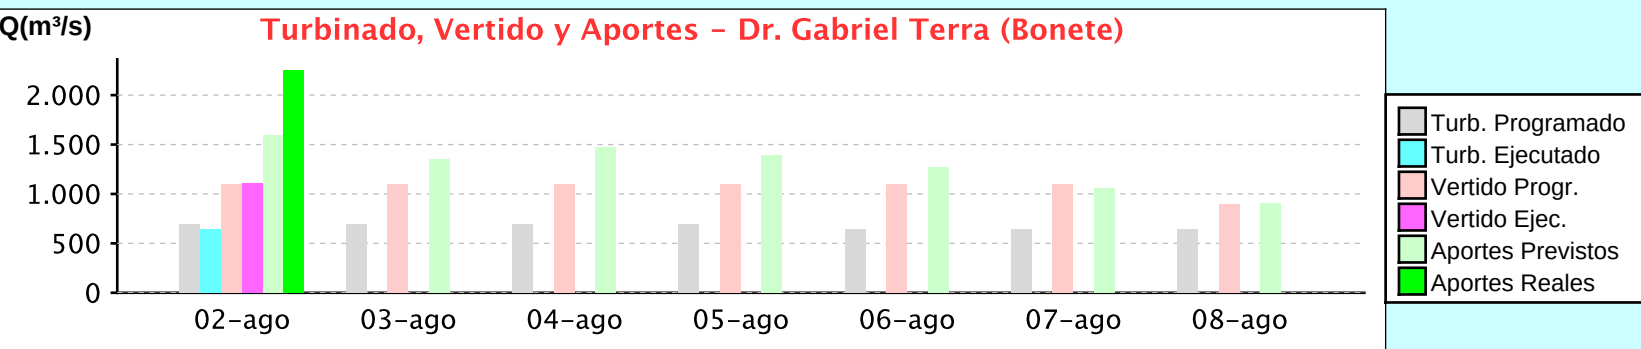

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

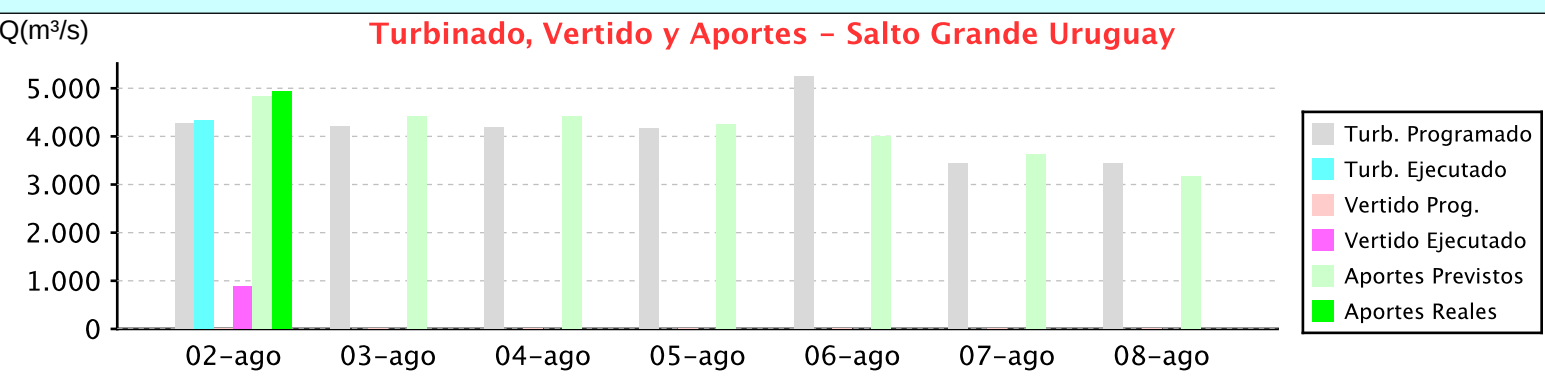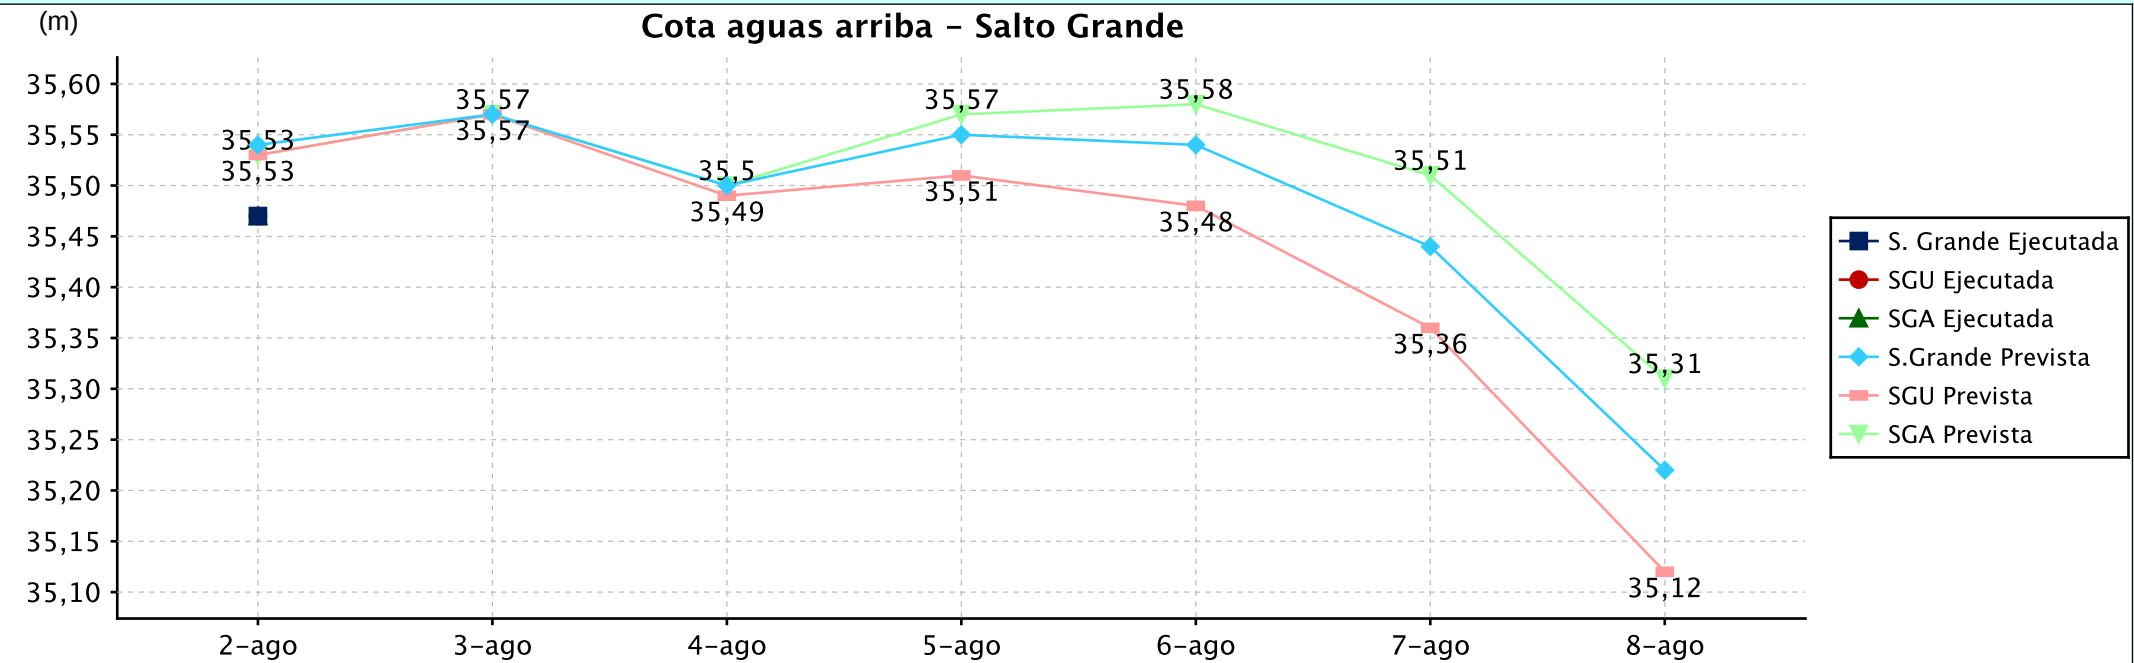

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,47
Cota Vista Arg	35,47
Cota real	35,47

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0
------------------------------------	---

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	695	639
Baygorria	830	764
Palmar	1.352	1.321
SGU	4.277	4.331

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.596	2.250
Baygorria	0	53
Palmar	75	-14
SGU	4.825	4.930

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.100	1.107
Baygorria	968	1.109
Palmar	300	450
SGU	0	880

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 504,3 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

04/08/2014 17:01