




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 03 de agosto de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-56
Central P. del Tigre	-8
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-2
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-1
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.206
C. Baygorria	1.990
C. Palmar	7.744
C. Salto Grande	17.863
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.662
TOTAL Generación	34.390

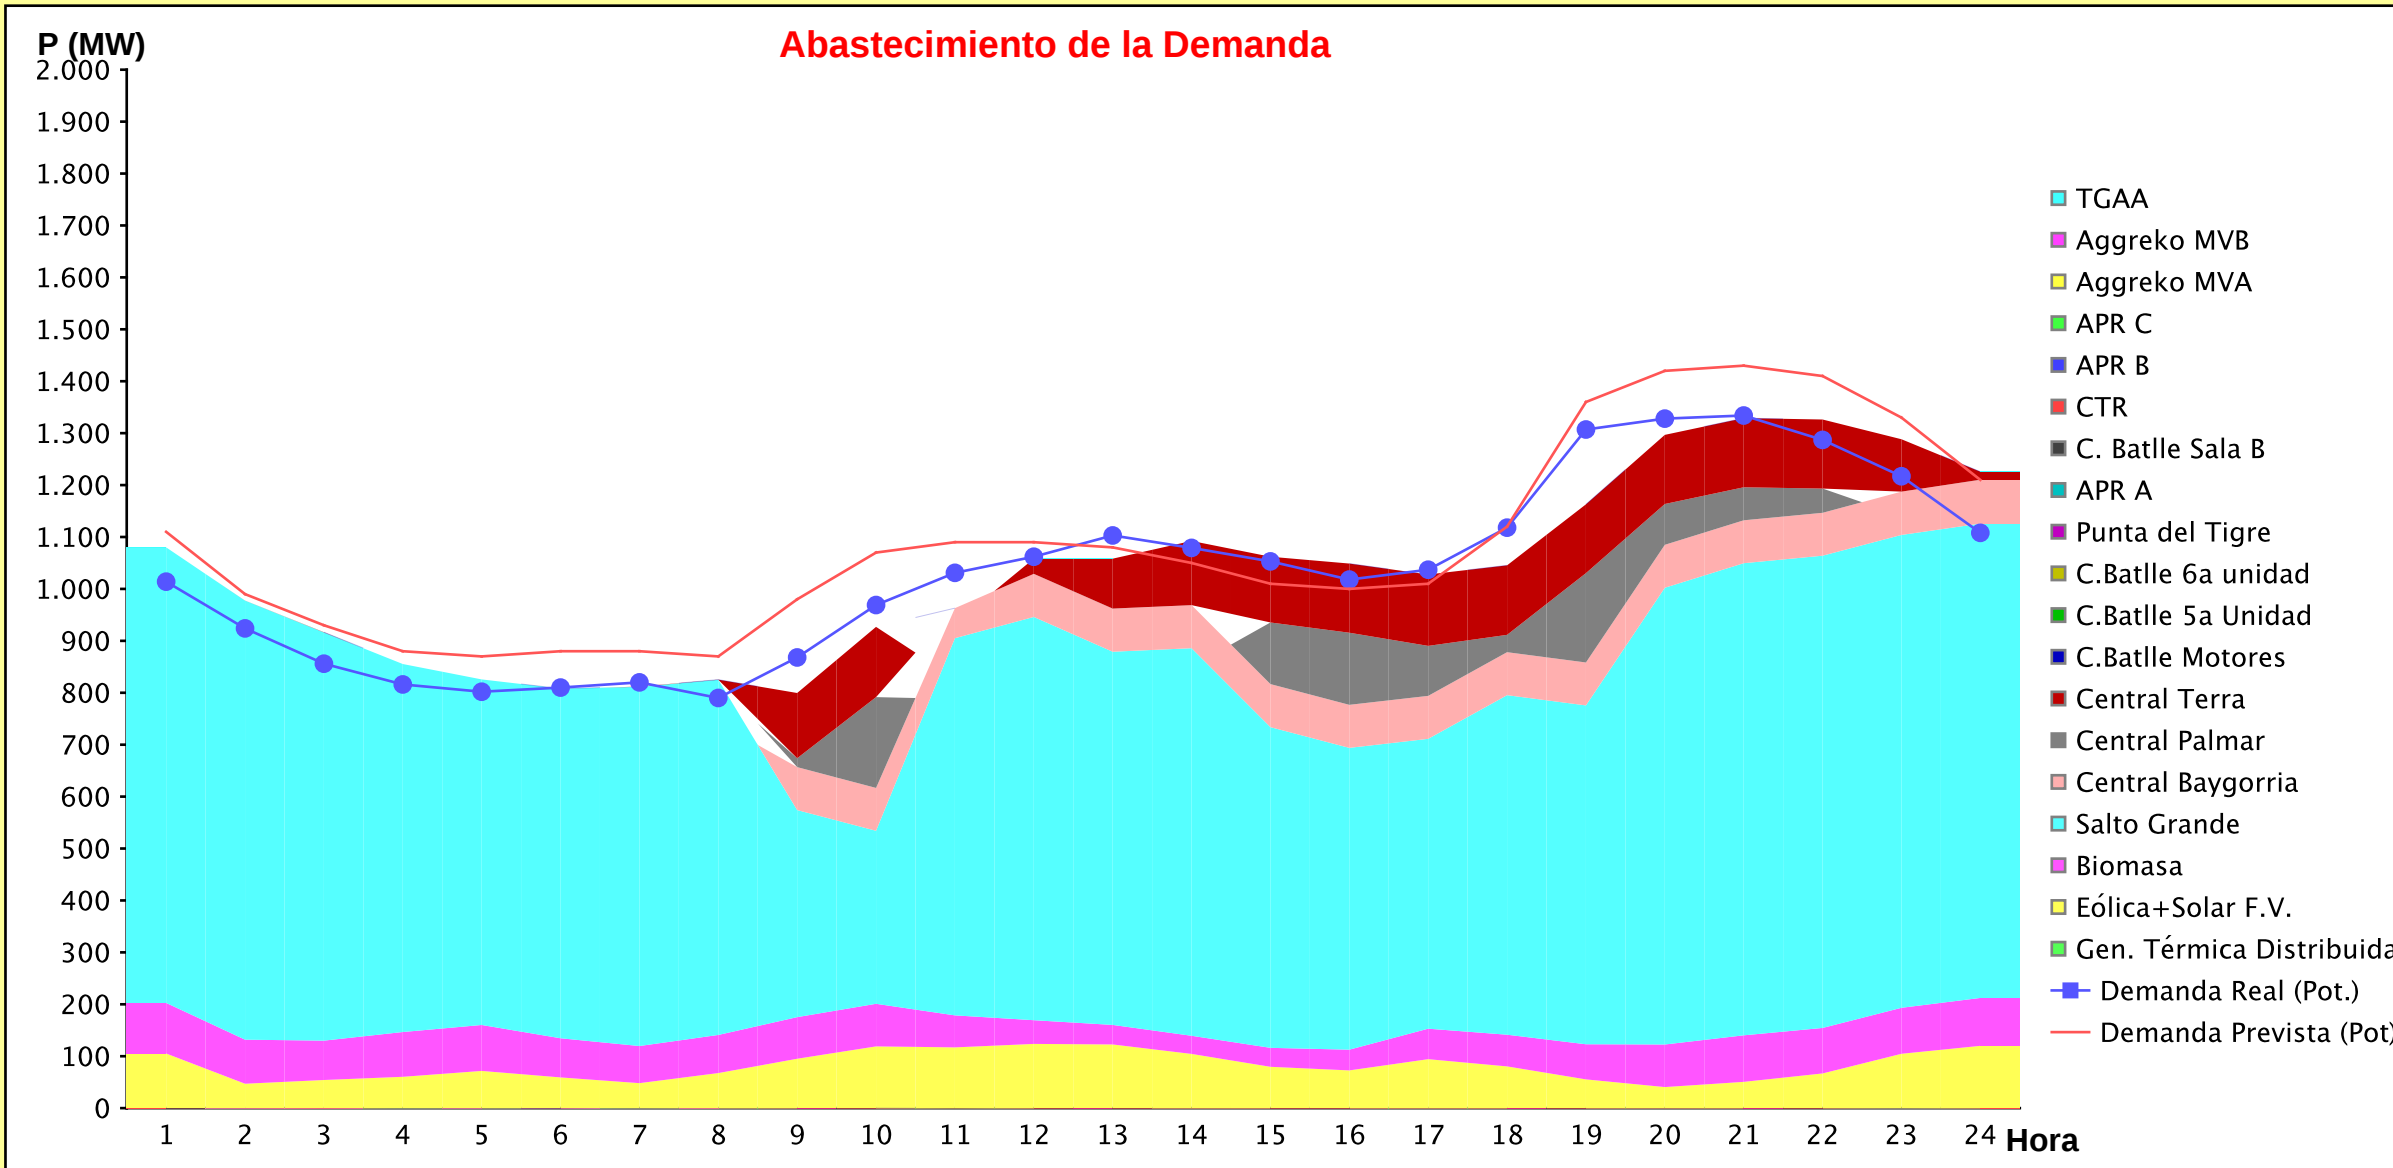

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	9.656
Hidráulica	9.656
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	9.656




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	24.734
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.070
Diferencia (MWh)	-1.336
Ejecutada - Programada	-5,12 %

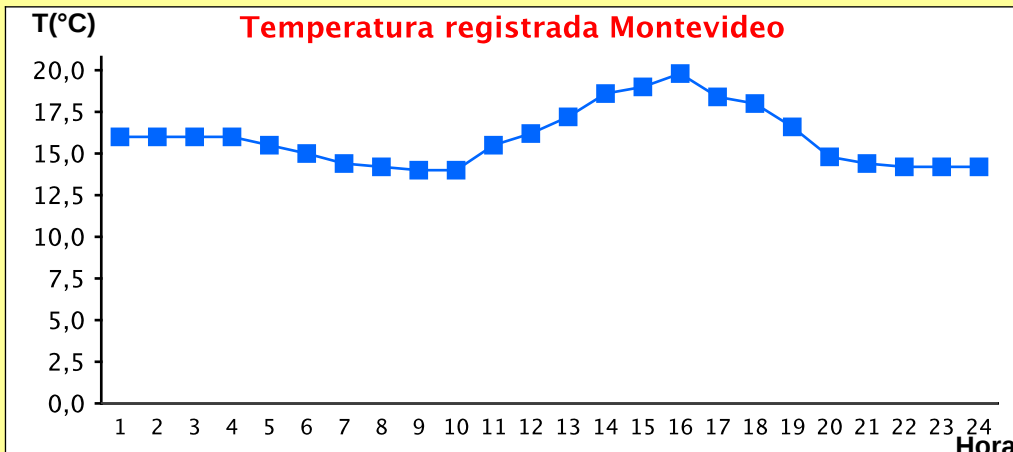



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1106,18 Hora 13:00
Potencia mínima:	788,75 Hora 07:58
Pico noche:	1345,26 Hora 21:06

Generación Media (MW)	
Eólica	81,9
Biomasa	73,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

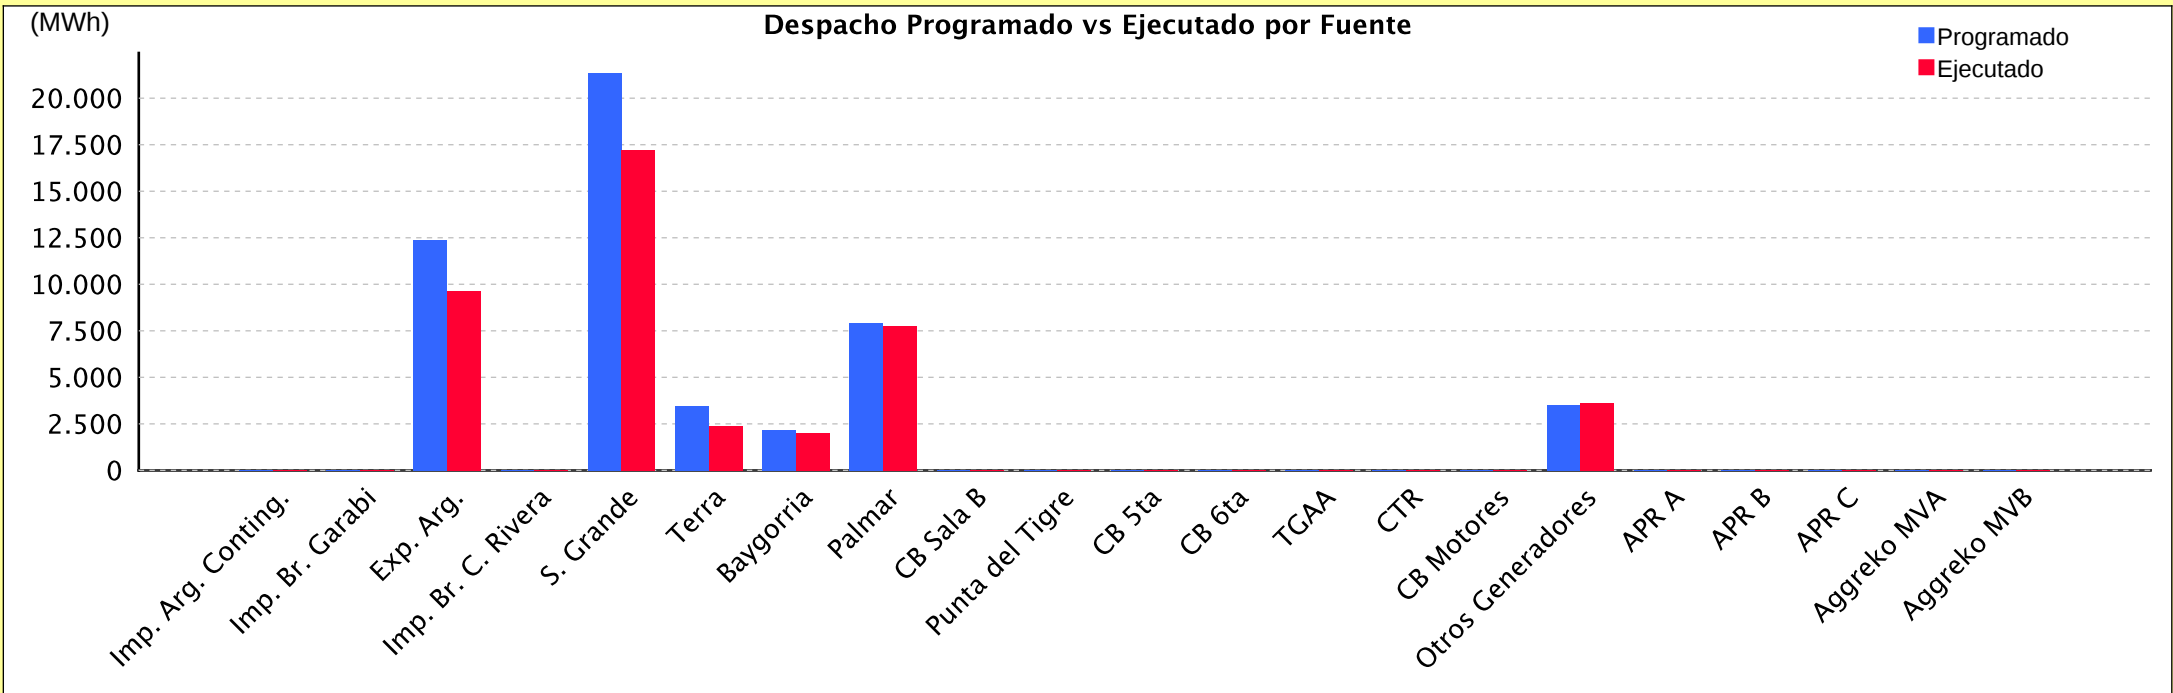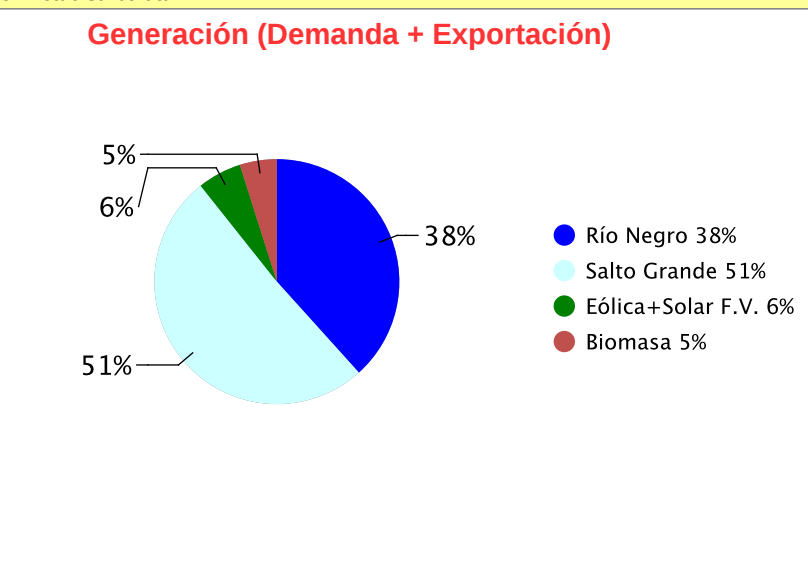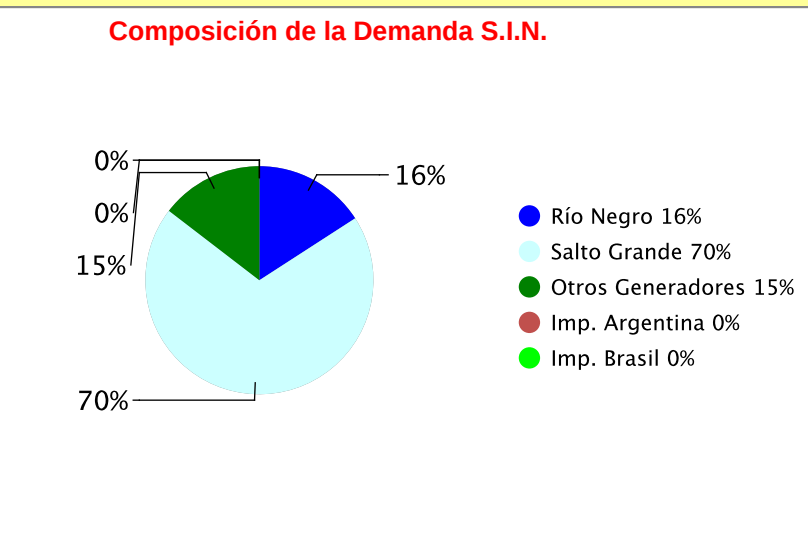



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

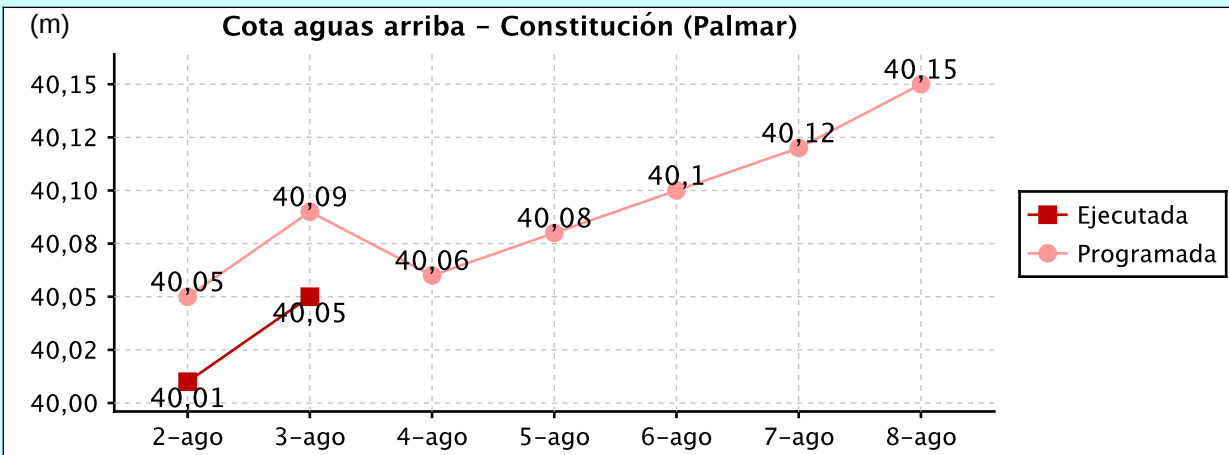
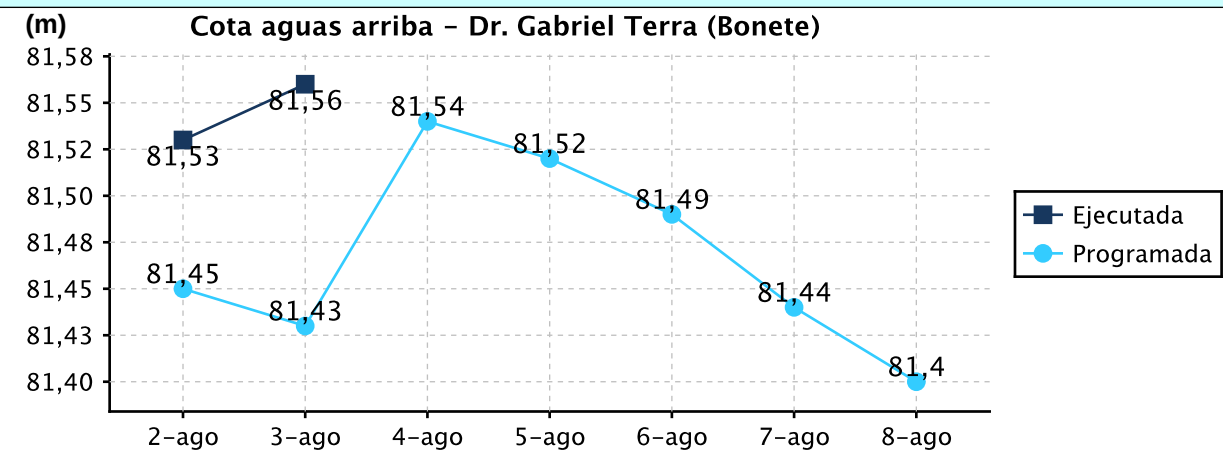


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,43	81,56
Baygorria	54,13	54,06
Palmar	40,09	40,05
SGU	35,57	35,42

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

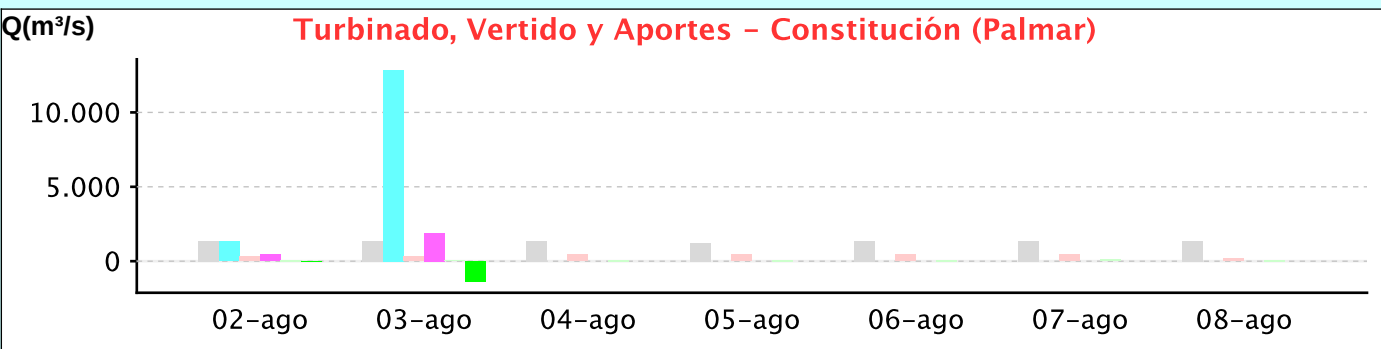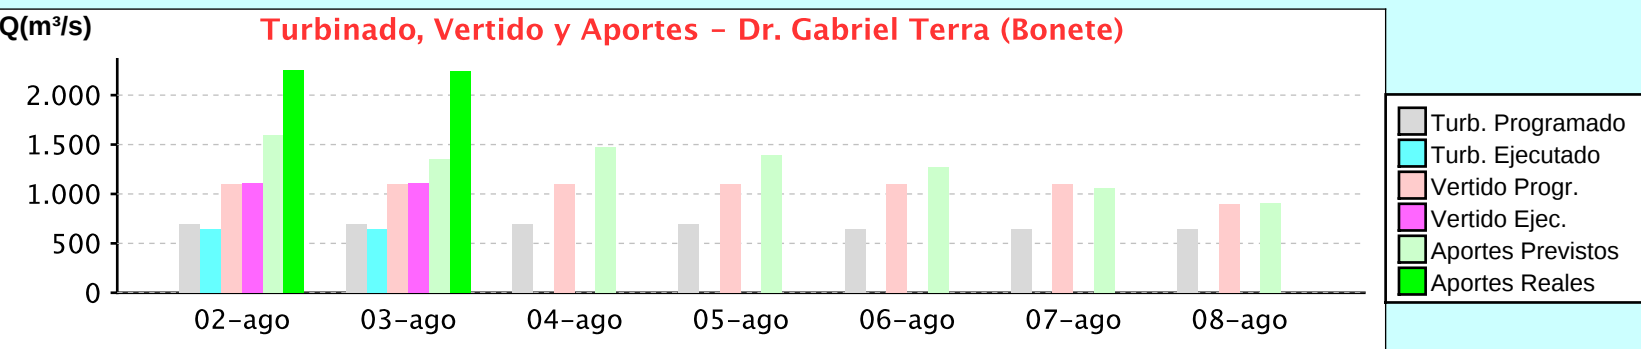

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

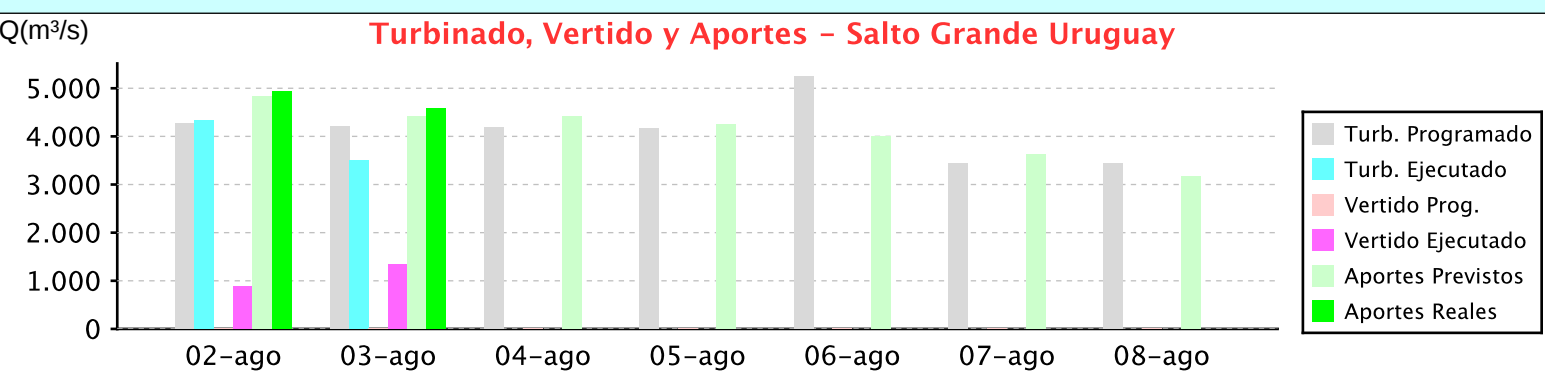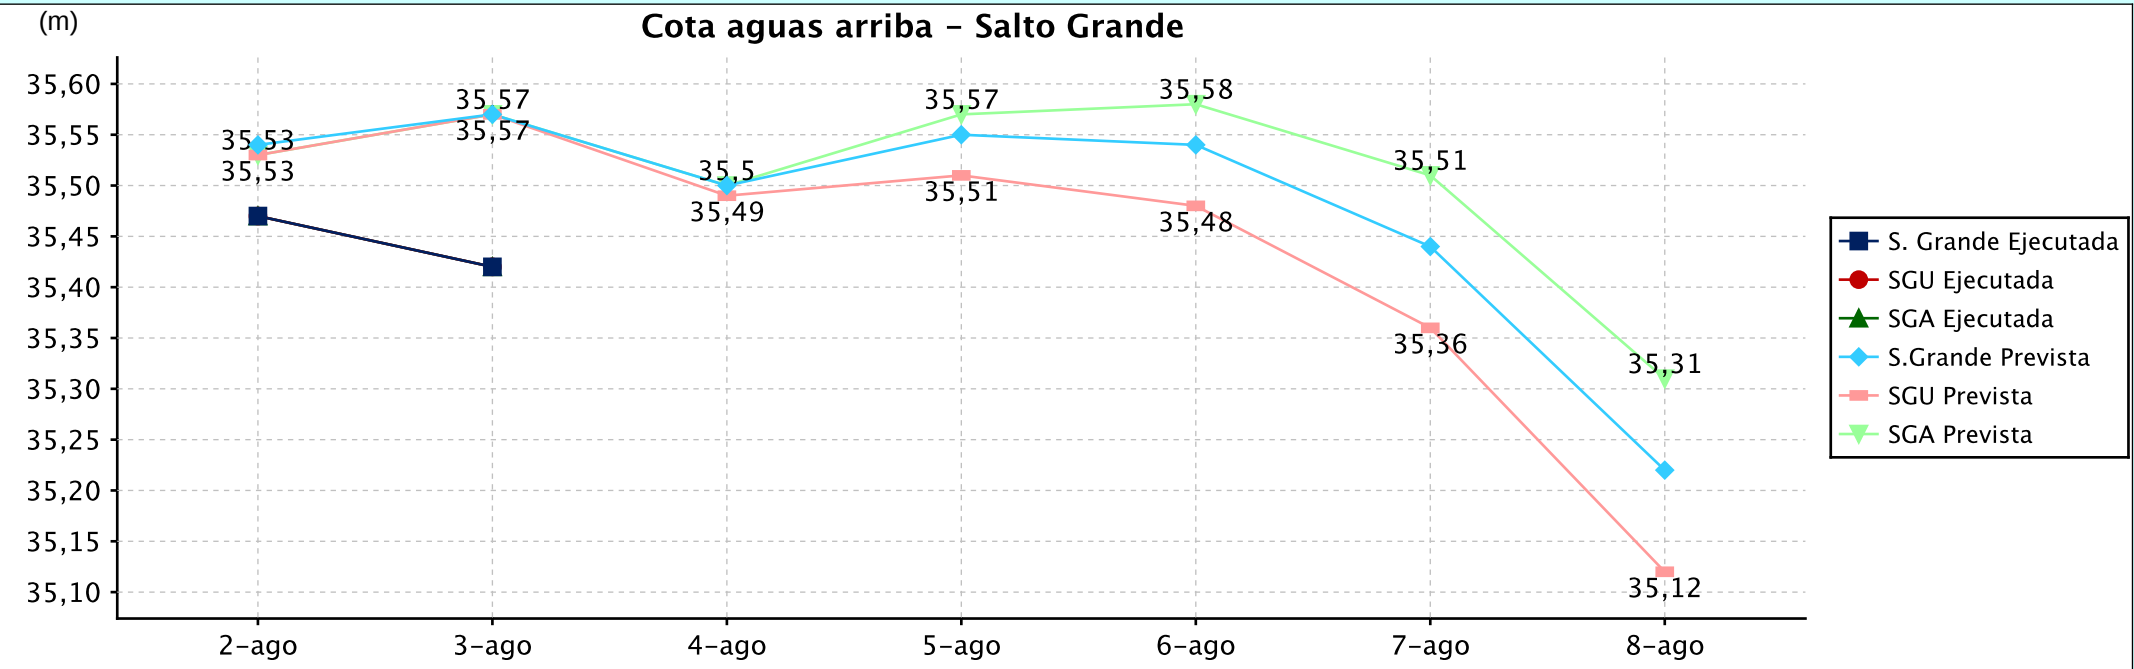

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,42
Cota Vista Arg	35,42
Cota real	35,42
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	695	639
Baygorria	830	775
Palmar	1.352	12.856
SGU	4.217	3.493

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.346	2.242
Baygorria	0	26
Palmar	51	-1.409
SGU	4.425	4.572

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.100	1.110
Baygorria	968	1.084
Palmar	300	1.883
SGU	0	1.347

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 402,3 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.