




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 04 de agosto de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	25
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	29
Central La Tablada	-44
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.248
C. Baygorria	2.037
C. Palmar	7.845
C. Salto Grande	18.158
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.304
TOTAL Generación	36.559

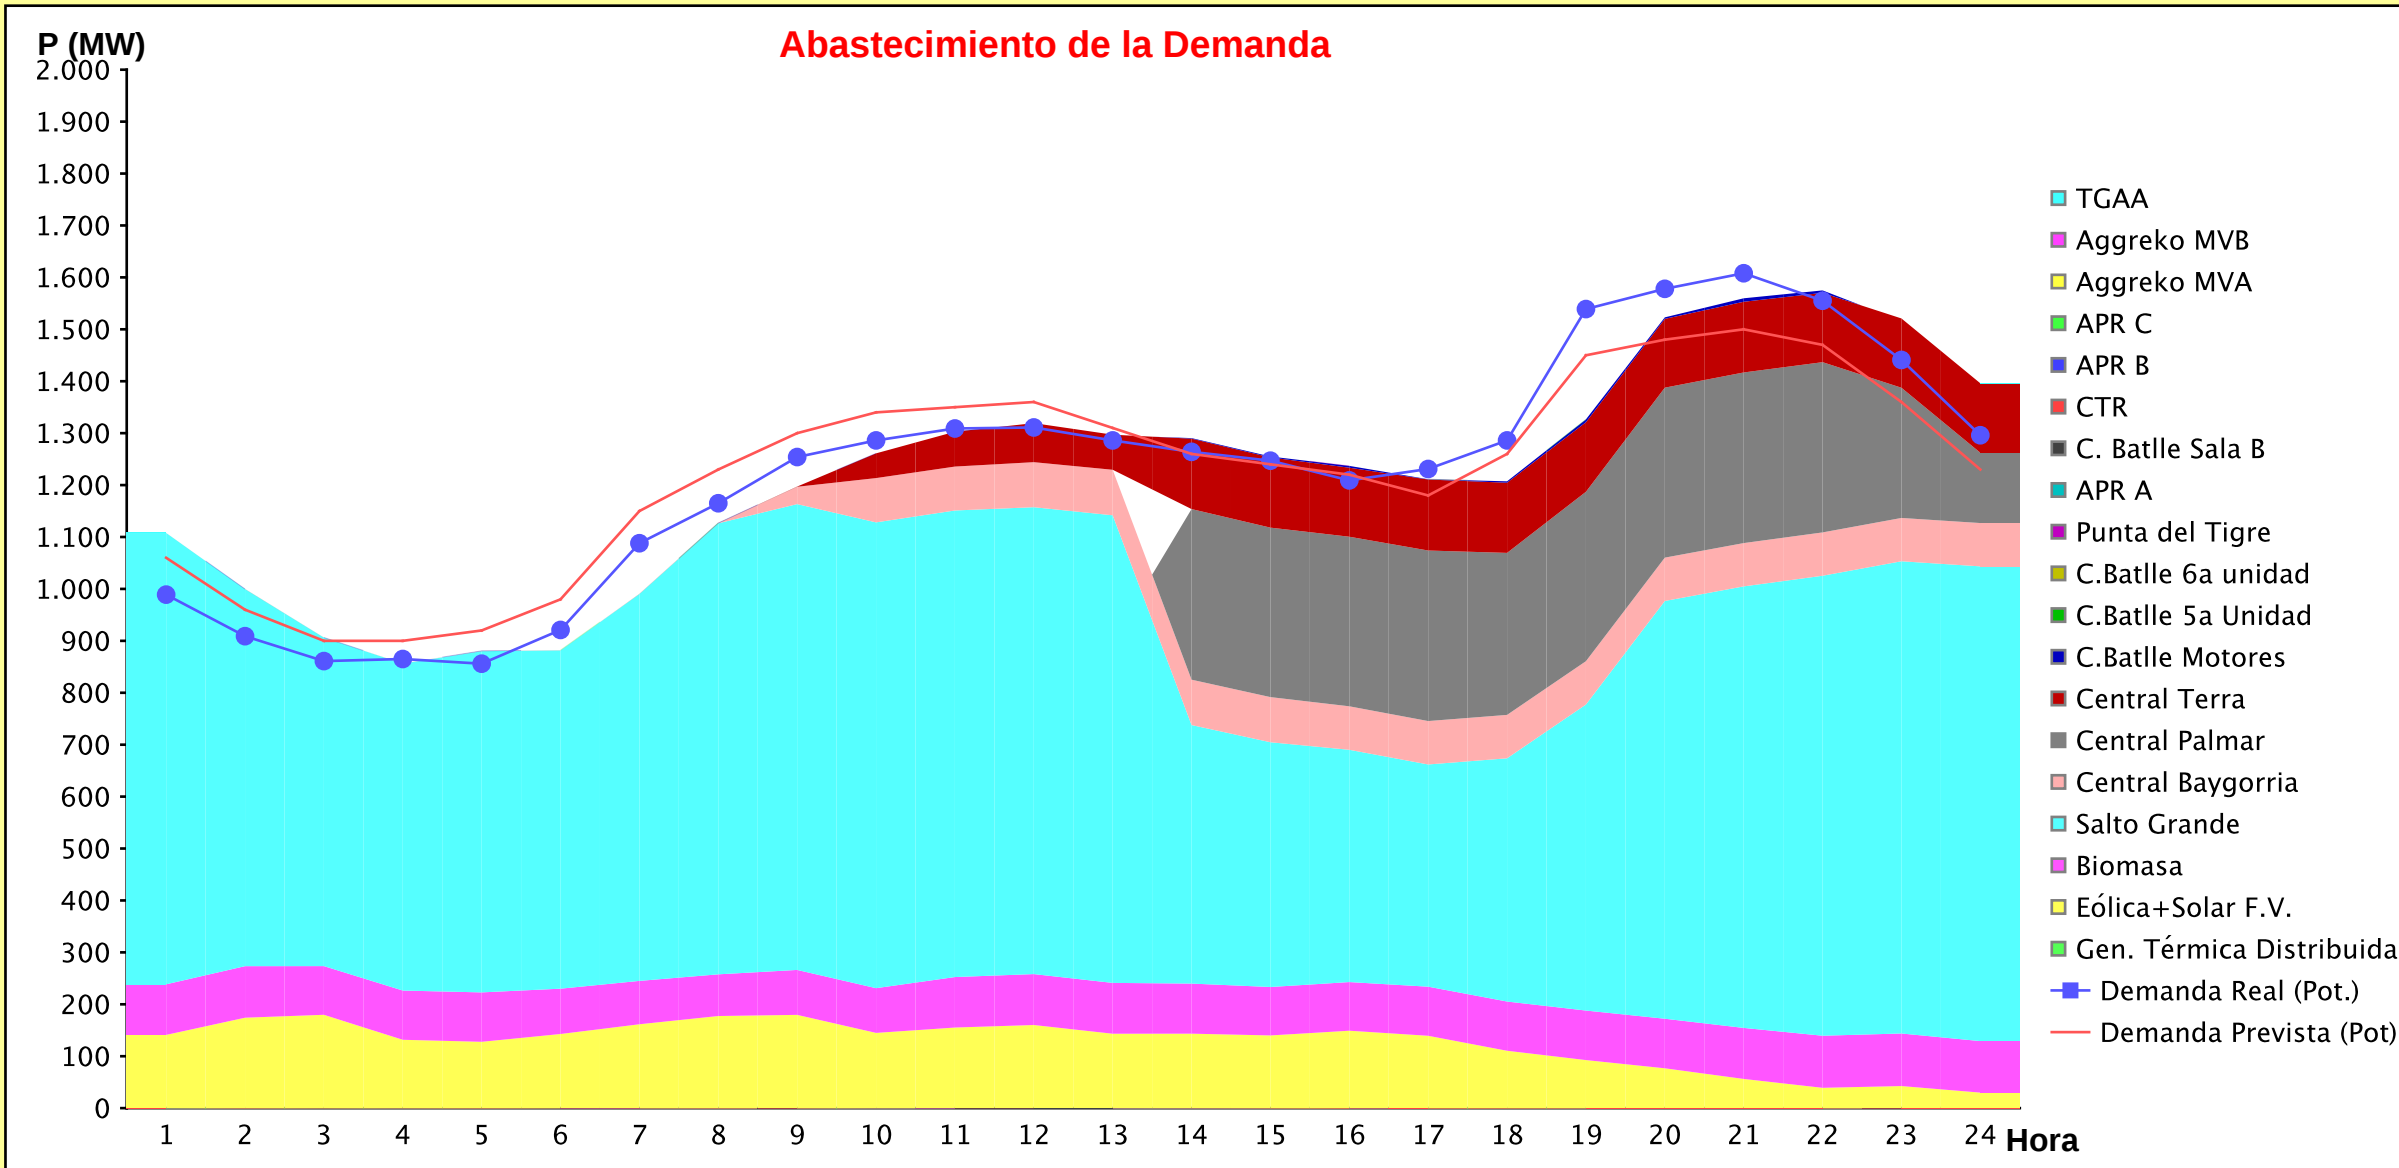

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	7.390
Hidráulica	7.390
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	7.390



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.169
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.410
Diferencia (MWh)	-241
Ejecutada - Programada	-0,82 %

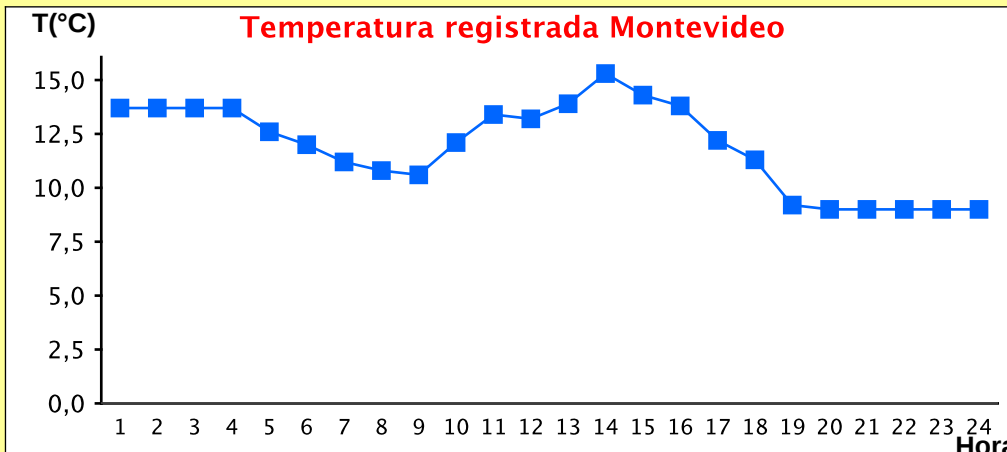


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1329,61 Hora 11:28
Potencia mínima:	818,59 Hora 04:51
Pico noche:	1618,71 Hora 21:14

Generación Media (MW)	
Eólica	127,0
Biomasa	94,3
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

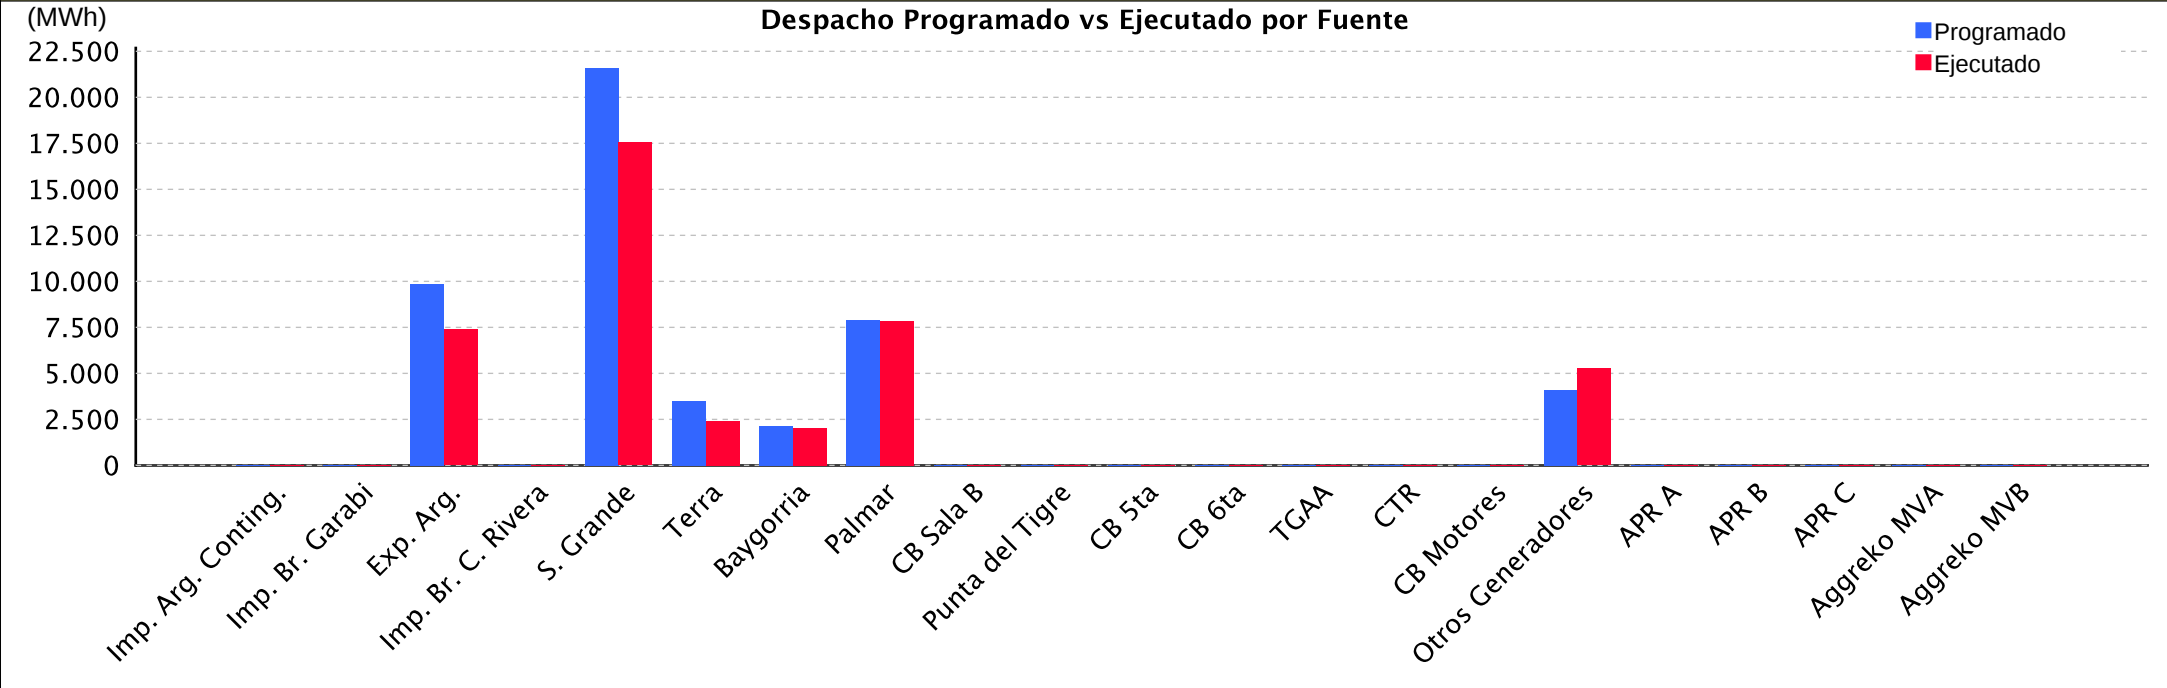
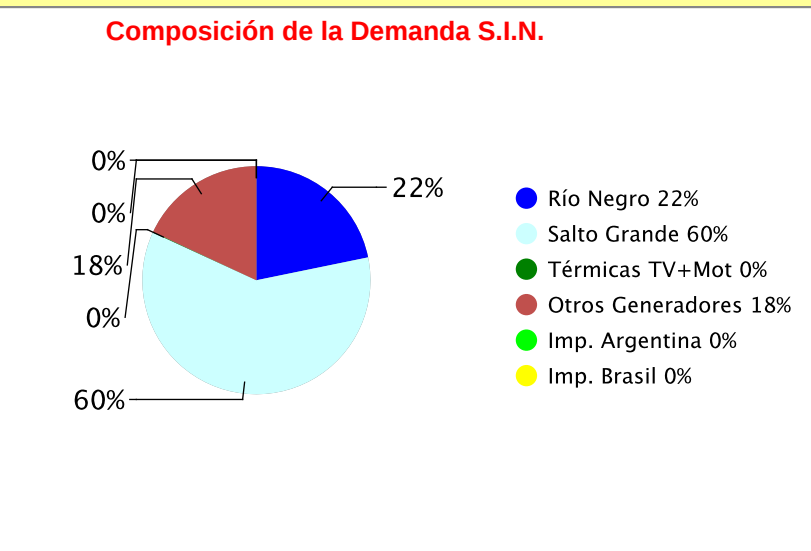


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

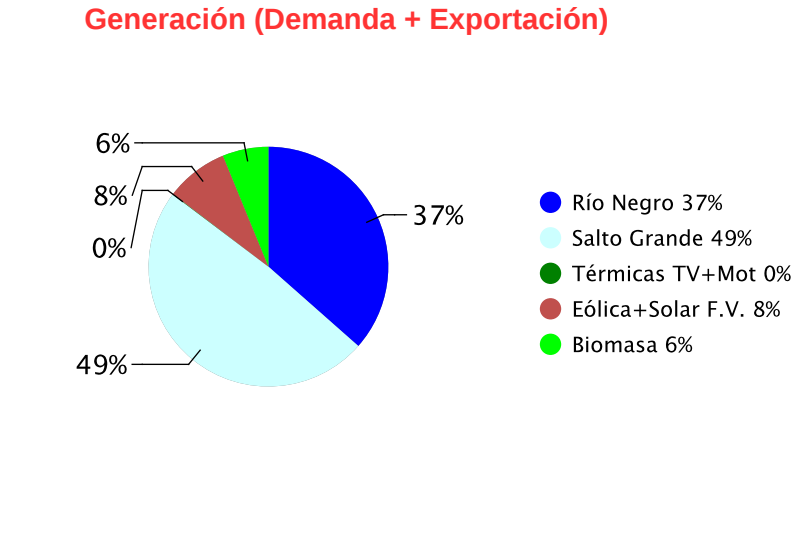



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

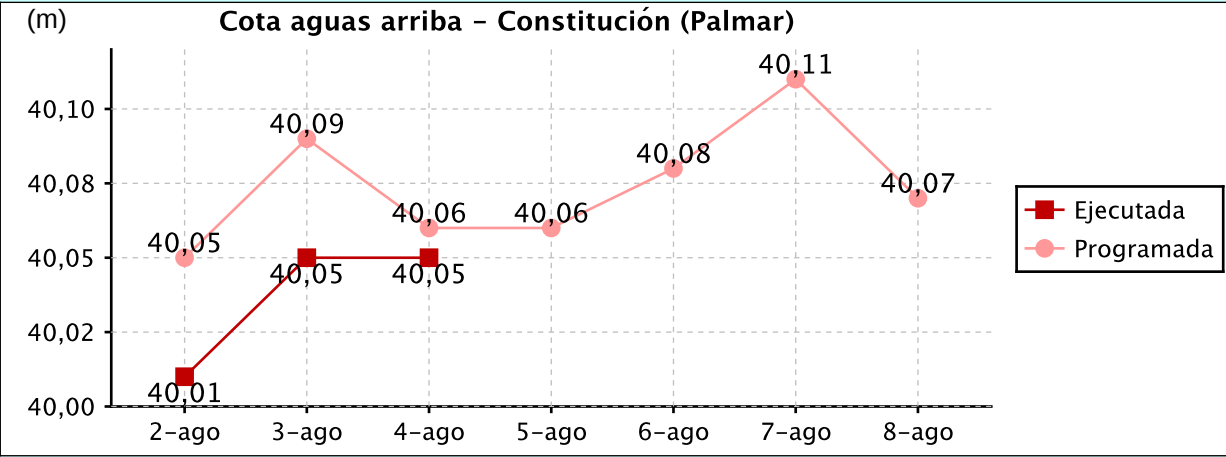
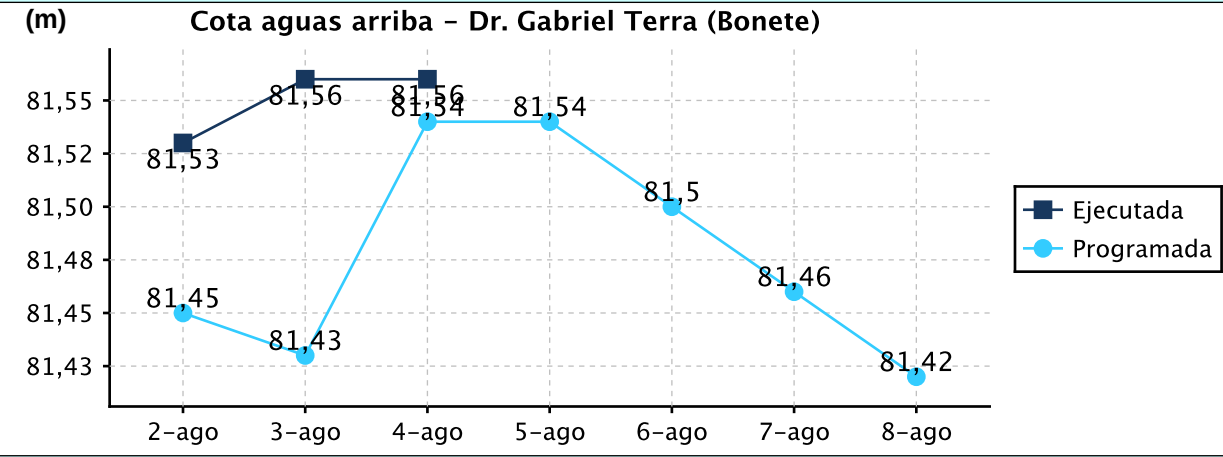


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,54	81,56
Baygorria	54,06	54,09
Palmar	40,06	40,05
SGU	35,49	35,61

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

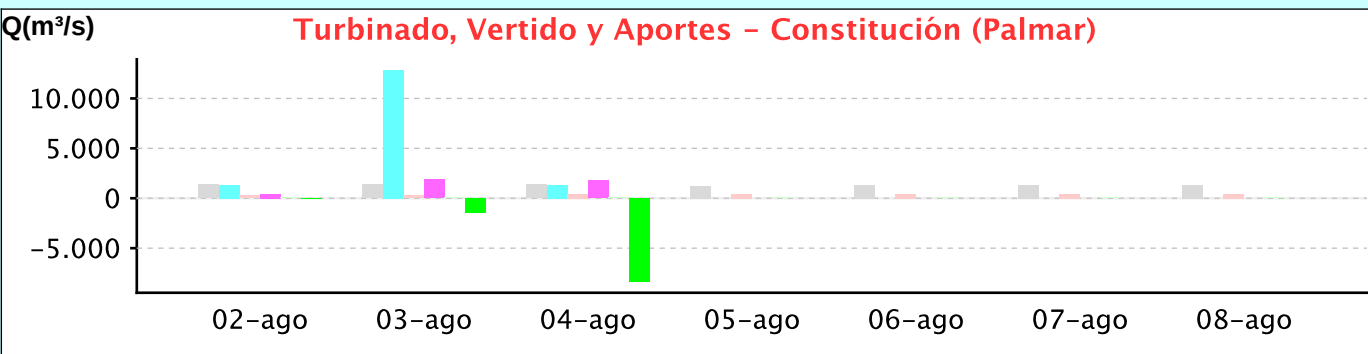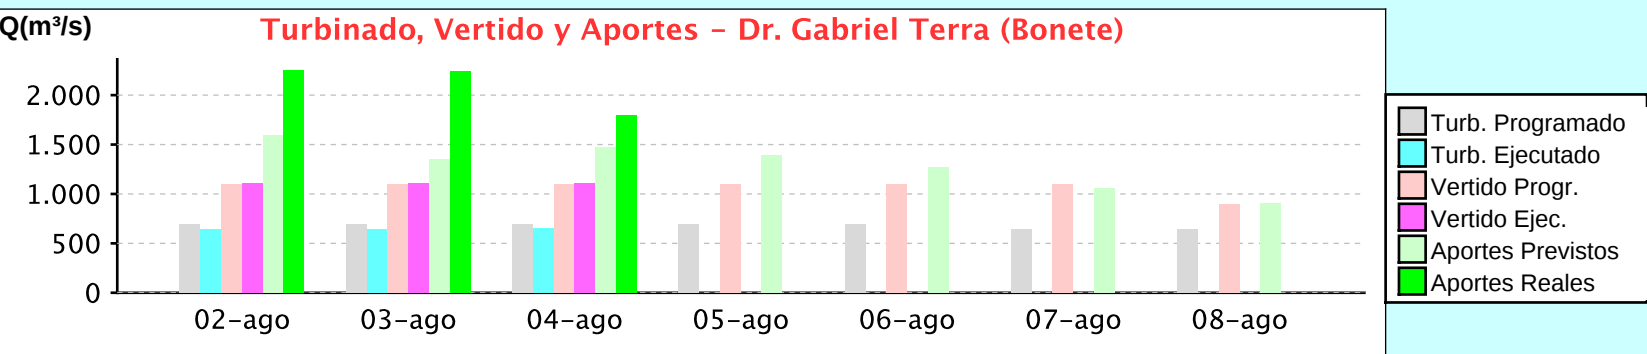

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

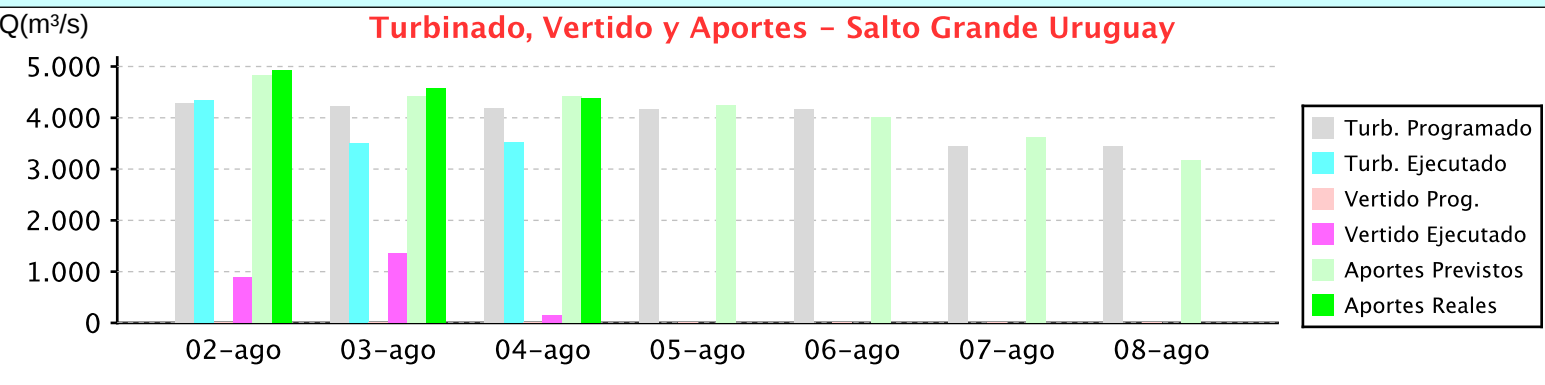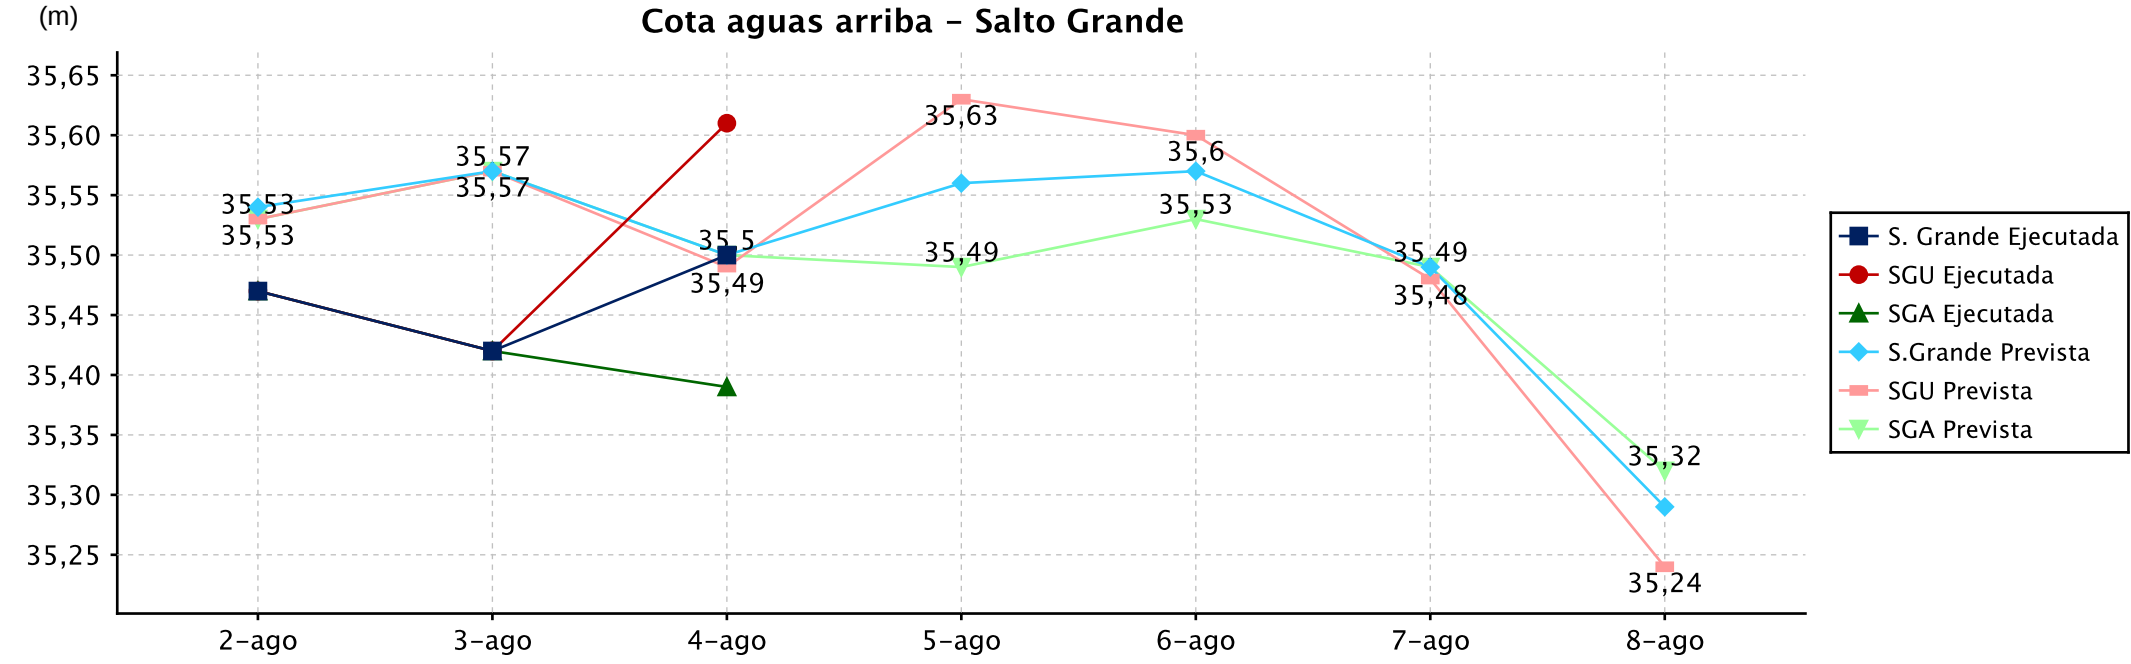

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,61
Cota Vista Arg	35,39
Cota real	35,50
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
5.429	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	695	649
Baygorria	830	7.872
Palmar	1.352	1.312
SGU	4.184	3.512

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.474	1.800
Baygorria	0	62
Palmar	78	-8.407
SGU	4.425	4.374

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.100	1.110
Baygorria	975	984
Palmar	450	1.780
SGU	0	154

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 307,9 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.