




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 06 de agosto de 2014


Generación Térmica	
Central Battle	114
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	118
Central La Tablada	-45
Central P. del Tigre	-10
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.226
C. Baygorria	1.979
C. Palmar	7.165
C. Salto Grande	21.578
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.604
TOTAL Generación	39.606

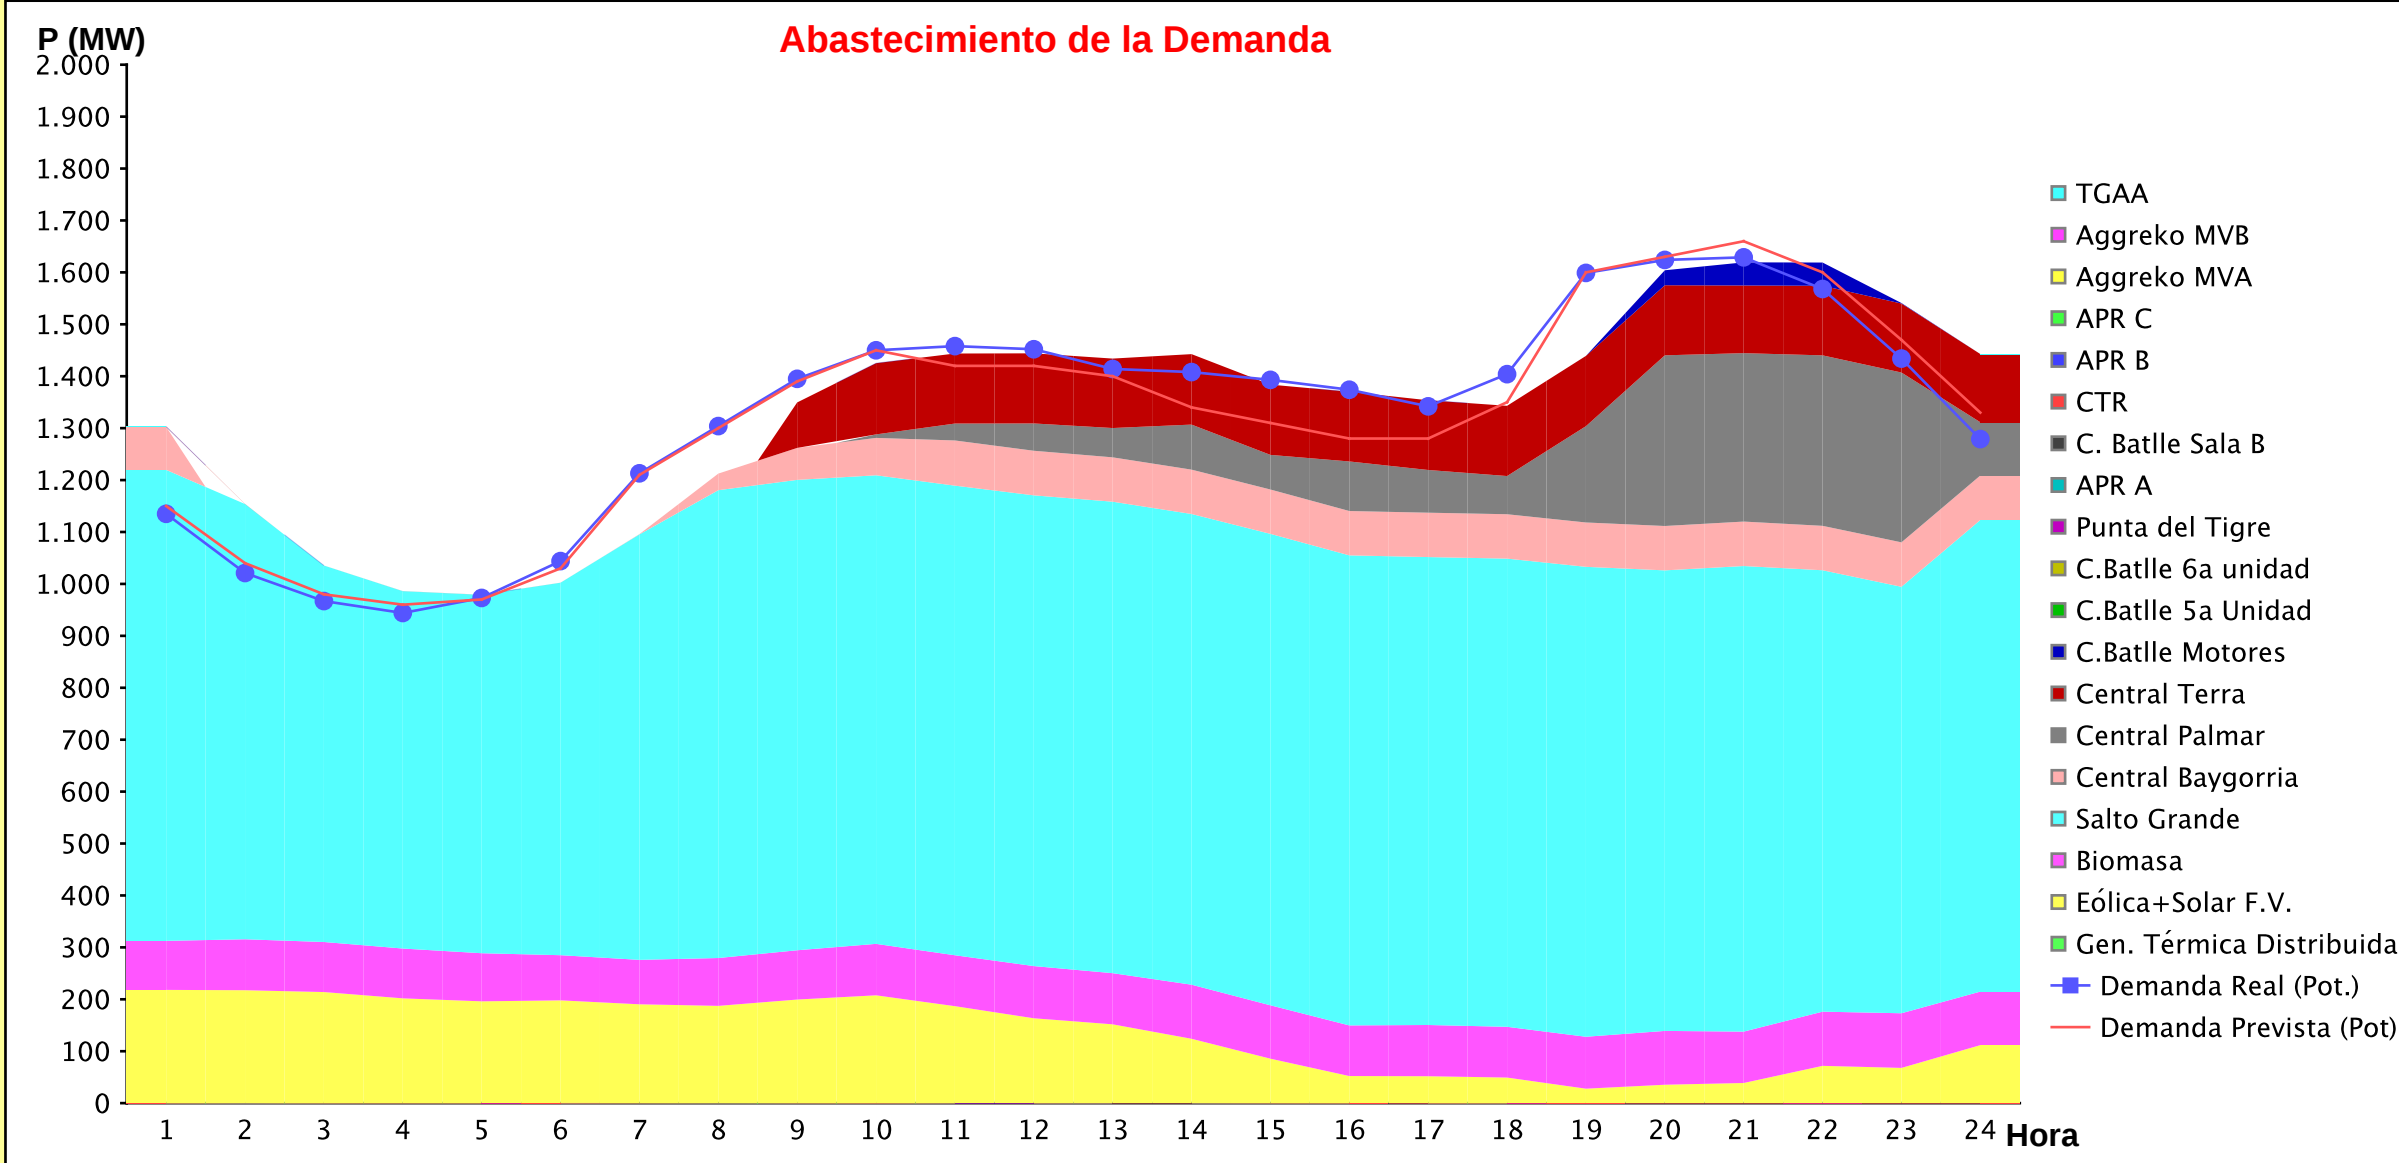

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	7.645
Hidráulica	7.645
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	7.645




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.961
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	31.570
Diferencia (MWh)	391
Ejecutada - Programada	1,24 %

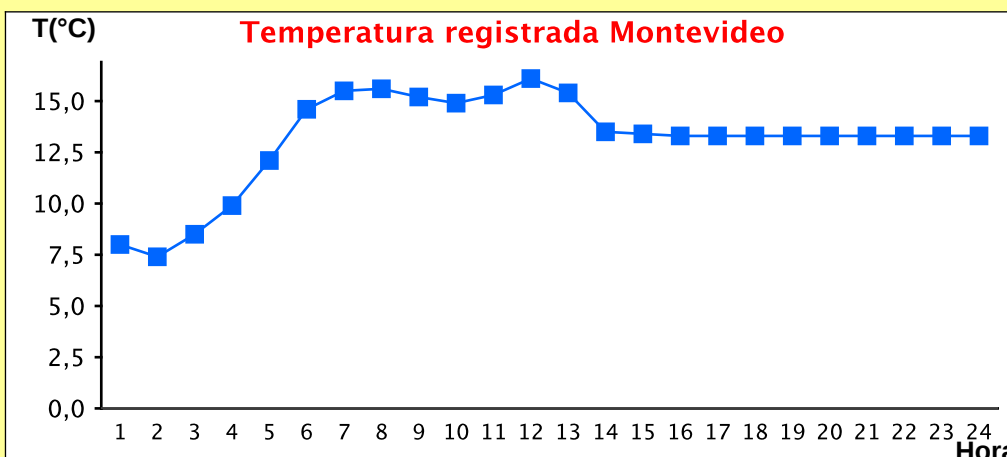



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1482,45 Hora 10:49
Potencia mínima:	939,21 Hora 03:56
Pico noche:	1641,9 Hora 21:03

Generación Media (MW)	
Eólica	136,1
Biomasa	98,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

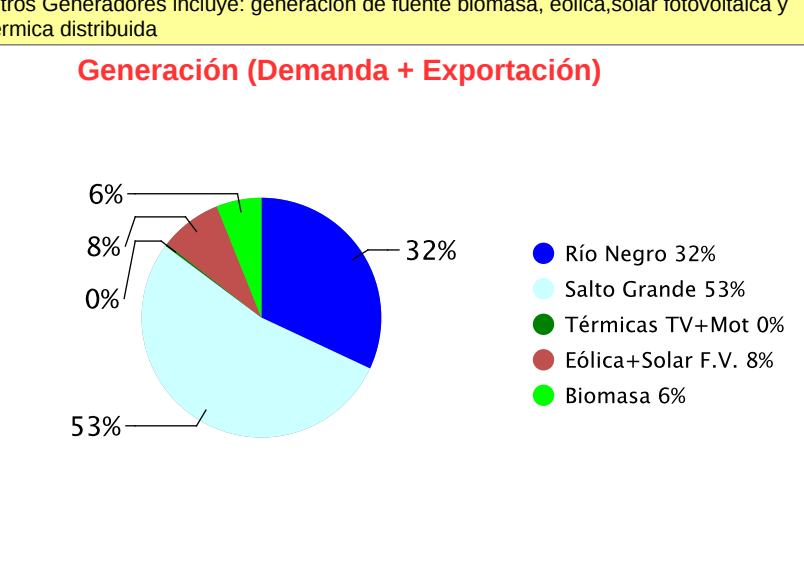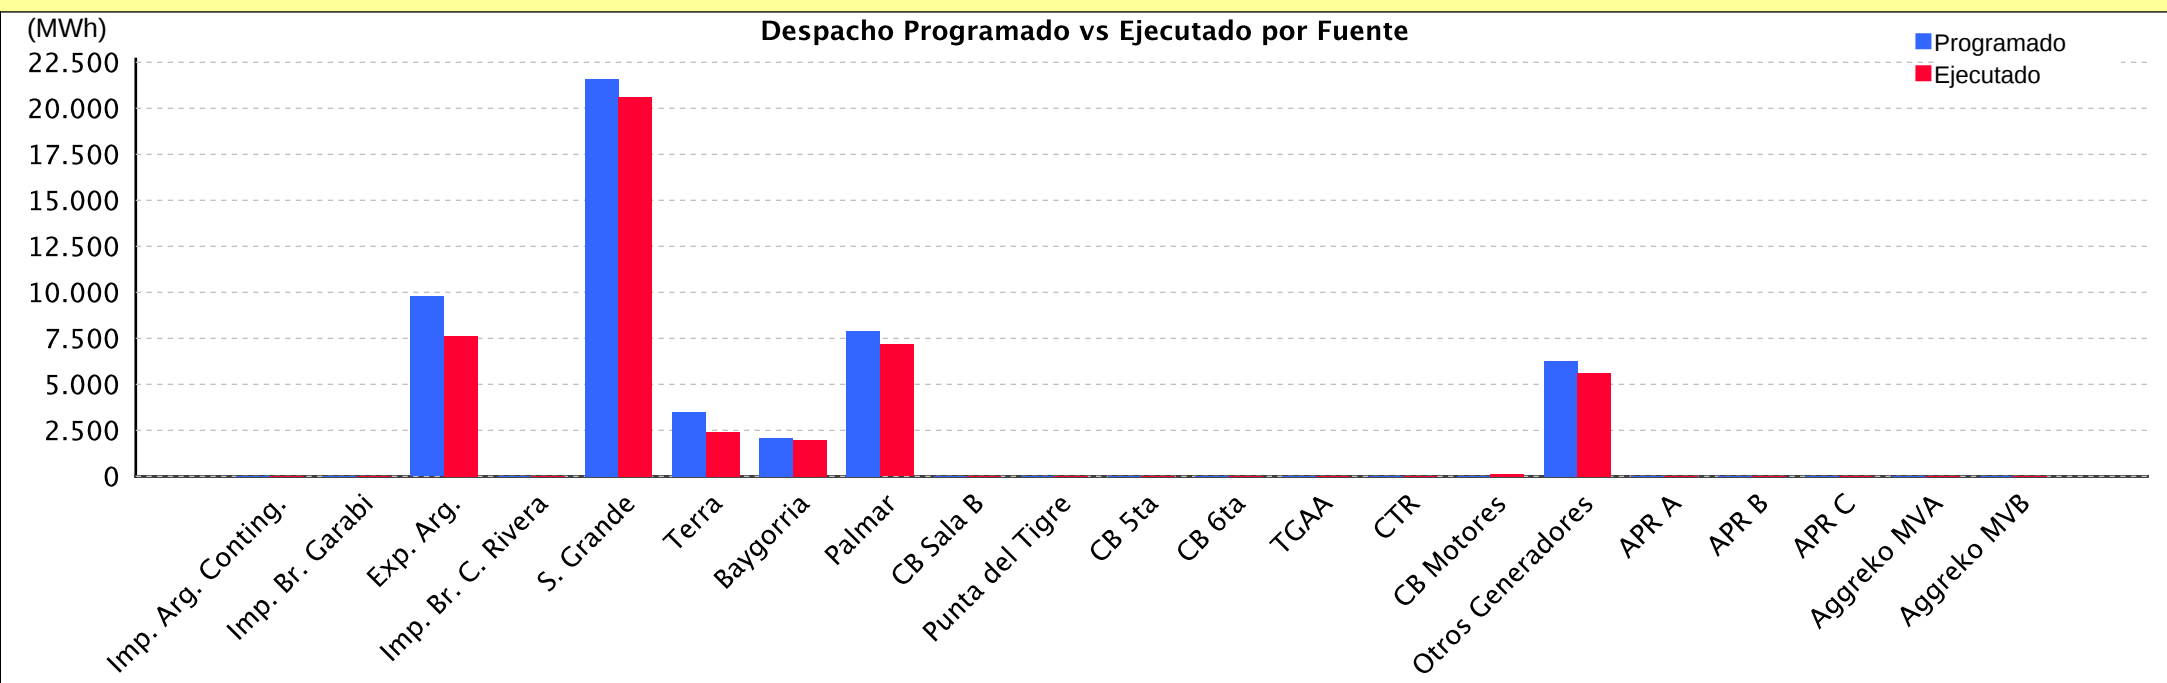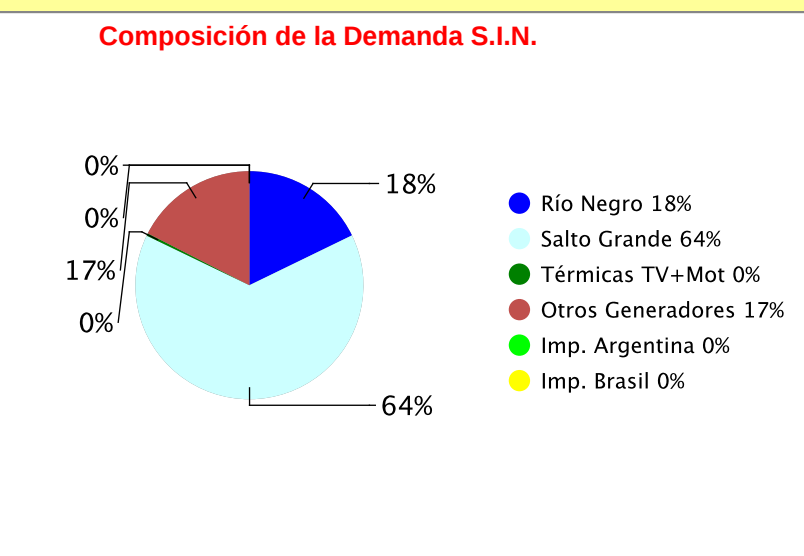



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

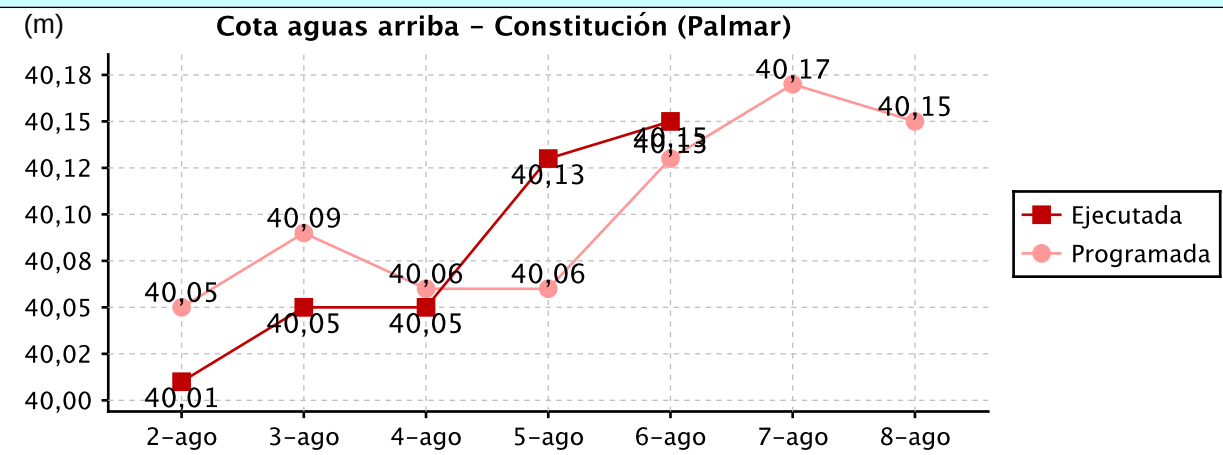
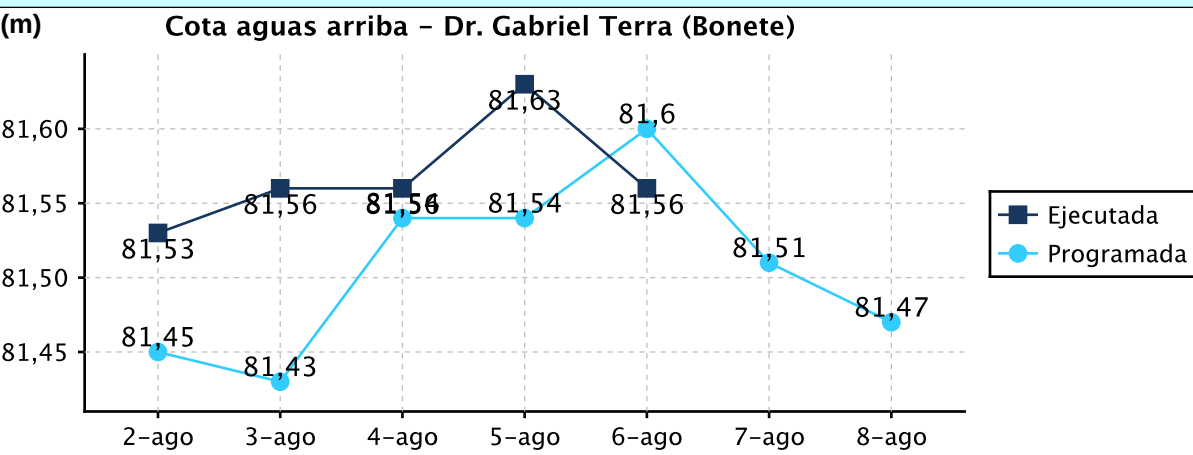


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,60	81,56
Baygorria	54,05	54,11
Palmar	40,13	40,15
SGU	35,55	35,48

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

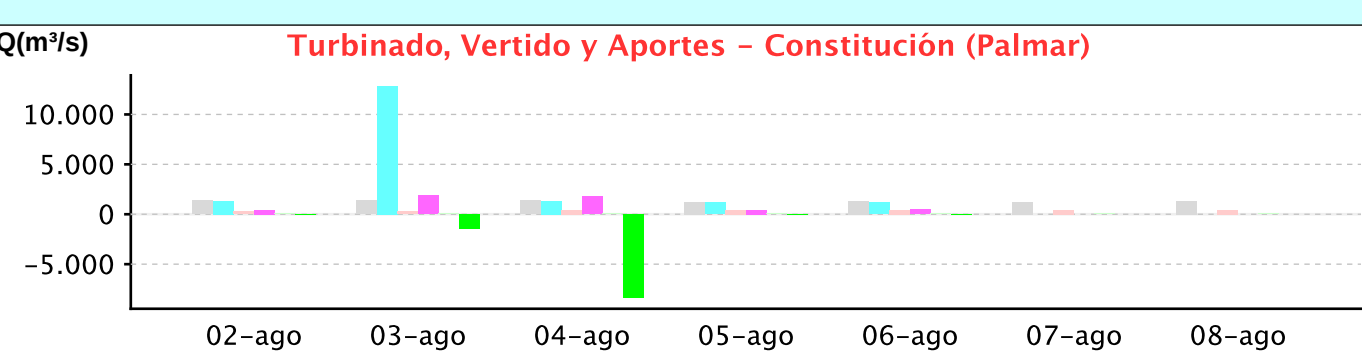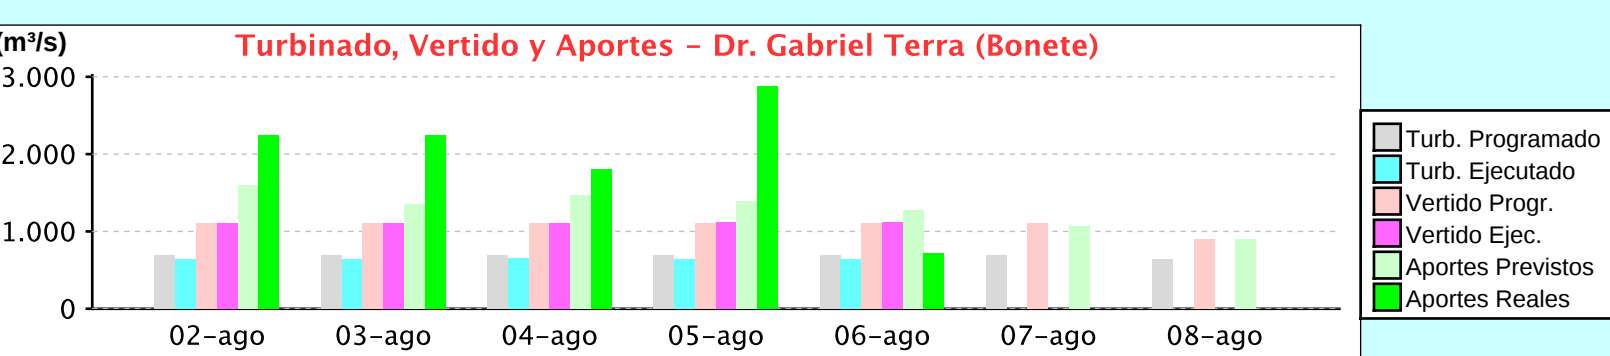

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

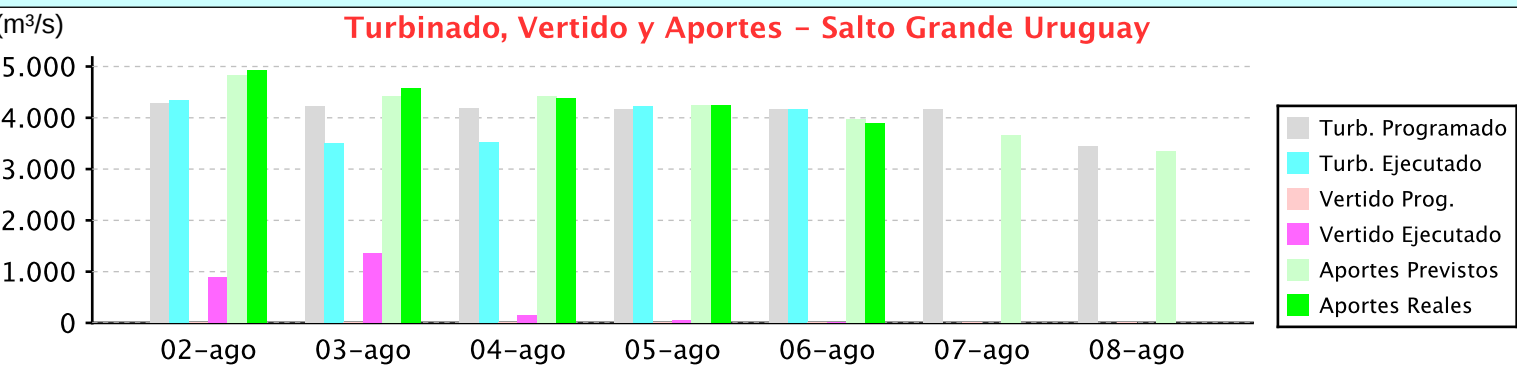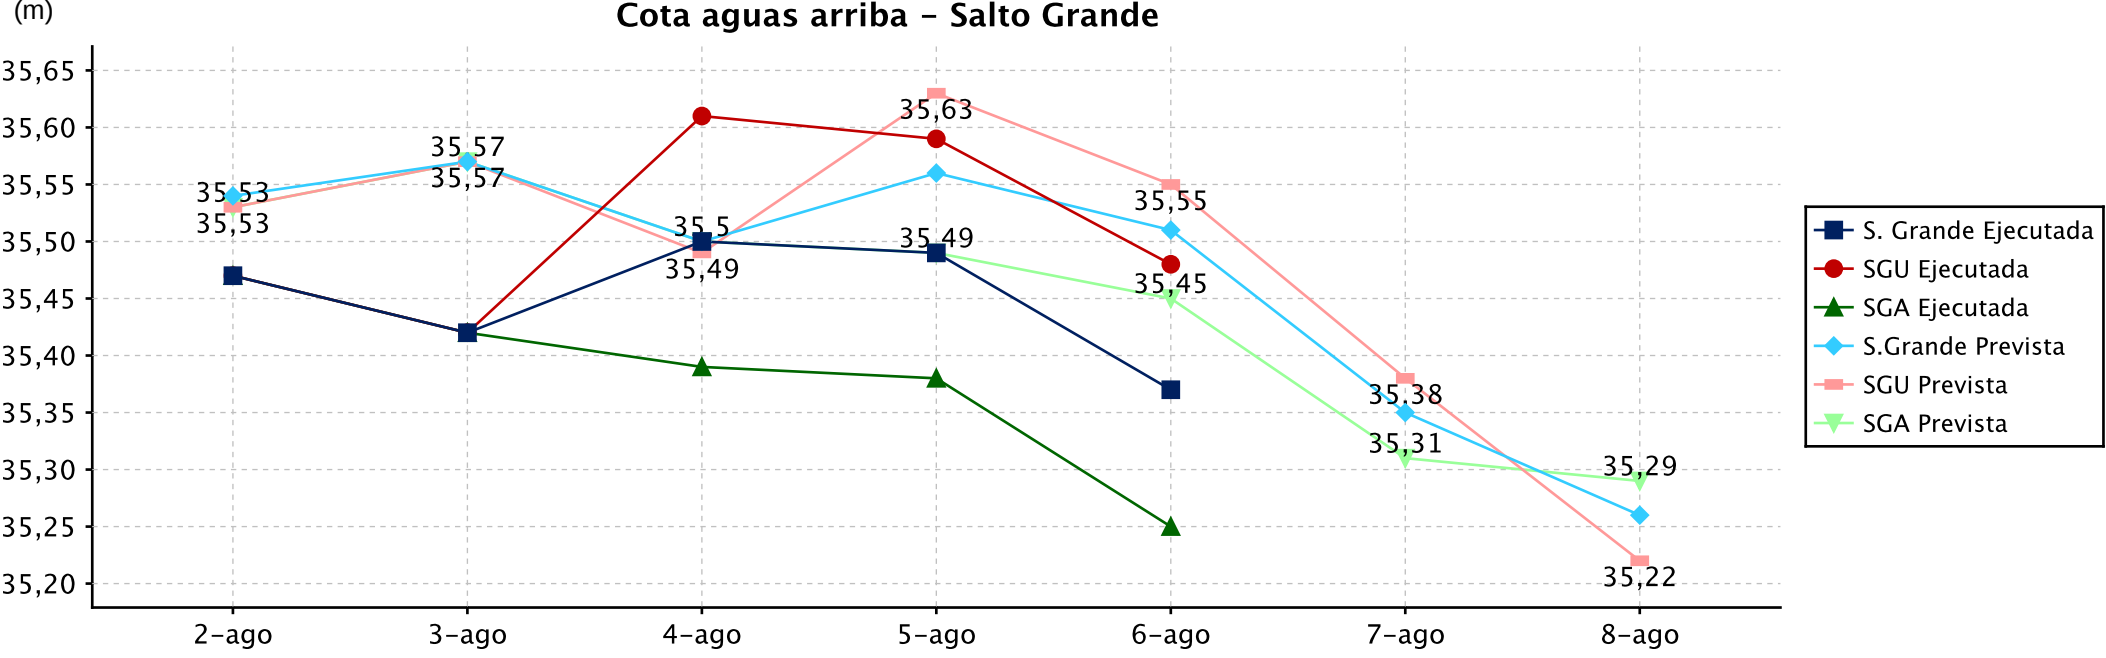

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,48
Cota Vista Arg	35,25
Cota real	35,37

Dif. Energ. (U-A)	5.576
Acumulado MWh	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	694	642
Baygorria	793	780
Palmar	1.323	1.184
SGU	4.162	4.170

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.269	720
Baygorria	0	84
Palmar	93	31
SGU	3.975	3.888

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.100	1.113
Baygorria	900	913
Palmar	450	451
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 318,5 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.