



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



viernes 08 de agosto de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	193
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	197
Central La Tablada	-45
Central P. del Tigre	49
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.240
C. Baygorria	2.084
C. Palmar	7.891
C. Salto Grande	21.314
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	2.565
TOTAL Generación	37.287

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	5.987
Hidráulica	5.987
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	5.987




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.300
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.430
Diferencia (MWh)	870
Ejecutada - Programada	2,86 %

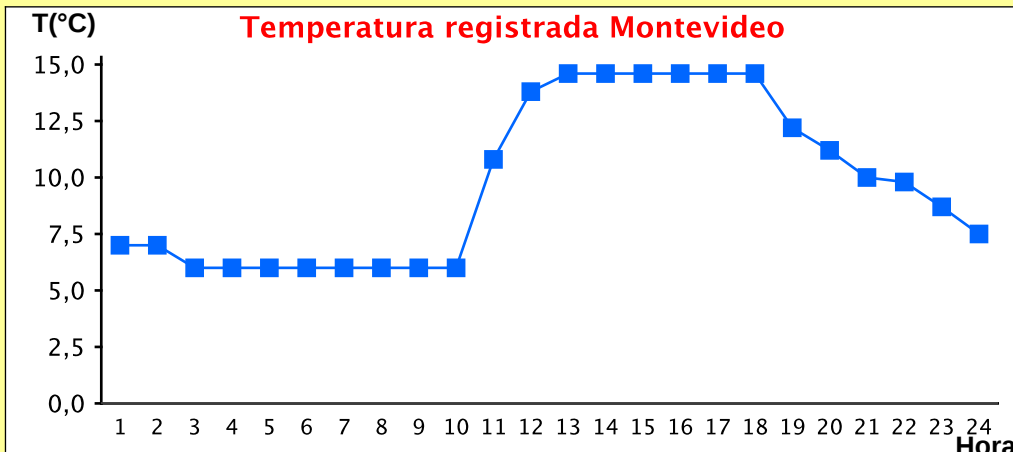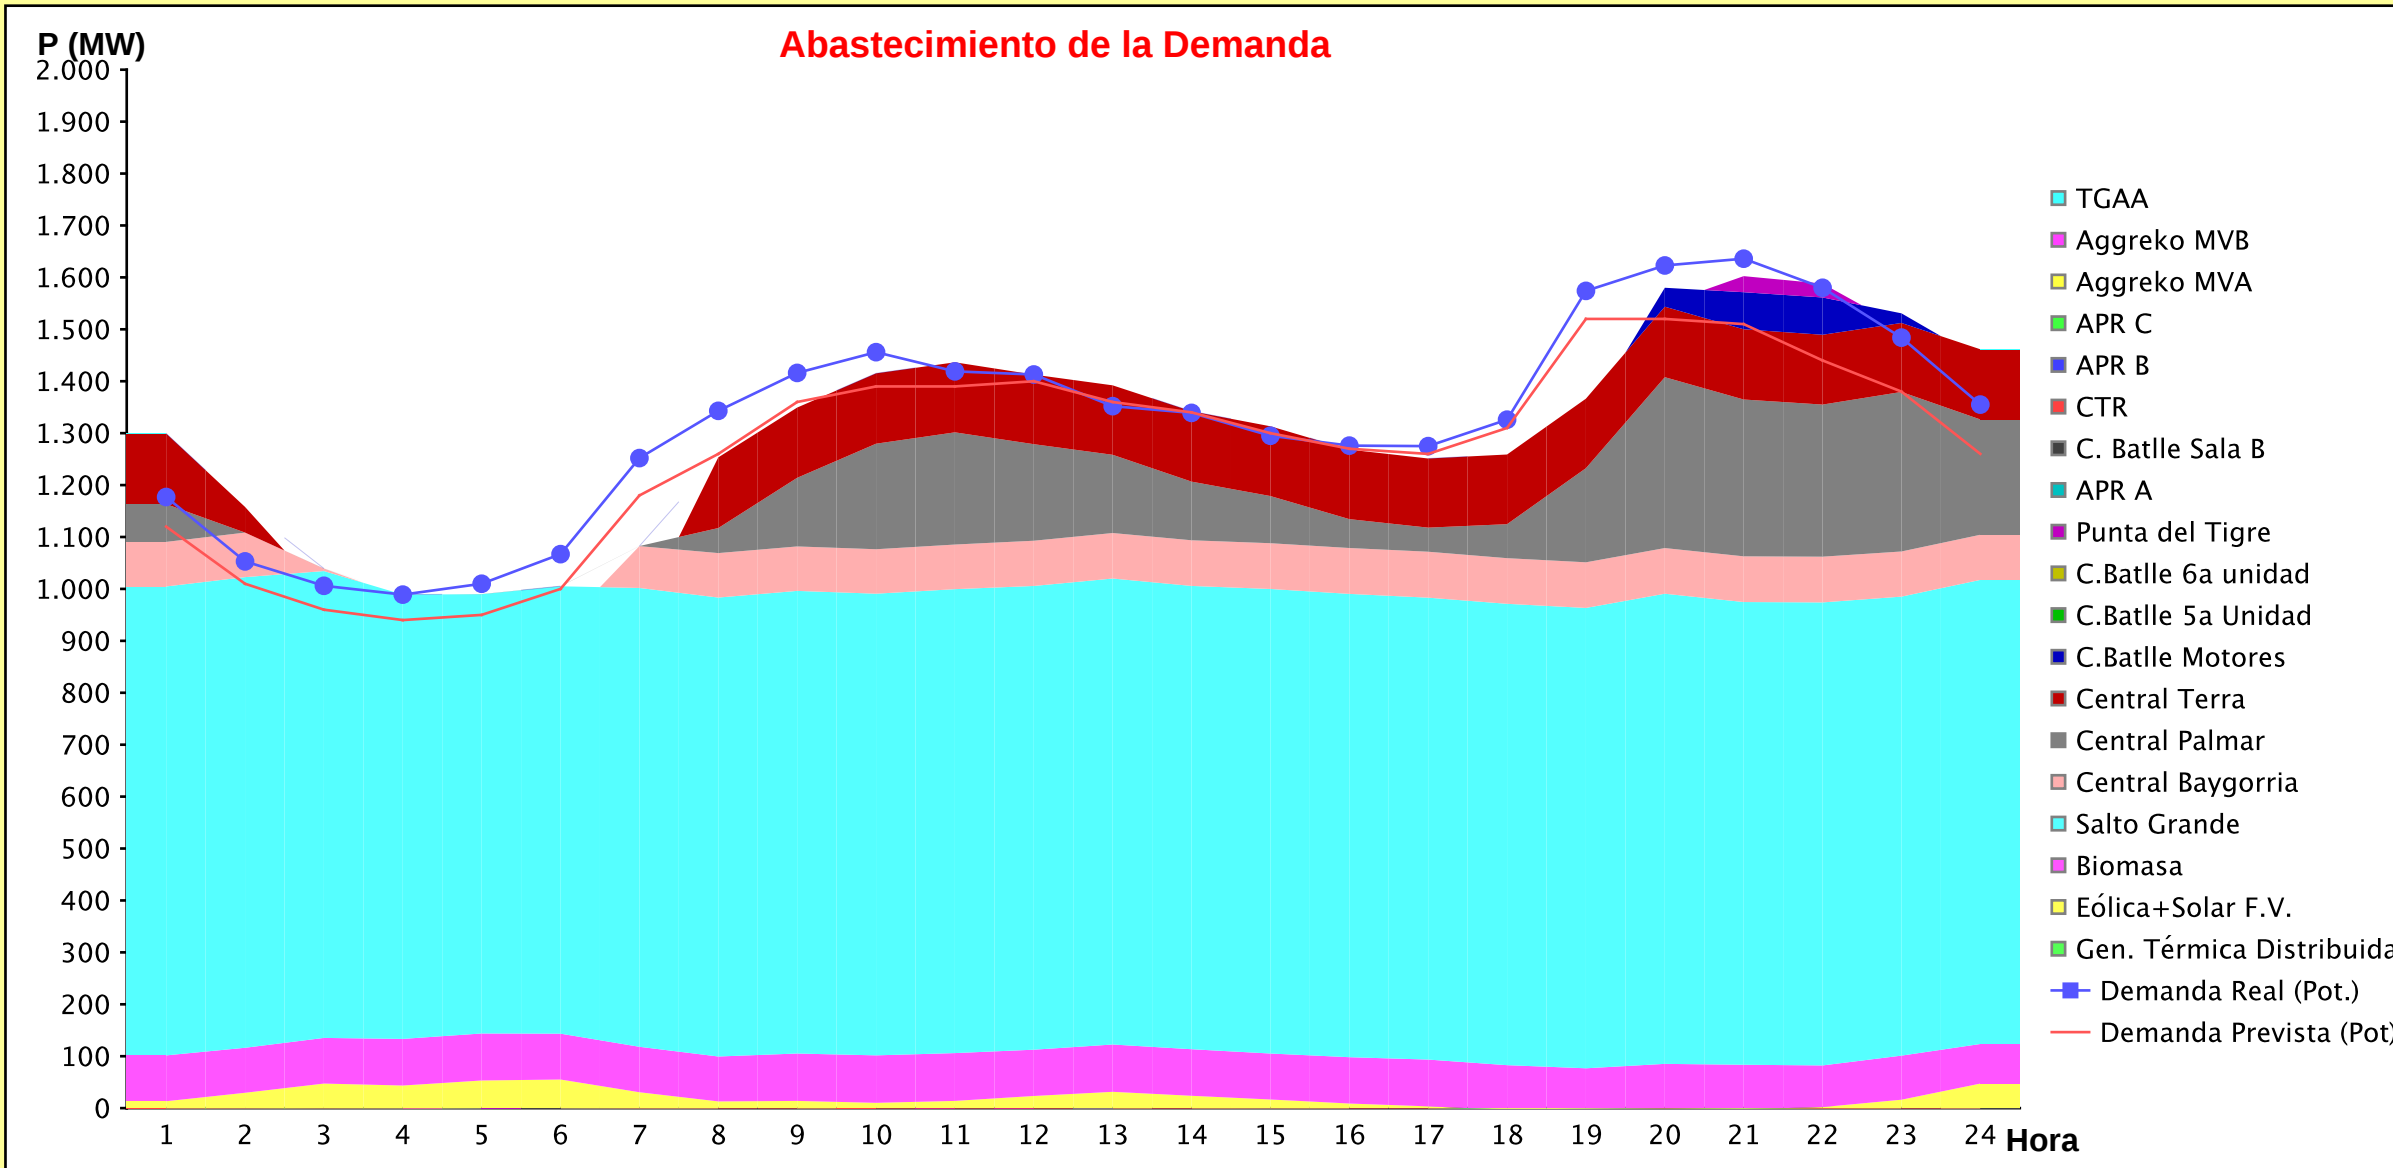



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1469,82 Hora 09:18
Potencia mínima:	975,49 Hora 03:47
Pico noche:	1652,85 Hora 20:54

Generación Media (MW)	
Eólica	21,9
Biomasa	87,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

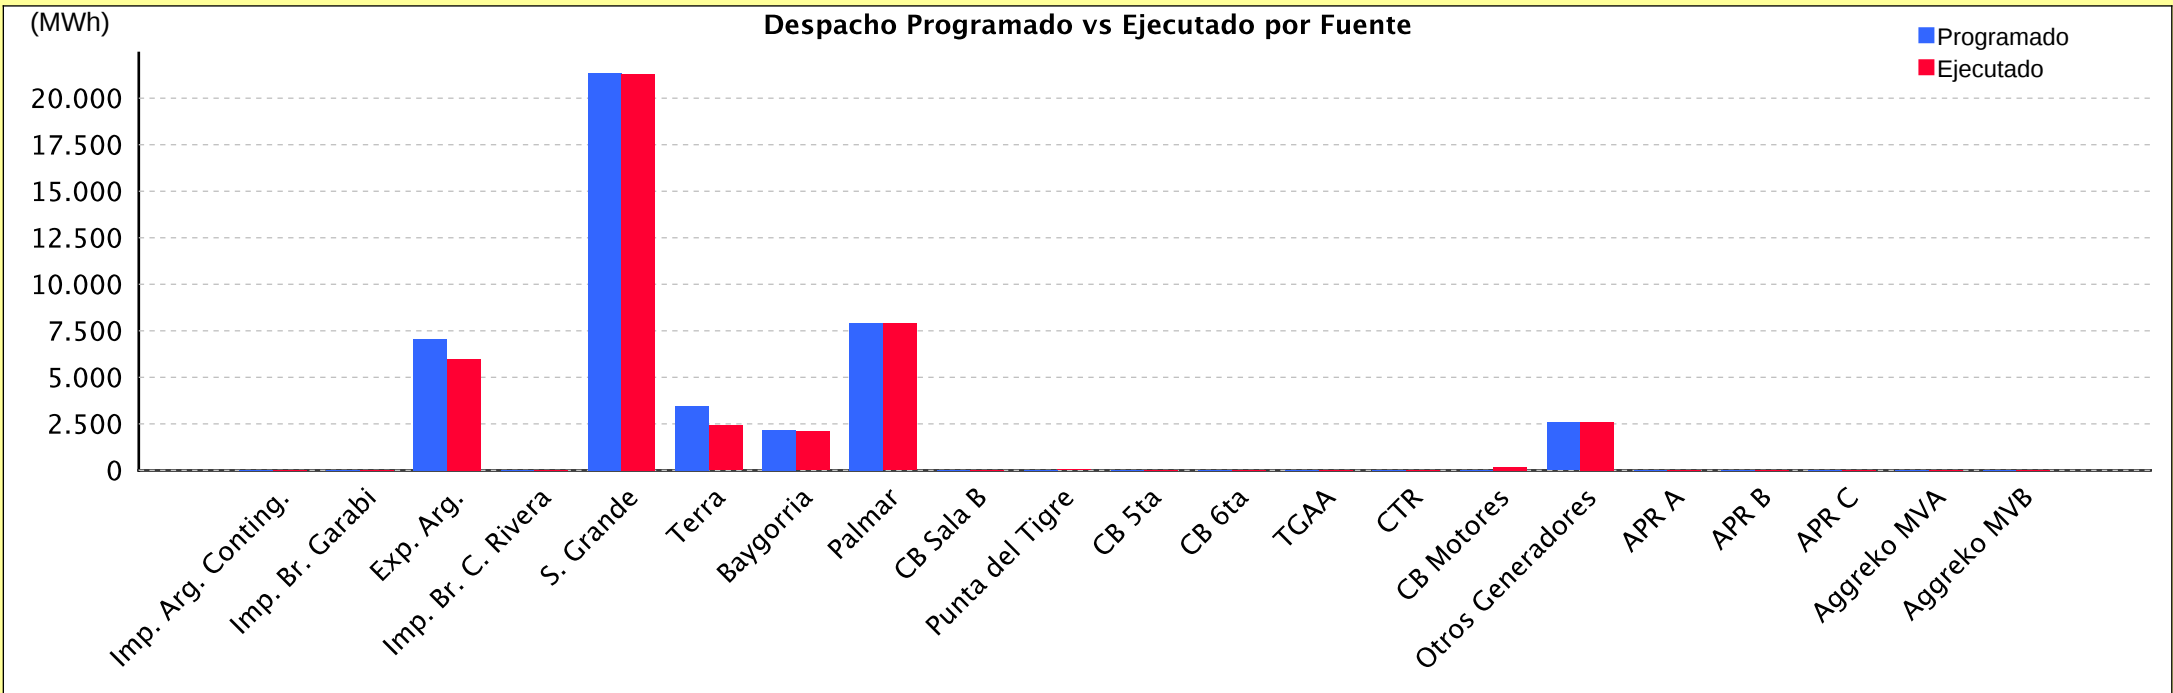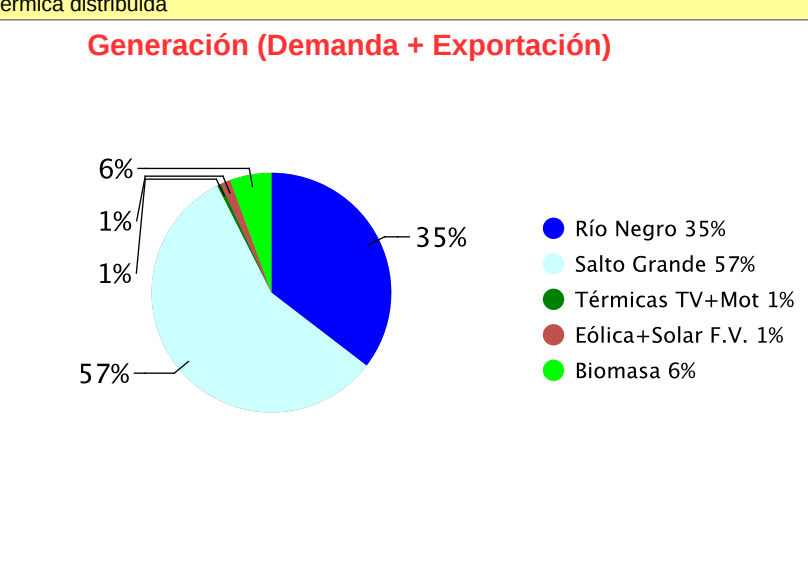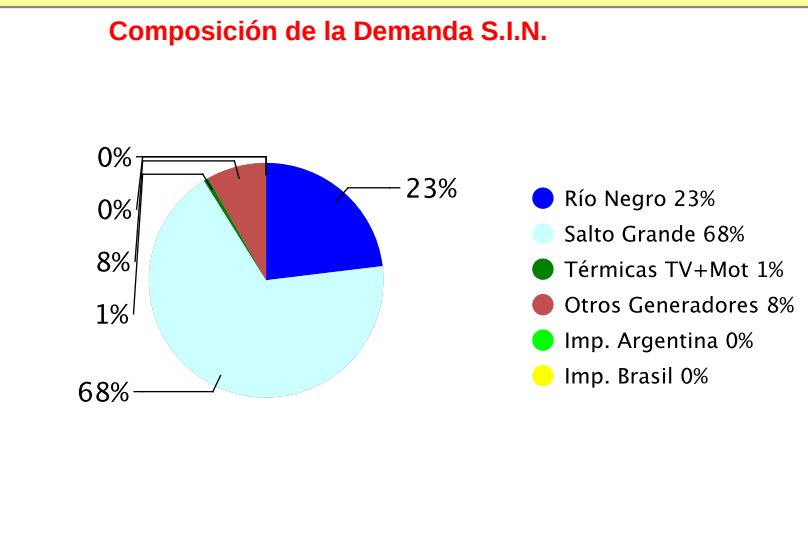



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

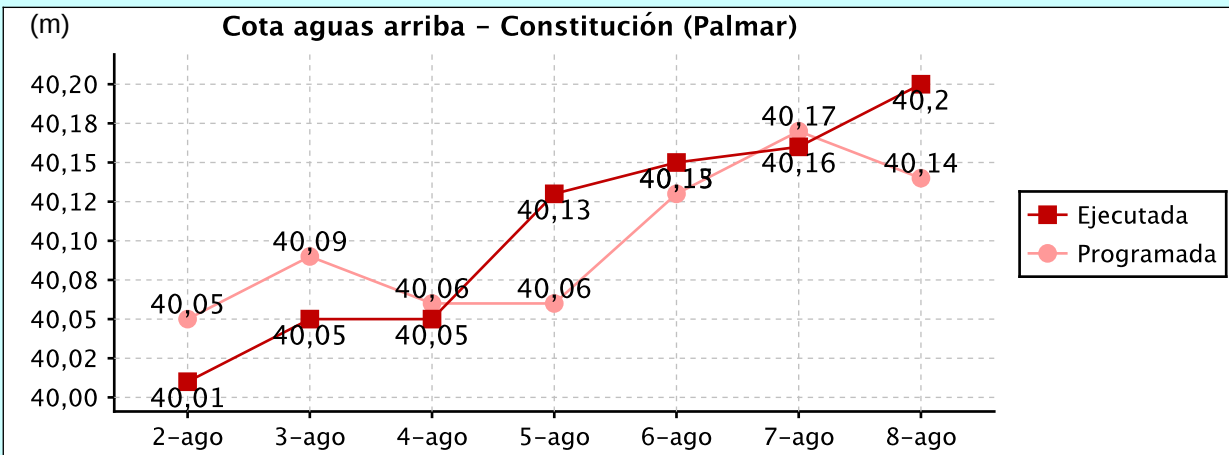
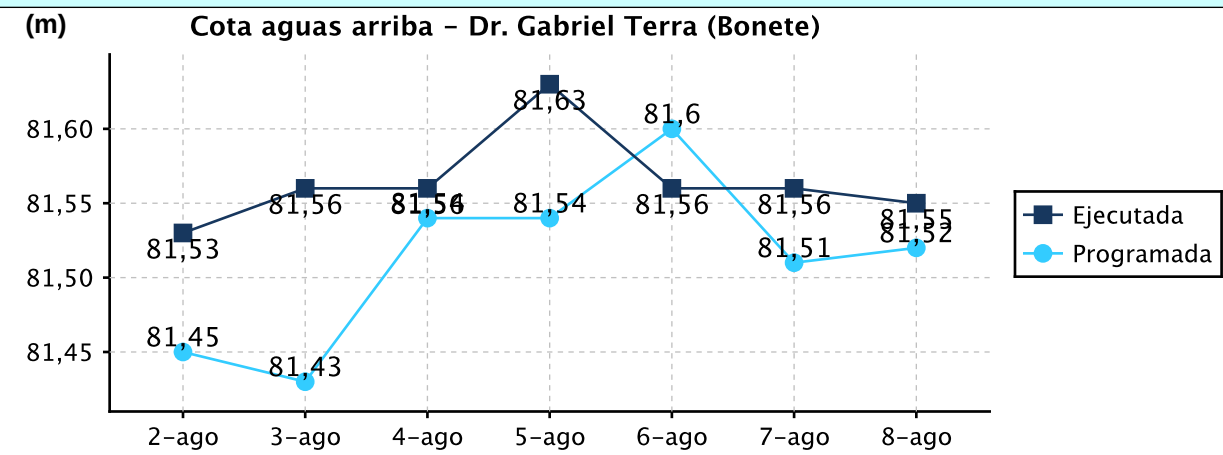


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,52	81,55
Baygorria	54,14	54,26
Palmar	40,14	40,2
SGU	35,17	35,16

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

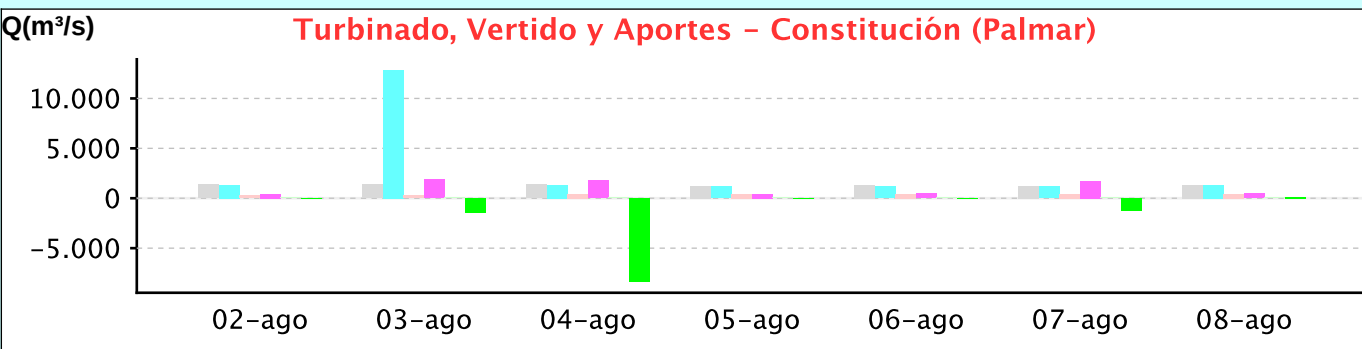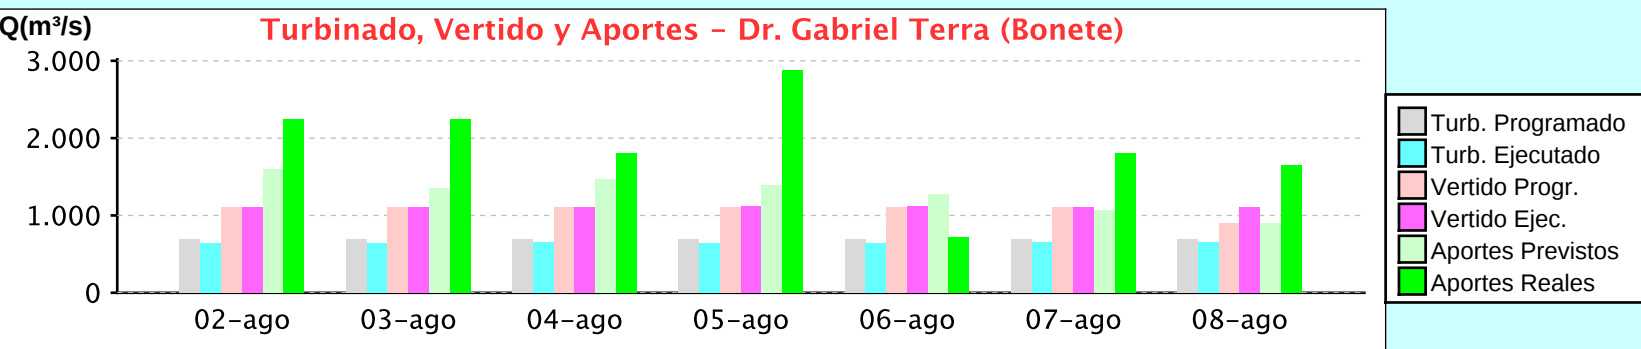

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

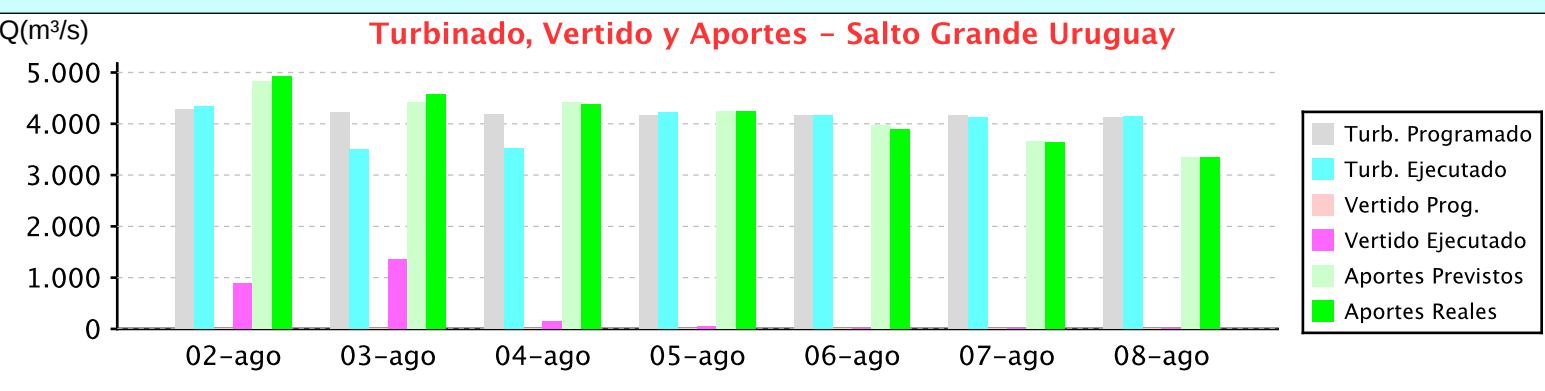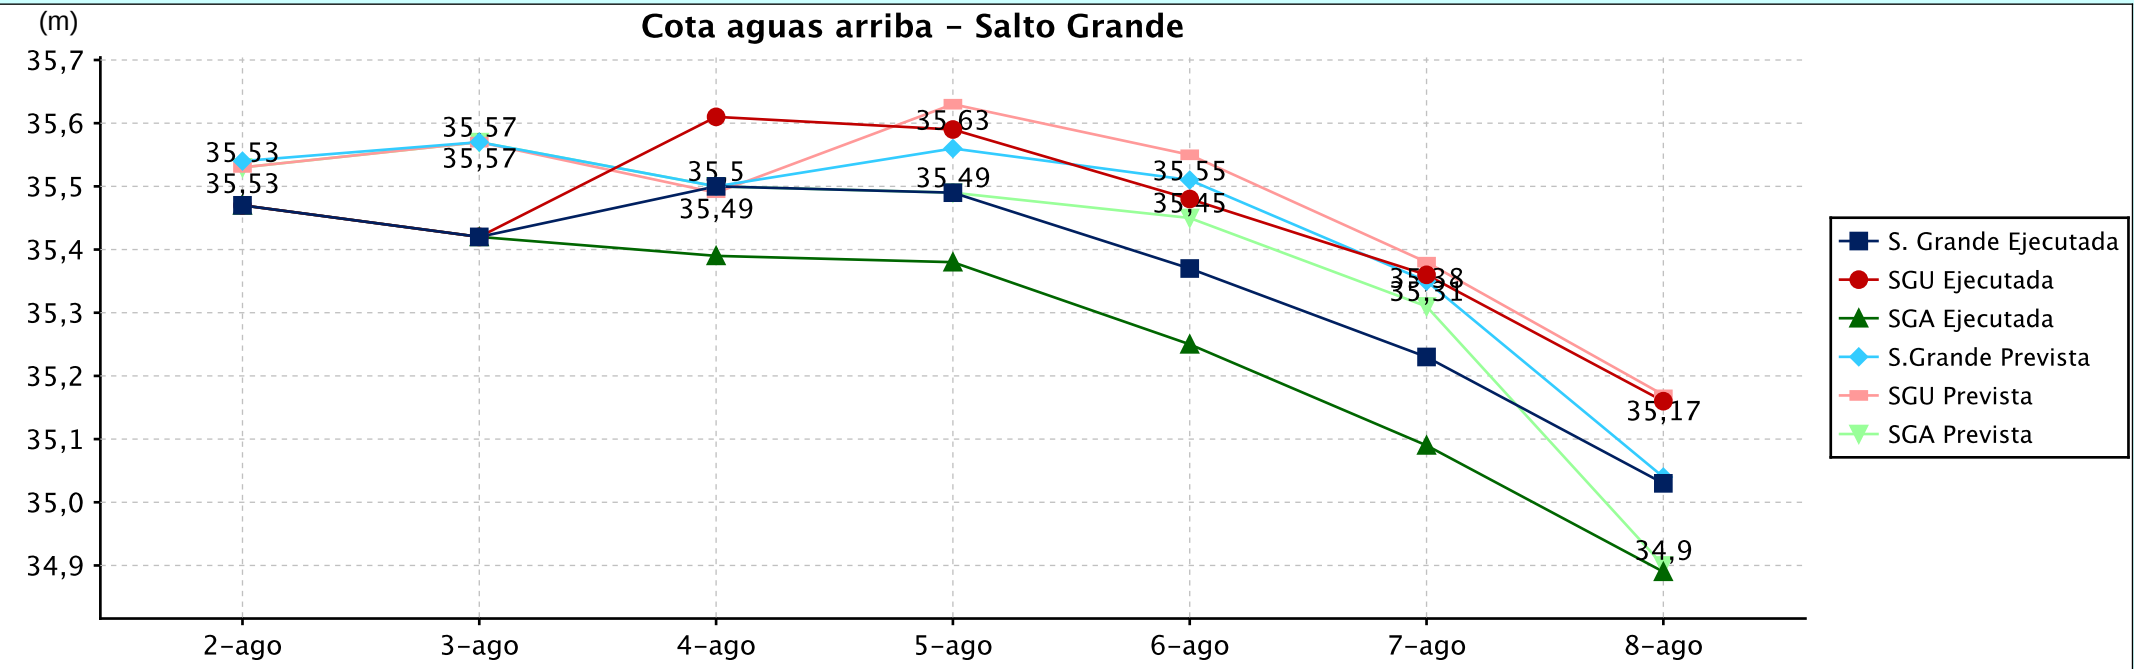

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,16
Cota Vista Arg	34,89
Cota real	35,03

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	6.316
------------------------------------	-------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	689	648
Baygorria	829	808
Palmar	1.315	1.308
SGU	4.120	4.152

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	905	1.650
Baygorria	0	62
Palmar	90	139
SGU	3.350	3.335

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	900	1.110
Baygorria	825	958
Palmar	450	452
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

Se exportaron 249,5 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento.