




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


sábado 09 de agosto de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-2
Central La Tablada	-48
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.242
C. Baygorria	2.044
C. Palmar	7.890
C. Salto Grande	17.488
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.900
TOTAL Generación	34.496

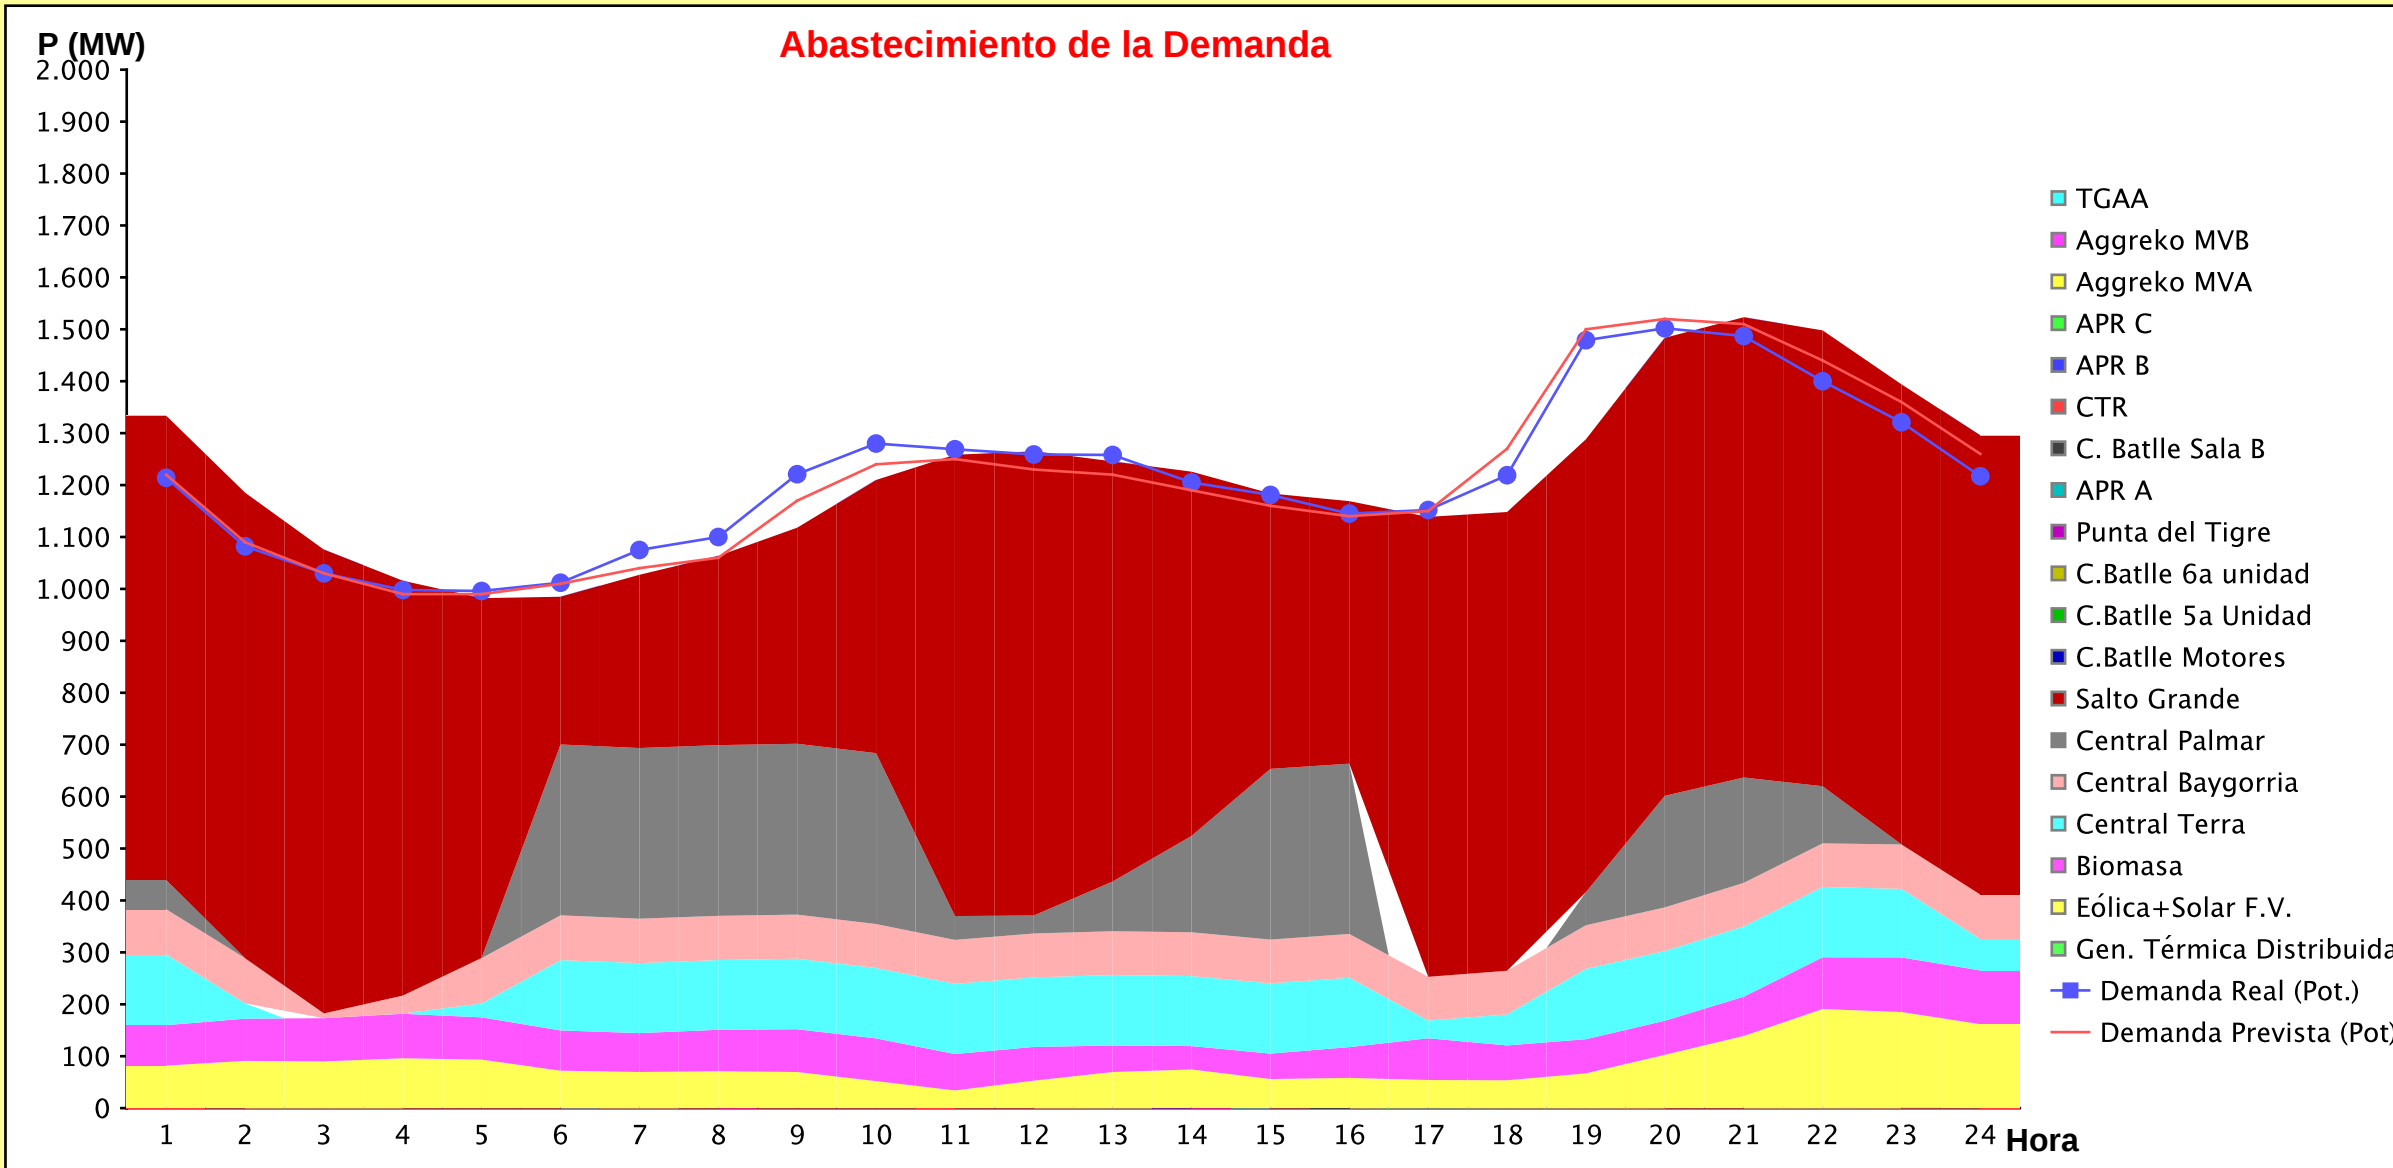




Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	5.447
Hidráulica	5.447
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	5.447

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.049
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	29.040
Diferencia (MWh)	9
Ejecutada - Programada	0,03 %

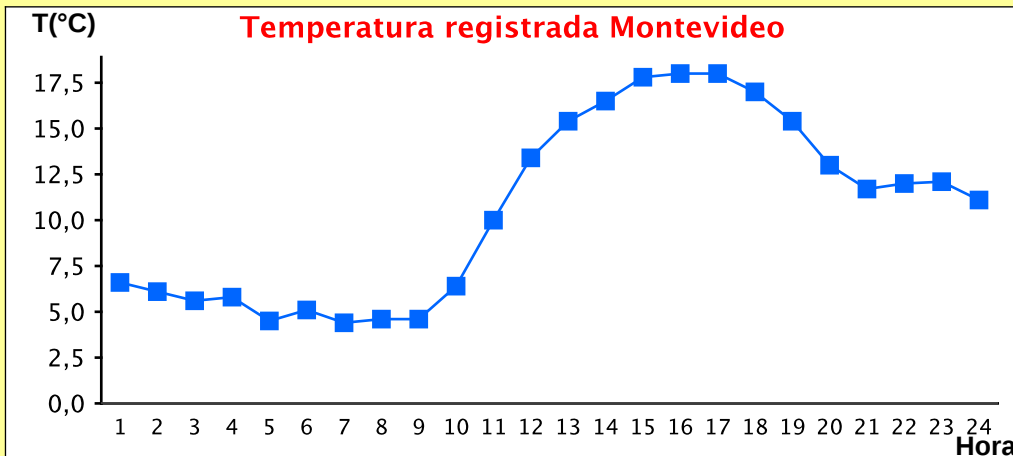



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1297,52 Hora 10:20
Potencia mínima:	980,68 Hora 04:37
Pico noche:	1521,95 Hora 20:11

Generación Media (MW)	
Eólica	87,5
Biomasa	77,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

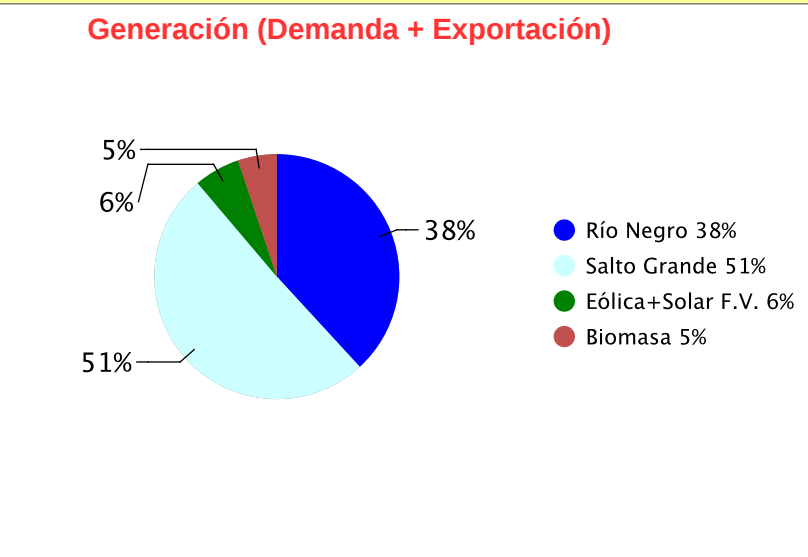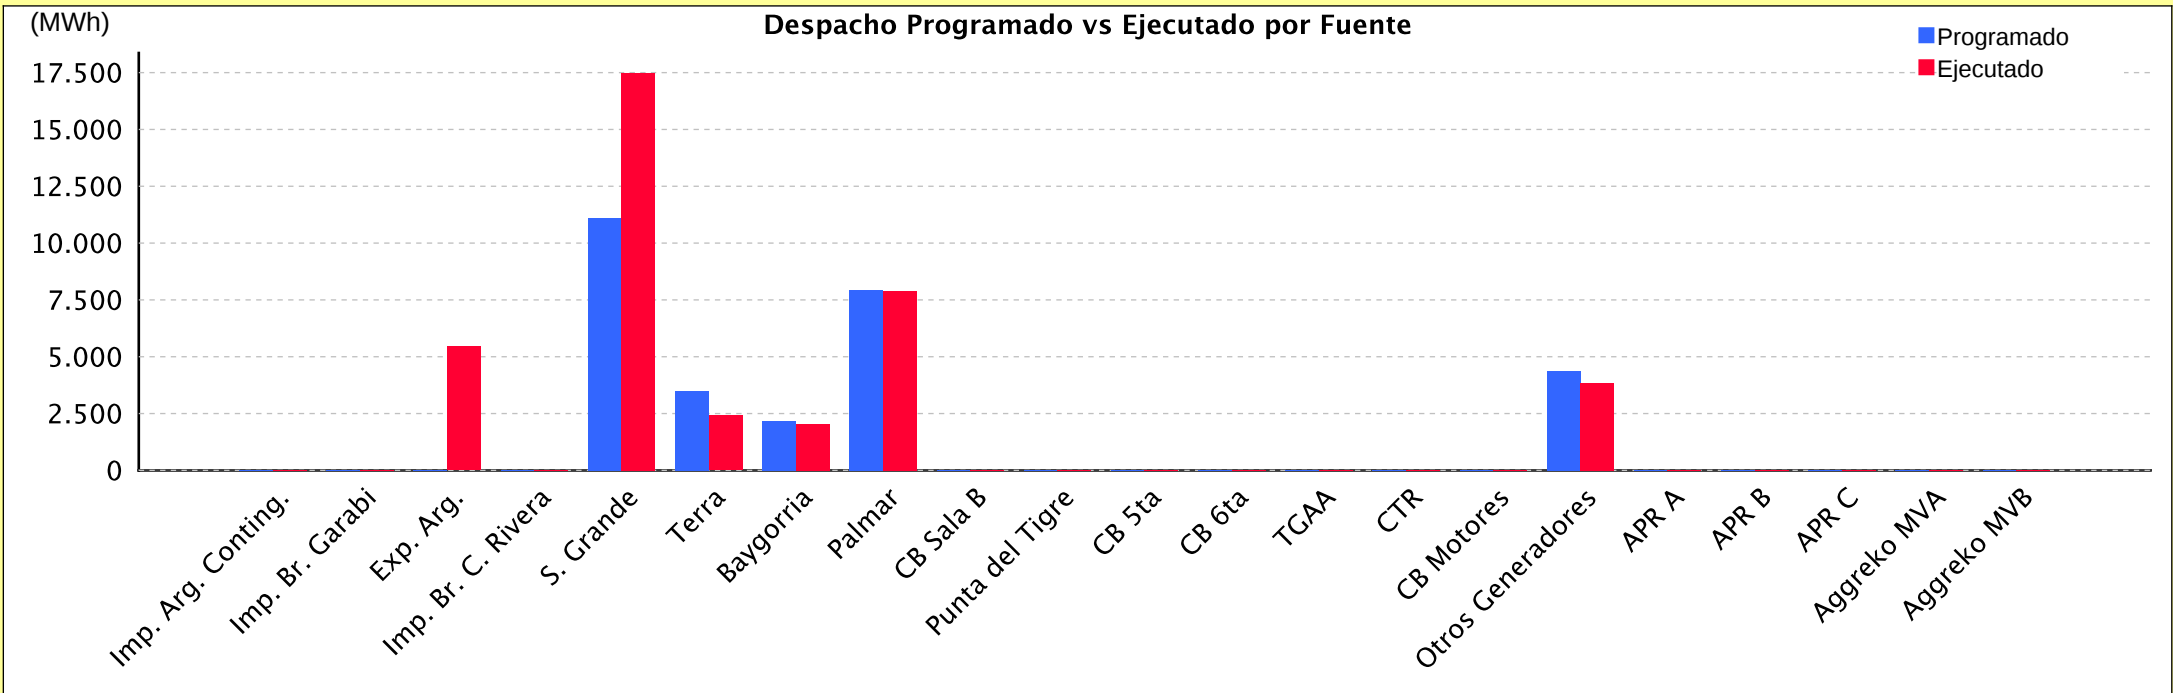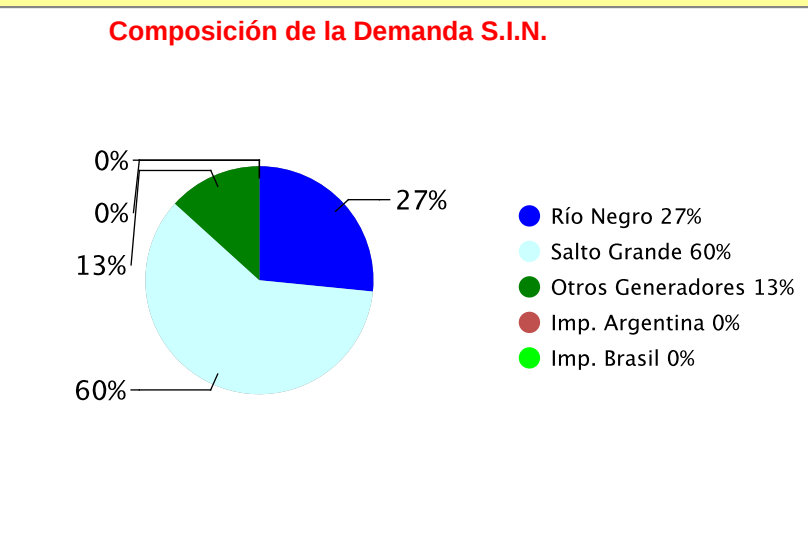



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

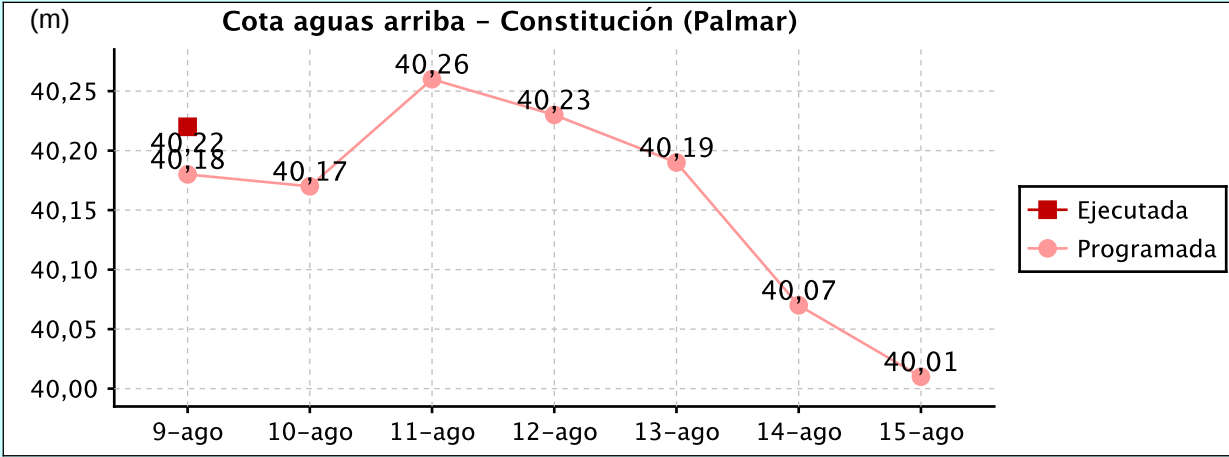
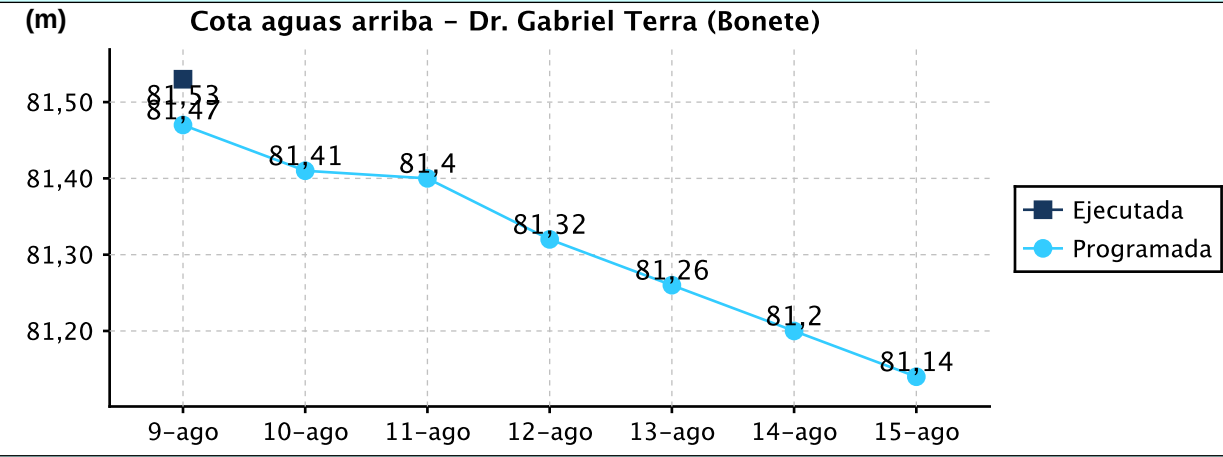


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,47	81,53
Baygorria	54,11	54,25
Palmar	40,18	40,22
SGU	35,13	35,12

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

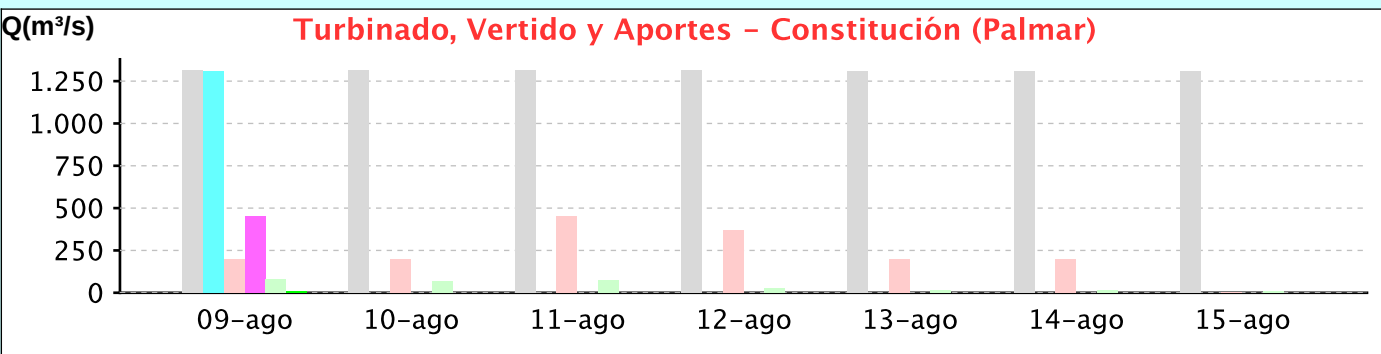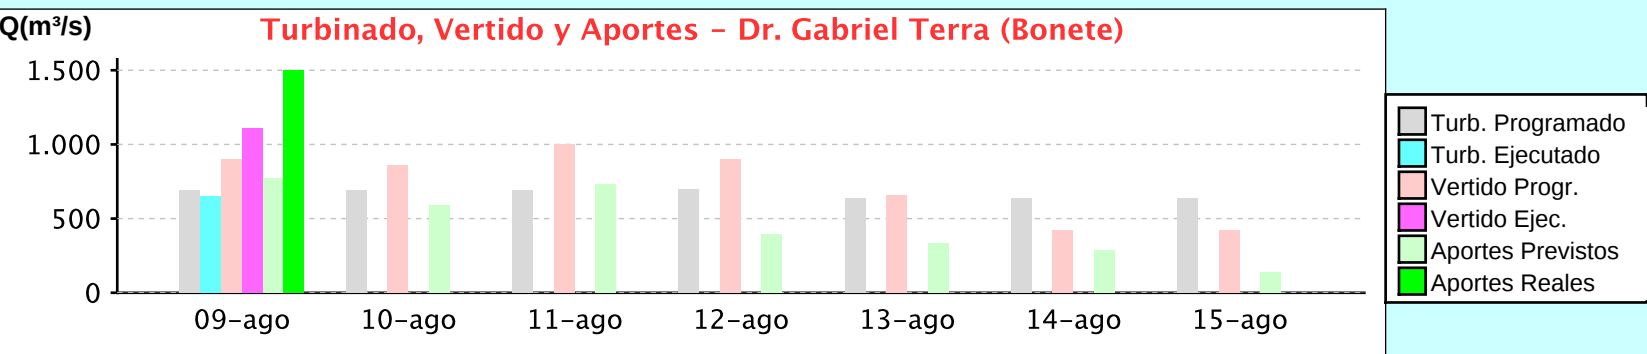

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

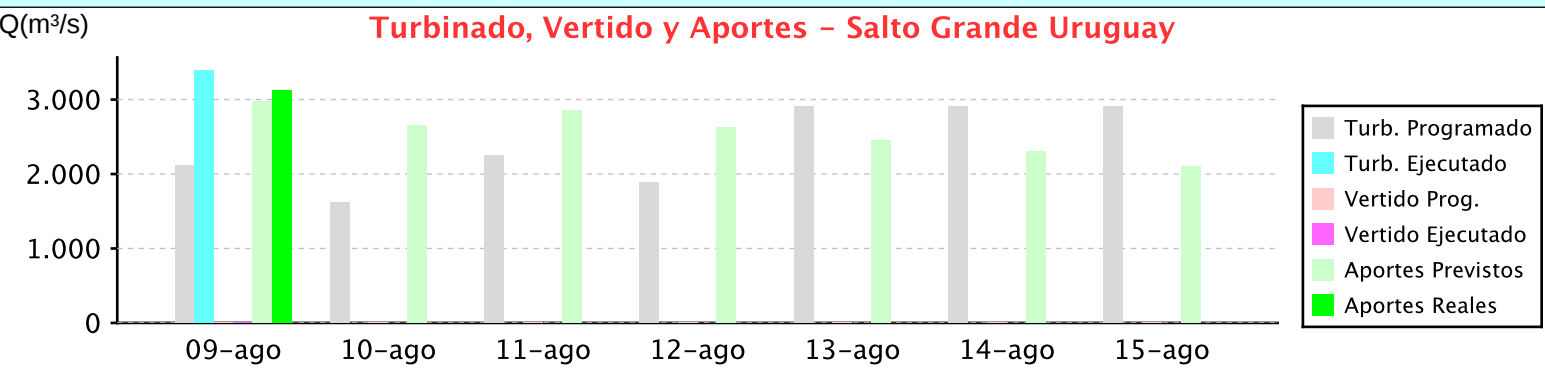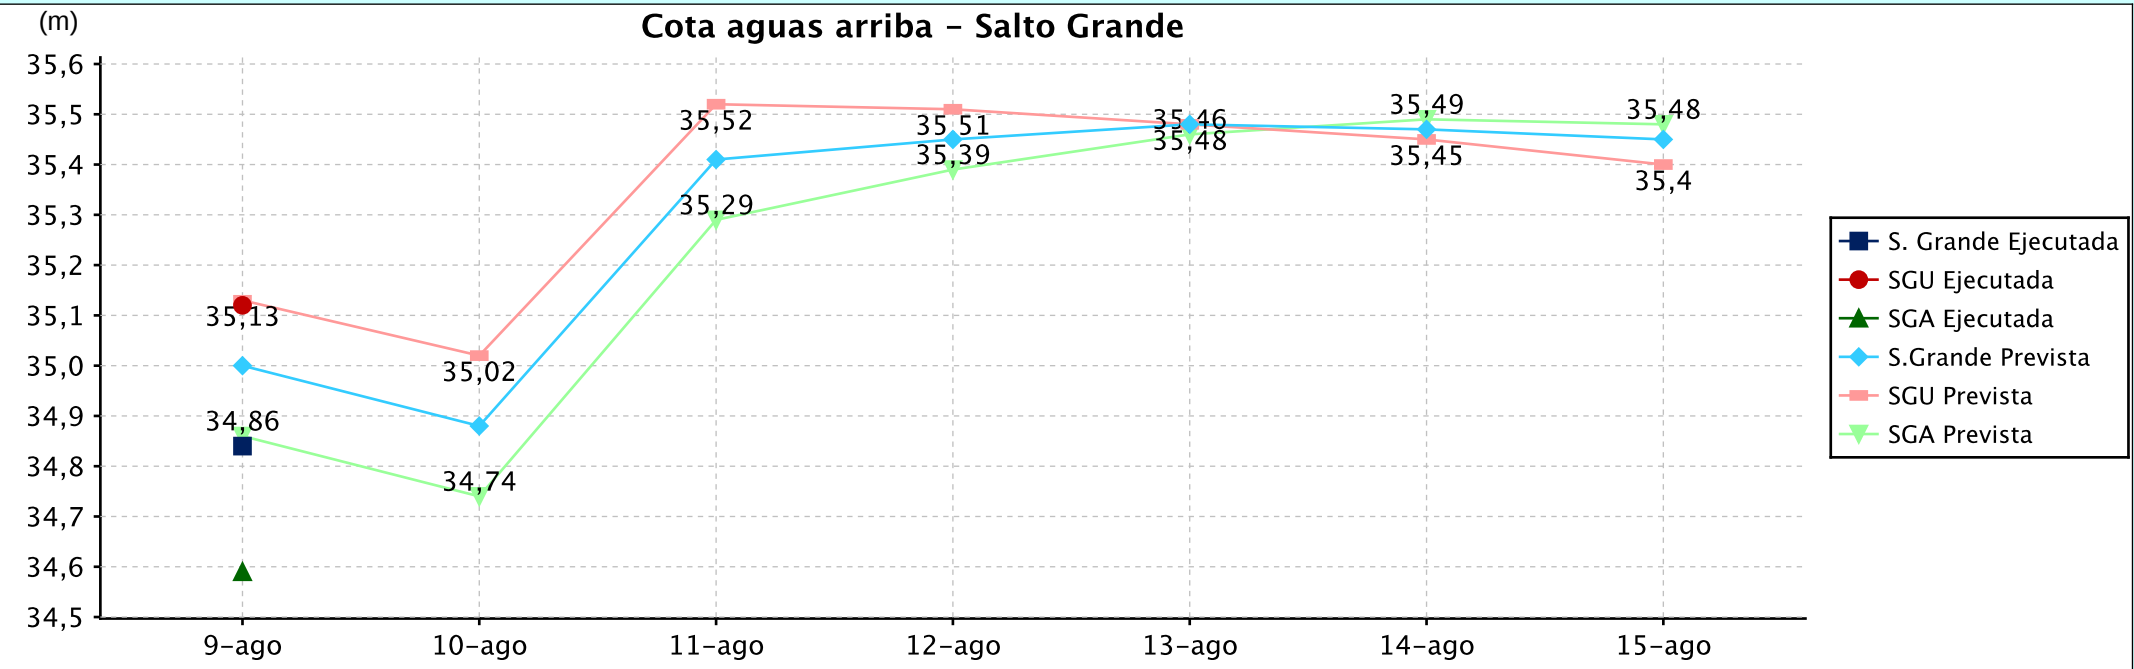

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,12
Cota Vista Arg	34,59
Cota real	34,84

Dif. Energ. (U-A)	12.226
Acumulado MWh	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	690	649
Baygorria	830	789
Palmar	1.313	1.311
SGU	2.114	3.396

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	771	1.499
Baygorria	0	82
Palmar	77	8
SGU	2.975	3.129

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	900	1.109
Baygorria	800	1.055
Palmar	200	452
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES