



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



jueves 14 de agosto de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	48
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	52
Central La Tablada	-80
Central P. del Tigre	20
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.314
C. Baygorria	2.143
C. Palmar	7.891
C. Salto Grande	13.860
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.825
TOTAL Generación	33.017

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	33.017
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	32.460
Diferencia (MWh)	557
Ejecutada - Programada	1,72 %

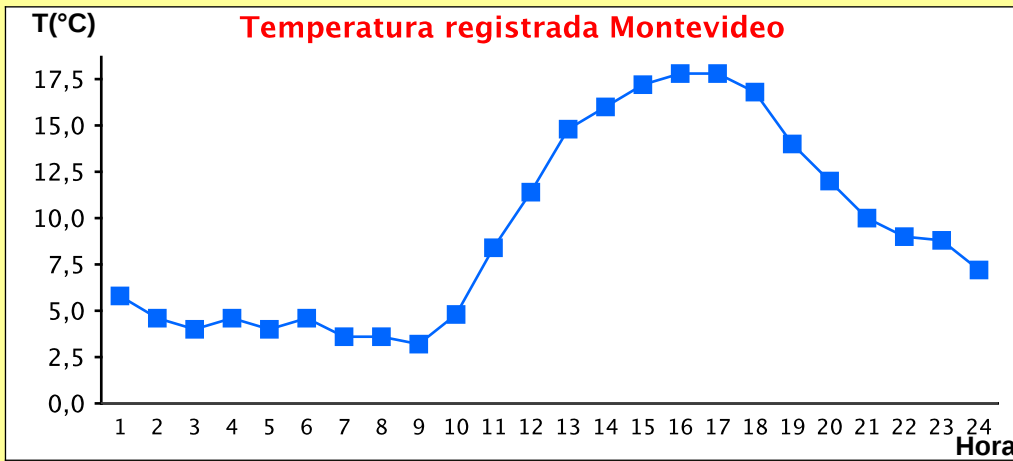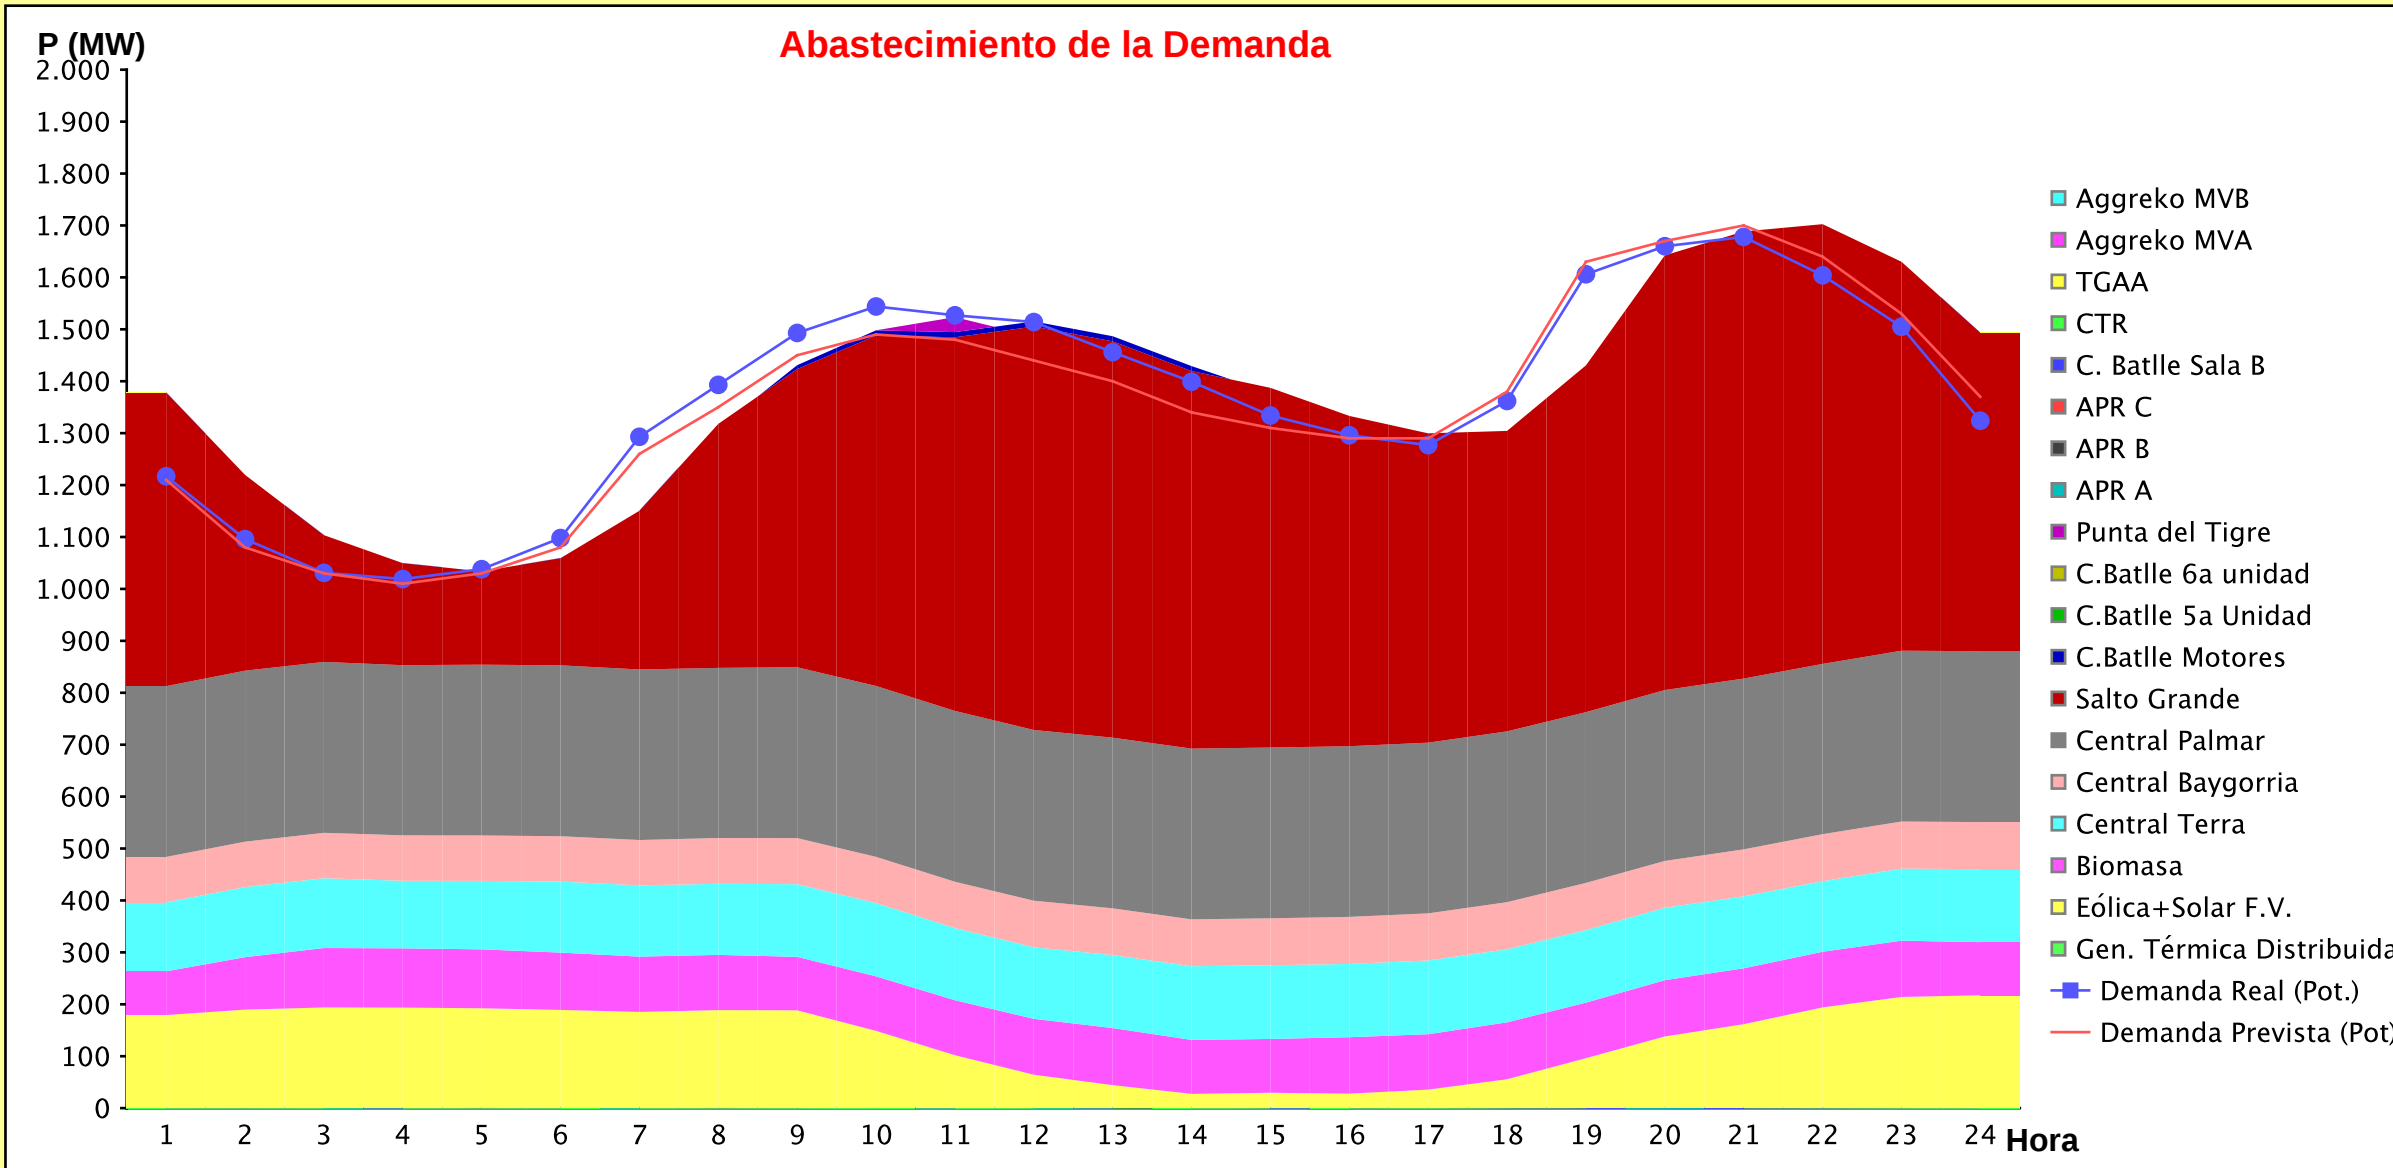



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1548,46 Hora 10:17
Potencia mínima:	1000,55 Hora 04:08
Pico noche:	1716,25 Hora 20:45

Generación Media (MW)	
Eólica	136,3
Biomasa	106,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

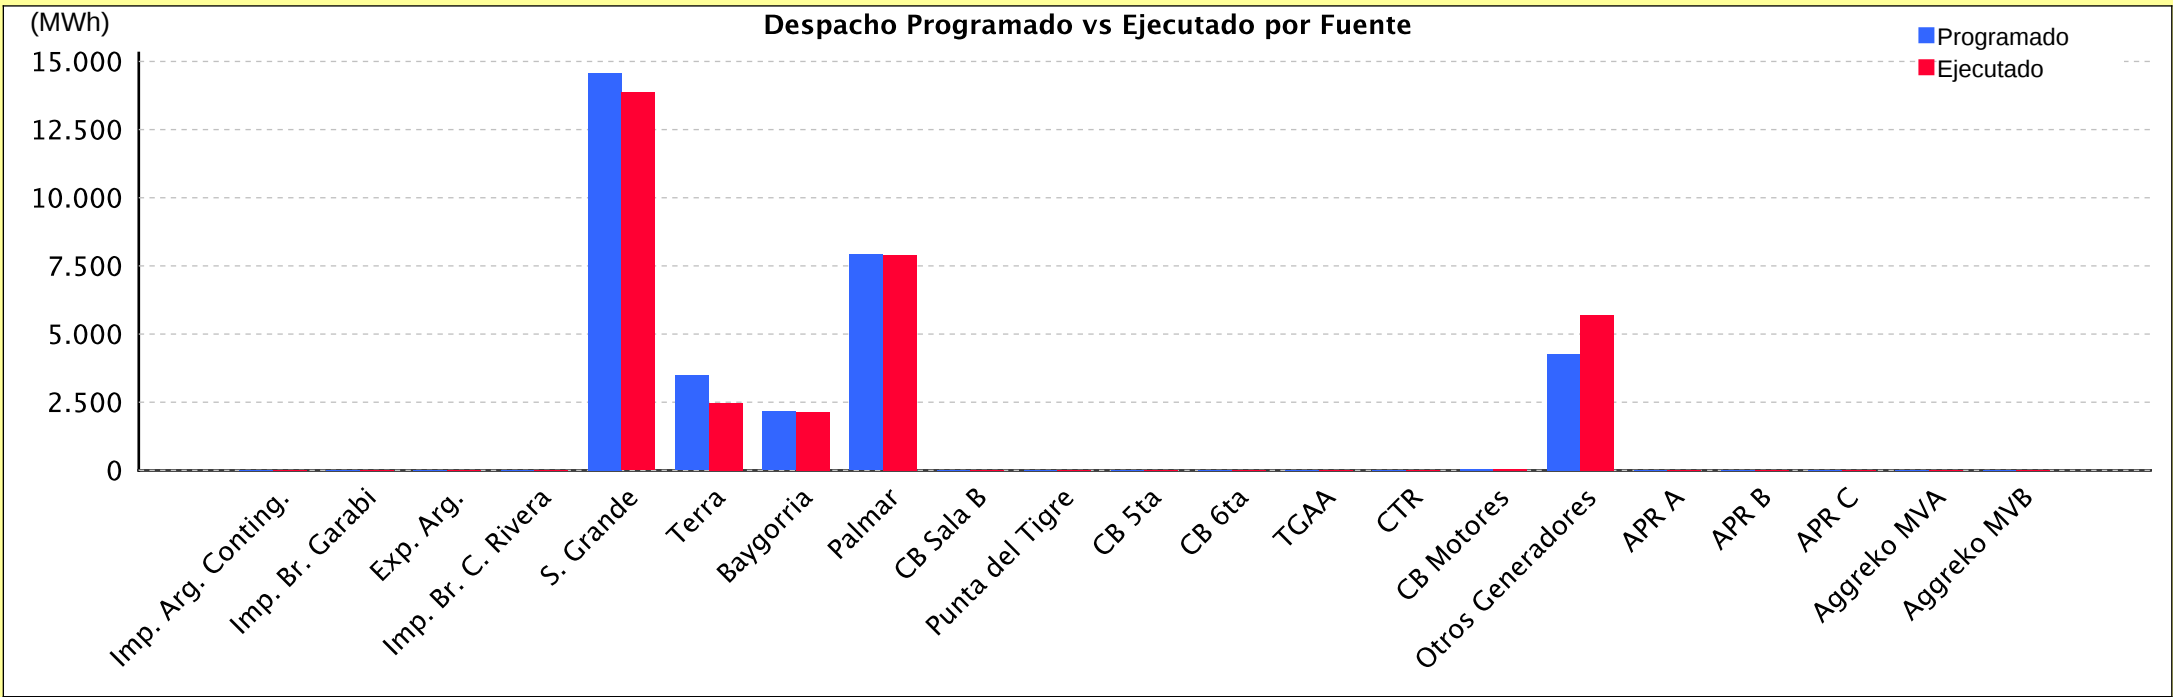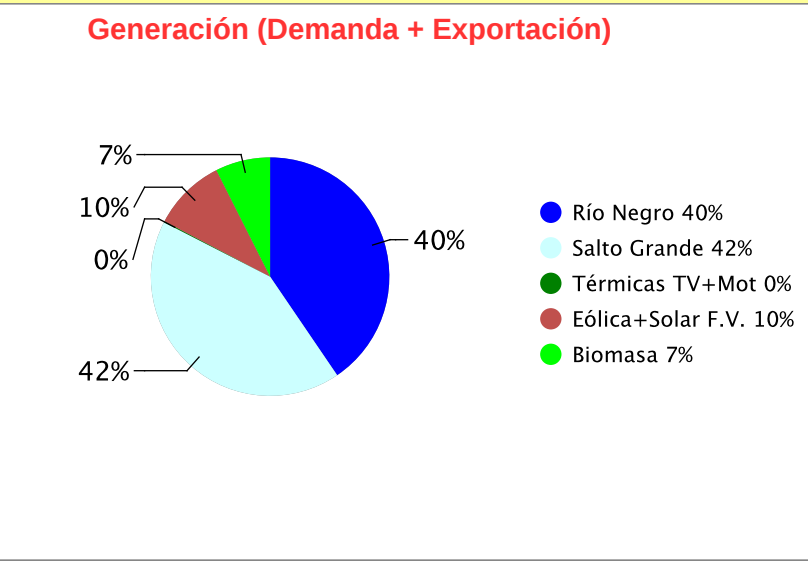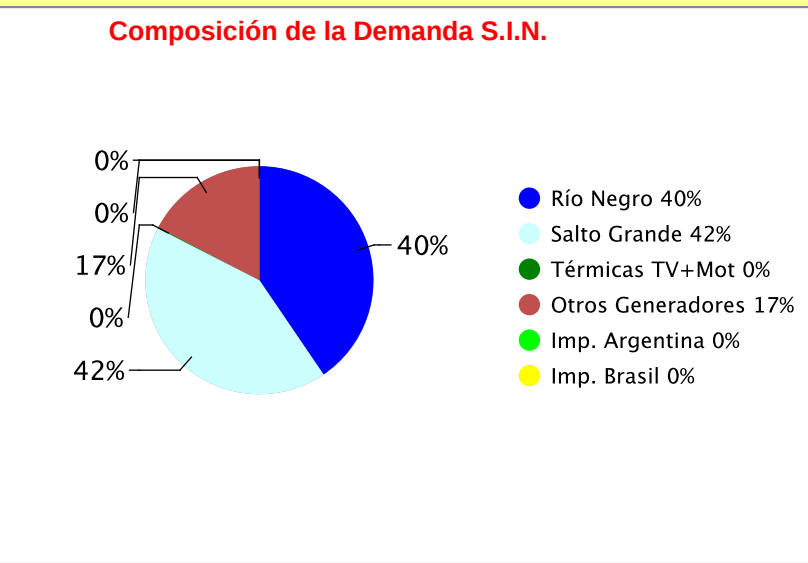



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

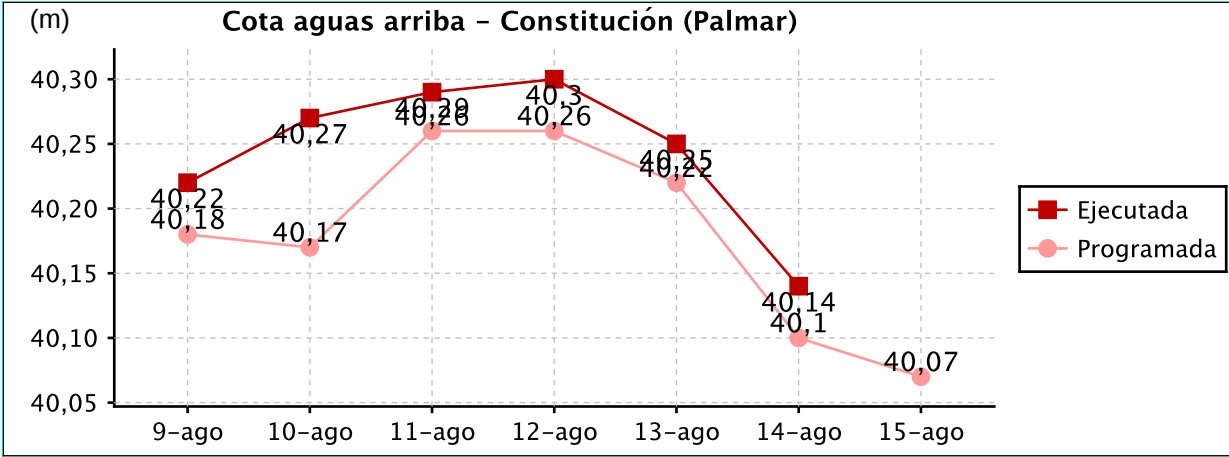
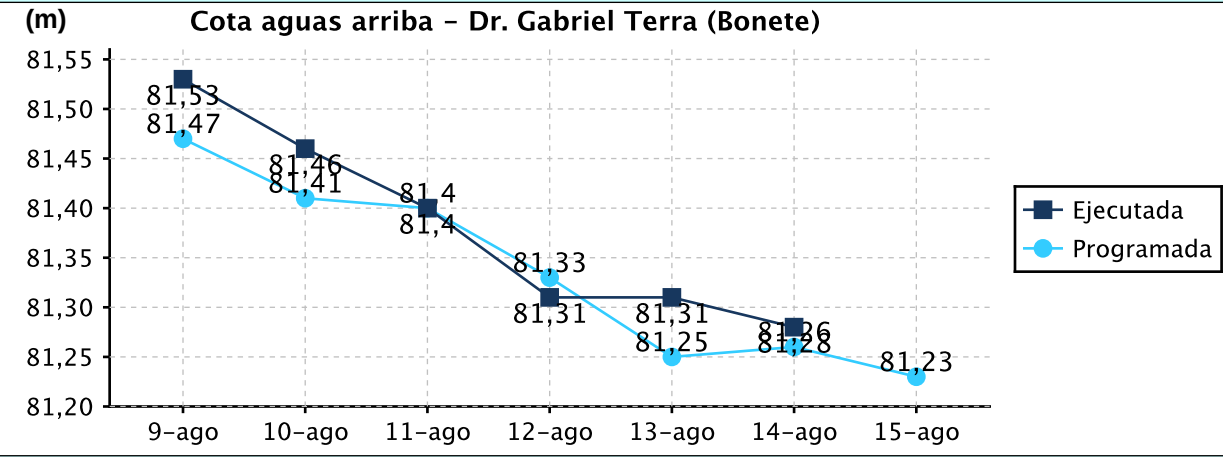


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,26	81,28
Baygorria	54,18	54,21
Palmar	40,10	40,14
SGU	35,74	35,78

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

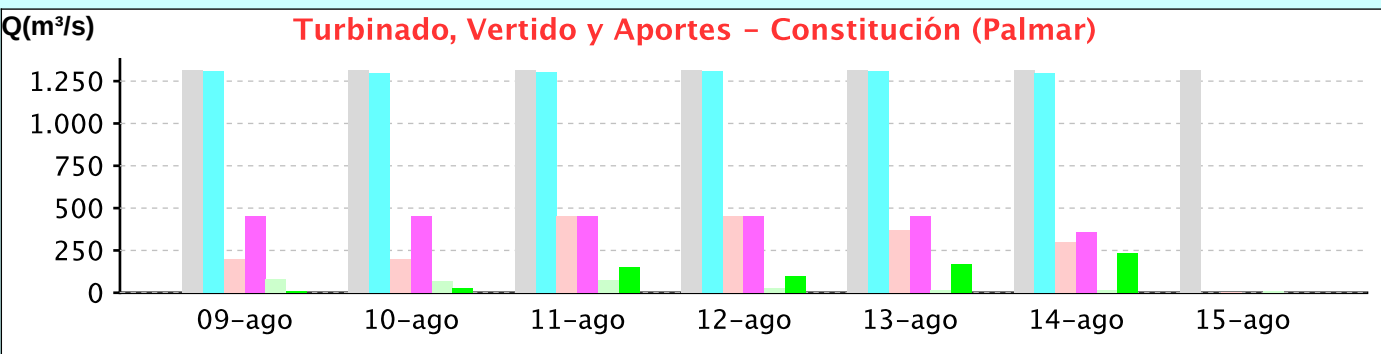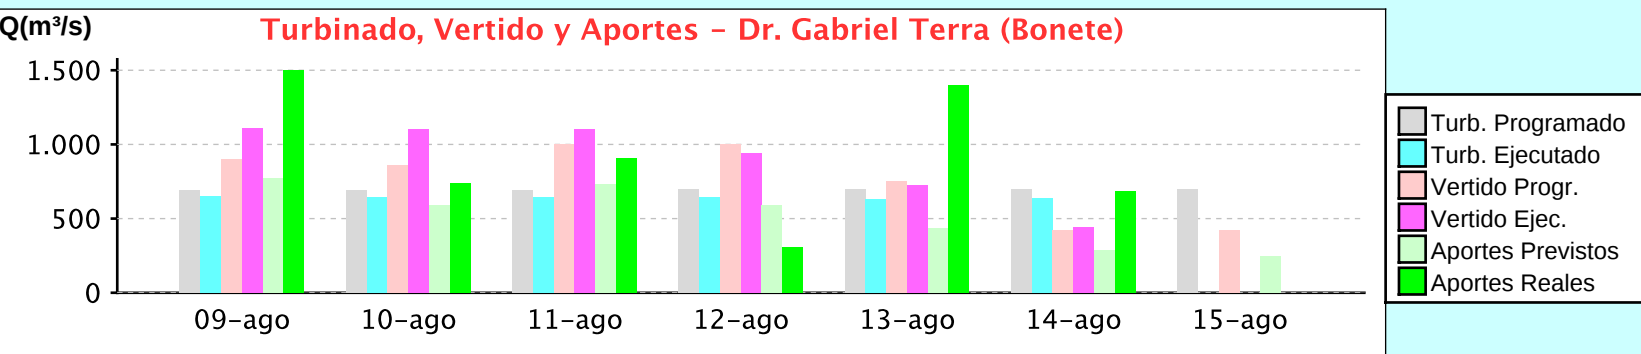

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

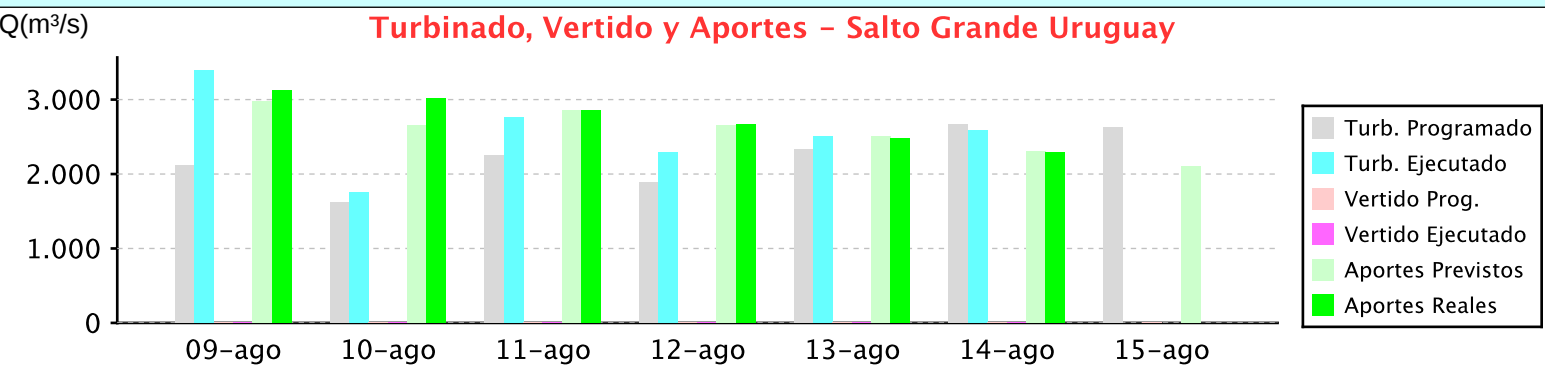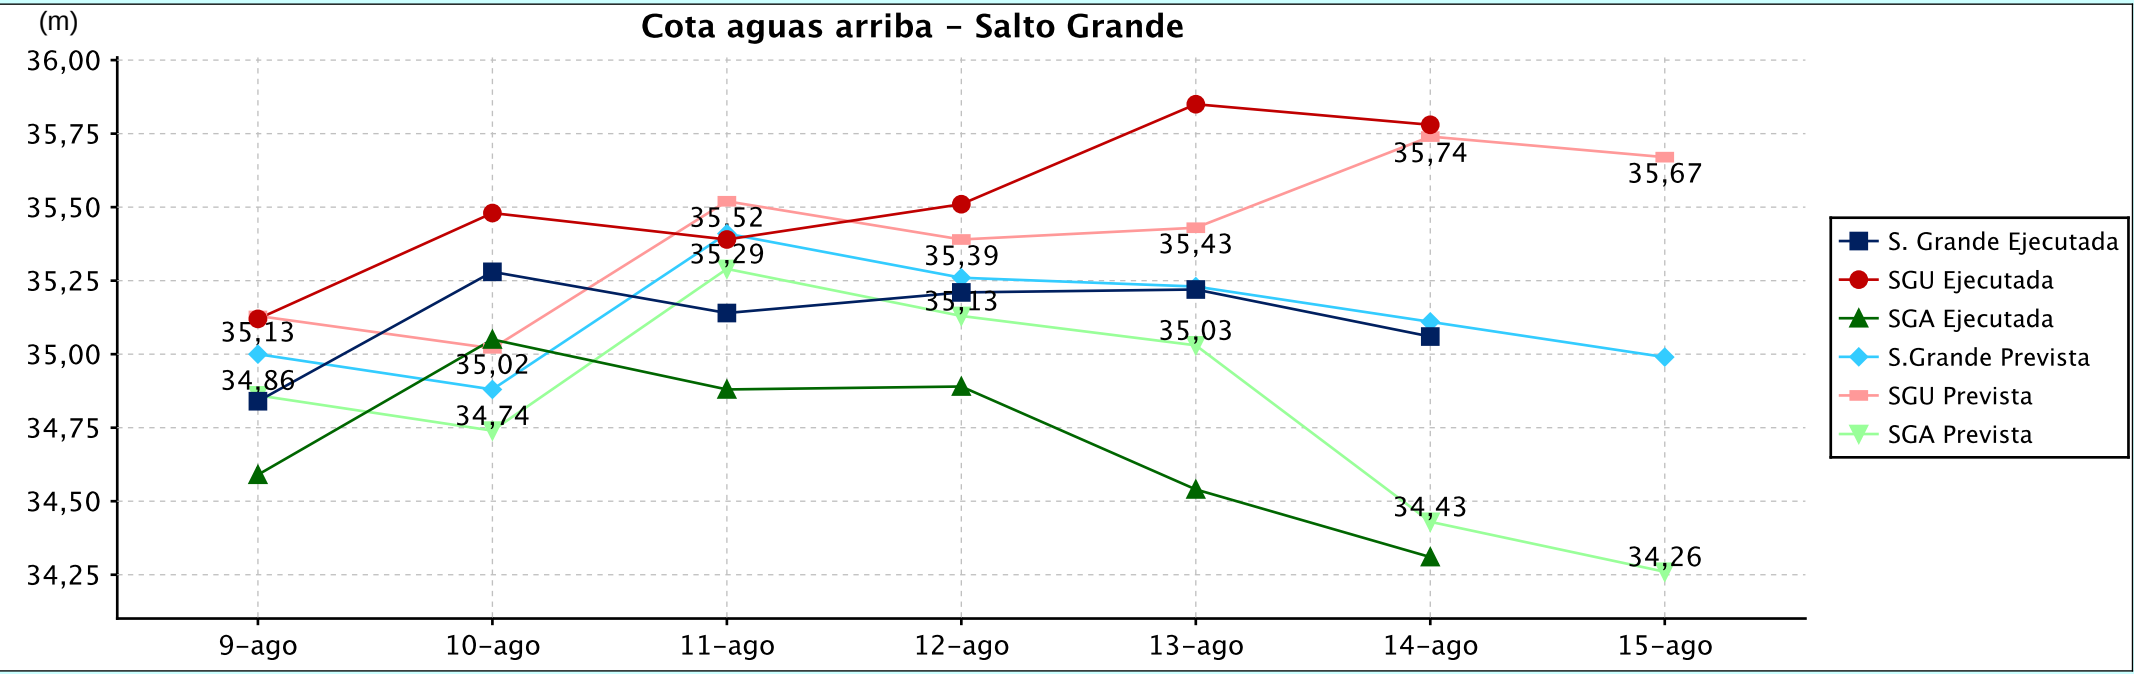

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,78
Cota Vista Arg	34,31
Cota real	35,06

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	34.593
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	696	638
Baygorria	837	805
Palmar	1.312	1.295
SGU	2.665	2.592

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	289	683
Baygorria	0	66
Palmar	14	231
SGU	2.300	2.287

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	420	444
Baygorria	265	277
Palmar	300	358
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES