



INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.



miércoles 03 de septiembre de 2014

Generación Térmica	
Central Battle	1.884
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.888
Central La Tablada	-78
Central P. del Tigre	3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Aggreko	-1
Aggreko MVA	-1
Aggreko MVB	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.389
C. Baygorria	2.222
C. Palmar	7.882
C. Salto Grande	7.183
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.243
TOTAL Generación	28.724

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.724
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.080
Diferencia (MWh)	-1.356
Ejecutada - Programada	-4,51 %

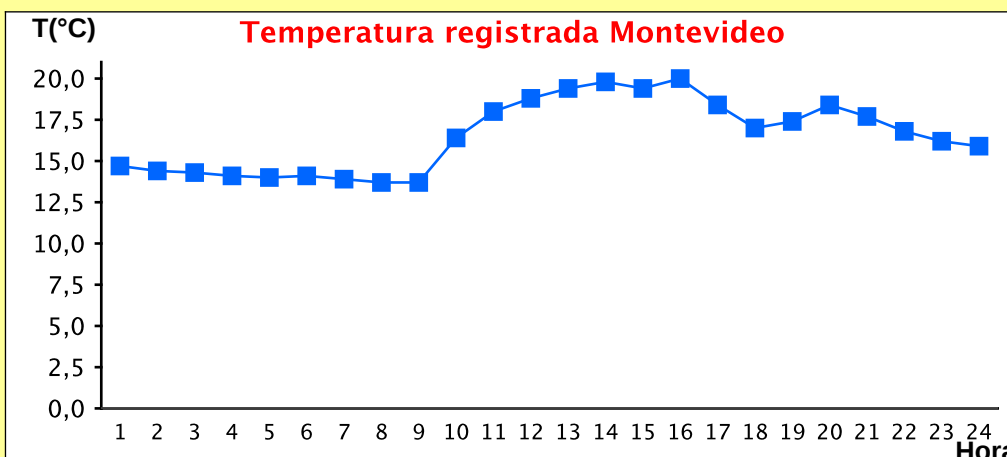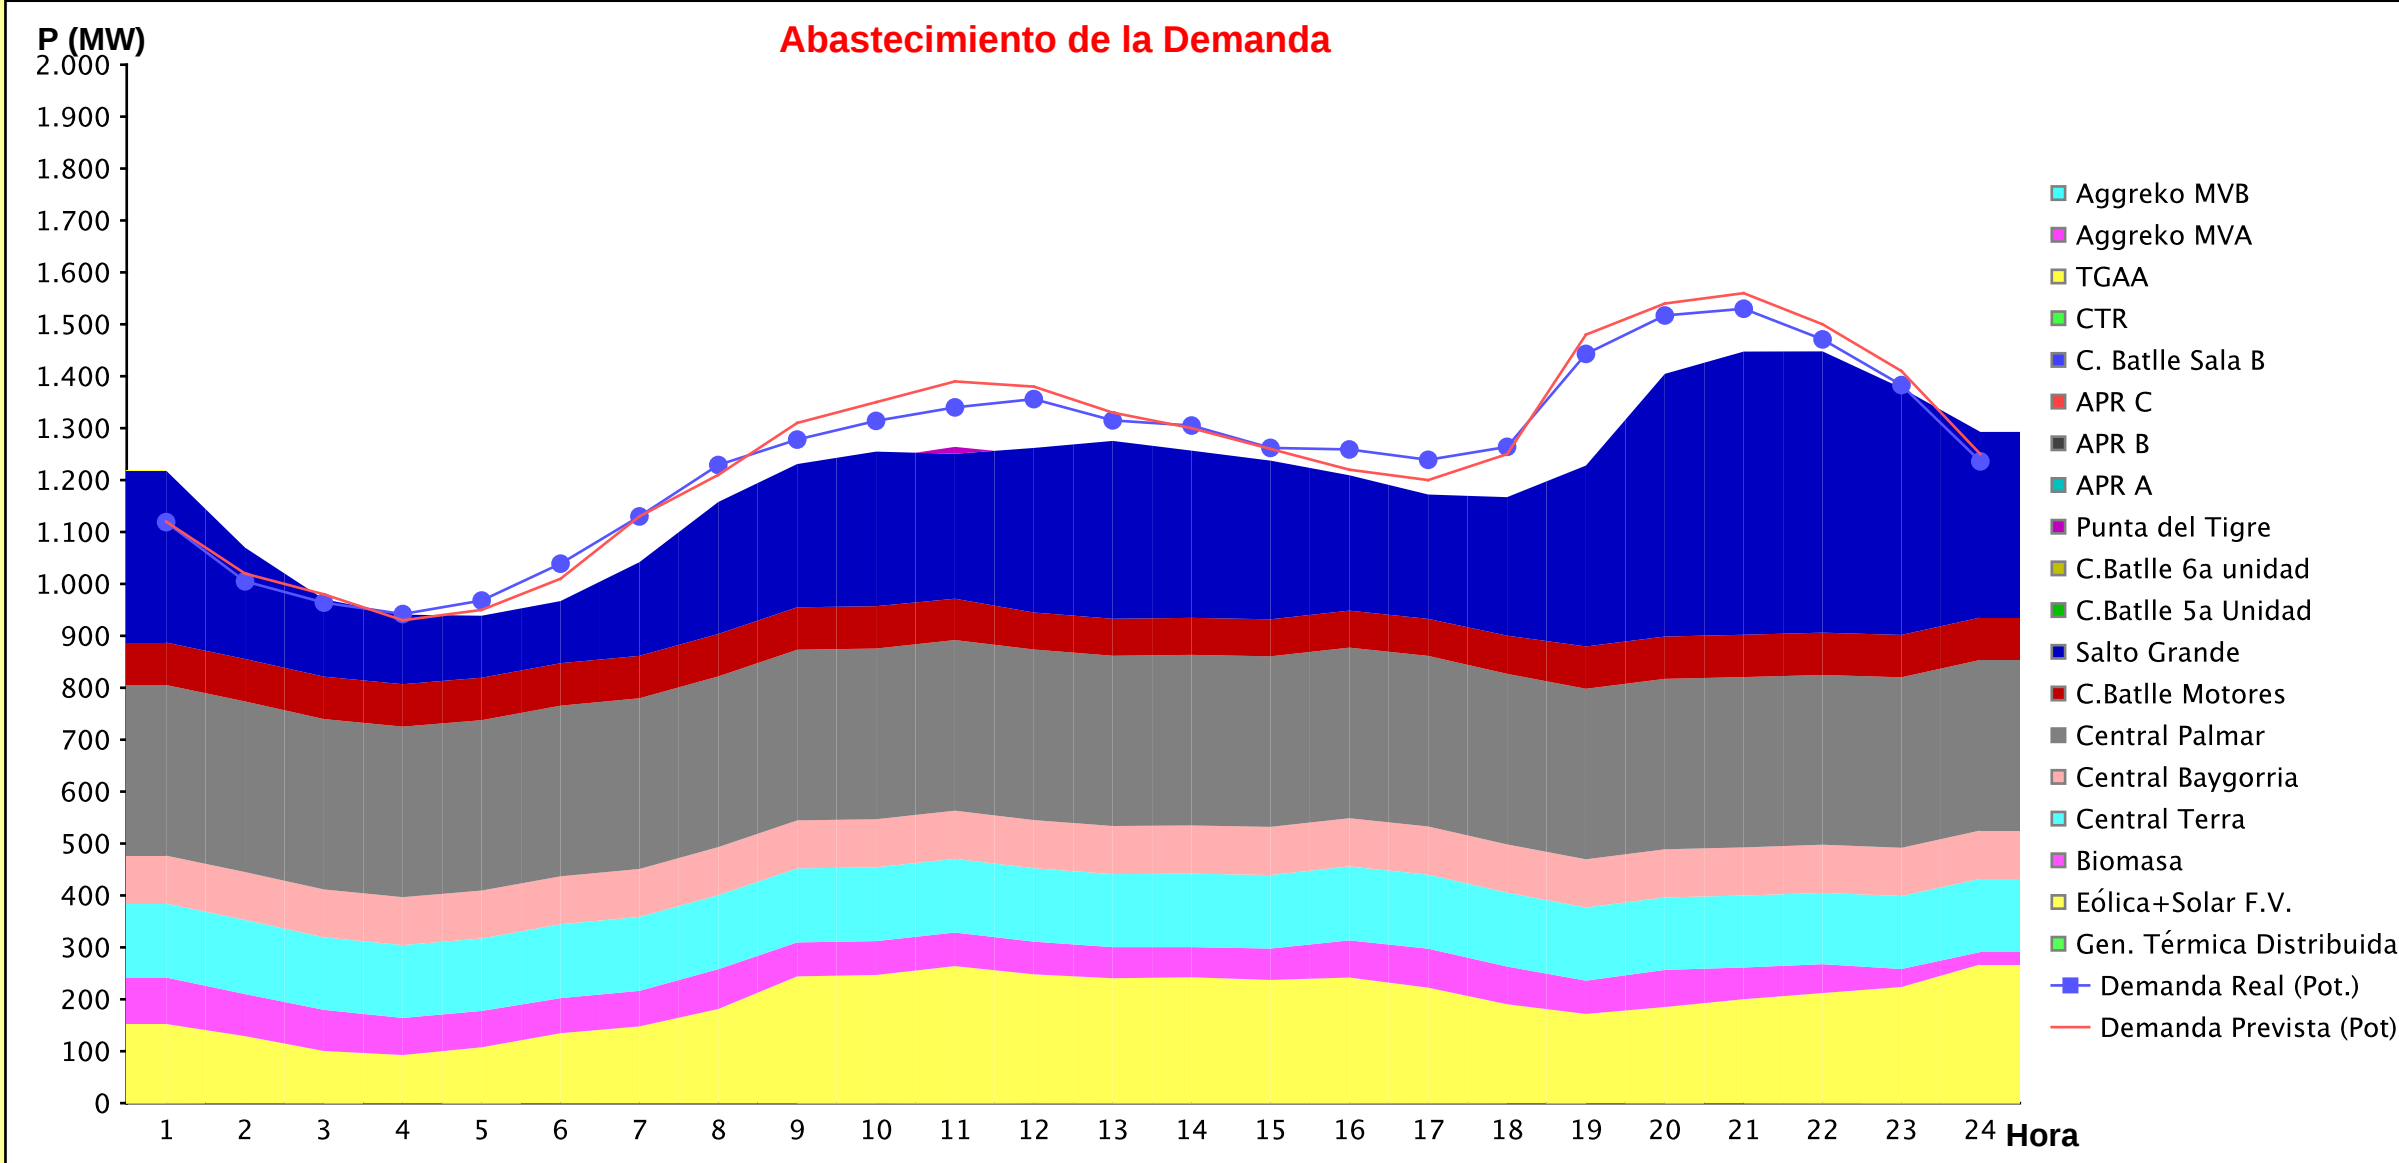



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1366,6 Hora 11:26
Potencia mínima:	925,31 Hora 04:27
Pico noche:	1533,49 Hora 20:43

Generación Media (MW)	
Eólica	195,3
Biomasa	66,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

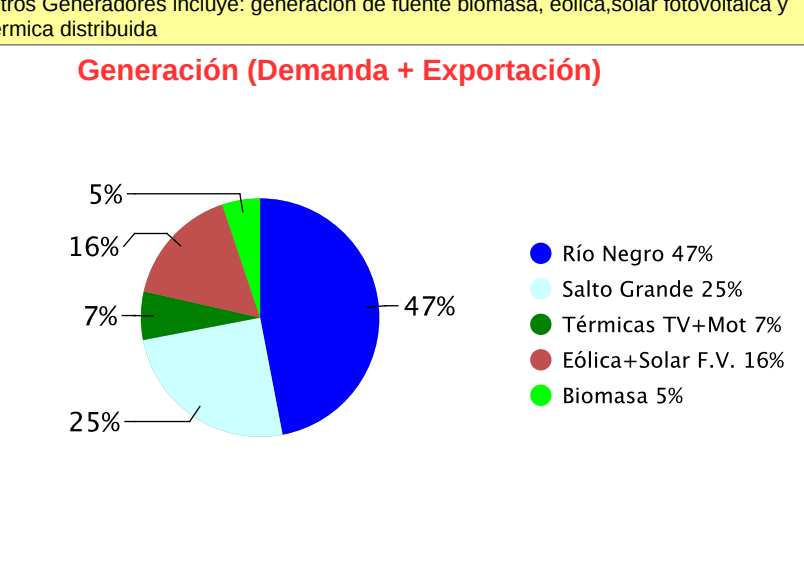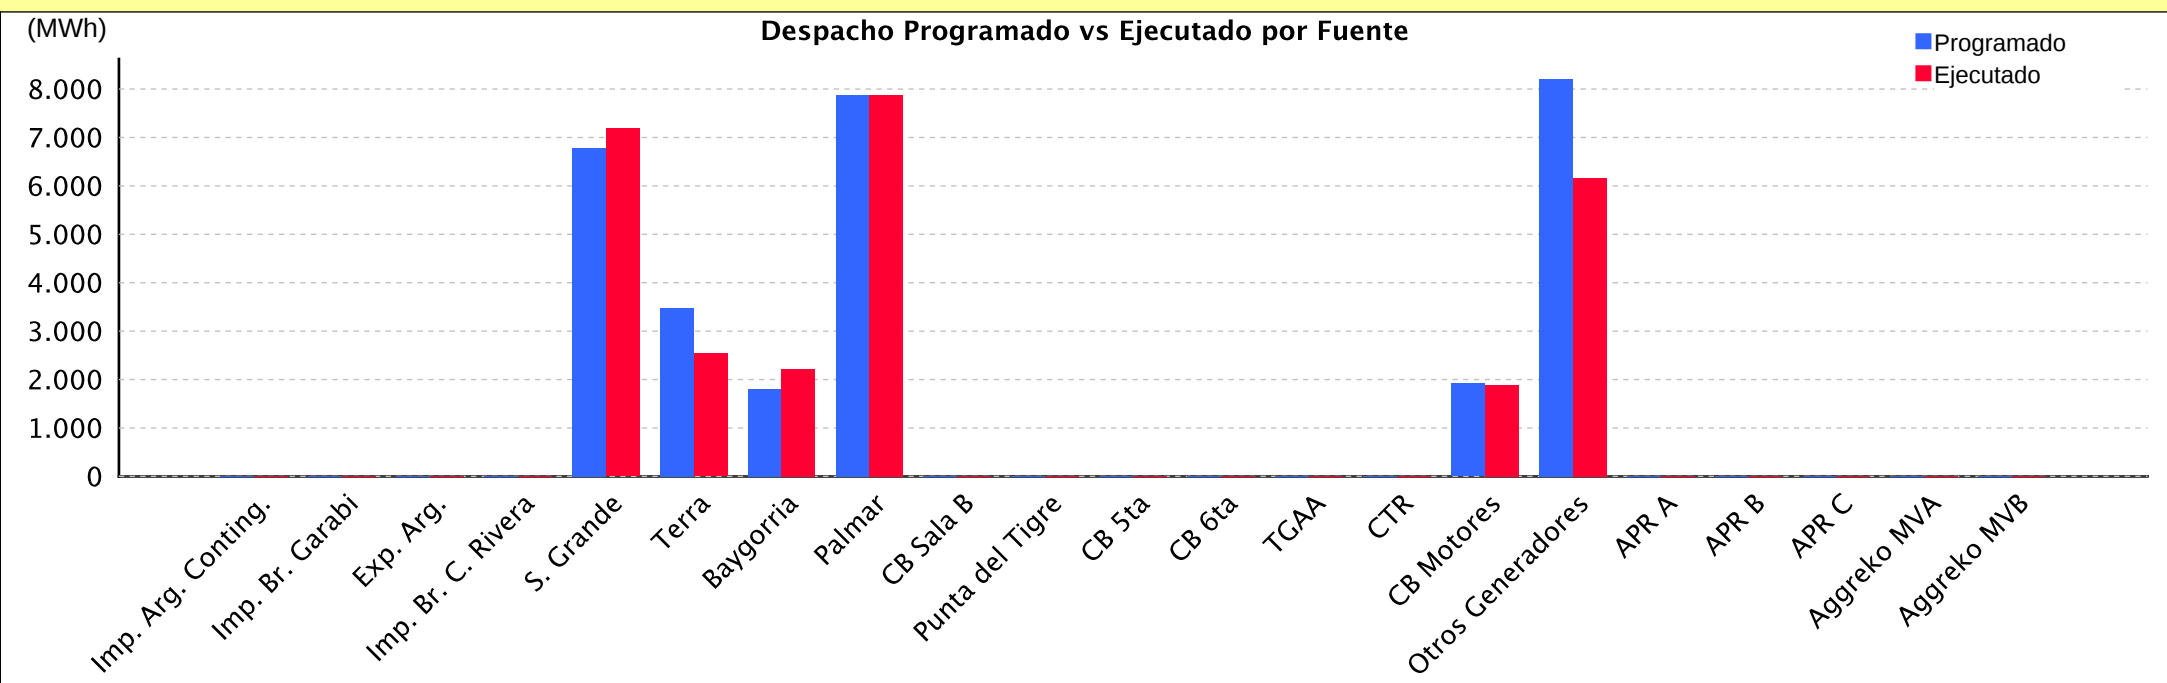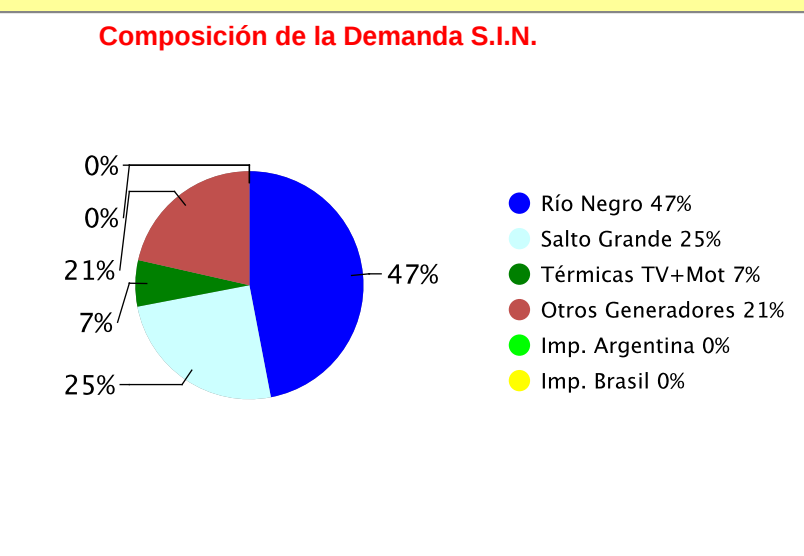



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

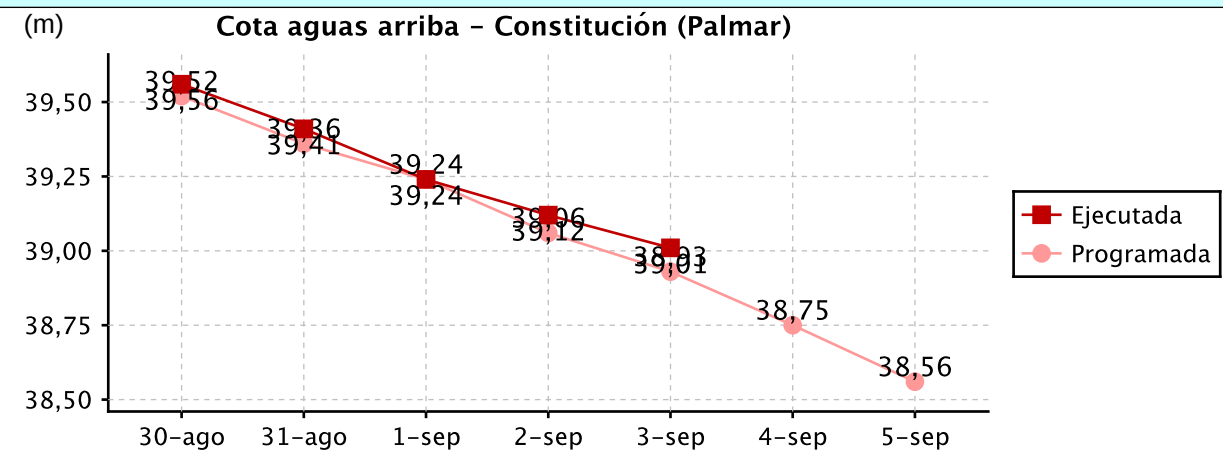
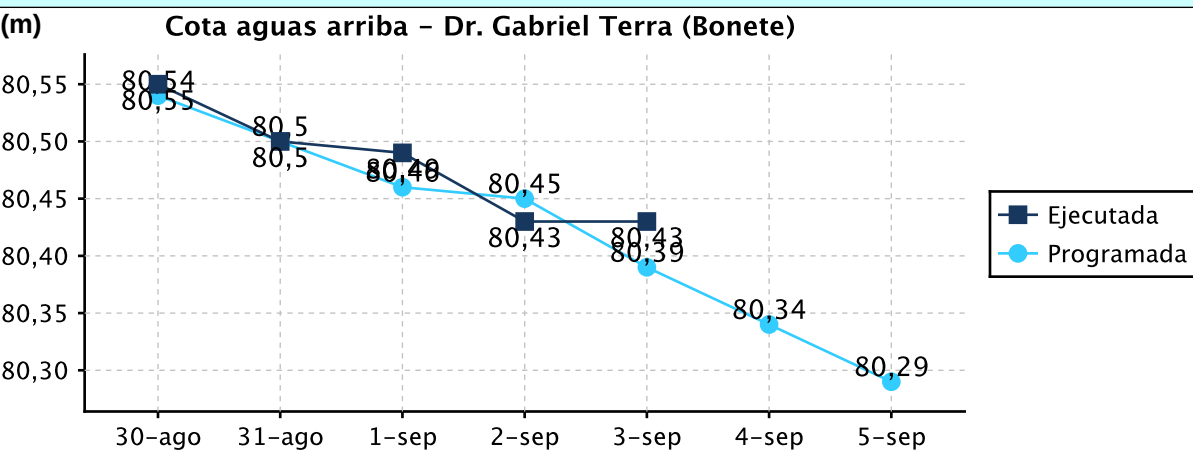


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,39	80,43
Baygorria	53,88	53,83
Palmar	38,93	39,01
SGU	34,39	34,49

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

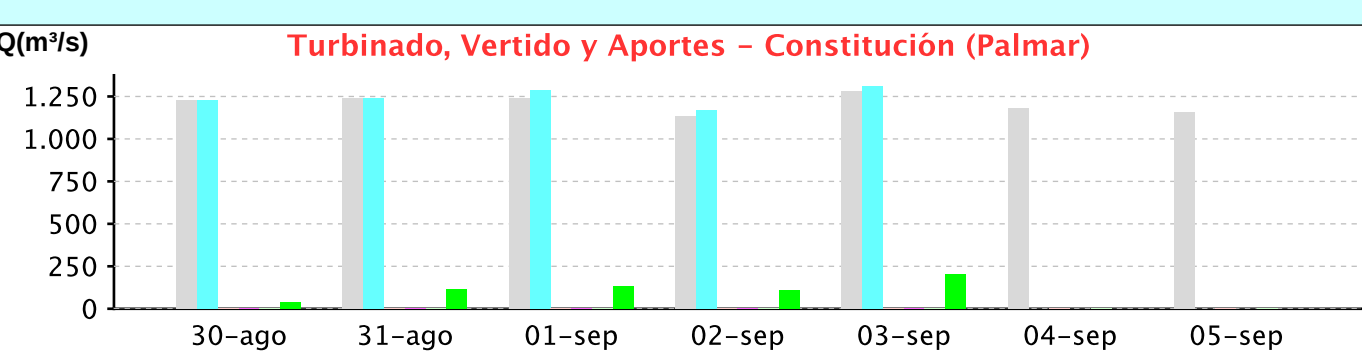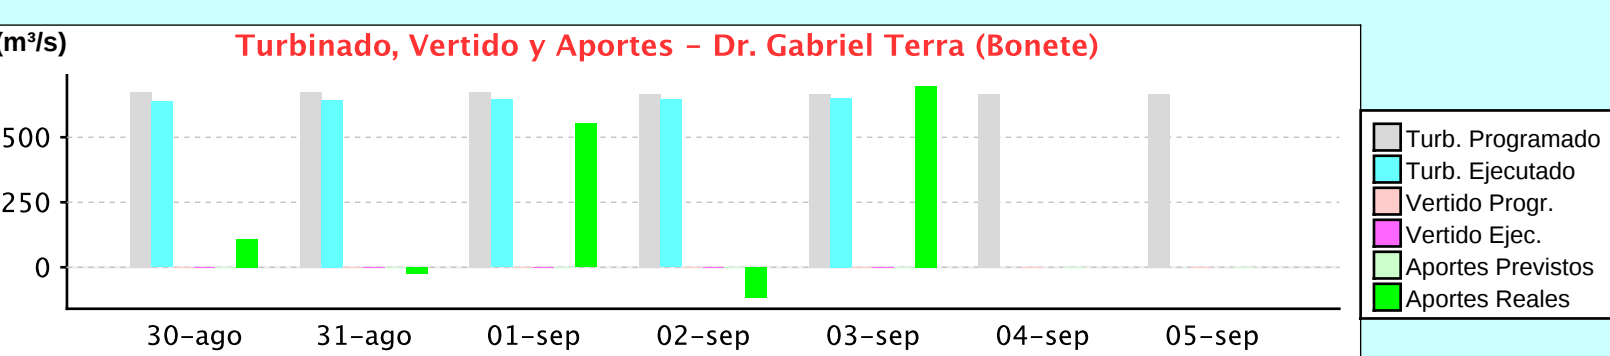

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

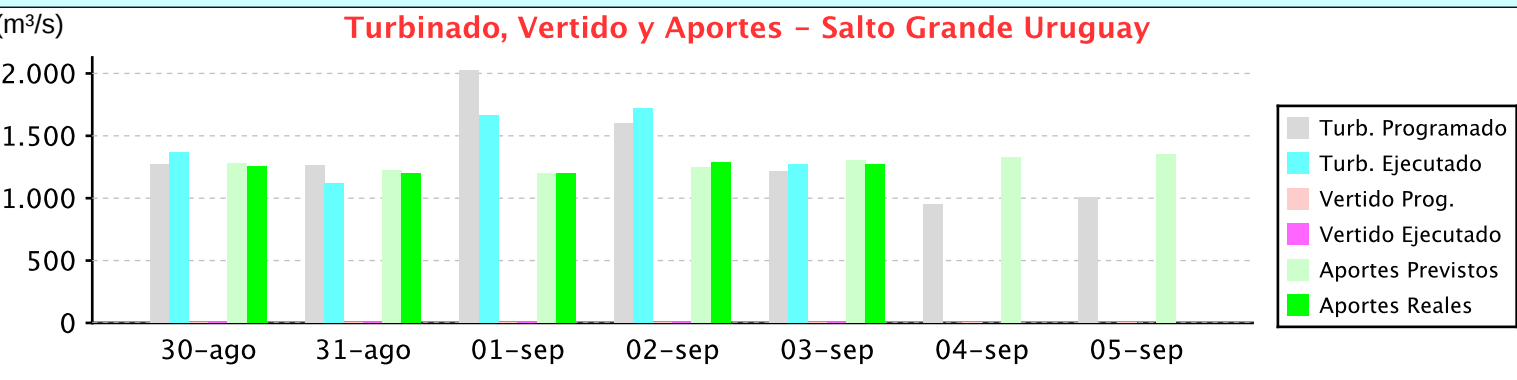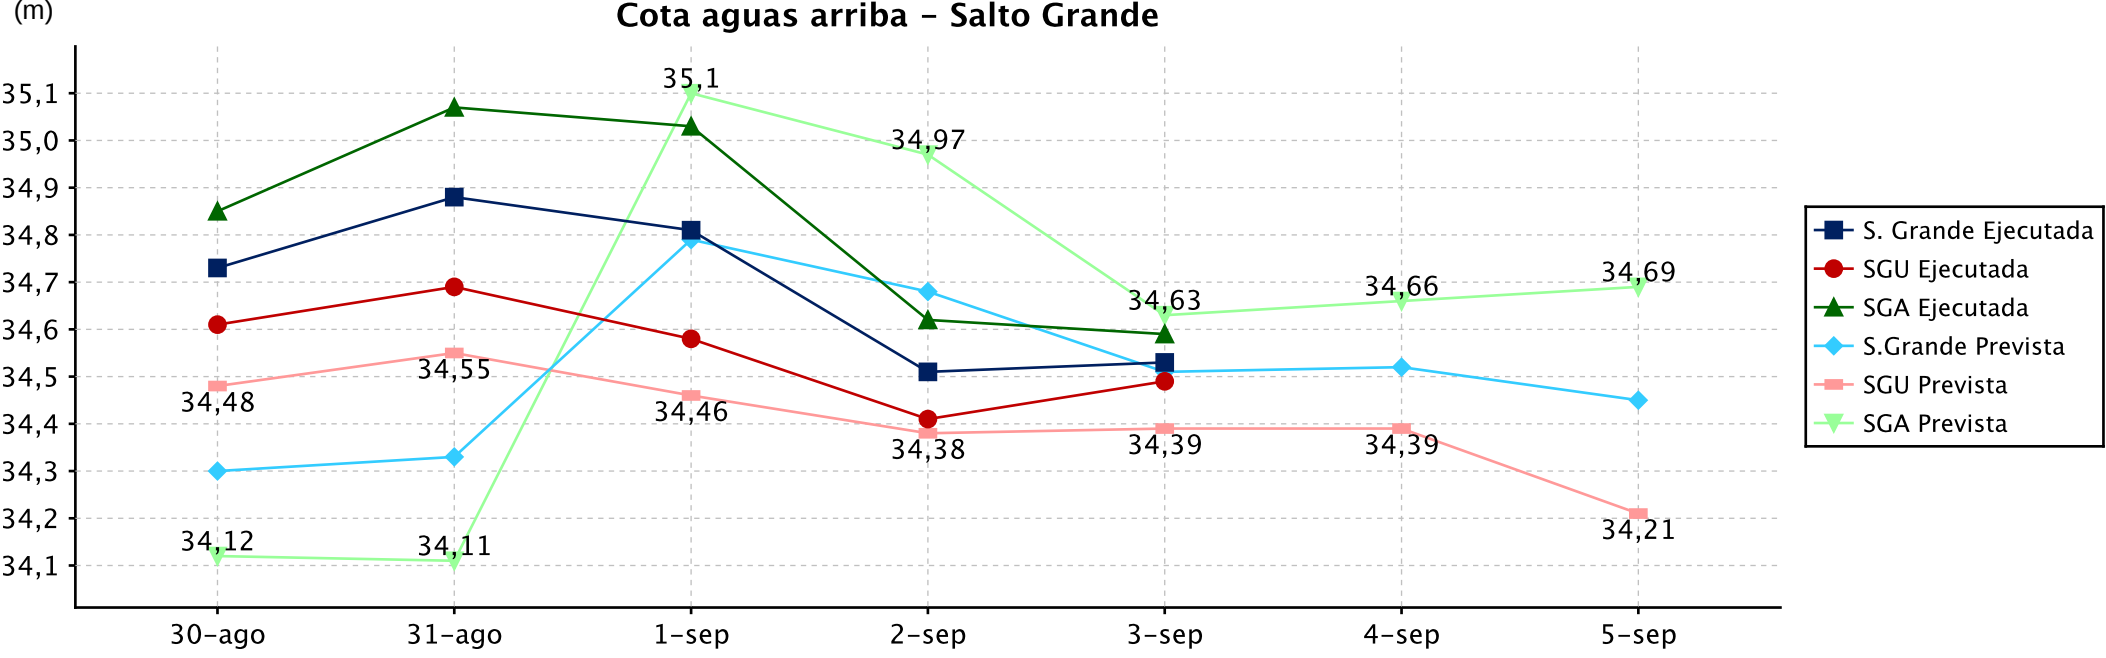

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,49
Cota Vista Arg	34,59
Cota real	34,53

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-2.121
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	666	652
Baygorria	628	768
Palmar	1.282	1.309
SGU	1.217	1.273

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	697
Baygorria	0	89
Palmar	0	201
SGU	1.300	1.270

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES